







Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				<b>P A K</b> PROJEKČNÍ ARCHITEXTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEJNHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO		PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 851	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová			Projektant profese 					
Zodp. projektant	Ing. Radek Dohnal								
Vypracoval	Ing. Radek Dohnal								
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno								
Stavba  Rekonstrukce poslucháren PrF v budově Právnické fakulty, Veveří 70, Brno				Stupeň		DSP			
				Datum		07/2018			
				Formát		4 x A4			
				Zak. č.		3319			
Část	D.1.4.6 MaR, BMS			Měřítko		-			
Název výkresu	Technologická schémata VZT			Č. výkresu		Revize			
				102		00			

# rozvaděč DT2 (STŘECHA)

# zař. VZT č.14 - POSLUCHÁRNÝ SEVER (STŘECHA)

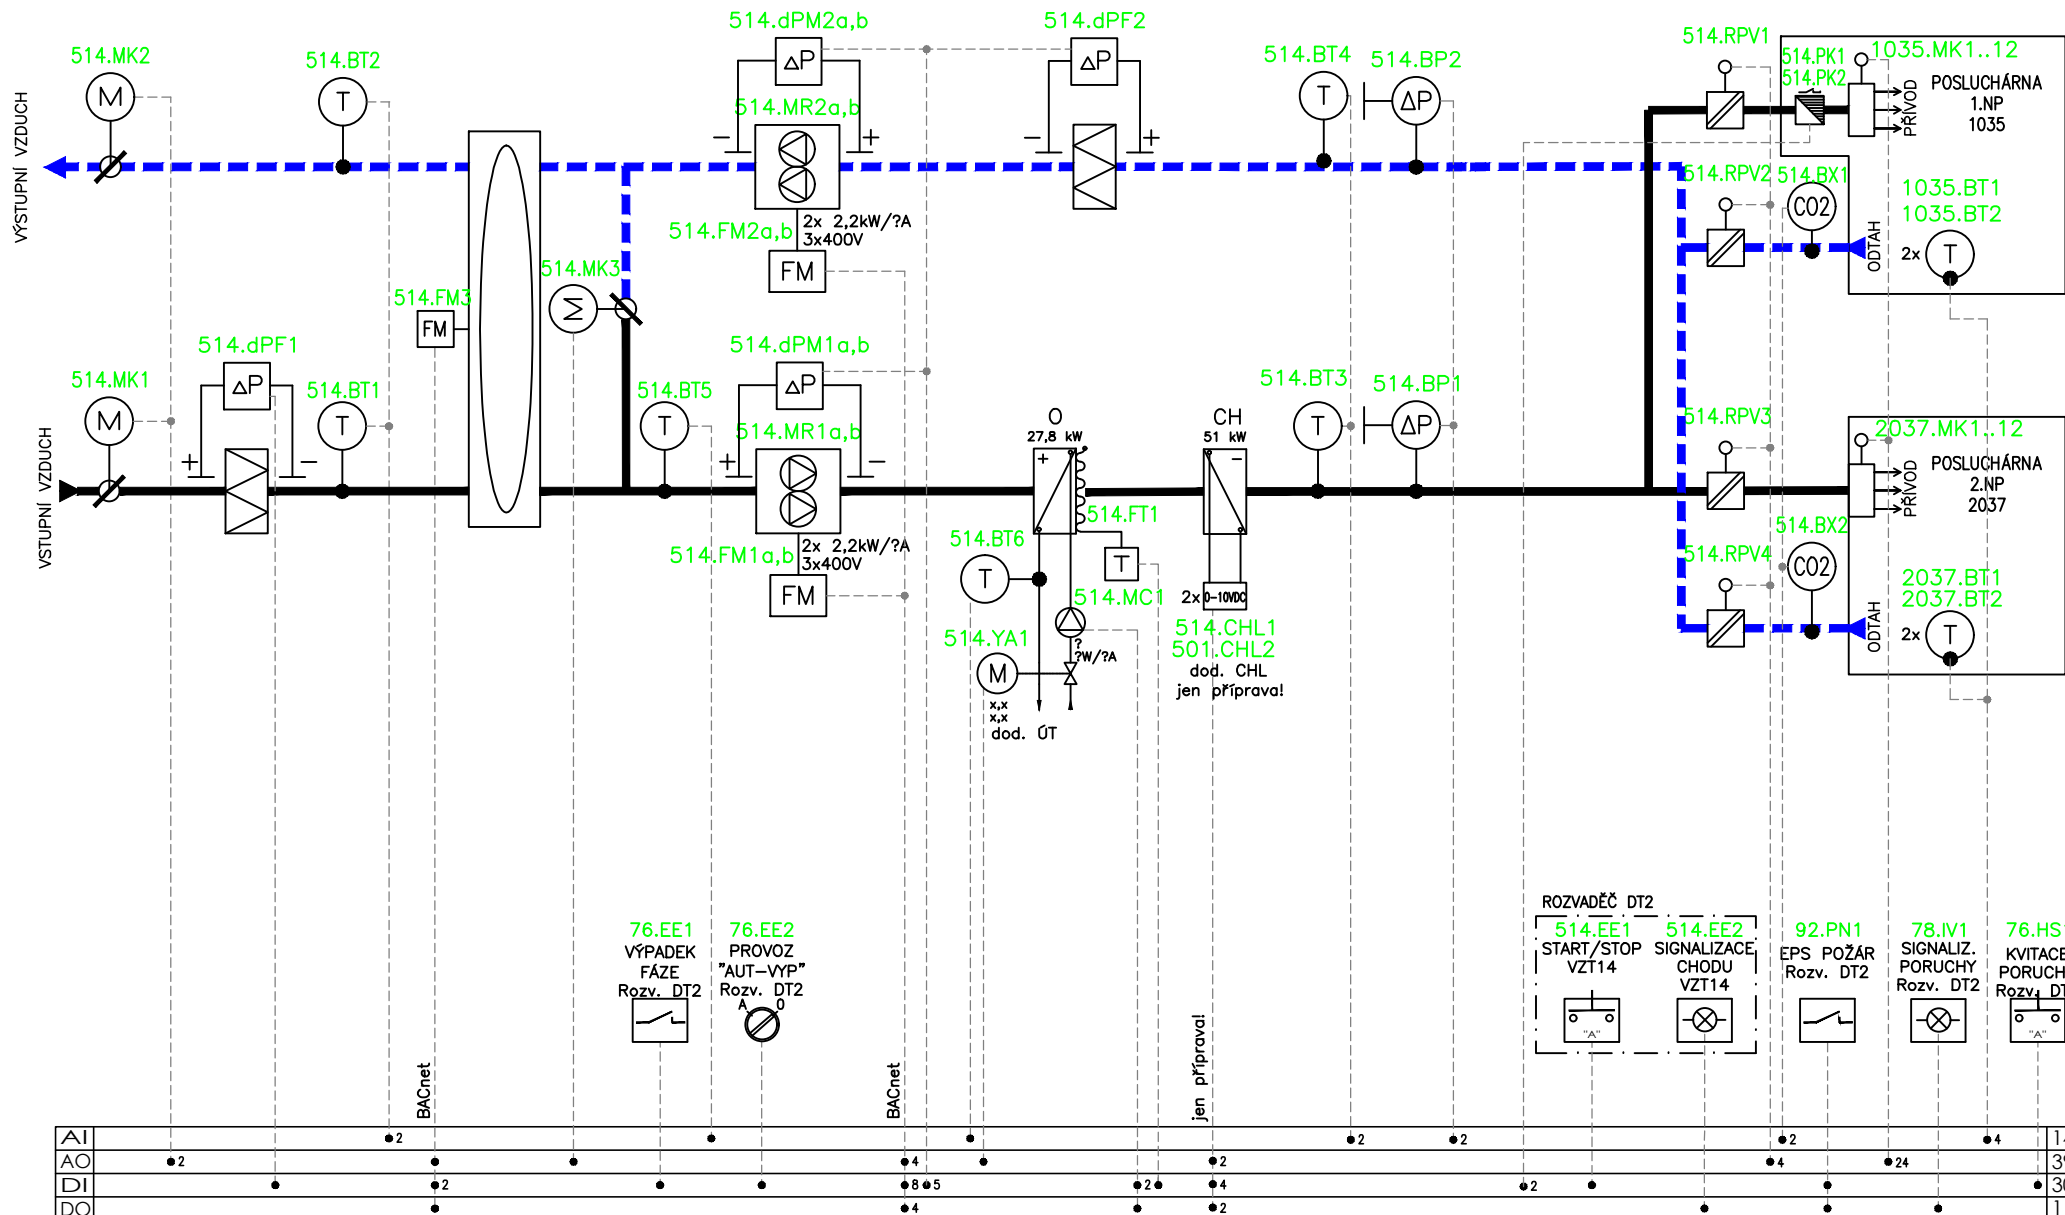

Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno
a			07/2018	DOHNAL R.
b				
c			07/2018	DOHNAL R.
d				




Synerga a.s.  
Sladkého 13, 617 00 Brno  
Tel.: +420 548 213 222

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA  
VZT č.14

Projekt Rekonstrukce posluhárny PrF v budově PF MU		
Číslo zakázky 3319	Výkres číslo D.1.4.6.102	Lišt 2 z 4

rozvaděč DT2  
(STŘECHA)

zař. VZT č.15 - POSLUCHÁRNÝ JIH  
(STŘECHA)

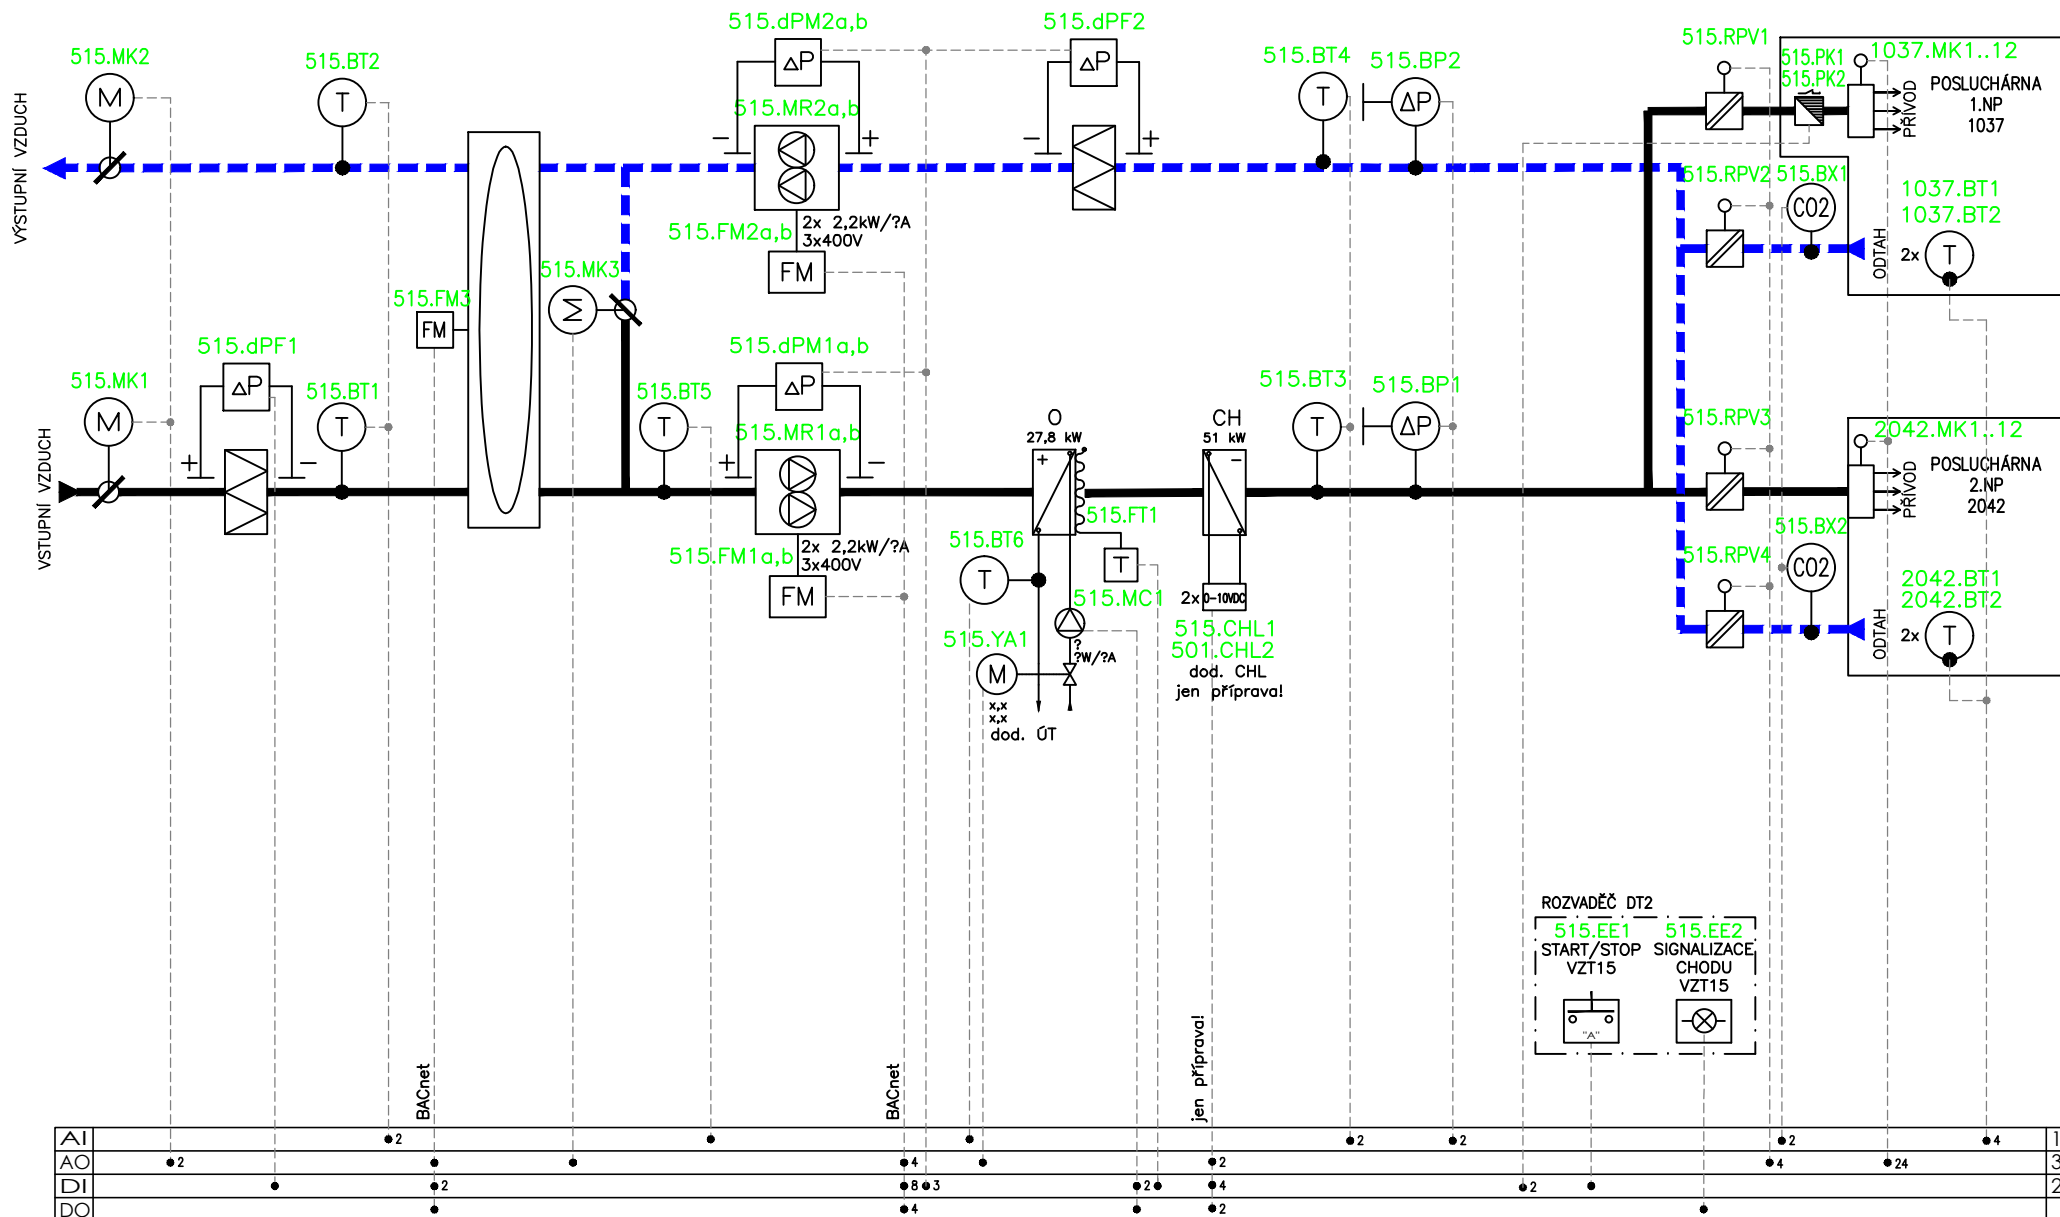

AI				● <sub>2</sub>				●									● <sub>2</sub>	● <sub>2</sub>						● <sub>2</sub>			● <sub>4</sub>	14
AO		● <sub>2</sub>			●		●				● <sub>4</sub>		●			● <sub>2</sub>								● <sub>4</sub>		● <sub>24</sub>		39
DI			●		● <sub>2</sub>						● <sub>8</sub> ● <sub>3</sub>			● <sub>2</sub> ●		● <sub>4</sub>			● <sub>2</sub>	●								24
DO				●						● <sub>4</sub>				●		● <sub>2</sub>							●					9

	Revize	Datum	Jméno		Datum	Jméno
a				vypracoval	07/2018	DOHNAL R.
b						
c				kontroloval	07/2018	DOHNAL R.
d						



**Synerga a.s.**  
**Sladkého 13, 617 00 Brno**  
**Tel.: +420 548 213 222**

TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA  
VZT č.15

Projekt Rekonstrukce poslucháren PrF v budově PF MU	
Číslo zakázky 3319	Výkres číslo D.1.4.6.102

List	3
z	4

List	4
z	4