



ROZVADĚČ RH-B

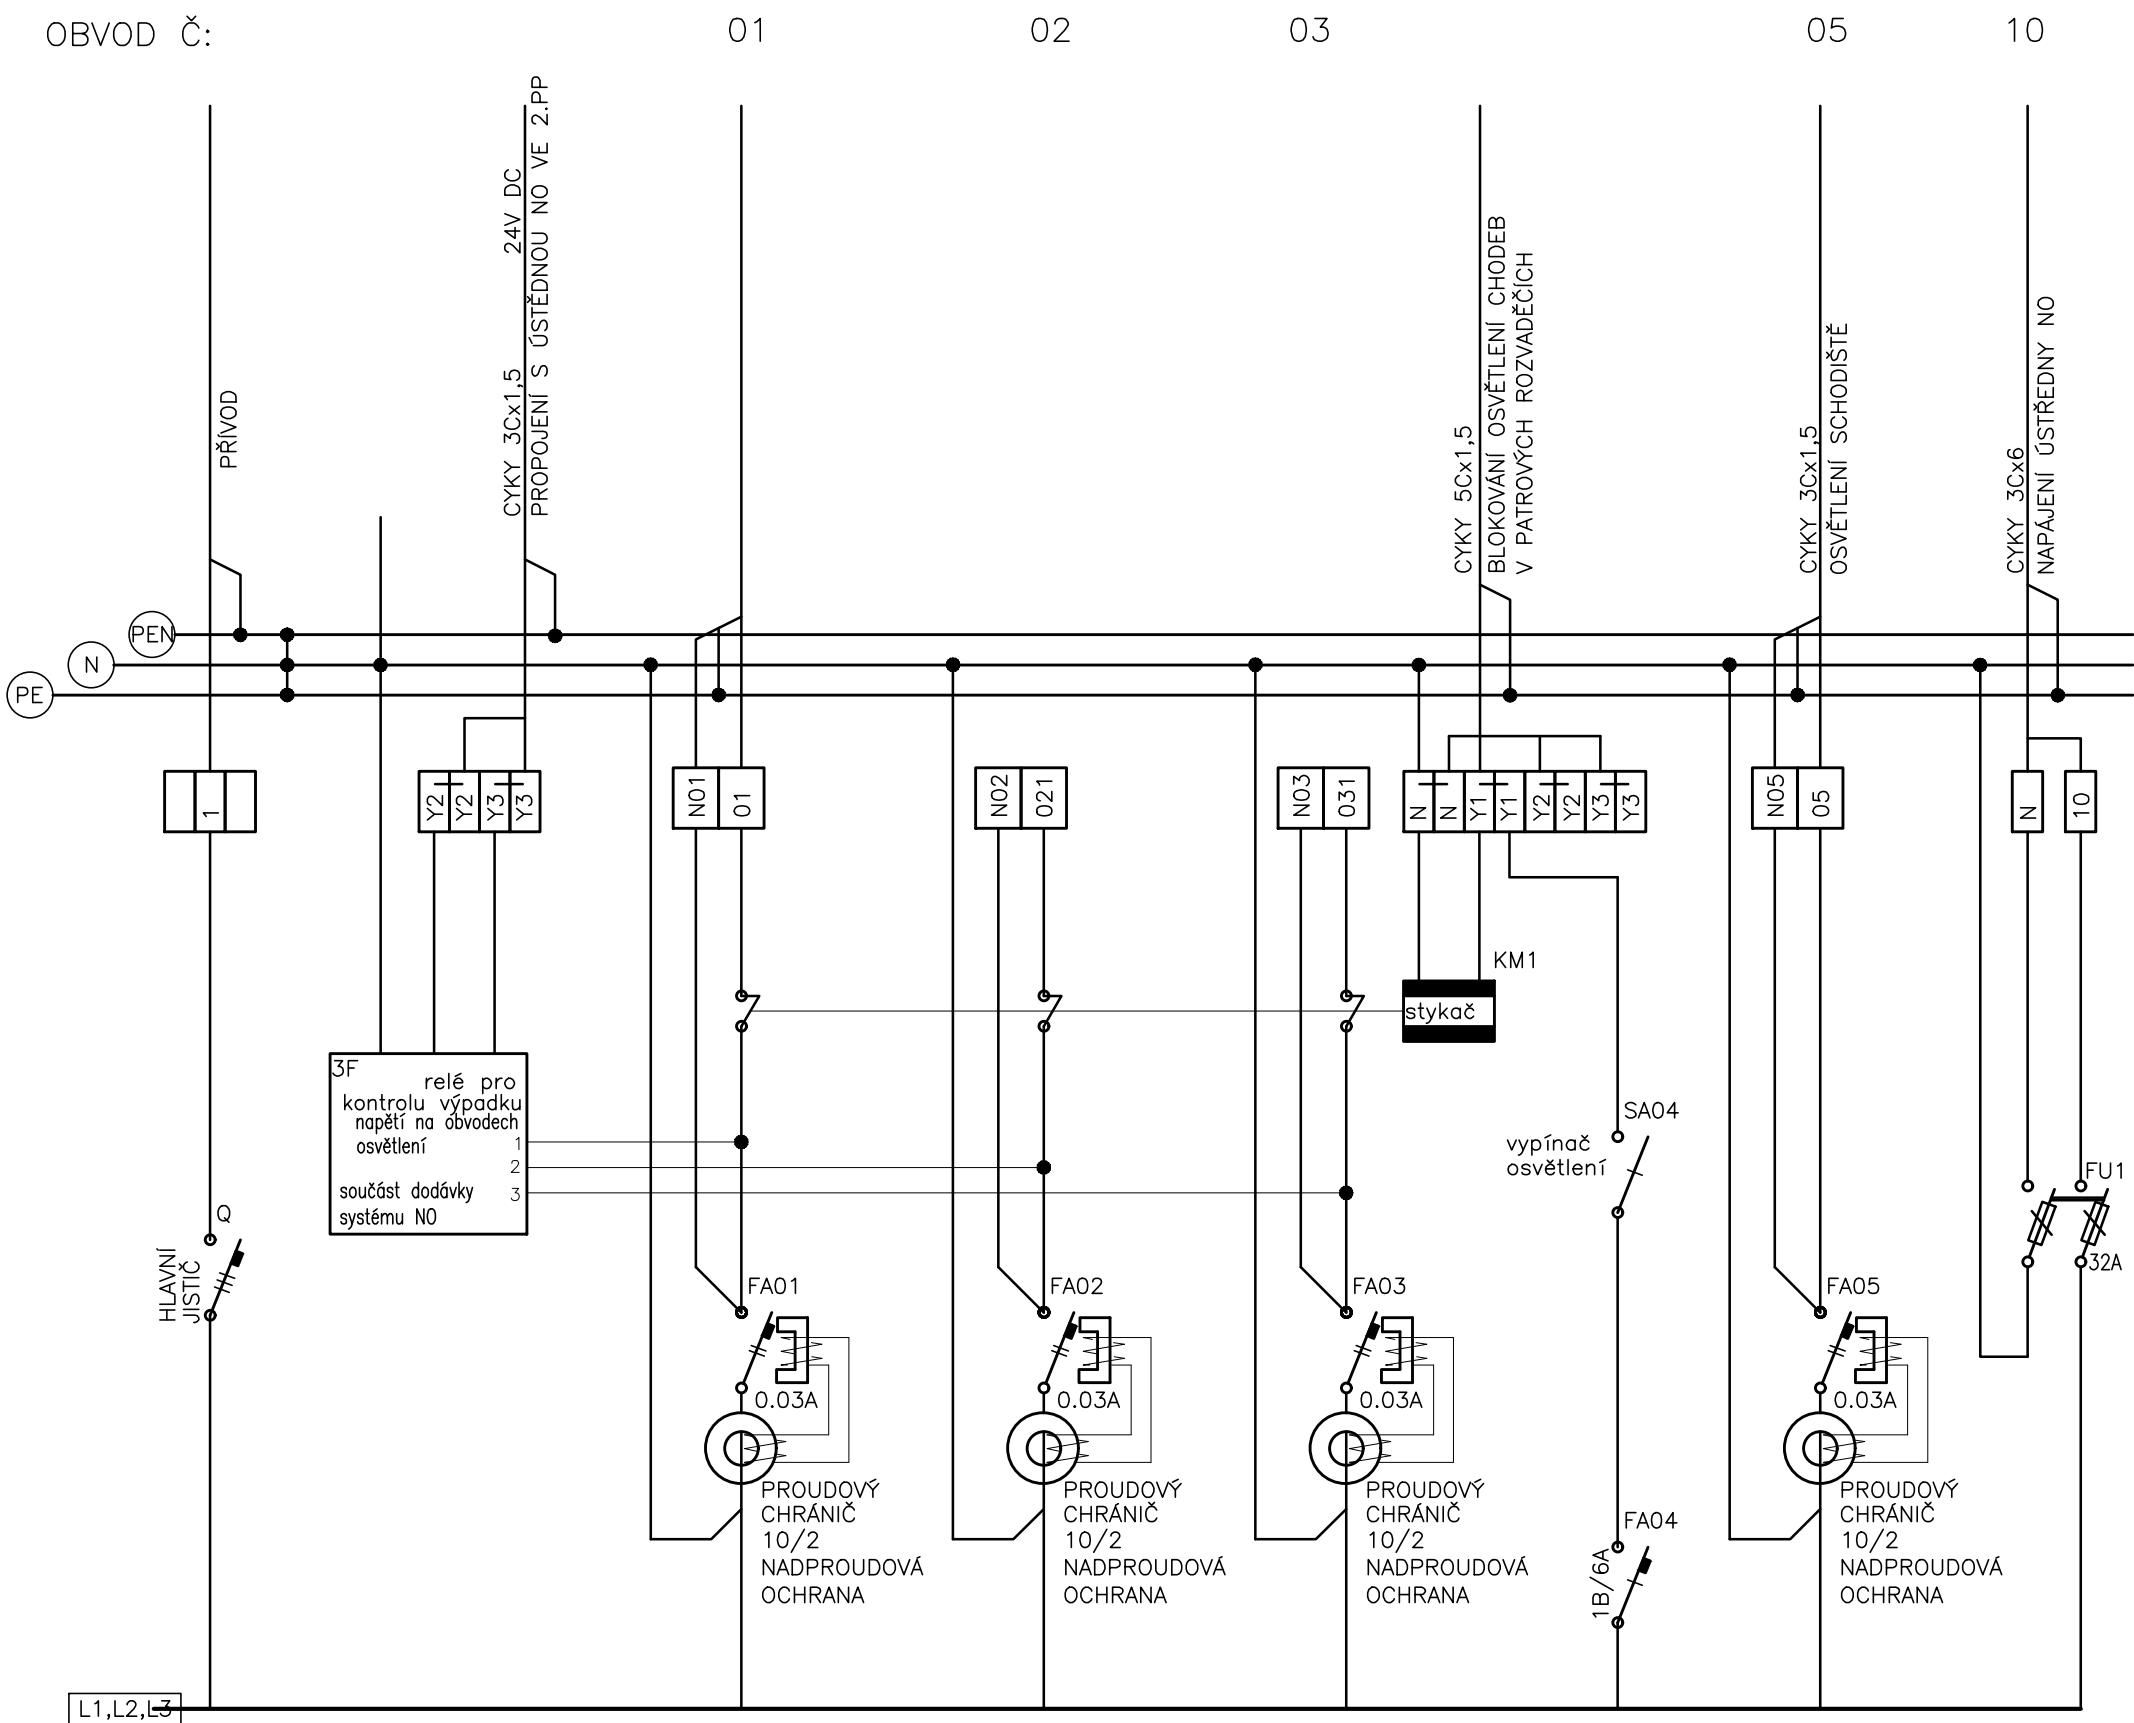

ROZVADĚČ MUSÍ BÝT VYROBEN A SESTAVEN
V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 61439-1ed.2
a ČSN EN 61 439-2 ed.2

úroveň podlahy 1.NP			
REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
		OPLNĚNÍ	

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 =

AKCE: REKONSTRUKCE BLOKU A2 KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5, BRNO		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
		OBJEKT: BLOK A2		
		PROFESE: D.1.4.4 ELEKTROINSALACE		
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 361-4	AUTORIZACE:	
MÍSTO STAVBY: Vinařská 5, Brno pozemek parc. č. 350/10, k. ú. Pisárky		DATUM: 08/2018		
		FORMÁT: 3 × A4		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div>INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div>		KOPIE:		
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		MĚŘÍTKO:		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz				
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES: ROZVADĚČ RH-B DOPLNĚNÍ		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079361/D.1.4.4	ČÍSLO VÝKRESU: 20	REVIZE:
VYPRACOVAL: ING. MAREK PUNČOCHÁŘ, mpuncochar@intar.cz				