

LEGENDA POTRUBÍ:

- TL. A TYP IZOLACE JE PRO DANÝ TYP A UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ UVEDENA V TZ
- POTRUBÍ 30% NEMRZ.SMĚS–PŘÍVOD 5°C, RESPEKTIVE 50°C
 - POTRUBÍ 30% NEMRZ.SMĚS–VRAT 11°C, RESPEKTIVE 42°C
 - POTRUBÍ CHLADNÉ VODY–PŘÍVOD 6°C
 - POTRUBÍ CHLADNÉ VODY–VRAT 12°C
 - POTRUBÍ TOPNÉ VODY–PŘÍVOD 48°C
 - POTRUBÍ TOPNÉ VODY–VRAT 38°C
 - EXPANZNÍ POTRUBÍ


LEGENDA ARMATUR

- ZK ZPĚTNÁ Klapka s pružinou
- KK UZÁVÍRACÍ KuloVý KOHOUT
- KK MEZIPŘÍRUBOVÁ Klapka
- VK VYPOUSTĚCÍ KuloVý KOHOUT
- F FILTR
- VA VYVAŽOVACÍ VENTIL
- ČERPADLO
- DVOUCESTNÝ VENTIL/Klapka s Pohonem
- TRJOUCESTNÝ VENTIL s Pohonem
- PRUŽNÝ KOMPENZÁTOR

LEGENDA ZNAČEK:


- MAR. POŽADAVEK NA PROFESI MAR
- 1.001 POZICE ZAŘÍZENÍ
- VERTIKÁLNÍ KOLENO NA POTRUBÍ/ODSKOK
- VERTIKÁLNÍ VEDENÍ POTRUBÍ

SCHEMA OBJEKTU A16:

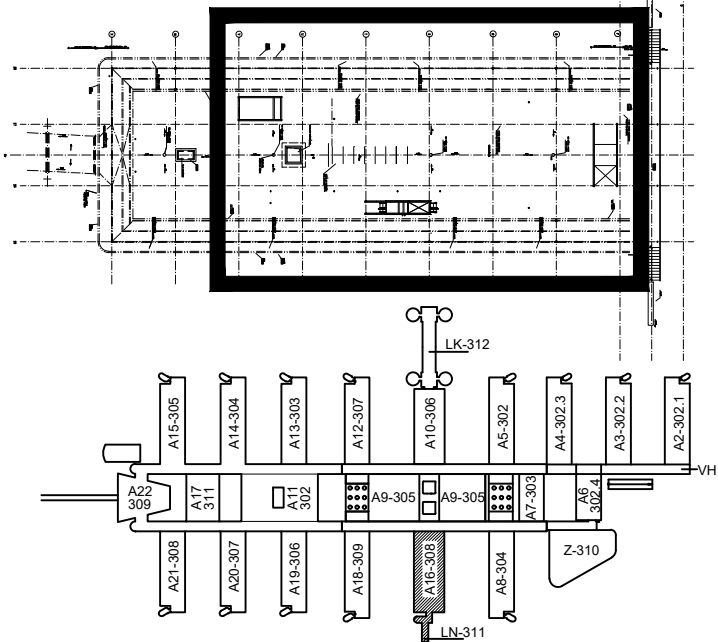

6			
5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Popis	Datum	Schválil

UKB - 1 - RD - D - 308 - 18 - 003 - 01

ENBRA, a.s. Popůvky 404, 664 41 Troubsko; www.enbra.cz					
VYPRACOVAL	ING.L.KLUS	HIP	ING.M.KLÁSEK	ČÍSLO PARÉ	
PROJEKTANT	ING.J.HÁJEK	ZHP	ING.J.HÁJEK		
OBJEDNATEL	Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno				
AKCE:				DATUM	07/2019
UKB - VÝMĚNA ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ				ČÍSLO ZAKÁZKY	107900003
				STUPEŇ	RD
OBJEKT: D. SO II - 308 PAVILON AVVA - A16				FORMÁT	4x4
ČÁST: 18. TEPELNÉ ČERPADLO				MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH:				ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO REVIZE
PŮDORYS STŘECHY				003	01

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Enbra, a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.