

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	100 lx
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	15 °C / ---
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	15 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	--- / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sádky - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	3
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	1
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

<input type="checkbox"/> voda studená (S)	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

501 - CHODBA

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	501	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (A16 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	7 ± 4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	4 ± 4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	4 ± 2 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	5 ± 4 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

509 - PRACOVNA ASISTENTI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	509	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vliv (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C / 65 %
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C / 45 %
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	8 ± 4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	1 ± 4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	2 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	4 ± 4 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DATUM, PODPIS


2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

511 - PRACOVNA GARANT

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	511	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

513 - PRACOVNA ASISTENT



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (A16 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	---
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	7 ± 4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	4 ± 4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	4 ± 2 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	5 ± 4 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

514 - PRACOVNA ASISTENTI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	514	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C / 46 %
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C / 30 %
VZT nucené prostorové větrání	ano, v letním období
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vlný, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	15
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	10
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	5
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	13
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

515 - PRACOVNA ASISTENTI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	515	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

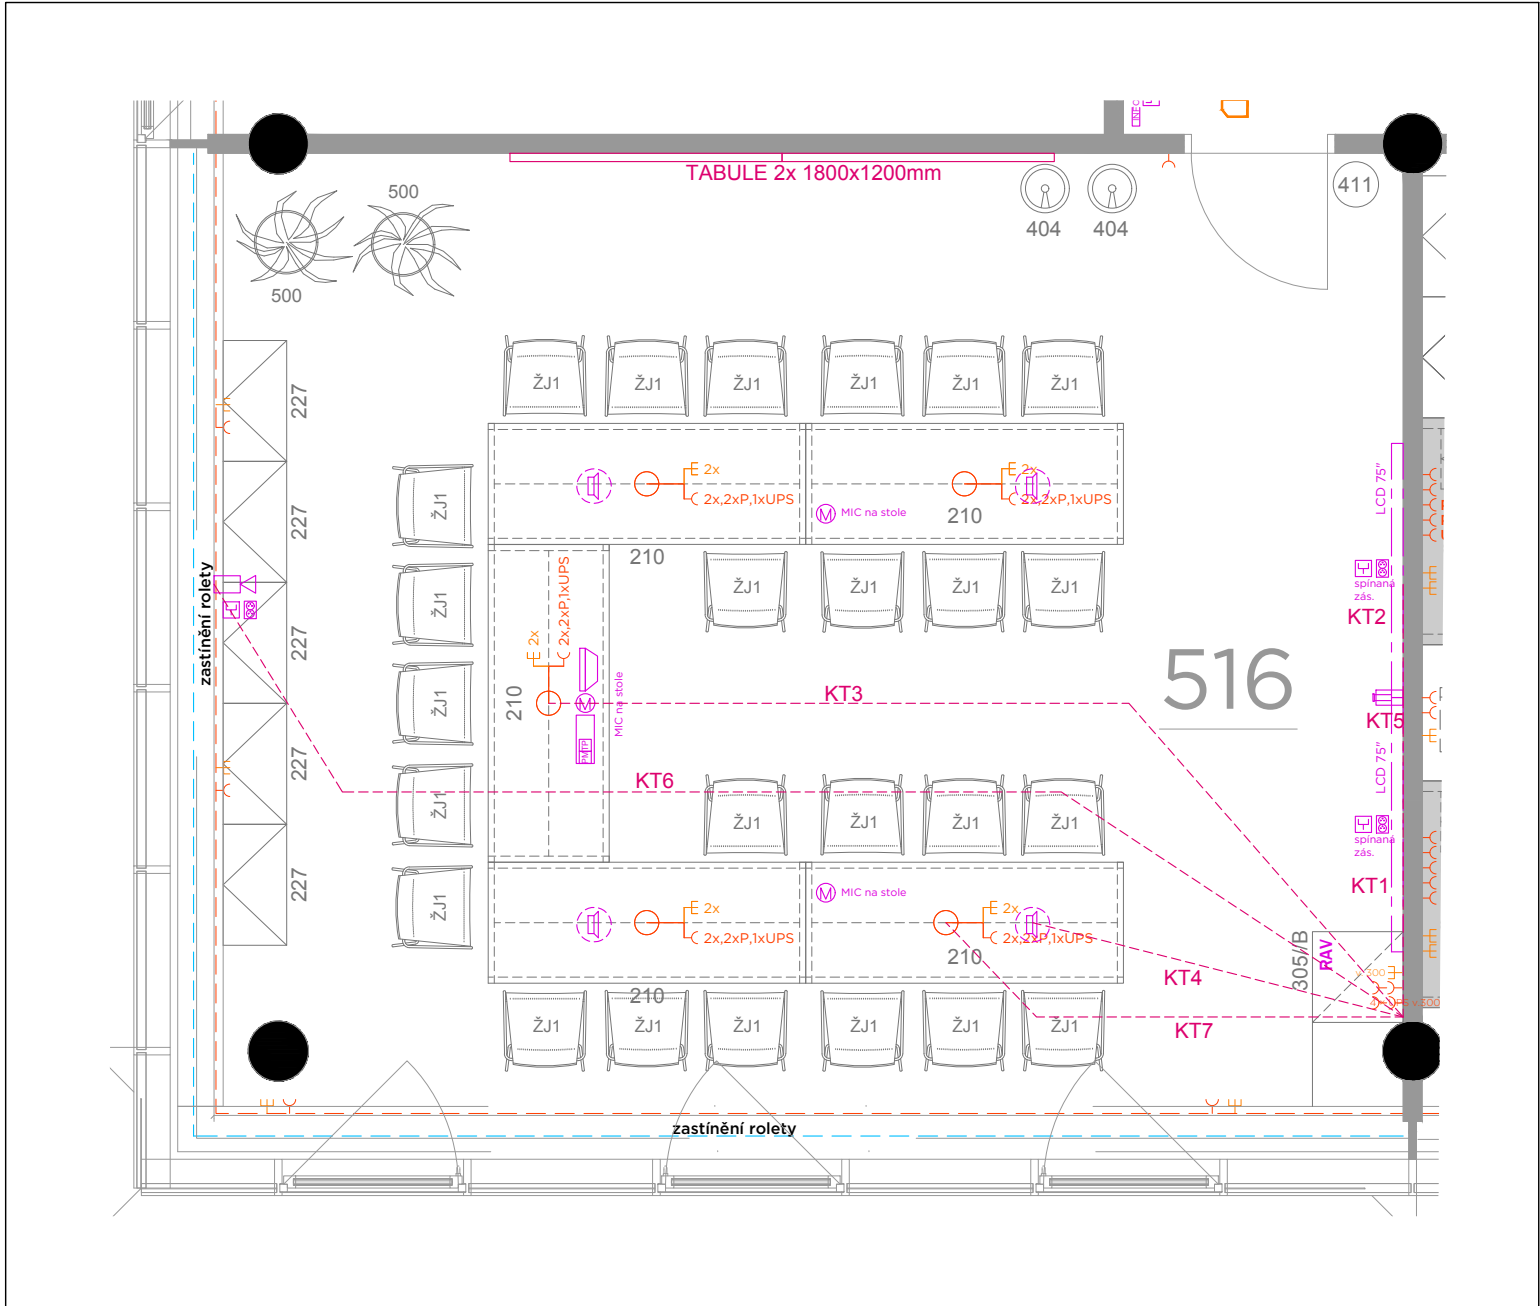

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (A16 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní stínicí rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	ovládání řad světel, proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	5 ± 10 (podl. krabice) ± 6 (podhled)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	10 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	4 ± 5 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	5 ± 10 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	3 (podhled)
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

Řídicí systém: osvětlení, zatemnění, rozsvícení, přístup
KT1, Ø40: z RAV k LCD displeji na stěně
KT3, KT7: Ø25: z RAV do podlahové krabice
KT4: Ø25: z RAV k reproduktorům v podhledu
KT5, KT7: Ø25: z RAV ke kamere KAM na stěně

DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

516 - ZASEDACÍ MÍSTNOST

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	516	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	517	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rástrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el.mot. ovládané
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	7
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	4
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	2
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	6
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

[illegible]

DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

518 - PRACOVNA GARANT


STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	518	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	519	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	521	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (A16 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el.mot. ovládání
jiná stavební připravenost	

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	4
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	2
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	1
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	3
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

522 - PRACOVNA TECHNIK

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	522	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

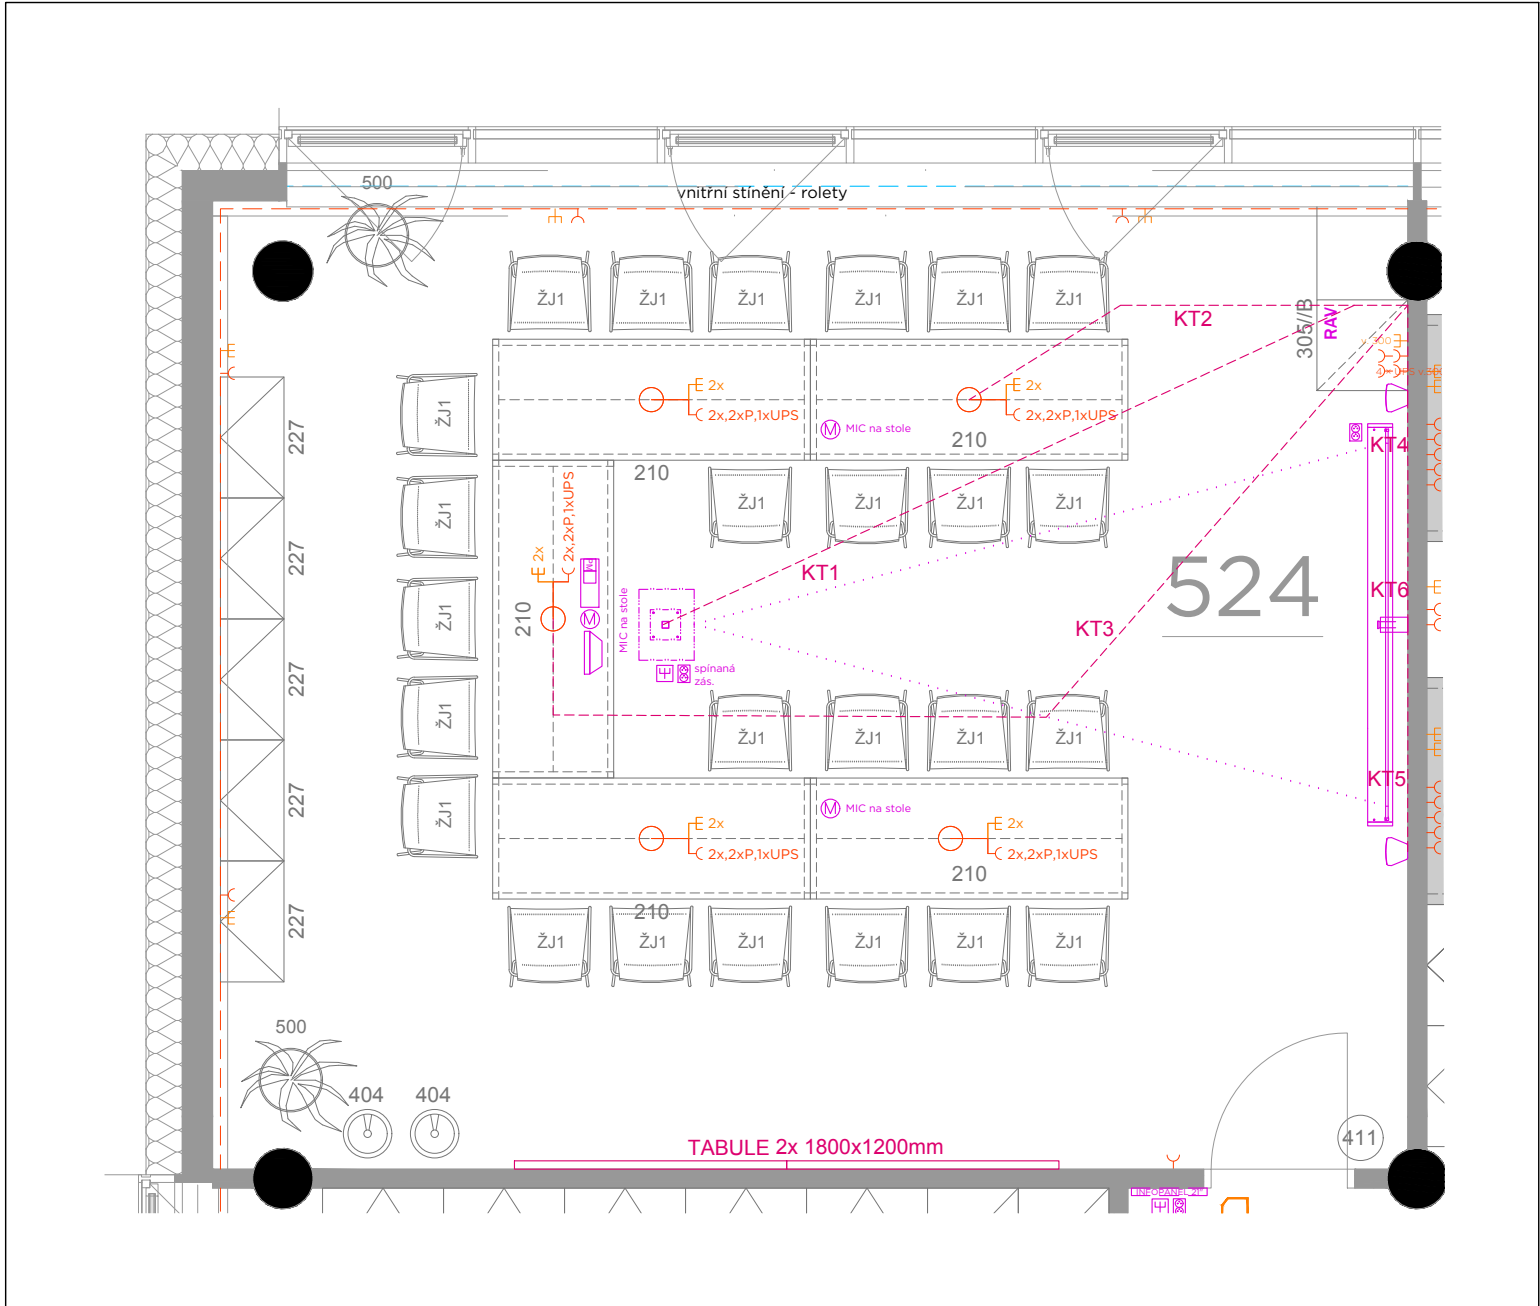

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (A16 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní stínicí rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	ovládání řad světlidel, proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	5 ± 10 (podl. krabice) ± 4 (podhled)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	10 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	4 ± 5 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	5 ± 10 (podl. krabice) ± 4 (podhled)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

řídící systém - osvětlení, zateplení, ozvučení, přístup	
KT1 - Ø40 - z RAV k projektoru DQ do podhledu	
KT2, KT3 - Ø25 - z RAV do podlahové krabice	
KT4, KT5 - Ø25 - z RAV k reproduktorům na stěně	
KT6 - Ø25 - z RAV ke kameře KAM na stěně	


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

524 - ZASEDACÍ MÍSTNOST

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	524	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C / 65 %
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C / 45 %
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el.mot. ovládání
jiná stavební připravenost	

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	15
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	10
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	5
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	13
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

525 - PRACOVNA PROGRAMÁTOŘI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	525	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C / 65 %
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C / 45 %
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el.mot. ovládání
jiná stavební připravenost	

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	15
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	10
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	5
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	13
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

526 - PRACOVNA REDAKTOŘI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	526	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C / 65 %
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C / 45 %
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el.mot. ovládání
jiná stavební připravenost	

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	15
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	10
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	5
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	13
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

527 - PRACOVNA TECHNICI, REDAKTOR

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	527	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



SIMU

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C /---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stinění (zatmění)	**
jiná stavební připravenost	**

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	1
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	0
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	0
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	0
<input type="checkbox"/> 400V	0
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	0

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---


	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

[illegible]

2017 - 09 - 12

528 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	528	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	15°C/...
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/...
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	...

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	...
jiná stavební připravenost	...

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	...
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	...
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	...
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	4
<input type="checkbox"/> 400V	...
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	...

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	...
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	...
<input type="checkbox"/> počet telefonů	...

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	...	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

529 - SPRCHA A WC MUŽI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	529	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	15°C
teplota v zimním období/vlhkost	15°C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	4	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

531 - WC MUŽI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	531	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost/.....
teplota v zimním období/vlhkost	15 °C /
VZT nucené prostorové větráníano
chlazení (indukční jednotka/split)ano

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	
stinění (zatmění)	-- --
jiná stavební připravenost	-- --

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	1
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	1
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	1
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	4
<input type="checkbox"/> 400V	1
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	1

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---


	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stačený vzduch (SV)	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	0	<input type="checkbox"/>

[illegible]

2017 - 09 - 12

532 - UMÝVÁRNA MUŽI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	532	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	15°C
teplota v zimním období/vlhkost	15°C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

533 - ÚKLID

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	533	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



vnější vlivy (dle ČSN 332000-5:51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	-- --
jiná stavební připravenost	-- --

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	100
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	100
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	100
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	100
<input type="checkbox"/> 400V	100
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	100

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---


	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

[illegible]

2017 - 09 - 12

534 - PŘEDSÍŇ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	534	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost
teplota v zimním období/vlhkost	15 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	
stinění (zatemnění)	-- --
jiná stavební připravenost	-- --

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	1
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	1
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	1
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	4
<input type="checkbox"/> 400V	1
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	1

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

[illegible]

2017 - 09 - 12

534 - UMÝVÁRNA ŽENY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	535	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	--
jiná stavební připravenost	--

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	177
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	177
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	177
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	177
<input type="checkbox"/> 400V	177
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	177

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---


	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

[illegible]

2017 - 09 - 12

536 - WC ŽENY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	536	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (At6 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	12
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

kuchynská linka..dodávka stavby


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

537 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	537	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

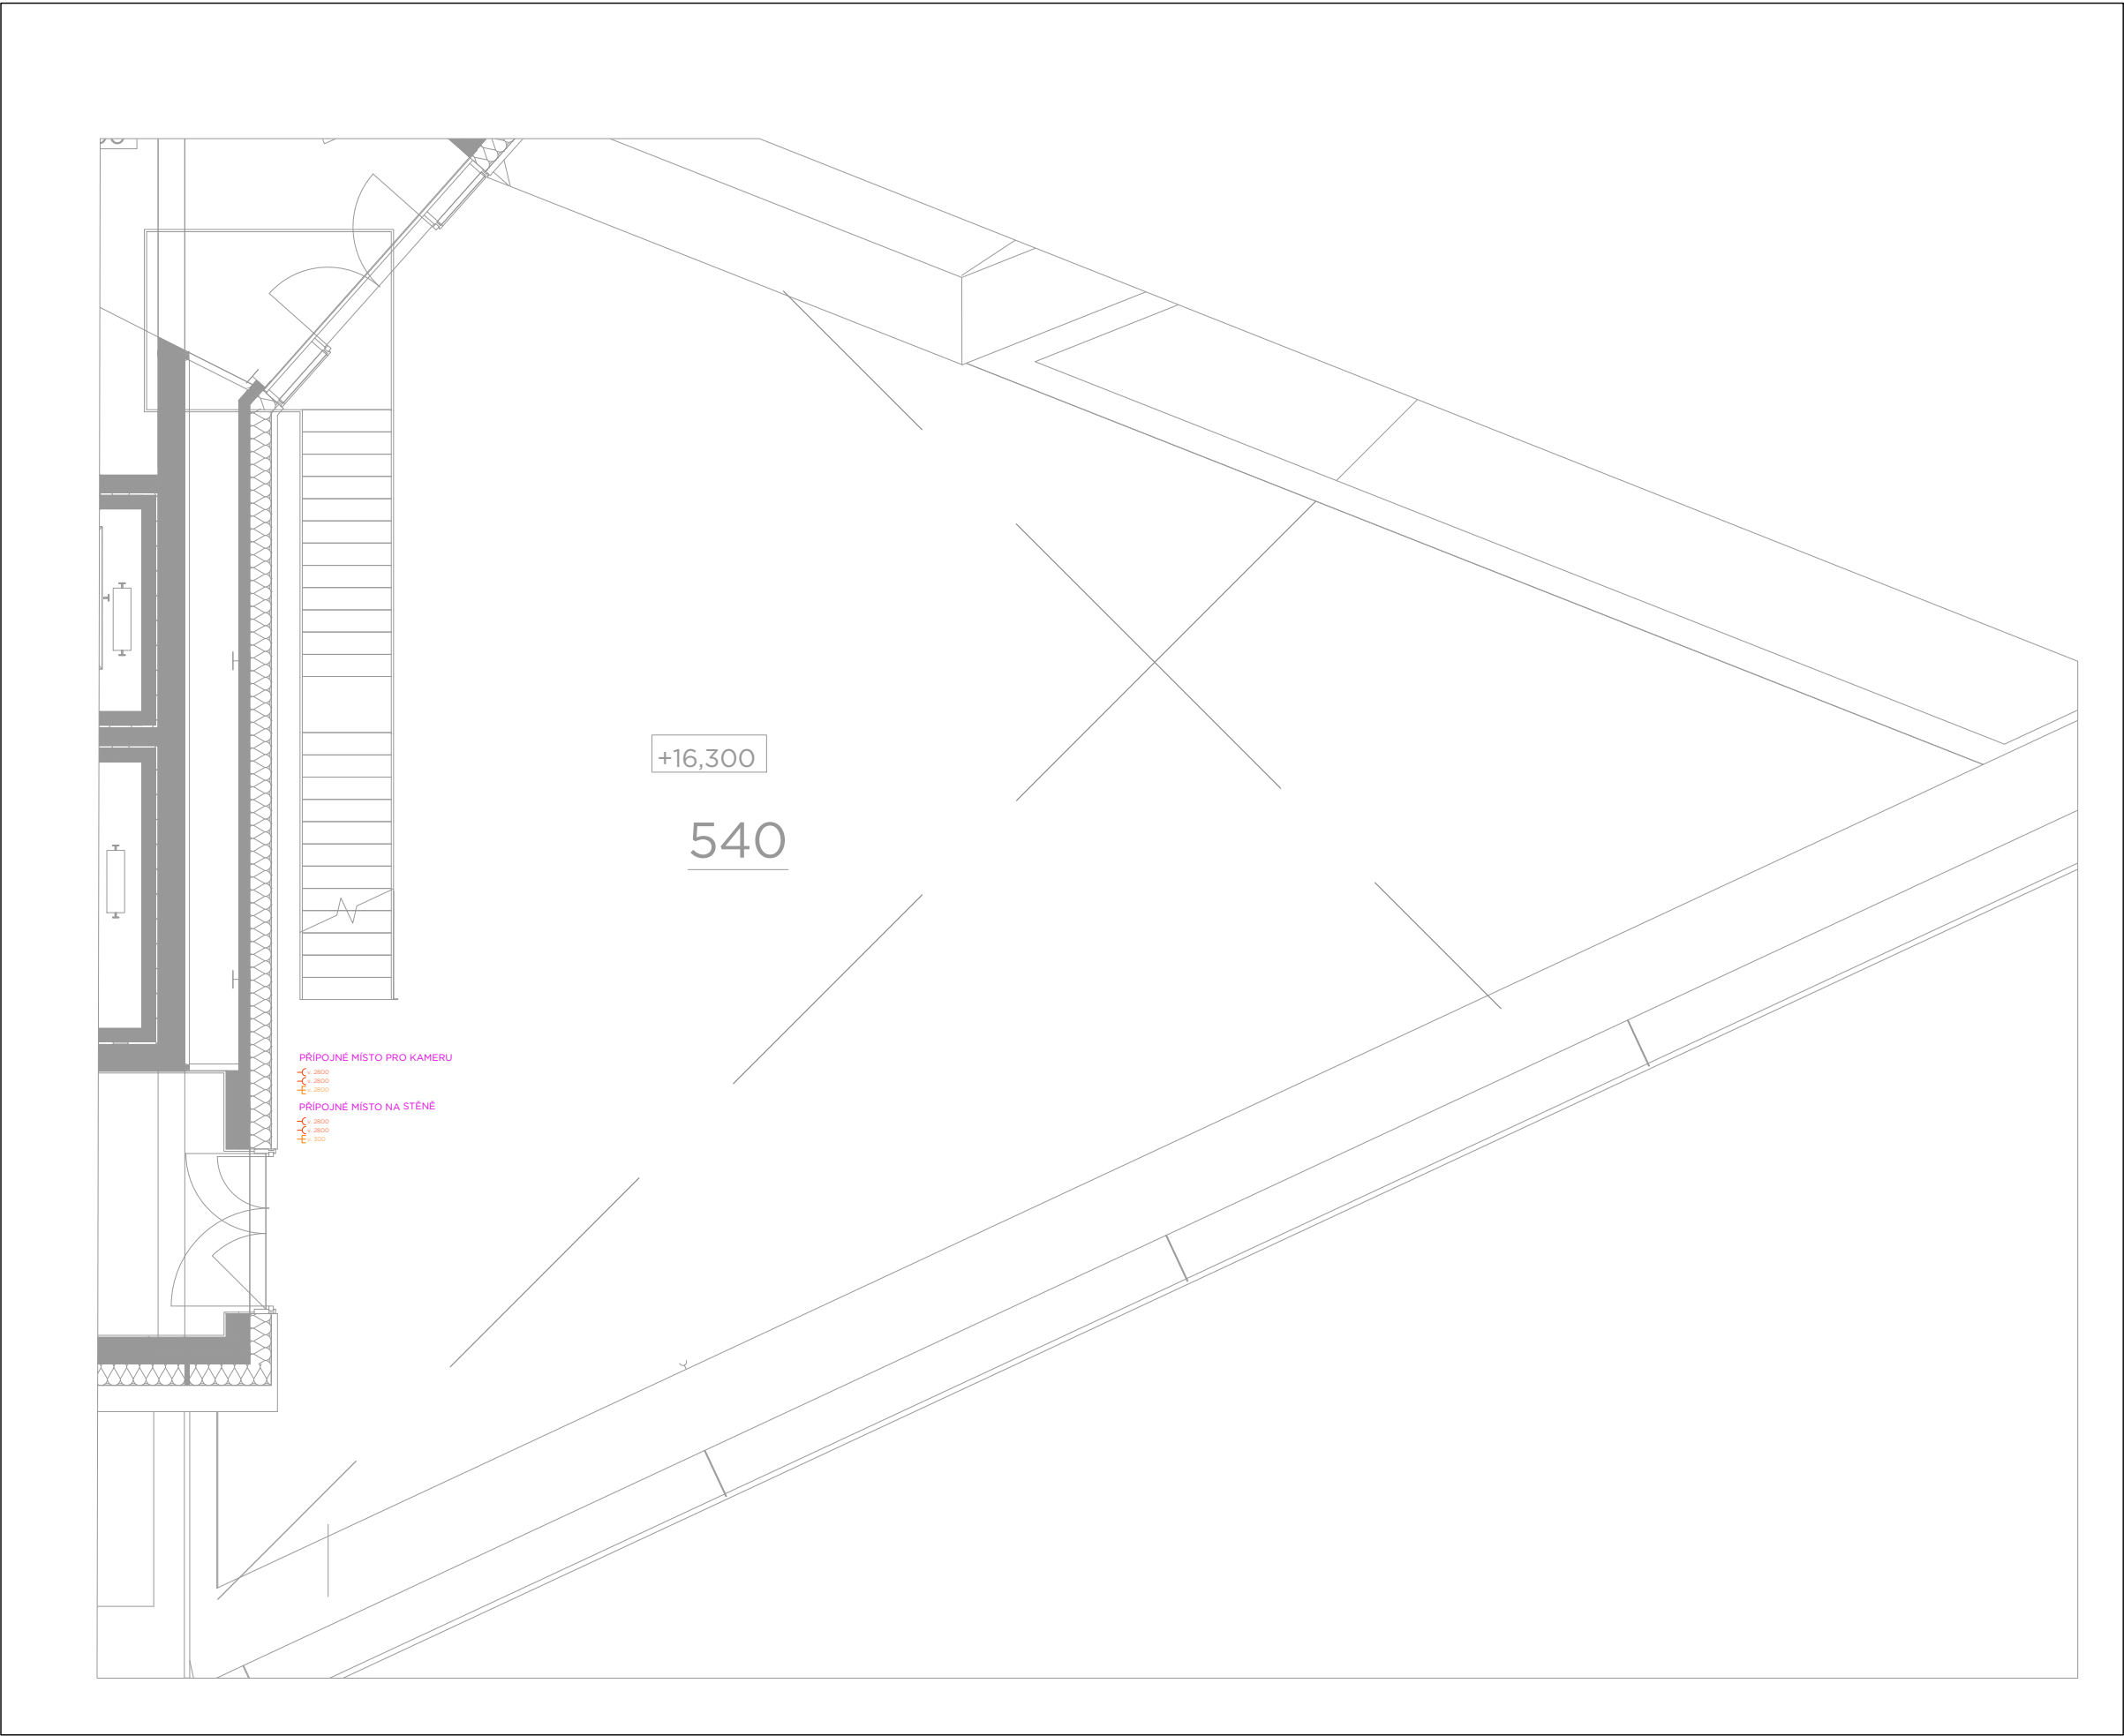

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	ABB
osvětlenost (Lx)	---
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	---/---
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	---/---
VZT nucené prostorové větrání	---
chlazení (indukční jednotka/split)	---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	---
stěny (povrch)	---
podlaha	vláknobeton
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	4
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	2
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

540 - SIMULAČNÍ PLOCHA - HELIPORT

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	540	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	24°C
teplota v zimním období/vlhkost	24°C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	4
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

542 - SPRCHA A WC ŽENY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	542	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	==
jiná stavební připravenost	==

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	1
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová) ,	0
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	0
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	0
<input type="checkbox"/> 400V	0
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	0

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---


	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2017 - 09 - 12

543 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	543	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost/.....
teplota v zimním období/vlhkost	15 °C /
VZT nucené prostorové větráníano
chlazení (indukční jednotka/split)ano

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěna
stinění (zatemnění)	==
jiná stavební připravenost	==

	počet
<input type="checkbox"/> 230V
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)
<input type="checkbox"/> 230V - UPS
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod
<input type="checkbox"/> 400V
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	1	<input type="checkbox"/>

[illegible]

2017 - 09 - 12

544 - WC IMOBILNÍ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	544	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION