




přehled patra

půdorys 3.NP

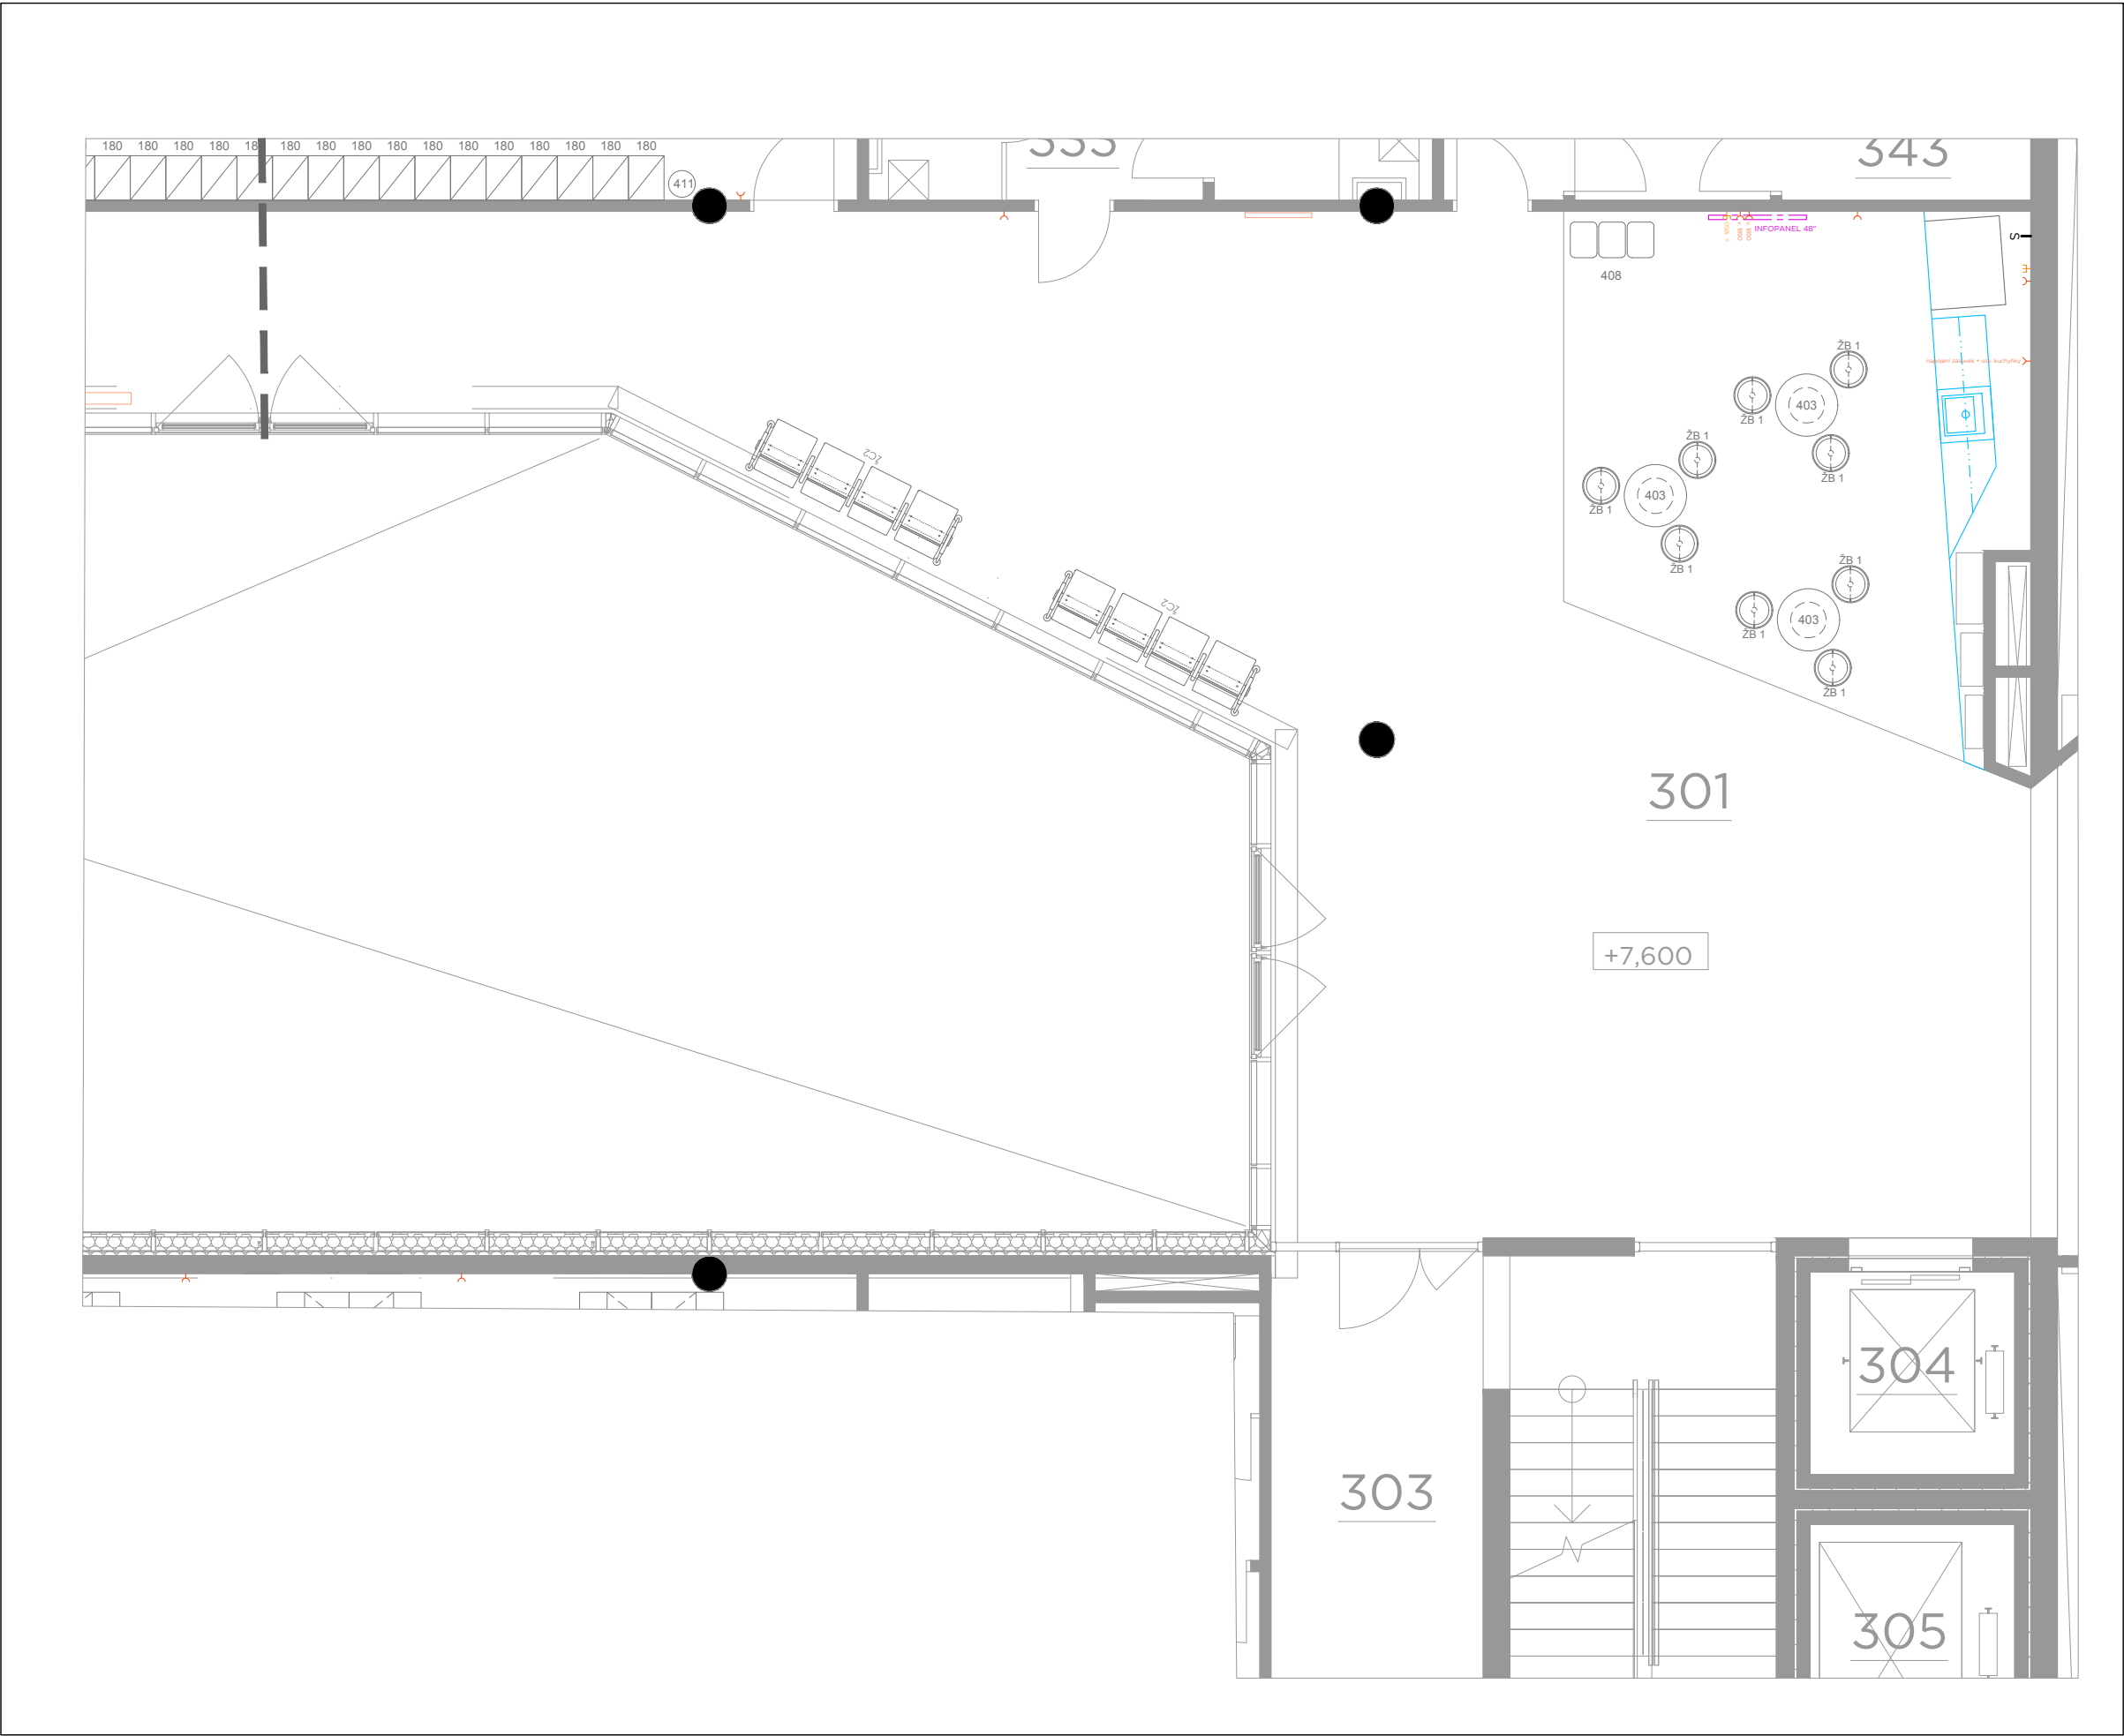

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	100 lx
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	15 °C / ---
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	15 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	--- / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	5
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	1
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	2
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

atypická kuchyňská linka - dodávka stavby

DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

301 - CHODBA (část 1)

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	301a	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (lx)	100 lx
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	/
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	15°C /
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/spilní)	/

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

		počet
<input checked="" type="checkbox"/>	230V	4 + 10 (podříd)
<input type="checkbox"/>	230V - P (přepětová)	
<input type="checkbox"/>	230V - UPS	
<input type="checkbox"/>	230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/>	400V	
<input type="checkbox"/>	400V - volný vývod	

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	5 (podhled)
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>


<p> 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 3. 1. 1. 4. 1. 1. 5. 1. 1. 6. 1. 1. 7. 1. 1. 8. 1. 1. 9. 1. 1. 10. 1. 1. 11. 1. 1. 12. 1. 1. 13. 1. 1. 14. 1. 1. 15. 1. 1. 16. 1. 1. 17. 1. 1. 18. 1. 1. 19. 1. 1. 20. 1. 1. 21. 1. 1. 22. 1. 1. 23. 1. 1. 24. 1. 1. 25. 1. 1. 26. 1. 1. 27. 1. 1. 28. 1. 1. 29. 1. 1. 30. 1. 1. 31. 1. 1. 32. 1. 1. 33. 1. 1. 34. 1. 1. 35. 1. 1. 36. 1. 1. 37. 1. 1. 38. 1. 1. 39. 1. 1. 40. 1. 1. 41. 1. 1. 42. 1. 1. 43. 1. 1. 44. 1. 1. 45. 1. 1. 46. 1. 1. 47. 1. 1. 48. 1. 1. 49. 1. 1. 50. 1. 1. 51. 1. 1. 52. 1. 1. 53. 1. 1. 54. 1. 1. 55. 1. 1. 56. 1. 1. 57. 1. 1. 58. 1. 1. 59. 1. 1. 60. 1. 1. 61. 1. 1. 62. 1. 1. 63. 1. 1. 64. 1. 1. 65. 1. 1. 66. 1. 1. 67. 1. 1. 68. 1. 1. 69. 1. 1. 70. 1. 1. 71. 1. 1. 72. 1. 1. 73. 1. 1. 74. 1. 1. 75. 1. 1. 76. 1. 1. 77. 1. 1. 78. 1. 1. 79. 1. 1. 80. 1. 1. 81. 1. 1. 82. 1. 1. 83. 1. 1. 84. 1. 1. 85. 1. 1. 86. 1. 1. 87. 1. 1. 88. 1. 1. 89. 1. 1. 90. 1. 1. 91. 1. 1. 92. 1. 1. 93. 1. 1. 94. 1. 1. 95. 1. 1. 96. 1. 1. 97. 1. 1. 98. 1. 1. 99. 1. 1. 100. 1. 1. 101. 1. 1. 102. 1. 1. 103. 1. 1. 104. 1. 1. 105. 1. 1. 106. 1. 1. 107. 1. 1. 108. 1. 1. 109. 1. 1. 110. 1. 1. 111. 1. 1. 112. 1. 1. 113. 1. 1. 114. 1. 1. 115. 1. 1. 116. 1. 1. 117. 1. 1. 118. 1. 1. 119. 1. 1. 120. 1. 1. 121. 1. 1. 122. 1. 1. 123. 1. 1. 124. 1. 1. 125. 1. 1. 126. 1. 1. 127. 1. 1. 128. 1. 1. 129. 1. 1. 130. 1. 1. 131. <</p>
--



2017 - 09 - 12

301 - CHODBA (část 2) / 302

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	301b	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

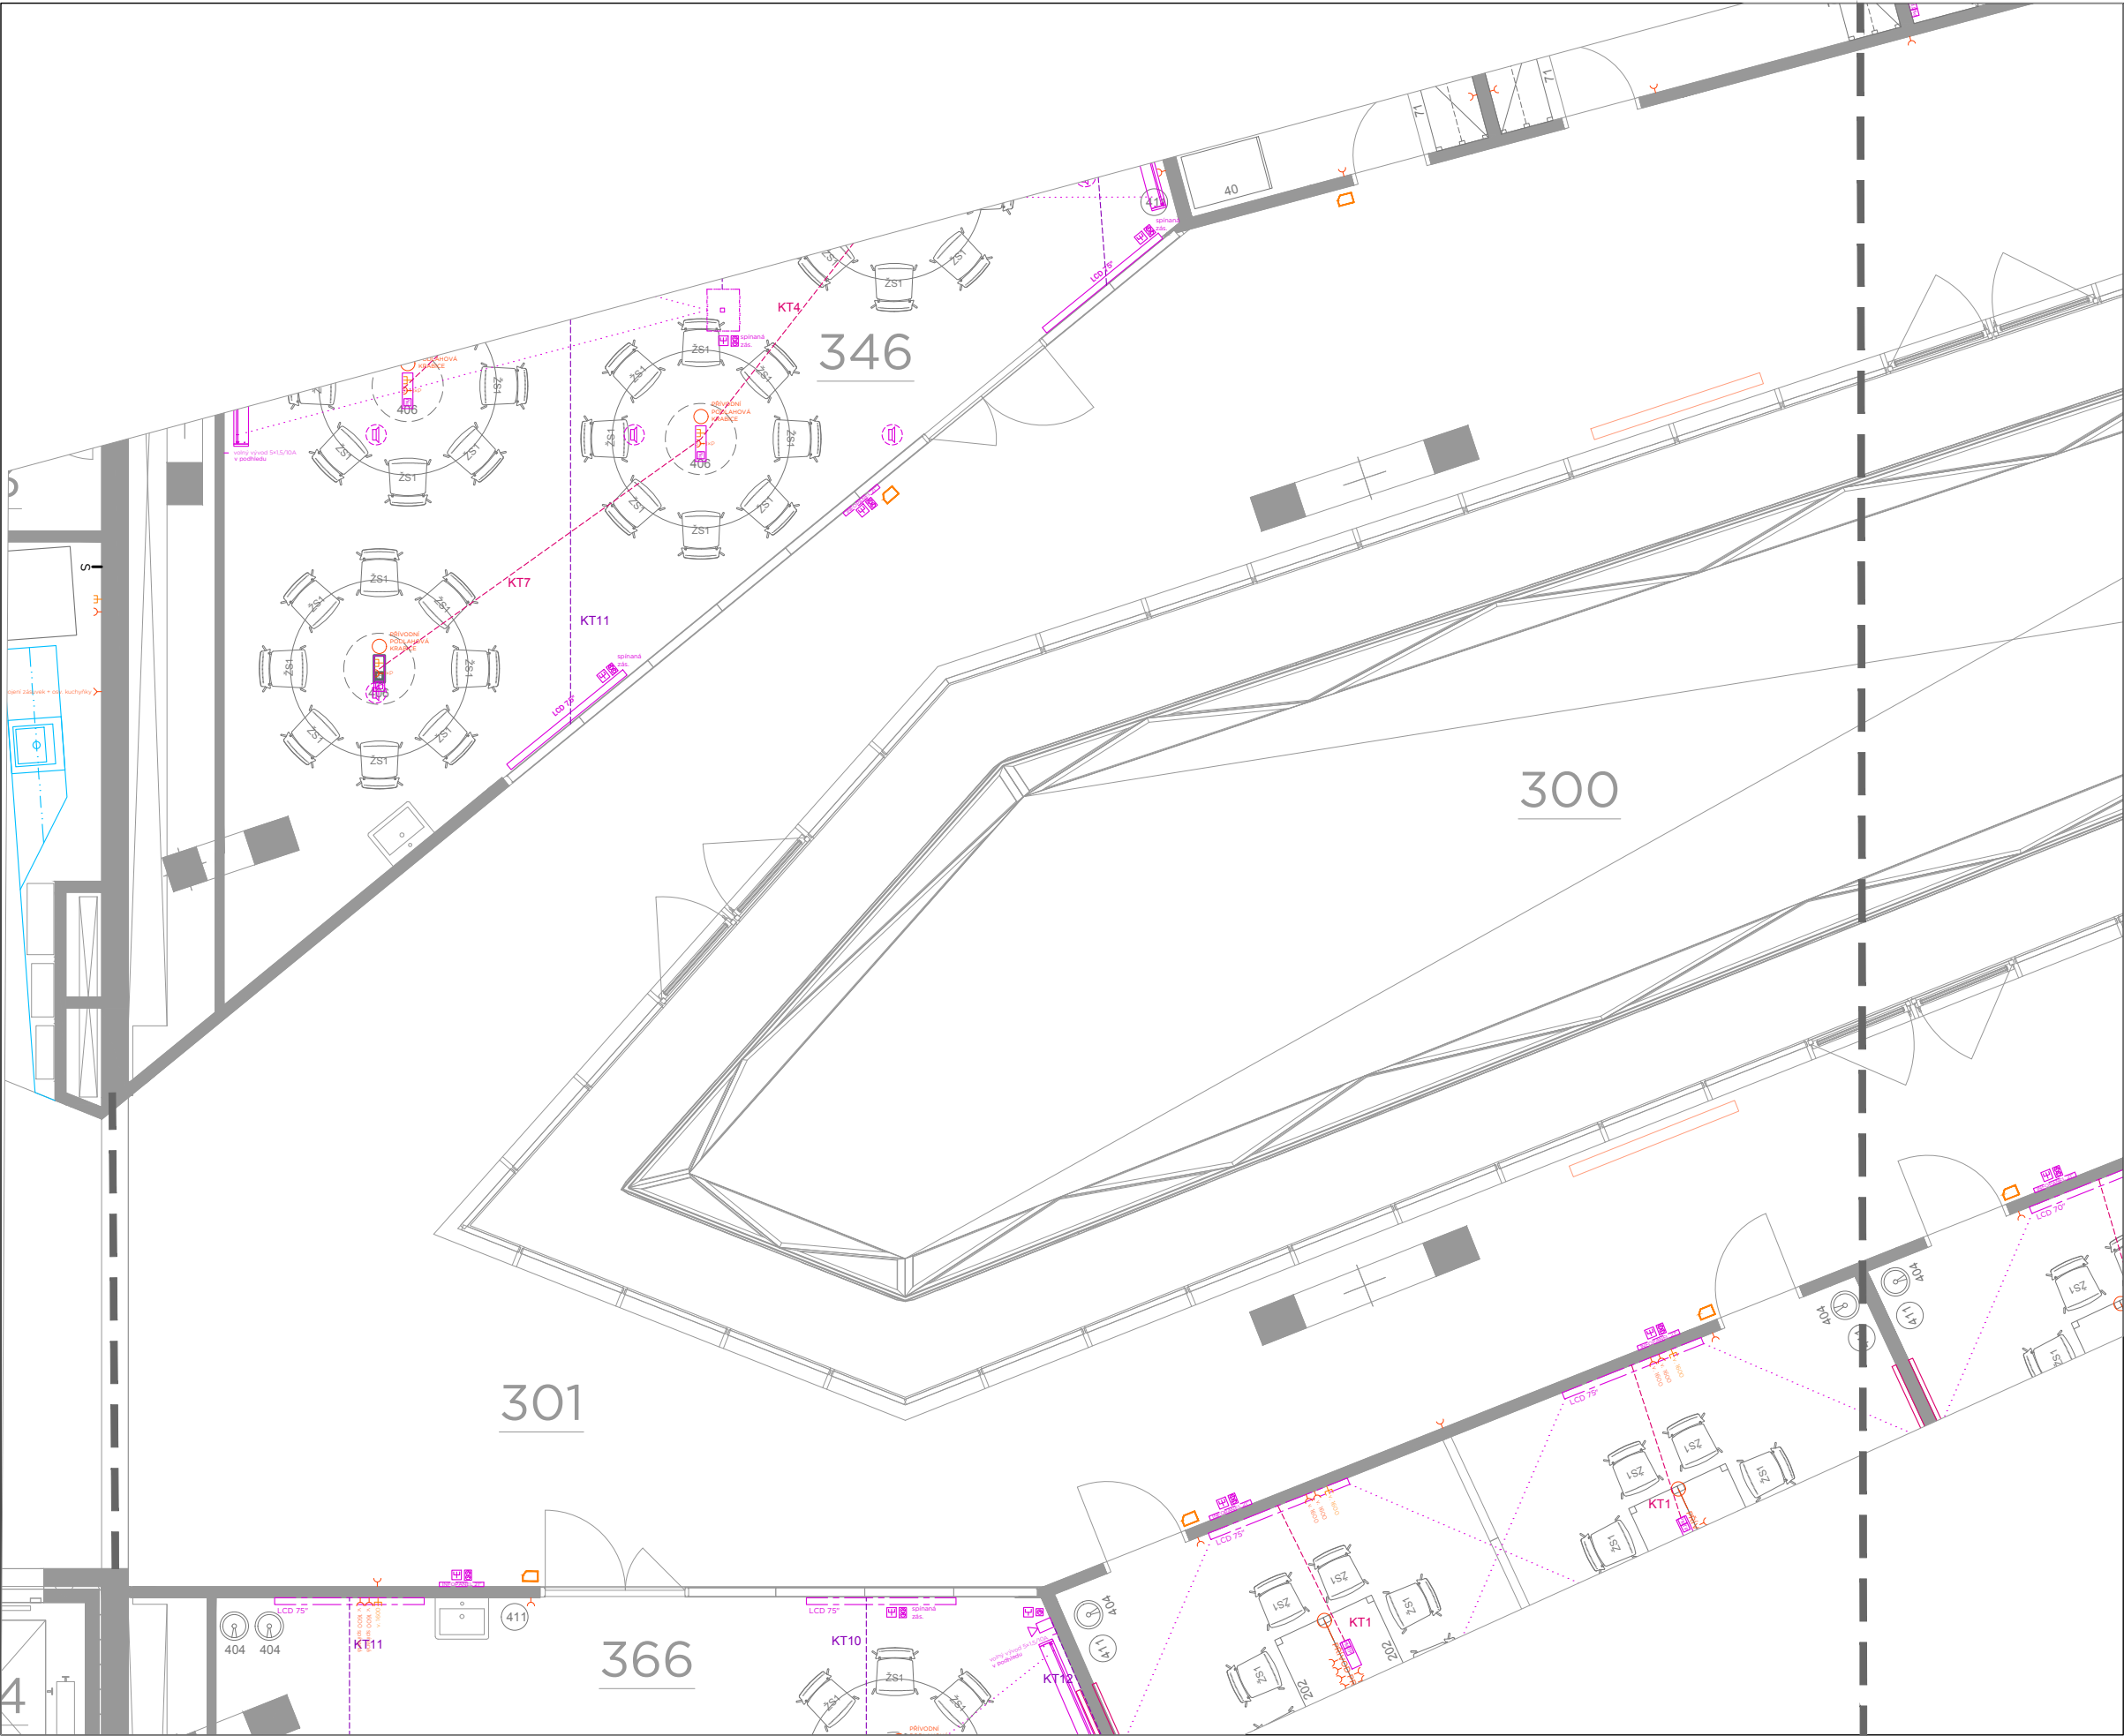

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	100 lx
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	15 °C / ---
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	15 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	2 + 8 (podhled)
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	4 (podhled)
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

<input type="checkbox"/> voda studená (S)	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

301 - CHODBA (část 3)

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	301c	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

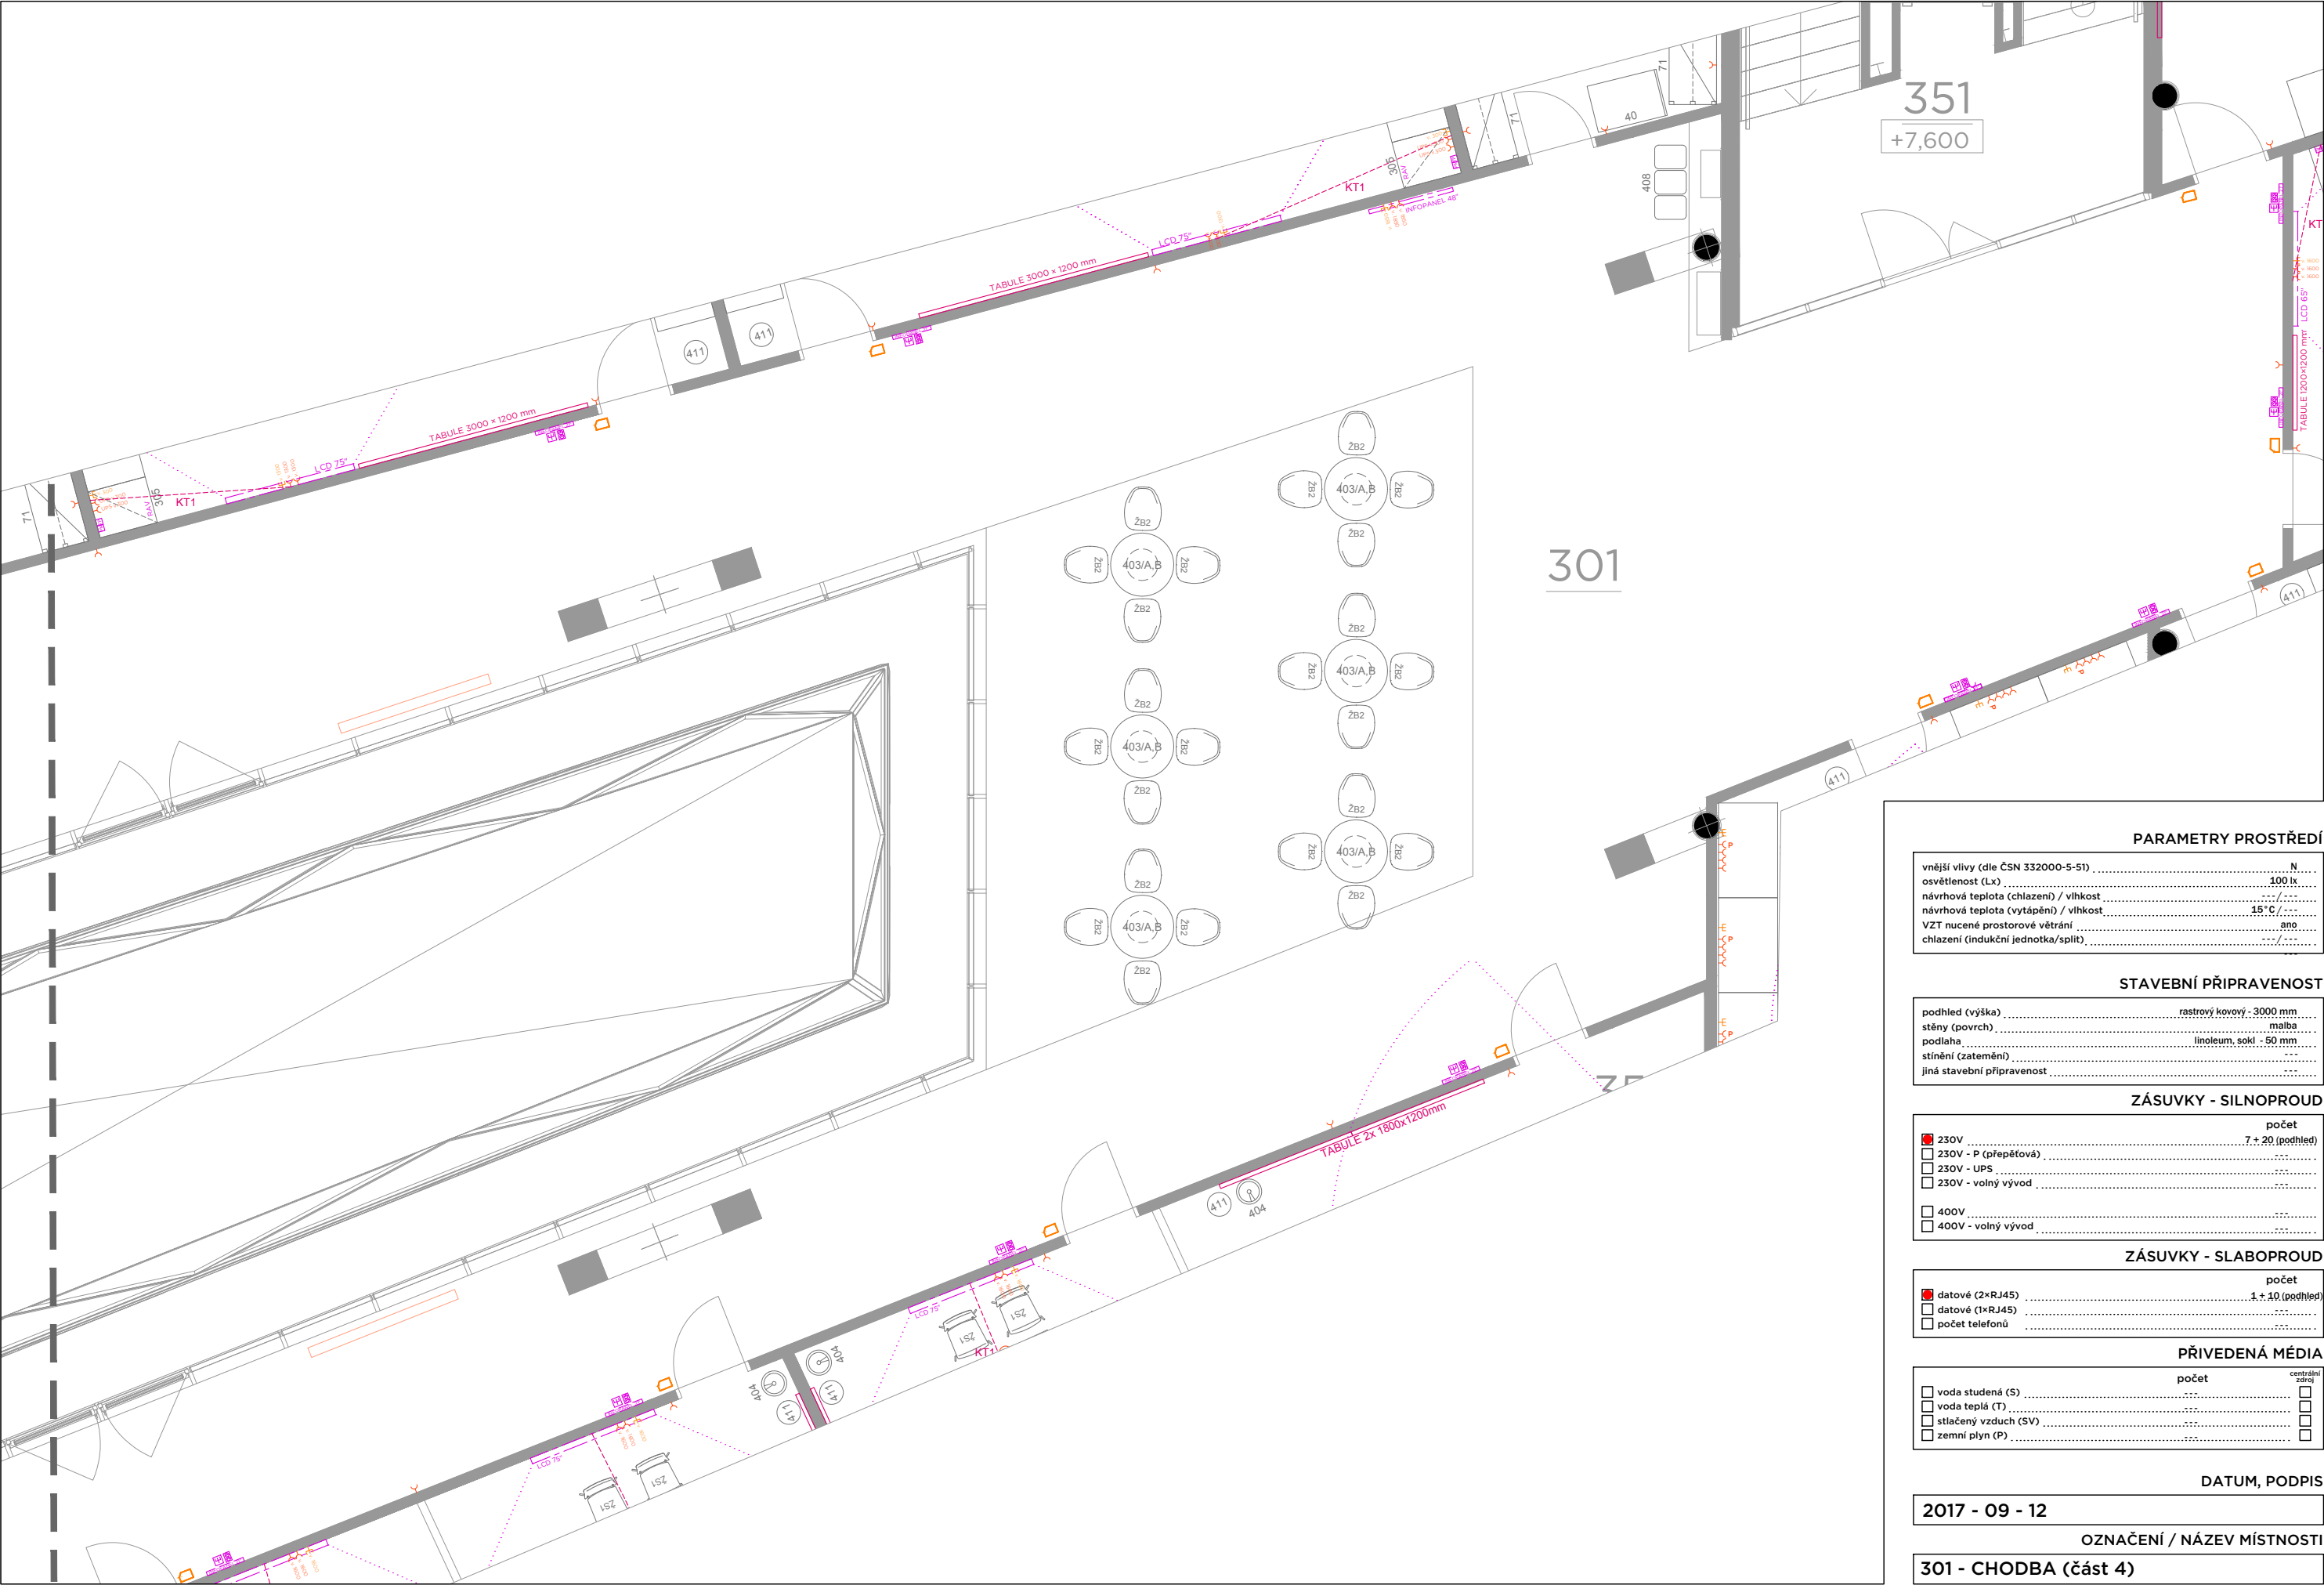

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	100 lx
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	15 °C / 50 %
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	15 °C / 50 %
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	7 + 20 (podhled)
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	1 + 10 (podhled)
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

<input type="checkbox"/> voda studená (S)	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

301 - CHODBA (část 4)

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	301d	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

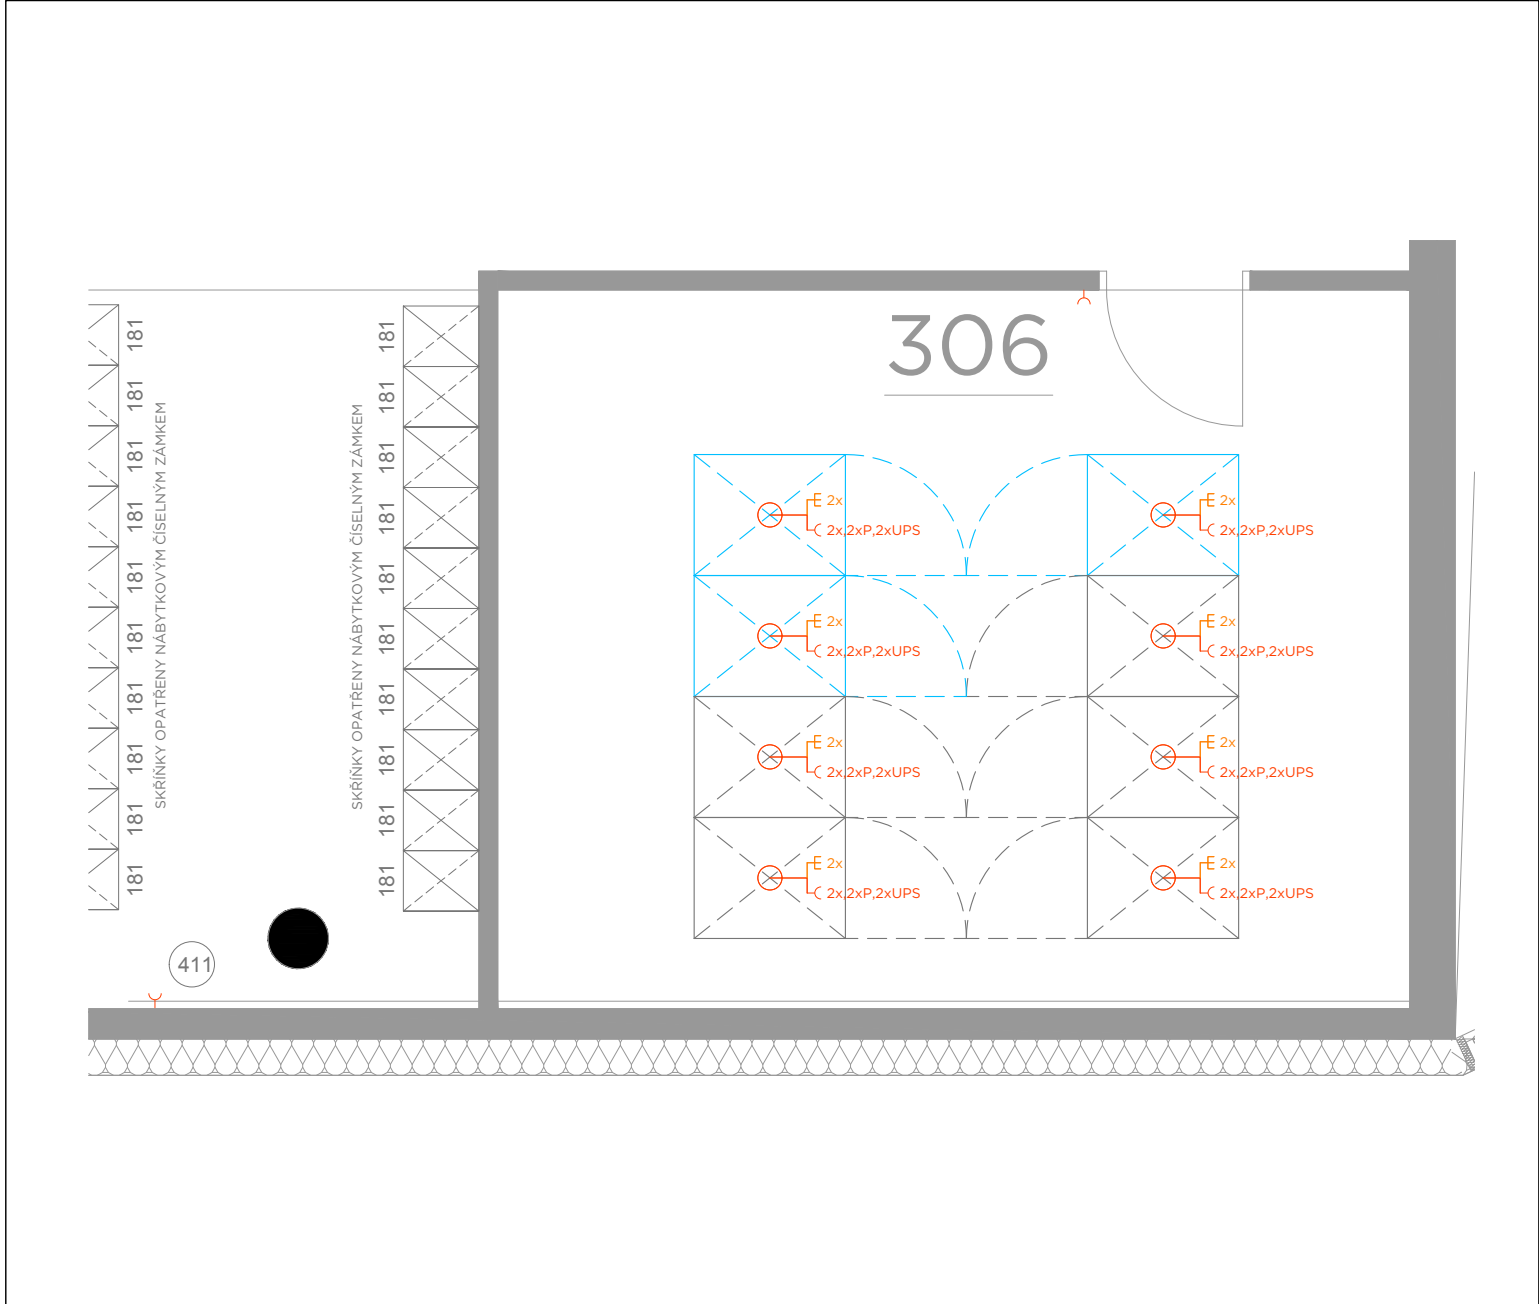

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C / ---
teplota v zimním období/vlhkost	15 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	--- / ano

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	antistatické linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	16 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	16 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	16 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	16 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

dveře se zvýšenou neprůzvučností	---
3 x RACK - dodávka, stavba	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

306 - SERVER

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	306	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

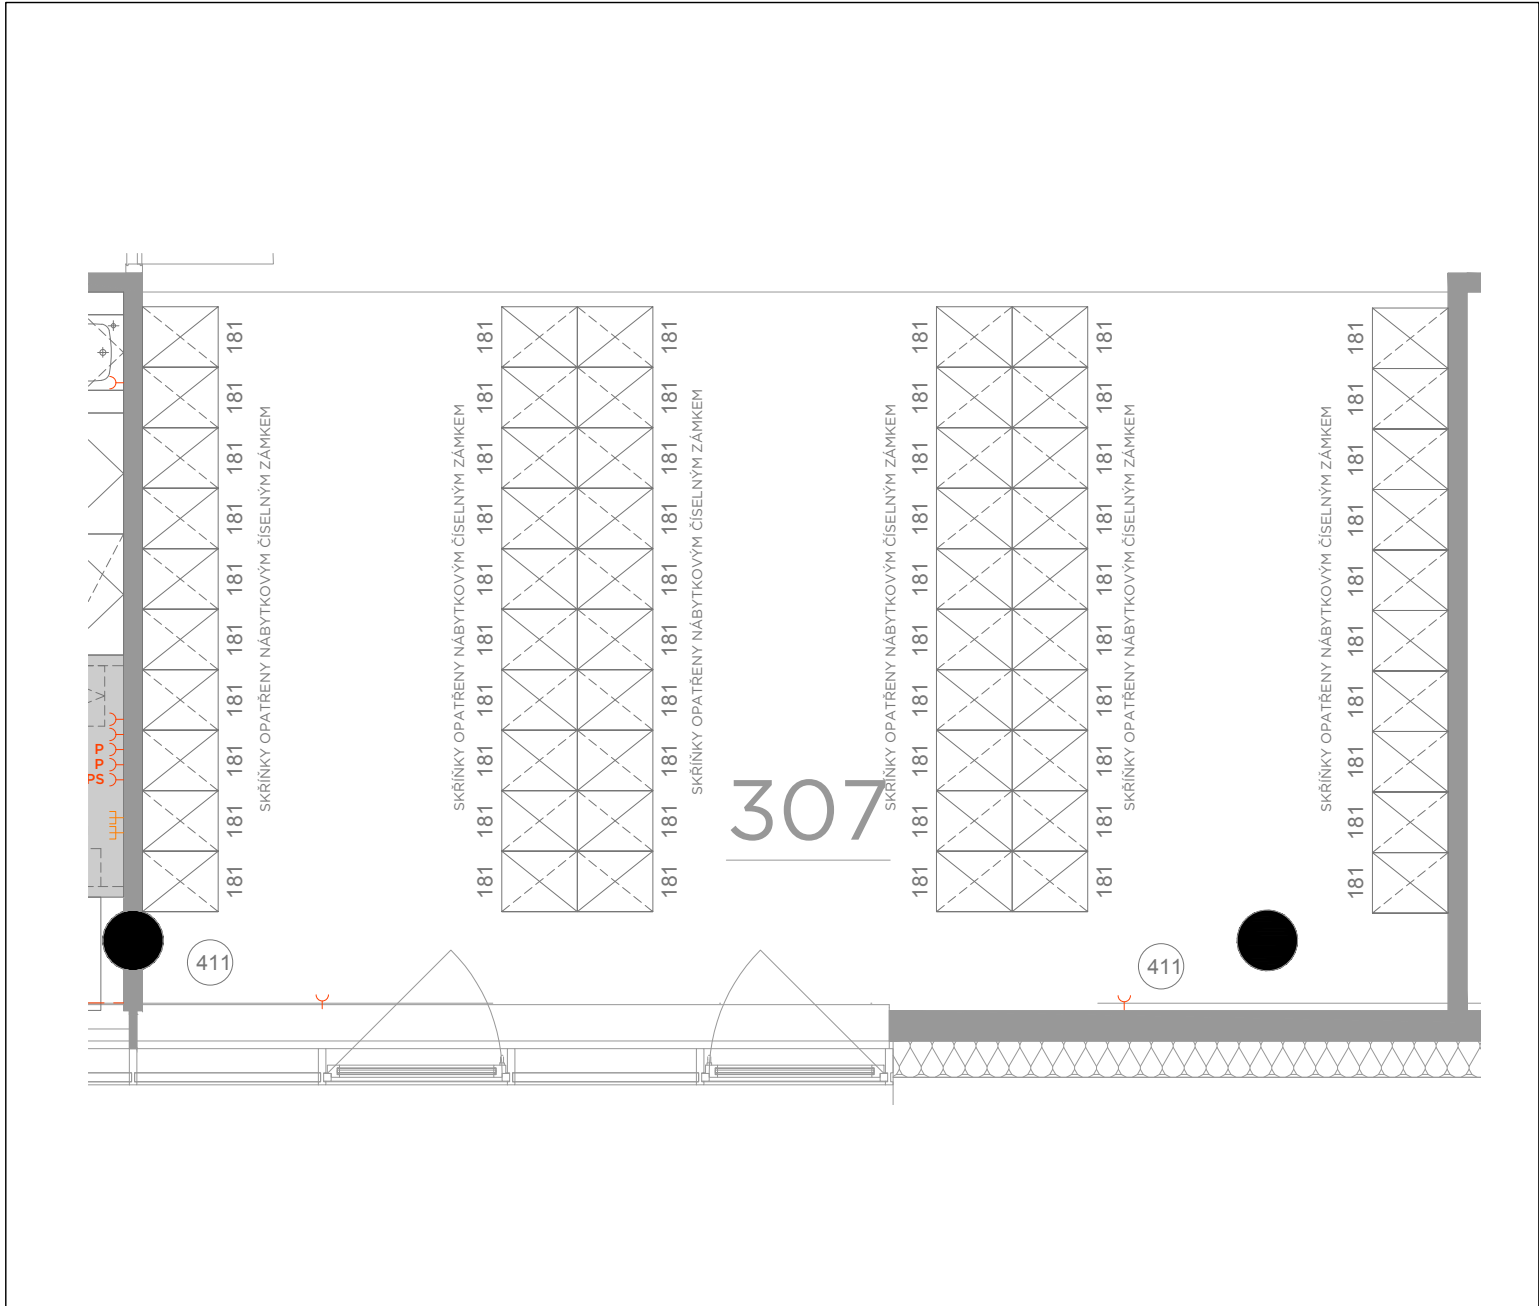

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	20°C
teplota v zimním období/vlhkost	20°C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	2
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

307 - ŠATNA

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	307	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

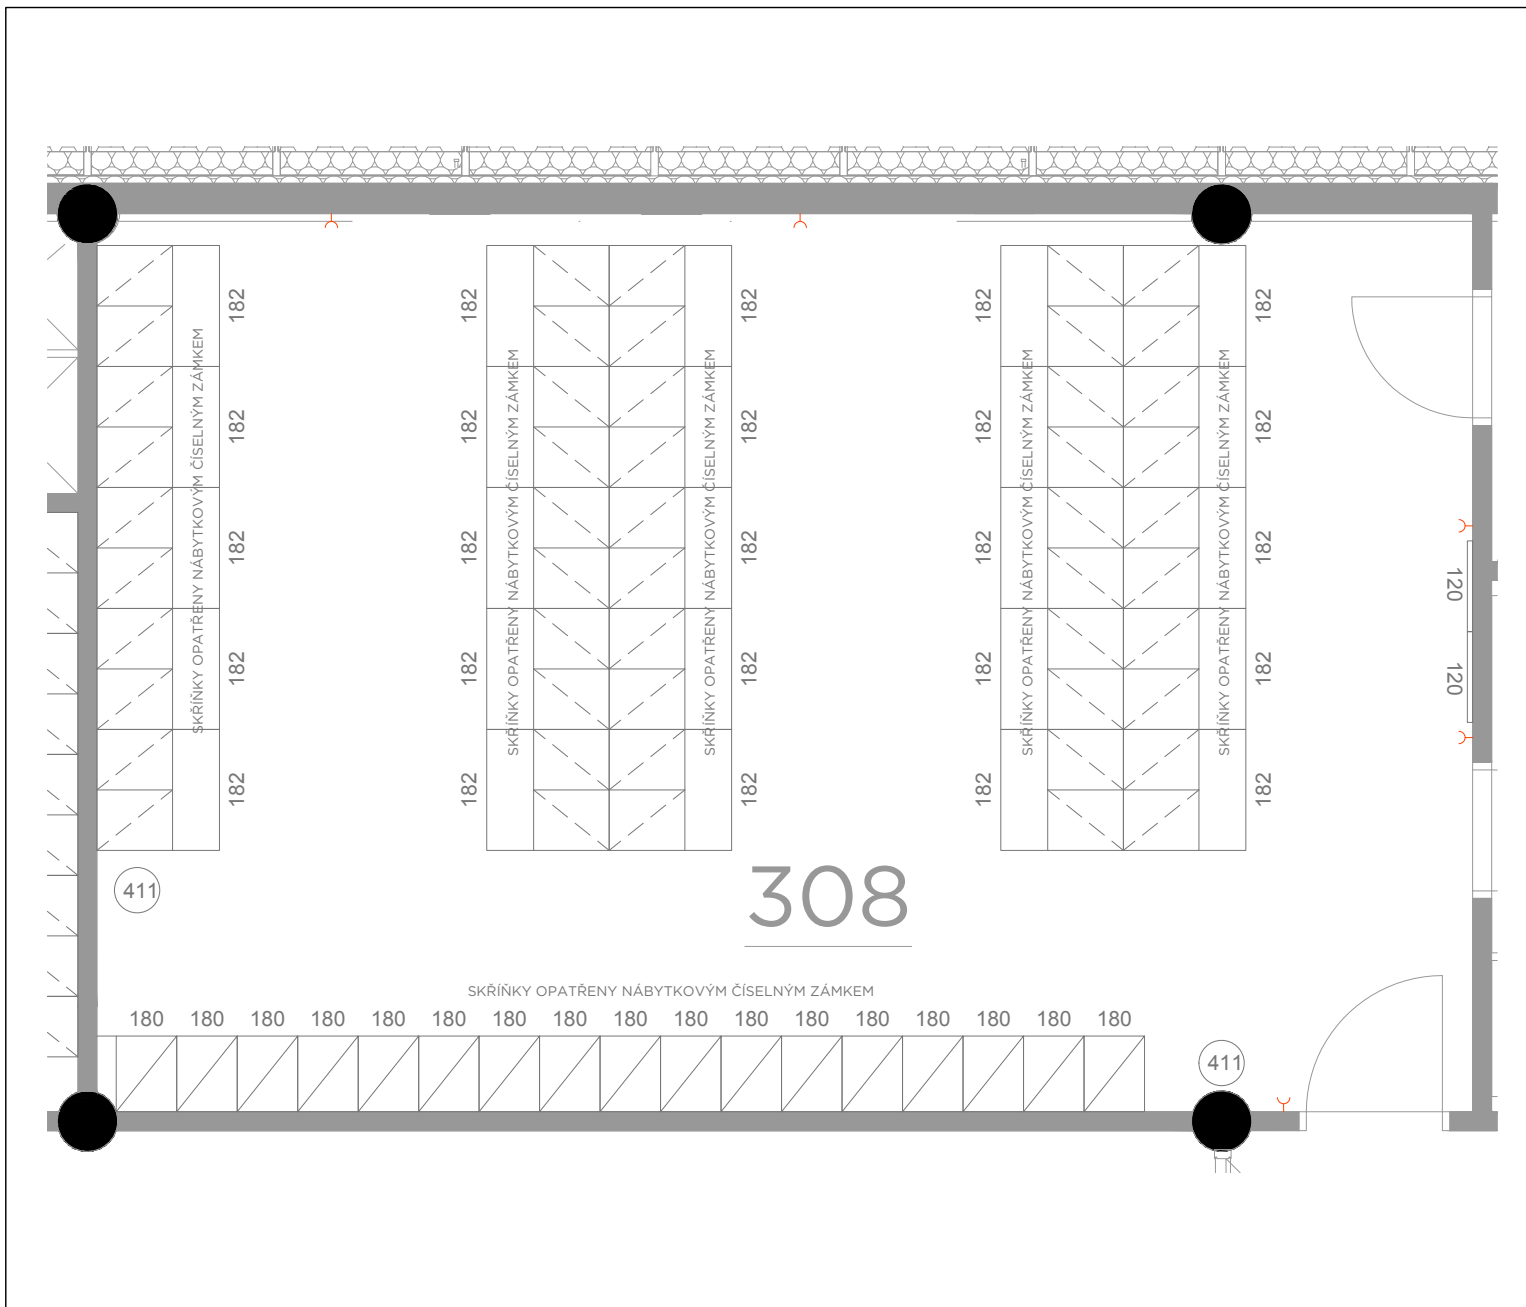

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	5
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

308 - ŠATNA ŽENY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	308	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

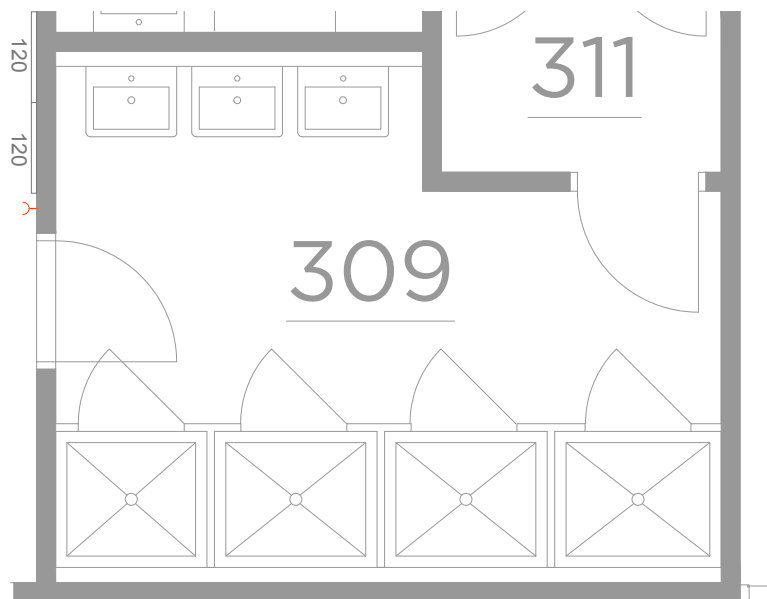

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	24°C/---
teplota v zimním období/vlhkost	24°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	7	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	7	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

309 - SPRCHY ŽENY

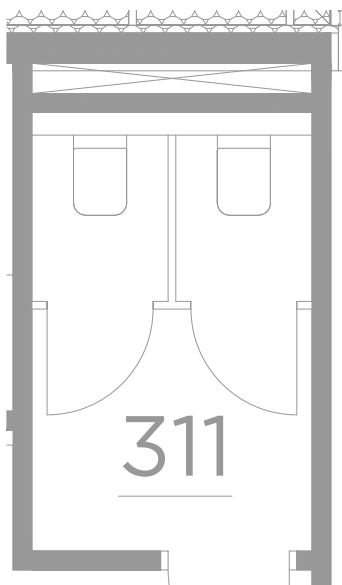

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

311 - WC ŽENY

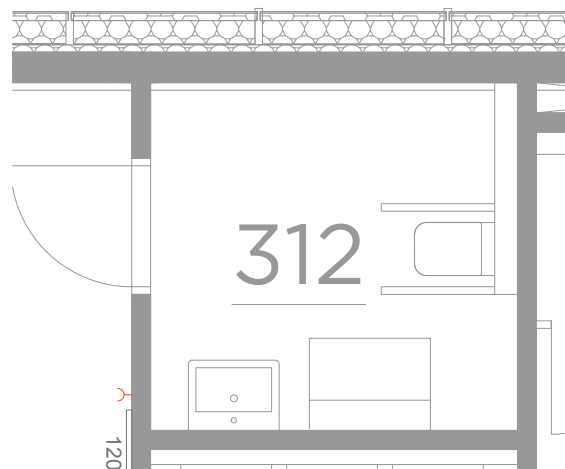

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N*
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	20°C / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	--- / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

312 - WC IMOBILNÍ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	312	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

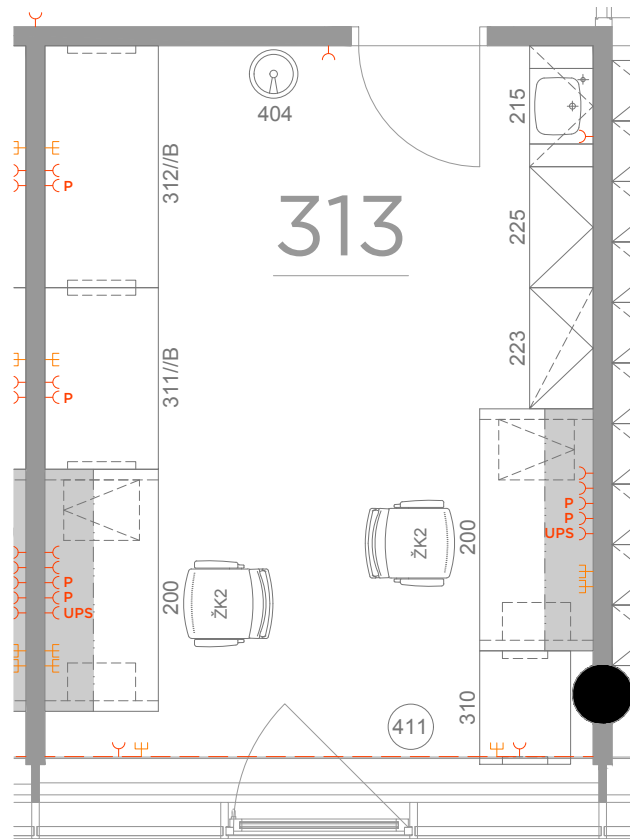

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	10
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	6
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	2
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	8
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12


OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

313 - PRACOVNA TECHNICI

AiD team

SIMU

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	313	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

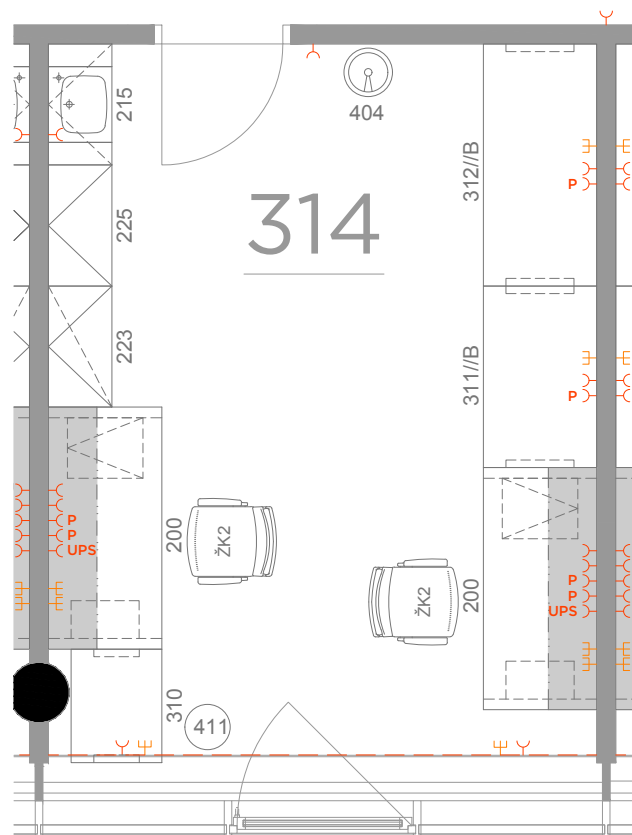

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	10
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	6
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	2
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	8
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12


OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

314 - PRACOVNA TECHNICI

AiD team

SIMU

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	314	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

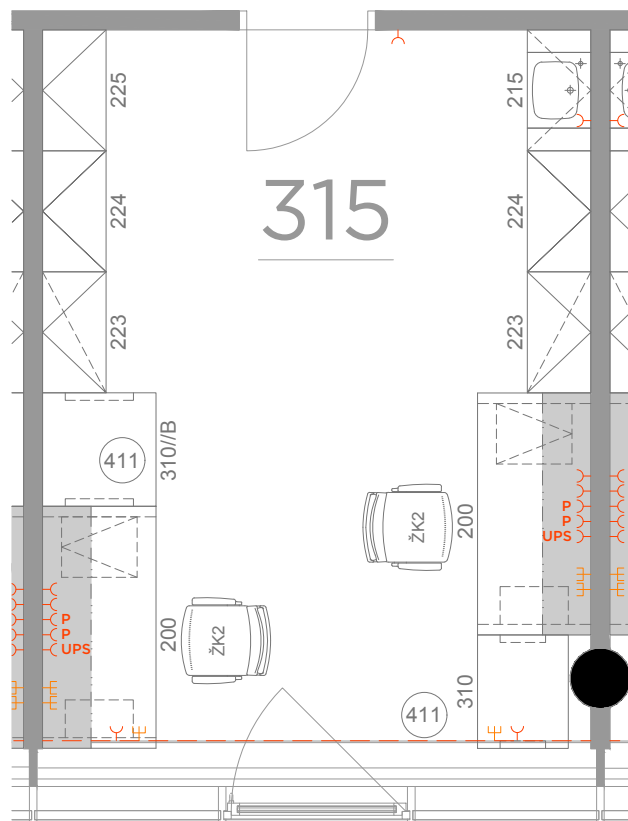

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	8
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	4
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	2
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	6
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

315 - PRACOVNA EXTERNISTÉ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	315	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

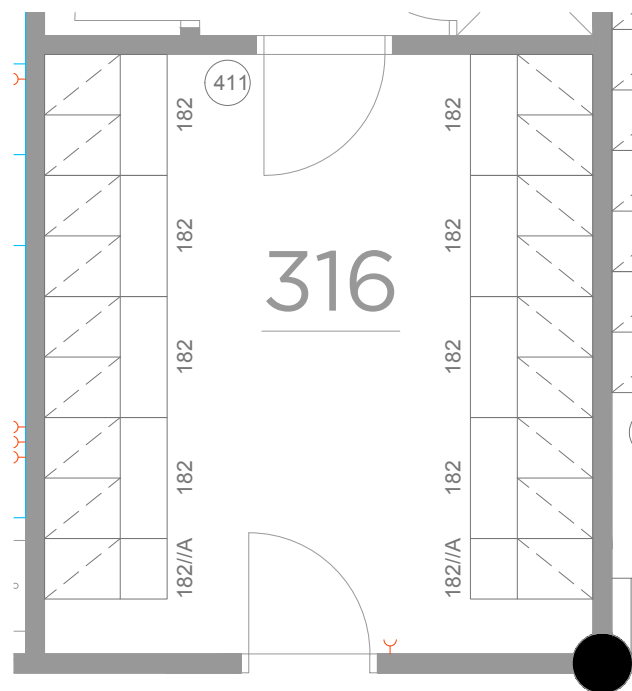

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	--- /---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	1
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

316 - ŠATNA EXTERNISTÉ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	316	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

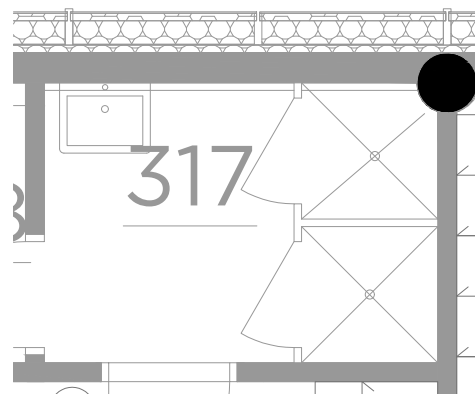

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	24°C/---
teplota v zimním období/vlhkost	24°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

318 - SPRCHY EXTERNISTÉ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	317	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

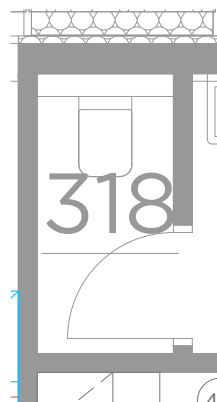

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

318 - WC EXTERNISTÉ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	318	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

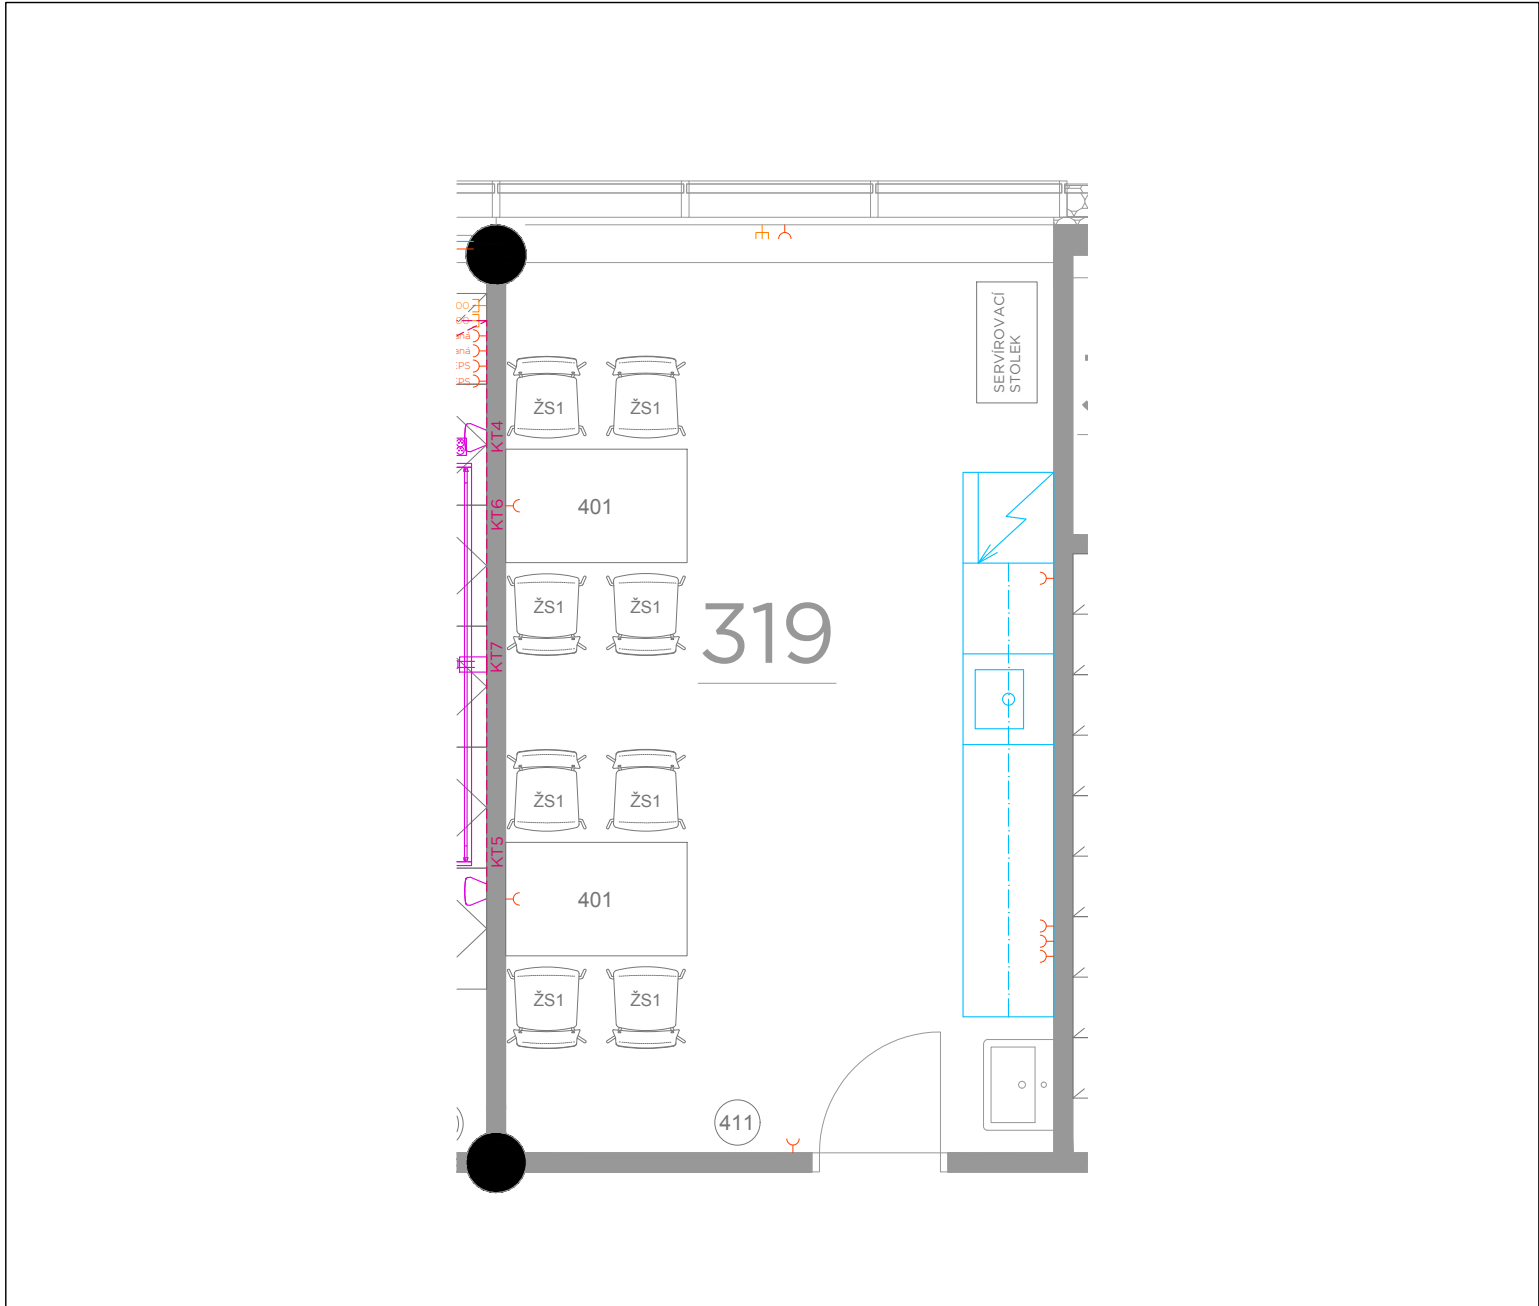

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba, obklad za umyvadlem
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	11
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	1
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

kuchyňská linka : dodávka stavby	---
mikrovlnná trouba, kávovar : dodávka nábytku	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

319 - DENNÍ MÍSTNOST

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	319	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

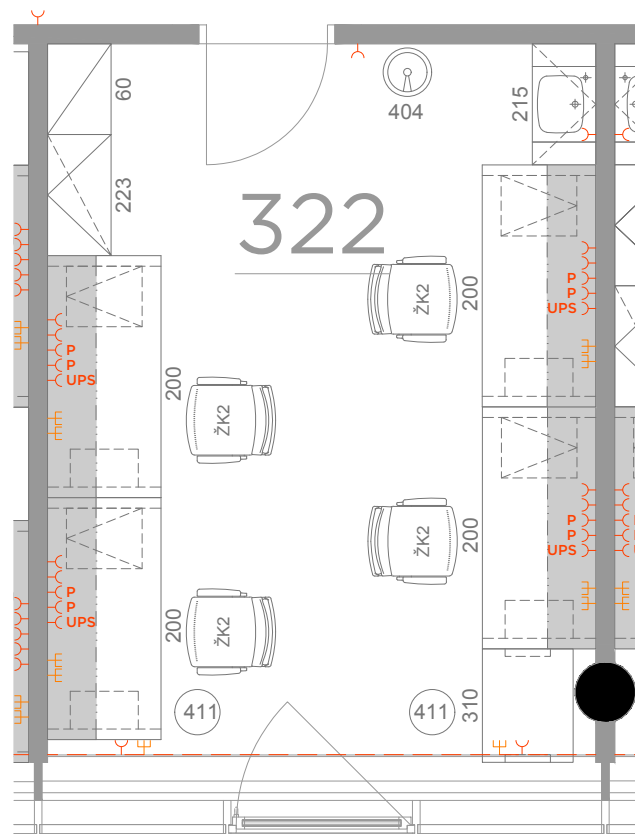

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	12
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	8
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	4
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	10
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

322 - PRACOVNA EXTERNISTÉ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	322	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

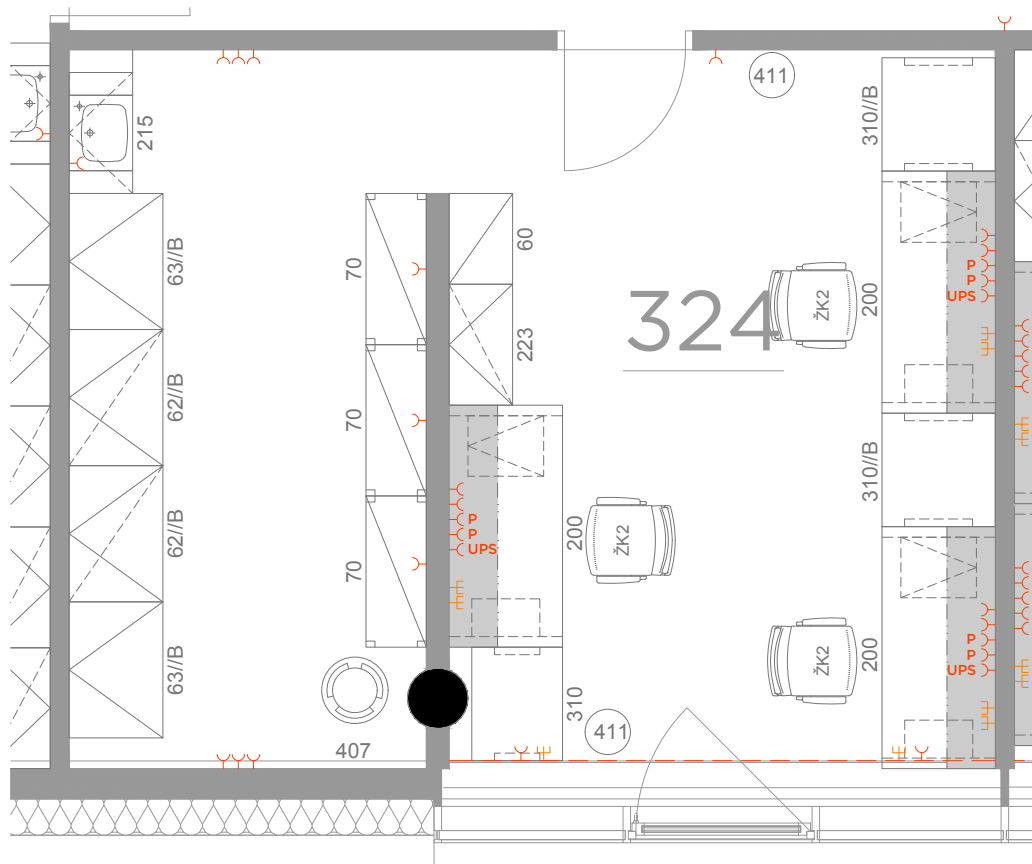

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	19
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	6
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	3
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	8
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

324 - PŘÍPRAVA VÝUKY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	324	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

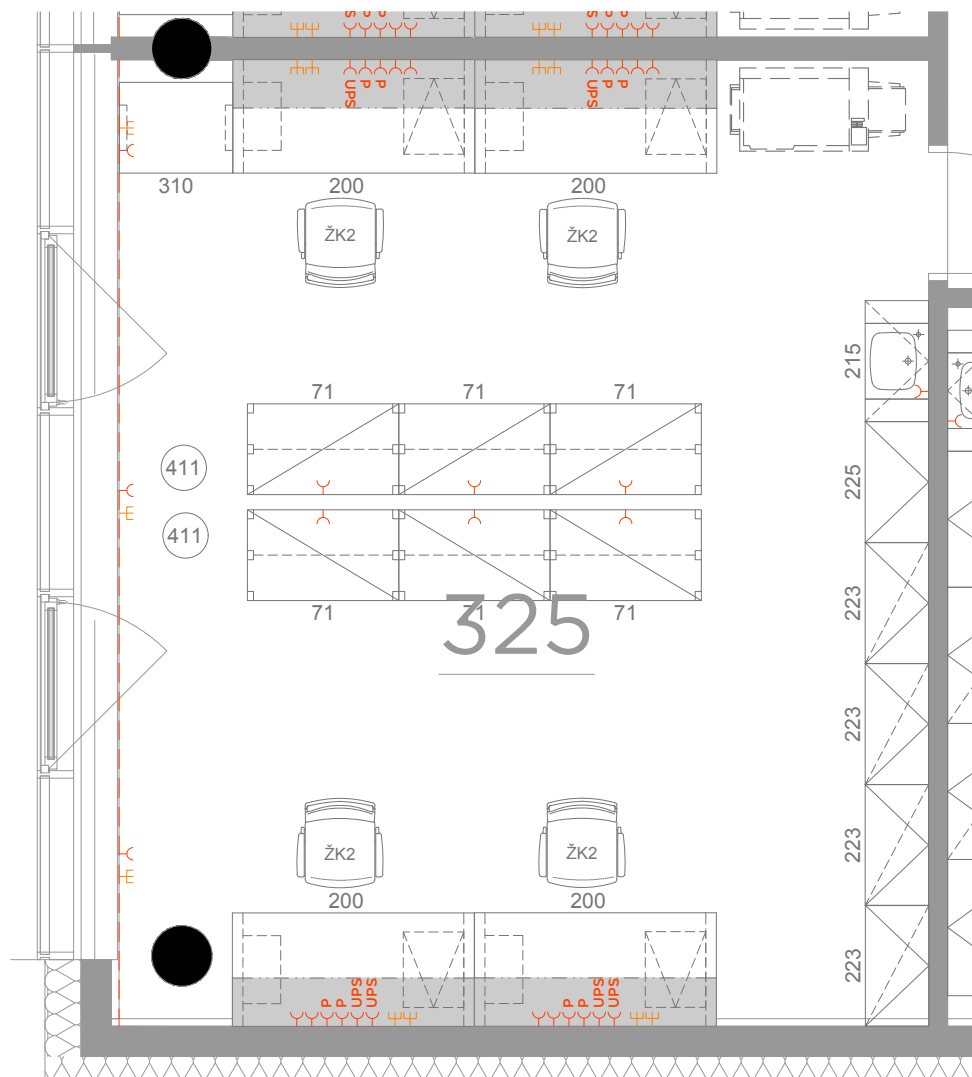

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	12 + 6 (nábytek)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	8
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	6
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	11
<input checked="" type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	2
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

325 - PŘÍPRAVA VÝUKY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	325	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

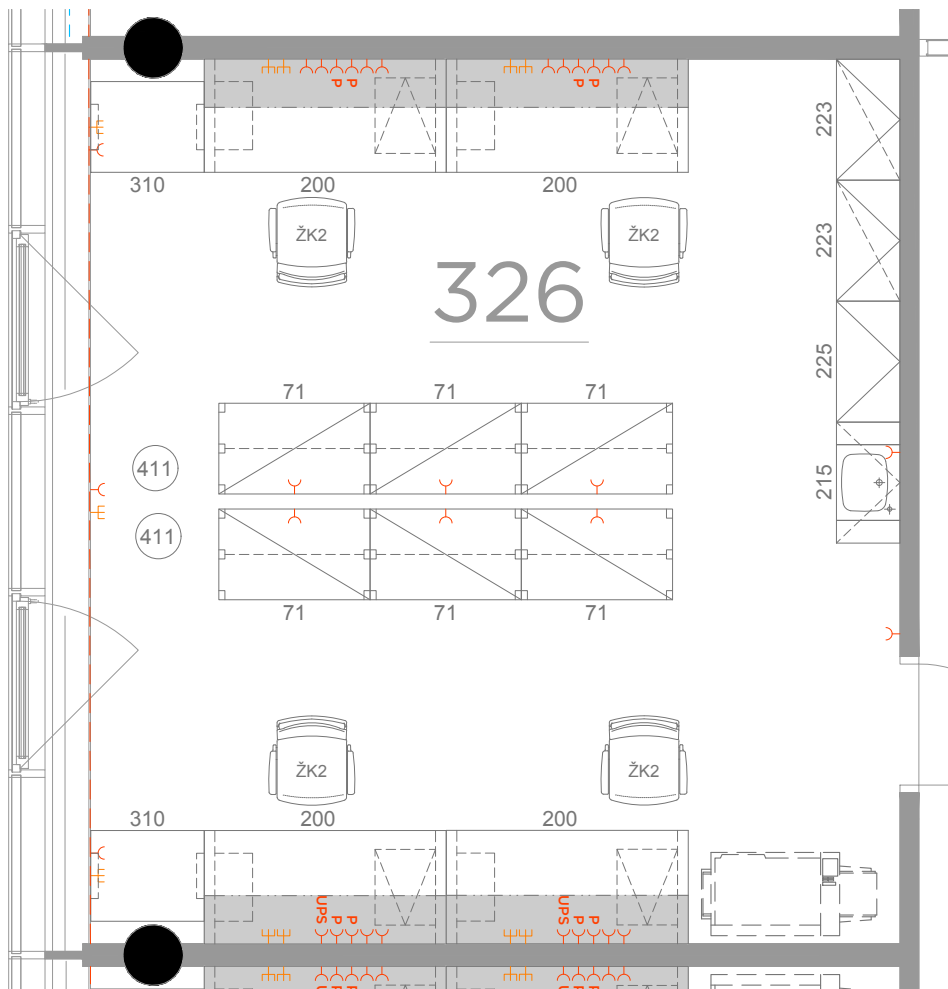

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	13 + 6 (nábytek)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	8
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	6
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	11
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

326 - PŘÍPRAVA VÝUKY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	326	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

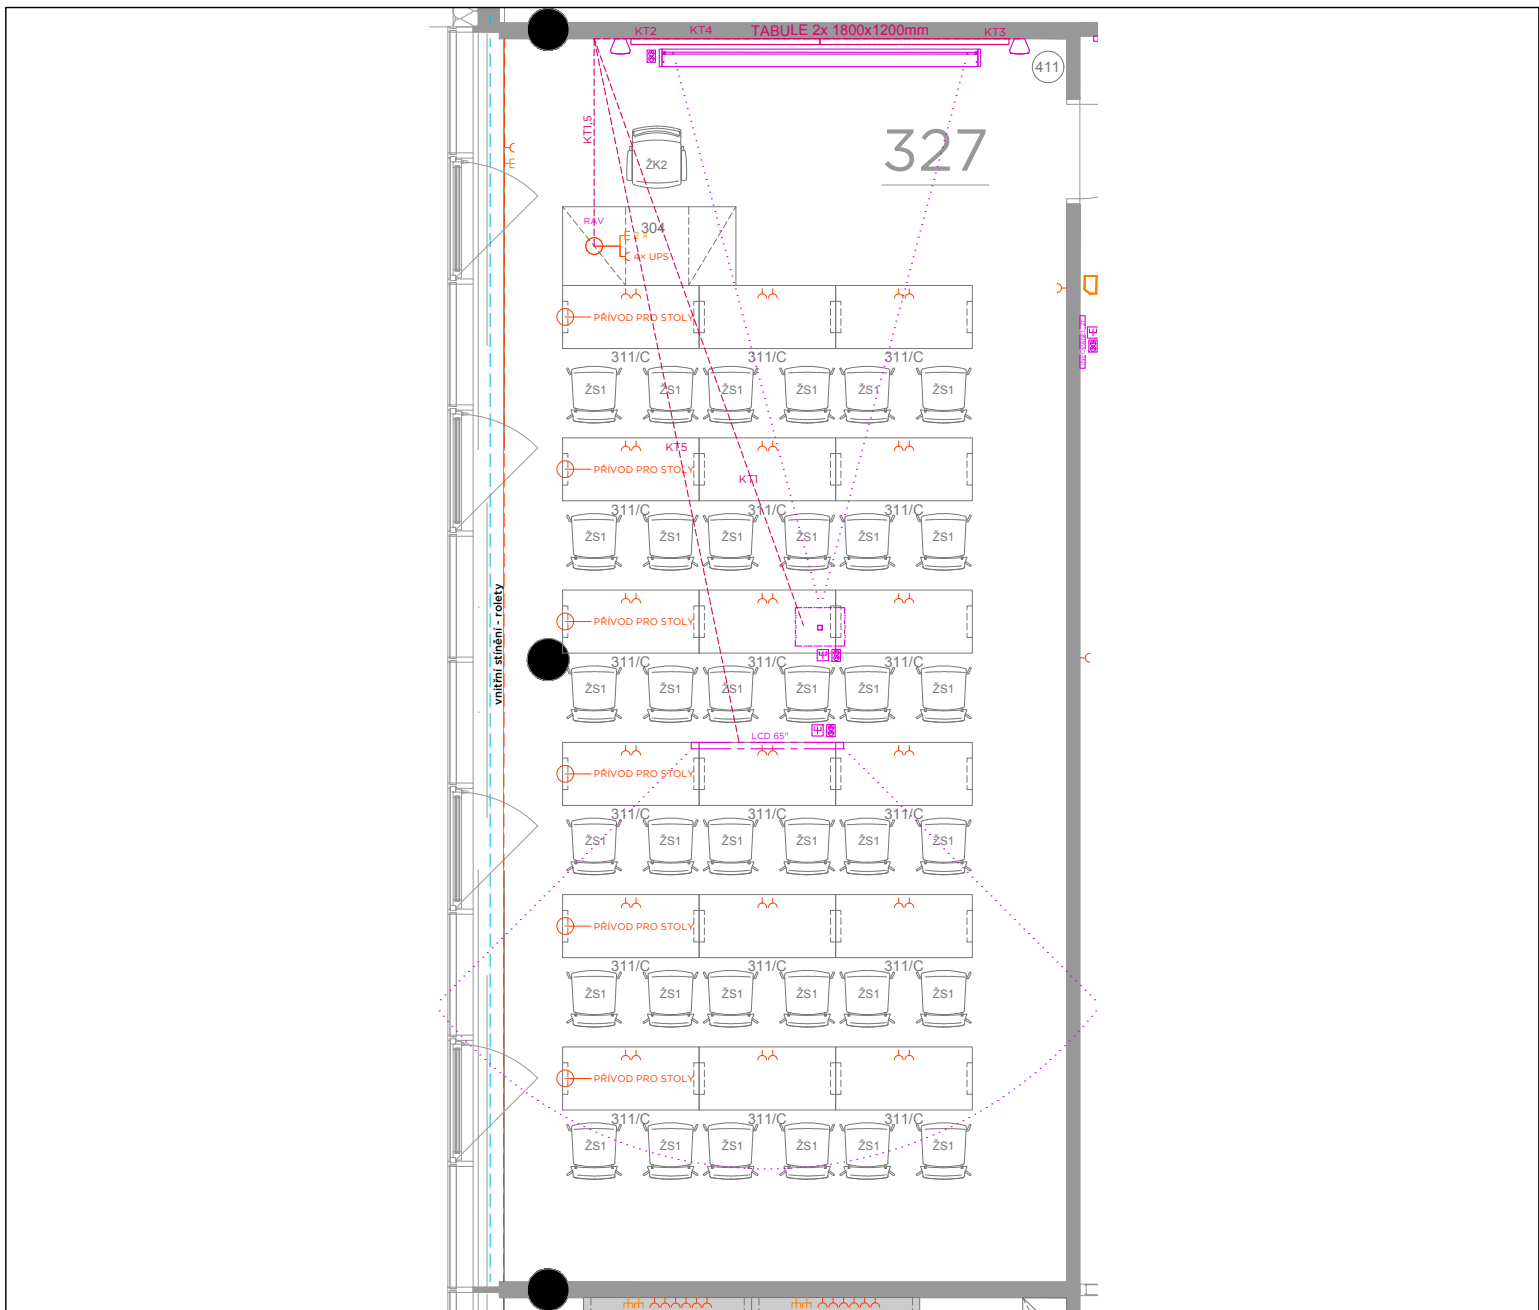

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) /
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C /
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období /

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání, řídicí systém
jiná stavební připravenost	ovládání řad světlidel, proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	2 + 36 (nábytek) + 6 (podhled)
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	6
<input type="checkbox"/> 400V
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	1 + 2 (podl. krabice) + 2 (podhled)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

řídicí systém - AV technika
žaluzie, t. osvětlení, nezávislé ovládání na řídicím systému
KT1 - Ø40 - z RAV k projektoru DP do podhledu
KT2, KT3 - Ø25 - z RAV k reproduktoru na stěně
KT4 - Ø25 - z RAV k elektrickému plátnu EP v podhledu
KT5 - Ø25 - z RAV k LCD displeji do podhledu


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

327 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	327	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

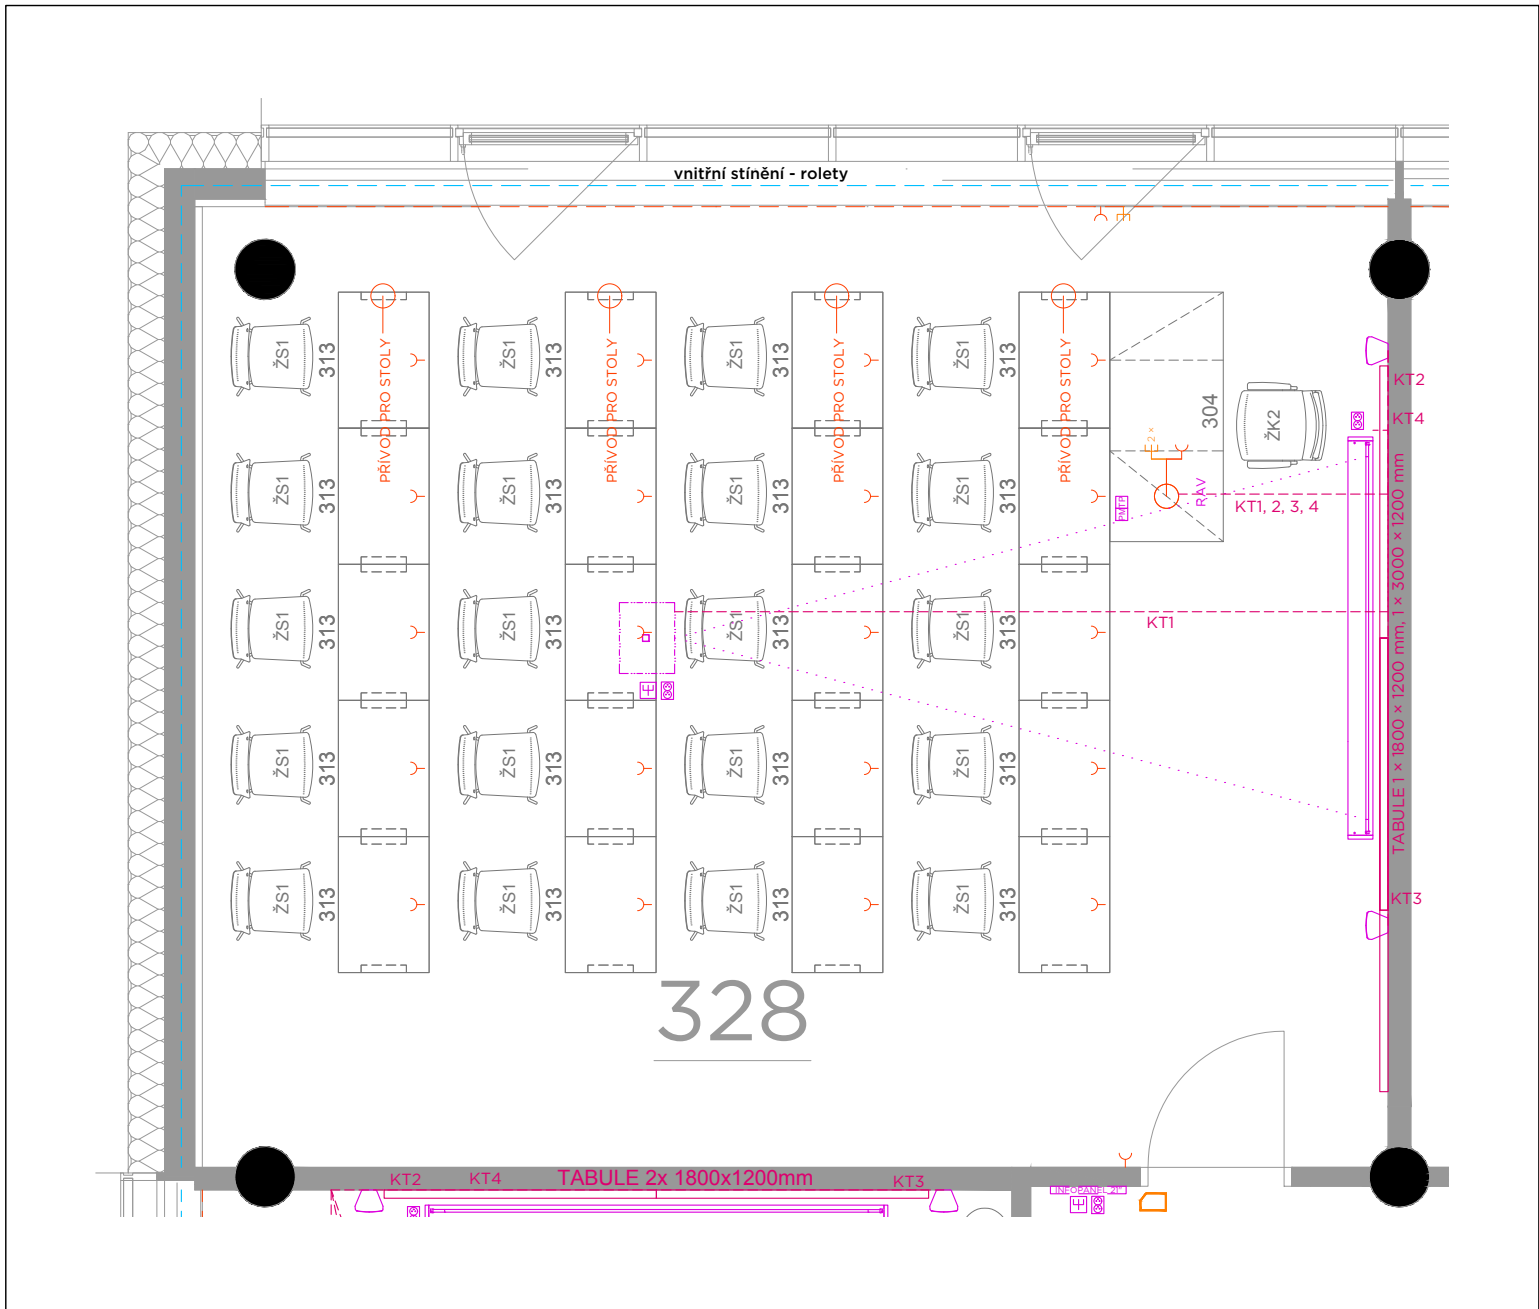

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) /
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C /
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období /

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání, řídicí systém
jiná stavební připravenost	ovládání řad světlidel, proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

		počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	2 + 1 (podl. krabice) + 4 (podhled) + 20 (nábytek)
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	4
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

		počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	1 + 2 ? (podl. krabice) + 1 (podhled)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

		počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

řídicí systém: AV technika
žaluzie, t. osvětlení nezávislé ovládání na řídicím systému
KT1: Ø40 - z. RAV k projektoru DP do podhledu
KT2, KT3: Ø25 - z. RAV k reproduktoru na stěně
KT4: Ø25 - z. RAV k elektrickému plátnu EP v podhledu
.....
.....
.....

DATUM, PODPIS


2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

328 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	328	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



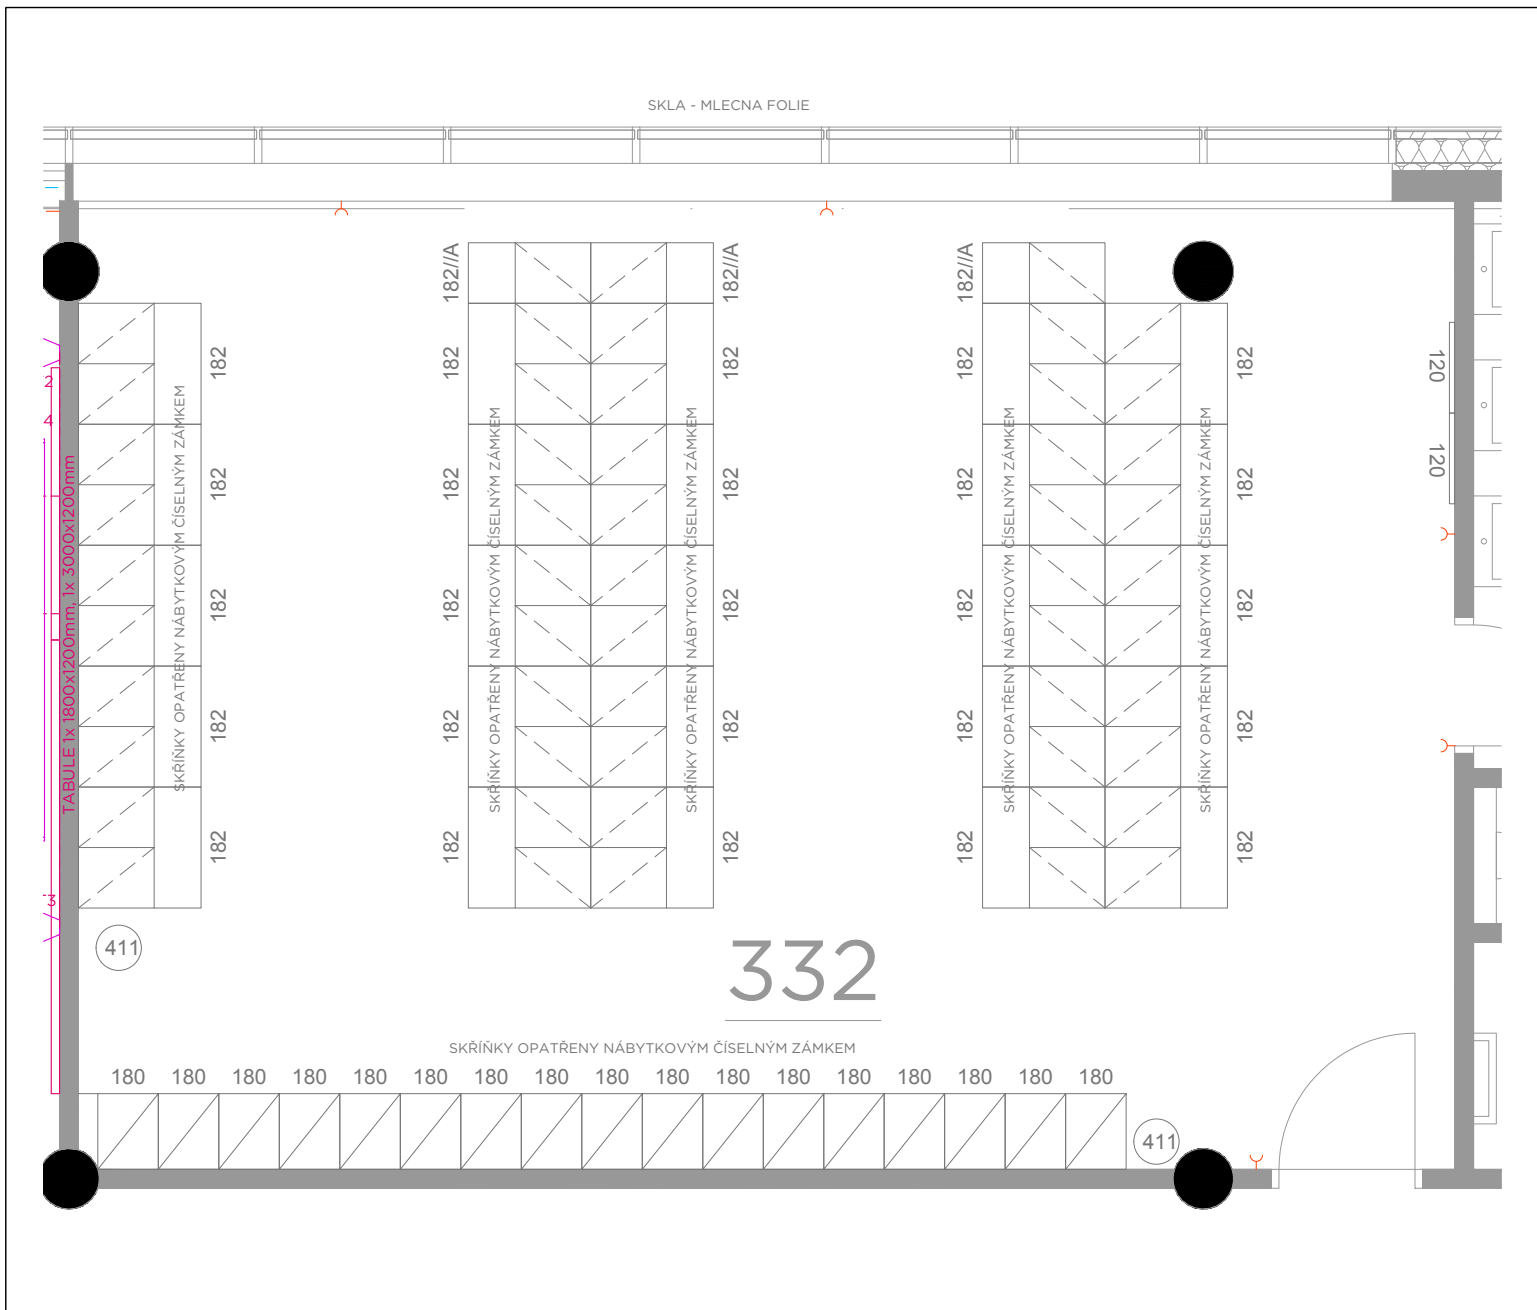

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	5
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

332 - ŠATNA MUŽI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	332	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

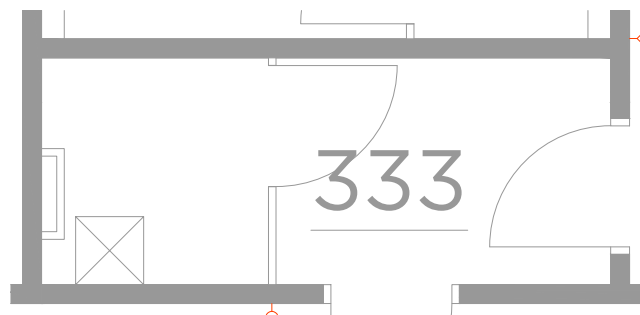

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N°
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	24°C/---
teplota v zimním období/vlhkost	24°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10


OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

333 - PŘEVLEKACÍ KABINA IMOBILNÍ

AiD team

SIMU

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	333	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

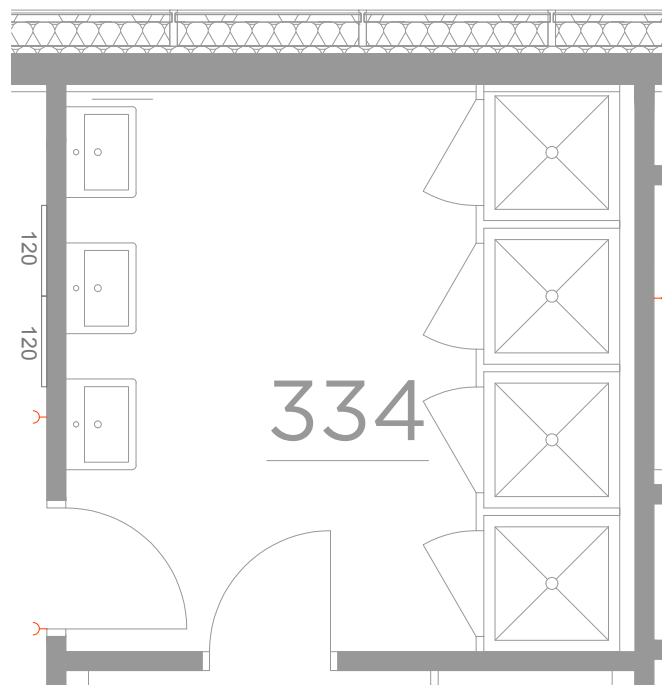

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N°
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	24°C/---
teplota v zimním období/vlhkost	24°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	7	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	7	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

334 - SPRCHY MUŽI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	334	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

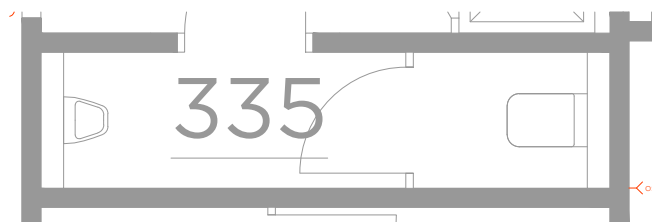

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

335 - WC MUŽI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	335	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

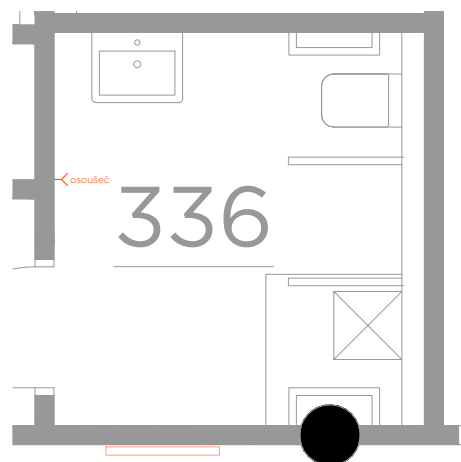

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	4
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	4	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

336 - WC A SPRCHA IMOBILNÍ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	336	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

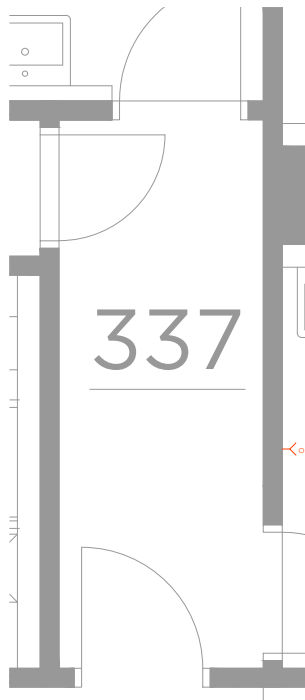

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	100 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	---
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

337 - PŘEDSÍŇ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	337	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

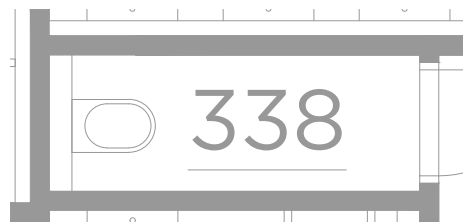

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVELENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

338 - ÚKLID

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	338	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

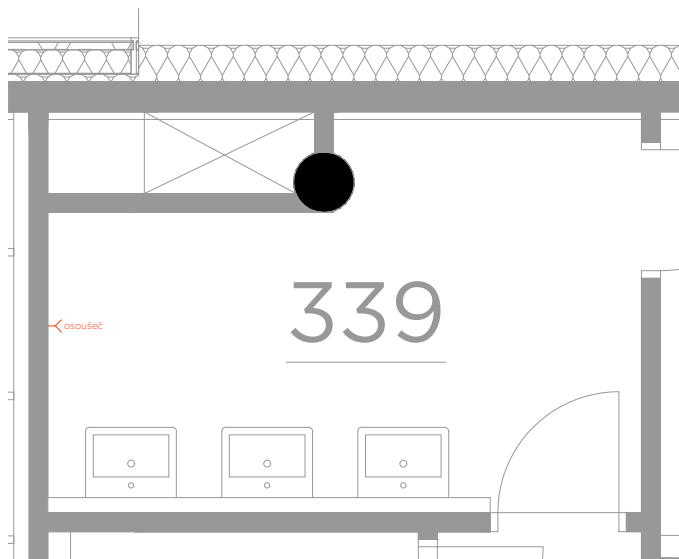

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N°
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	20° C / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20° C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	--- / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	4
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

339 - UMÝVÁRNA MUŽI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	339	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

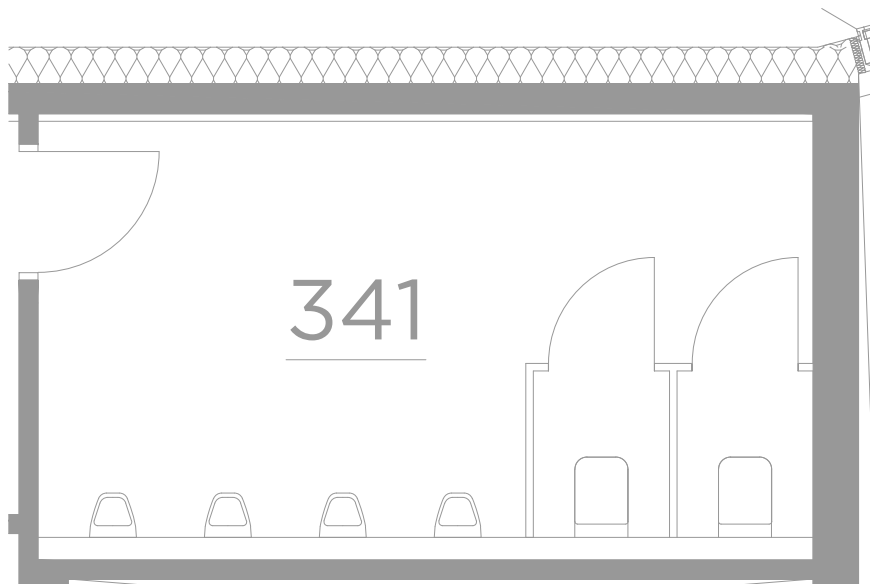

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	15°C/---
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	6	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

341 - WC MUŽI

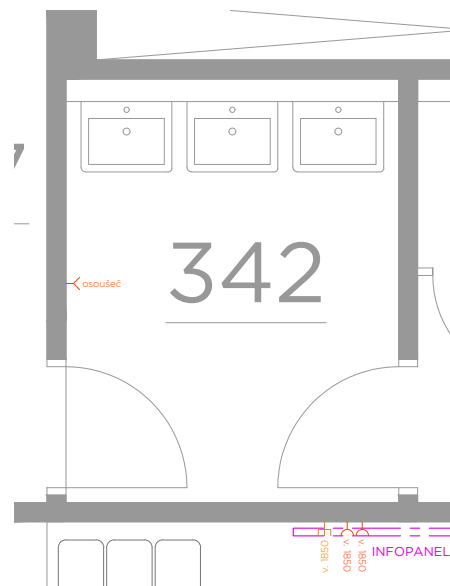

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	20°C / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	--- / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	4
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>


POZNÁMKA

DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

342 - UMÝVÁRNA ŽENY

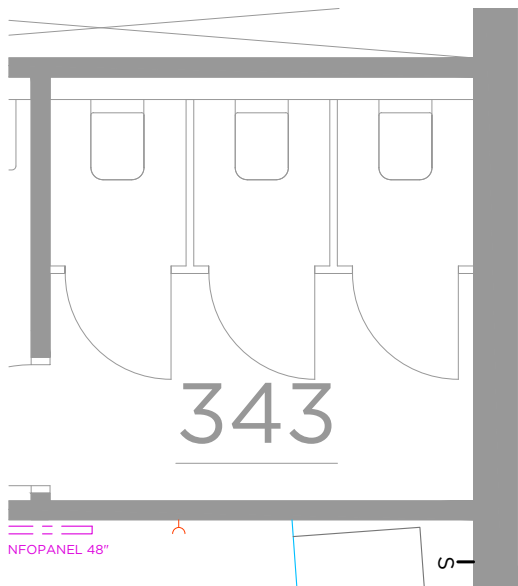

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	15 °C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

343 - WC ŽENY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	343	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

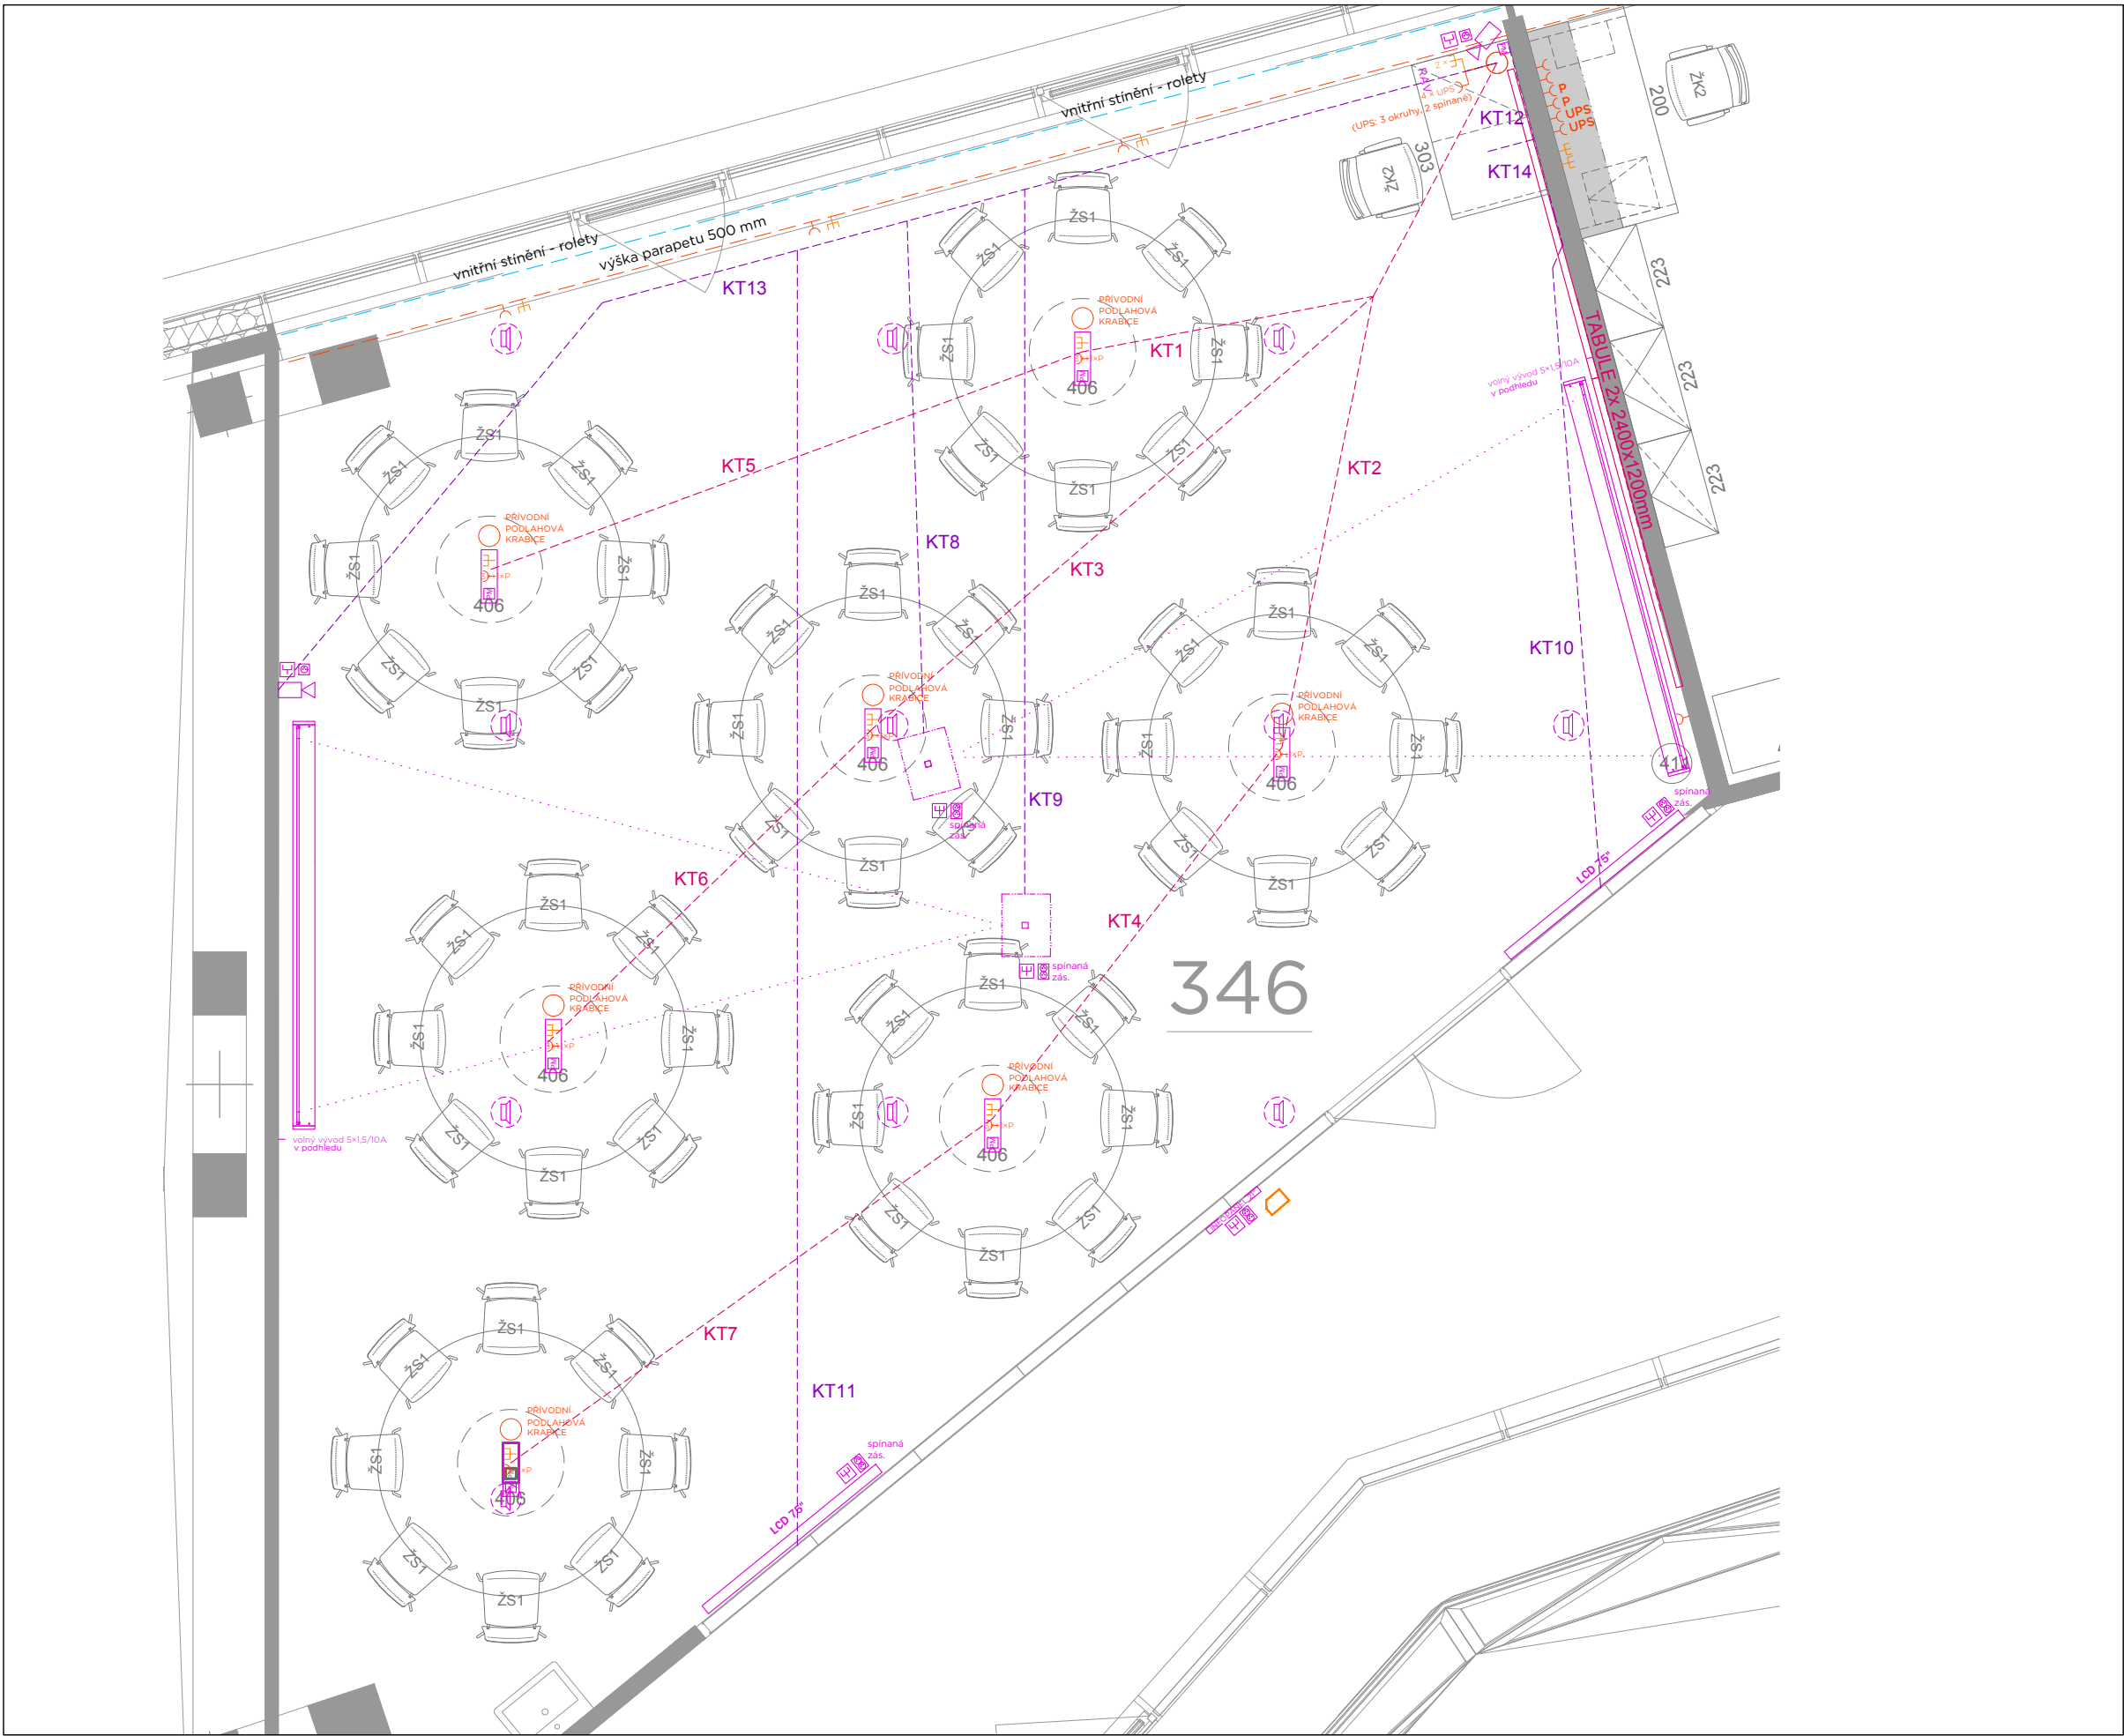

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DAU 500 lx
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	26 °C (d16 °C) / ...
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	20 °C / ...
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ...

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický SDK - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, solí - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání, řídicí systém
jiná stavební připravenost	ovládání řad světel, proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
230V	3 + 10 (podhled) + 21 (nábytek)
230V - P (přepětová)	7 (nábytek)
230V - UPS	4 (podl. krabice)
230V - volný vývod	7 (podl. krabice) + 2 (podhled)
400V	
400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
datové (2xRJ45)	3 + 4 (podhled) + 2 (podl. krabice) + 7 (nábytek)
datové (1xRJ45)	2 (podhled)
počet telefonů	4

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
voda studená (S)	1	
voda teplá (T)	1	
stlačený vzduch (SV)		
zemní plyn (P)		

POZNÁMKA

prosklená systémová příčka vč. meziskelních žaluzií - dodávka stavby
řídicí systém - AV, technika, žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na ŘS AVT
KT1 až KT7 - z RAV k nízkoúhlovému místu ve stole
KT8, KT9 - z RAV k projektoru DP do podhledu
KT10, KT11 - z RAV k LCD displeji do podhledu
KT12, KT13, KT14 - z RAV ke kamere KAM na stěně / v podhledu
Ø25 - z RAV ke stropním reproduktorům v podhledu


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

346 - PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	346	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

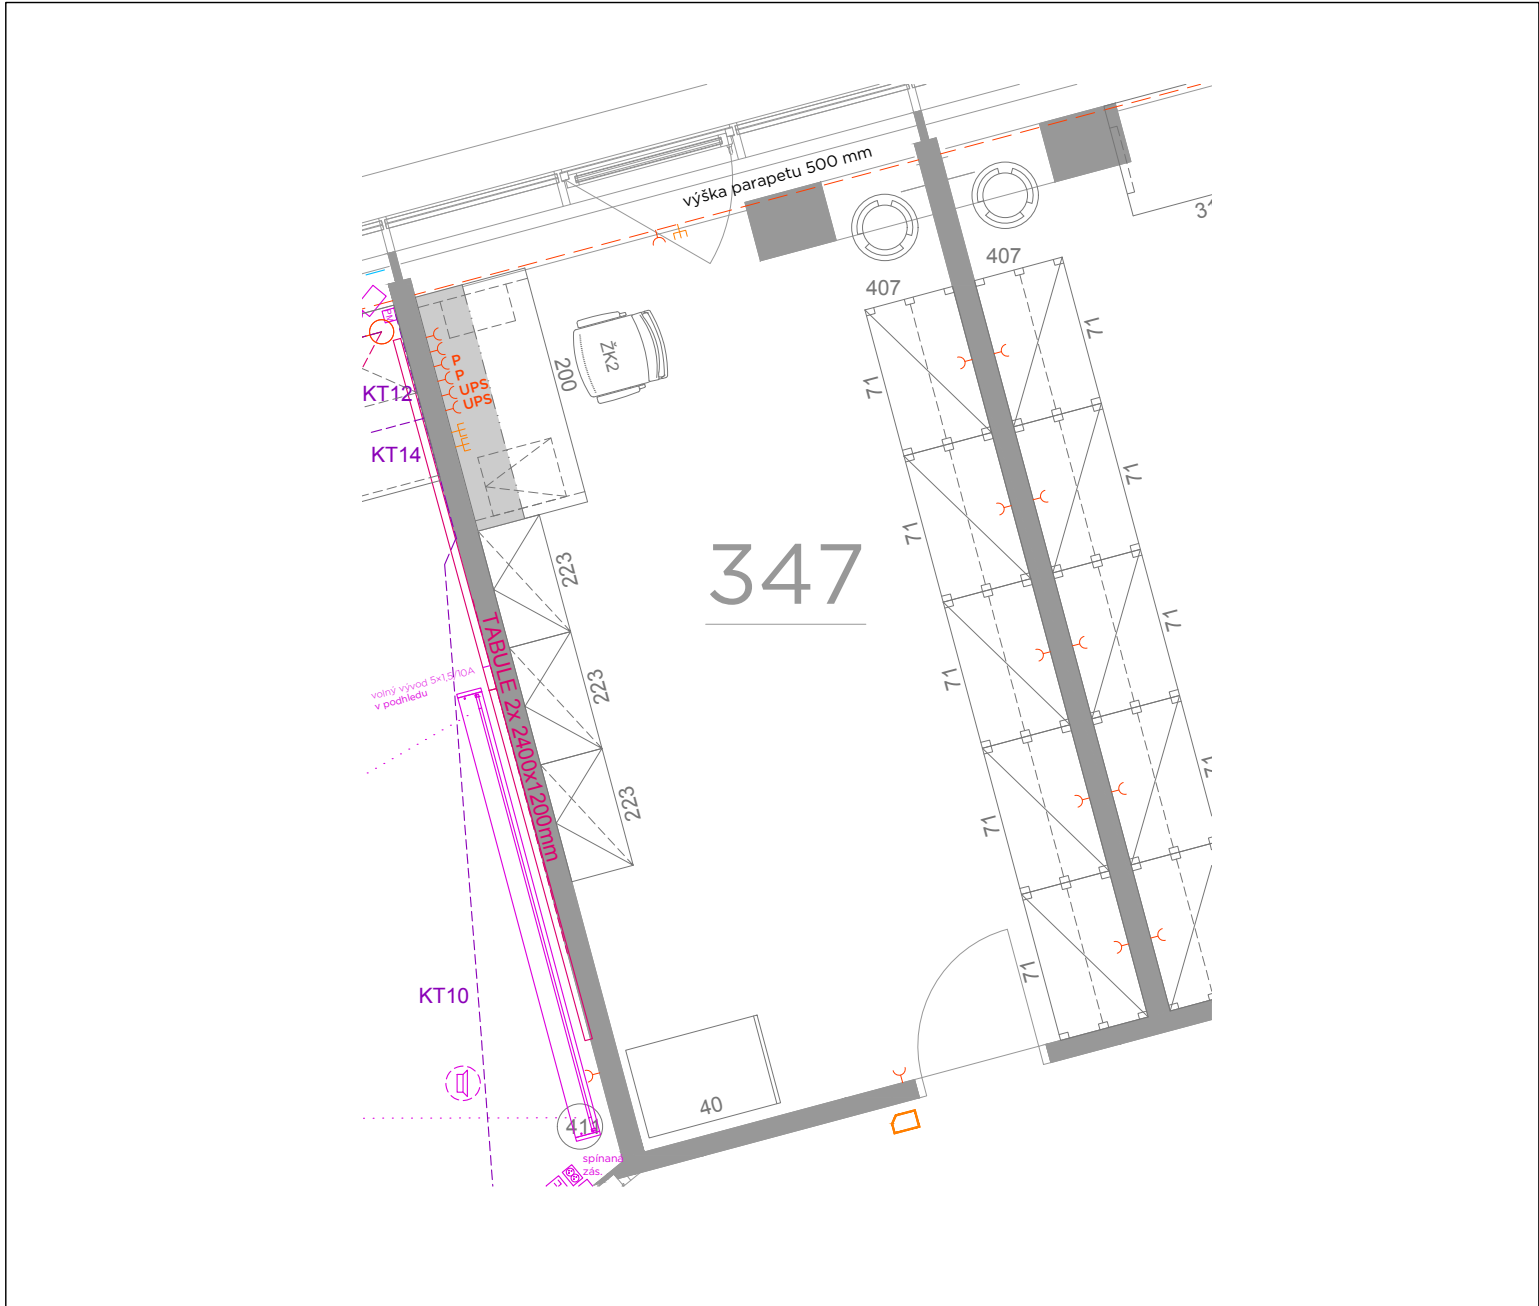

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	300 lx
teplota v letním období/vlhkost	20°C/...
teplota v zimním období/vlhkost	20°C/...
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	9
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	2
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	2
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	3
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

347 - ZÁZEMÍ PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	347	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

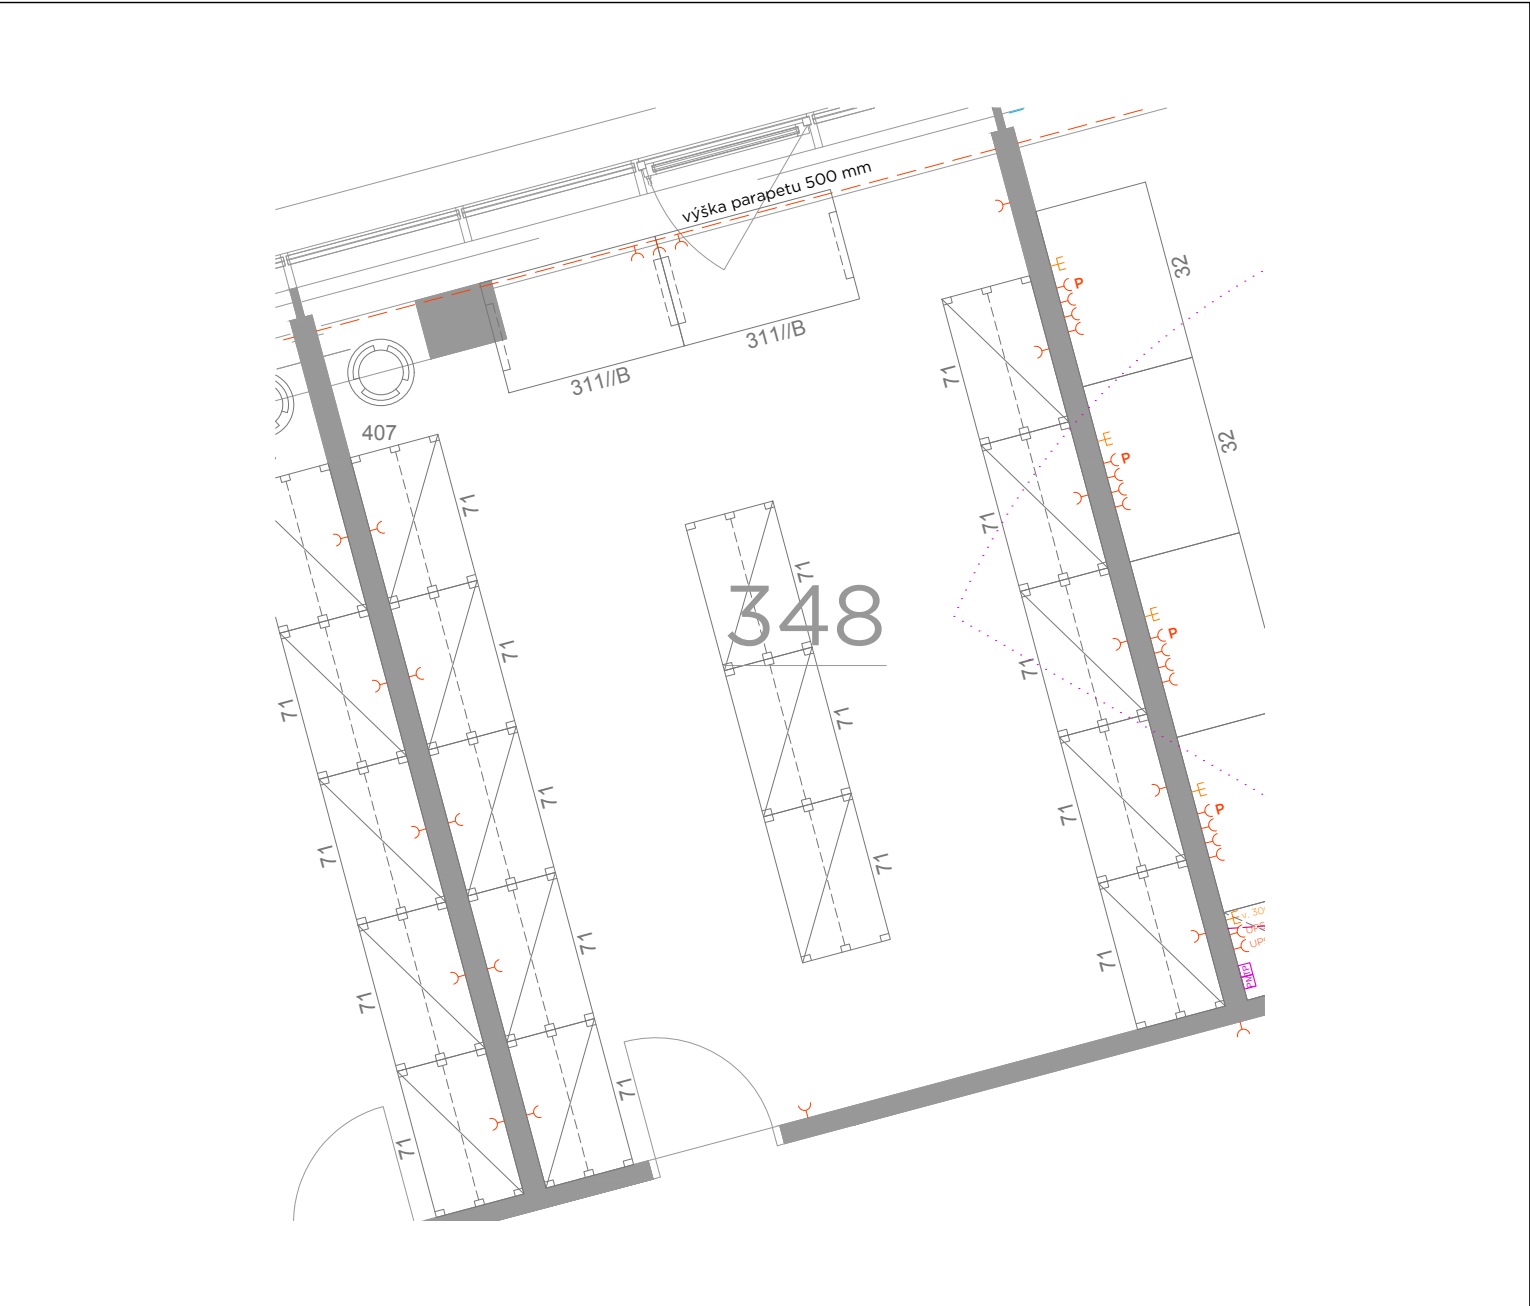

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	300 lx
teplota v letním období/vlhkost	20°C/---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	15
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

348 - ZÁZEMÍ BASIC SKILLS

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	348	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

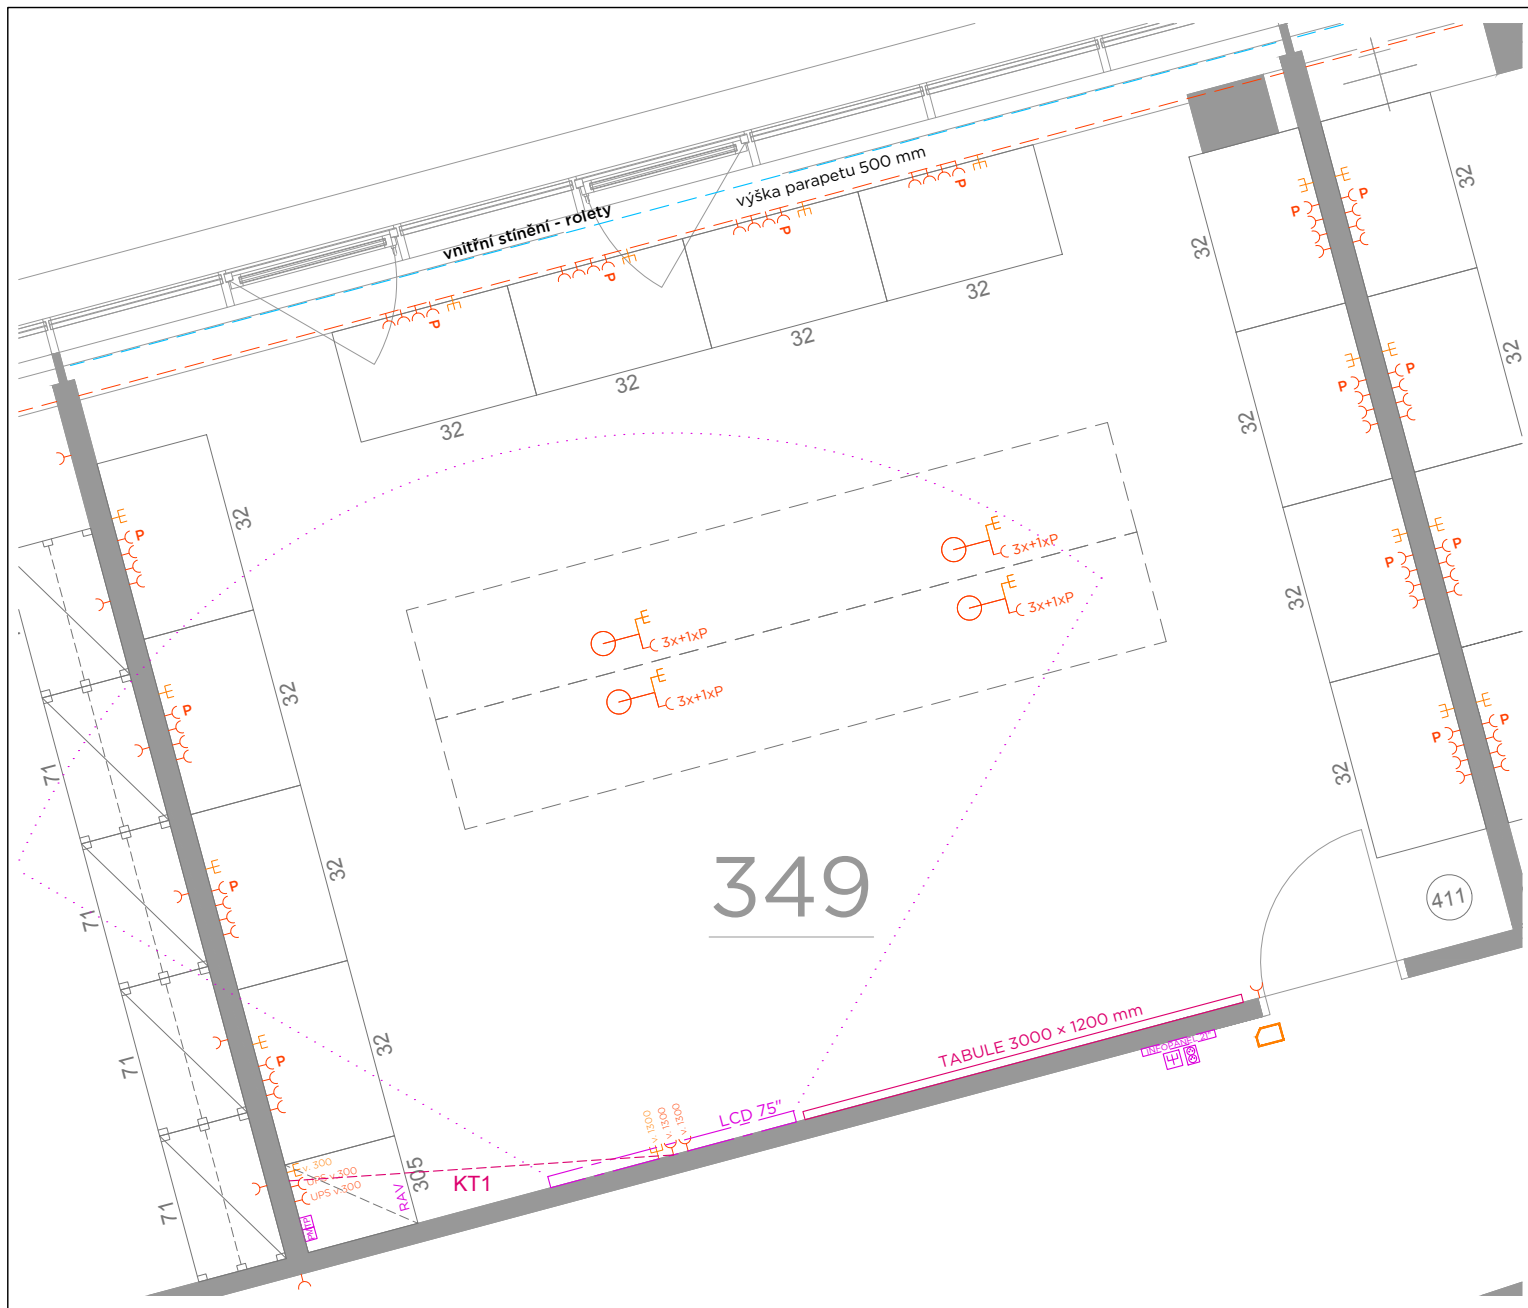

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) /
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C /
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období /

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	39 + 12 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	12 + 4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	2
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod
<input type="checkbox"/> 400V
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	14 + 4 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

řídící systém: AV technika
žaluzie, t. osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému
dveře se zvýšenou neprůzvučností
KT1: Ø40 - z. p. místo PM k LCD displeji na stěně


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

349 - BASIC SKILLS

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	349	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

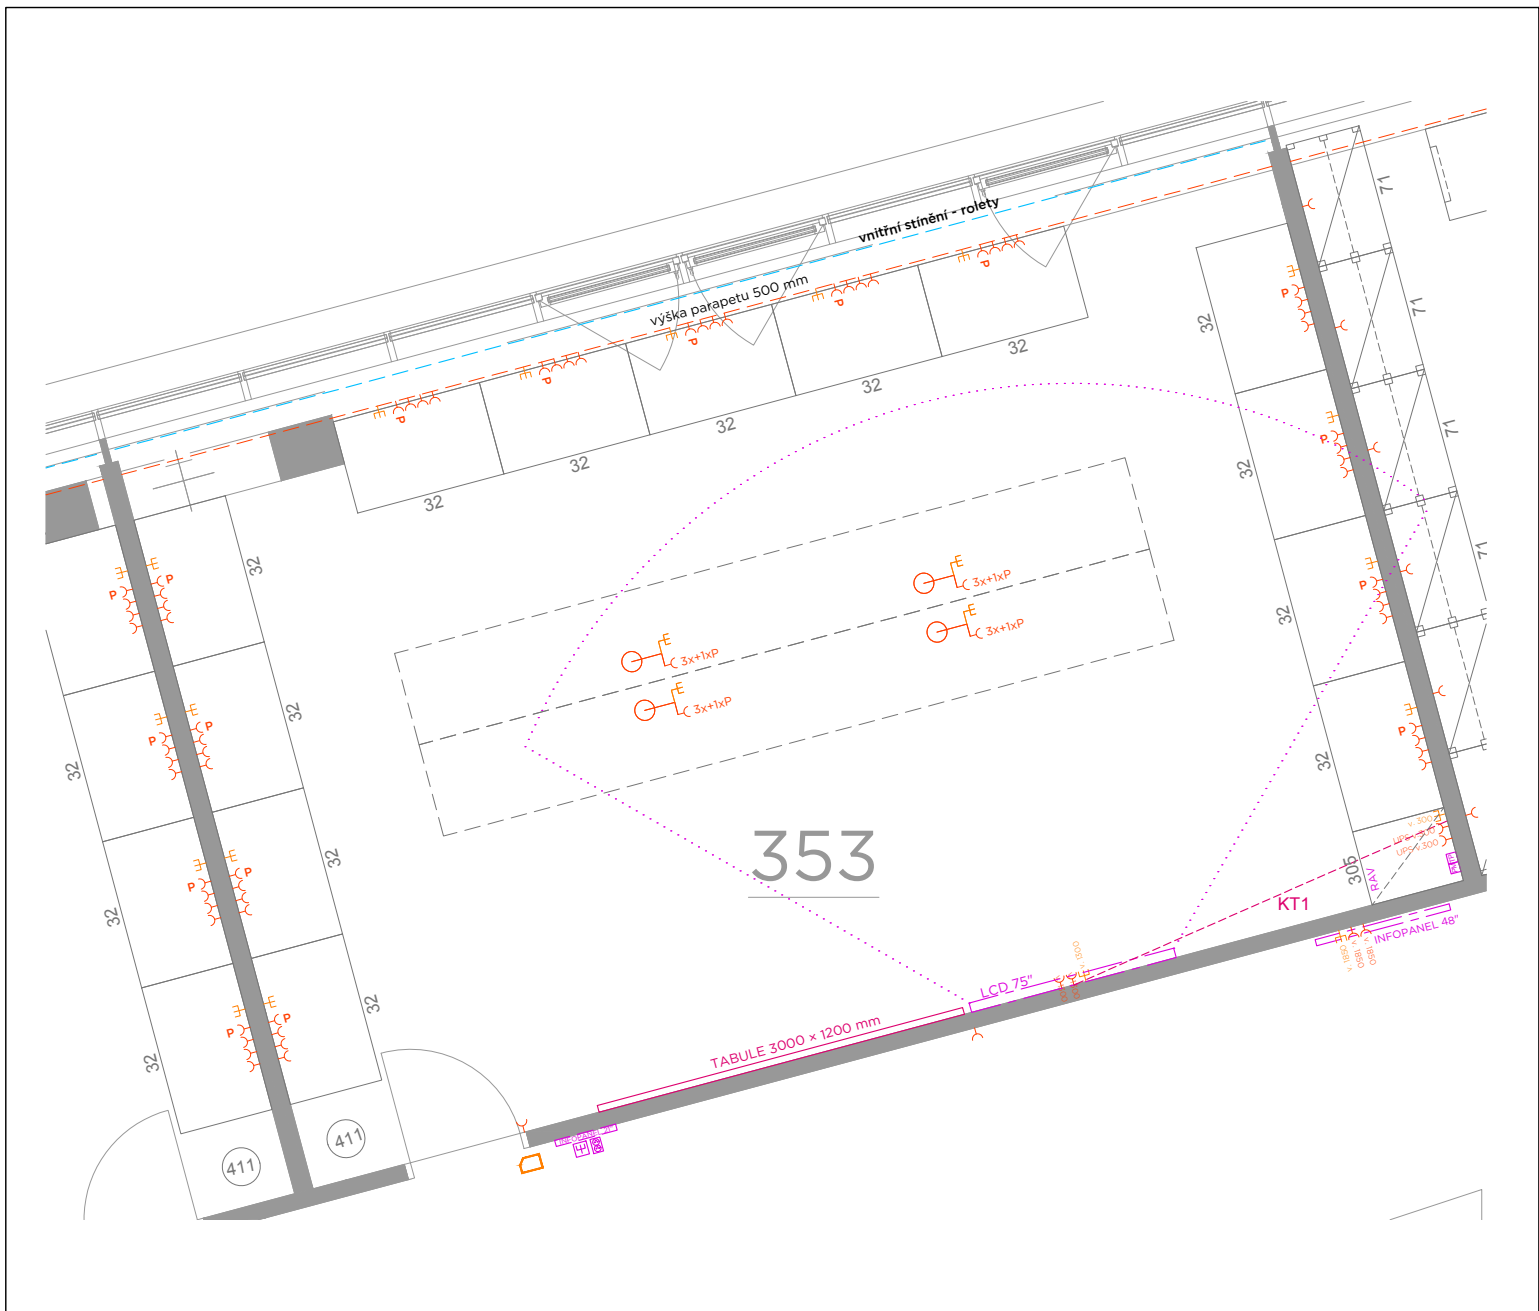

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický raštrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	42 + 12 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	13 + 4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	2
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod
<input type="checkbox"/> 400V
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	15 + 4 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

řídící systém - AV technika
žaluzie, t. osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému
dveře se zvýšenou neprůzvučností
KT1 - Ø40 - z. příj. místa PM k LCD displeji na stěně
.....
.....
.....
.....

DATUM, PODPIS


2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

353 - BASIC SKILLS

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	353	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



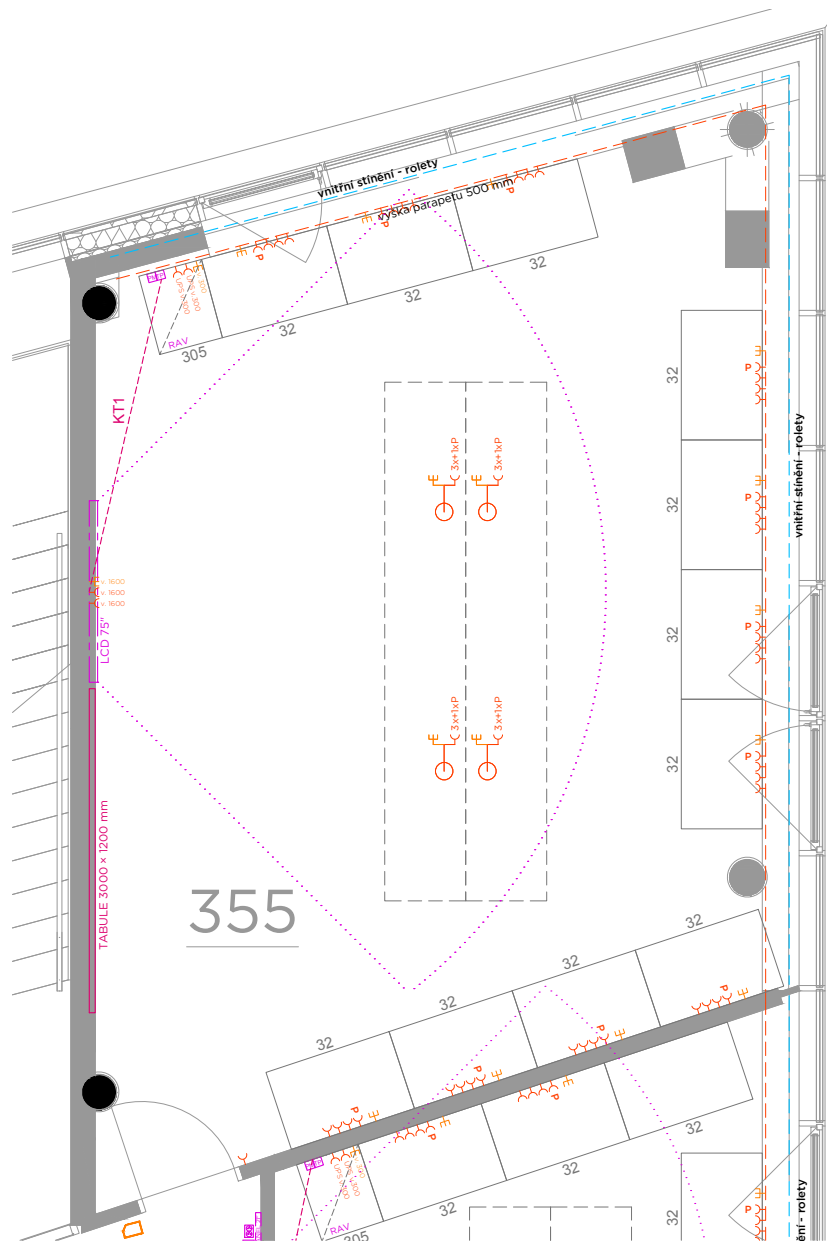

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	36 + 12 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	11 + 4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	2
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	13 + 4 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

řídící systém: AV technika
žaluzie, t. osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému
dveře se zvýšenou neprůzvučností
KT1: Ø40 - z. příj. místa PM k LCD displeji na stěně
.....
.....
.....


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

355 - BASIC SKILLS

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	355	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

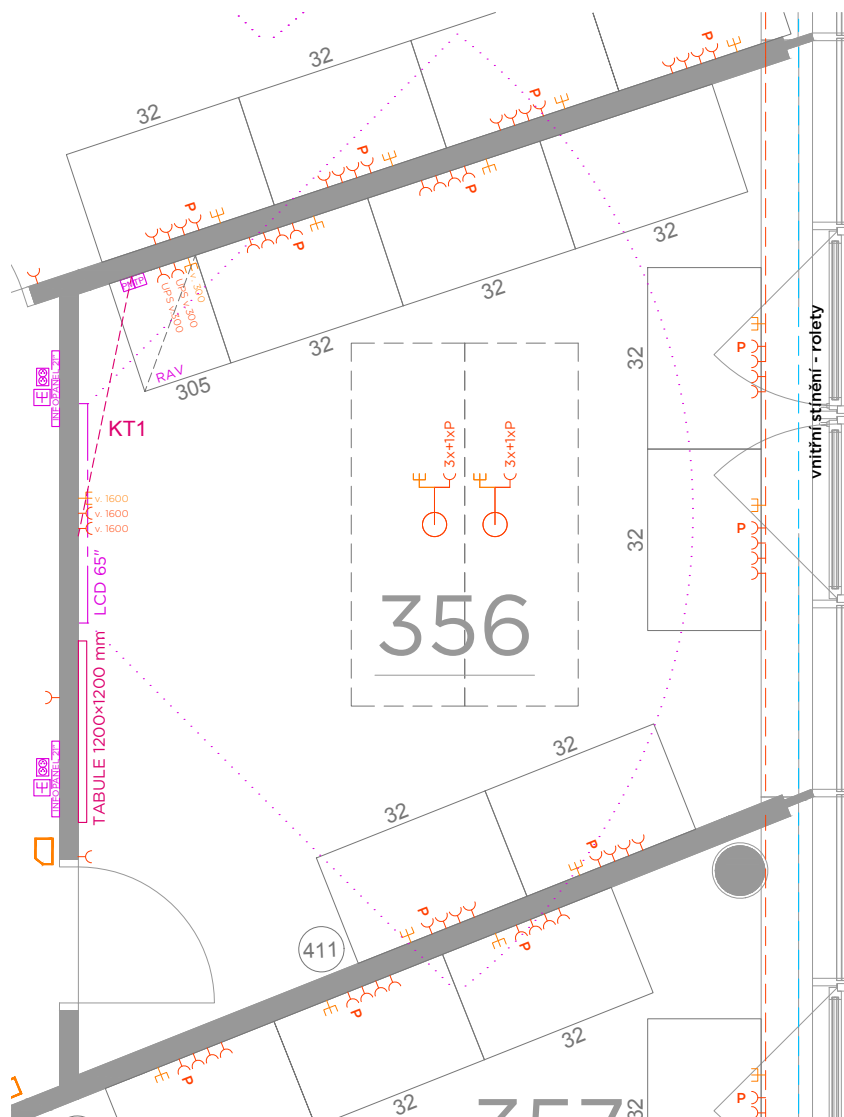

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) /
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C /
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období /

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	21 + 6 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	6 + 2 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	2
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod
<input type="checkbox"/> 400V
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	8 + 2 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

řídící systém: AV technika
žaluzie, t. osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému
dveře se zvýšenou neprůzvučností
KT1: Ø40 - z. příj. místa PM k LCD displeji na stěně
.....
.....
.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

356 - BASIC SKILLS

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	356	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

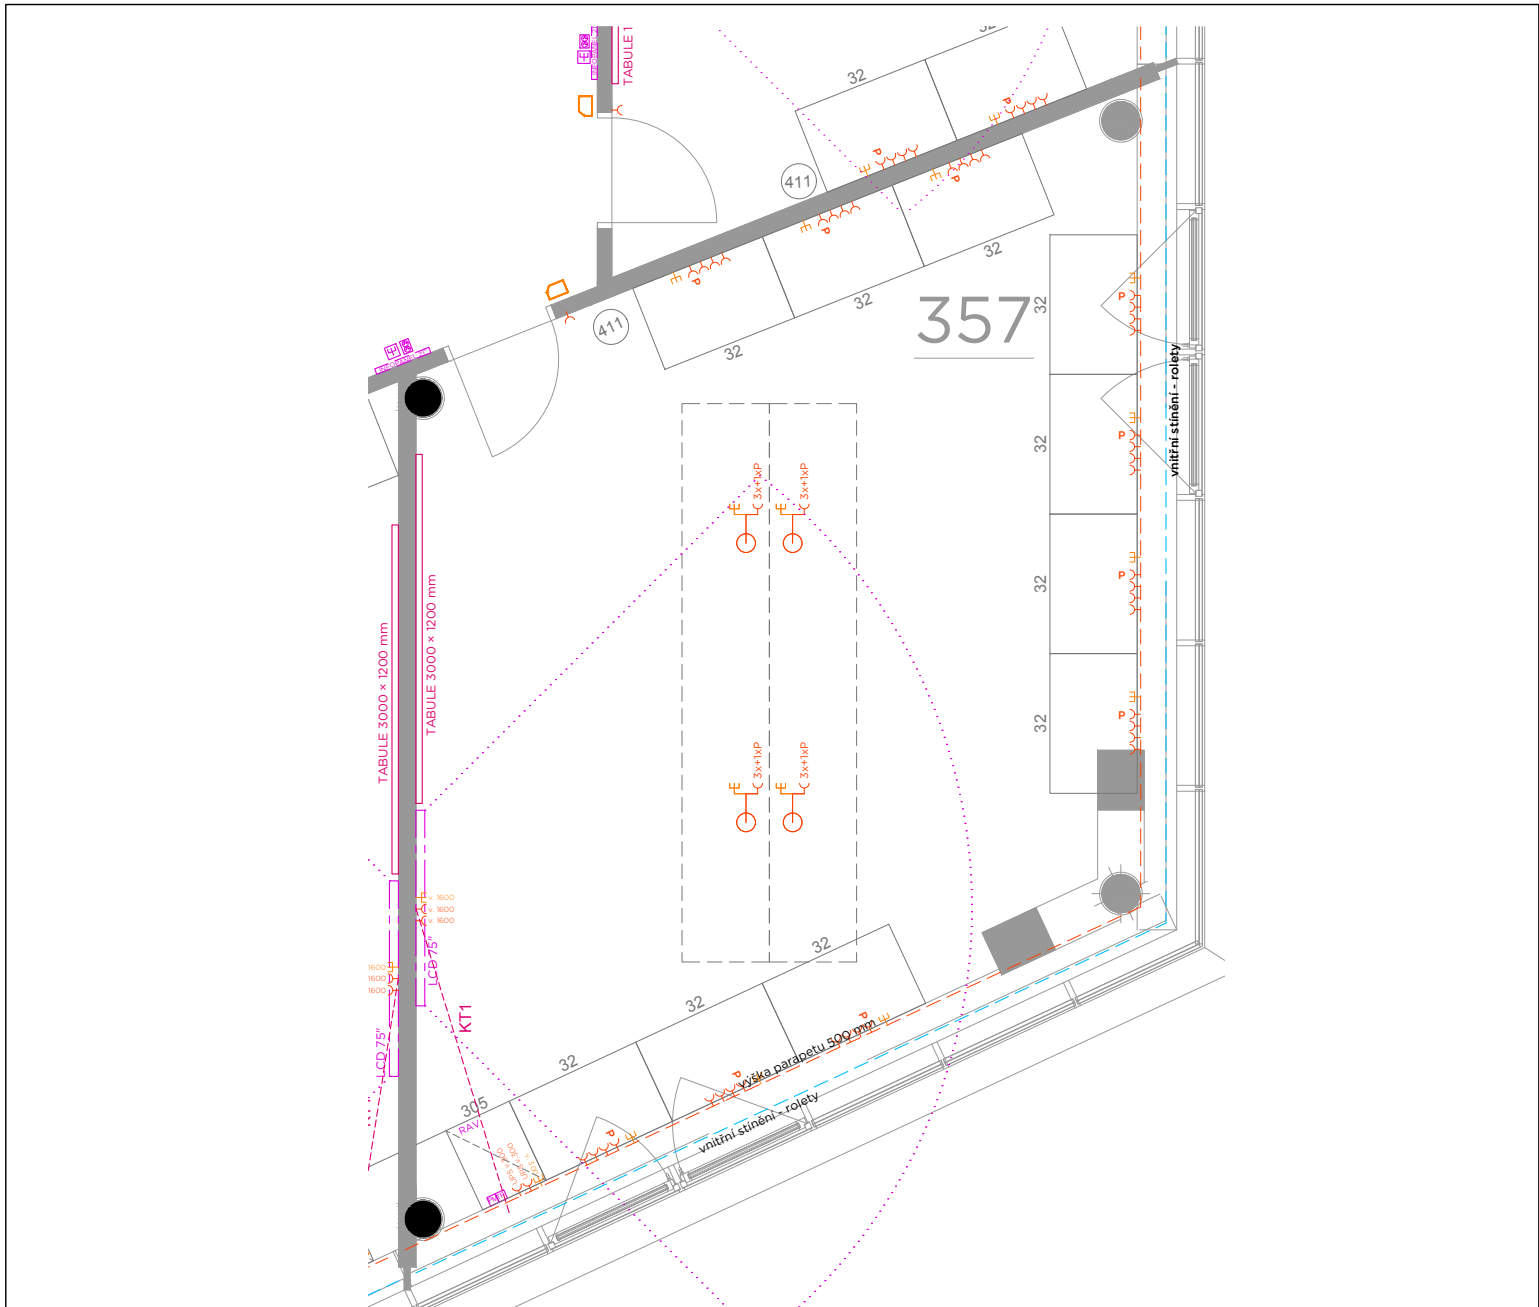

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) /
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C /
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období /

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	33 + 12 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	10 + 4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	2
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	12 + 4 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

řídící systém: AV technika.....
žaluzie, t. osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému.....
dveře se zvýšenou neprůzvučností.....
KT1: Ø40: z. ořiz. místa PM k projektoru DP do podhledu.....
KT2: Ø25: od projektoru DP k reproduktoru na stěně.....
KT3: Ø25: od projektoru DP k reproduktoru na stěně.....


DATUM, PODPIS

2017 - 09 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

357 - BASIC SKILLS

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	357	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

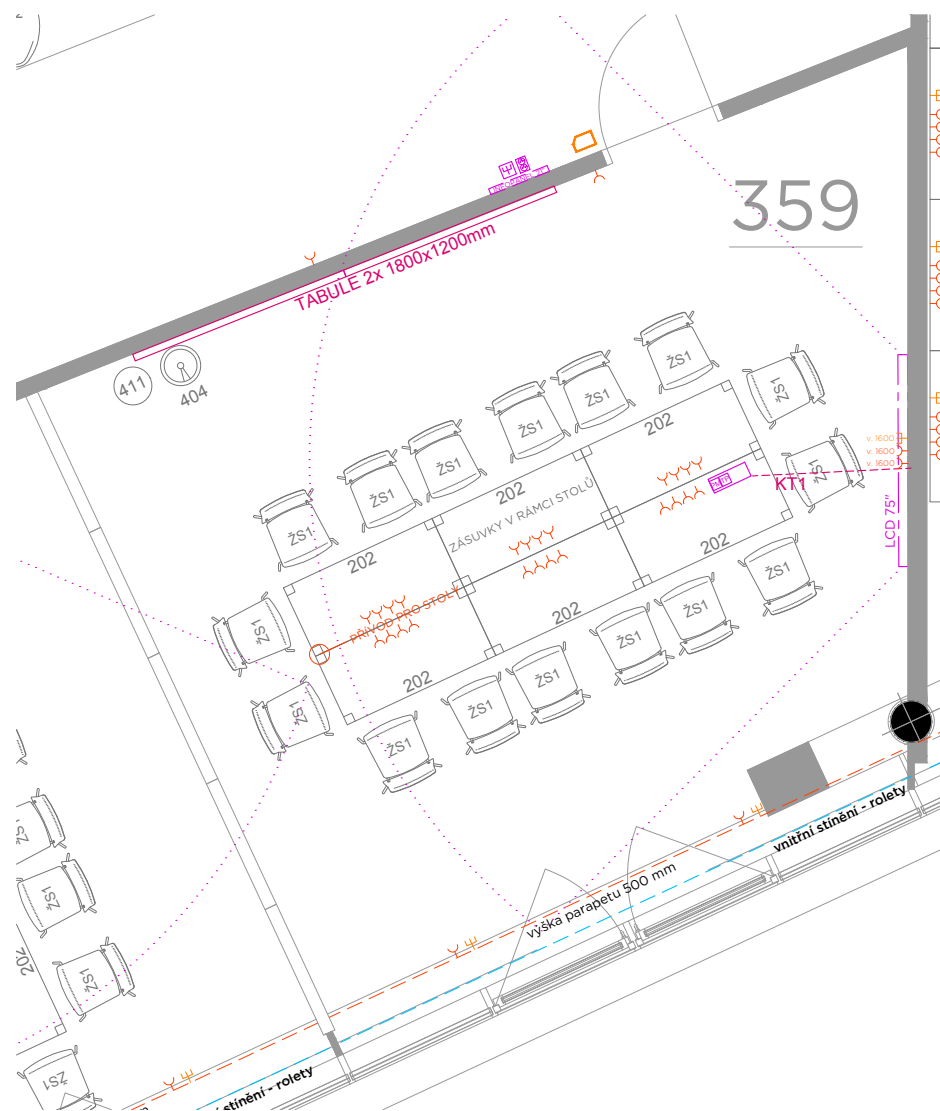

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) /
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C /
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období /

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	5 + 24 (nábytek)
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	3
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	3
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

systémová posuvná přička - dodávka stavba.....

řídící systém - AV technika.....

žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému.....

dveře se zvýšenou neprůzvučností.....


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

359 - PBL

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	359	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

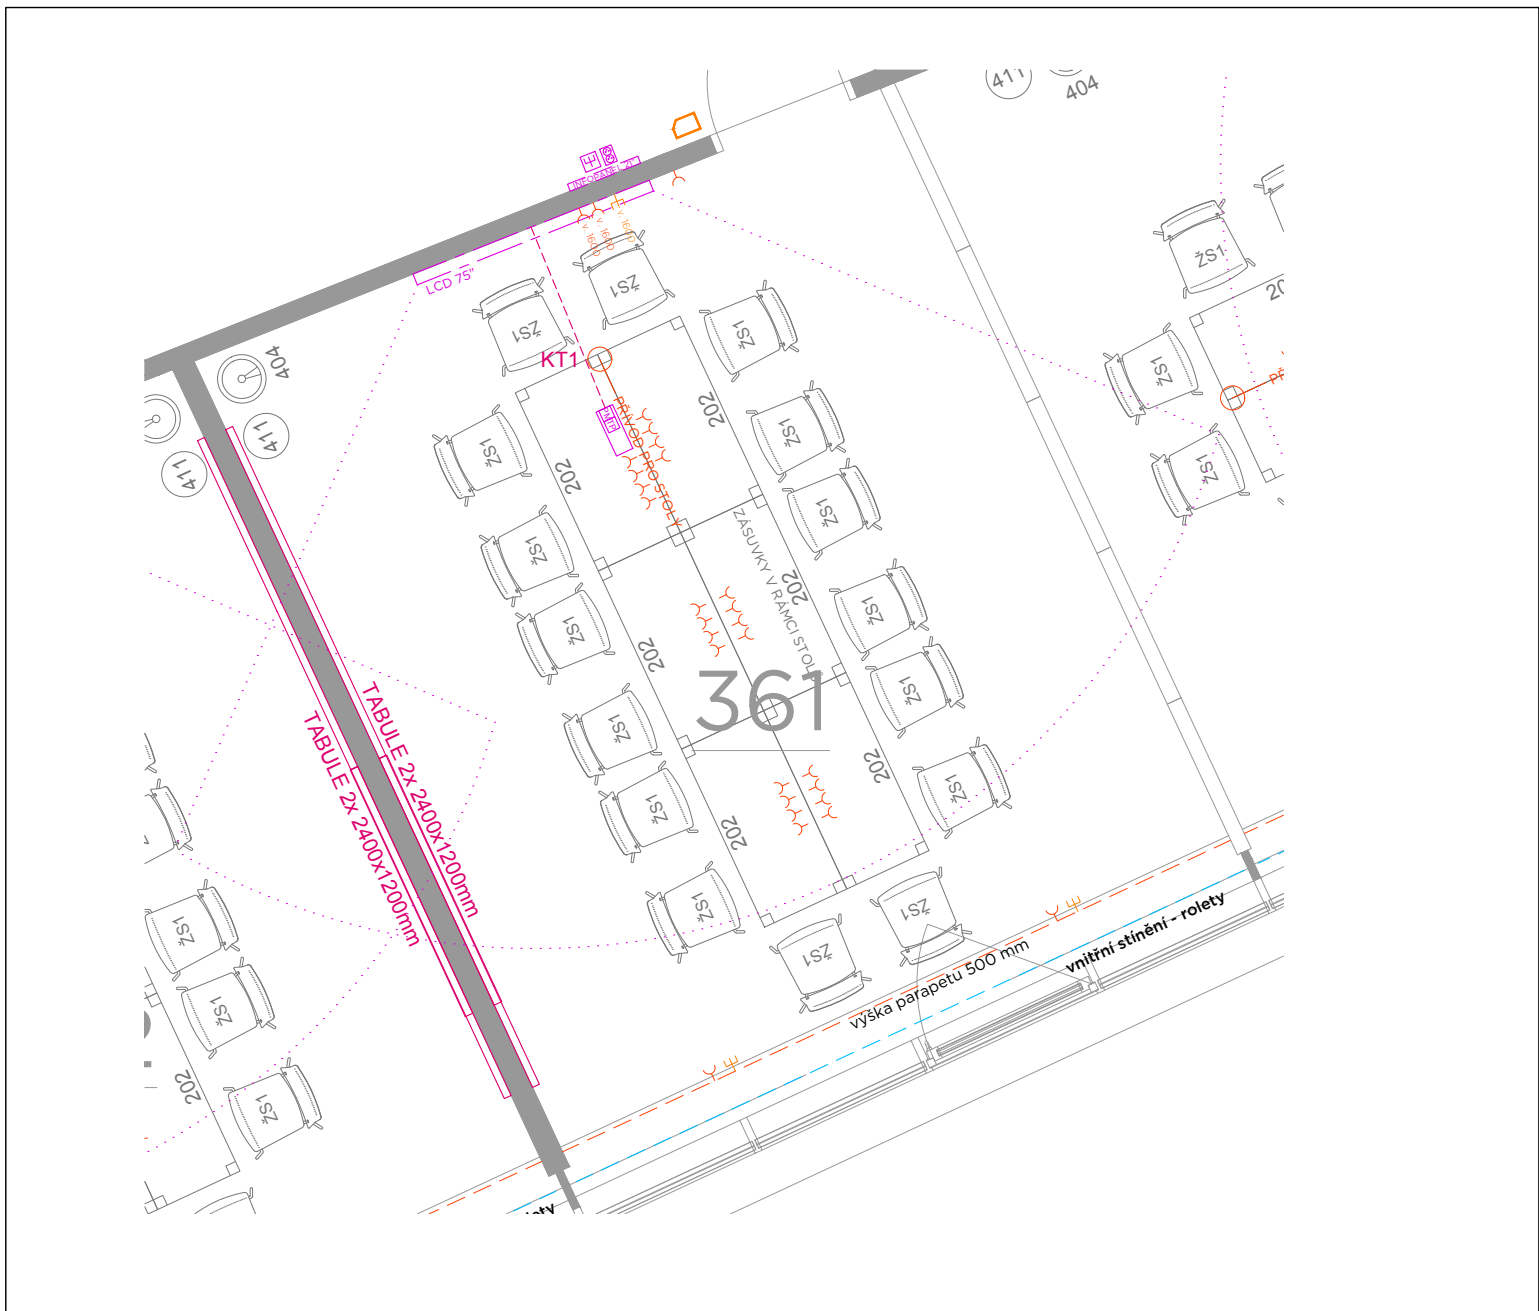

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) /
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C /
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období /

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	5 + 24 (nábytek)
<input type="checkbox"/> 230V - UPS
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	3
<input type="checkbox"/> 400V
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	3
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

<input type="checkbox"/> voda studená (S)	počet	centrální zdroj	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

systémová posuvná přídávka - dodávka stavba
řídící systém - AV. technika
řídící systém - AV. technika
žaluzie, t. osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému
dveře se zvýšenou neprůzvučností
KT1 - Ø40 - z. příj. místa PM ve stole k LCD displeji na stěně


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

361 - PBL

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	361	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

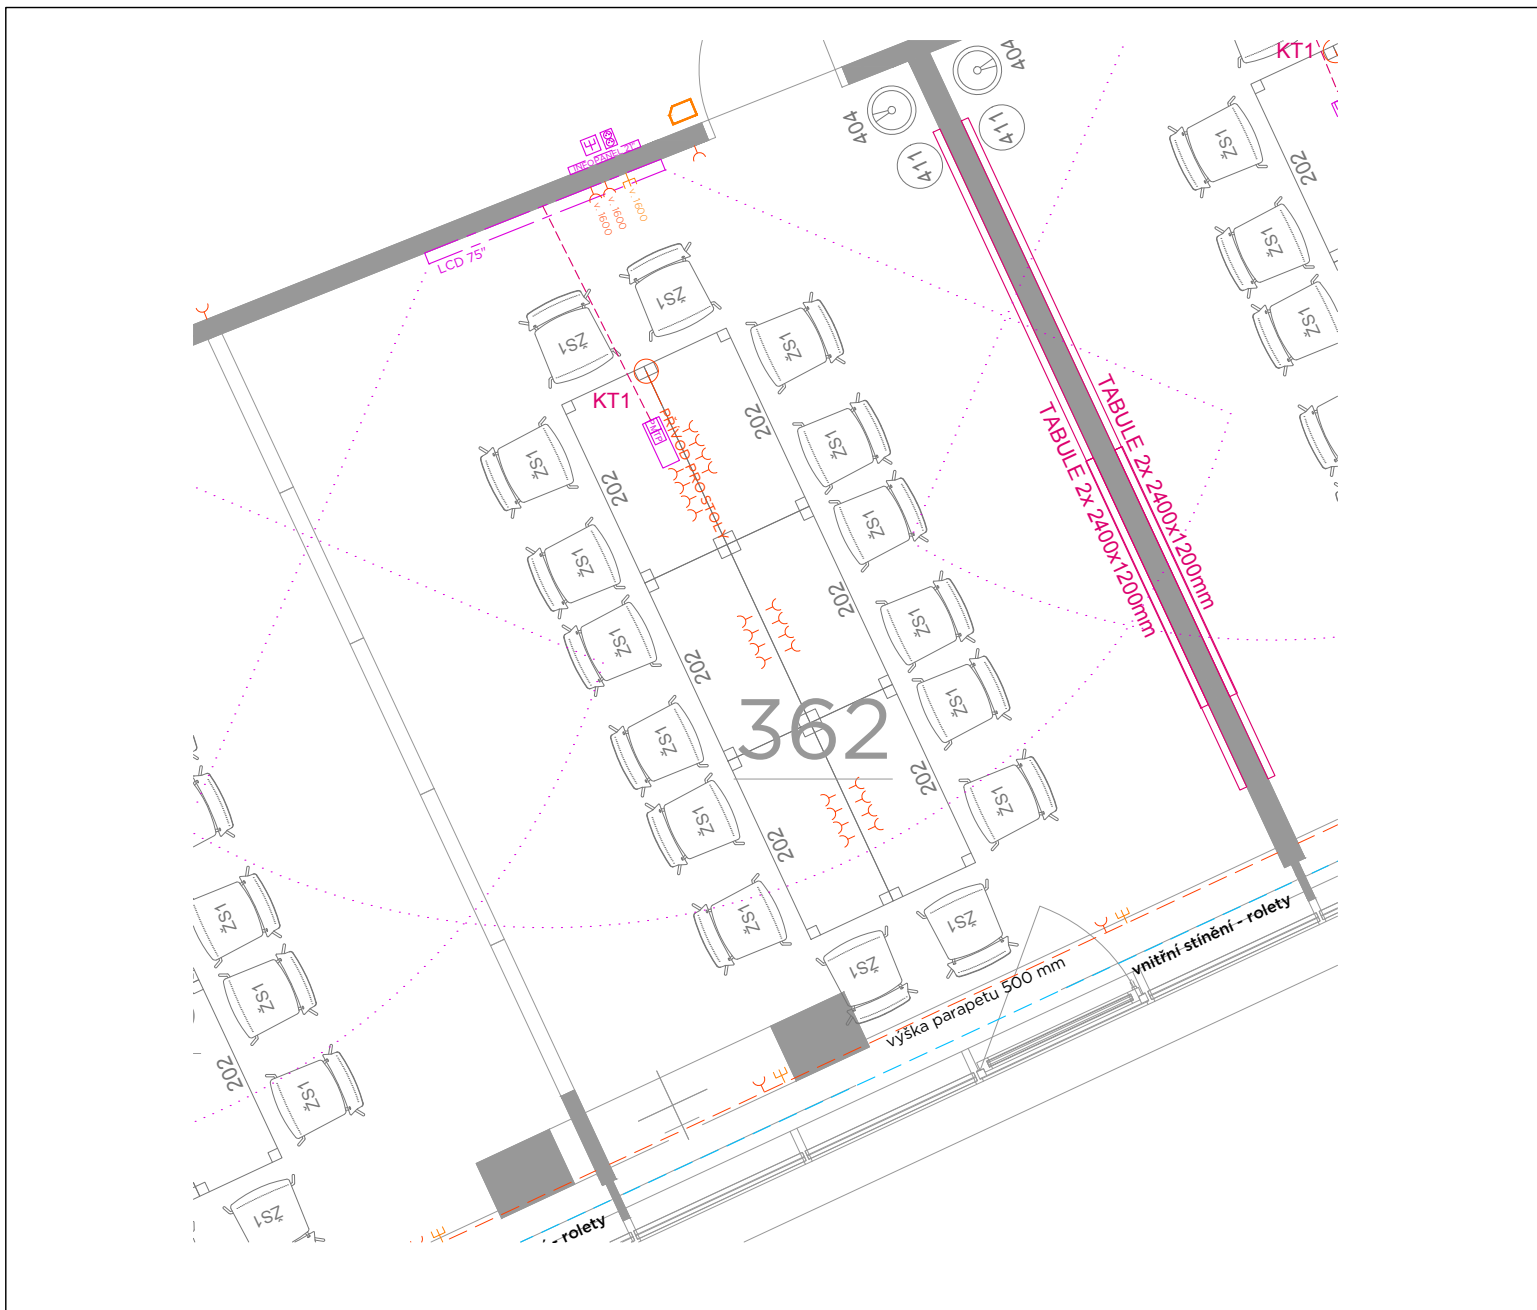

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) /
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C /
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období /

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	5 + 24 (nábytek)
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	3
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	3
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

systémová posuvná přídávka - dodávka stavba
řídící systém - AV technika
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému
dveře se zvýšenou neprůzvučností
KT1 - Ø40 - z. příj. místa PM ve stole k LCD displeji na stěně
.....
.....
.....

DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

362 - PBL

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	362	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C)
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	5 + 24 (nábytek)
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	3
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	3
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

systémová posuvná přídávka - dodávka stavba	
řídící systém - AV technika	
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému	
dveře se zvýšenou neprůzvučností	
KT1 - Ø40 - z. příj. místa PM ve stole k LCD displeji na stěně	

DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

363 - PBL

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	363	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) /
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C /
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období /

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	5 + 24 (nábytek)
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	3
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	3
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

systémová posuvná přídávka - dodávka stavba
řídící systém - AV technika
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému
dveře se zvýšenou neprůzvučností
KT1 - Ø40 - z. příj. místa PM ve stole k LCD displeji na stěně
.....
.....


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

364 - PBL

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	364	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

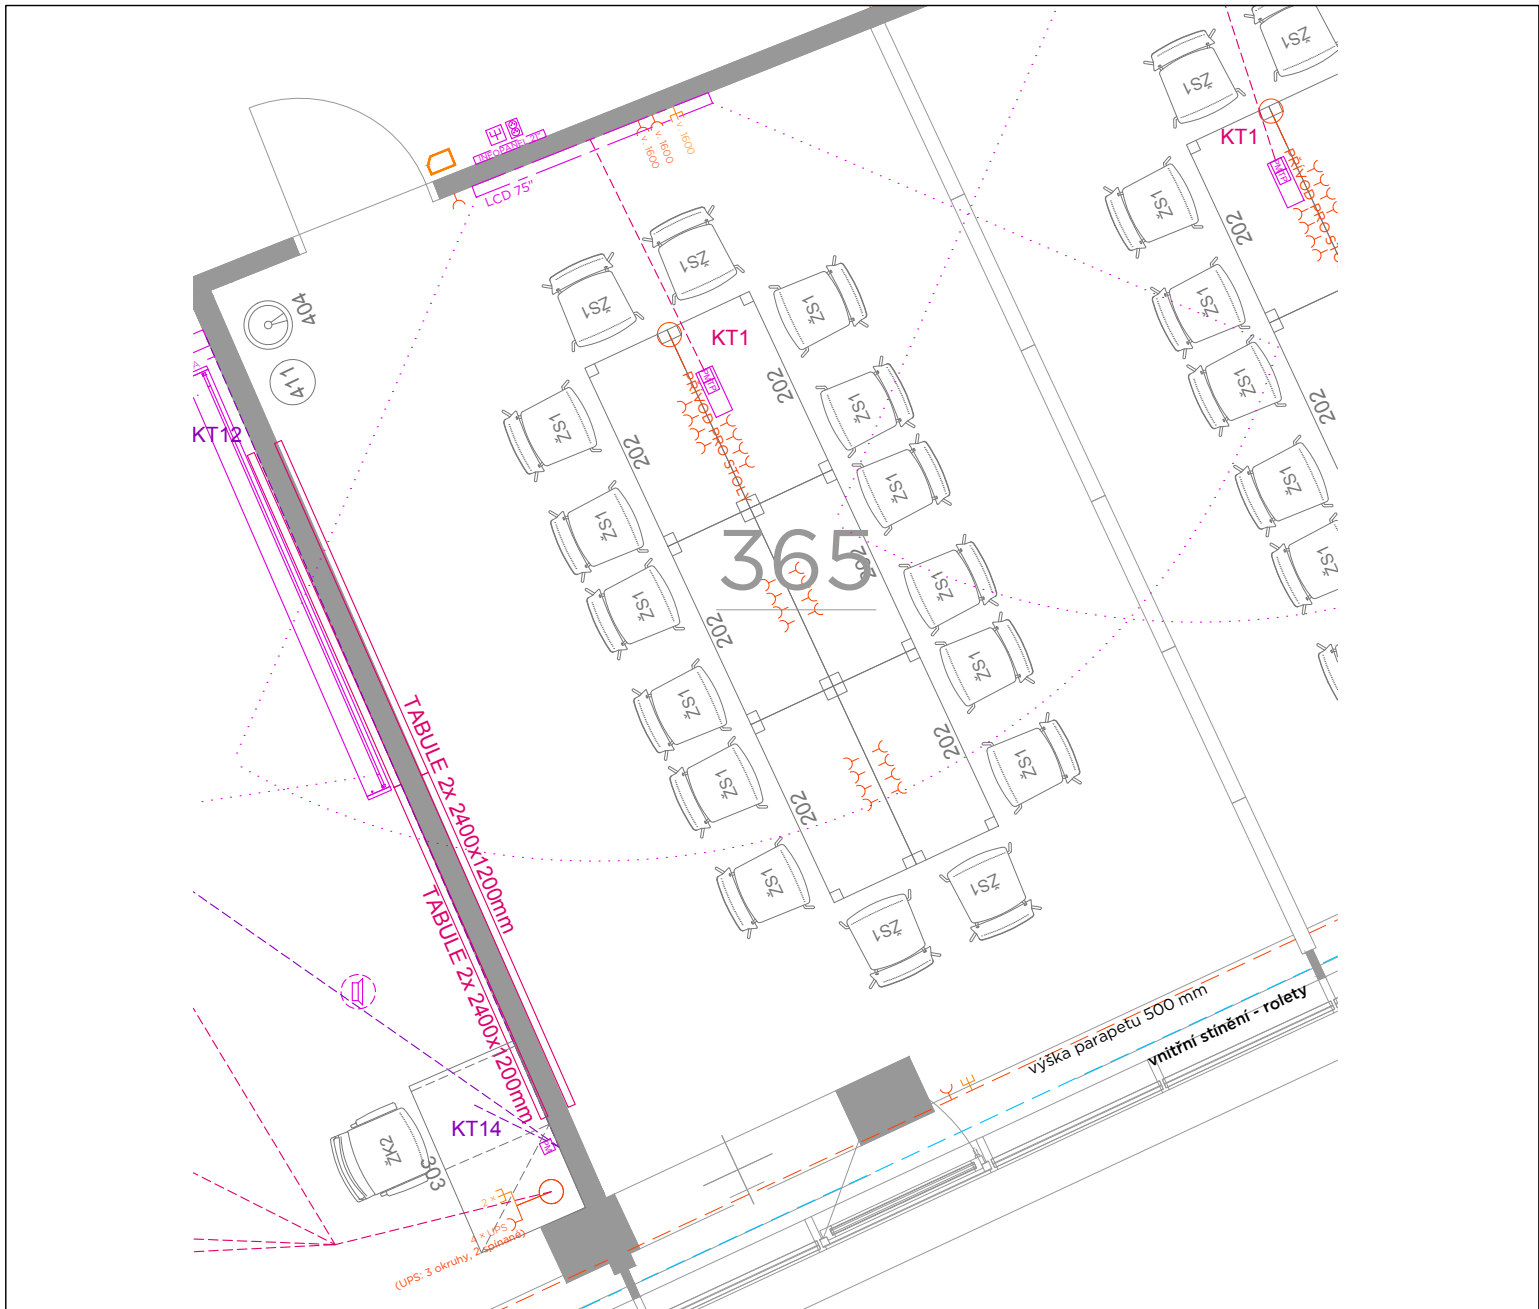

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) /
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C /
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období /

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	4 + 24 (nábytek)
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	3
<input type="checkbox"/> 400V	
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	2
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)		<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

systémová posuvná přilčka - dodávka stavba
řídící systém - AV technika
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému
dveře se zvýšenou neprůzvučností
KT1 - Ø40 - z. příj. místa PM ve stole k LCD displeji na stěně
.....
.....


DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

365 - PBL

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	365	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

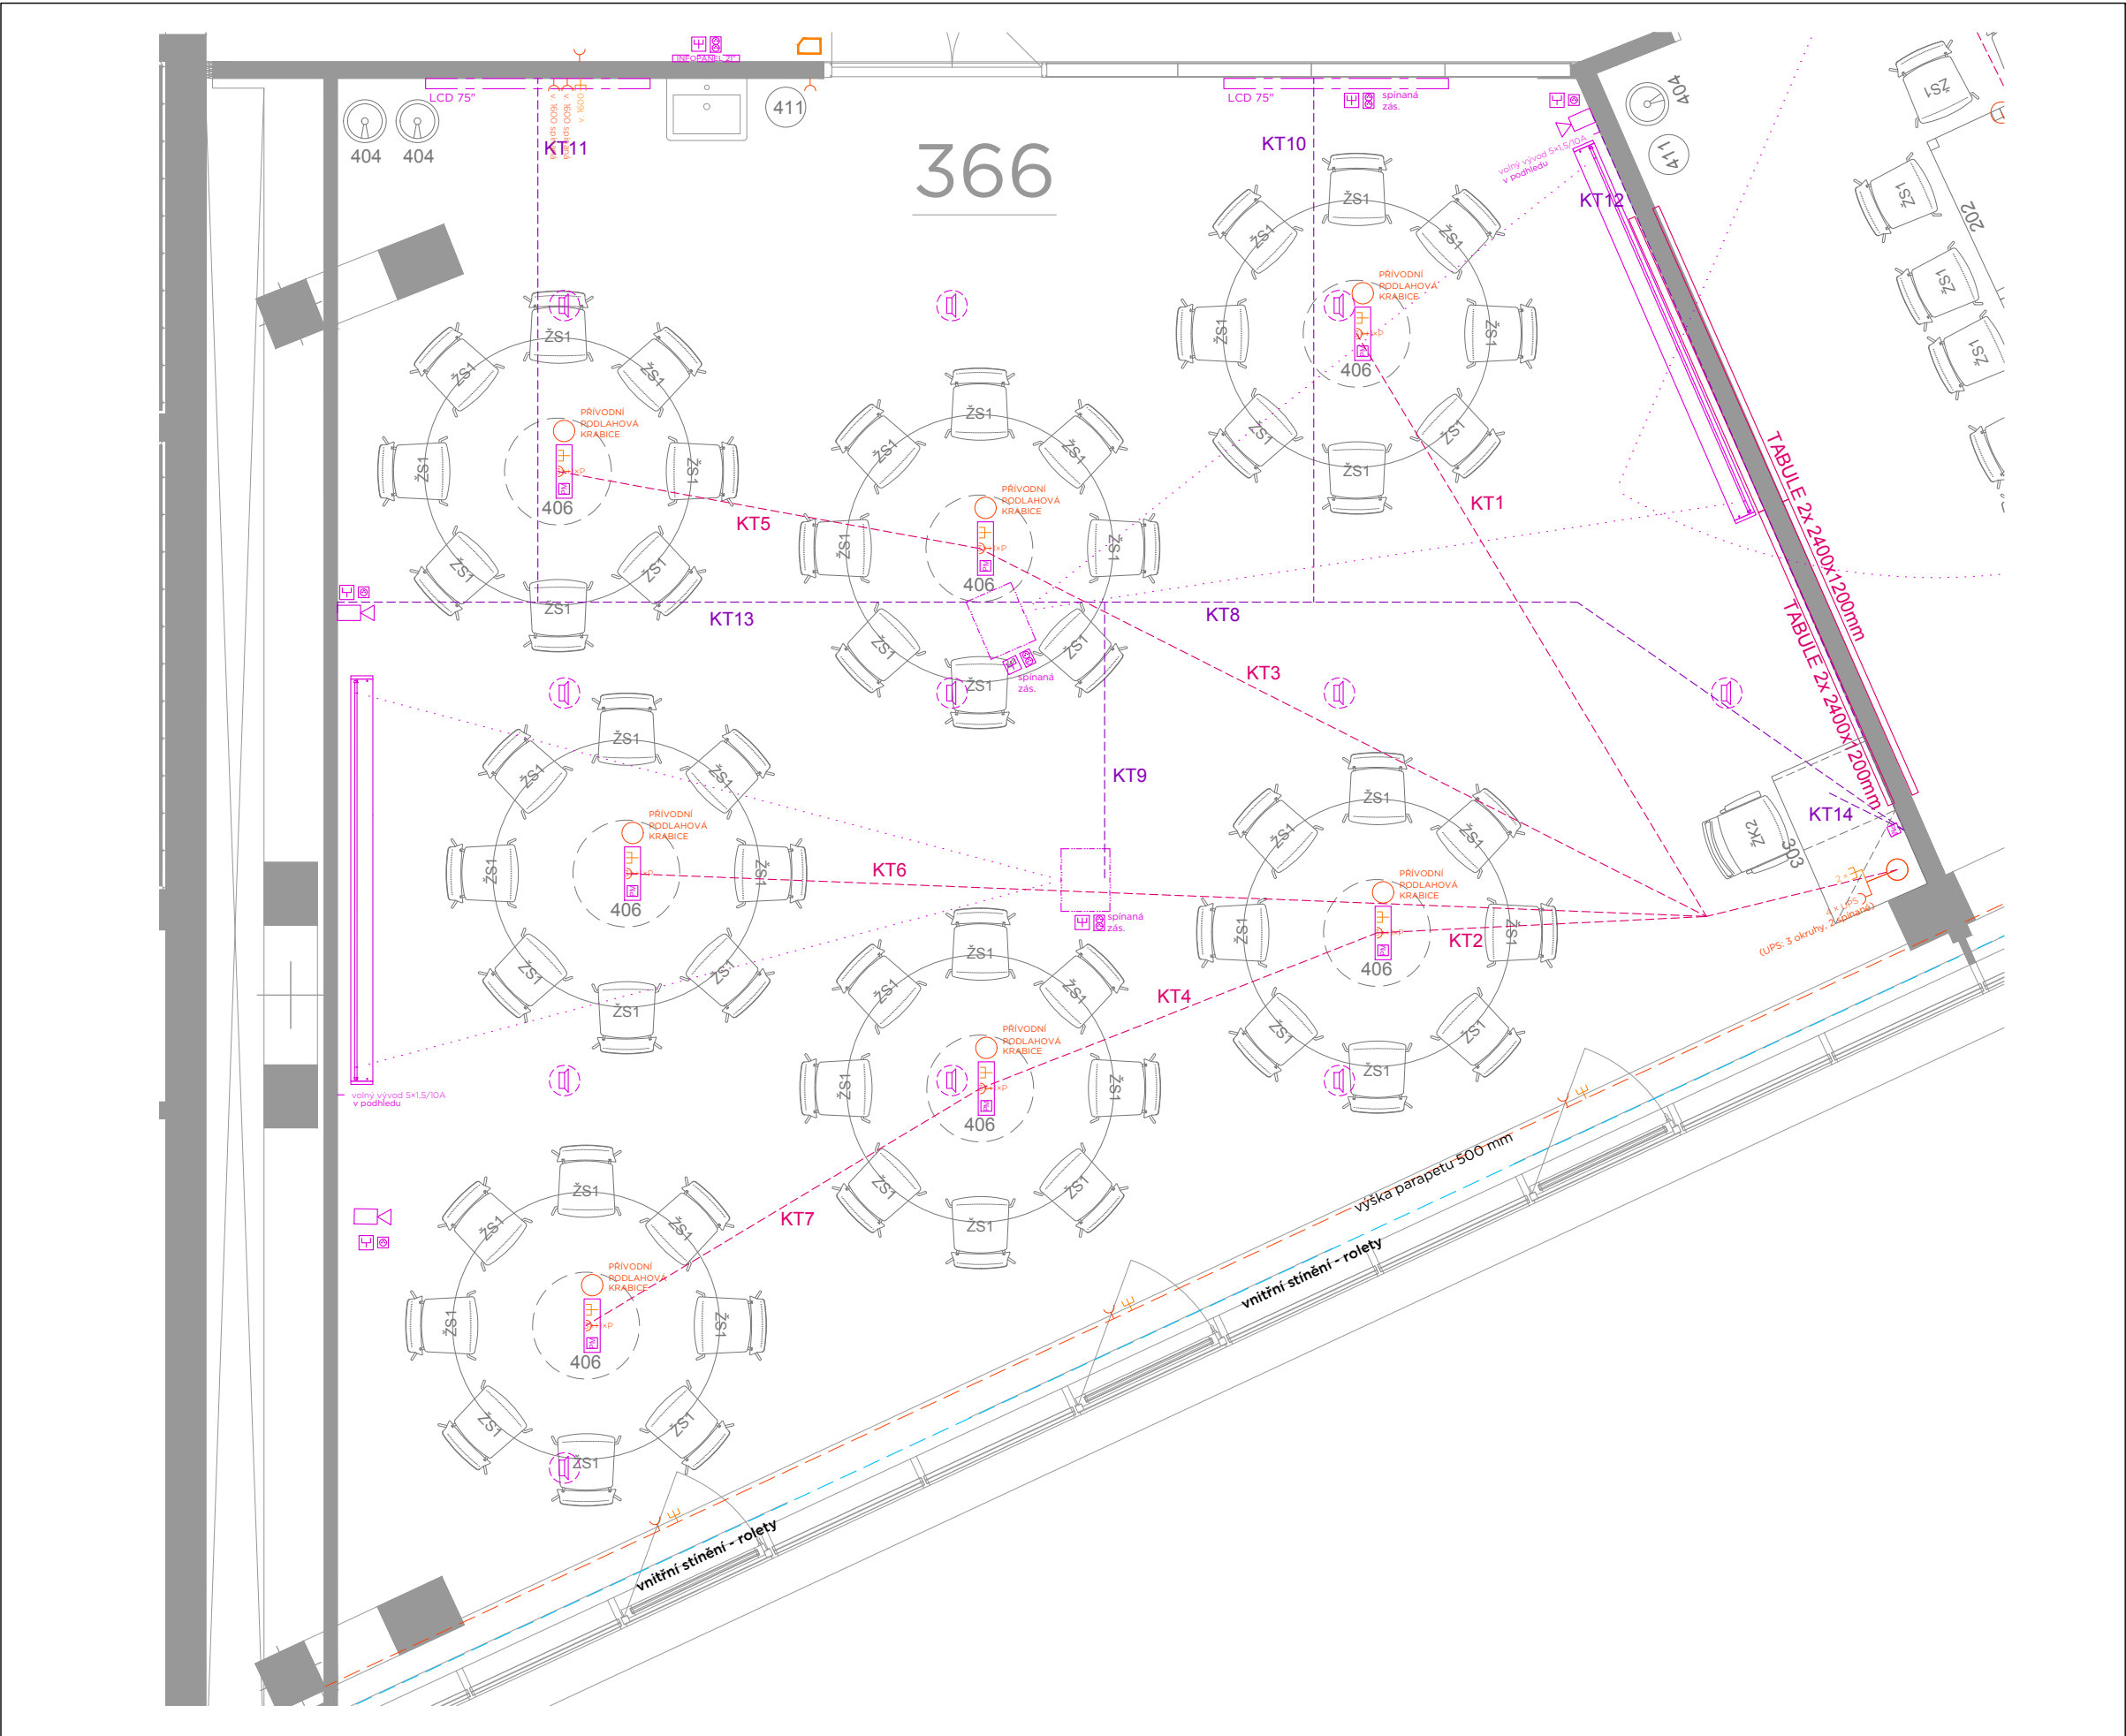

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	26 °C (d16 °C) / ...
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	20 °C / ...
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ...

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	sametový vinyl, solí - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	ovládání řad světlidel, proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
230V	6 + 9 (podhled) + 24 (něbýtek)
230V - P (přepětová)	7 (něbýtek)
230V - UPS	4 (podl. krabice)
230V - volný vývod	7 (podl. krabice) + 2 (podhled)
400V	
400V - volný vývod	

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
datové (2xRJ45)	4 + 3 (podhled) + 2 (podl. krabice) + 7 (něbýtek)
datové (1xRJ45)	3 (podhled)
počet telefonů	4

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
voda studená (S)	1	
voda teplá (T)	1	
stlačený vzduch (SV)		
zemní plyn (P)		

POZNÁMKA

prosklená systémová příčka vč. meziskelních žaluzií - dodávka stavby
řídící systém - AV. technika; žaluzie - osvětlení nezávislé, ovládání na RS AVT
KT1 až KT14 - z BAV k připojení místa ve stole
KT8, KT9 - Ø25 - z BAV k projektoru DP do podhledu
KT10, KT11 - Ø25 - z BAV ke LCD displeji na stěně
KT12, KT13, KT14 - Ø25 - z BAV ke kamerě KAM na stěně / v podhledu
Ø25 - z BAV ke stropním reproduktorům v podhledu

DATUM, PODPIS

2017 - 10 - 10

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

366 - PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	366	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION