




přehled patra

půdorys 3.NP

SIMU

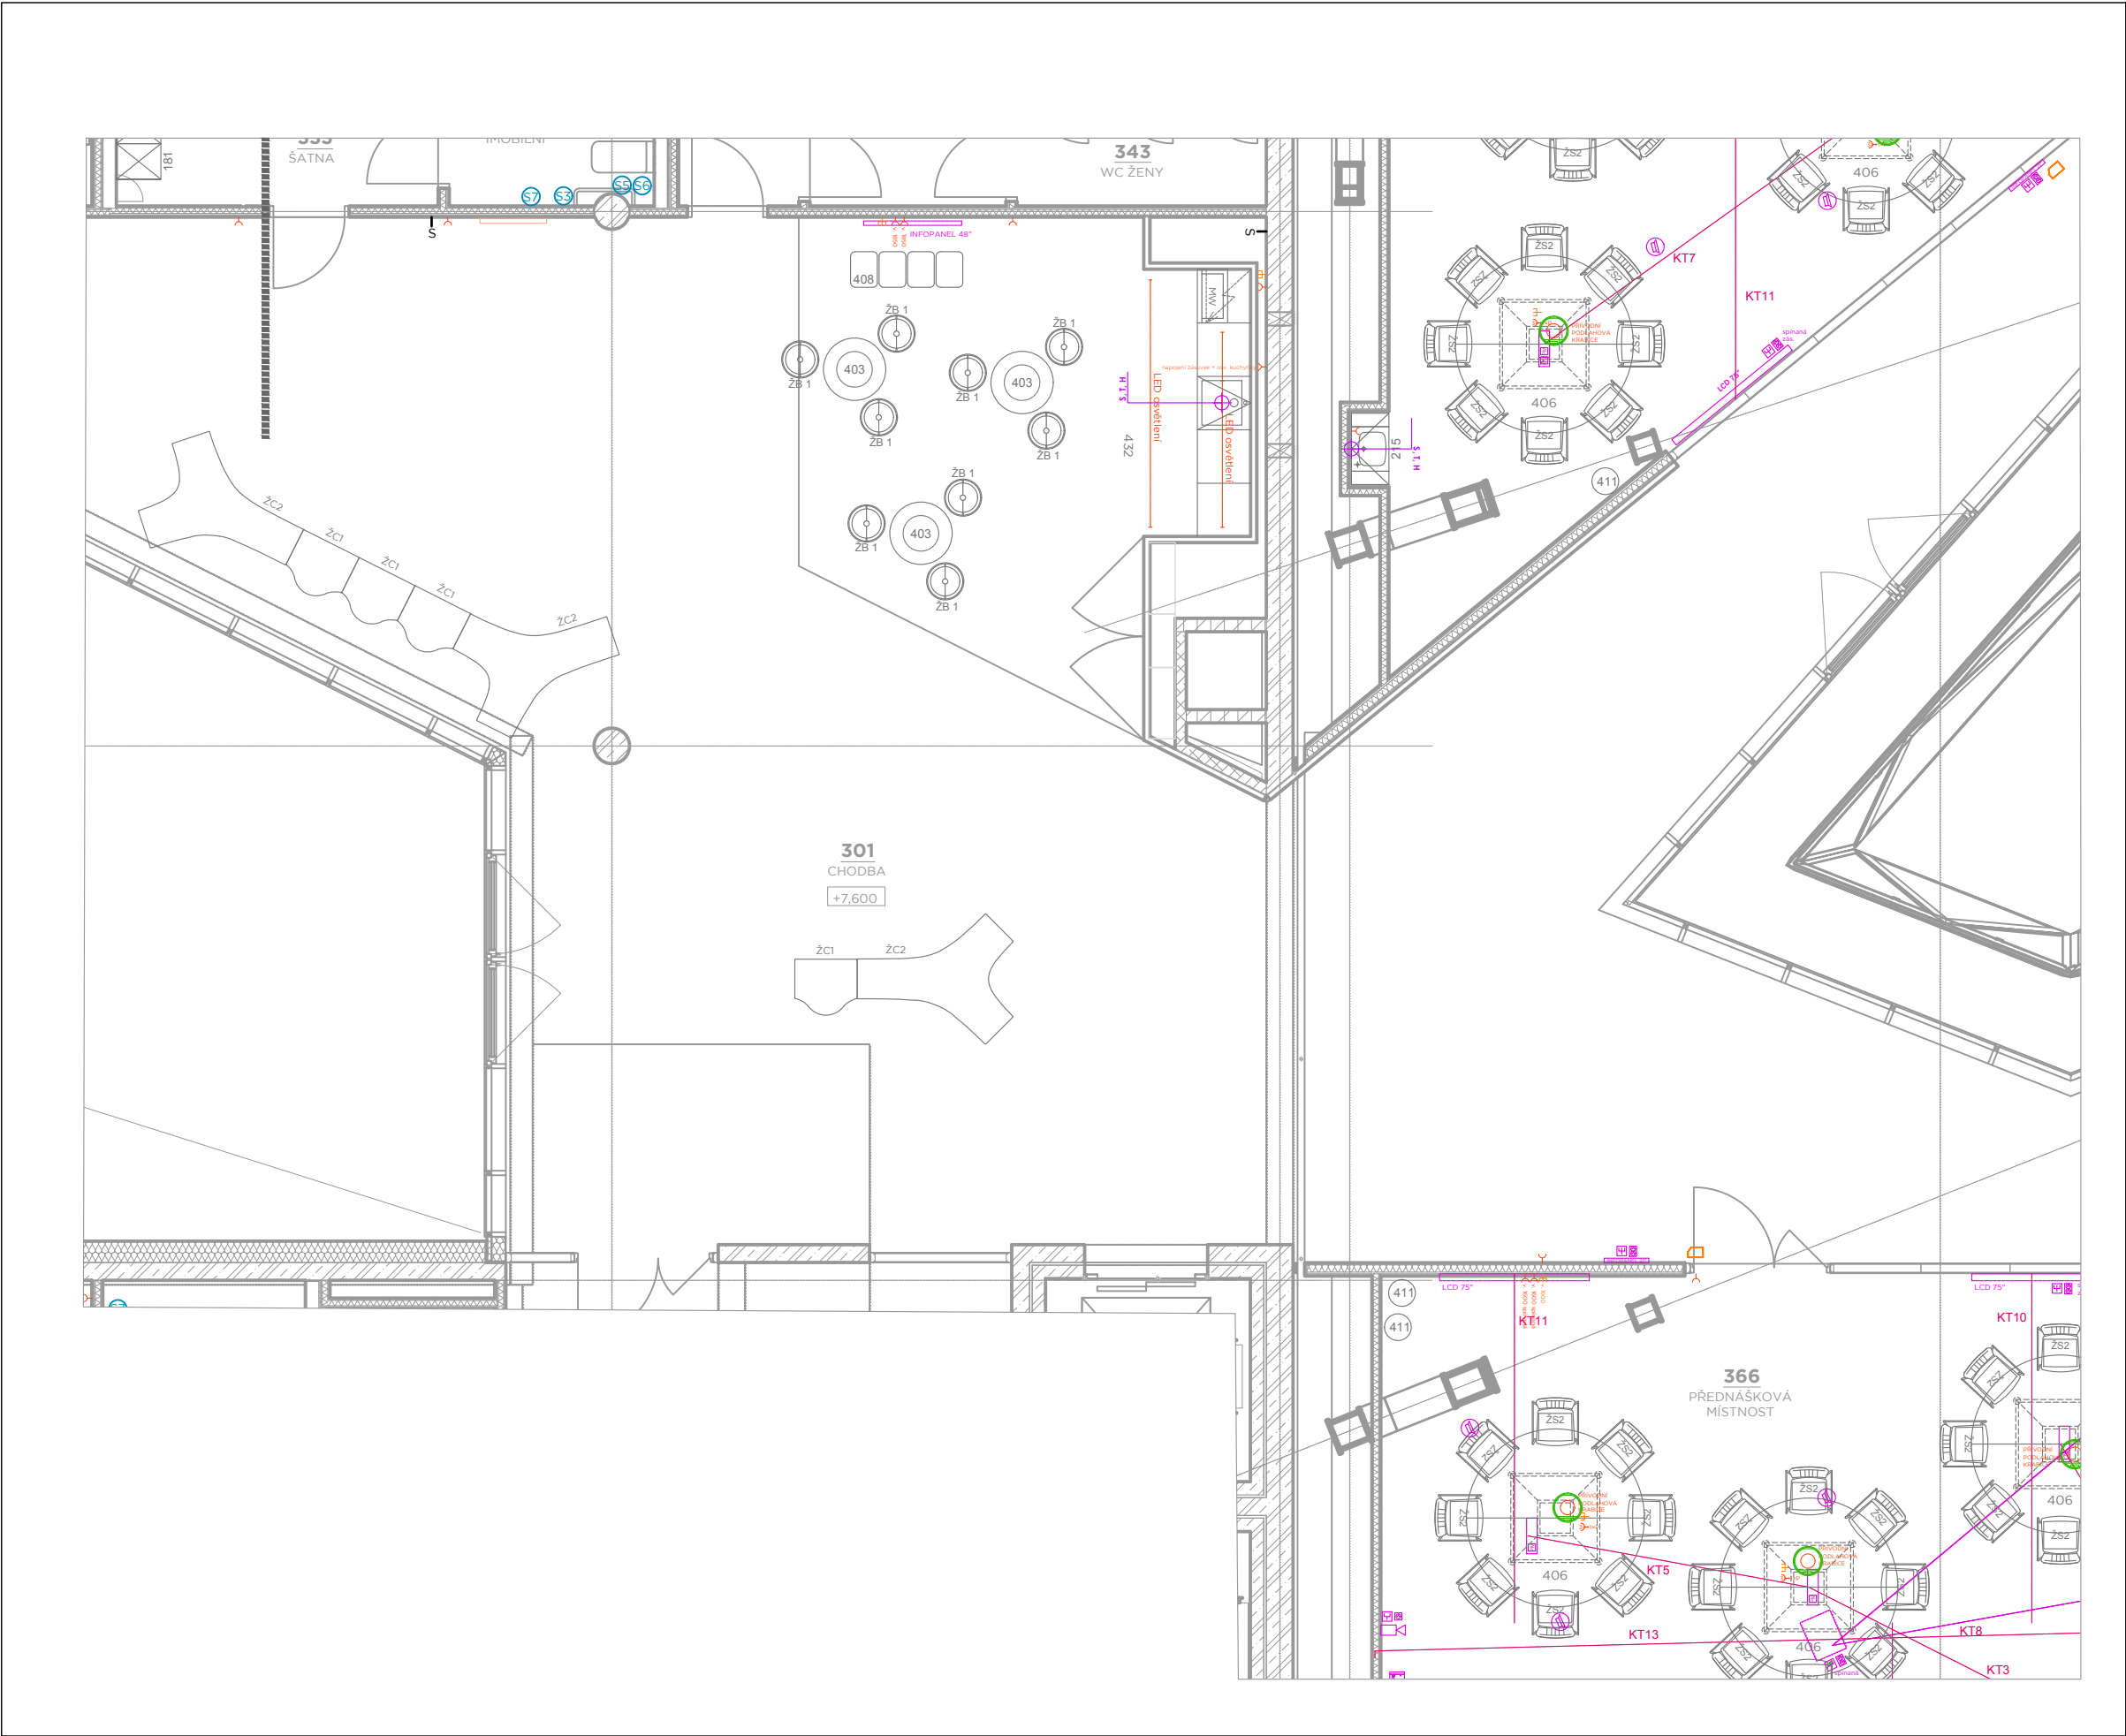

PARAMETRY PROSTŘEDÍ	
vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	100 lx
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	---/---
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST	
podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD	
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet 5
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	1
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD	
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet 2
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA		
	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA	
atypická kuchyňská linka - dodávka stavby	


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

301 - CHODBA (část 1)

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	301a	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

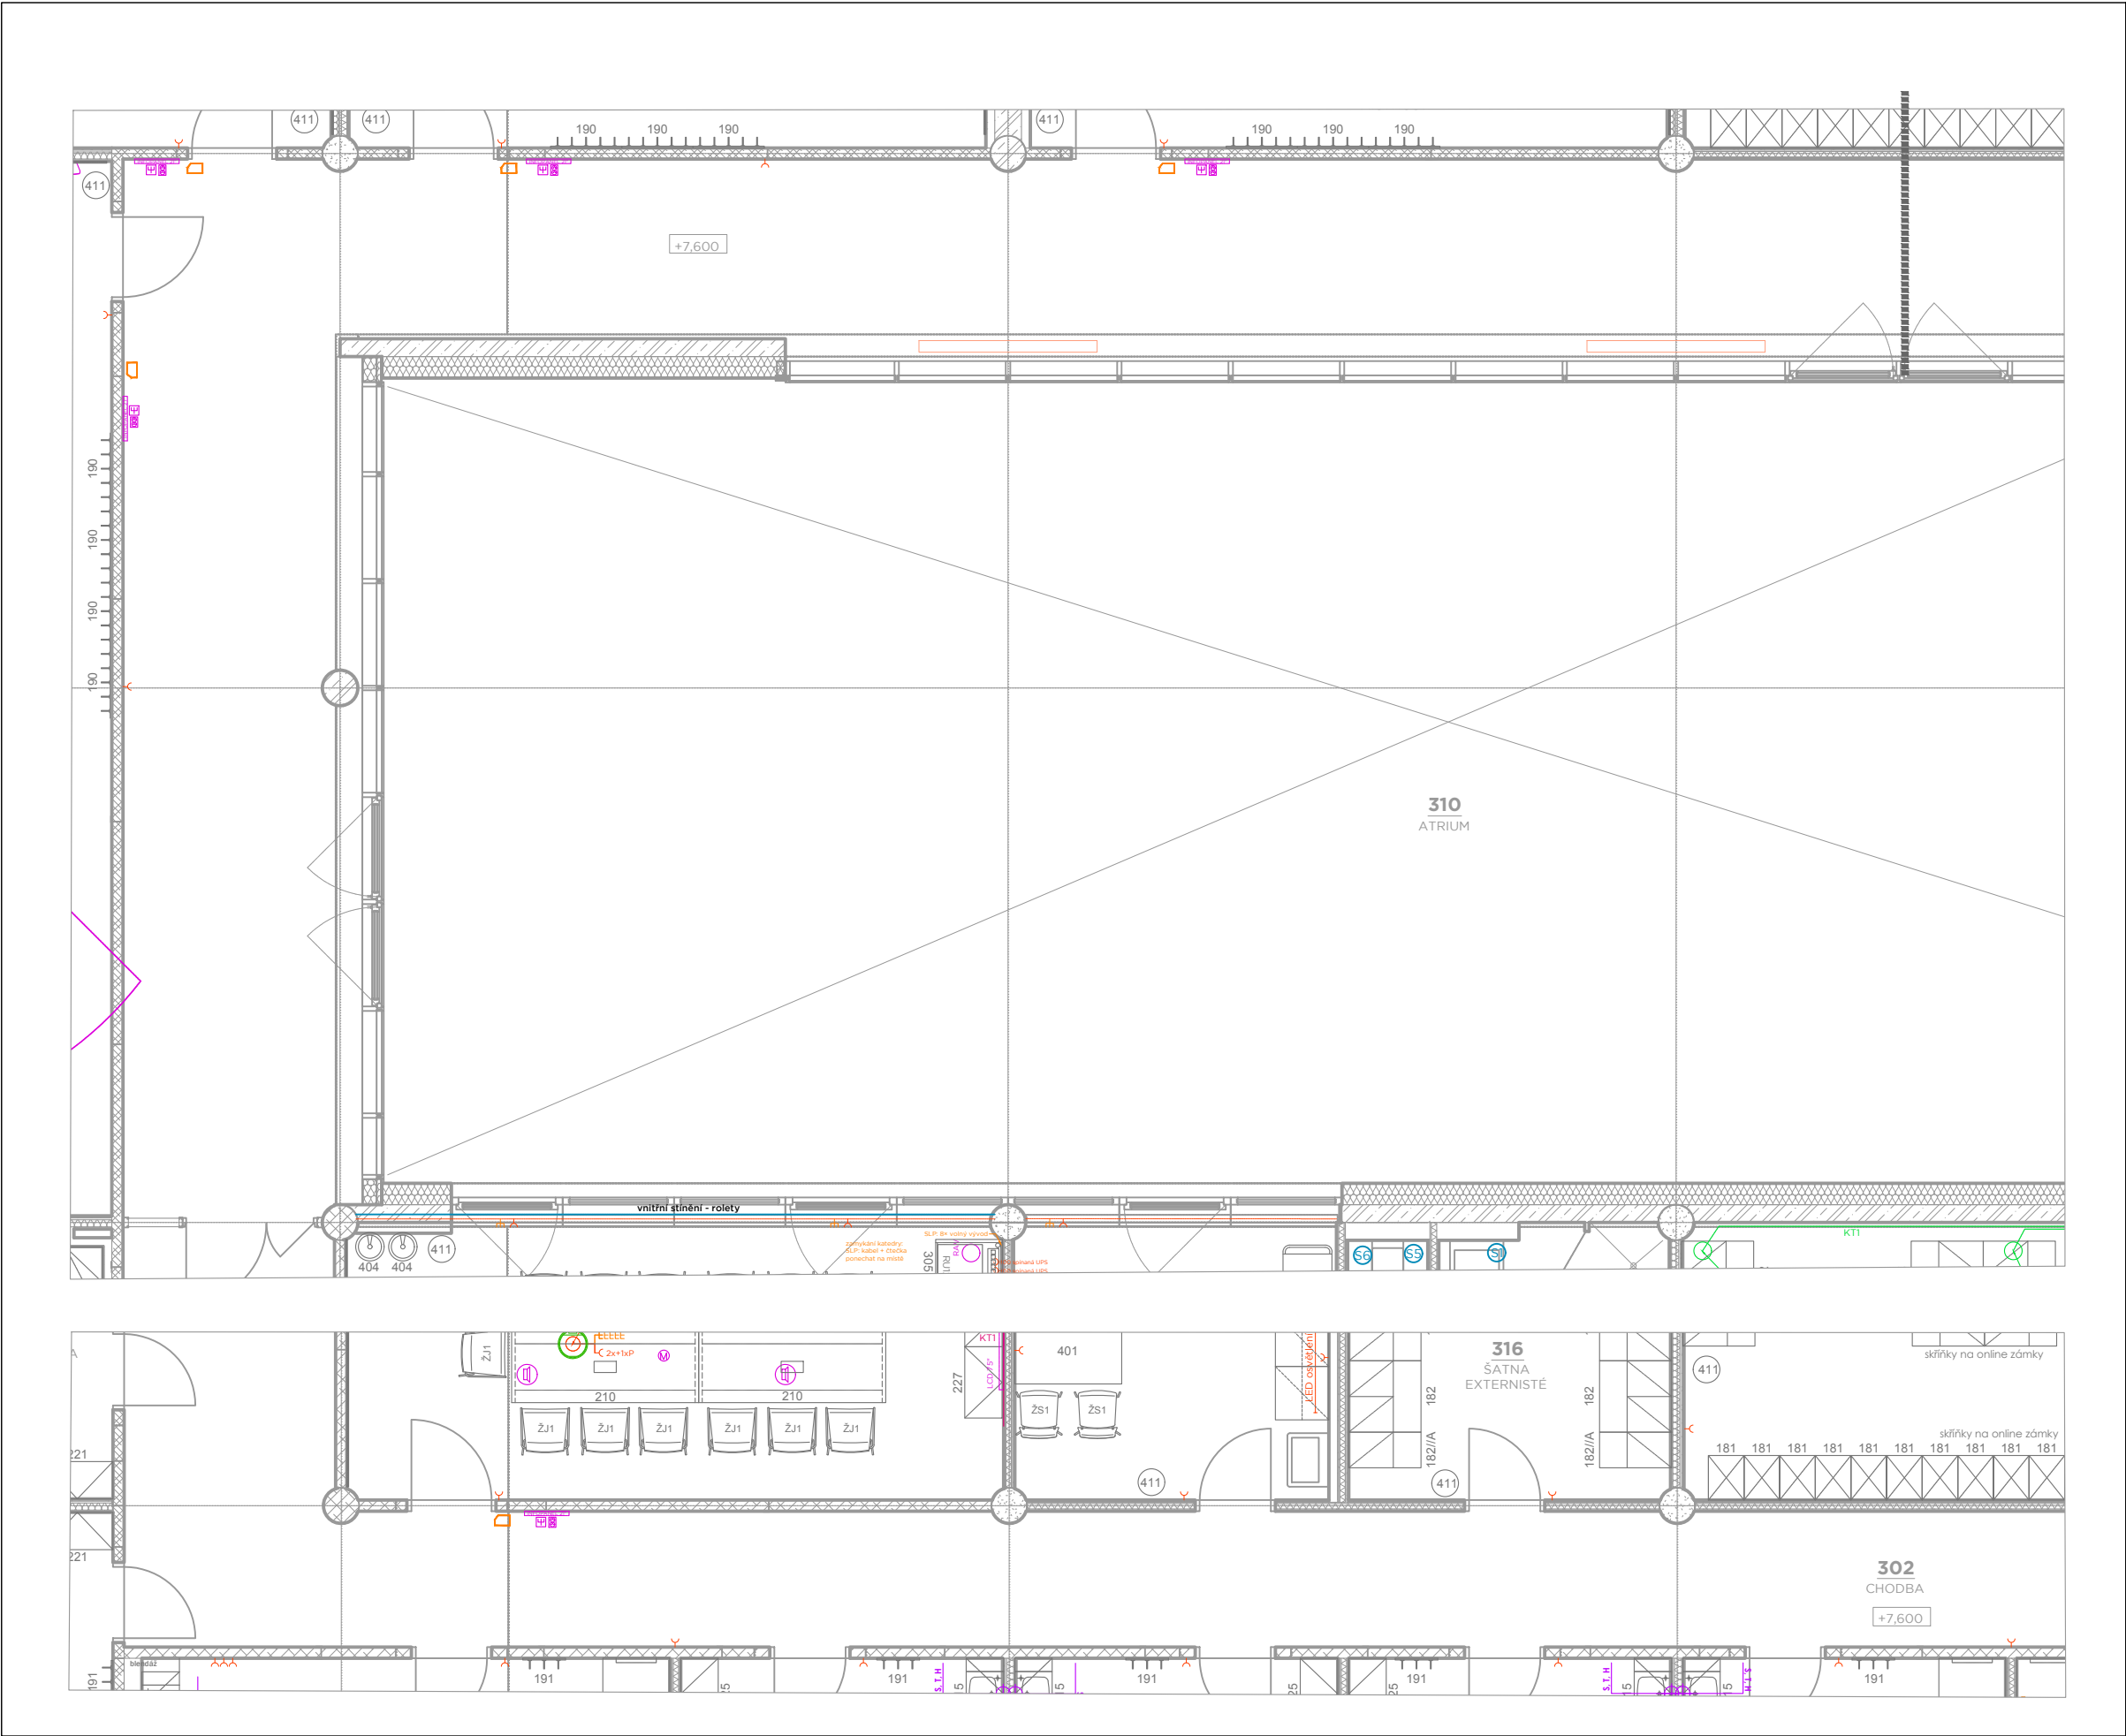

PARAMETRY PROSTŘEDÍ	
vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	100 lx
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	---/---
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST	
podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD	
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet 4 + 10 (podhled)
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD	
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet 5 (podhled)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA		centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	počet ---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

301 - CHODBA (část 2) / 302

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	301b	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

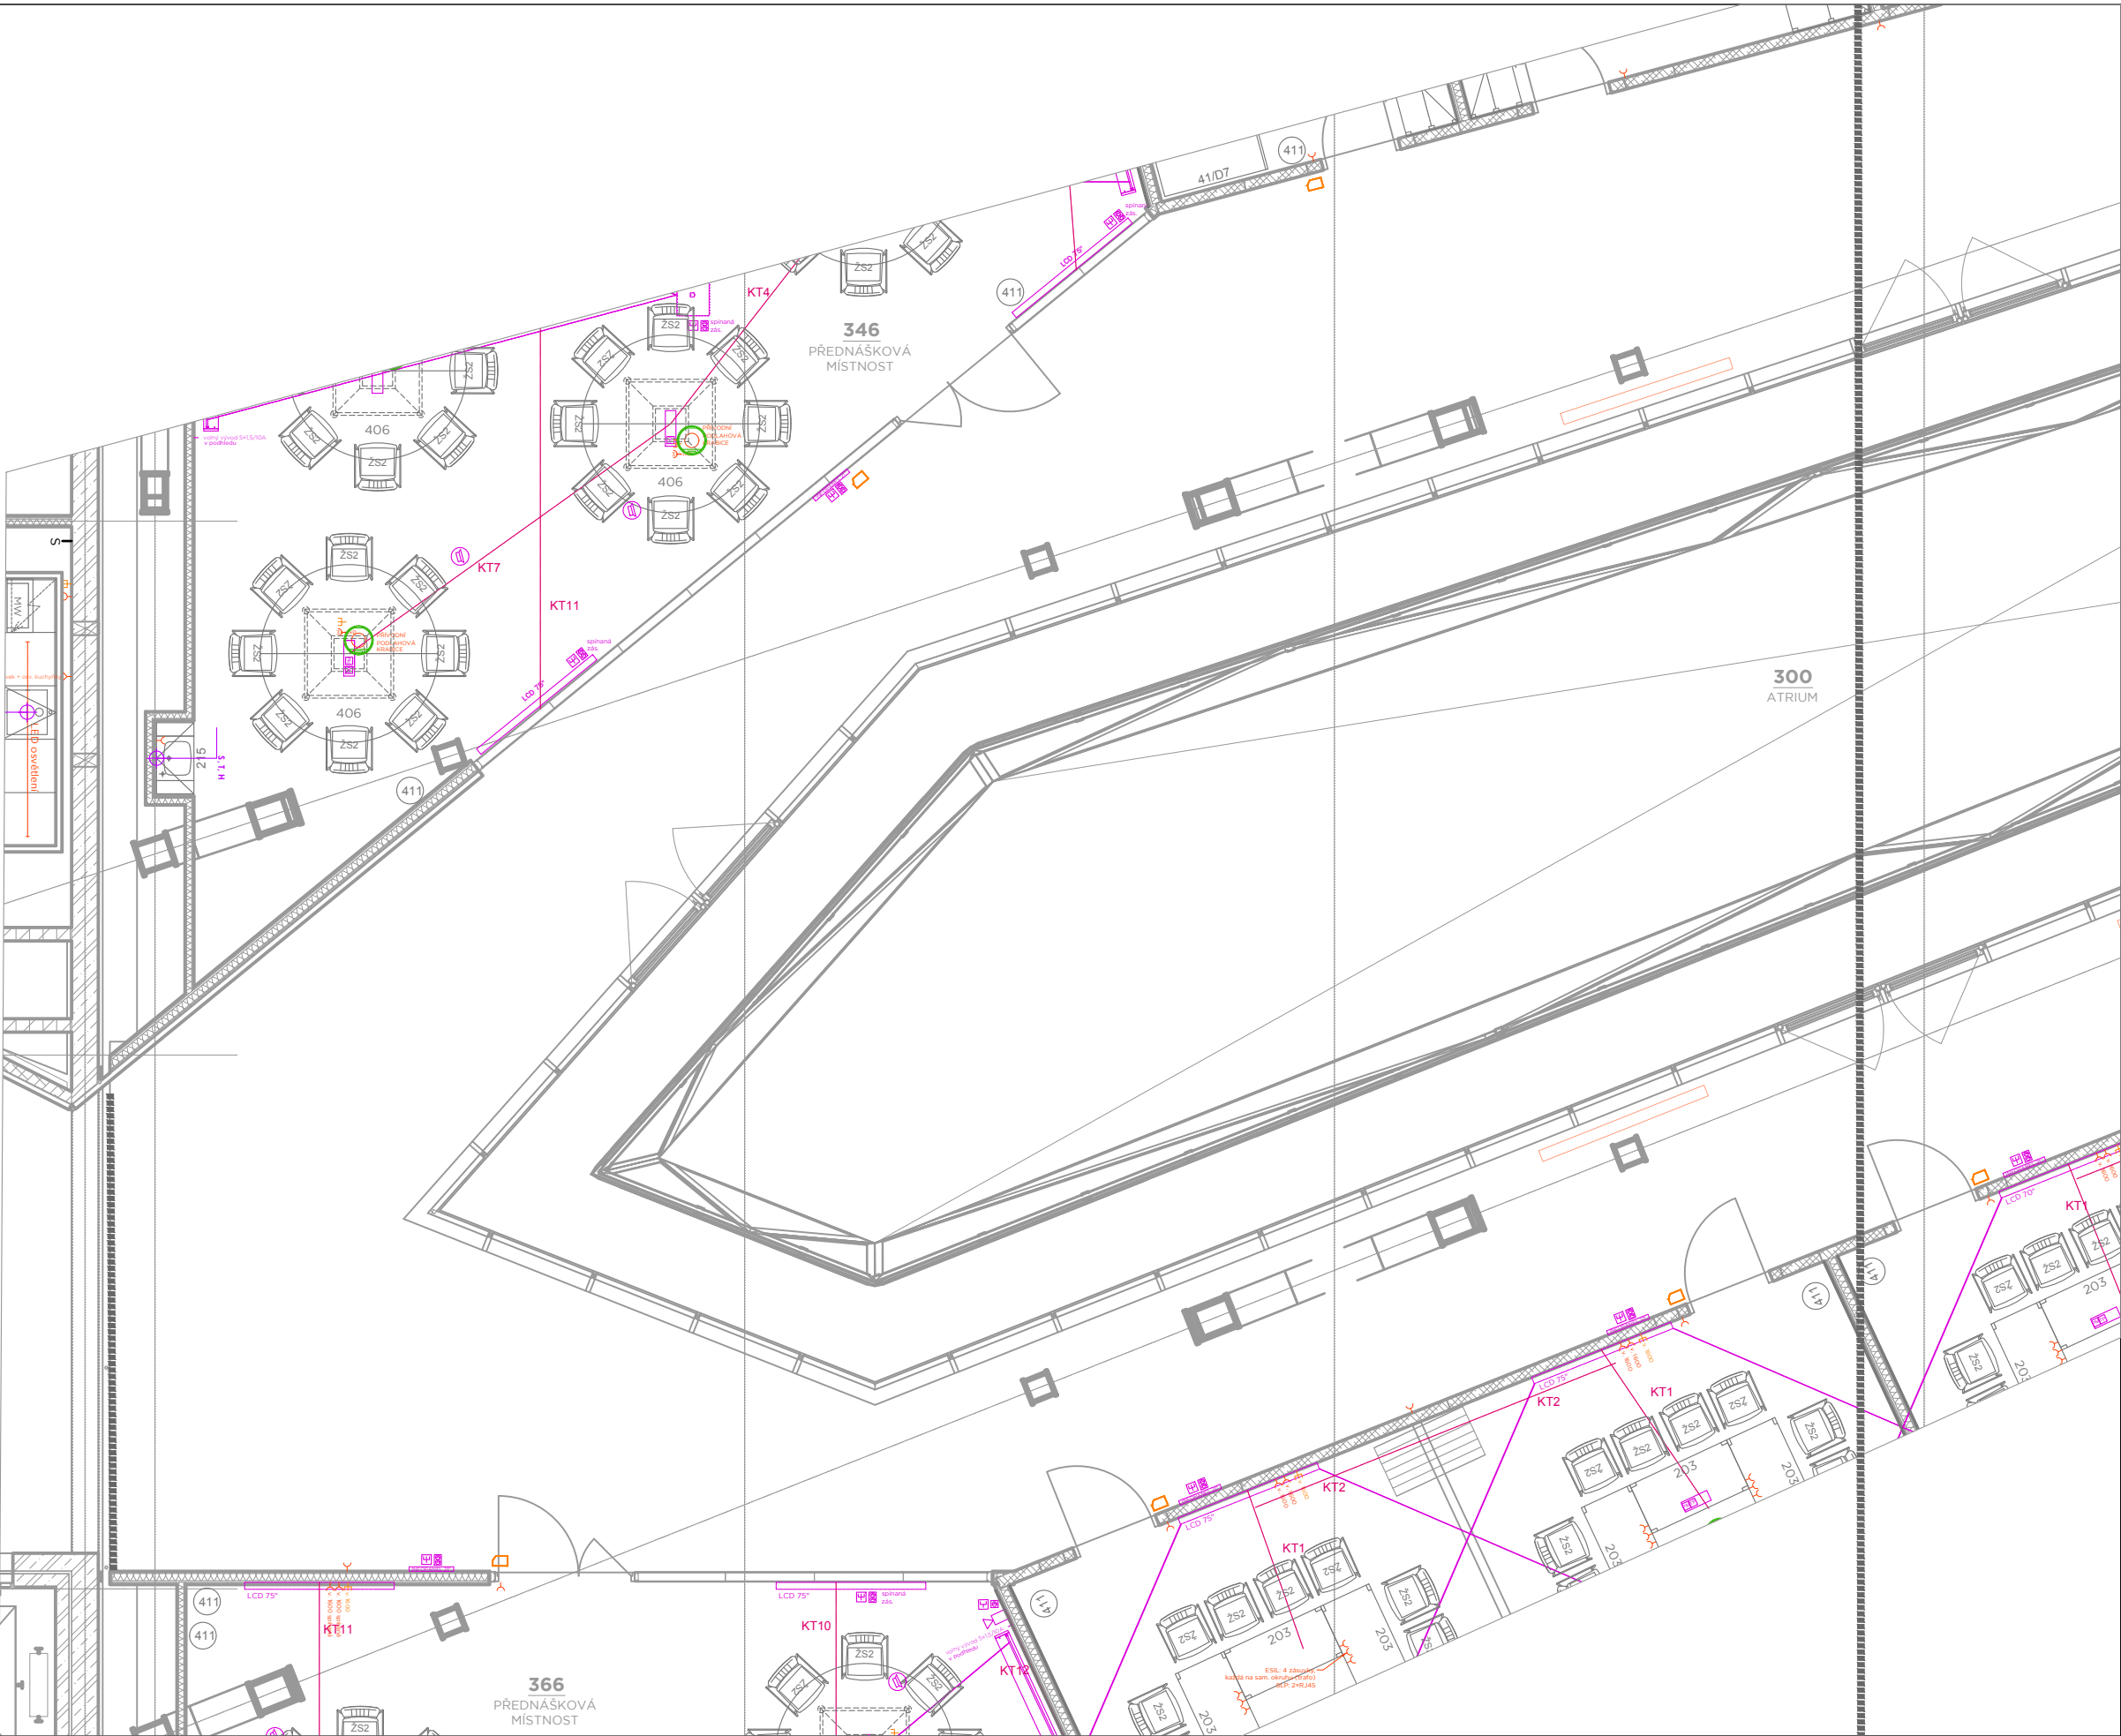

PARAMETRY PROSTŘEDÍ	
vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	100 lx
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	---/---
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST	
podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD	
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet 2 + 8 (podhled)
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD	
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet 4 (podhled)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA		centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	počet ---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA	
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---
---	---


DATUM, PODPIS


2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

301 - CHODBA (část 3)

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	301c	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

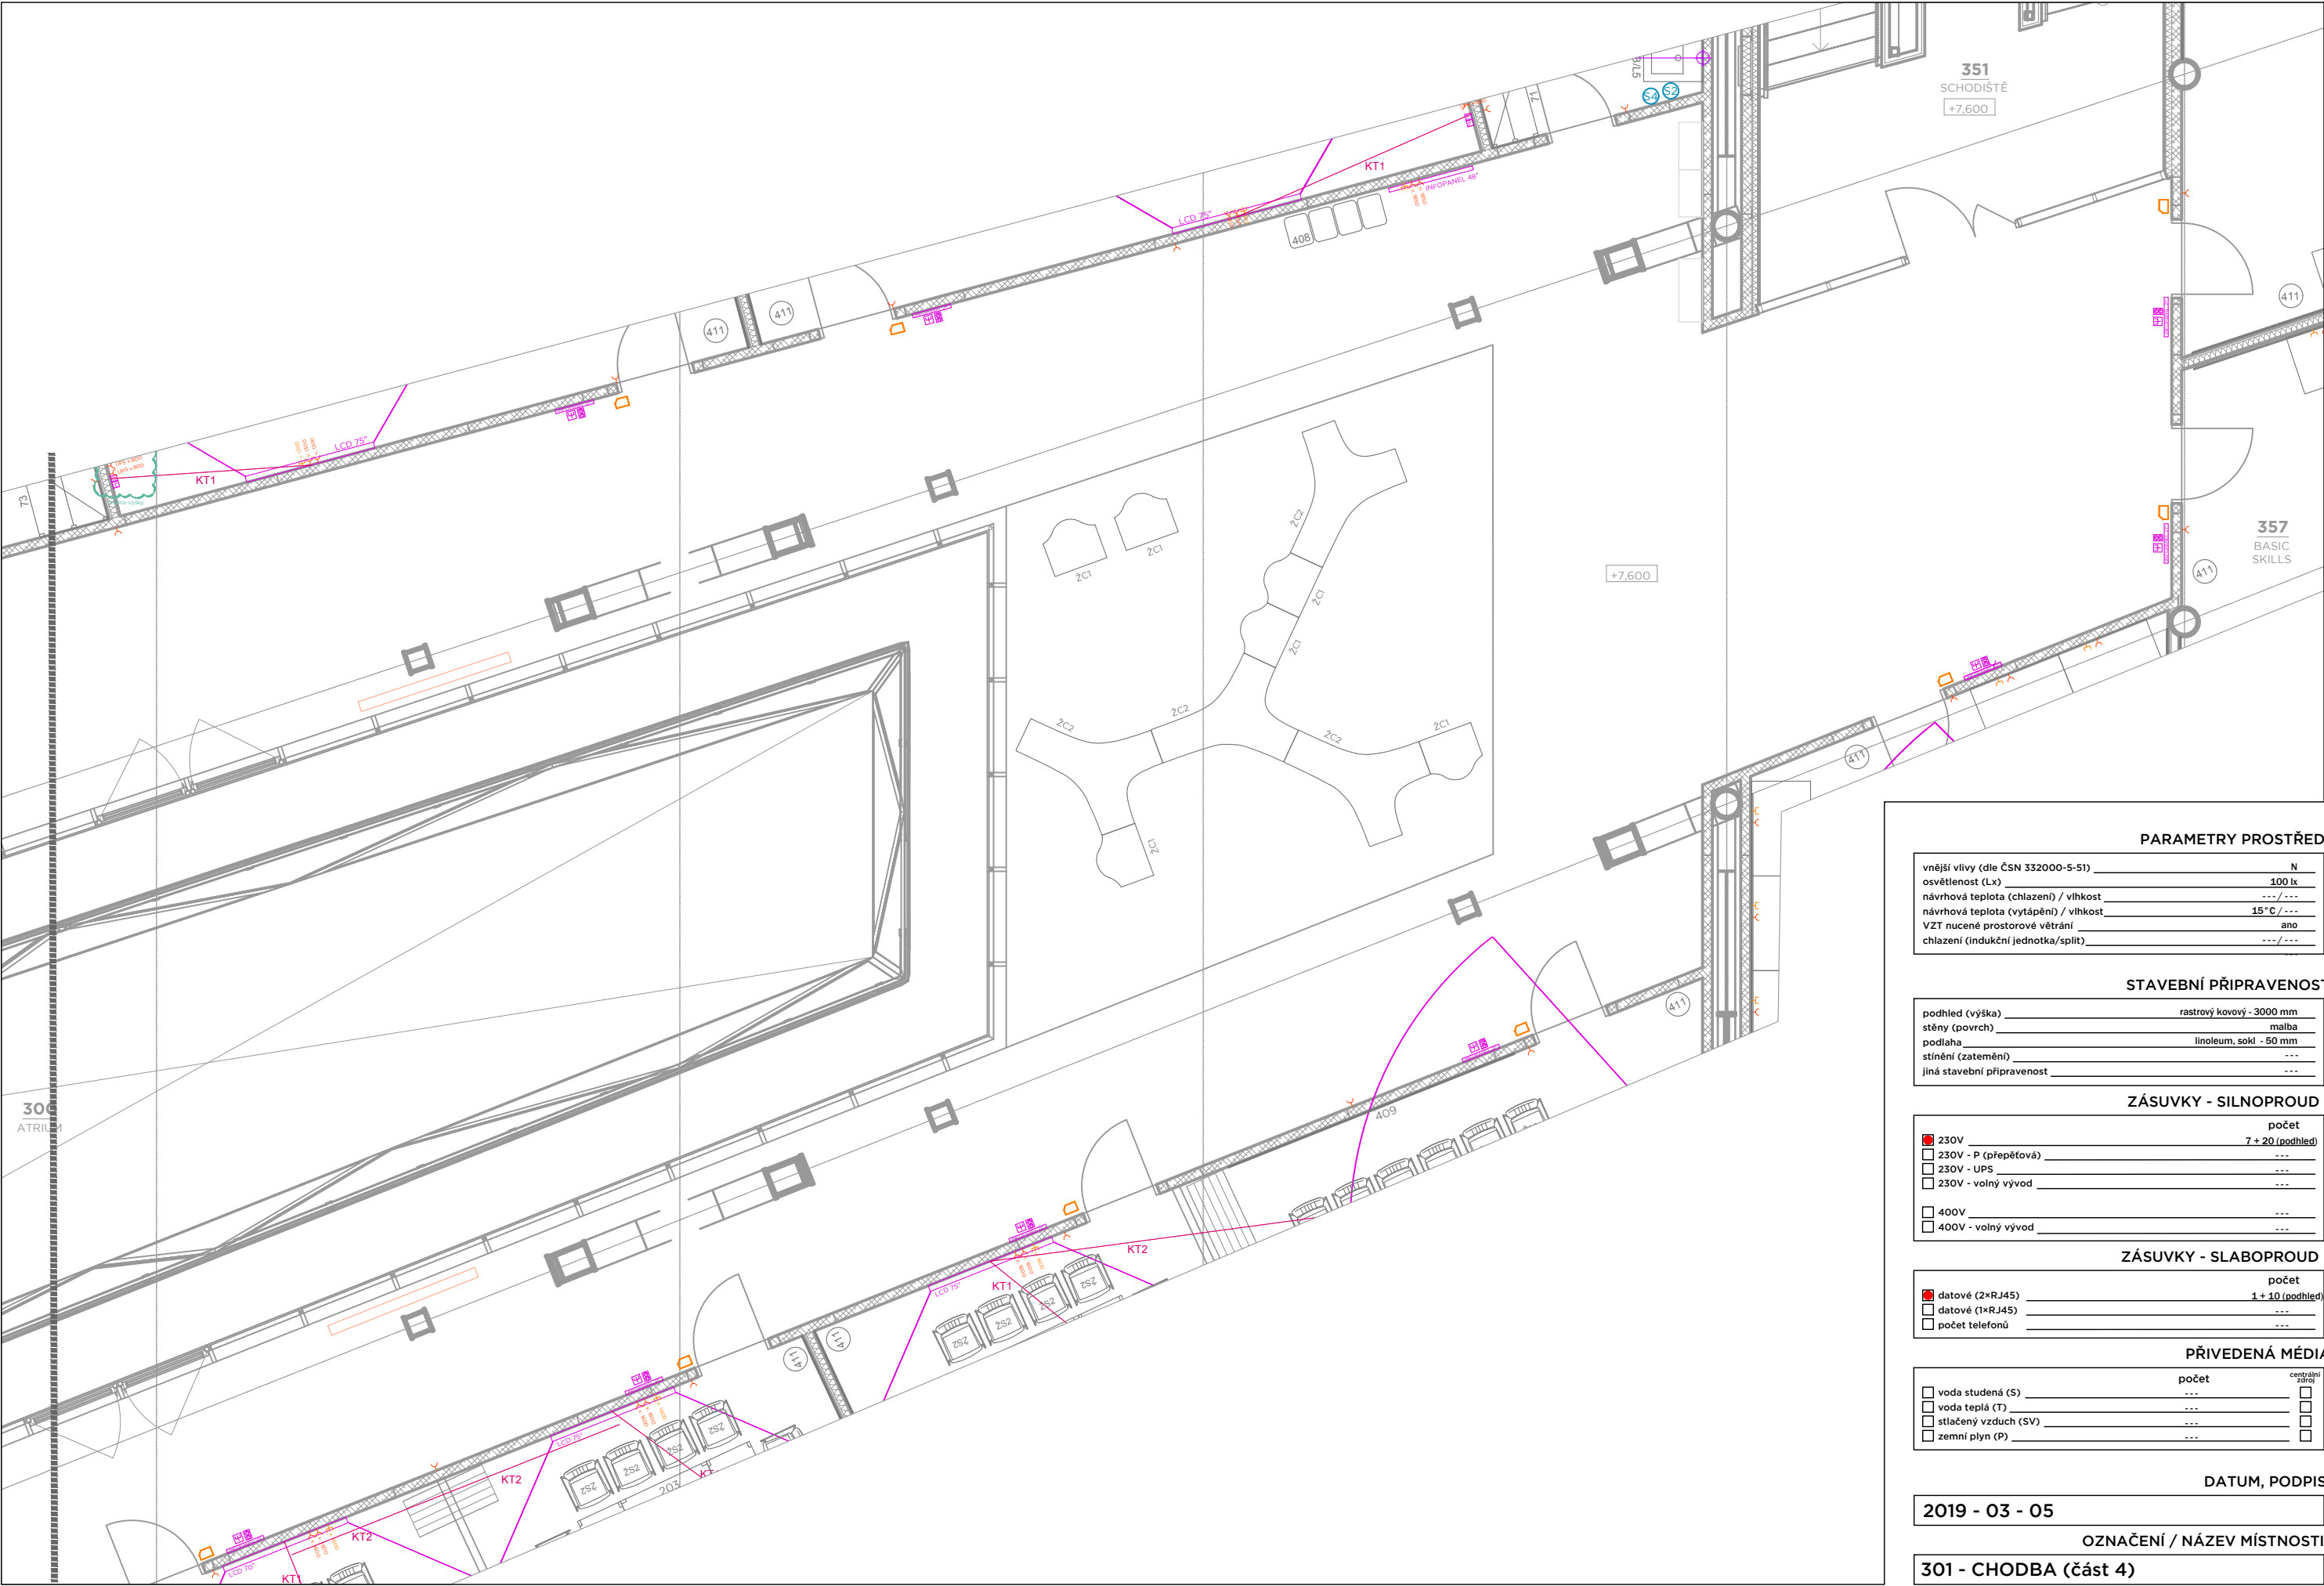

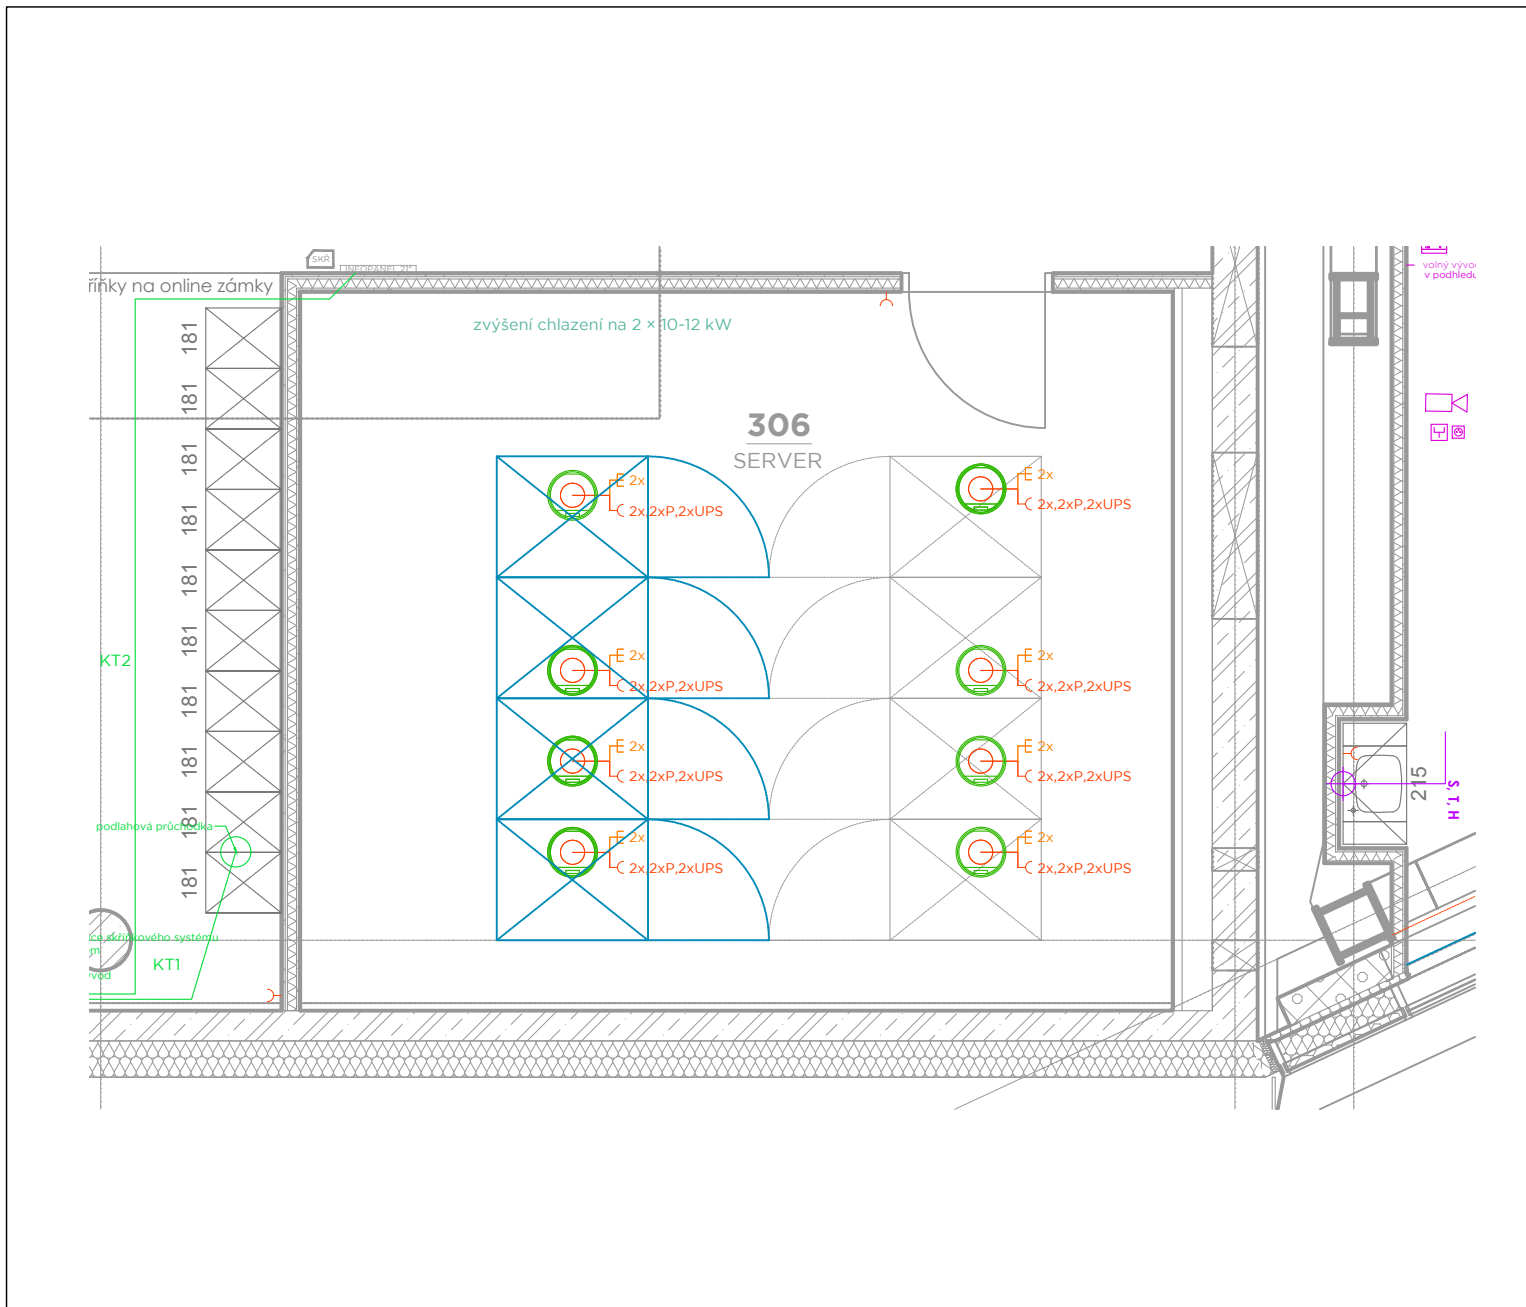

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C / ---
teplota v zimním období/vlhkost	15 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/ ano

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	antistatické linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	16 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	16 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	16 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	16 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

dveře se zvýšenou neprůzvučností
3 x RACK - dodávka stavba

DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09


OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

306 - SERVER

AiD team

SIMU

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	306	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

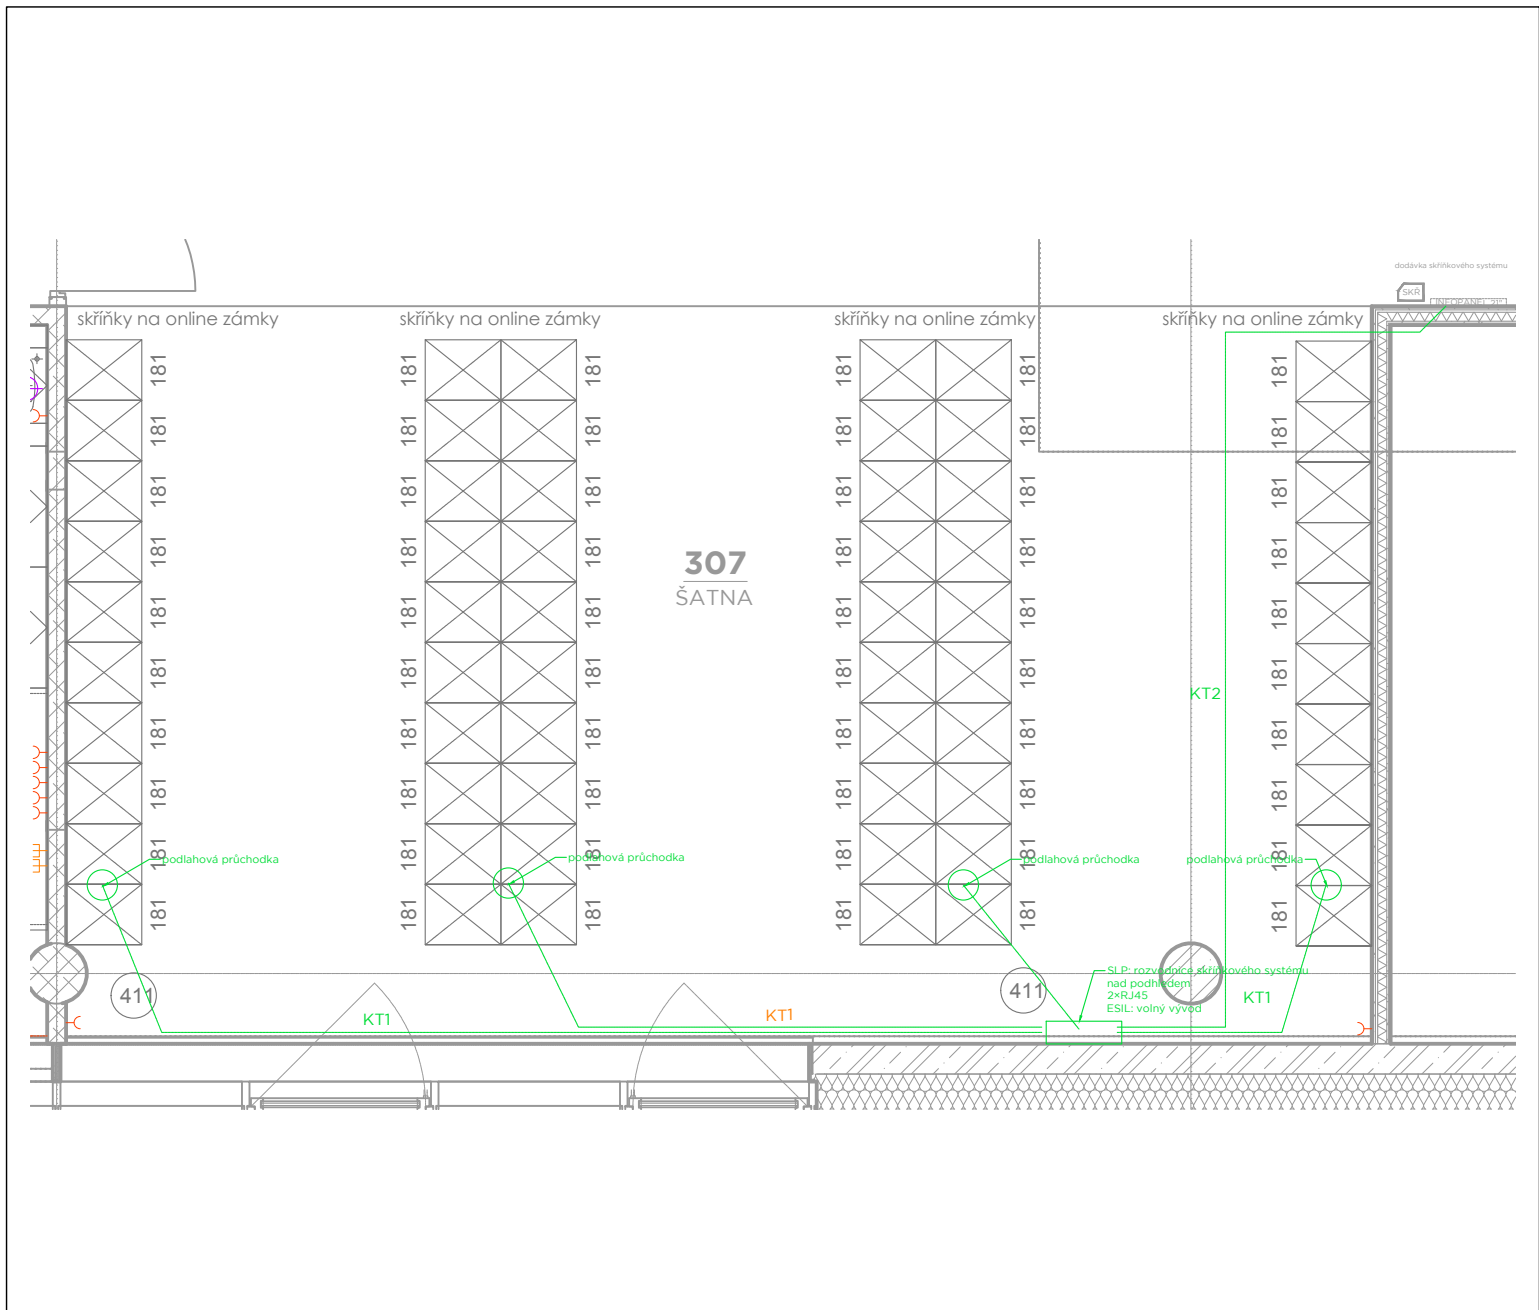

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	2
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

KT1 - Ø40 - z rozvodnice skříňkového systému do podlahové průchodky
KT2 - Ø40 - z rozvodnice skříňkového systému do infopanely


DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

307 - ŠATNA

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	307	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

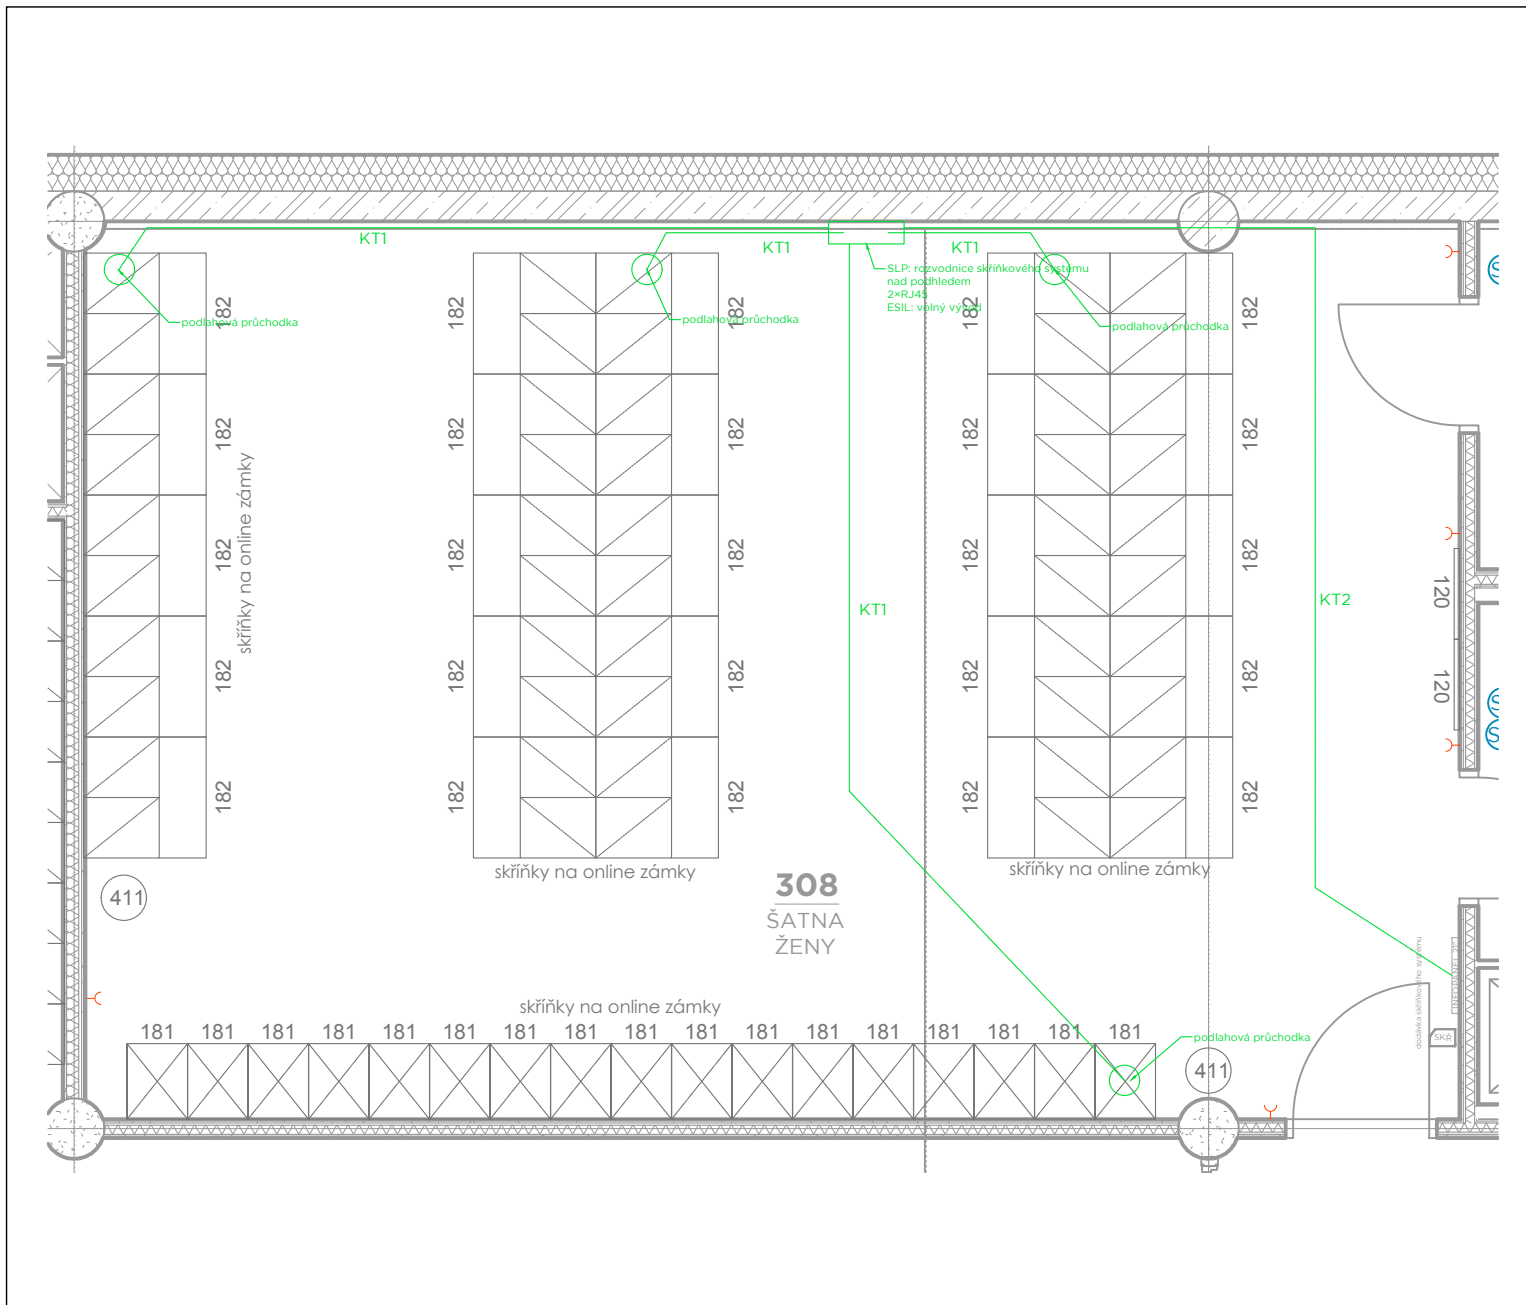

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	5
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

<input type="checkbox"/> voda studená (S)	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

KT1 - Ø40 - z rozvodnice skříňkového systému do podlahové průchodka	
KT2 - Ø40 - z rozvodnice skříňkového systému do infopanely	


DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

308 - ŠATNA ŽENY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	308	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

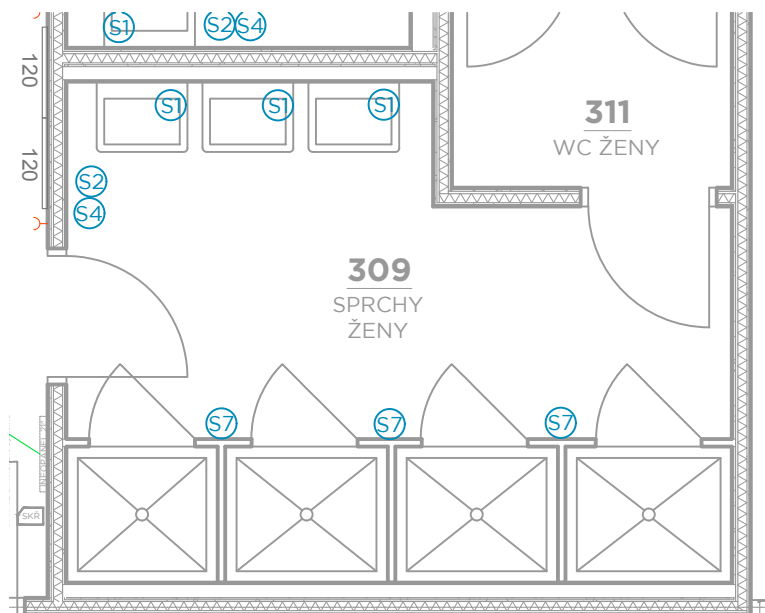

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	24°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	7	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	7	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

309 - SPRCHY ŽENY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	309	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

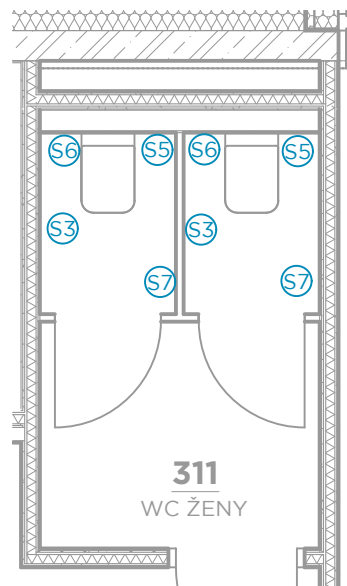

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

311 - WC ŽENY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	311	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

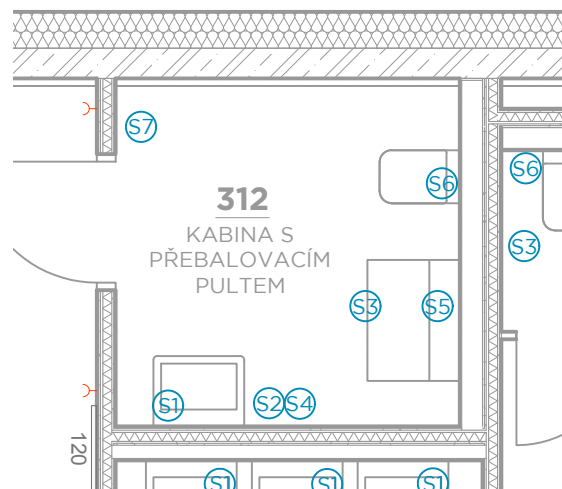

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N*
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

312 - WC IMOBILNÍ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	312	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

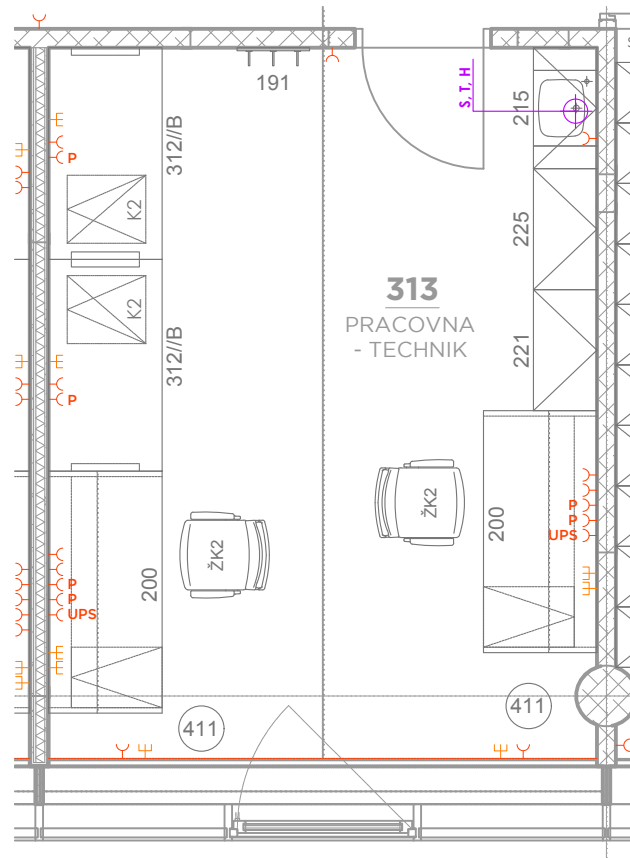

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	10
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	6
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	2
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	8
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	---
	2

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

313 - PRACOVNA TECHNICI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	313	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

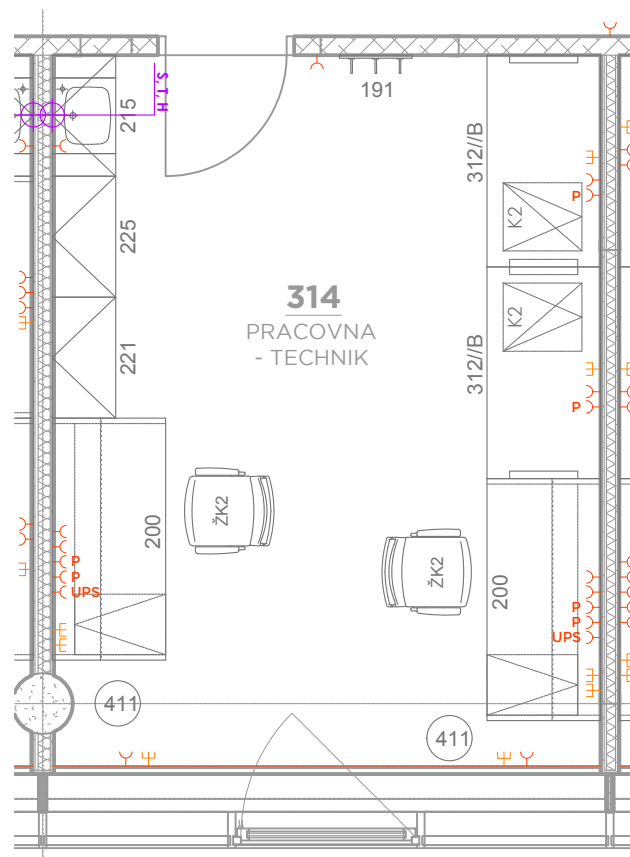

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	10
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	6
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	2
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	8
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05


OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

314 - PRACOVNA TECHNICI

AiD team

SIMU

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	314	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

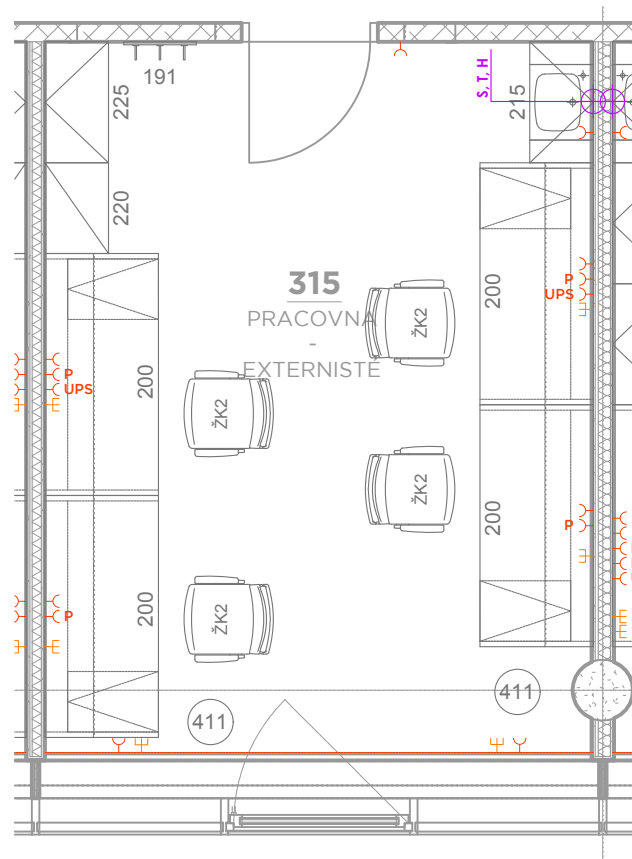

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	8
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	4
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	2
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	6
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	---
	2

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

315 - PRACOVNA EXTERNISTE

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	315	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

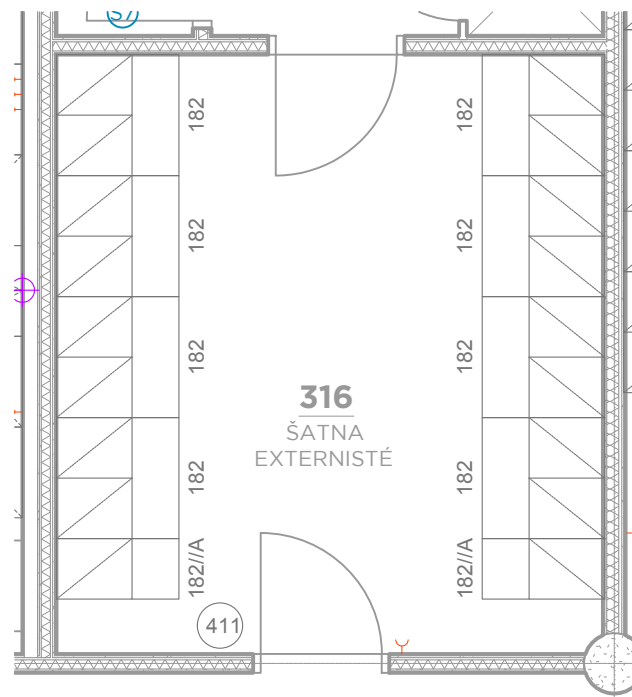

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	--- / ---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	1
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

<input type="checkbox"/> voda studená (S)	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05


OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

316 - ŠATNA EXTERNISTÉ

AiD team

SIMU

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	316	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

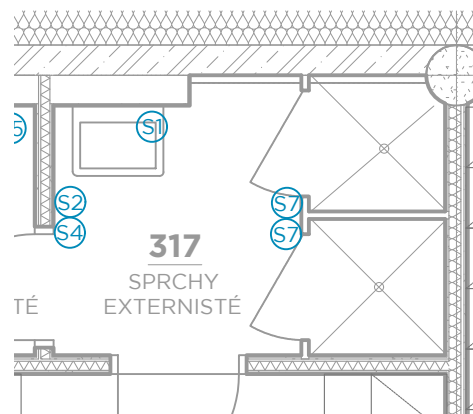

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	24°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

318 - SPRCHY EXTERNISTÉ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	317	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

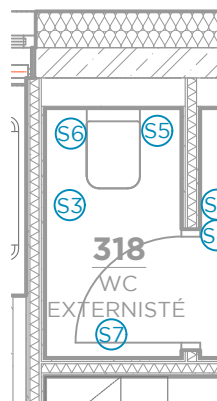

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

318 - WC EXTERNISTÉ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	318	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

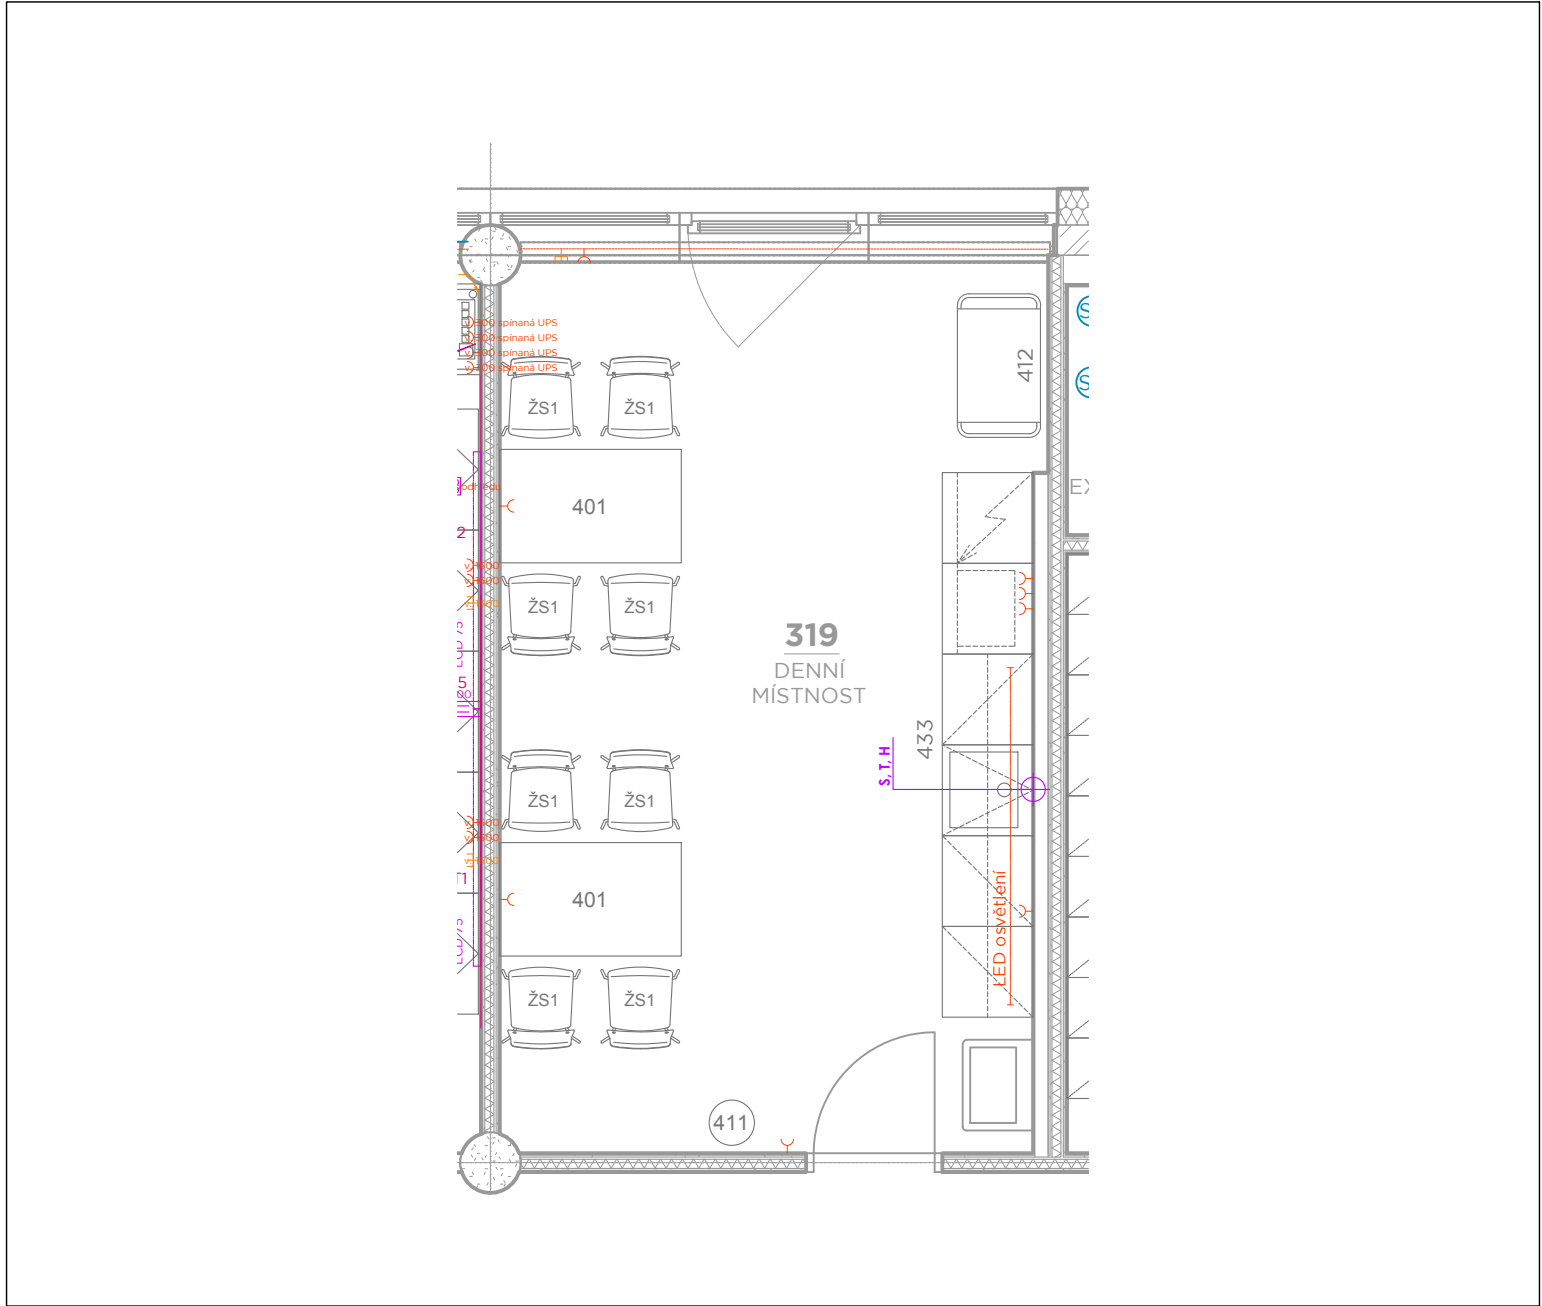

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba, obklad za umyvadlem
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	11
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	1
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

kuchyňská linka - dodávka stavby	
mikrovlnná trouba, kávovar - dodávka nábytku	


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

319 - DENNÍ MÍSTNOST

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	319	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

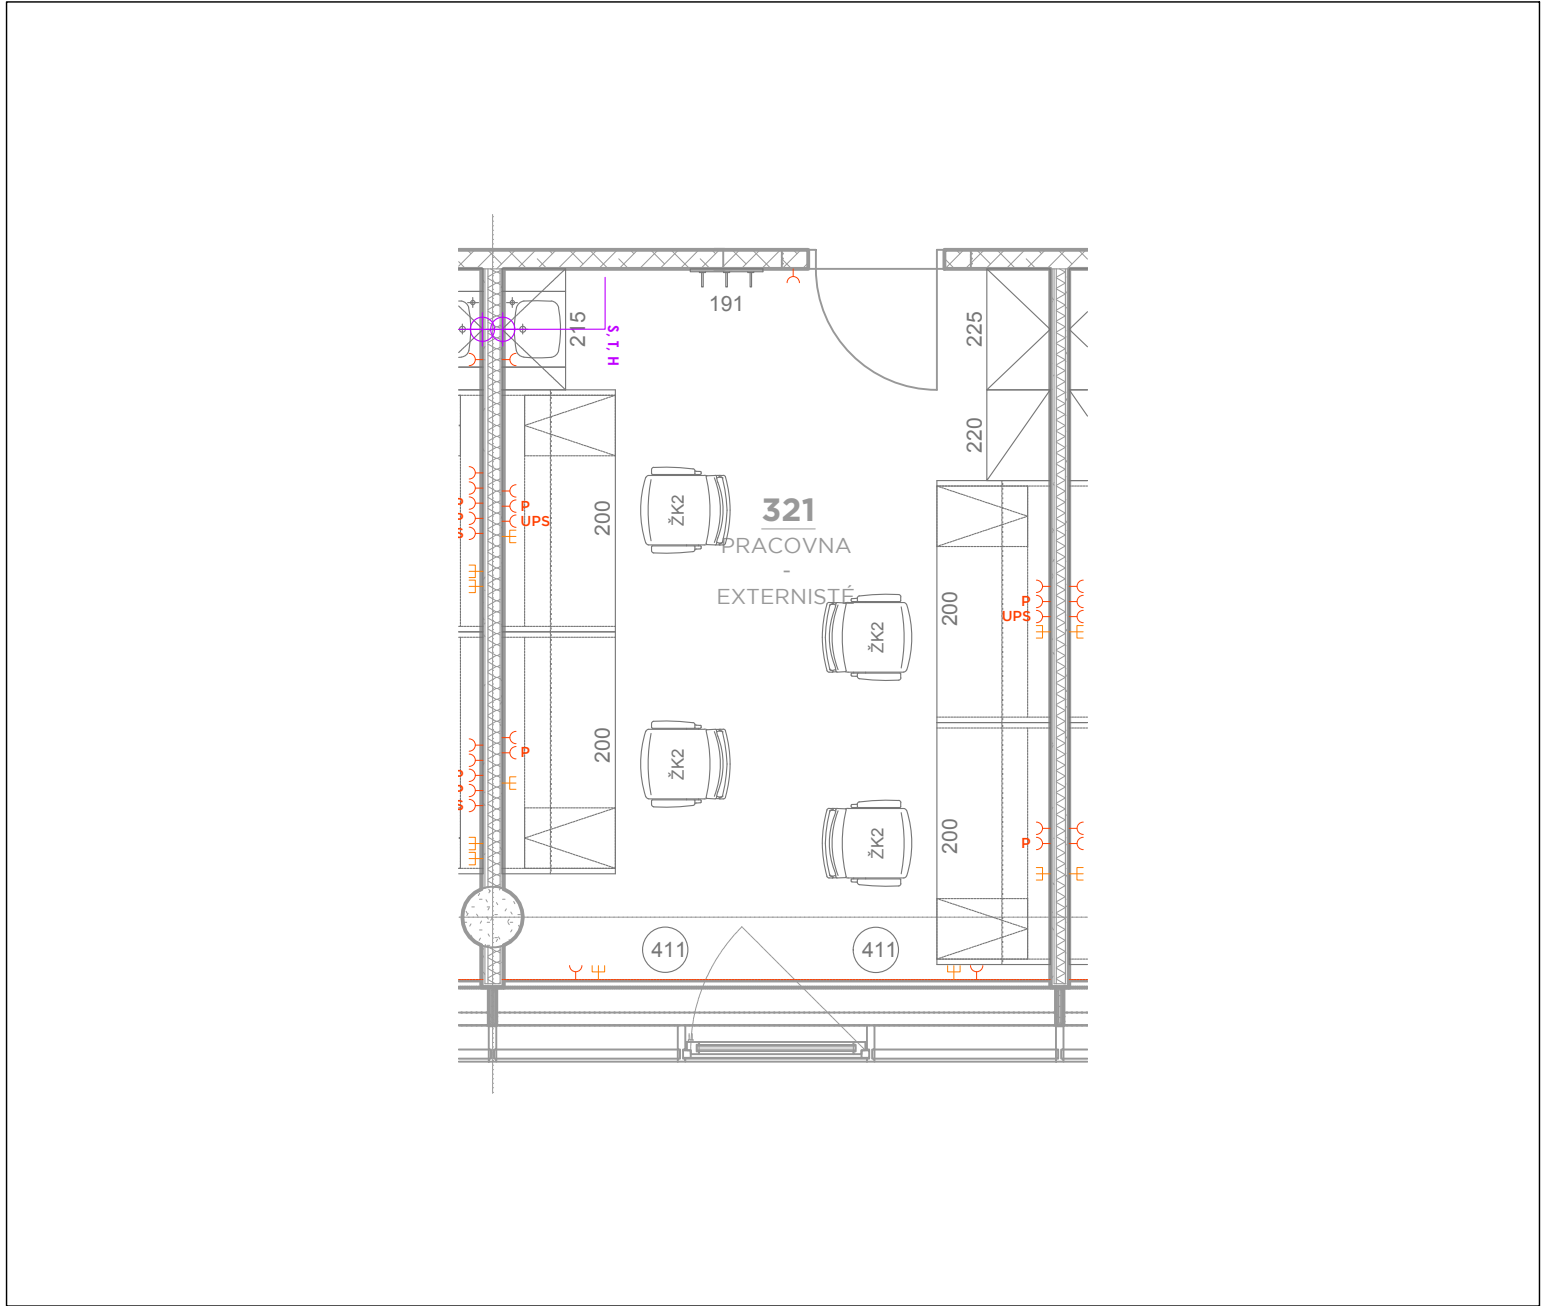

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	8
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	4
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	2
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	6
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	---
	2

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

321 - PRACOVNA EXTERNISTE

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	321	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

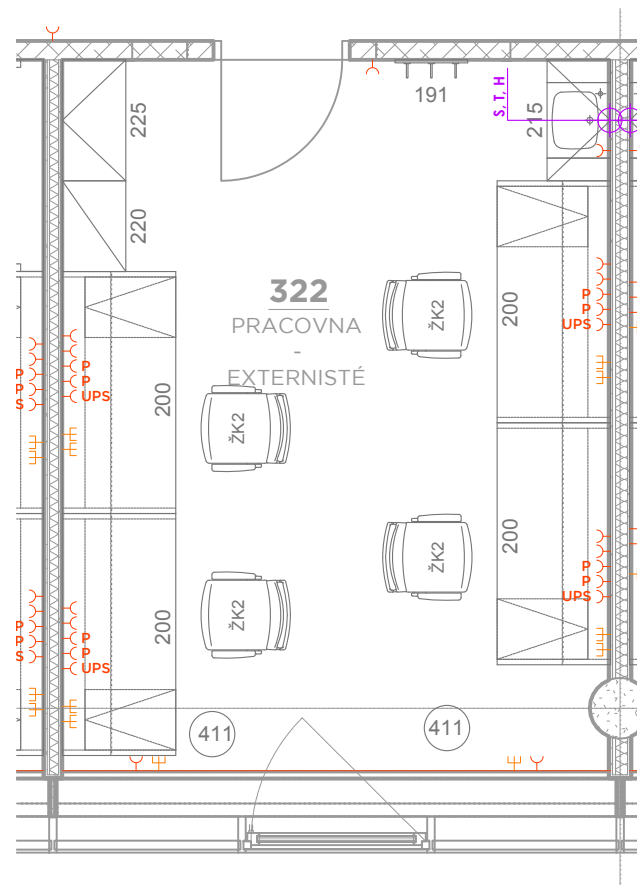

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	12
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	8
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	4
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	10
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

322 - PRACOVNA EXTERNISTÉ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	322	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání, řídicí systém
jiná stavební připravenost	ovládání řad svítidel, proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	11 + 15 (podl. krabice) + 4 (podhled)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	5 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	6 + 5 (podl. krabice) + 1 (podhled)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

řídicí systém - AV technika: žaluzie + osvětlení nezávislé ovl. na řídicím systému
KT1 - Ø40 - z RAV k LCD displeji na stěně
KT3 - 2x Ø40 - z RAV do podlahové krabice
KT4 - Ø25 - z RAV k reproduktoru 1 v podhledu
KT5 - Ø25 - z RAV ke kameře na stěně


DATUM, PODPIS

2019 -11 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

323 - ZASEDACÍ MÍSTNOST

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	323	02
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

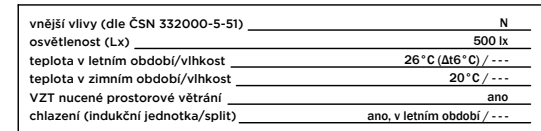

podhled (výška) _____	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch) _____	malba
podlaha _____	linoleum, sokl - 50 mm
stinění (zatemnění) _____	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost _____	---

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	19
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	6
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	3
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	...
<input type="checkbox"/> 400V	...
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	...


<input checked="" type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	8
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	---
	2

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	...	<input type="checkbox"/>

2019 - 03 - 05

324 - PŘÍPRAVA VÝUKY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	324	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

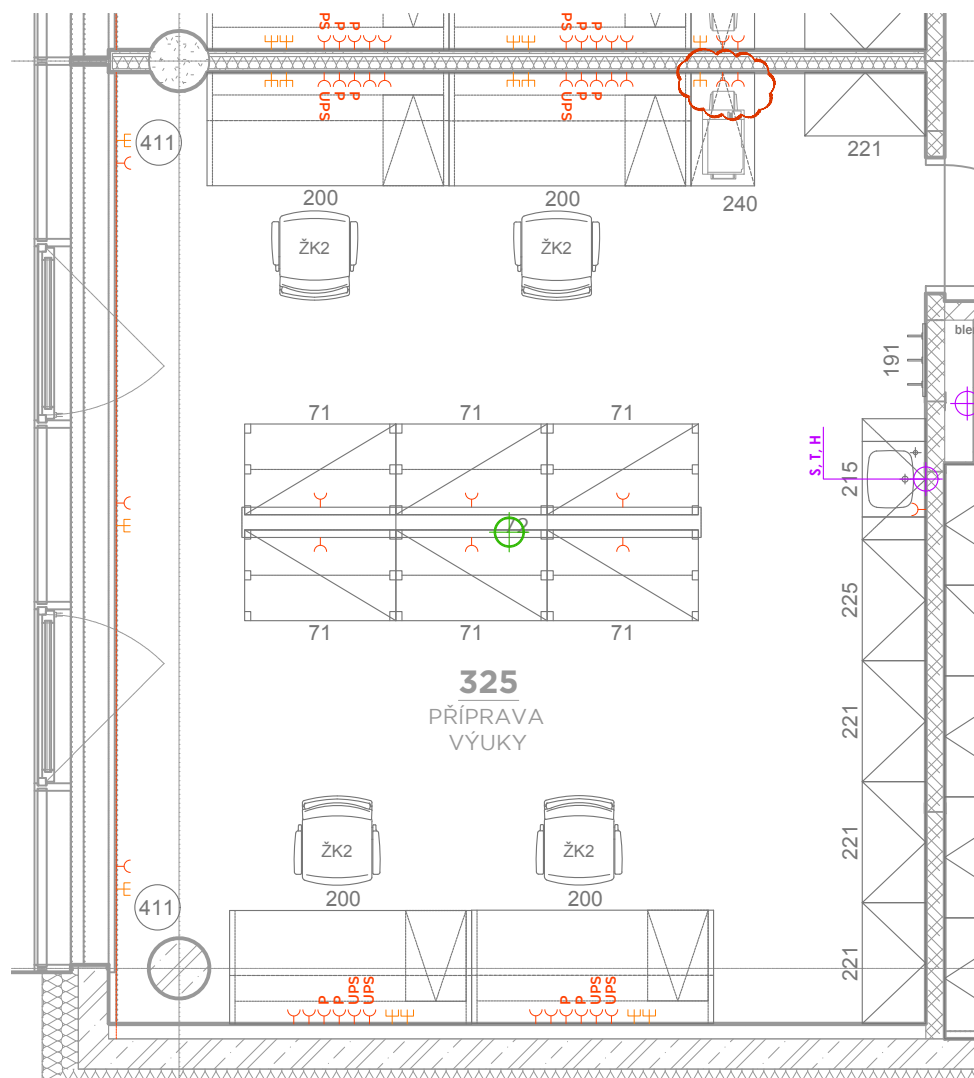

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	14 + 6 (nábytek)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	8
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	6
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	12
<input checked="" type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	2
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

325 - PŘÍPRAVA VÝUKY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	325	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

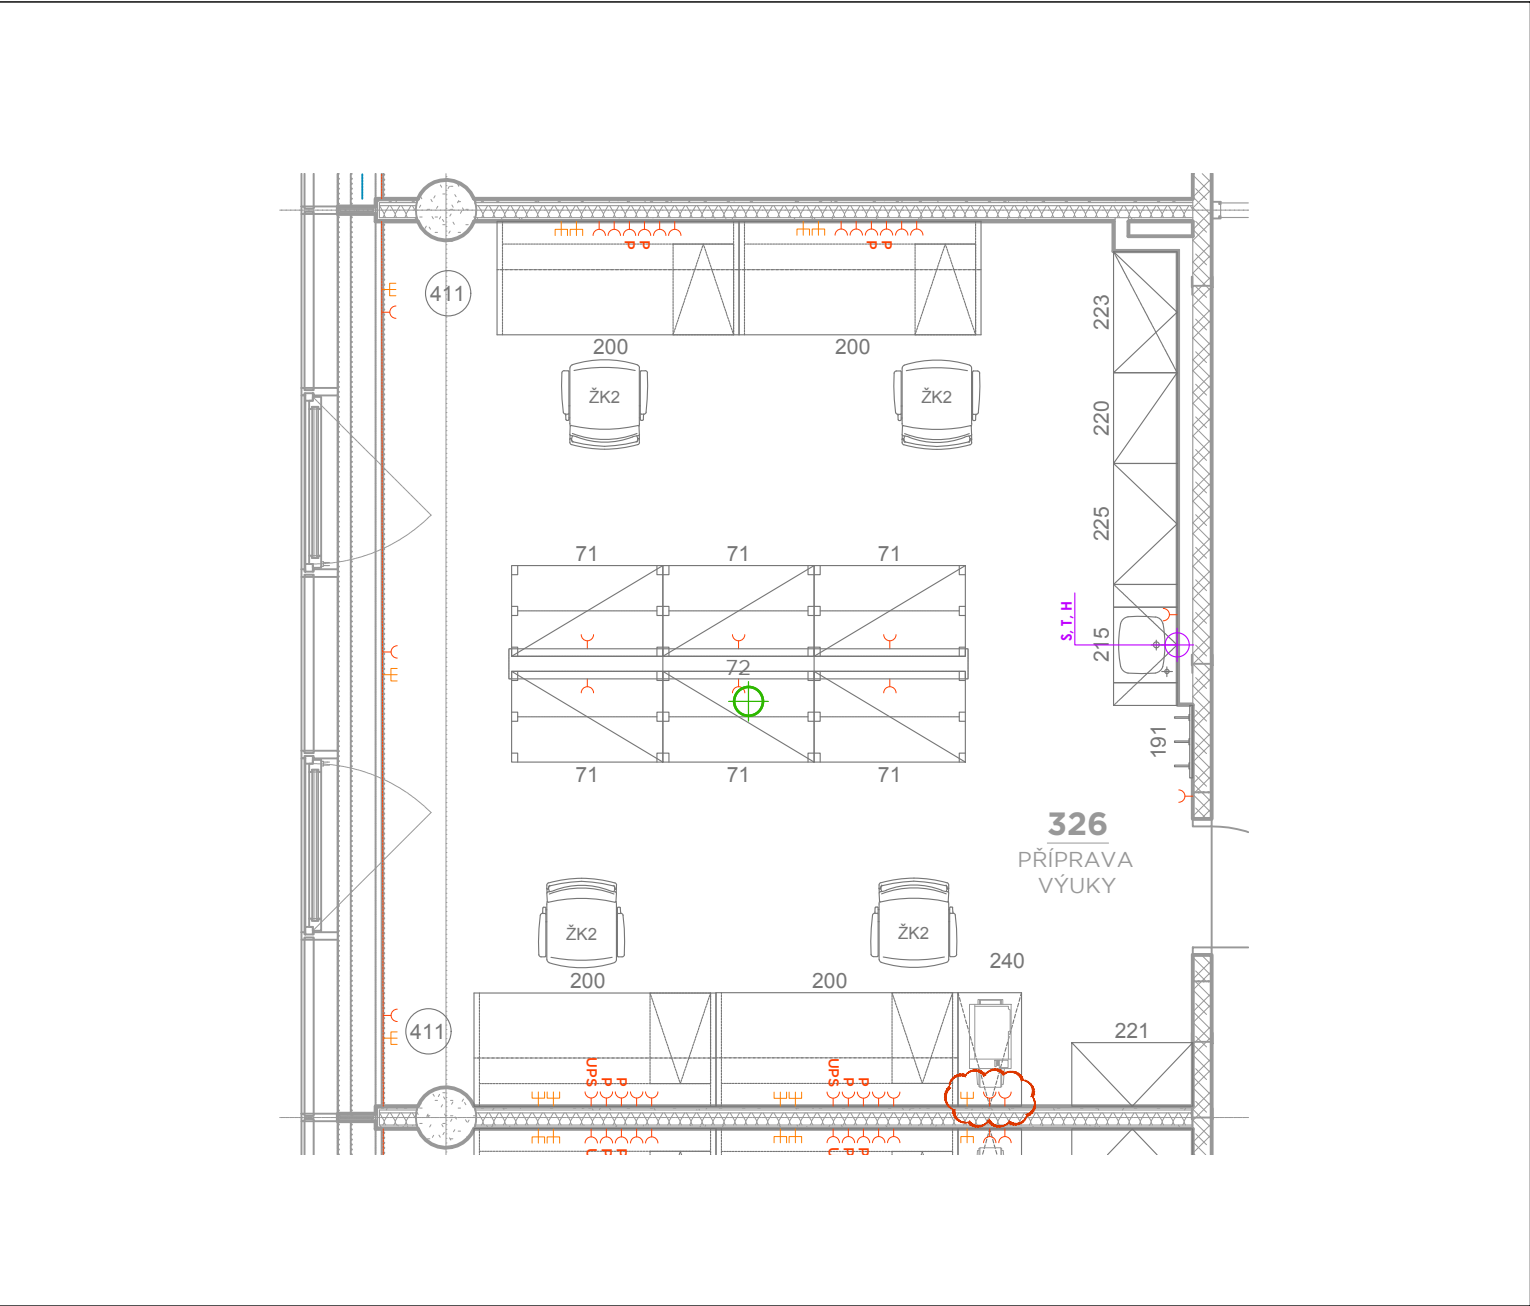

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	15 + 6 (nábytek)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	8
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	6
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	12
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	2

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

326 - PŘÍPRAVA VÝUKY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	326	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

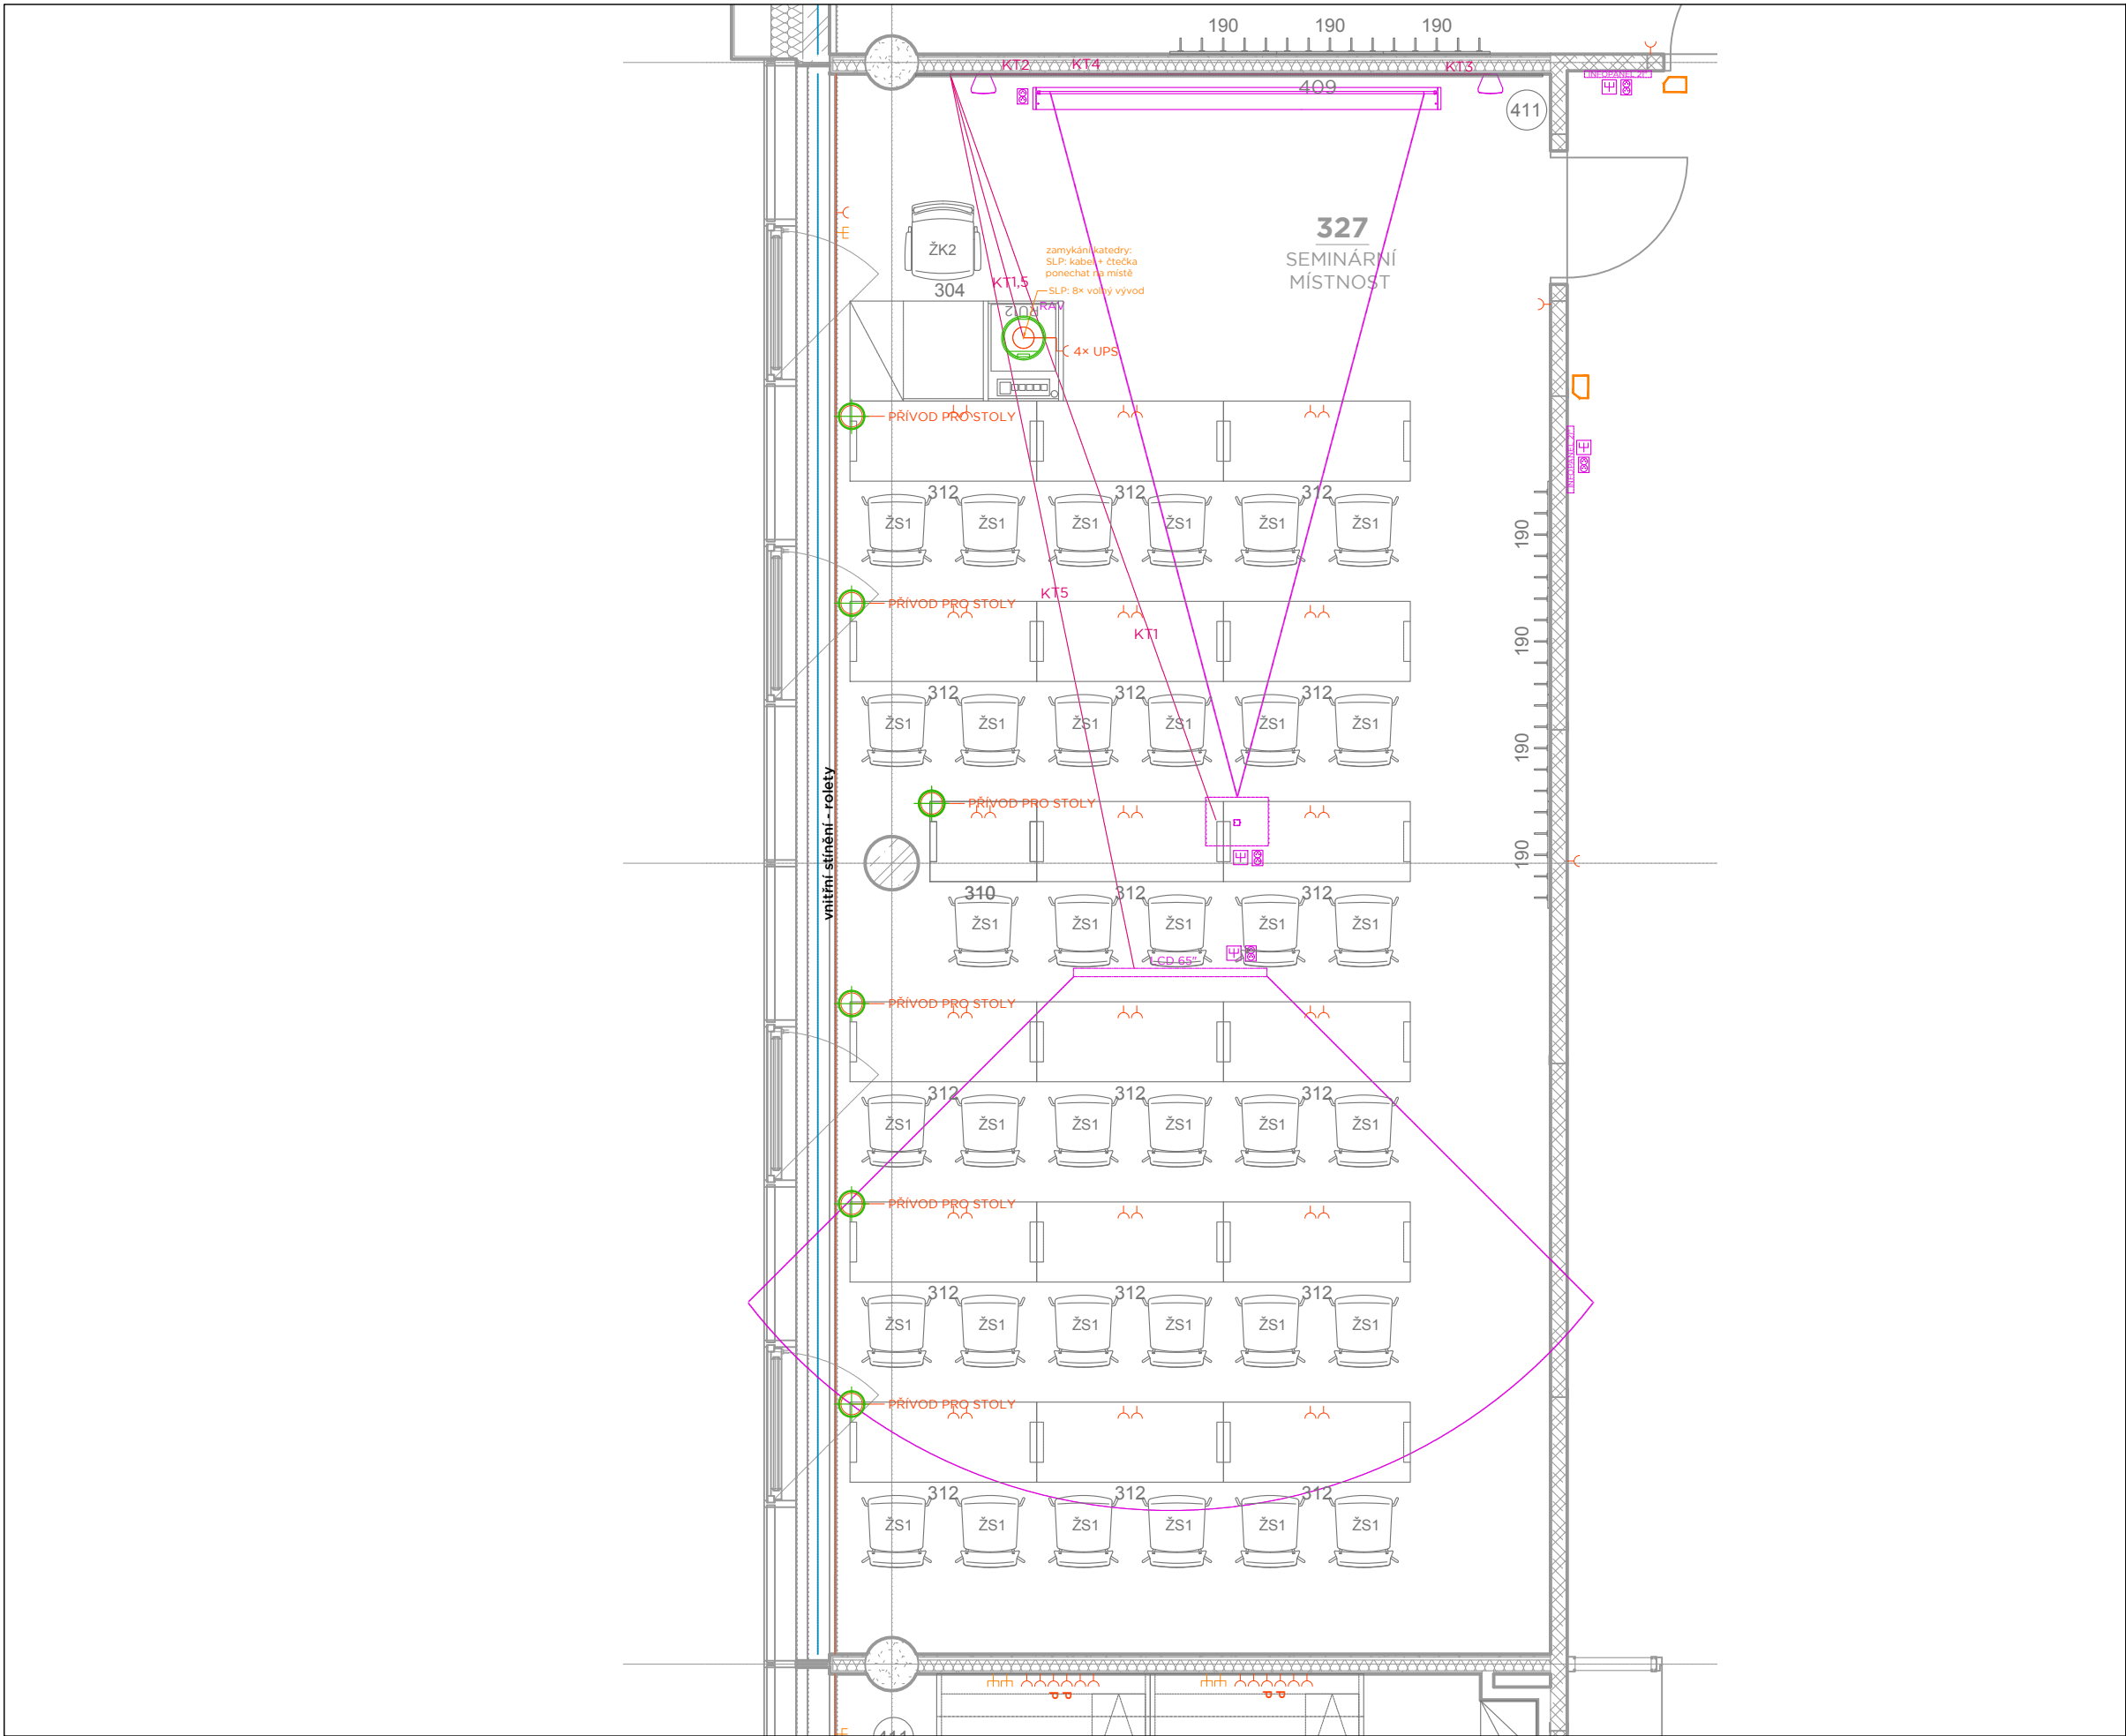

PARAMETRY PROSTŘEDÍ			
vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N		
osvětlenost (Lx)	DALI - 500 lx		
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	26 °C (Δt16 °C) / ---		
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	20 °C / ---		
VZT nucené prostorové větrání	ano		
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---		

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST	
podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání, řídicí systém
jiná stavební připravenost	ovládání řad světel, proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD	
počet	2 + 36 (nábytek) + 6 (podhled)
230V	---
230V - P (přepětová)	---
230V - UPS	4 (podl. krabice)
230V - volný vývod	6
400V	---
400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD	
počet	1 + 2 (podl. krabice) + 2 (podhled)
datové (2xRJ45)	---
datové (1xRJ45)	---
počet telefonů	1

PŘÍVEDENÁ MÉDIA	
počet	centrální zdroj
voda studená (S)	---
voda teplá (T)	---
stlačený vzduch (SV)	---
zemní plyn (P)	---

POZNÁMKA	
řídicí systém - AV technika	
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídicím systému	
KT1 - Ø40 - z RAV k projektoru DP do podhledu	
KT2 - Ø25 - z RAV k reproduktoru na stěně	
KT4 - Ø25 - z RAV k elektrickému plátnu EP v podhledu	
KT5 - Ø40 - z RAV k LCD displeji do podhledu	


DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

327 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	327	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

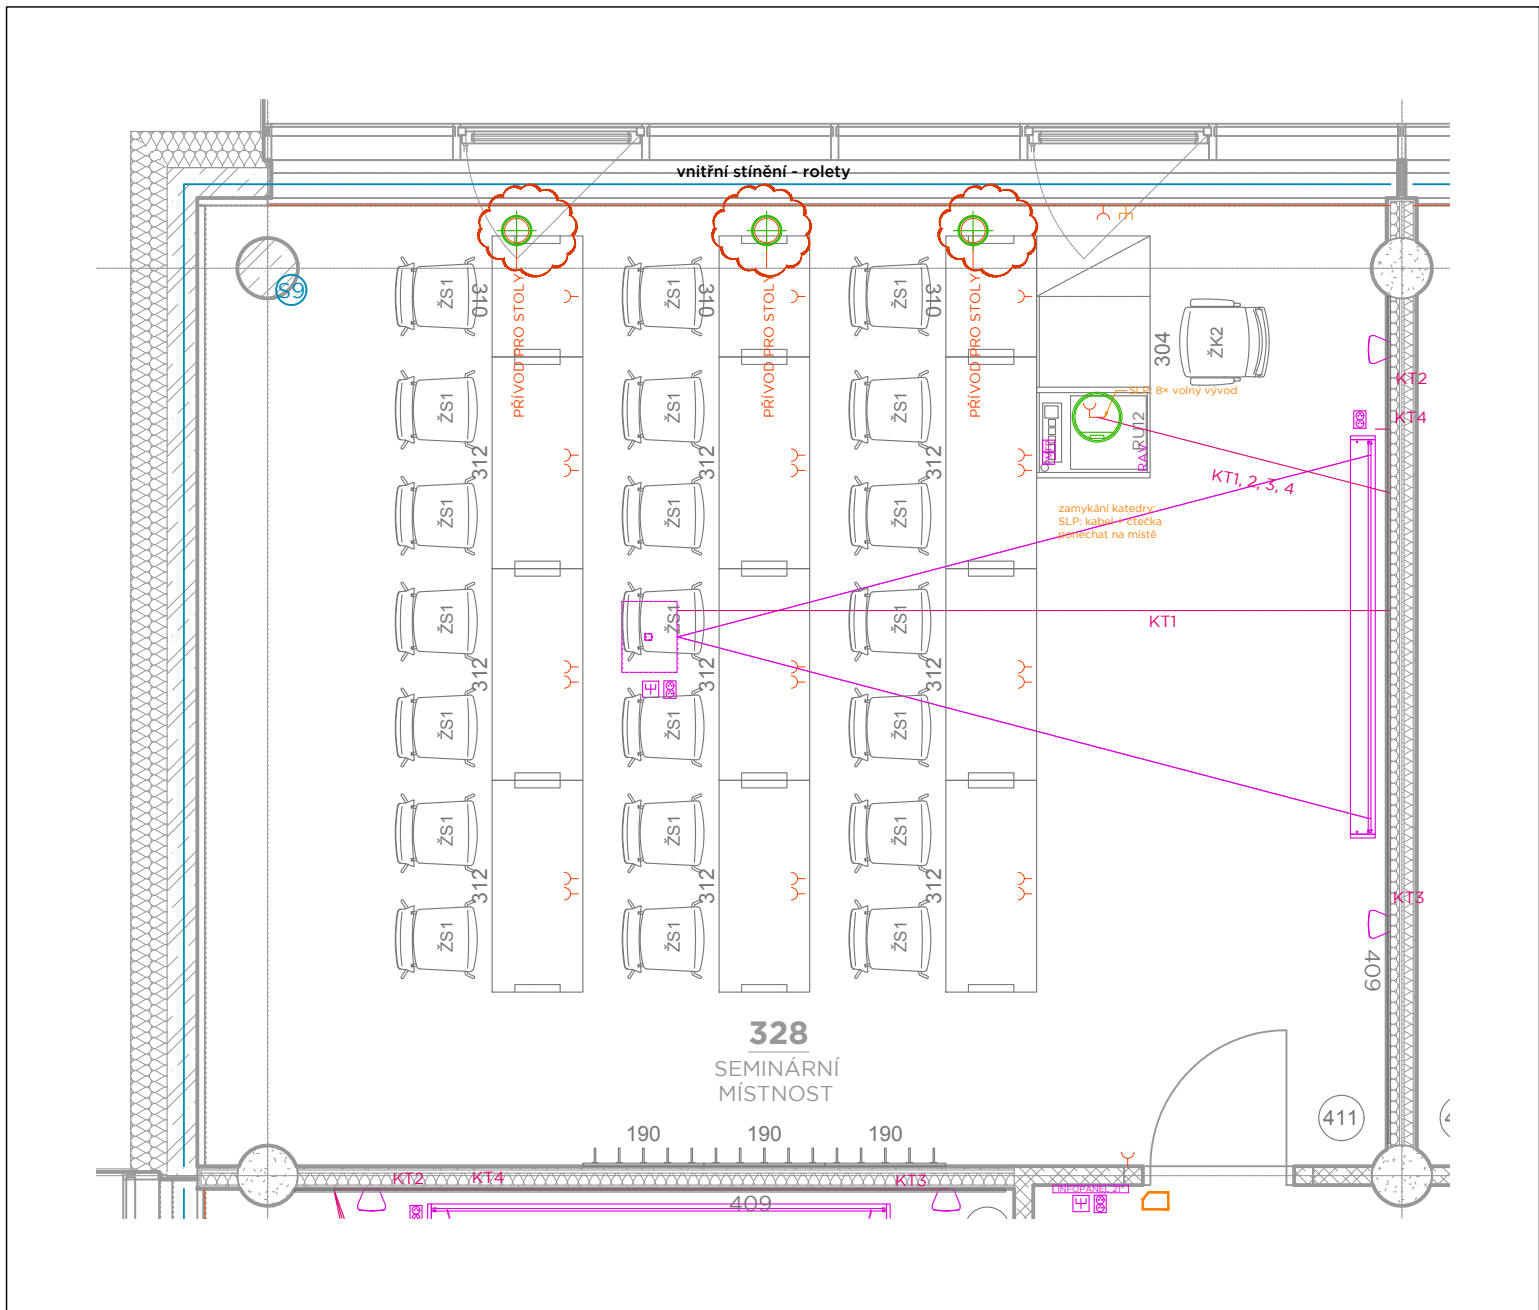

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání, řídicí systém
jiná stavební připravenost	ovládání řad svítidel, proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

230V	2 + 1 (podl. krabice) + 4 (podhled) + 21 (nábytek)
230V - P (přepětová)	---
230V - UPS	---
230V - volný vývod	3
400V	---
400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

datové (2xRJ45)	1 + 2 ? (podl. krabice) + 1 (podhled)
datové (1xRJ45)	---
počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

řídicí systém - AV technika	
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídicím systému	
KT1 - Ø40 - z RAV k projektoru DP do podhledu	
KT2, KT3 - Ø25 - z RAV k reproduktoru na stěně	
KT4 - Ø25 - z RAV k elektrickému plátnu EP v podhledu	


DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

328 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	328	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

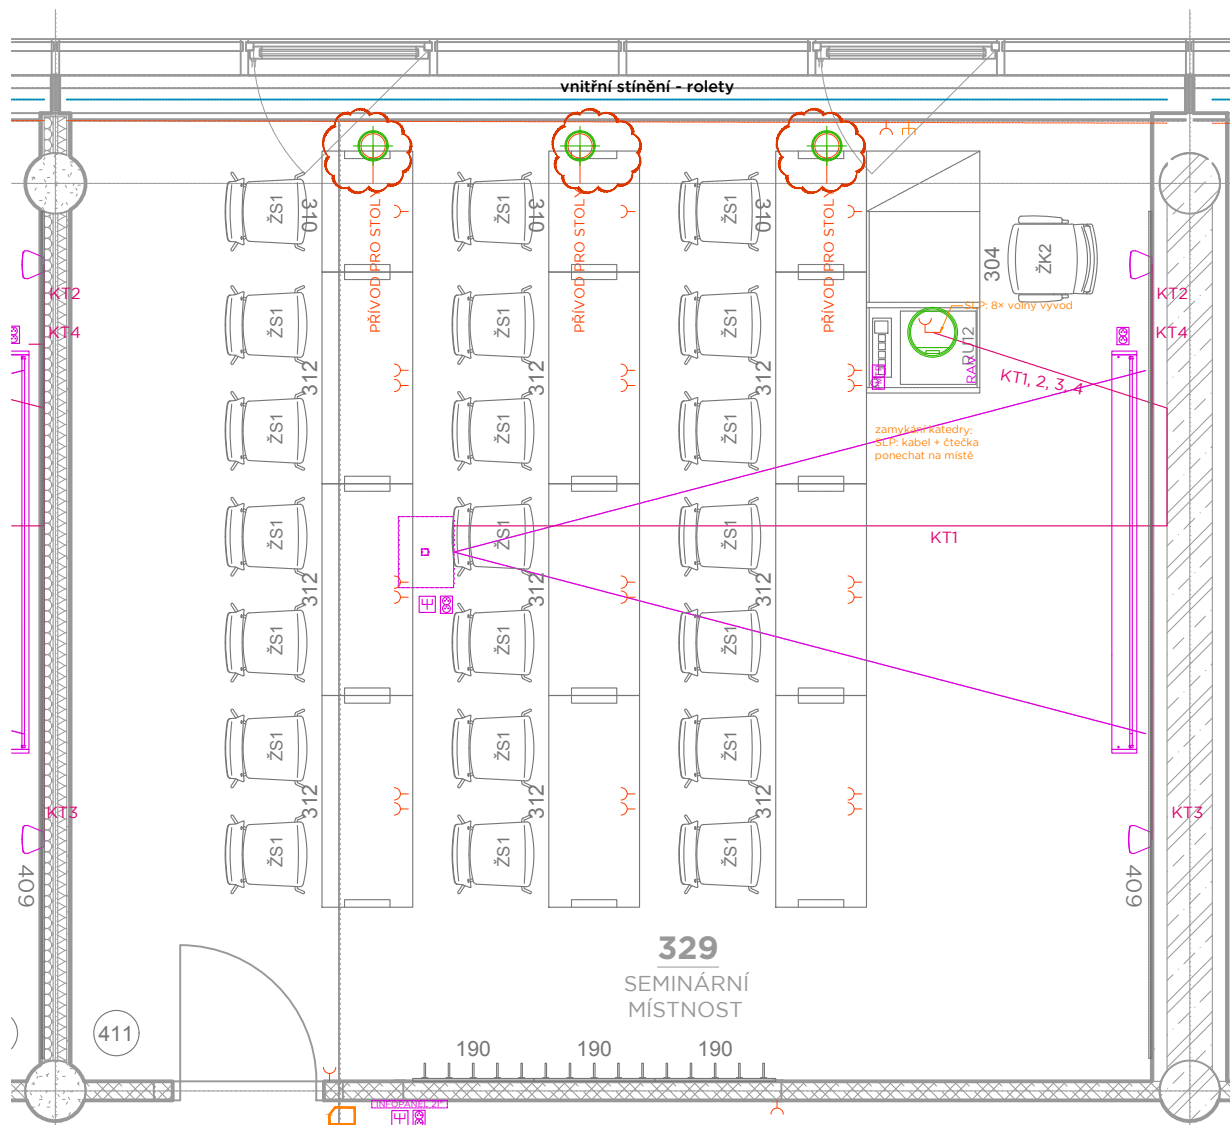

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání, řídicí systém
jiná stavební připravenost	ovládání řad svítidel, proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

230V	2 + 1 (podl. krabice) + 21 (nábytek) + 4 (podhled)	počet
230V - P (přepětová)	---	---
230V - UPS	---	---
230V - volný vývod	3	---
400V	---	---
400V - volný vývod	---	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

datové (2xRJ45)	1 + 2 (podl. krabice) + 1 (podhled)	počet
datové (1xRJ45)	---	---
počet telefonů	1	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

řídicí systém - AV technika	---
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídicím systému	---
KT1 - Ø40 - z RAV k projektoru DP do podhledu	---
KT2, KT3 - Ø25 - z RAV k reproduktoru na stěně	---
KT4 - Ø25 - z RAV k elektrickému plátnu EP v podhledu	---
---	---


DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

329 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	329	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

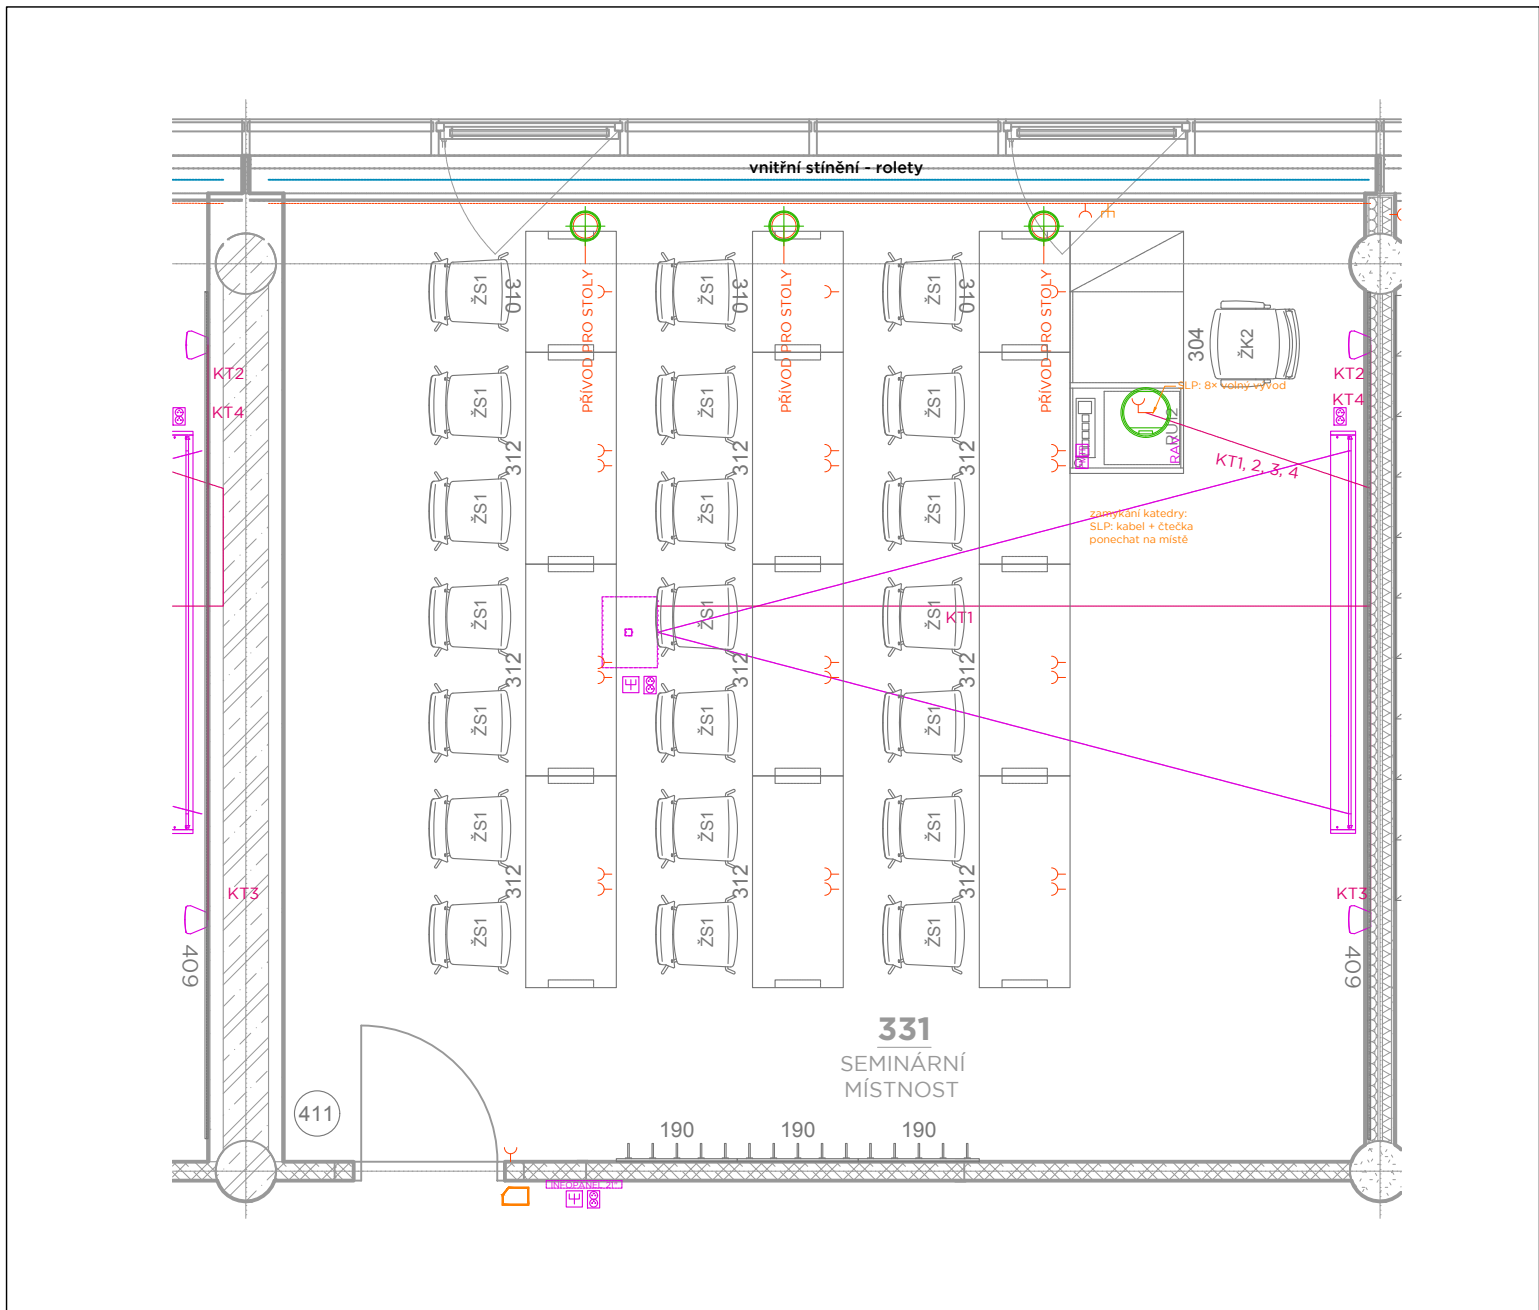

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání, řídicí systém
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

230V	2 + 1 (podl. krabice) + 21 (nábytek) + 4 (podhled)	počet
230V - P (přepětová)	---	---
230V - UPS	---	---
230V - volný vývod	3	---
400V	---	---
400V - volný vývod	---	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

datové (2xRJ45)	1 + 2 ? (podl. krabice) + 1 (podhled)	počet
datové (1xRJ45)	---	---
počet telefonů	1	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

voda studená (S)	počet	centrální zdroj
voda teplá (T)	---	---
stlačený vzduch (SV)	---	---
zemní plyn (P)	---	---

POZNÁMKA

řídicí systém - AV technika	---
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídicím systému	---
KT1 - Ø40 - z RAV k projektoru DP do podhledu	---
KT2, KT3 - Ø25 - z RAV k reproduktoru na stěně	---
KT4 - Ø25 - z RAV k elektrickému plátnu EP v podhledu	---
---	---


DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

331 - SEMINÁRNÍ MÍSTNOST

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	331	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

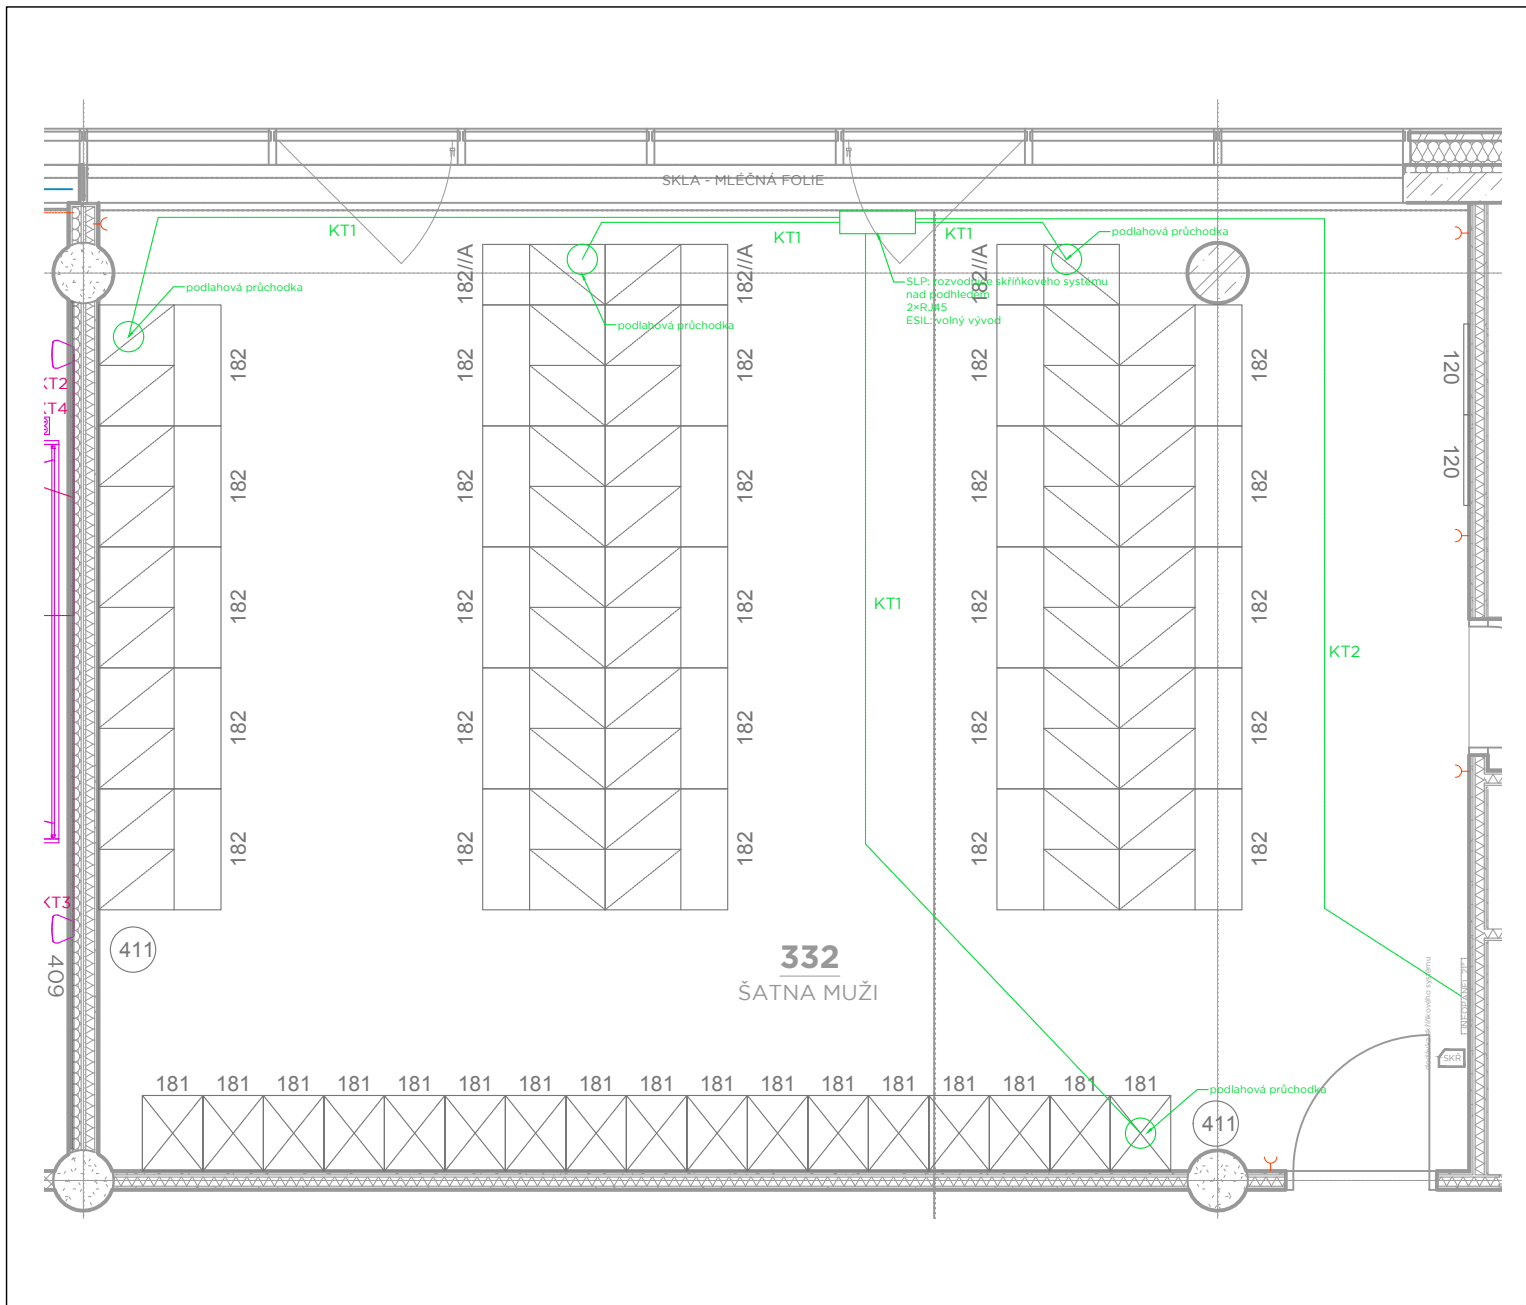

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

<input type="checkbox"/> voda studená (S)	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

KT1 - Ø40 - z rozvodnice skříňkového systému do podlahové průchodky	
KT2 - Ø40 - z rozvodnice skříňkového systému do infopanelu	

DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

332 - ŠATNA MUŽI


AiD team

SIMU

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	332	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION



STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	333	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

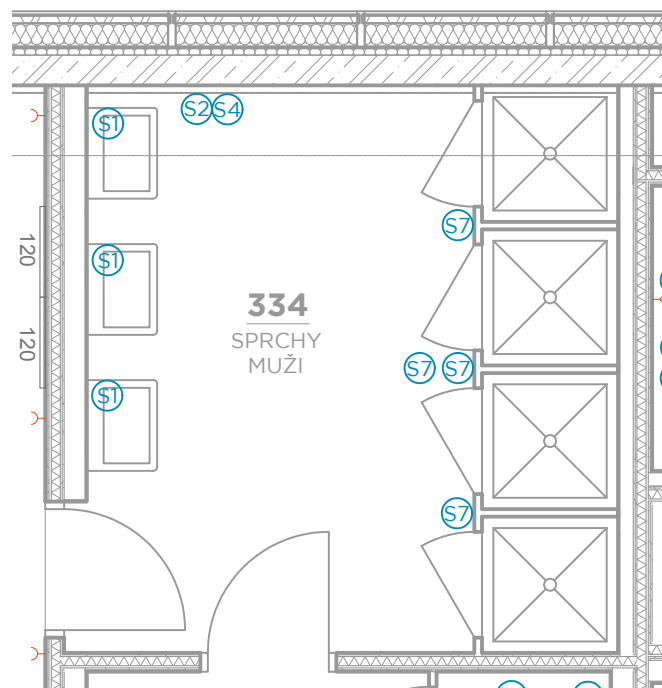

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N*
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	24°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	7	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	7	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

334 - SPRCHY MUŽI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	334	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

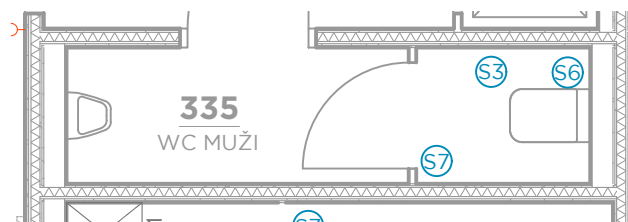

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

335 - WC MUŽI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	335	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

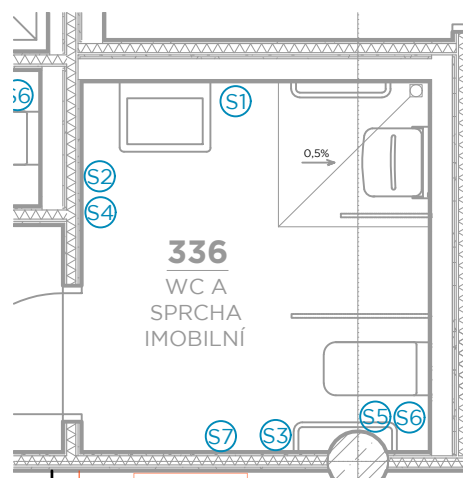

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	1
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

336 - WC A SPRCHA IMOBILNÍ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	336	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

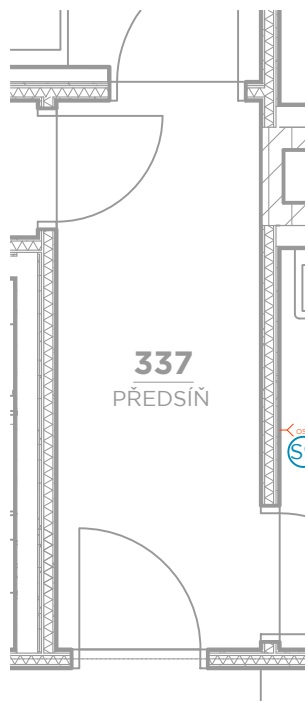

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	100 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	---
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

337 - PŘEDSÍŇ

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	337	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

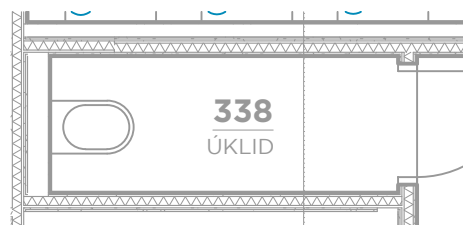

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

338 - ÚKLID

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	338	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

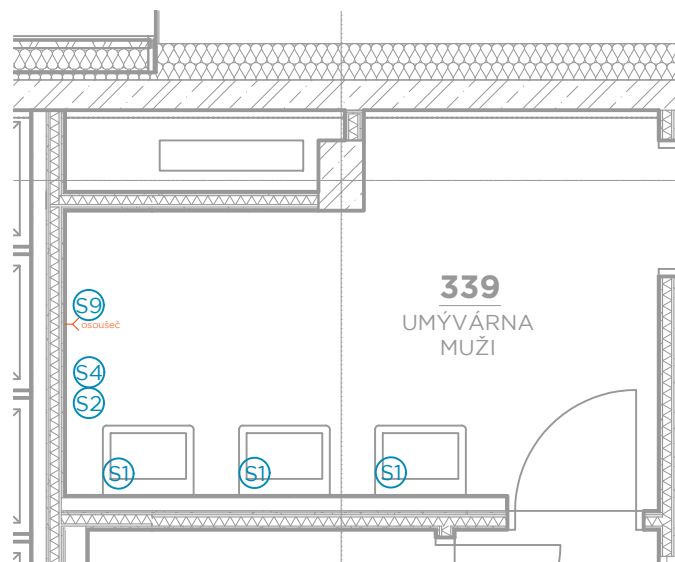

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N*
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	--- / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	--- / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	1
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

339 - UMÝVÁRNA MUŽI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	339	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

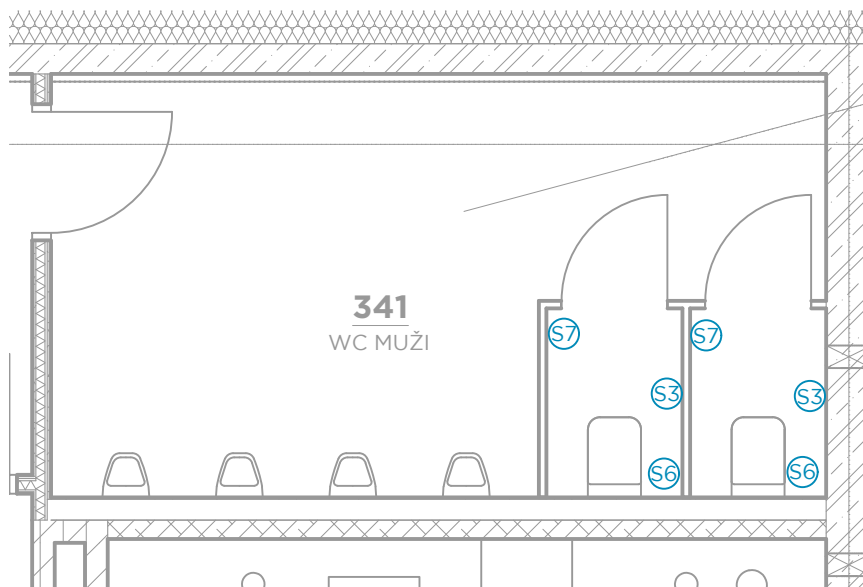

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	6	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05


OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

341 - WC MUŽI

AiD team

SIMU

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	341	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

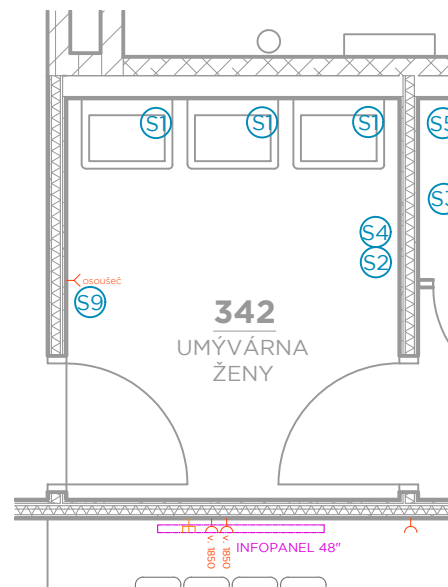

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	1
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1×RJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> voda teplá (T)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

342 - UMÝVÁRNA ŽENY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	342	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

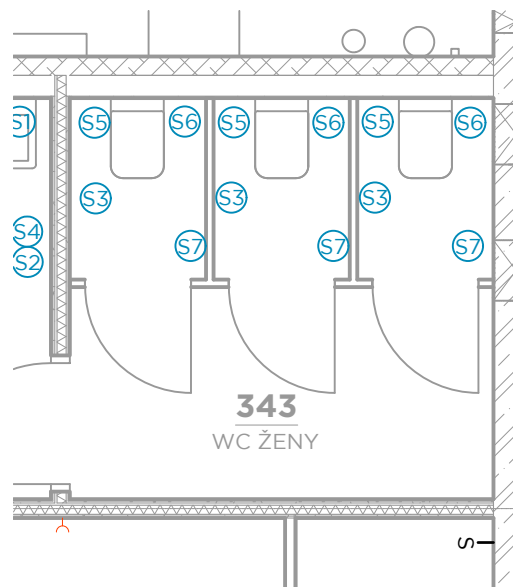

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	15°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	keramický obklad
podlaha	stěrka
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> 230V	---
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input checked="" type="checkbox"/> voda studená (S)	3	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

343 - WC ŽENY

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	343	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

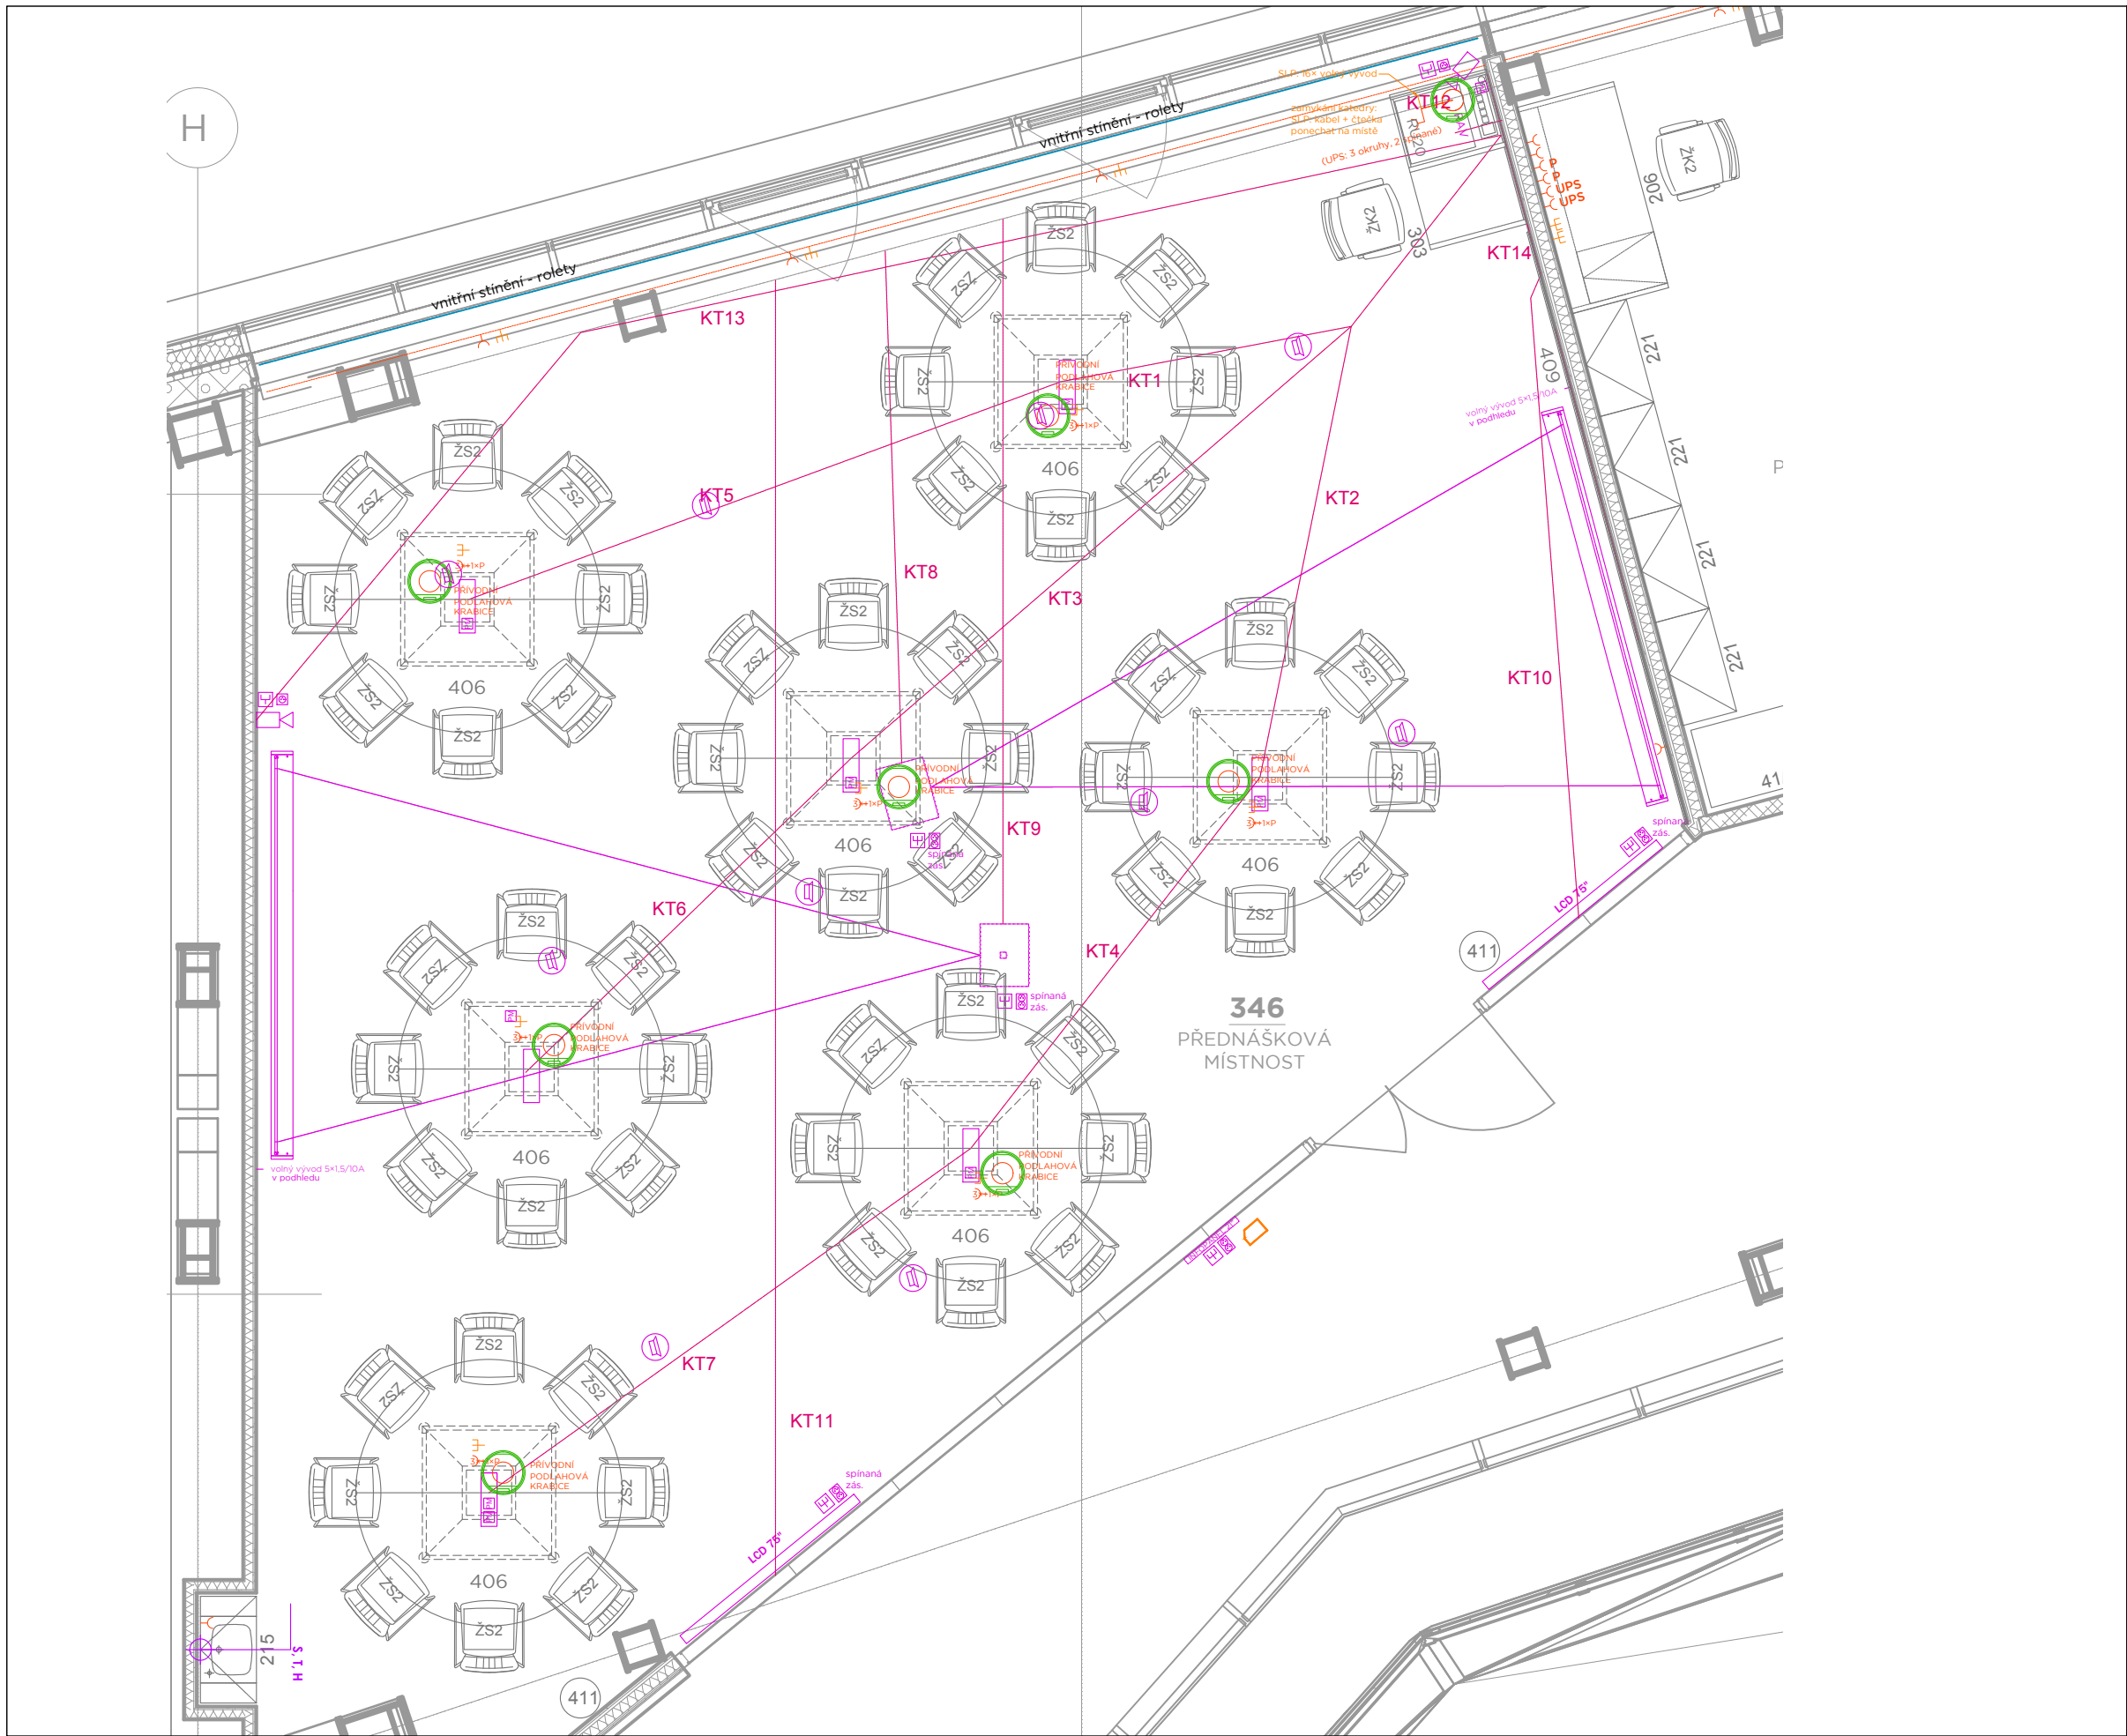

PARAMETRY PROSTŘEDÍ			
vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N	osvětlenost (Lx)	500 lx
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	26 °C (Δt16 °C) / ---	návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	20 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano	chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST			
podhled (výška)	akustický SDK - 3000 mm	stěny (povrch)	malba
podlaha	lineoleum, sokl - 50 mm	stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání, řídicí systém
jiná stavební připravenost	ovládání řad svítidel, proměnlivá intenzita osvětlení		


ZÁSUVKY - SILNOPROUD			
230V	3 + 10 (podhled) + 21 (nábytek)	počet	7
230V - P (přepětová)	7 (nábytek)	počet	7
230V - UPS	4 (podl. krabice)	počet	4
230V - volný vývod	7 (podl. krabice) + 2 (podhled)	počet	9
400V	---	počet	---
400V - volný vývod	---	počet	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD			
datové (2xRJ45)	3 + 4 (podhled) + 2 (podl. krabice) + 7 (nábytek)	počet	16
datové (1xRJ45)	2 (podhled)	počet	2
počet telefonů	1	počet	1

PŘÍVEDENÁ MÉDIA			
voda studená (S)	1	počet	1
voda teplá (T)	1	počet	1
stlačený vzduch (SV)	---	počet	---
zemní plyn (P)	---	počet	---

POZNÁMKA			
prosklená systémová příčka vč. meziskelních žaluzií - dodávka stavby			
řídicí systém - AV technika, žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na RS AVT			
KT1 až KT7 - Ø40 - z RAV k přípojnému místu ve stěně			
KT8, KT9 - Ø40 - z RAV k projektoru DP do podhledu			
KT10, KT11 - Ø40 - z RAV k LCD displeji do podhledu			
KT12, KT13, KT14 - Ø40 - z RAV ke kamerě KAM na stěně / v podhledu			
KT15 až KT18 - Ø25 - z RAV ke stropním reproduktorům v podhledu			

DATUM, PODPIS					
2019 - 11 - 12					
OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI					
346 - PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST					
STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	346	02
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

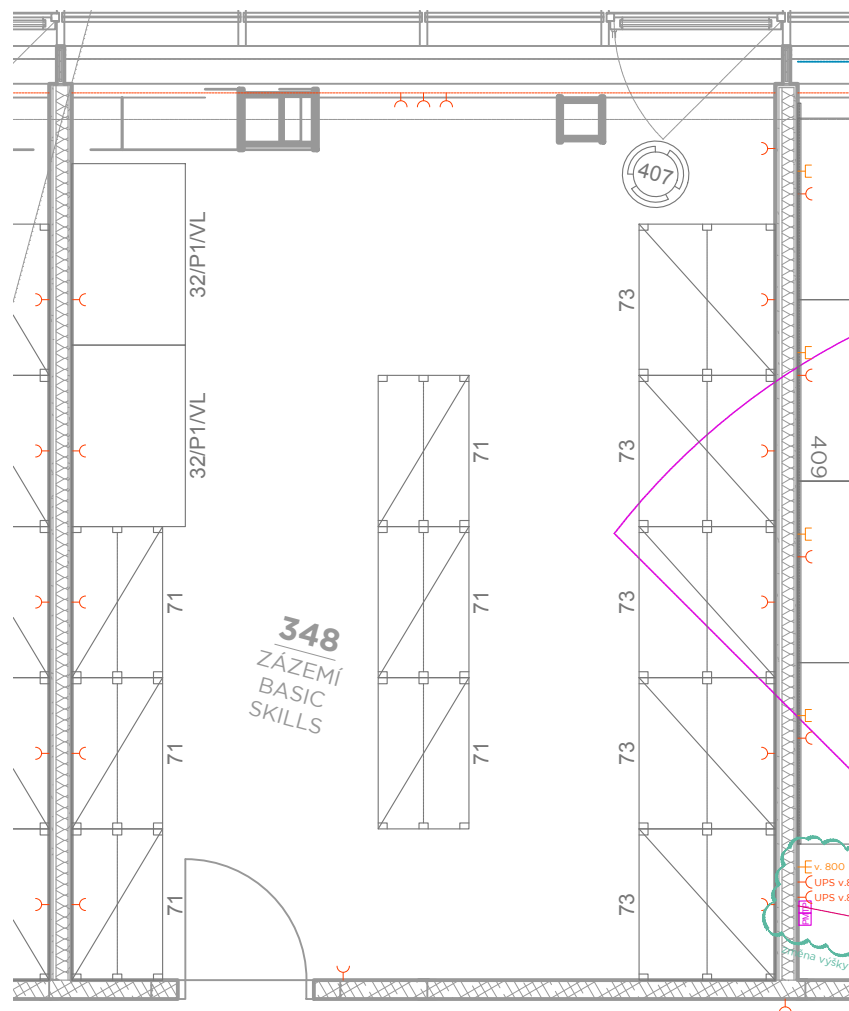

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	300 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	15
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

<input type="checkbox"/> voda studená (S)	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 11 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

348 - ZÁZEMÍ BASIC SKILLS

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	348	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

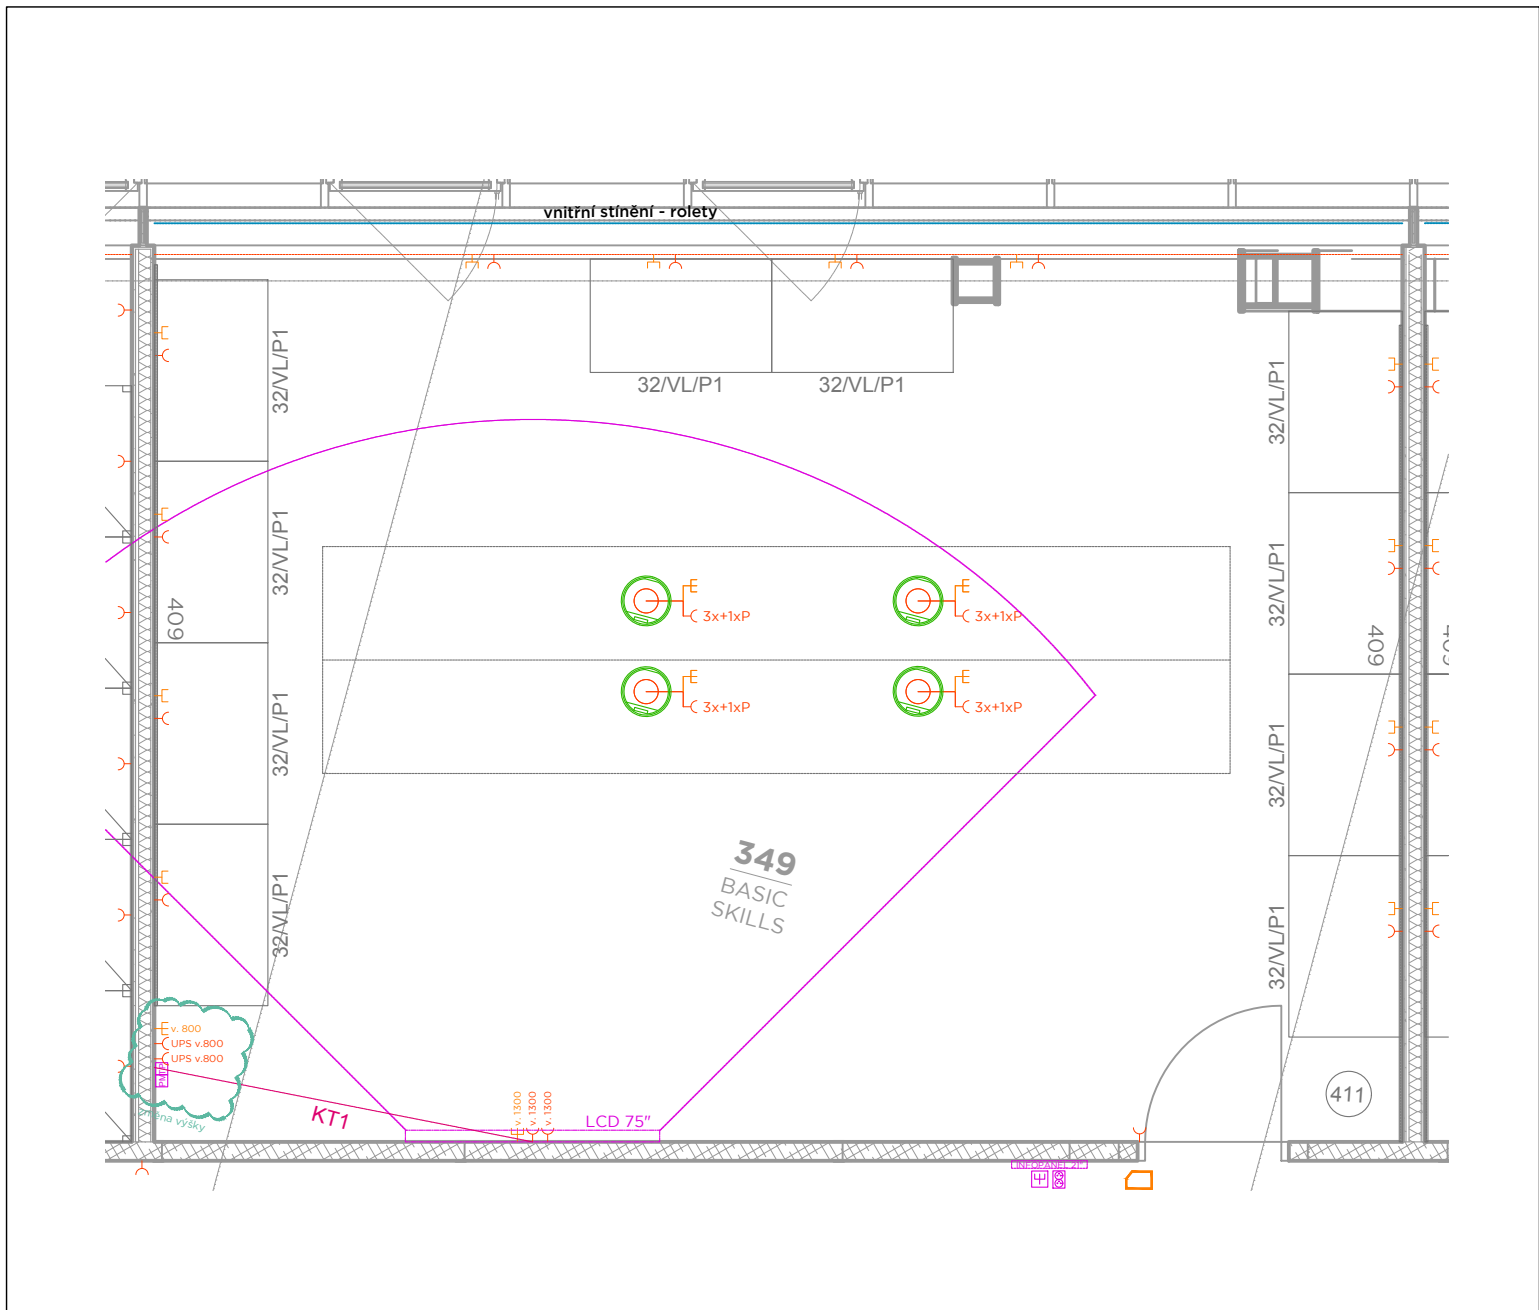

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	39 + 12 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	12 + 4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	2
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	14 + 4 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

řídící systém - AV technika	
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému	
dveře se zvyšenou neprůzvučností	
KT1 - Ø40 - z příp. místa PM k LCD displeji na stěně	


DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

349 - BASIC SKILLS

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	349	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

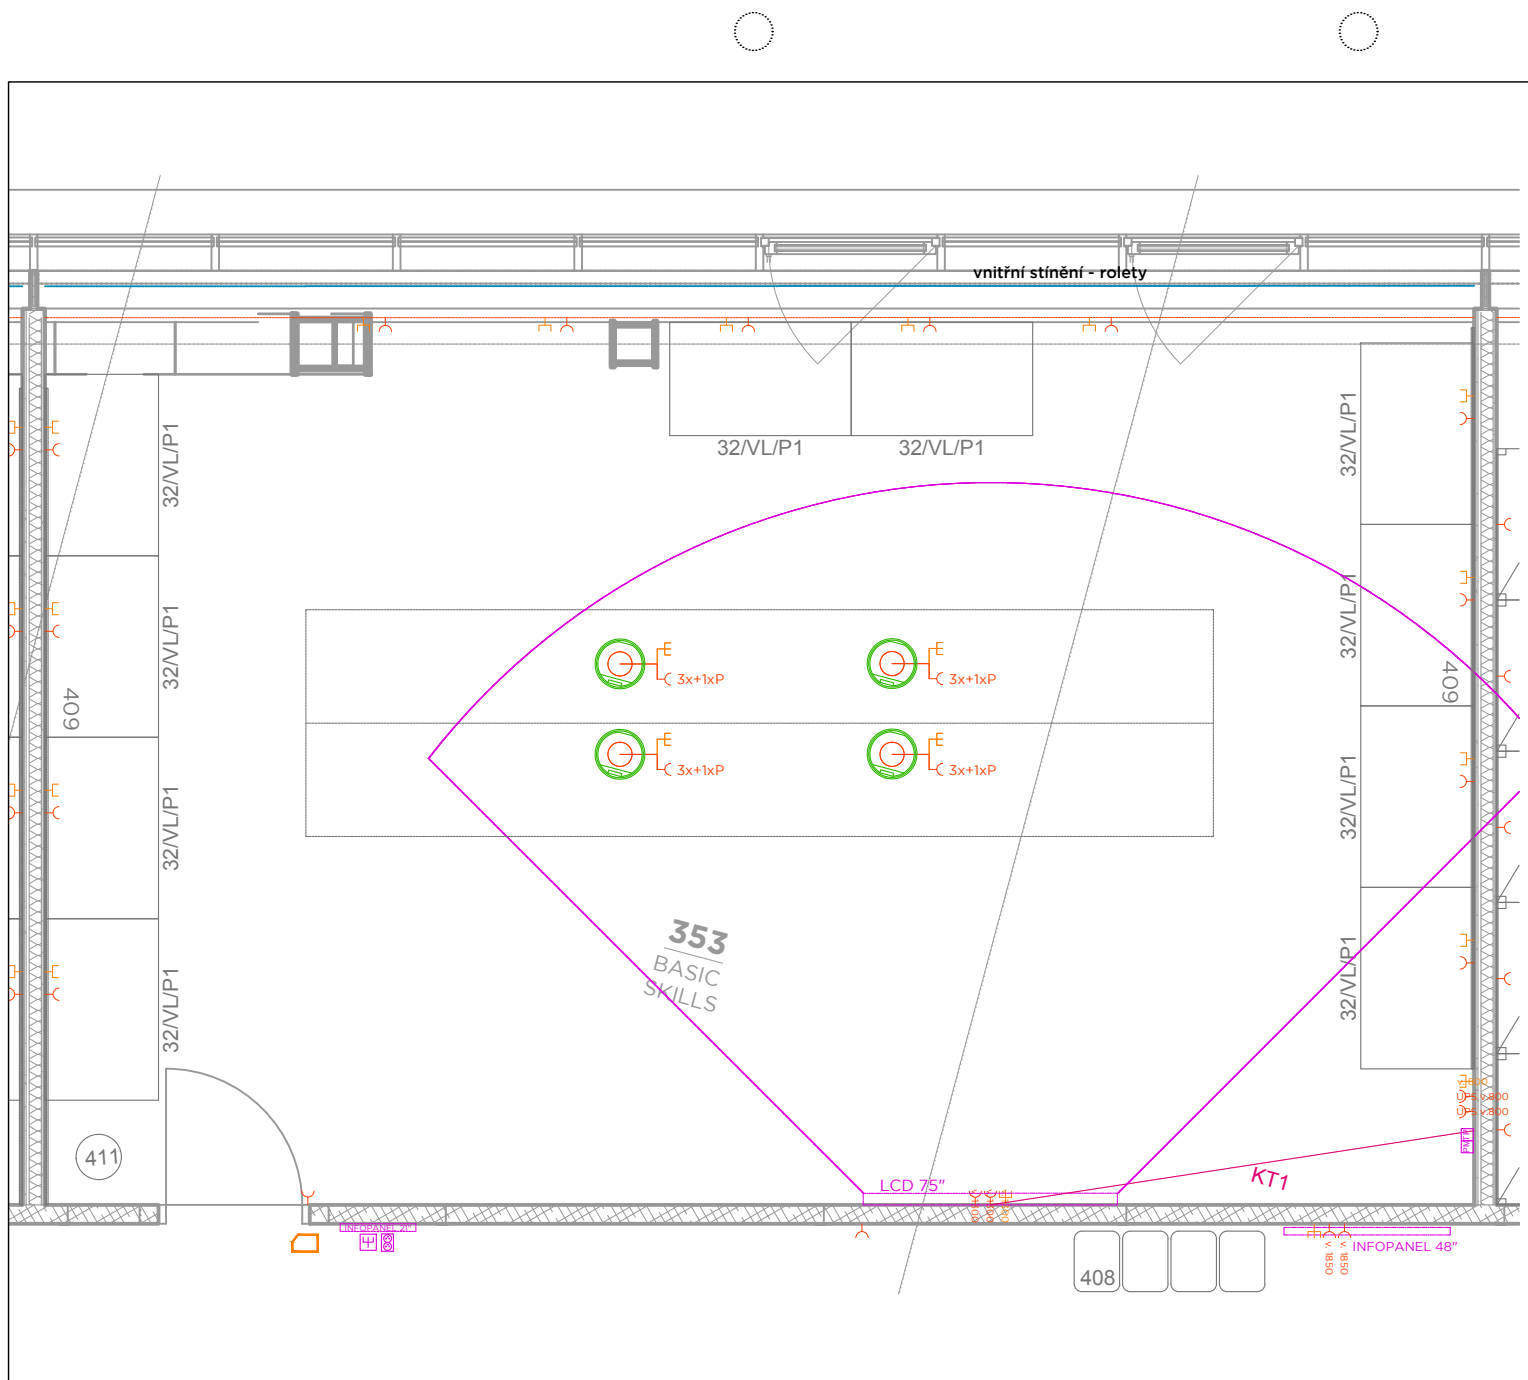

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26° C (Δt6° C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20° C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/splít)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	42 + 12 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	13 + 4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	2
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	15 + 4 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

řídící systém - AV technika	
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému	
dveře se zvyšenou neprůzvučností	
KT1 - Ø40 - z příp. místa PM k LCD displeji na stěně	

DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09


OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

353 - BASIC SKILLS

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	353	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

AiD team

SIMU

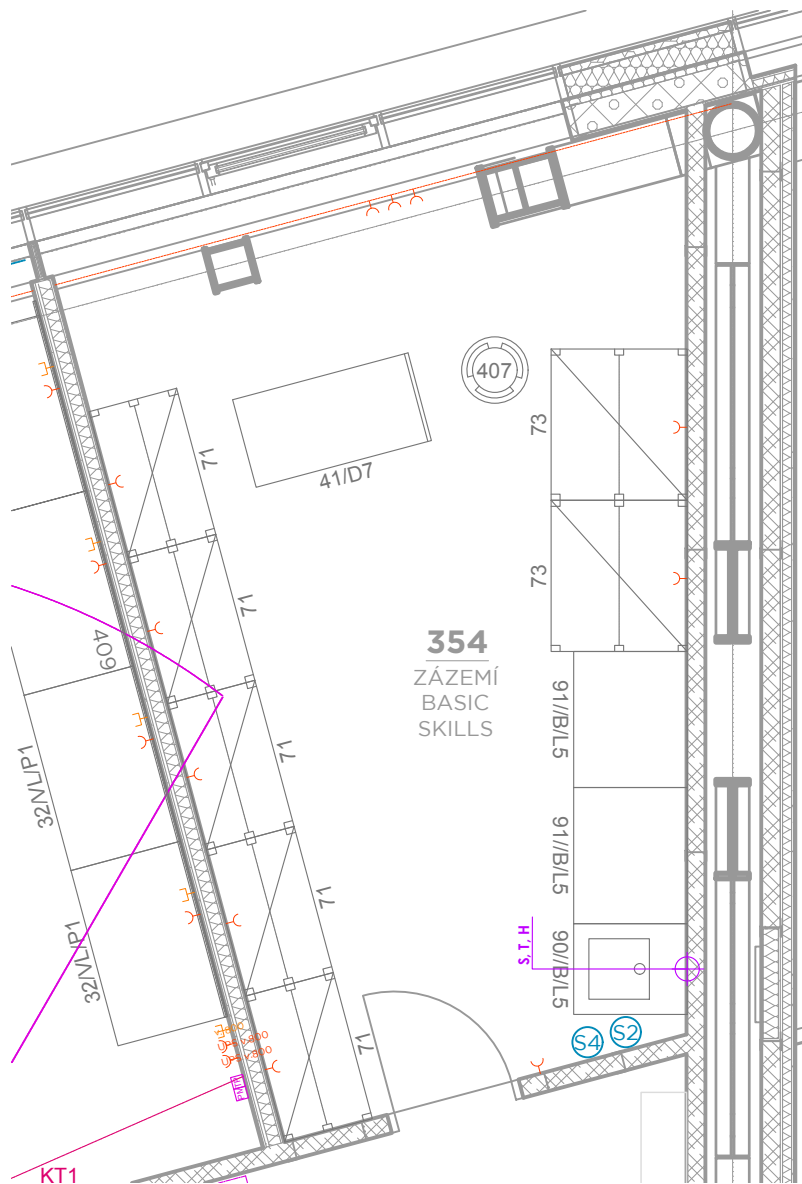

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	300 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	15
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

<input type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input type="checkbox"/> počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

<input type="checkbox"/> voda studená (S)	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA


DATUM, PODPIS

2019 - 11 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

354 - ZÁZEMÍ BASIC SKILLS

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	354	02
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

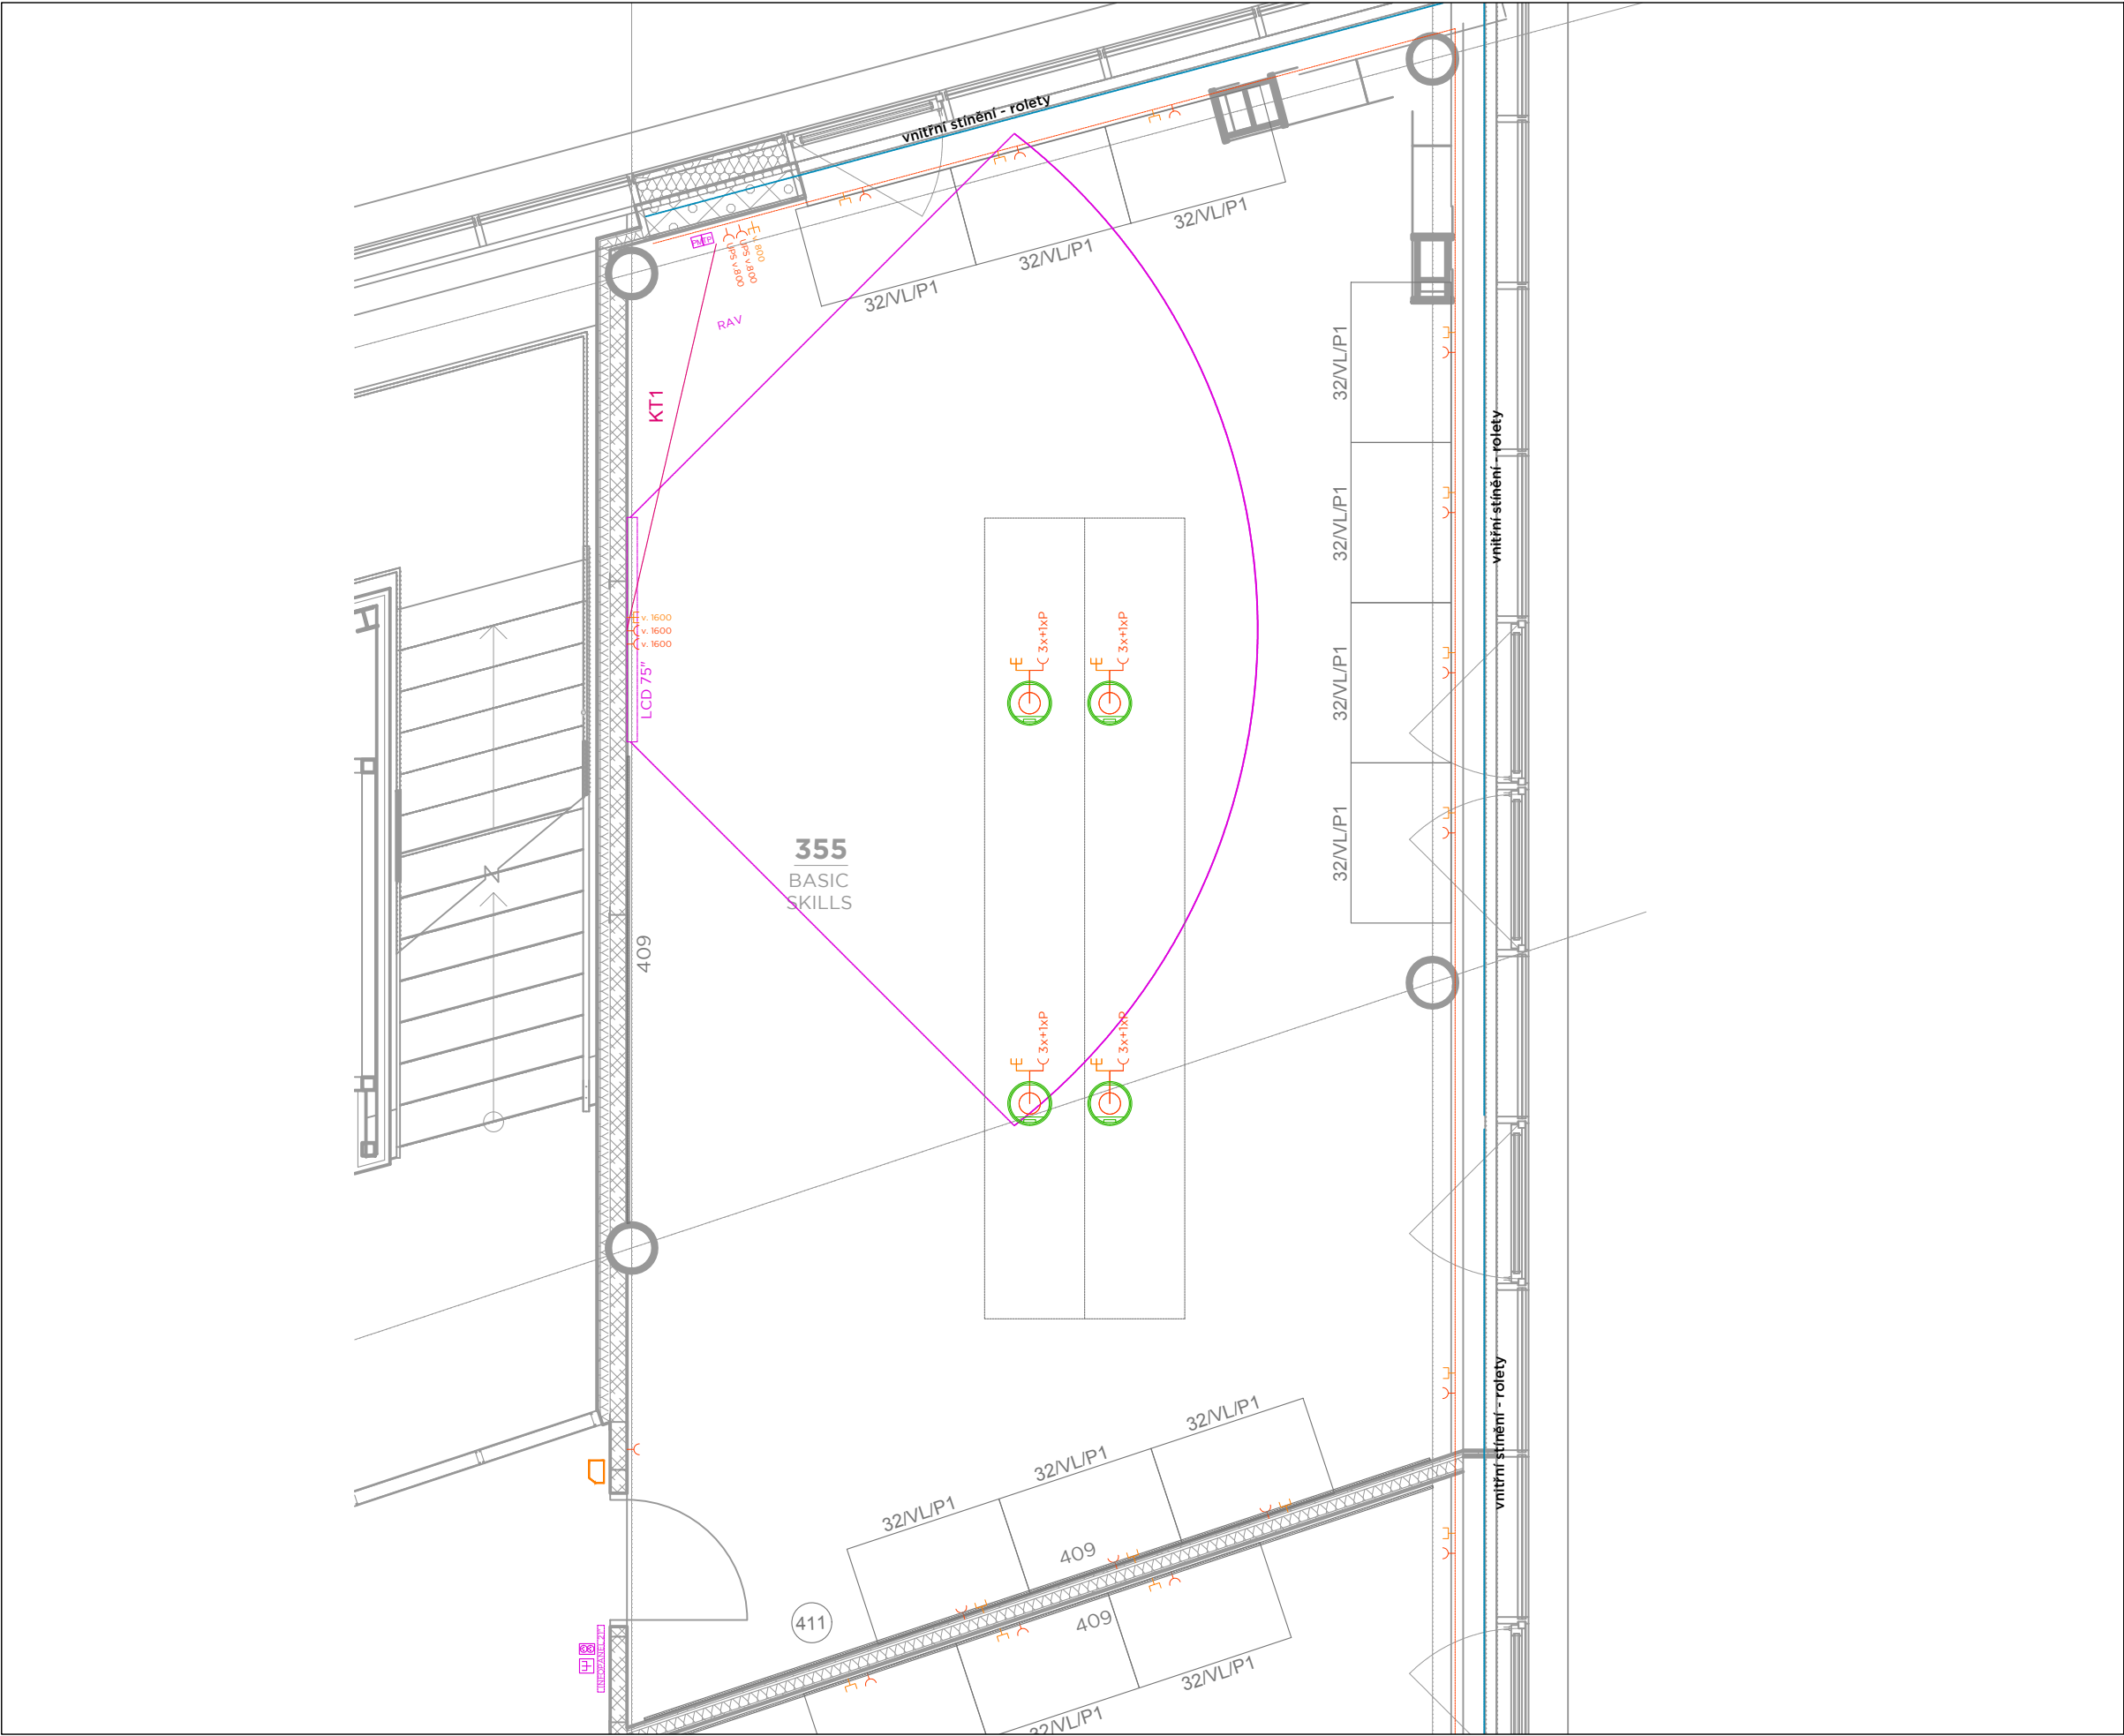

PARAMETRY PROSTŘEDÍ	
vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI - 500 lx
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	26 °C (Δt16°C) / ---
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	20 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST	
podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, soki - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD	
	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	36 + 12 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	11 + 4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	2
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD	
	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	13 + 4 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘÍVEDENÁ MÉDIA		počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA	
řídící systém - AV technika	
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému	
dveře se zvýšenou neprůzvučností	
KTI - Ø40 - z příp. místa PM k LCD displeji na stěně	

DATUM, PODPIS	
2019 - 11 - 12	
OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI	
355 - BASIC SKILLS	

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	355	03
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	26 °C (Δt6 °C) / ---
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	20 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška) _____	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch) _____	malba
podlaha _____	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění) _____	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost _____	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

		počet
<input checked="" type="checkbox"/>	230V _____	36 + 12 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/>	230V - P (přepětová) _____	11 + 4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/>	230V - UPS _____	2
<input type="checkbox"/>	230V - volný vývod _____	...
<input type="checkbox"/>	400V _____	...
<input type="checkbox"/>	400V - volný vývod _____	...

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	13 + 4 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	...
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	...	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

Jídící systém – AV technika

Jaluzie – osvětlení nezávislé ovládání na Jídícím systému
dvěře se zvýšenou neprůzvučností

KT1 - 040 - z příp. místa PM k projektoru DP do podhledu
KT2 - 025 - od projektoru DP k reproduktoru na stěně
KT3 - 025 - od projektoru DP k reproduktoru na stěně


DATUM, PODPIS

2019 - 11 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

357 - BASIC SKILLS

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	357	02
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

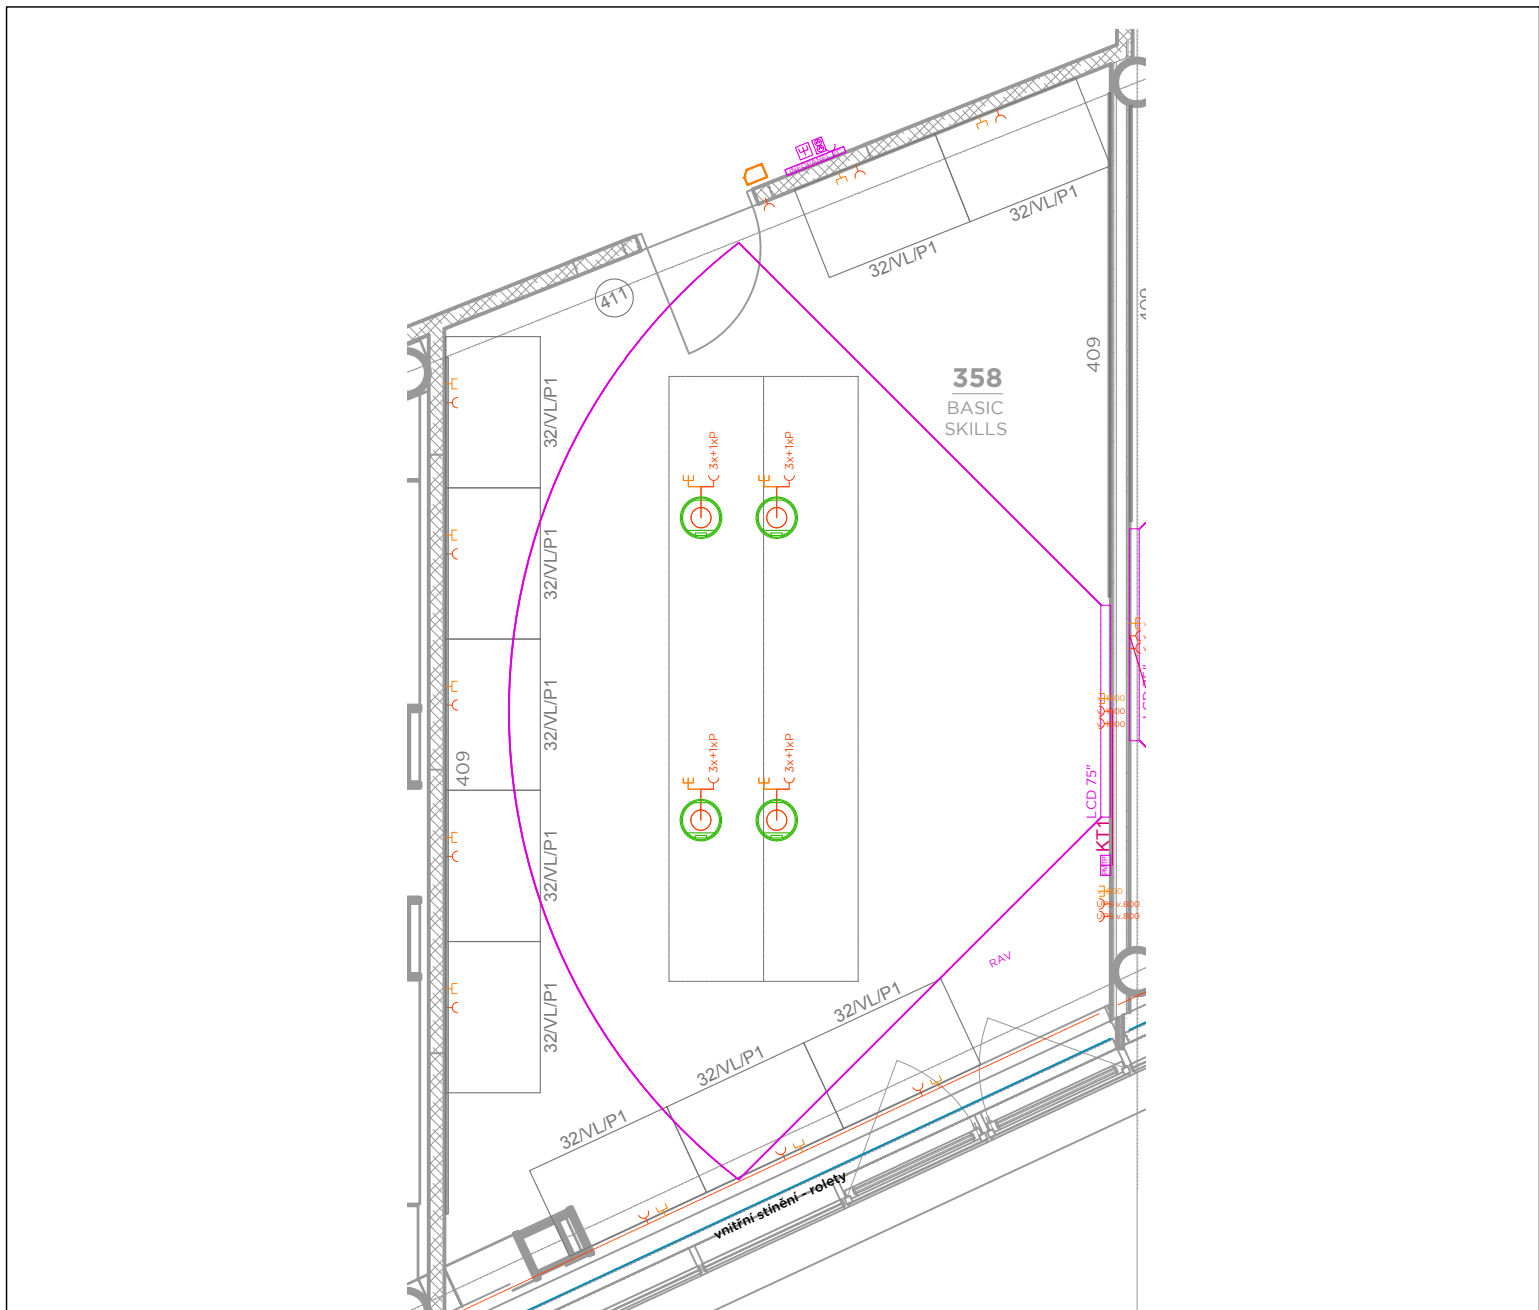

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	33 + 12 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	10 + 4 (podl. krabice)
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - UPS	2
<input type="checkbox"/> 230V - volný vývod	---
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	12 + 4 (podl. krabice)
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

řídící systém - AV technika
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému
dveře se zvyšenou neprůzvučností
KT1 - Ø40 - z příp. místa PM k projektoru DP do podhledu
KT2 - Ø25 - od projektoru DP k reproduktoru na stěně
KT3 - Ø25 - od projektoru DP k reproduktoru na stěně


DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

358 - BASIC SKILLS

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	358	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

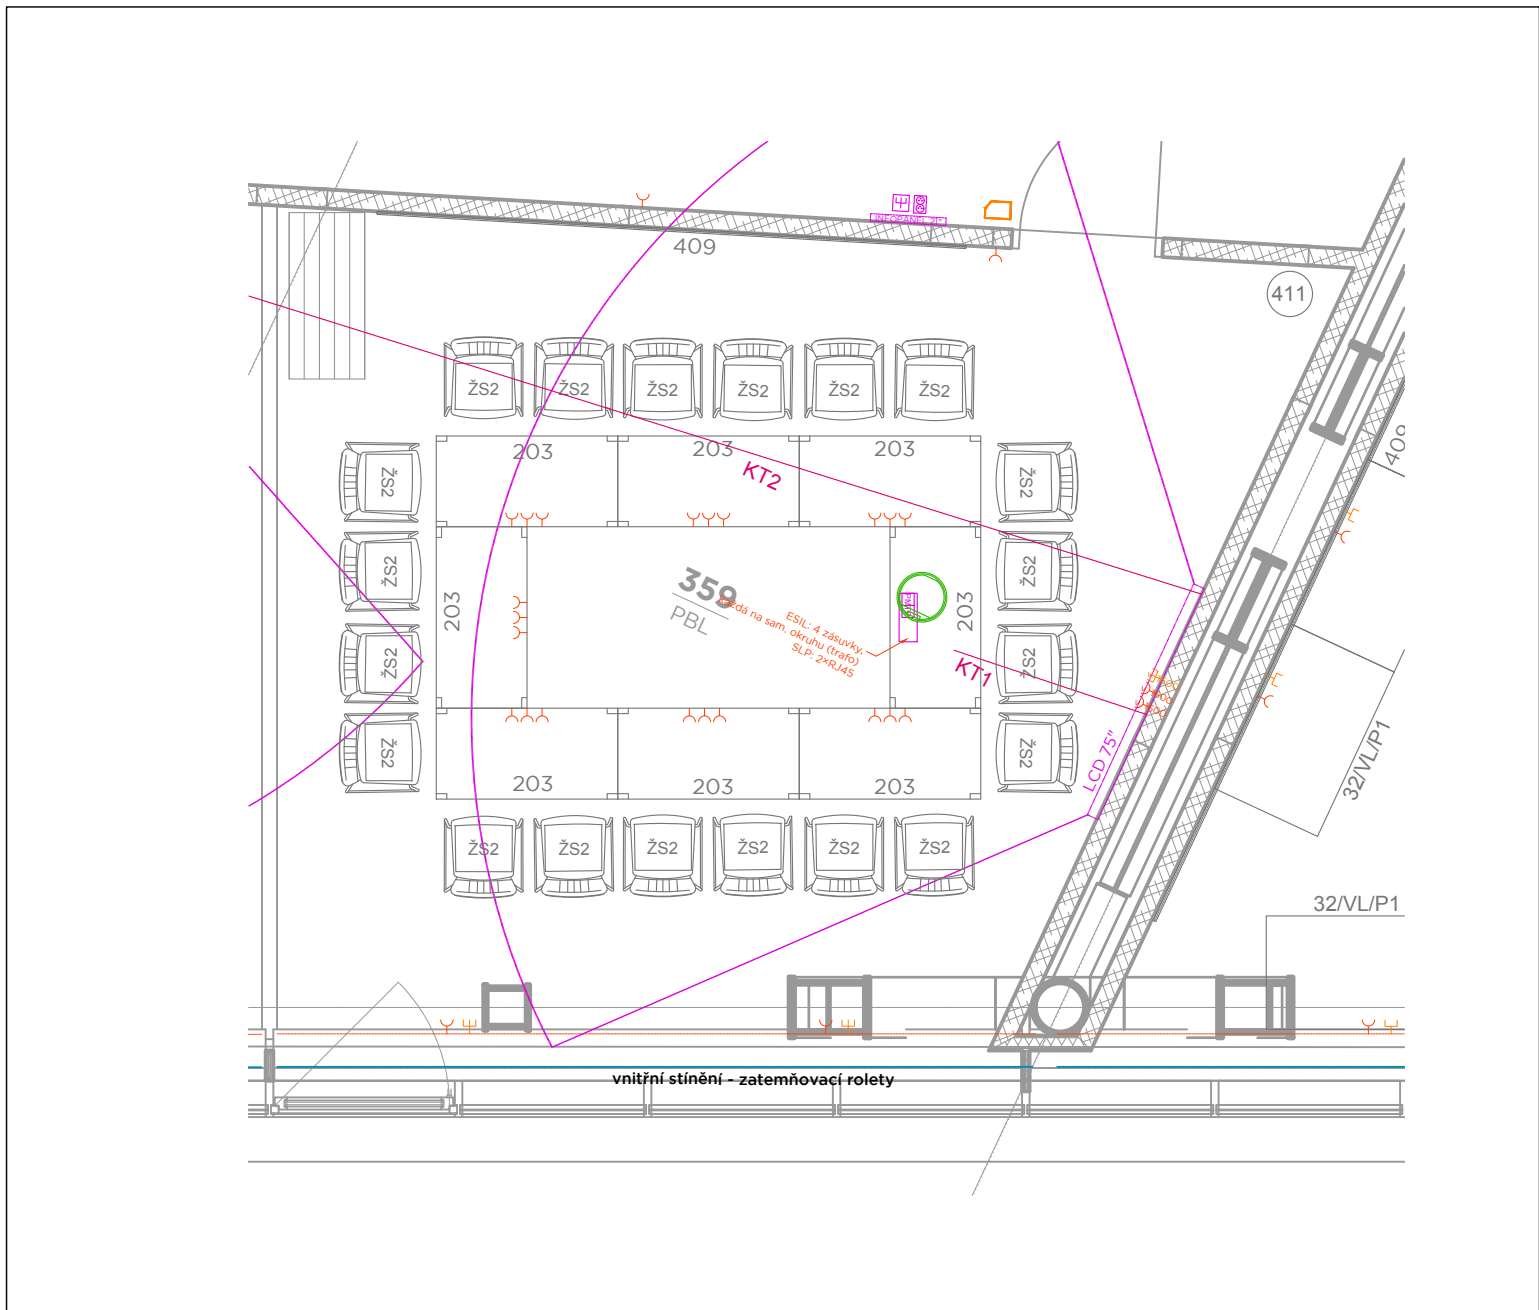

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní zatemňovací rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	5 + 24 (nábytek)
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	4
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	3
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

systémová posuvná příčka - dodávka stavba	
řídící systém - AV technika	
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému	
dveře se zvýšenou neprůzvučností	
KT1 - Ø40 - z příp. místa PM ve stole k LCD displeji na stěně	
KT2 - Ø40 - mezi LCD displeji	

DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09


OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

359 - PBL

AiD team

SIMU

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	359	02
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

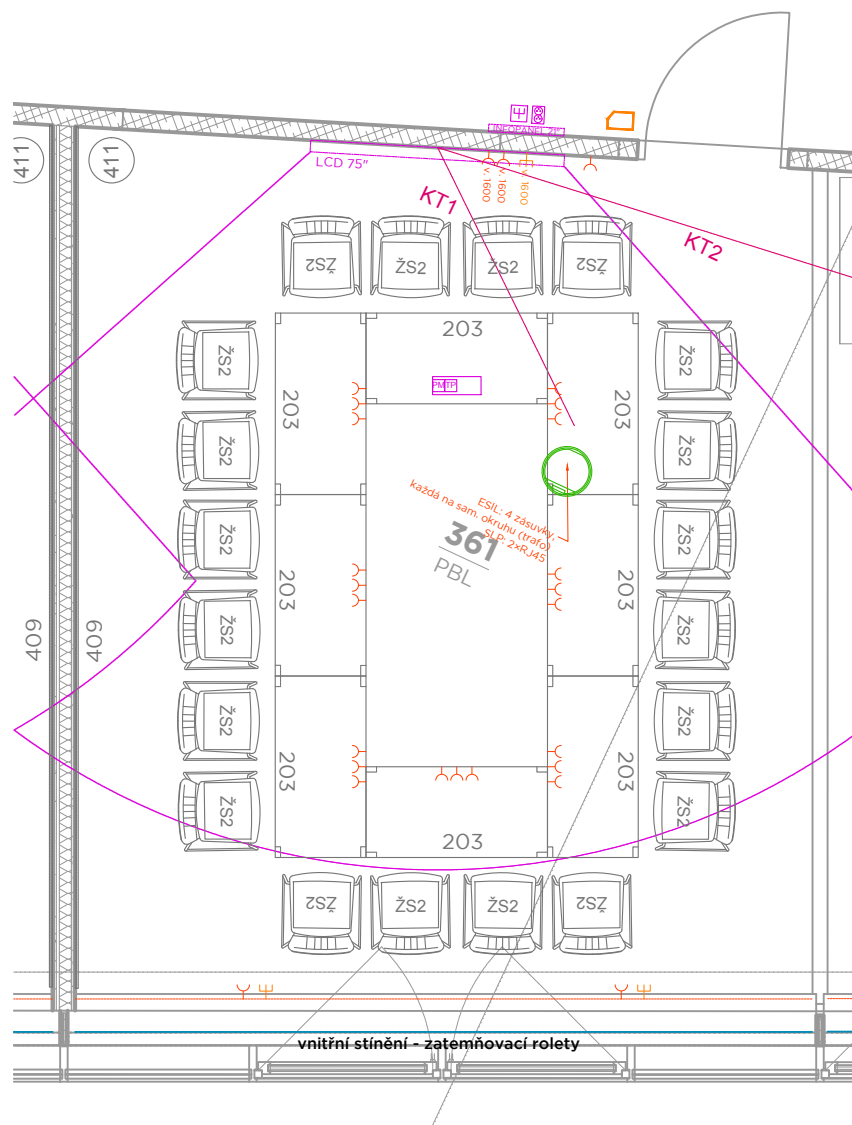

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní zatemňovací rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	5 + 24 (nábytek)
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	4
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	3
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

systémová posuvná příčka - dodávka stavba
řídící systém - AV technika
řídící systém - AV technika
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému
dveře se zvýšenou neprůzvučností
KT1 - Ø40 - z příp. místa PM ve stole k LCD displeji na stěně
KT2 - Ø40 - mezi LCD displeji


DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

361 - PBL

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	361	02
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

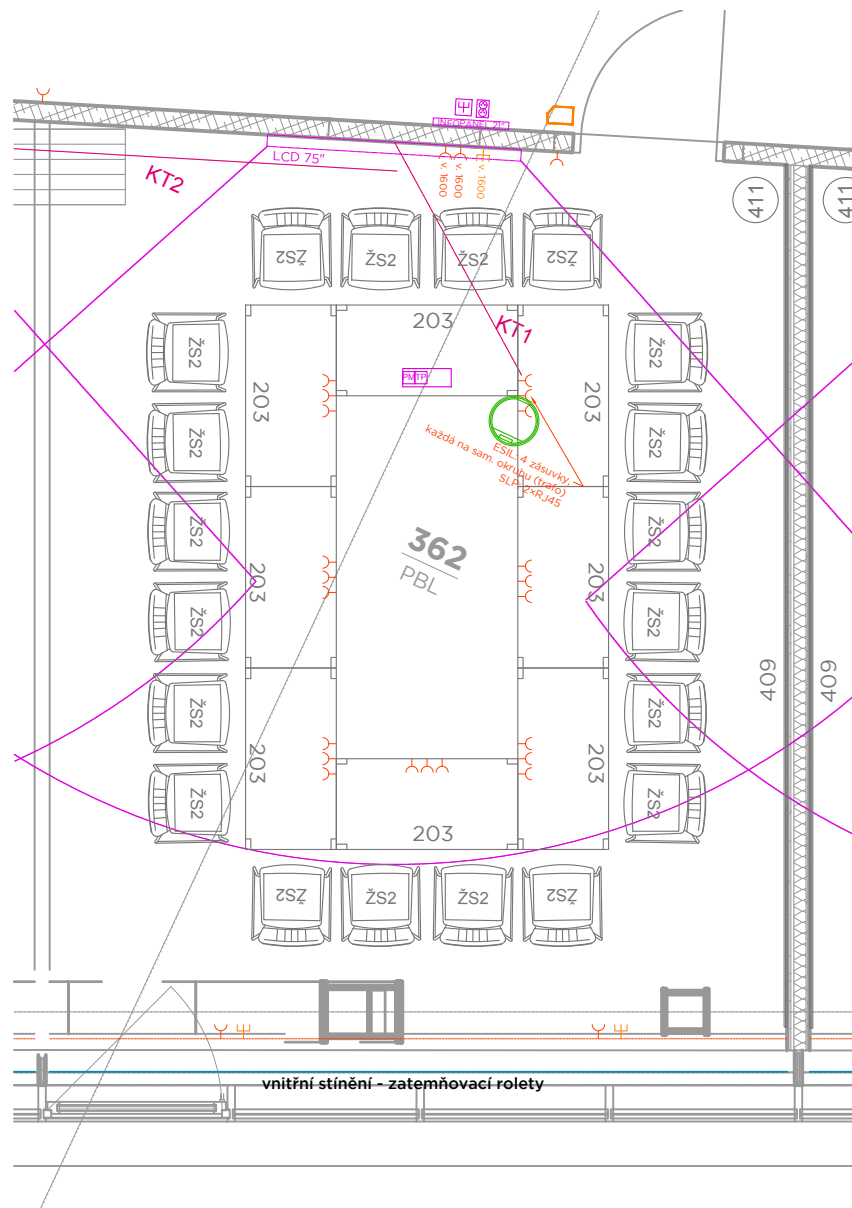

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní zatemňovací rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	5 + 24 (nábytek)
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	4
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	3
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

systémová posuvná příčka - dodávka stavba
řídící systém - AV technika
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému
dveře se zvýšenou neprůzvučností
KT1 - Ø40 - z příp. místa PM ve stole k LCD displeji na stěně
KT2 - Ø40 - mezi LCD displeji


DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

362 - PBL

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	362	02
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

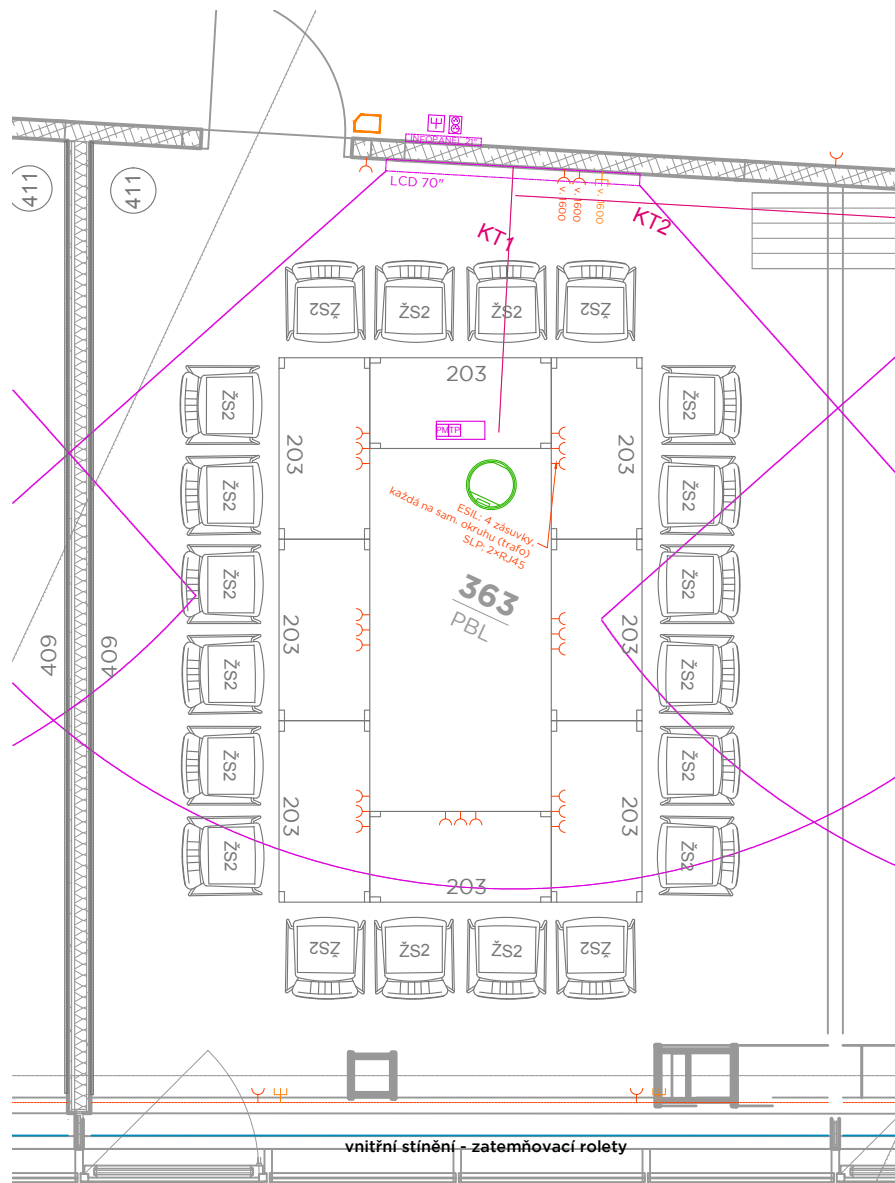

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní zatemňovací rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	5 + 24 (nábytek)
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	4
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	3
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

systémová posuvná příčka - dodávka stavba
řídící systém - AV technika
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému
dveře se zvýšenou neprůzvučností
KT1 - Ø40 - z příp. místa PM ve stole k LCD displeji na stěně
KT2 - Ø40 - mezi LCD displeji


DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

363 - PBL

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	363	02
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

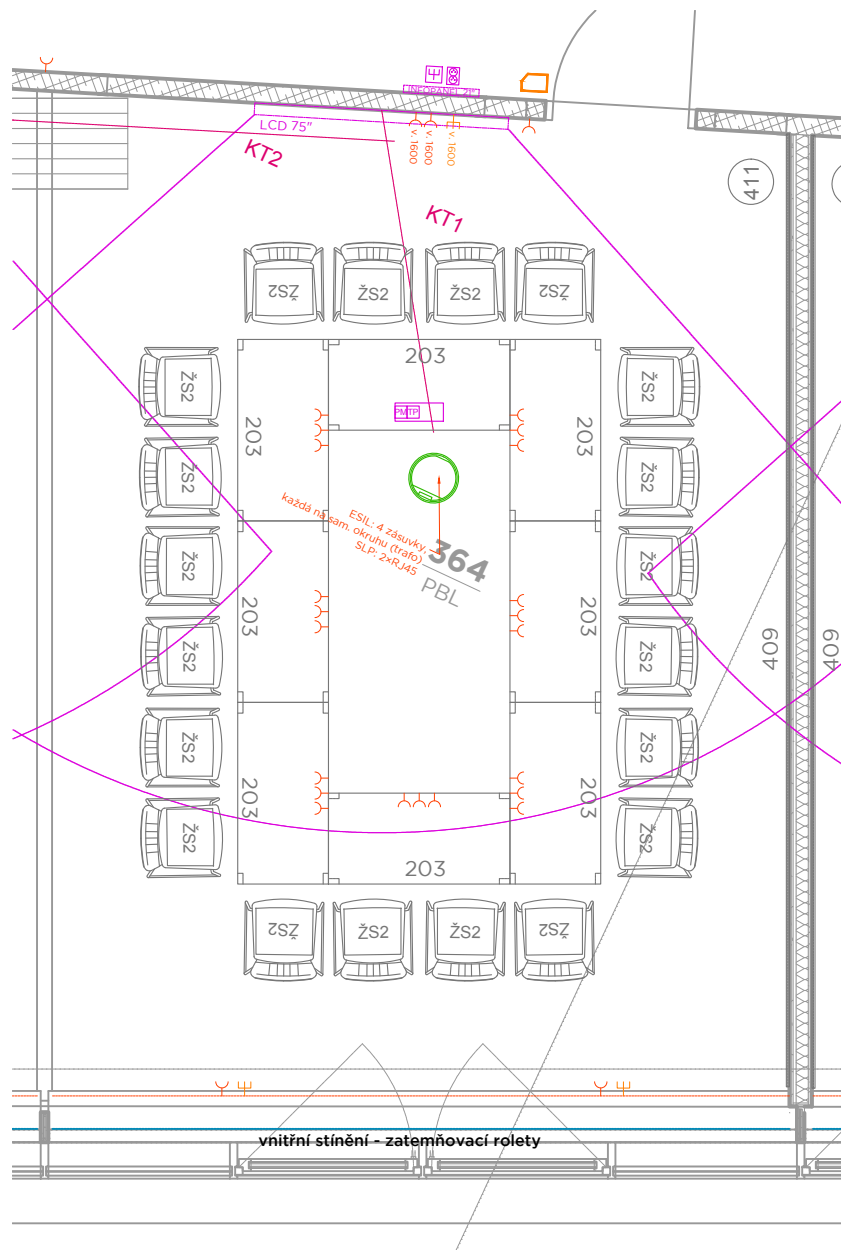

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26 °C (Δt6 °C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní zatemňovací rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> 230V	počet
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	5 + 24 (nábytek)
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	4
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	počet
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	3
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA

<input type="checkbox"/> voda studená (S)	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

systémová posuvná příčka - dodávka stavba
řídící systém - AV technika
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému
dveře se zvýšenou neprůzvučností
KT1 - Ø40 - z příp. místa PM ve stole k LCD displeji na stěně
KT2 - Ø40 - mezi LCD displeji


DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

364 - PBL

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	364	02
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

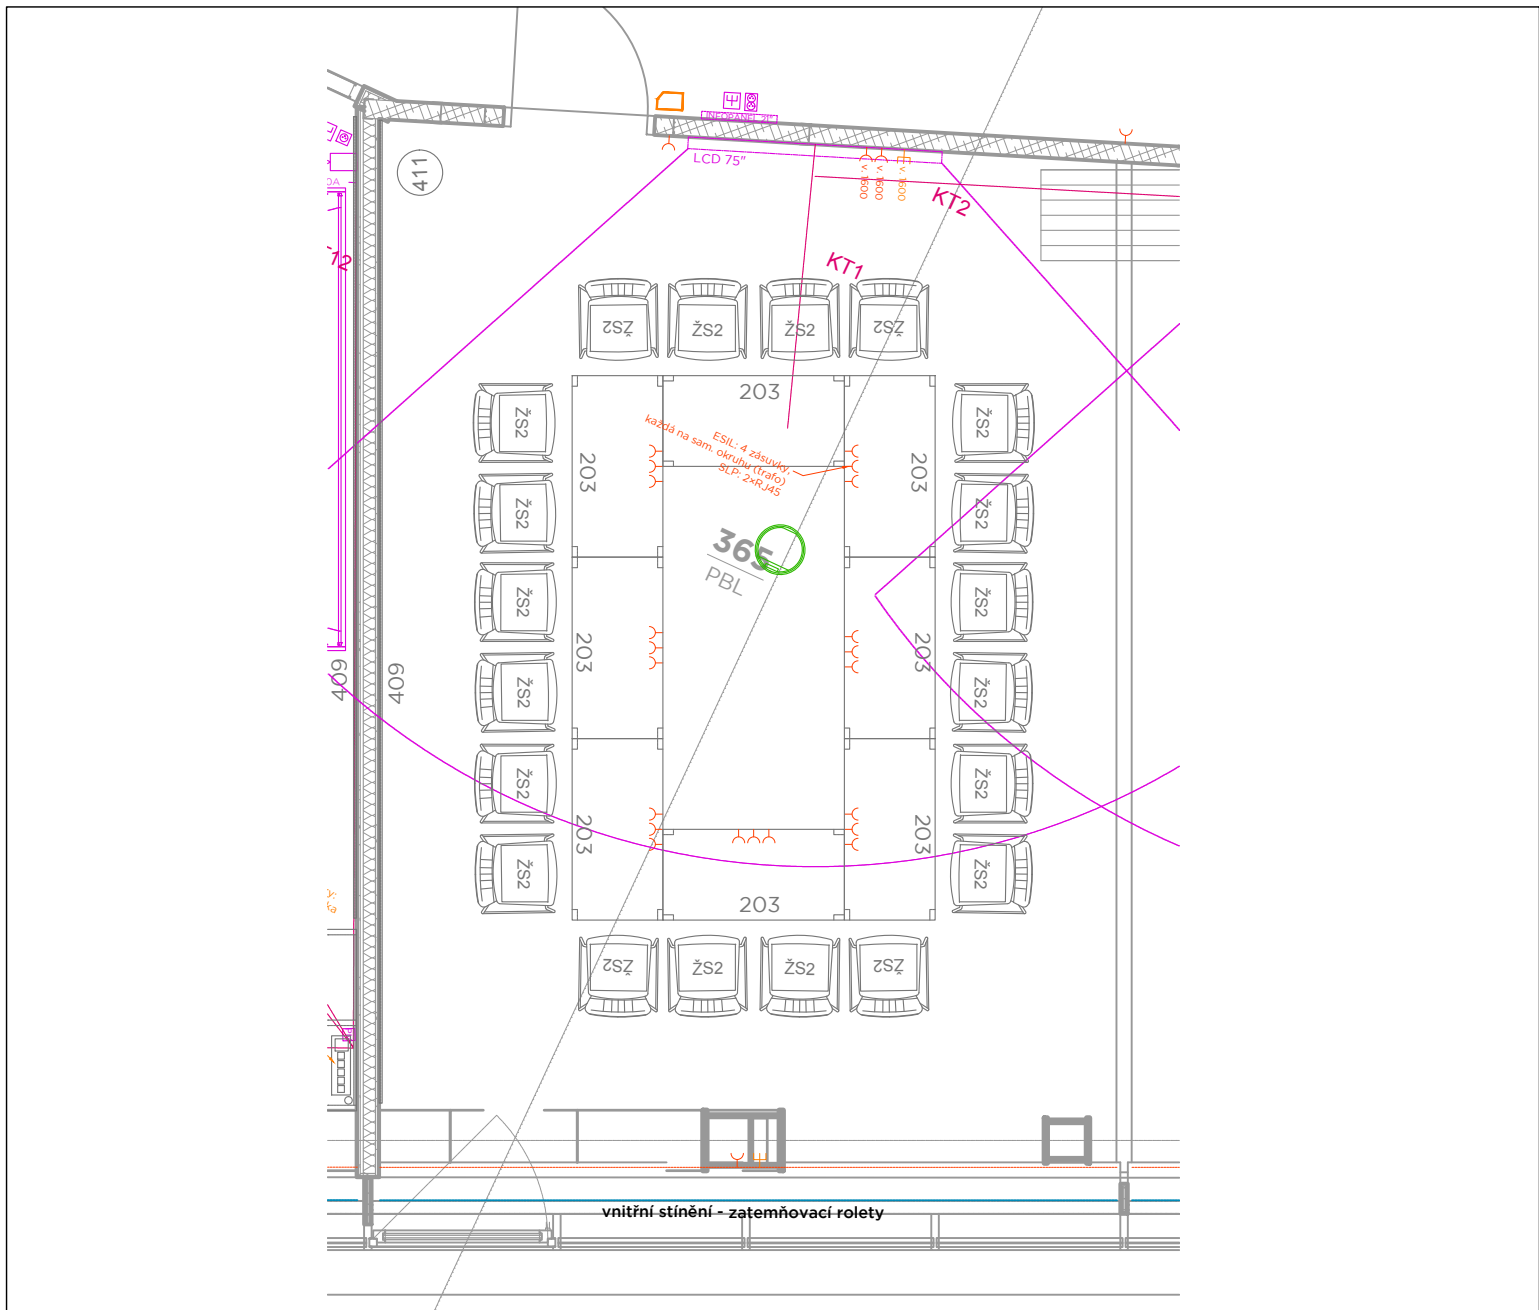

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI 500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní zatemňovací rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> 230V	4 + 24 (nábytek)
<input type="checkbox"/> 230V - P (přepětová)	---
<input type="checkbox"/> 230V - UPS	---
<input checked="" type="checkbox"/> 230V - volný vývod	4
<input type="checkbox"/> 400V	---
<input type="checkbox"/> 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
<input checked="" type="checkbox"/> datové (2xRJ45)	2
<input type="checkbox"/> datové (1xRJ45)	---
<input checked="" type="checkbox"/> počet telefonů	1

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
<input type="checkbox"/> voda studená (S)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> voda teplá (T)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> stlačený vzduch (SV)	---	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> zemní plyn (P)	---	<input type="checkbox"/>

POZNÁMKA

systémová posuvná příčka - dodávka stavba
řídící systém - AV technika
žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na řídícím systému
dveře se zvýšenou neprůzvučností
KT1 - Ø40 - z příp. místa PM ve stole k LCD displeji na stěně
KT2 - Ø40 - mezi LCD displeji


DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

365 - PBL

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	365	02
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

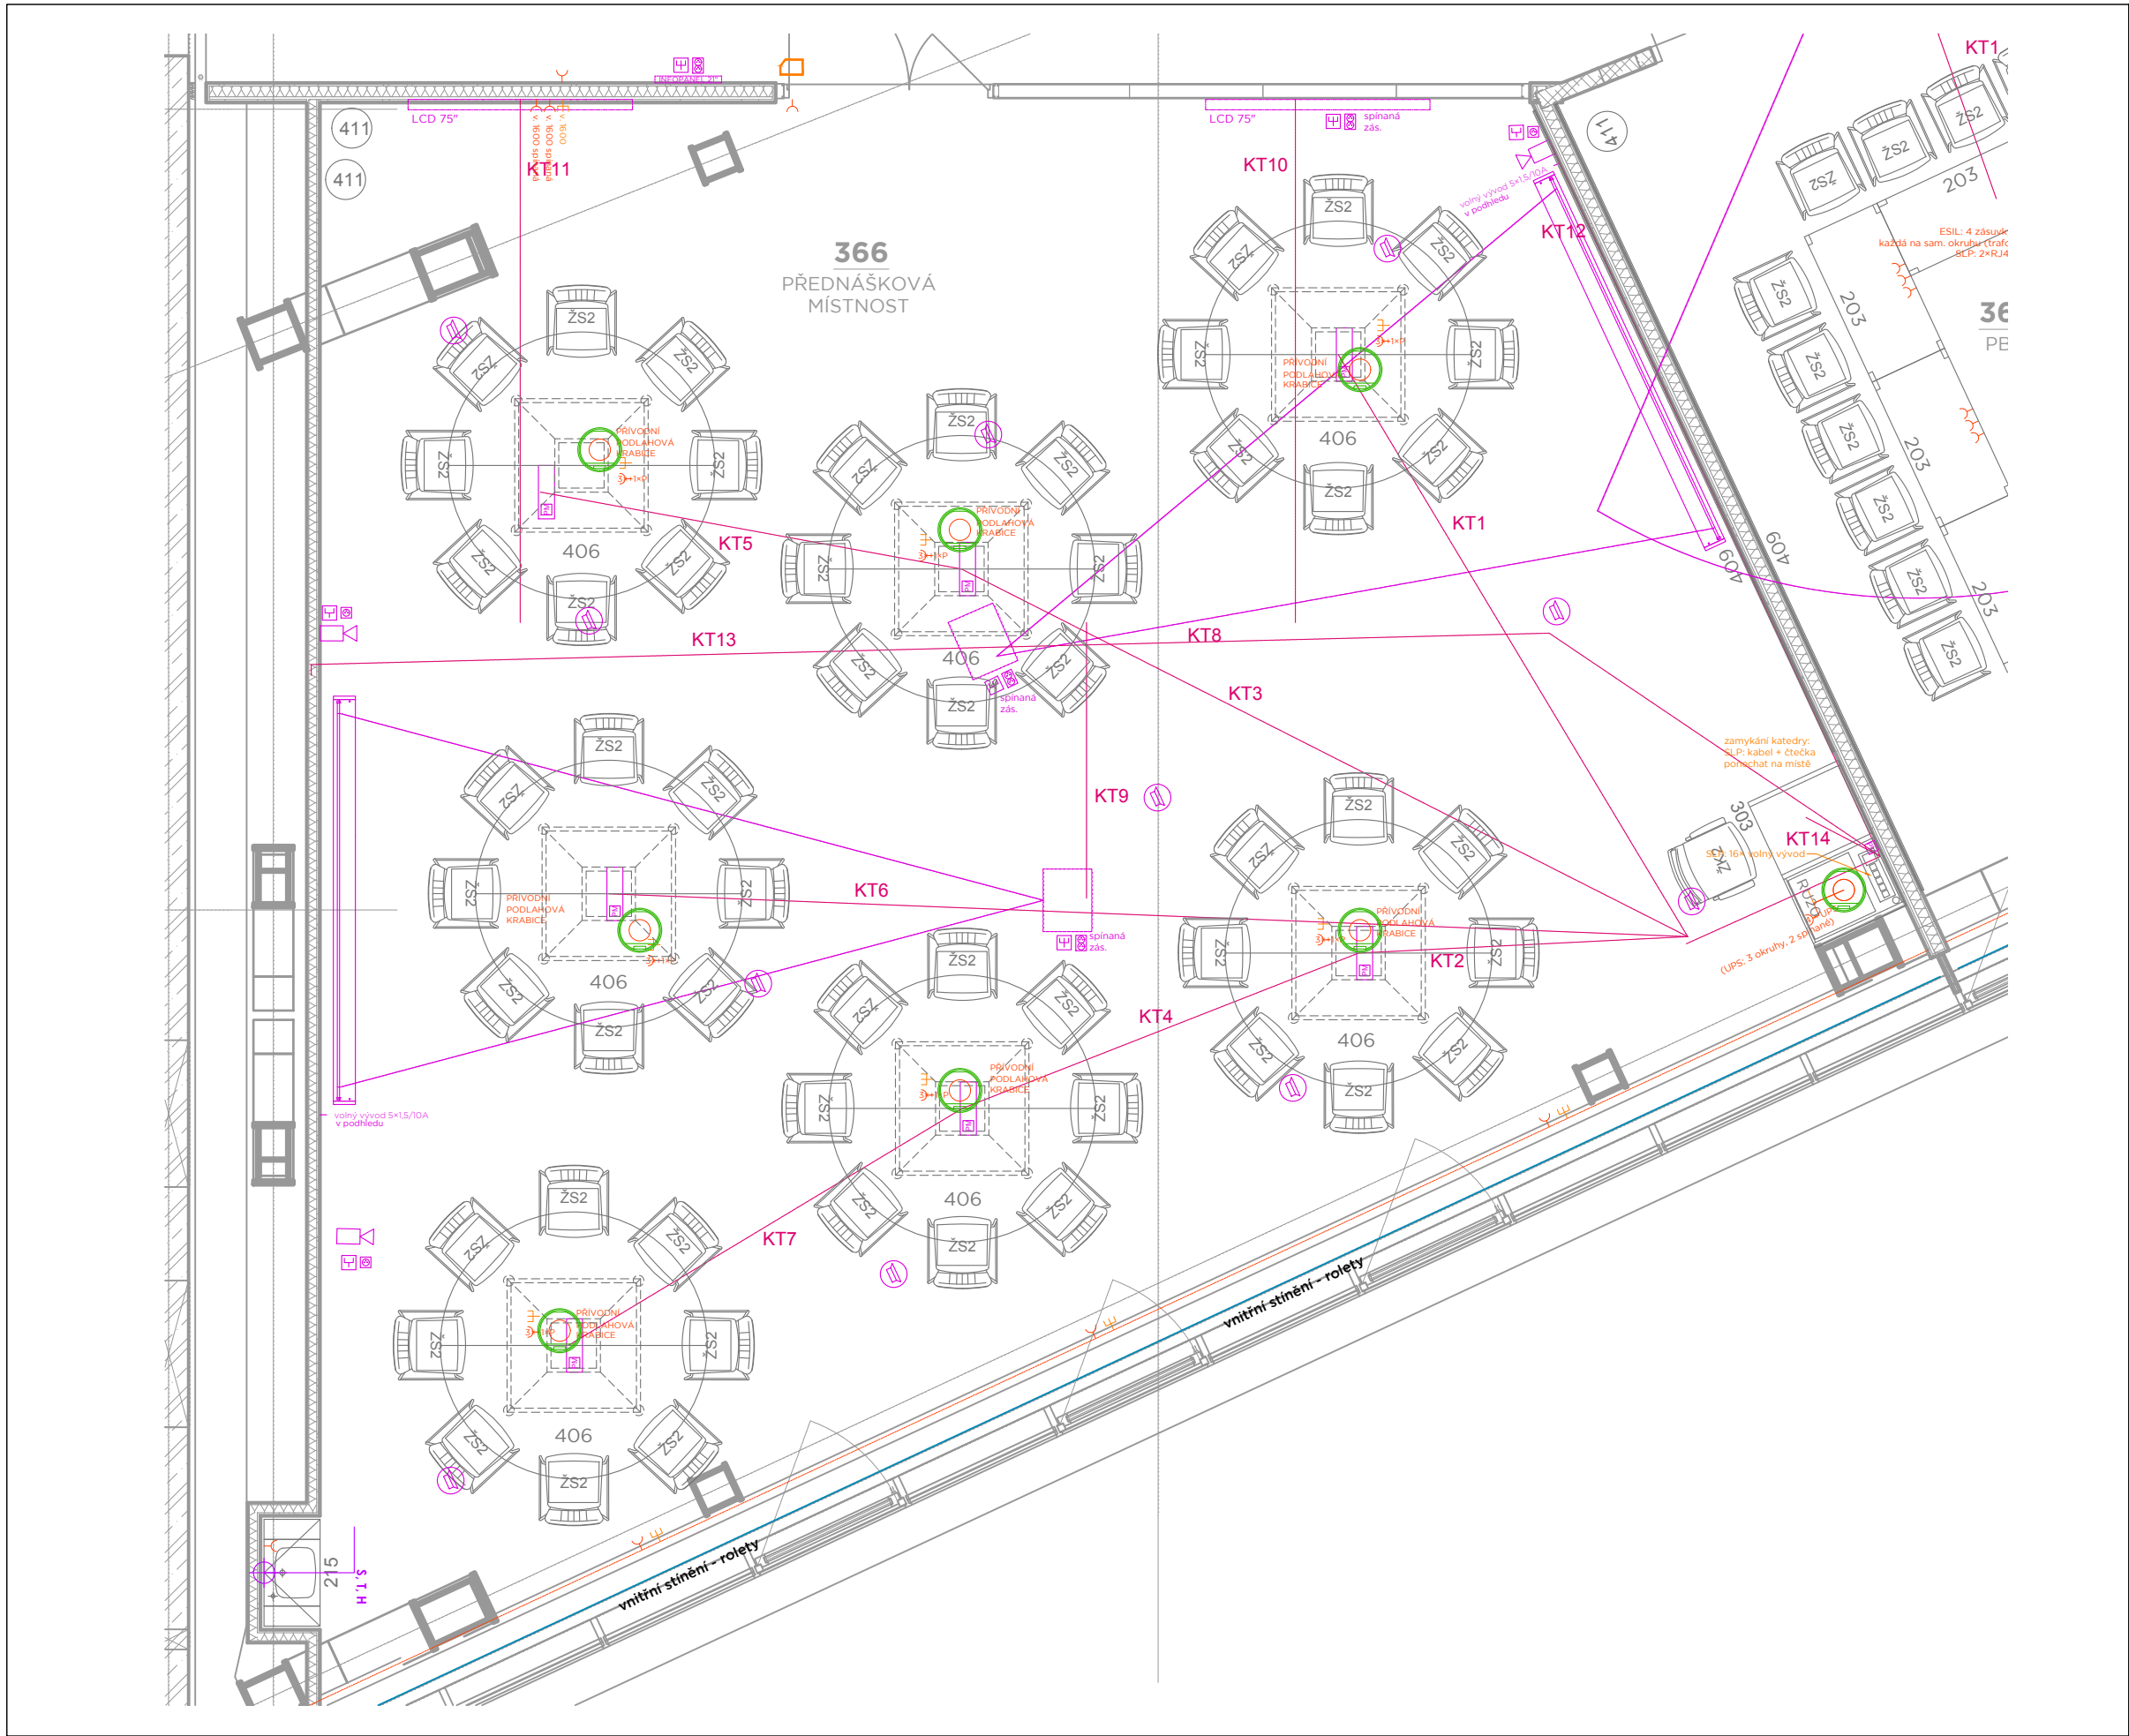

PARAMETRY PROSTŘEDÍ	
vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	DALI - 500 lx
návrhová teplota (chlazení) / vlhkost	26 °C (Δt16 °C) / ---
návrhová teplota (vytápění) / vlhkost	20 °C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST	
podhled (výška)	akustický rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	lineoleum, soki - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	ovládání řad svítidel, proměnlivá intenzita osvětlení

ZÁSUVKY - SILNOPROUD	
počet	
230V	6 + 9 (podhled) + 21 (nábytek)
230V - P (přepětová)	7 (nábytek)
230V - UPS	4 (podl. krabice)
230V - volný vývod	7 (podl. krabice) + 2 (podhled)
400V	---
400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD	
počet	
datové (2xRJ45)	4 + 3 (podhled) + 2 (podl. krabice) + 7 (nábytek)
datové (1xRJ45)	3 (podhled)
počet telefonů	1

PŘIVEZENÁ MÉDIA	
počet	centrální zdroj
voda studená (S)	1
voda teplá (T)	1
stlačený vzduch (SV)	---
zemní plyn (P)	---

POZNÁMKA	
prosklená systémová příčka vč. meziskelních žaluzií - dodávka stavby	
řídící systém - AV technika: žaluzie + osvětlení nezávislé ovládání na RS AVT	
KT1 až KT7 - Ø40 - z RAV k přípojnému místu ve stole	
KT8, KT9 - Ø40 - z RAV k projektoru DP do podhledu	
KT10, KT11 - Ø40 - z RAV k LCD displeji na stěně	
KT12, KT13, KT14 - Ø40 - z RAV ke kamerě KAM na stěně / v podhledu	
Ø25 - z RAV ke stropním reproduktorům v podhledu	

DATUM, PODPIS

2019 - 11 - 12

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

366 - PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	366	02
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION