

# SCHÉMA ROZVADĚČŮ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Masarykova univerzita	<b>Masarykova univerzita</b> Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno tel.: +420 549 491 011 e-mail: info@muni.cz	<b>MUNI</b>
-----------------------	--	-------------

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	<b>TECHNICO</b> architects & engineers  TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Antonín PAVELKA	
	Adam SKÁCELÍK	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

## D.1.4.7. ELEKTROTECHNIKA


MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant Rekonstrukce kanceláří Katedry psychologie 2.NP  K.ú. Staré Brno, parc.č. 1626	FORMÁT	A4
	DATUM	11/2020
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-568-DPS
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		03-D.1.4.7.b.03.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Obsah:        **RK1**

Akce:        STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU PDF  
REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ 1.PP-5.NP  
D.1.4.7. ELEKTROTECHNIKA




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Vypracoval: Adam Skácelík										Investor:					Zak.číslo: TO-568 DPS	A.K.:		Listů: 5				
Kontroloval: Ing. Martin Uličný																			MASARYKOVA UNIVERZITA	Změna/Datum: -	V.č.:	List: 1
Datum : 11/2020																						

L1,L2,L3 - 400/230V In 25a 50Hz, Ik <10kA

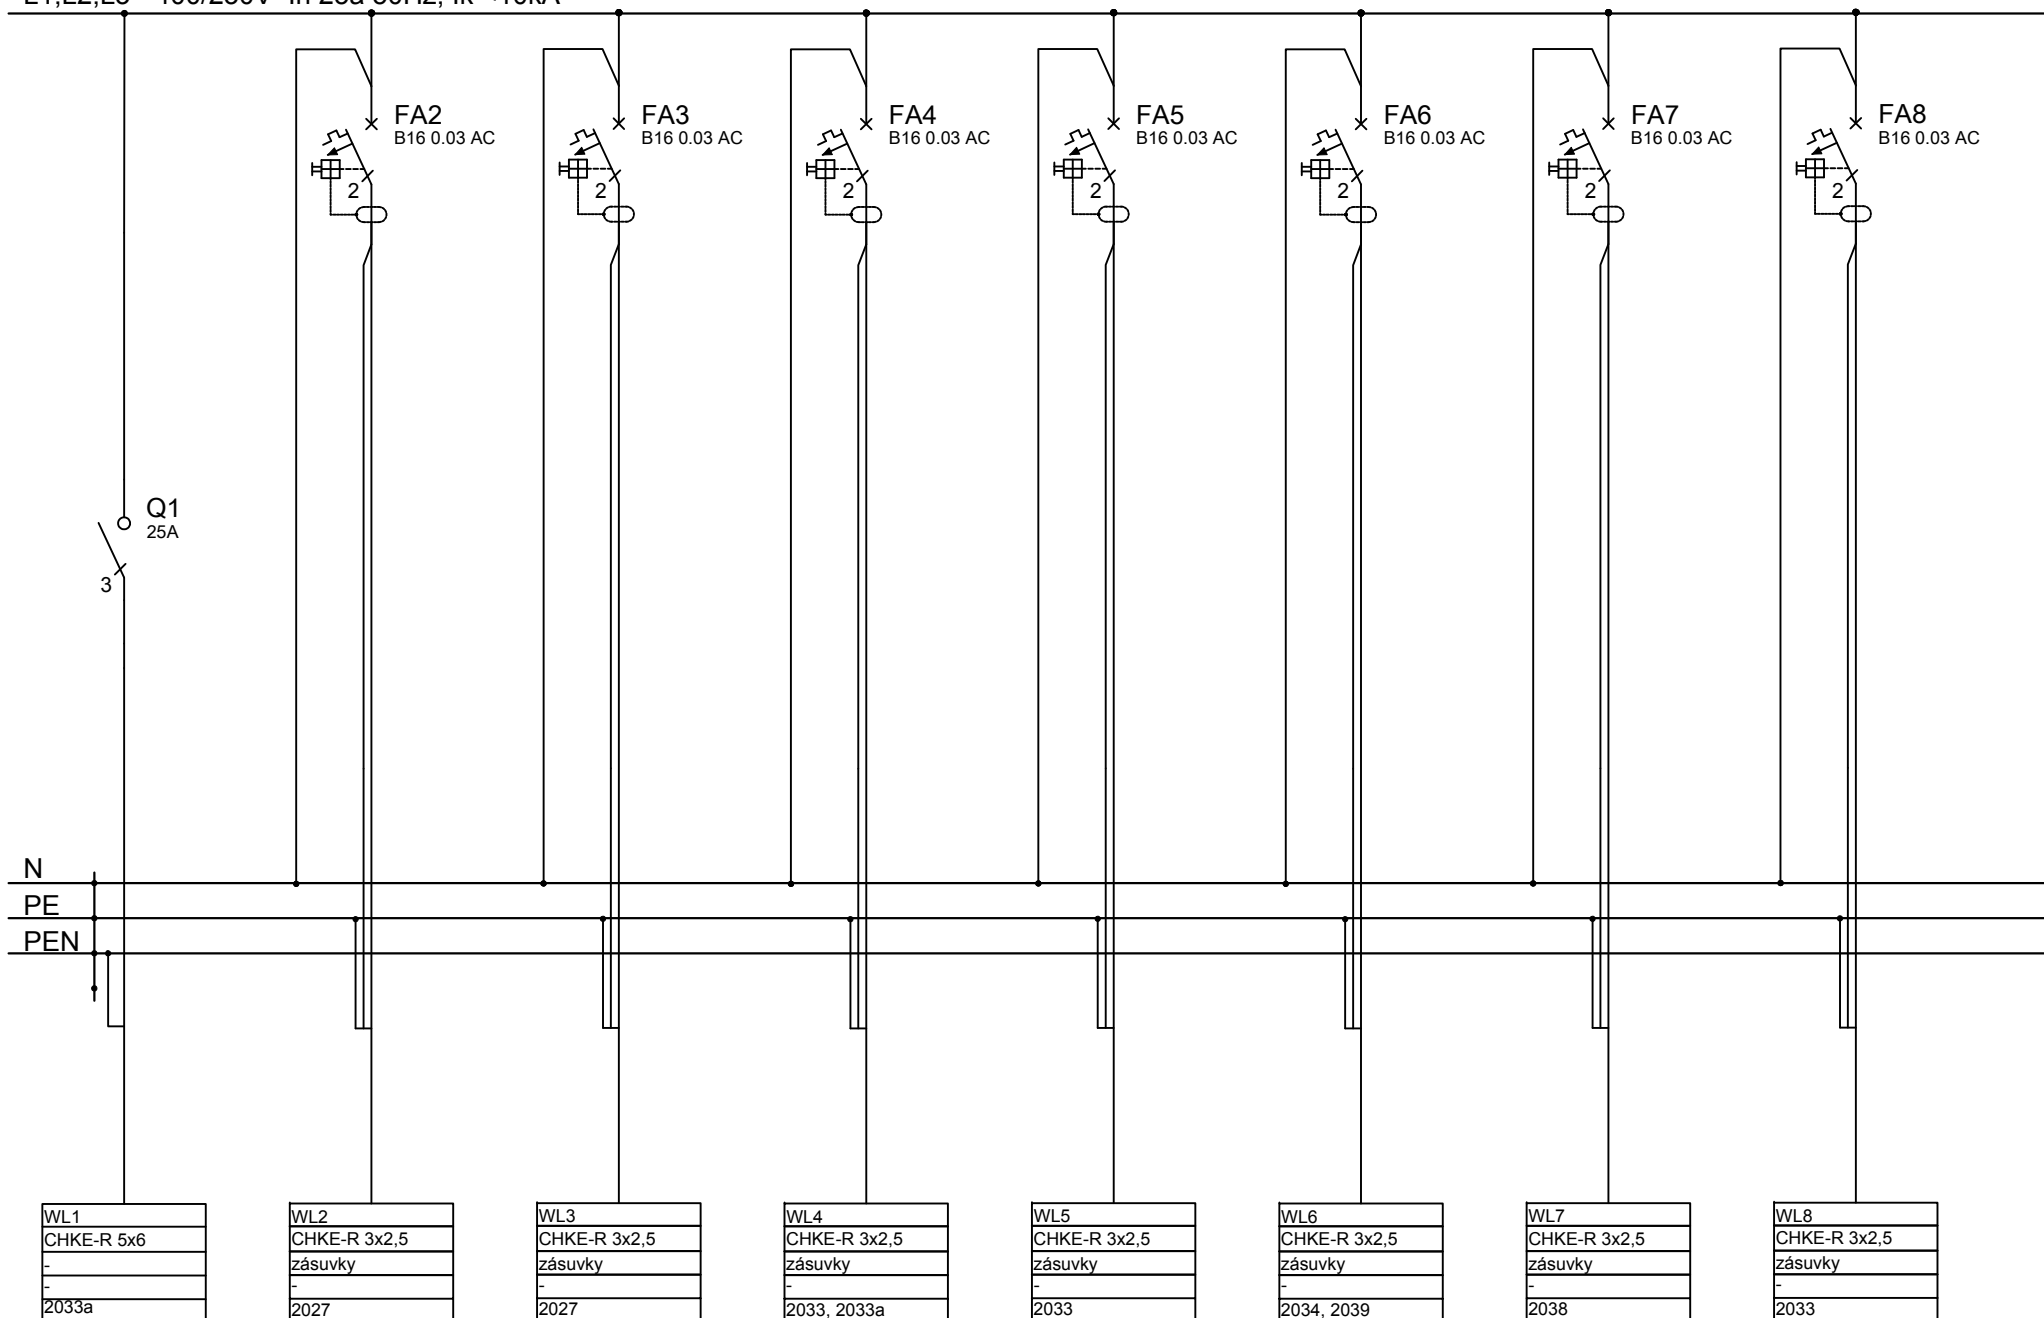

L1,L2,L3 - 400/230V In 25a 50Hz, Ik <10kA

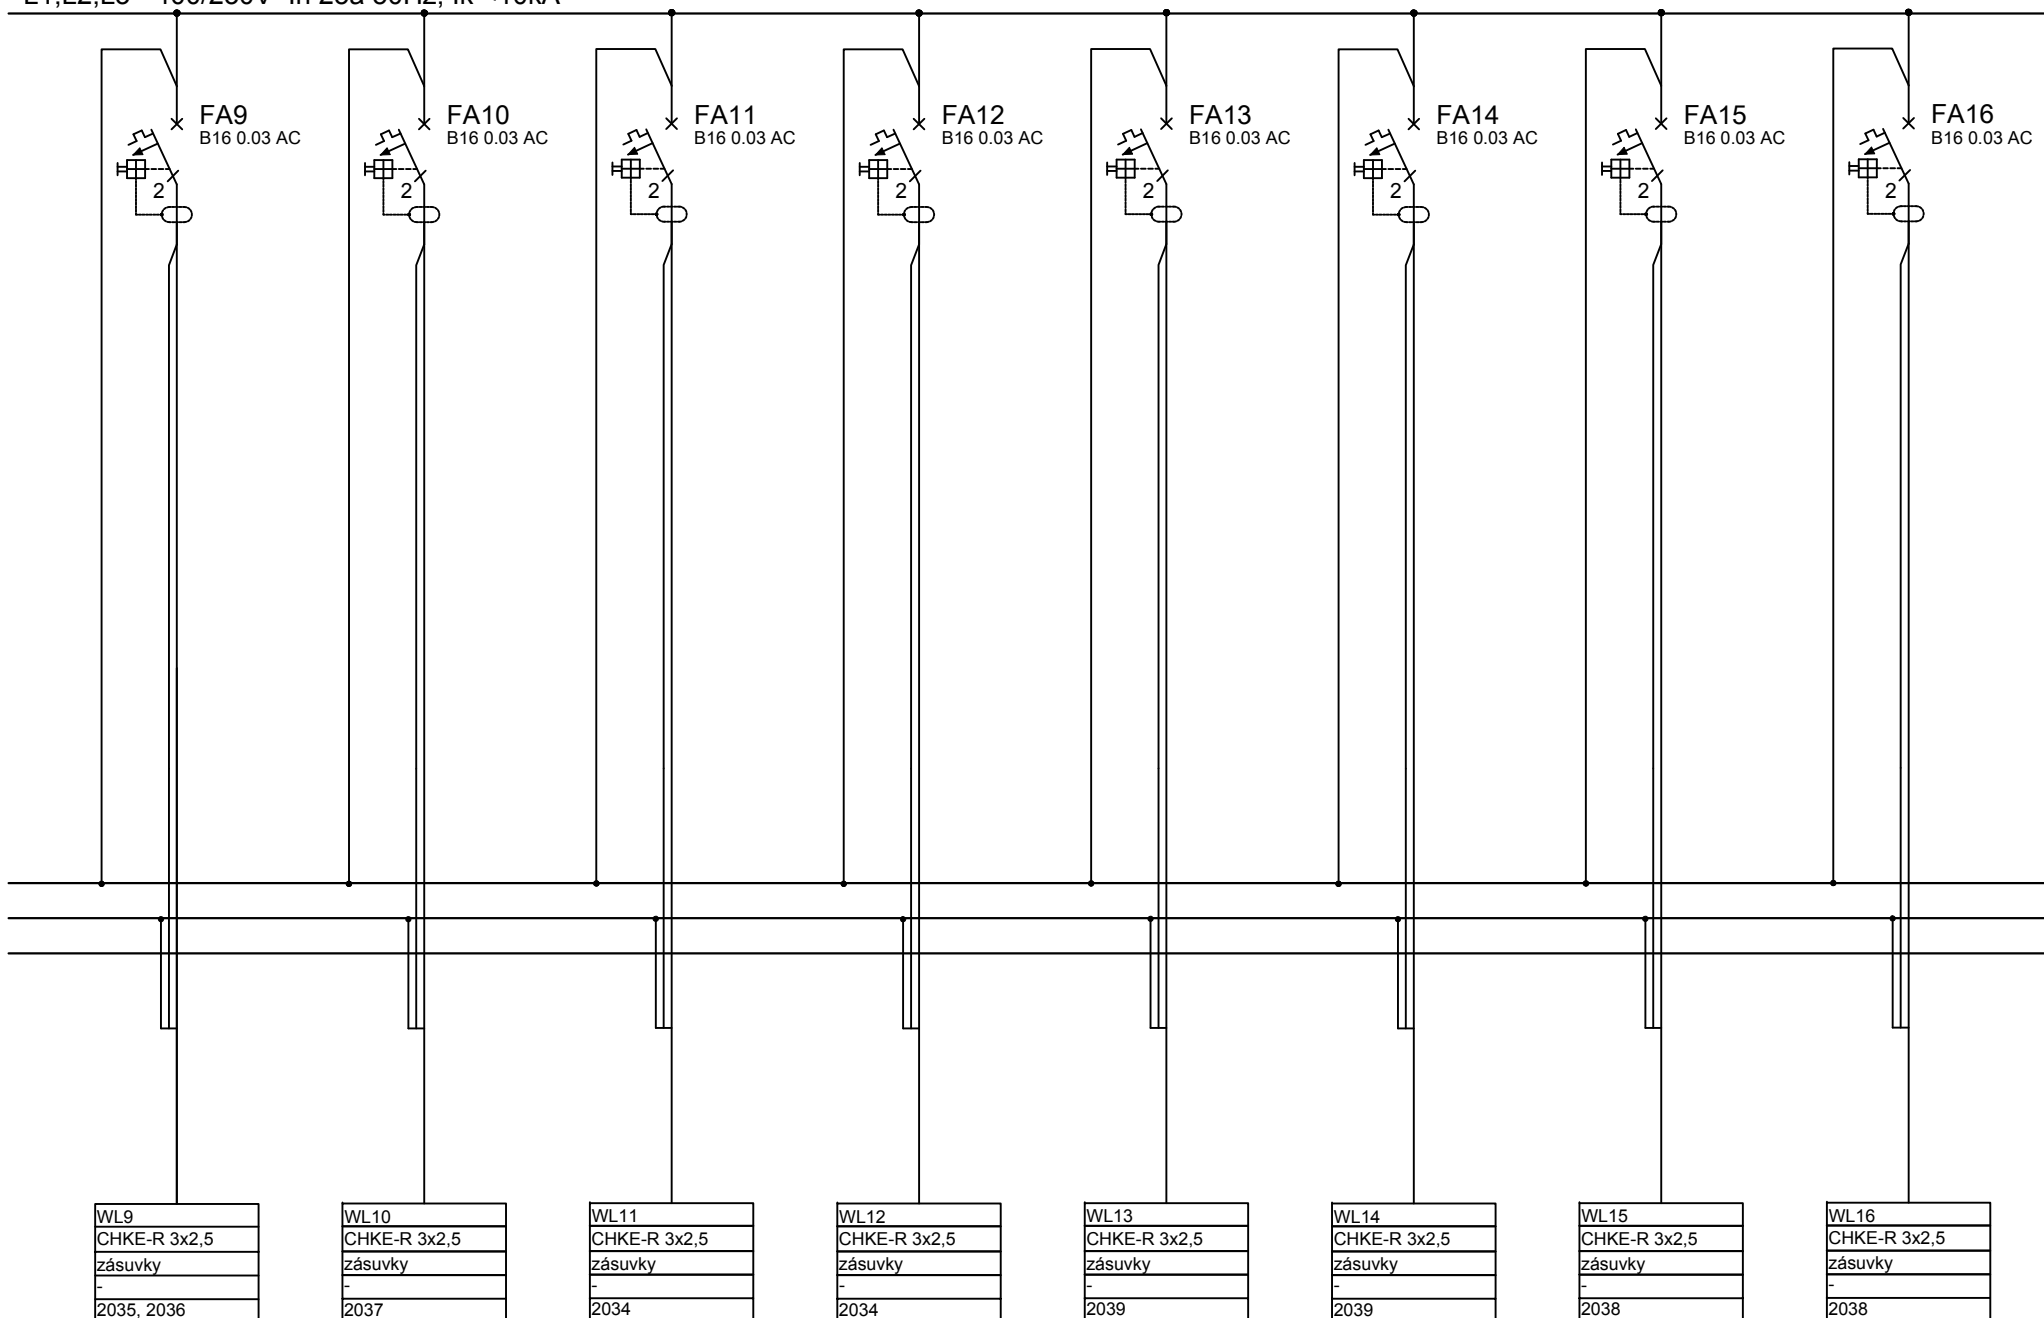

L1,L2,L3 - 400/230V In 25a 50Hz, Ik <10kA

FA25  
B10A

FA26  
B10A

WL25
CHKE-R 3x1,5
osvětlení
-
2033,2033a,2037

WL26
CHKE-R 3x1,5
osvětlení
-
2035,2036

L1,L2,L3 - 400/230V In 25a 50Hz, Ik <10kA

