


REVIZE	DATUM	PROVEDL	POPIS ZMĚNY
6			
5			
4			
3			
2			
1	11.10.2018	SUKB	AKTUALIZACE DSP, REVIZE ROZVODŮ


LEGENDA:

Soustava : 3NPE ~ 50Hz 400/230V TN-S
Ochrana proti úrazu : ZÁKLADNÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
el. proudem

Typ : SKŘÍŇOVÝ
Rozměry : 800x1500x250 mm
Přívod : horem
Vývody : horem
Krytí : IP 40/20
Pinst : 65,0 kW
b : 0,7
Pp : 45,0 kW

Vypínač : OEZ LETOHRAD
Jističe : OEZ LETOHRAD LSN
FI : OEZ LETOHRAD
Ovladač : OBZOR ZLIN
Impulsní relé : OEZ LETOHRAD
Skříň : EL-SERVIS SPÁLOVSKÝ

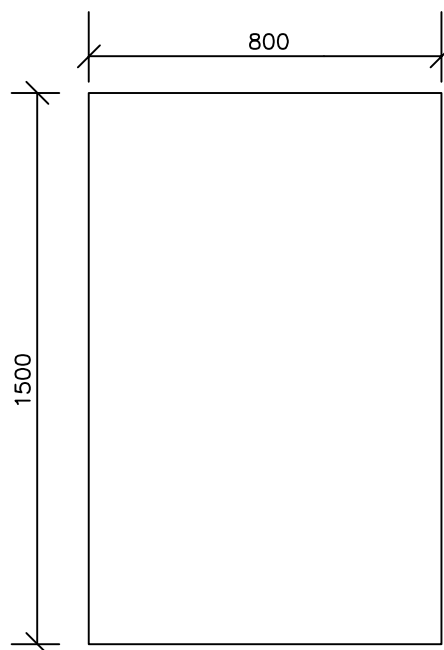

Kreslil	Vypracoval	Zodp. proj.	Ved. střediska	Ved. útvaru	 s p o l. s r o . . Projektová a obchodní činnost tel., fax 541 217 003	
ING. NOVÁK	ING. NOVÁK	M. LAŤÁK				
Kraj: J.M.			OÚ: BRNO – BOHUNICE			
Investor: MU, ŽEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 9, BRNO					Č. zakázky	1692
Stavba: MORFOLOGICKÉ CENTRUM BRNO–BOHUNICE Akce: III. ETAPA Objekt: SO 303 OBJEKT PRACOVEN A LABORATOŘÍ Soubor: 4. VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE Část profese ROZVADĚČ RMS2/2 Obsah:					Datum	03.2003
					Stupeň	PROJEKT
					Formát	8 A4
					Měřítko	—
					Arch. č.	1692/02
					Příloha číslo	C26

