

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	MILENA ZACHAREVOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SPOJENÍ UNISTAV + IMOS Brno + PSG International
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ROMAN MAČÁK
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a.s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÝ PRACOVNÍK / COMPILER	NEPŘÍMÝ, s.r.o.


Půdorys 1.PP - EZS, EKV, CCTV

REVIZE / REVISION	
NO.	DATUM / DATE
01	2020 - 01 - 11 Rekonstrukce CCTV ALEŠ MAREK
02	
03	
04	
POZNÁMKA / ANNOTATION:	



JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE F
ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO.	3089 - 30
STUPĚN / PHASE	RD
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	303 - PAVILON A13
ČÁST / PART	12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

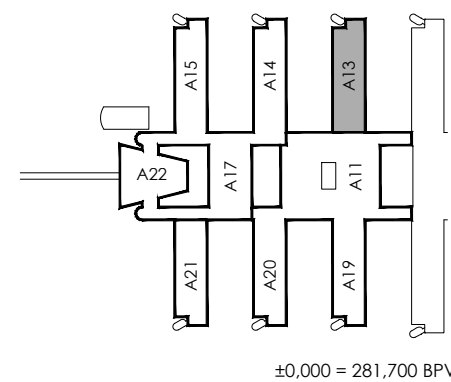

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	PŮDORYS 1.PP EZS, EKV, CCTV				
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	MILAN HRADIL				
VYPRACOVAL / PREPARED BY	ALEŠ MAREK				
DATUM / DATE	2020 - 01 - 11				
FORMÁT / FORMAT	8 x A4				
MĚŘÍTKO / SCALE	1 : 50				
STAVBA	STUPĚŇ	ČÍSLO PL. SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB F	DSP	D 303	12	023	01

LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	POCITA m²
1S01	CHODBA	51,04
1S02	SCHODIŠTĚ	10,67
1S03	VÝTAH	3,32
1S04	WC – ZAMĚSTNANCI PŘEDSÍŇKA	4,88
1S05	WC – ZAMĚSTNANCI	1,55
1S06	SPRCHA – ZAMĚSTNANCI	1,69
1S07	OKLID	3,02
1S08	(01) UMÝVÁRNA A STERILIZACE	15,50
1S09	(L1 FAR) KULTIVAČNÍ MÍSTNOST – KLIMABOXY	30,00
1S11	(L2 FAR) LAB. KULTIVACE ŘAS A SINIC	8,62
1S12	ROZVODNA SLP	10,67
1S13	(L4 GEN) LAB. KULTIVACE ROSTLIN	21,40
1S14	(O2 GEN) KRYOBANKA	12,78
1S15	(L3 GEN) LABORATOŘ (DROZOFILY)	11,82
1S16	STROJOVNA VZT, UT	65,07
1S17	CHODBA	18,00
1S18	STROJOVNA CHLAZENÍ	13,16
1S19	ROZVODNA NN	9,61
1S21	ROZVODNA NN POŽÁRNÍ	3,10

LEGENDA

- EZS** ŮSTŘEDNA EZS
- 1.1a-6-2** PASIVNÍ ČIDLO POHYBU VĚJŘ (UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- 1.1a-6-0** PASIVNÍ ČIDLO POHYBU VĚJŘ ČTYŘNÁSOBNÝ (UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- 1.1a-6-12** PASIVNÍ ČIDLO POHYBU STROPNÍ (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
- 1.1a-6-14** ČIDLO ROZBITÍ SKLA (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
- 1.1a-6-8** PASIVNÍ ČIDLO POHYBU S ANTIMASKINGEM UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- 1.1a-6-10** MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘIP. KE DVEŘİM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNĚHO PROSTORU)
- 1.1a-6-6** PROPOJOVACÍ KRABICE S TAMPER KONTAKTEM (V PODHLEDU)
- 1.1a-6-4** OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS (UMÍSTĚNÁ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,3m)
- 1.1a-6-10** TISŇOVÝ HLÁŠIČ TLAČÍTKOVÝ (UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
- 1.1a-6-0** EXPANDER (STANDARDNĚ UMÍSTĚNÝ NAD PODHLEDEM NEBO PŘÍSTUPNĚ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ)
- 1.1a-6-8** EXPANDER S PŘÍJÍMAČEM BEZDRÁTOVÝCH TLAČÍTEK
- 1.1a-6-10** KABEL K PRVKŮM EZS (TYP VIZ POZNÁMKA)
- 1.1a-6-10** SBĚRNICOVÝ KABEL SUPERBUS AB01
- 1.1a-6-10** NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKUMULÁTORU
- 1.1a-6-10** VIBRAČNÍ DETEKTOR

LEGENDA EKV

- 1.1a-6-10** ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SNÍMAČŮ ID KARET
- 1.1a-6-10** SNÍMACÍ HLAVA KARET, PROTOKOLY EM4002 A MIFARE
(NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m, PŘÍPOJENO KABELĚM UTP)
- 1.1a-6-10** ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK ZABUDOVANÝ DO DVEŘÍ (PŘÍPOJENO KABELĚM JYTY 2x1)
- 1.1a-6-10** MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘIP. KE DVEŘİM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNĚHO PROSTORU)
OTEVÍRÁNÍ OD EV PŘÍPOJENO MÍSTO ODCHODOVĚHO TLAČÍTKA
- 1.1a-6-10** KABEL K PRVKŮM EKV

LEGENDA CCTV

- 1.1a-6-10** DVR záznamová jednotka
- 1.1a-6-10** KAMERA PEVNÁ, VNITŘNÍ KRYT
- 1.1a-6-10** KAMERA PEVNÁ, VNĚJŠÍ KRYT
- 1.1a-6-10** KABEL PRO PŘENOS VIDEOSIGNÁLU

- PU1** POŽÁRNÍ UCPÁVKA TYP 1
- 1.1a-6-10** STOUPACÍ VEDENÍ

POZNÁMKA

- ROZVODY POUŽÍVÁJÍ V MAXIMÁLNÍ MÍŘE TRASY SK
- SBĚRNICOVÉ VEDENÍ JE KABELĚM SUPERBUS AB01
- MAG. KONTAKTY JSOU VYBAVENY KABELĚM O DÉLCE CCA 3M, KTERÝ SE PŘÍPOJUJE DO SVORKOVNIC
- KE SVORKOVNICM MAG. KONTAKTŮ A NOUZOVÝM TLAČÍTKŮM VEDE KABEL 4x0,22
- K ČIDLŮM PIR, DETEKTORŮM TRÍŠTĚNÍ SKLA A VIBRAČNÍM DETEKTORŮM VEDE KABEL 2x0,5+4x0,22
- KE ČTEČCE IDENTIFIKAČNÍCH KARET VEDE KABEL FTP 5e LSZH
- K ZÁVOROVĚMU KONTAKTU VEDE KABEL JYTY 2x1
- VŠECHNY KABELY VČETNĚ ŮLOŽNÝCH KONSTRUKCÍ A TRAS V CHRÁNĚNĚ ŮNIKOVĚ CESTĚ PROVEDENY PODLE VÝHL 23Sb/2008, VČ. PŘÍLOH
- UMÍSTĚNÍ KONG. PRVKŮ NA PODHLEDU BUDE PODŘÍZENO KOORDINAČNÍM VÝKRESŮM VE STAV. ČÁSTI
- ČIDLA PIR SE UMÍSTUJÍ DO VÝŠKY 2,4 m, V PŘÍPADĚ POTŘEBY NEJNÍŽE 1,8 m
- TYPY KABELŮ:
 - 1.1a-6-10 STÍNĚNÝ KABEL 4x0,22
 - 1.1a-6-10 STÍNĚNÝ KABEL 2x0,5+4x0,22
 - 1.1a-6-10 KABEL FTP 5e LSZH

