

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	MILENA ZACHARIEVOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERALNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ UNISTAV + IMOS Brno + PSG International
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ROMAN MAČÁK
GENERALNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a.s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	NETPROSYS, s.r.o.


Půdorys 2.NP - EZS, EKV, CCTV

REVIZE / REVISION	
NO.	DATUM / DATE
01	2020 - 01 - 11 - Rekonstrukce CCTV ALEŠ MAREK
02	
03	
04	
POZNÁMKA / ANNOTATION:	



JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE F
ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO.	3089 - 37
STUPEŇ / PHASE	DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	304 - PAVILON A14
ČÁST / PART	12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY

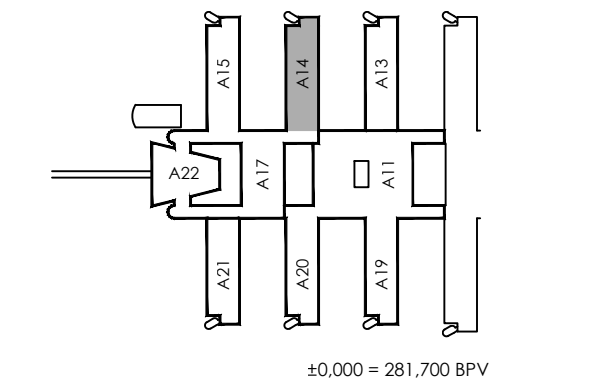

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	PŮDORYS 2.NP - EZS, EKV, CCTV
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	MILAN HRADIL
VYPRACOVAL / PREPARED BY	ALEŠ MAREK
DATUM / DATE	2020 - 01 - 11
FORMÁT / FORMAT	6 x A4
MĚŘÍTKO / SCALE	1 : 100

PROJEKT	FAZE	ČÍSLO PS - SO	ČÍSLO	VÝŠKA	REVIZE
UKB F	DSP	D 304	12	025	01

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
201	CHODBA	83,50
202	SCHODIŠTĚ	10,67
203	VÝTAH	3,06
204a	WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI PŘEDSÍŇKA	6,14
204b	WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI	3,87
205	WC-MUŽI-IMOBILNÍ – ZAMĚSTNANCI + SPRCHA	5,00
206	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	13,60
207	KNIHOVNA, ZASED.Í MÍSTNOST	36,50
208	PRACOVNA	13,77
209	PRACOVNA	18,60
210	VENKOVNÍ CHODIŠTĚ	–
211	PRACOVNA	20,60
212	LAB. SPECIAČNÍ	21,71
213a	HYGIEN. SMÝČKA – ŠATNA	2,54
213b	HYGIEN. SMÝČKA – SPRCHA	2,00
213c	HYGIEN. SMÝČKA – PŘEDSÍŇ	6,00
213d	HYGIEN. SMÝČKA – WC	2,48
214	LAB. CHEMICKÁ STOPOVÁ	27,94
215	NEOBSAZENO	
216	LAB. ULTRASTOP. PŘÍSTR. I,II	60,55
217	CHODBA	61,45
218	LABORATÓŘ AAS	24,91
219	LABORATÓŘ OPTICKÁ	37,88
221	LABORATÓŘ CHEMICKÁ	34,08
222	LABORATÓŘ PŘÍPRAVNÁ	16,60
223	NEOBSAZENO	
224	PŘÍRUČNÍ SKLAD	9,98
225	SKLAD+PŘÍPRAVNÁ	16,82
226	PRACOVNA DOKTORANDI	18,61
227	PRACOVNA PROFESORŮ	13,77
228	PRACOVNA PROFESORŮ	13,77
229	LAB. ELEKTROANAL. METOD	16,67
231	PRAC. VEDOUČHO KATEDRY	18,61
232	SEKRETARIAT	18,36
233	NEOBSAZENO	
234a	WC-ŽENY-ZAMĚSTNANCI PŘEDSÍŇKA	6,14
234b	ÚKLID	1,27
234c	WC-ŽENY-ZAMĚSTNANCI	2,29
235	WC-ŽENY-IMOBILNÍ – ZAMĚSTNANCI + SPRCHA	5,00

LEGENDA

- EZS** ÚSTŘEDNA EZS
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU VĚJÍŘ (UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU VĚJÍŘ ČTYŘNÁSOBNÝ (UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU STROPNÍ (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
- ČIDLO ROZBITÍ SKLA (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU S ANTIMASKINGEM UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘÍP. KE DVEŘÍM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNÉHO PROSTORU)
- PROPOJOVACÍ KRABICE S TAMPER KONTAKTEM (V PODHLEDU)
- OVLAĐACÍ KLÁVESNICE EZS (UMÍSTĚNÁ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,3m)
- TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ (UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
- TÍSŇOVÝ HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ – PRO INVALIDY (UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
- EXPANDER (STANDARDNĚ UMÍSTĚNÝ NAD PODHLEDEM NEBO PŘÍSTUPNĚ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ)
- EXPANDĚR S PŘÍJÍMAČEM BEZDRÁTOVÝCH TLAČÍTEK
- KABEL K PRVKŮM EZS (TYP VIZ POZNÁMKA)
- SBĚRNICOVÝ KABEL SUPERBUS AB01
- NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKUMULÁTORU
- VIBRAČNÍ DETEKTOR

LEGENDA EKV

- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SNÍMAČŮ ID KARET
- SNÍMACÍ HLAVA KARET, PROTOKOLY EM4002 A MIFARE (NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m, PŘÍPOJENO KABELEM UTP)
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK ZABUDOVANÝ DO DVEŘÍ (PŘÍPOJENO KABELEM JYTY 2x1)
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK REVERZNÍ (PŘÍPOJENO KABELEM JYTY 2x1)
- MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘÍP. KE DVEŘÍM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNÉHO PROSTORU)
- TLAČÍTKO PRO ODCHOD (NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
- KABEL K PRVKŮM EKV

LEGENDA CCTV

- DVR záznamová jednotka
- KAMERA PEVNÁ, VNITŘNÍ KRYT
- KAMERA PEVNÁ, VNĚJŠÍ KRYT
- KABEL PRO PŘENOS VIDEOSIGNÁLU
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA TYP 1
- STOUPACÍ VEDENÍ

POZNÁMKA

- ROZVODY POUŽÍVAJÍ V MAXIMÁLNÍ MÍŘE TRASY SK
- SBĚRNICOVÉ VEDENÍ JE KABELEM SUPERBUS AB01
- MAG. KONTAKTY JSOU VYBAVENY KABELEM O DÉLCE CCA 3M, KTERÝ SE PŘIPOJUJE DO SVORKOVNIC
- KE SVORKOVNICÍM MAG. KONTAKTŮ NOUZOVÝM A ODCHODOVÝM TLAČÍTKŮM VEDE KABEL 4x0,22
- K ČIDLŮM PIR, DETEKTORŮM TRÍŠTĚNÍ SKLA A VIBRAČNÍM DETEKTORŮM VEDE KABEL 2x0,5+4x0,22
- KE ČTEČCE IDENTIFIKAČNÍCH KARET VEDE KABEL FTP 5e LSZH
- K ZÁVOROVÉMU KONTAKTU VEDE KABEL JYTY 2x1
- VŠECHNY KABELY VČETNĚ ÚLOŽNÝCH KONSTRUKCÍ A TRAS V CHRÁNĚNĚ ÚNIKOVÉ CESTĚ PROVEDENY PODLE VYHL. 23Sb/2008, VČ. PŘÍLOH
- UMÍSTĚNÍ KONC. PRVKŮ NA PODHLEDU BUDE PODŘÍZENO KOORDINAČNÍM VÝKRESŮM VE STAV. ČÁSTI
- ČIDLA PIR SE UMÍSTUJÍ DO VÝŠKY 2,4 m, V PŘÍPADĚ POTŘEBY NEJNÍŽE 1,8 m
- TYPY KABELŮ:

- A STÍNĚNÝ KABEL 4x0,22
- B STÍNĚNÝ KABEL 2x0,5+4x0,22
- C KABEL FTP 5e LSZH

