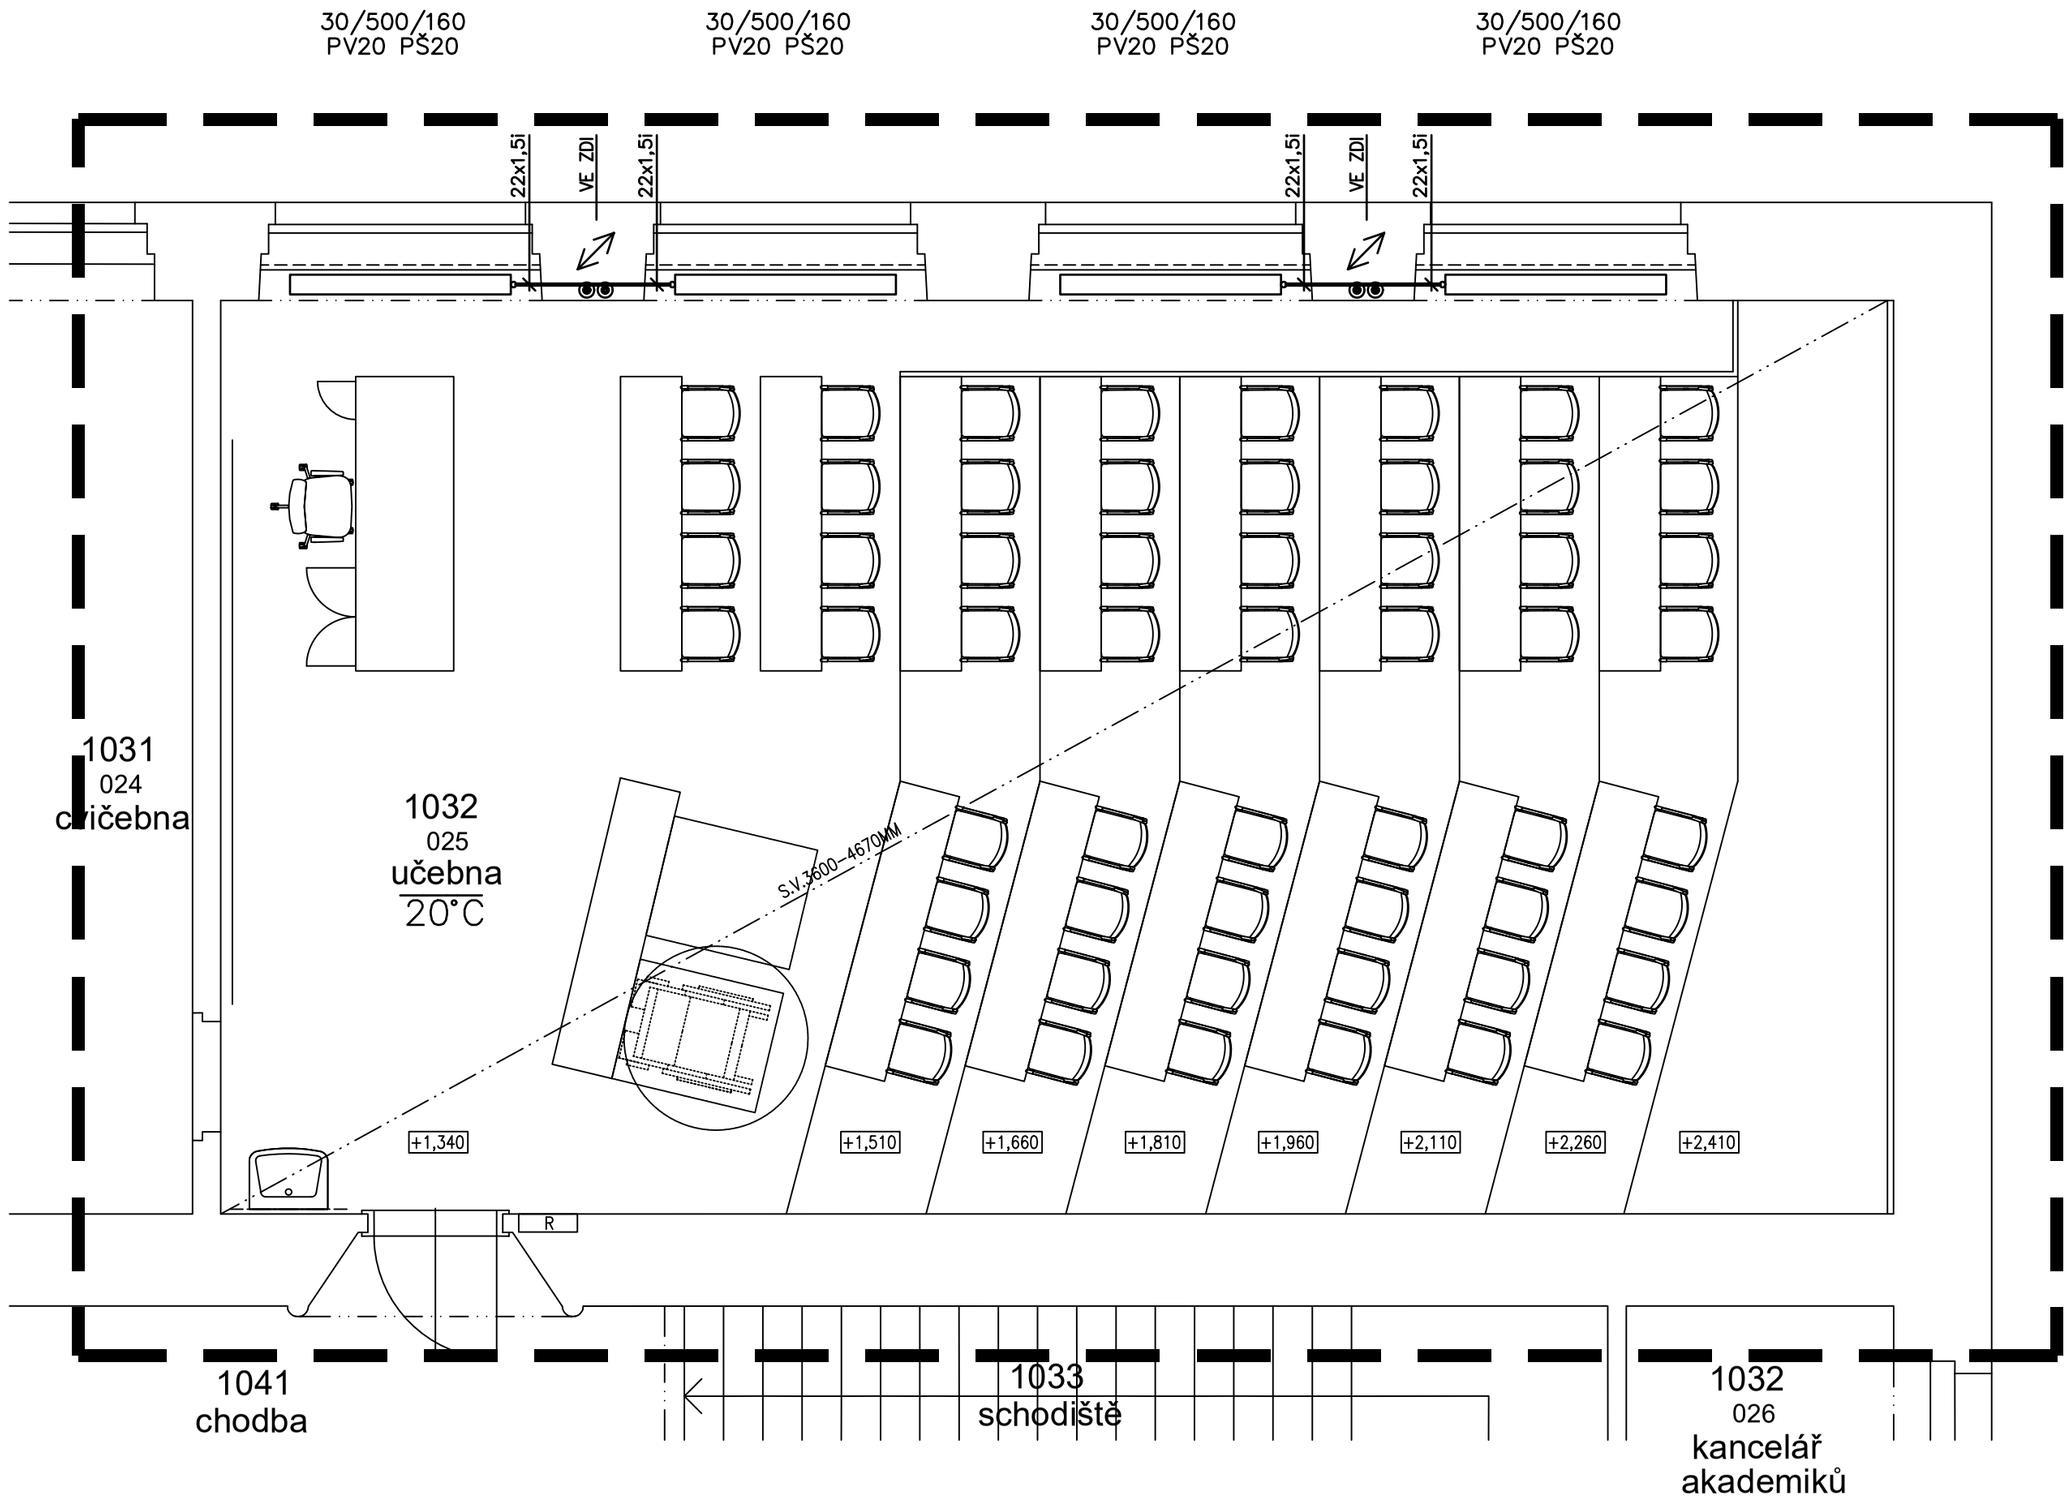

SCHÉMA STOUPAČEK

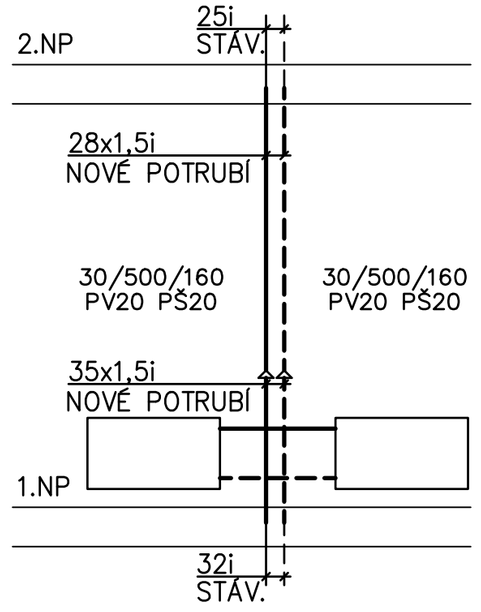

TABULKA POTRUBÍ - UHLÍKOVÁ OCEL

Typ potrubí	Dimenze potrubí	Rozměr potrubí (mm)	Typ izolace	Tloušťka izolace (mm)	Celková tloušťka (mm)	Celková hmotnost (kg/m)	Vzdálenost závěsů (m)	Osová vzdálenost potrubí (mm)
Ocelové uhlíkové potrubí	DN 10	12x1,2	PĚNOVÝ POLYETHYLEM	13	38	0,62	1,0	100
	DN 15	15x1,2	PĚNOVÝ POLYETHYLEM	13	41	0,80	1,2	100
	DN 15	18x1,2	PĚNOVÝ POLYETHYLEM	13	44	1,04	1,3	125
	DN 20	22x1,5	PĚNOVÝ POLYETHYLEM	20	62	1,32	1,5	125
	DN 25	28x1,5	PĚNOVÝ POLYETHYLEM	25	78	1,74	1,7	150
	DN 32	35x1,5	KAMENNÁ VLNA	40	115	2,38	2,0	150
	DN 40	42x1,5	KAMENNÁ VLNA	50	142	2,90	2,2	150
	DN 50	54x1,5	KAMENNÁ VLNA	50	154	4,12	2,4	175
	DN 65	76x2	KAMENNÁ VLNA	50	176	6,12	2,8	200
	DN 80	89x2	KAMENNÁ VLNA	60	209	8,64	3,0	250
	DN 100	108x2	KAMENNÁ VLNA	60	228	10,32	3,3	250

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
1032 (025)		UČEBNA	104,27

LEGENDA:

- NOVÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- NOVÉ VRATNÉ POTRUBÍ
- HRANICE STAVEBNÍCH ÚPRAV
- 30/500/160 PV20 PŠ20 — STÁVAJÍCÍ ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ TĚLESO S NOVÝM VENTILEM A ŠROUBENÍM

POZNÁMKA:

- NOVÉ POTRUBÍ PROVEDENO Z UHLÍKOVÉ OCELI
- STÁVAJÍCÍ STOUPAČKY A PŘÍPOJKY K TĚLESŮM Z OCELI BUDOU DEMONTOVÁNY
- NOVÉ STOUPAČKY A PŘÍPOJKY K TĚLESŮM BUDOU ZASEKÁNY DO ZDI
- ŘEŠENÁ OTOPNÁ TĚLESA SE DEMONTUJÍ, OČISTÍ, NATŘOU A OSADÍ ZPĚT NA PŮVODNÍ MÍSTO
- TEPLOTNÍ SPÁD 80/60 °C

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:

PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL.S R.O.
ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 82/13 602 00 BRNO
INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 775 508 313 T +420 775 238 015

Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová	Projektant profese
Zodp. projektant	Ing. Eduard Sznapka	DOSZpro s.r.o. Šumavská 15 602 00 Brno
Vypracoval	Ing. Petr Kelnar	
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	

Stavba	PrF – Rekonstrukce učebny 25, Veveří 70	Stupeň: DSJ
		Datum: 09/2021
		Formát: 3 x A4
		Zak. č.: 3397
Část	D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb	Měřítko: 1:50
Název výkresu	Půdorys	Č. výkresu: 101
		Revize: 00