



SCHÉMA ROZVODU VODY  
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ



ZÁZEMÍ OBČERSTVENÍ

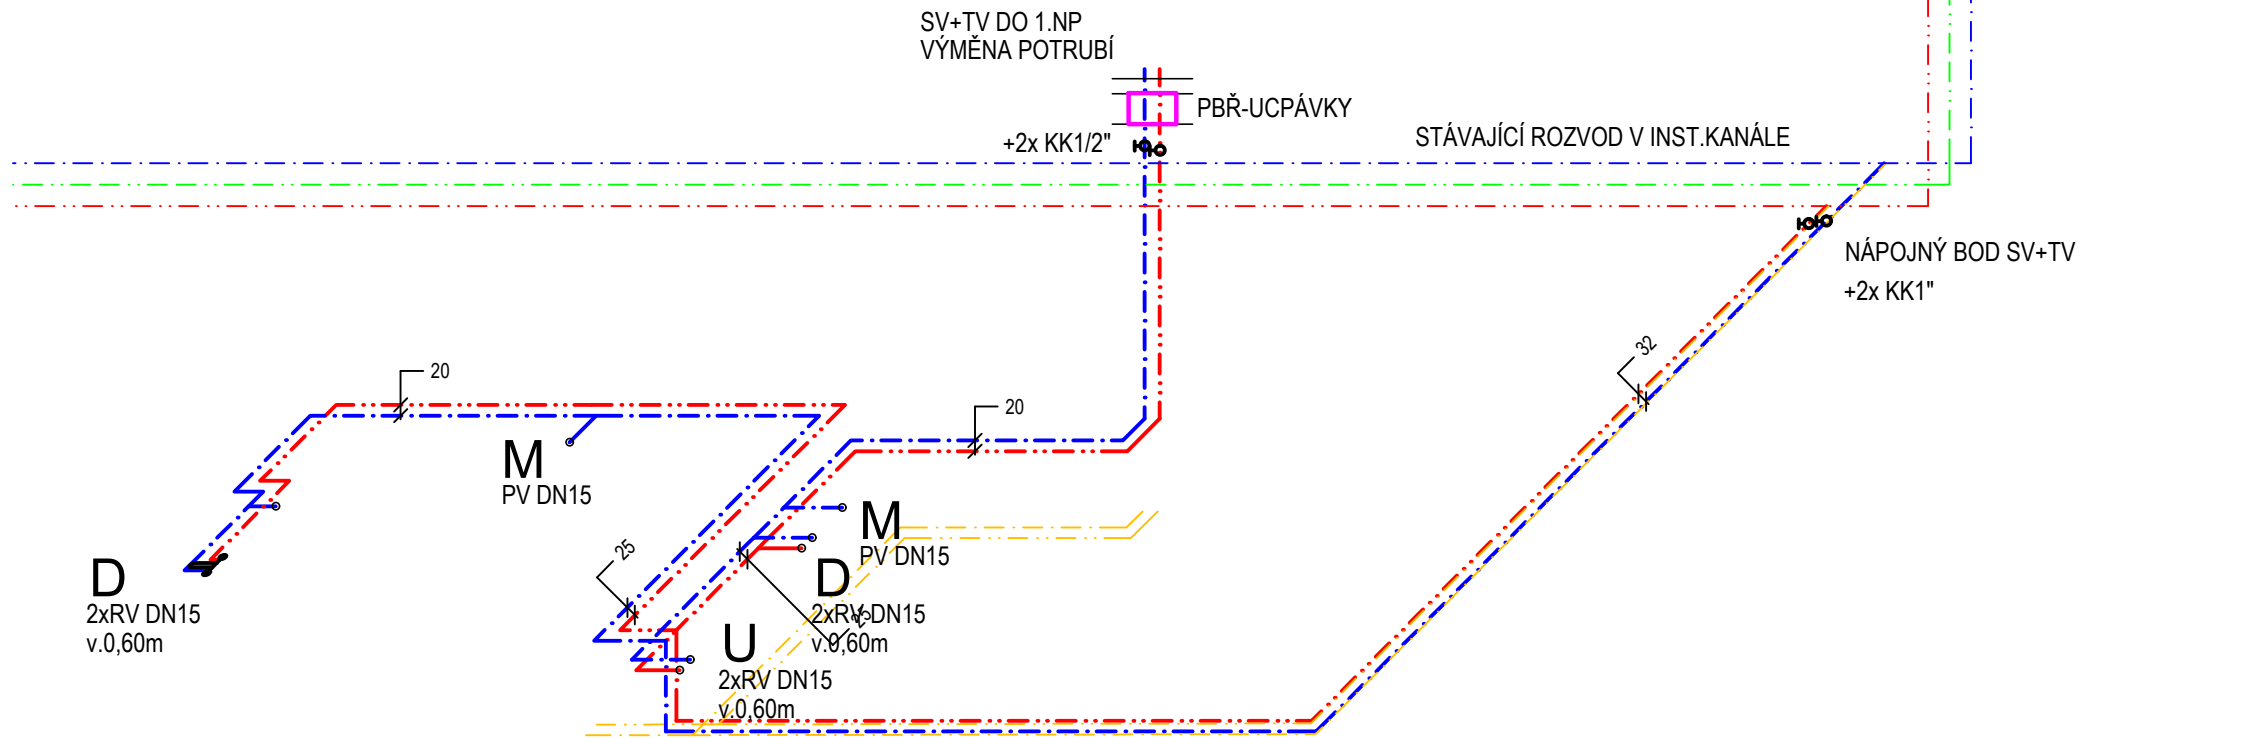


- STUDENÁ VODA
- CIRKULACE
- TEPLÁ VODA
- DEMONTÁŽE STÁV.VODOVODU

POŽÁRNÍ UCPÁVKY NA POTRUBÍ


LEGENDA ZP:

- K WC, ZÁVĚSNÝ + PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM+TLAČÍTKO DUAL KOMPLET, S ÚSPORNÝM TLAČÍTKEM
- K1 WC, ZÁVĚSNÝ + PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM NÍZKÝ+TLAČ. KOMPLET, S ÚSPORNÝM TLAČÍTKEM
- VF VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ DN100+MONTÁŽNÍ RÁM +BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ G1/2-150
- U UMYVADLO KERAMICKÉ S OTVOREM PRO BATERII + BATERIE STOJANKOVÁ PÁKOVÁ G1/2
- D DŘEZ KUCHYŇSKÉ SESTAVY + BATERIE STOJANKOVÁ PÁKOVÁ G1/2
- V VÝTOKOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM NA HADICI
- VP PODLAHOVÁ VPUST SUCHÁ DN50 NEREZ 150x150mm
- KJ KLIMAJEDNOTKA -ODVOD KONDENZÁTU



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp<sub>v</sub> ±0,000 = XXX m n. m.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		
REKTORÁT MU, ŽEROTÍNNOVO NÁM. 617/9, BRNO REKONSTRUKCE KLUBU V 1.PP		OBJEKT:		
		PROFESE: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20079392-4	AUTORIZACE:	
MÍSTO STAVBY: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno parcela č.798, k.ú. Město Brno [610003]		DATUM: 10/2022		
		FORMÁT: 4 x A4		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		KOPIE:		
 <div>INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div>				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:50		
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz				
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz,info@intar.cz		VÝKRES: SCHÉMA ROZVODU VODY		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:ING.HELENA NOVÁČKOVÁ,hnovackova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
VYPRACOVAL: ING.HELENA NOVÁČKOVÁ,hnovackova@intar.cz		20079392/D141	103	.