









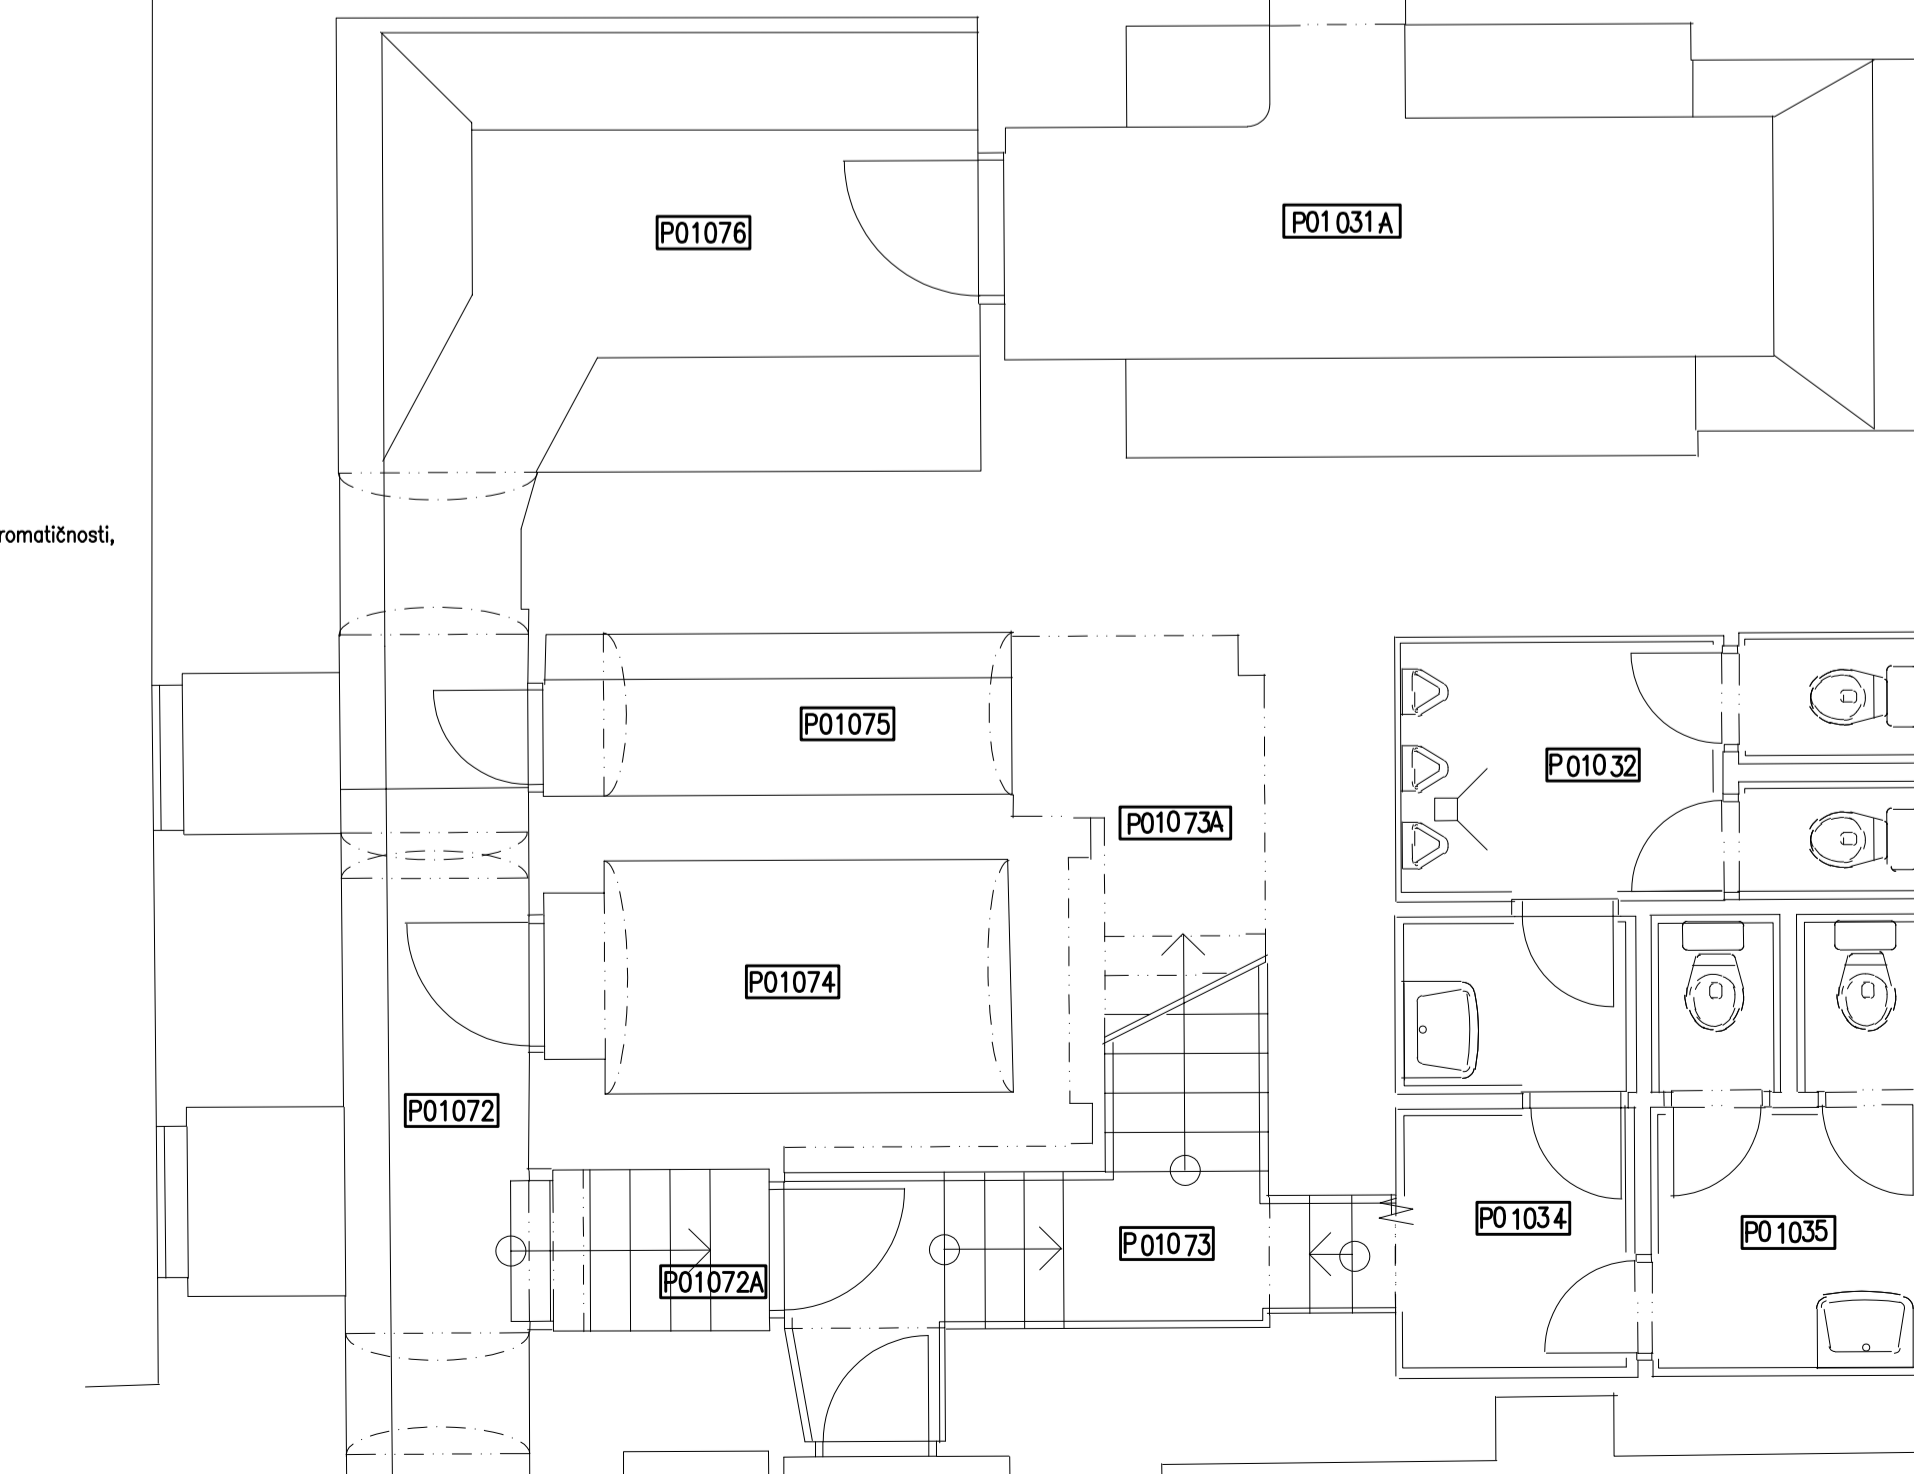


-  - Vypínač 01
-  - Seriový přepínač 05
-  - Střídavý přepínač 06
-  - Tlačítko dvojité
-  - Tlačítko
-  - Vypínač 01 nástěnný (zvýšené krytí)
-  - Zásuvka jednonásobná 230V/16A-bílá
-  - Zásuvka dvojnásobná 230V/16A-bílá
-  - Zásuvka jednonásobná nástěnná 230V/16A-bílá (zvýšené krytí)
-  - Spordková kombinace zapuštěná

- LED zvláštná, 218W 3000K, 20935lm
- LED stolní lampička E14 5W 3000K,
- LED panel pro podsvětlení mléčného skla, možnost změny teploty chromatičnosti,
- LED zvláštná, 40W 4000K
- LED zvláštná, 23,3W 3000K
- LED přisazená, 18W 3000K
- LED přisazená, 18,1W 3000K,
- LED přisazená,36W 3000K,
- LED přisazená, 18,1W 3000K
- LED přisazená, 18,1W 3000K
- LED nouzová, nádsténá nebo stropní přisazená, autonomie 3h
- LED přisazená pro antipanické osvětlení,2W
- LED přisazená, 18,1W 3000K



ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty

- automatickým odpojením v případě poruchy

doplňné – doplňujícím pospojováním neživých částí

- proudovými chránci s vybívacím proudem 30mA

RÝŠKÝ SYSTÉM BxH d 100 = XXX (n n, tn, tn)			
REVIZIE:	PORÍZ MÝENÝ:	DATE:	VÝPRAVOVAL:
AKCE:		STUPEN PD:	DPS
REKTORÁT MU, ŽEROTINOVNÁM, 6178, BRNO		OBJEKT:	
REKONSTRUKCE KLUBU V, 1 PP		PROFESIE:	D.1.4.9 ELEKTROINSTALACE
INVESTOR A OBJEMATEL:	Maškovna univerty Žerotino kú náh, 617 81 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2007932/14
		AUTORČE:	
MÍSTOSTAVBY:	Žerotino kú náh, 617 81 77 Brno pí rosch 2 (n, k), 1 (n) b n b (K003)	DATE:	10/2012
		FORMÁT:	A2 x A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		KČPÍ:	
			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JANA MACKOVÁ, fnciovala@intar.cz VEDOUcí PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, bla@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:50	
ZÁKAZNÍČKOVÁ ČÁST:		VÝKRES:	
VÝPRAVOVAL: Bězčivý 817 78, 782 05 6 m 81 - 49 05 52 22 01 www.8161234@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2007932/14	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
ING. ZDENEK ILLEK, zll@intar.cz		10	.
VÝPRAVOVAL:		ELEKTROINSTALACE 1 PP	
ING. ZDENEK ILLEK, zll@intar.cz			