


- LEGENDA**
- Tlačítkový ovladač v krabici, IP65
  - JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ V KRABICI, IP65
  - BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČ (DEBLOKAČNÍ), 400V/16A, V KRYTU, IP65
  - BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČ (DEBLOKAČNÍ), 400V/63A, V KRYTU, IP65
  - 4x1.5 MOTORICKÝ SPOTŘEBIČ (VENTILÁTOR), 400V/7,5kW
  - 4x2.5 SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL 15W/m, 230V/30W
  - PROTIPÓŽARNÍ UCÍPKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA  
3NPE ~ 50Hz, 230/400V/TN-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41

ZÁKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZVÝŠENÁ: DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

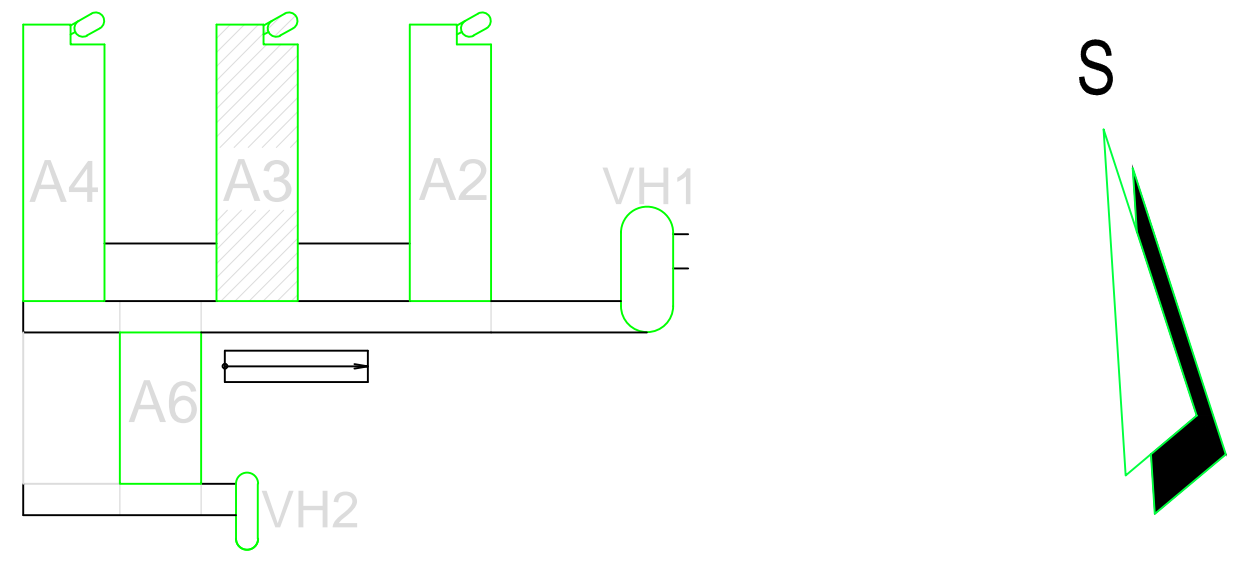

D3	16.5.2016	SKB	ZAKRESLENÍ VENKOVNÍCH JEDNOTEK KLIMATIZACE DLE SKUTEČNÉHO STAVU
D2	18.10.2013	ING. KATEŘINA HERUŠOVÁ	DOPLNĚNÍ OHLAZENÍ
D1	20.2.2009	ING. JAROMÍR VANDURA	DOPLNĚNÍ OHLAZENÍ
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PŘÍPOIS	POPIS REVIZE

UKB - 0 - DSP - D - 302.2 - 10 - 010 - 03

<b>IMOS</b>	<b>METR@STAV</b>	<b>SDRUŽENÍ ILBIT</b> OLOMOUČSKÁ 174, 627 00 BRNO
-------------	------------------	--

JAROMÍR ČERNÝ	KAREL TUZA	PETR UHLÍŘ	<b>C4PLUS</b>
---------------	------------	------------	---------------

HLAŇ PROJEKTU STANISLAV KORA	PŘÍKŮP ZPRACOVATEL HP - ING. KAREL TUZA	ENTRANCE CENTROPROJEKT	ZODP. PROJEKTANT ING. VLASTA ROKYTA
INVESTOR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ	STAVBA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - ILBIT D. SO 302.2. PAVILON ILBIT - A3	STAVBA DOP DOP POČET F. A4 6	VYPRACOVAL ING. JAROMÍR VANDURA
ČÁST 10. ELEKTROINSTALACE	ARCHIV 10. ELEKTROINSTALACE	ČÍSLO VÝKRESU 010	REVIZE 03