

TYP PROVEDENÍ:	SKŘÍŇOVÝ
KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:	IP 30)
KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:	IP 20
ROZMĚRY:	590x1880x250mm (š. x v. x hl.)
DĚLENÍ:	—
NÁTĚR:	STANDARDNÍ
OBSLUHA:	PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y):	ZDOLA
VÝVODY:	NAHORU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3NPE~ 50Hz, 400/230V, TN-C-S

OCHRANA:	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41
----------	--

05	18.1.2019	ING. RESOVÁ, Synerga a.s.	DSPS – Rekonstrukce MaR – úpravy v rozvaděči 3DC31 (list 7, 8)
04	21.3.2016	SUKB	REVIZE DLE SKUTEČNÉHO STAVU
03	24.7.2005	ING. JAROMÍR VANŽURA	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
02	16.3.2005	ING. JAROMÍR VANŽURA	ZMĚNY OVLÁDÁNÍ HL. JISTIČŮ (VYPÍNAČŮ), DOPLNĚNÍ VAZEB NA MaR
01	16.2.2005	ING. JAROMÍR VANŽURA	DOKONČENÍ DOKUMENTACE DLE PŘÍPOMÍNEK K 2.2.2005
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE

UKB-0-DSP-D-302.2-10-017-05




SDRUŽENÍ ILBIT
OLOMOUCKÁ 174, 627 00 BRNO

JAROMÍR ČERNÝ
KAREL TUZA
PETR UHLÍŘ




		PŘÍMÝ ZPRACOVATEL HIP – JAROMÍR KUŽELA	<div>CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 30 ZLÍN</div> <div>CENTROPROJEKT</div>		ZODP.PROJEKTANT ING. VÁCLAV ROKYTA	
HL.INŽ.PROJEKTU STANISLAV KŮRA					VYPRACOVAL ING. JAROMÍR VANŽURA	
INVESTOR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ						
STAVBA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – ILBIT ČÁST D. SO 302.2. PAVILON ILBIT – A3 10. ELEKTROINSTALACE			STUPEŇ		RD	
			DATUM		11/2004	
			POČET A4		8 A4	
			Č. ZAKÁZKY		3081–25–000–00	
			ARCH.ČÍSLO		BLJ/E/319	
NÁZEV VÝKRESU ROZVÁDĚČ 3RMS31			MĚŘITKO N		ČÍSLO VÝKRESU 017	REVIZE 05


Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall Dimensions:** 590 (width) x 1880 (height).
- Top-Left Corner:** A detail view showing a 1mm radius (R1) and a 2mm depth.
- Central Hole:** A hole with a diameter of 5mm (Ø5).
- Bottom-Center Slot:** A slot with a width of 3mm (3) and a depth of 2mm (2).

Č. štítku	Označení přístroje	Text
1	—	"3RMS31"
2	—	"HLAVNÍ PŘÍVOD – SÍŤ"
3	HL01	"POD NAPĚTÍM"
4	HL01/1	"VYPNUTO"
5	SB01/1	"VYP."

- 1) SHORA A ZESPODU KRYTÍ IP00 (VÝŘEZ PRO VYVEDENÍ KABELŮ)
- 2) ROZVÁDĚČ BUDE OSAZEN DO "NIKY" OPATŘENÉ PROTIPOŽÁRNÍMI DVEŘMI


 <p>CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 30 ZLÍN</p>	ROZVADĚČ 3RMS31			LIST Č.: 2 LISTŮ: 8			
	OBJ.Č.,PJ: SO	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ – KAMPUS	ARCH.K.	P.	Č.V. E 017	D.
PROVEDL: ING.VANŽURA	DATUM:	STAVEBNÍK: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ					

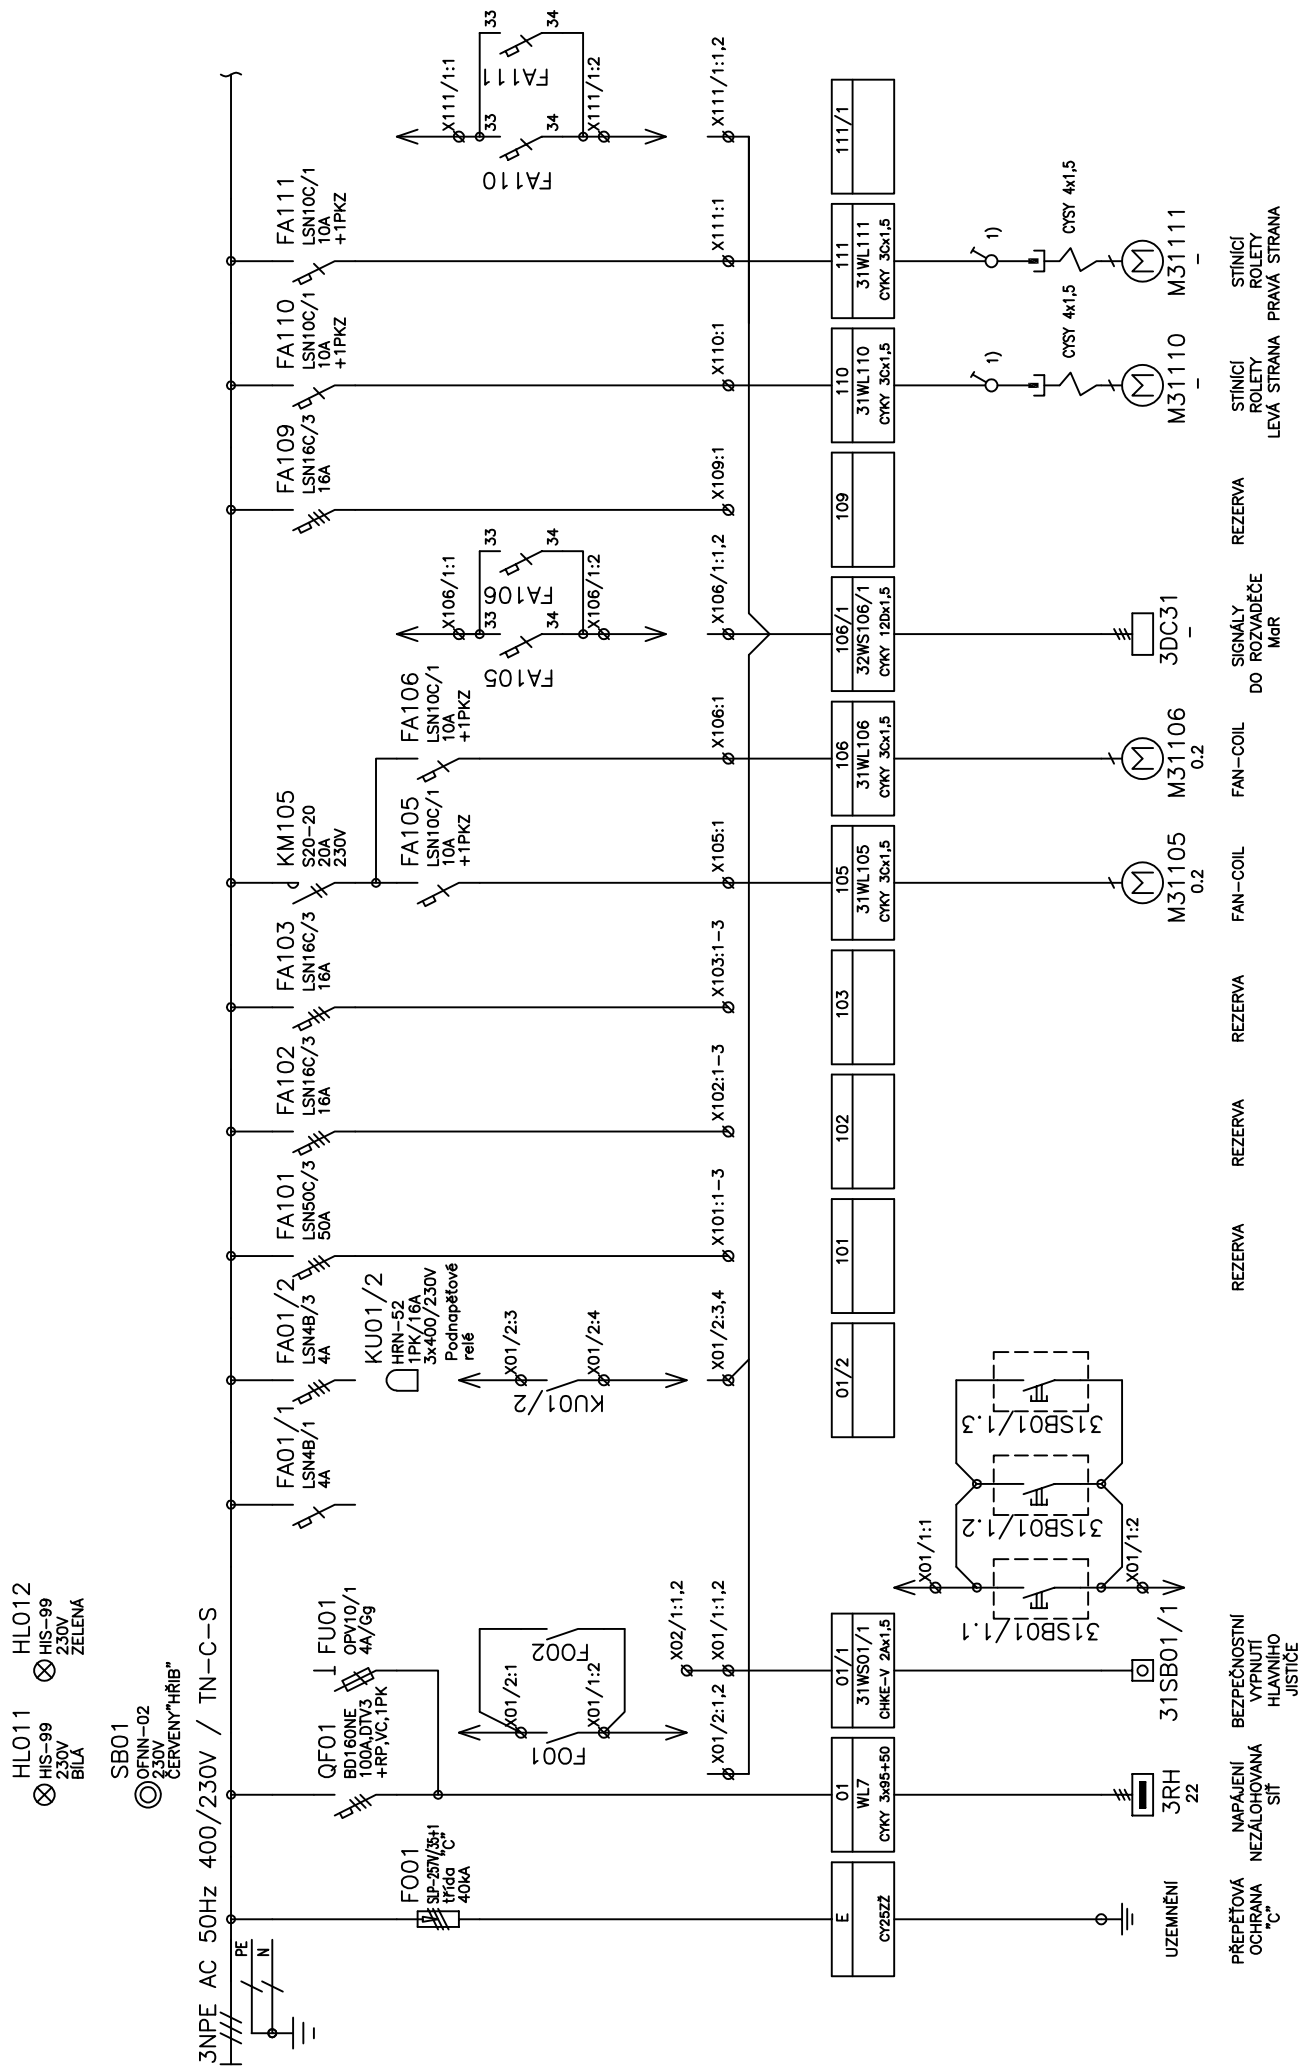


POZNÁMKA

1) SOUČÁST DODÁVKY ROLET


UKB-0-DSP-D-302.2-10-017-05

 CENTROPROJEKT	ROZVADĚČ 3RMS31			LIST. Č.: 3
	a.s. ŠTEFANIKOVA 167 760 30 ZLÍN	OBLIČ. P.U: SO	ZAK.ČÍSLO: AKCE: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ – KAMPUS	LISTO: 8
	PROVEDL: ING.VANŽURA	DATUM:	STAVEBNÍK: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ	P. Č.V. E 017

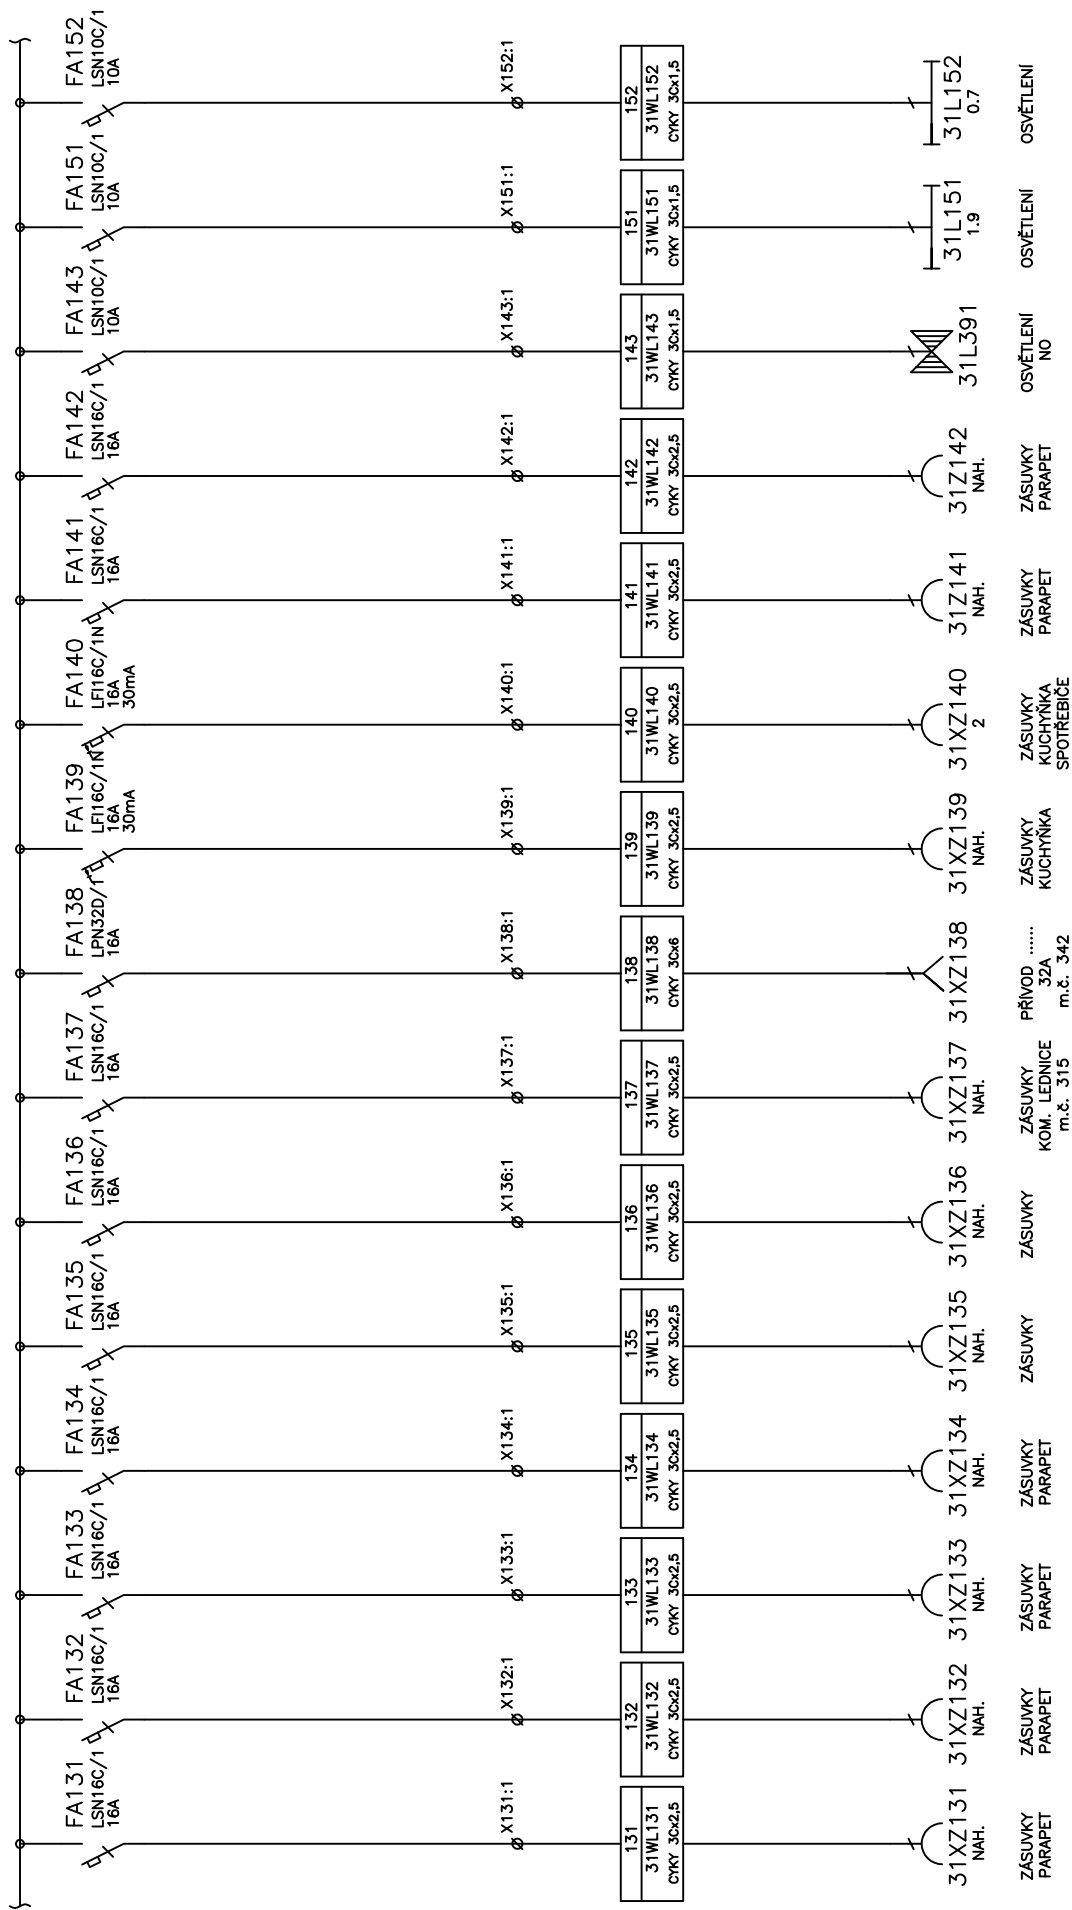

UKB-0-DSP-D-302.2-10-017-05


CENTROPROJEKT ZLIN a.s. STEFÁNKOVA 167 760 30 ZLIN		ROZVADĚČ 3RMS31		LIST Č.: 4 LISTŮ: 8	
		AKCE:	MASÁRKOVA UNIVERZITA V BRNĚ - KAMPUS	ARCH.K.	P.
		PROVEDL:	ING.VANŽURA	Č.V.	D.
		DATUM:		E 017	

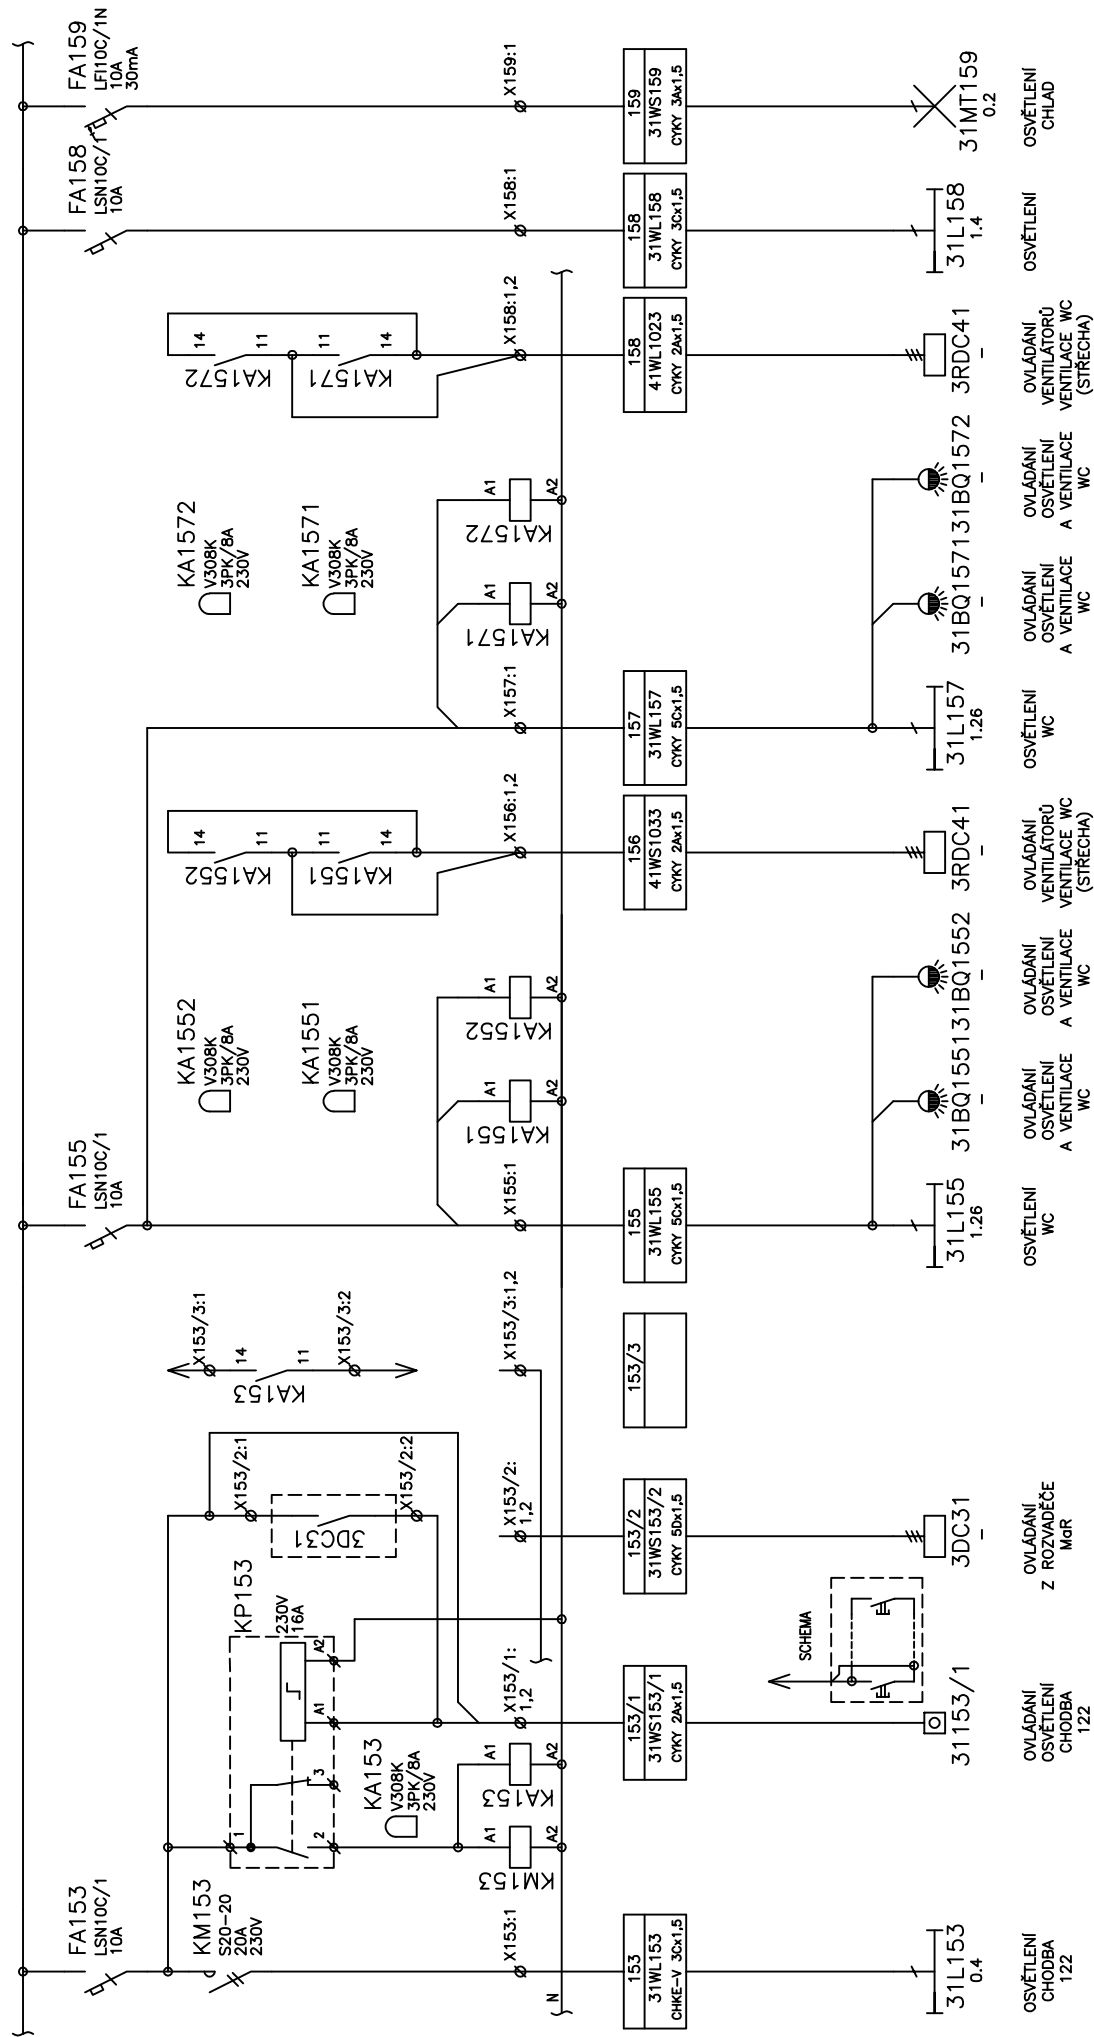

UKB-0-DSP-D-302.2-10-017-05


CENTROPROJEKT ZLIN a.s. STEFÁNIKOVA 167 760 30 ZLIN		ROZVADĚČ 3RMS31		LIST Č.: 5
				LISTŮ: 8
		AKCE: MASÁRKOVÁ UNIVERZITA V BRNĚ-KAMPUS SO		ARCH.K. P. Č.V. D.
		PROVEDL: ING.VANŽURA		E 017
		DATUM:		
		STAVEBNÍK: MASÁRKOVÁ UNIVERZITA V BRNĚ		



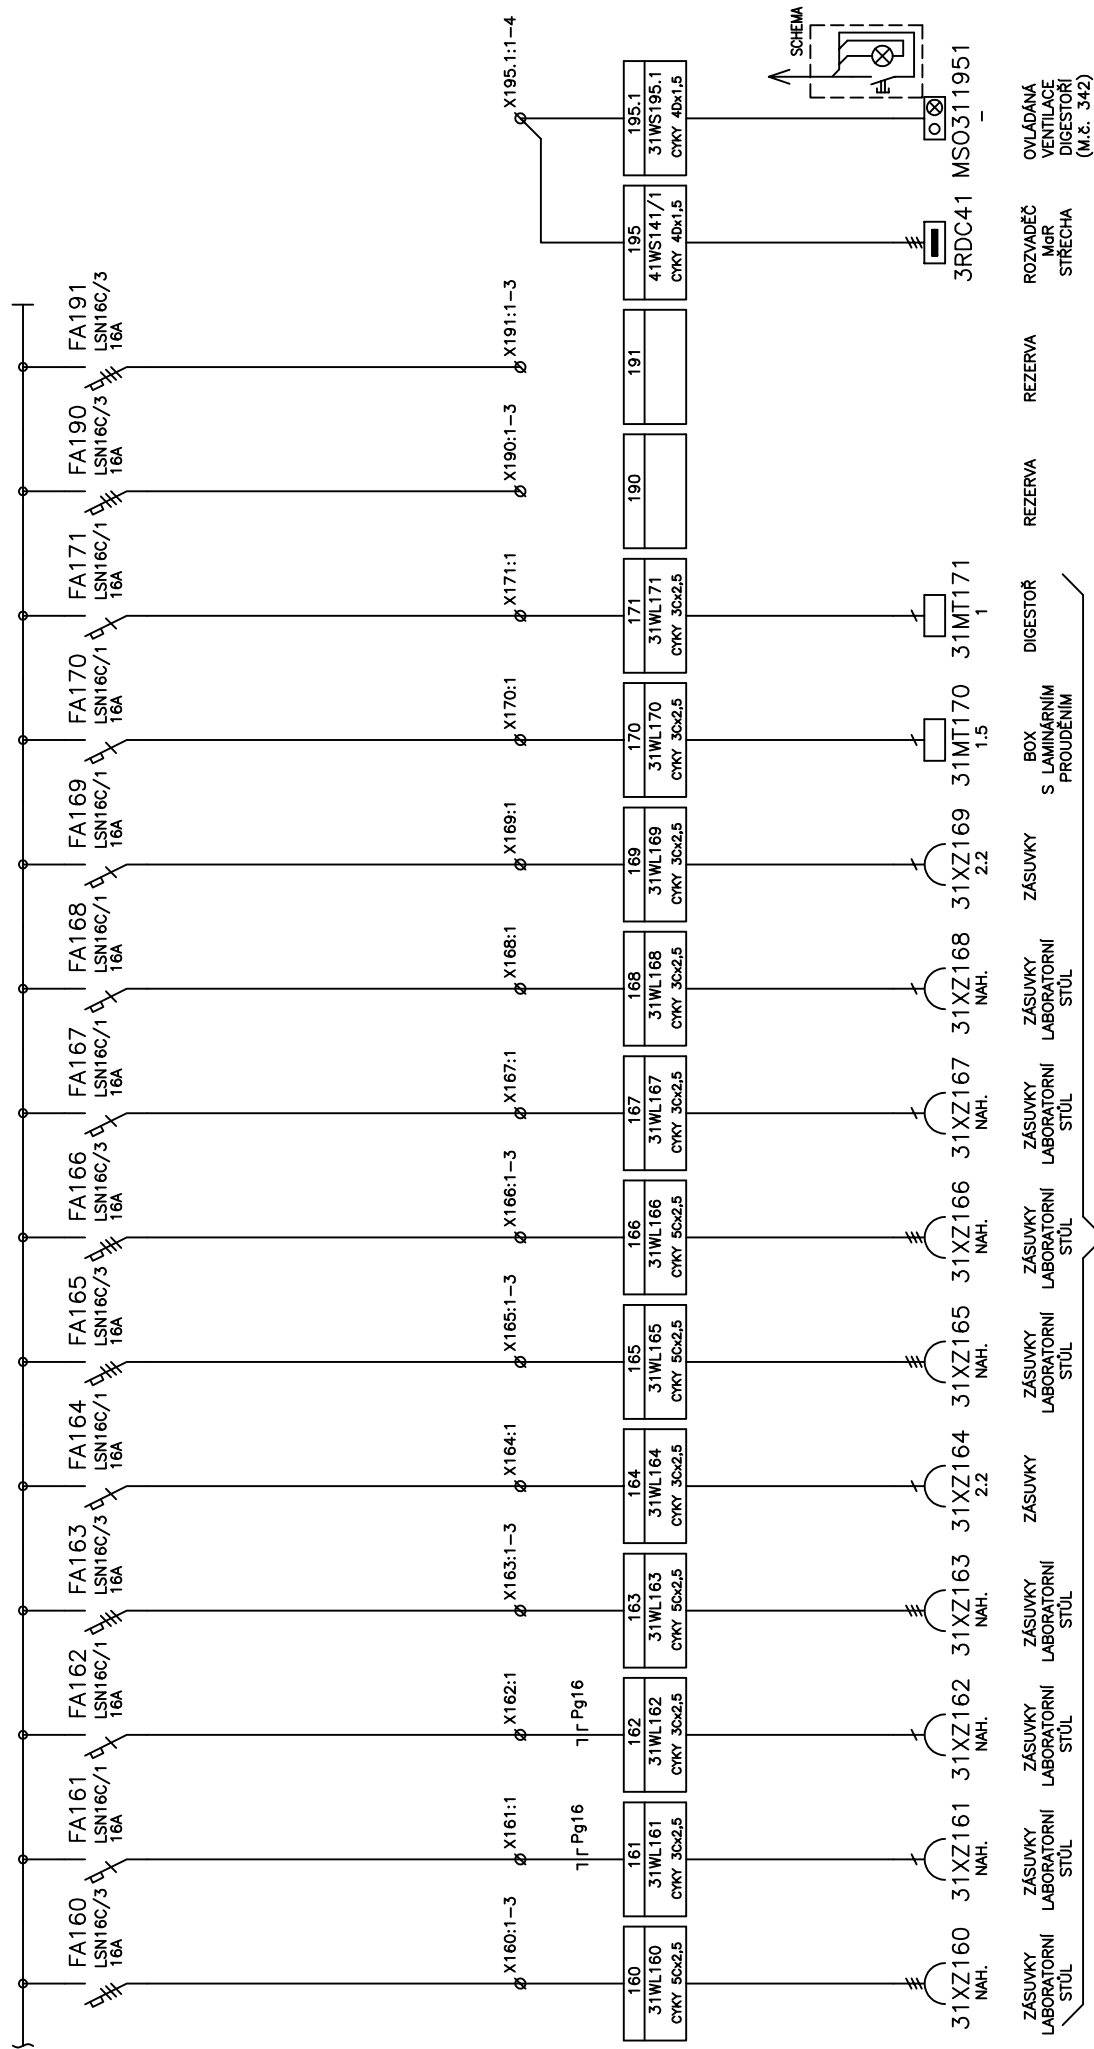

PATŘÍ DO PS 201.2

UKB-0-DSP-D-302.2-10-017-05

<div>CENTROPROJEKT ZLÍN a.s. STĚFÁNKOVA 167 760 30 ZLÍN</div> <div></div> <div>CENTROPROJEKT</div>		ROZVADĚČ 3RMS31		LIST Č.: 6 LISTŮ: 8	
OBJ.Č., P.J. SO		ZAK.ČÍSLO:		AKCE: MASÁRYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ – KAMPUS	
PROVEDL: ING.VANŽURA		DATUM:		STAVEBNÍK: MASÁRYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ	
				ARCH.K. P. Č.V. E 017	
				D.	

