


LEGENDA

- EZS** ÚSTŘEDNA ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE – STAVEBNICOVÝ, MULTIPROCESOROVÝ, SBĚRNICOVÝ SYSTÉM S MINIMÁLNÍ KAPACITOU 400 ADRESNÝCH VSTUPŮ
- EXP. 0.5** LINKOVÝ MODUL S 8 DVOJITĚ VYVÁŽENÝMI VSTUPY

- PŘÍDAVNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY NA STRANĚ PŘÍVODU 230V, 50Hz
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE SYSTÉMU EZS
- ROZVADĚČ PRO SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ, SKŘÍŇOVÝ, 45U
- INFRAPASIVNÍ PROSTOROVÝ DETEKTOR PIR, ANTIMASKING, CHARAKTERISTIKA VĚJÍŘ 15m, STUPEŇ ZABEZPEČENÍ 3
- AUDIO DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA, TRIPLEXNÍ, DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU, DOSAH 6,5m
- MAGNETICKÝ KONTAKT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ, KRYT ABS PLAST, STUPEŇ ZABEZPEČENÍ 3, PRO INSTALOVÁNÍ NA DVOJKŘÍDLÉ DVEŘE A OKNA – JEDNA ADRESA PRO DVOJICI, VČETNĚ SVORKOVNICOVÉ KRABICE S TAMPER KONTAKTEM
- MAGNETICKÝ KONTAKT PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ, KRYT ABS PLAST, STUPEŇ ZABEZPEČENÍ 3, PRO INSTALOVÁNÍ NA DVEŘE A OKNA, VČETNĚ SVORKOVNICOVÉ KRABICE S TAMPER KONTAKTEM
- MECHANICKÝ TÍŠŇOVÝ HLÁSIČ S MECHANICKOU PAMĚTÍ POPLACHU, S ODKLOPNÝM KRYTEM, STUPEŇ ZABEZPEČENÍ 3
- MECHANICKÝ TÍŠŇOVÝ HLÁSIČ S MECHANICKOU PAMĚTÍ POPLACHU, RESETOVÁNÍ KLÍČEM, PRO TÍŠŇOVÉ VOLÁNÍ Z WC INVALIDŮ
- PŘÍJÍMAČ SIGNÁLU Z BEZDRÁTOVÝCH TÍŠŇOVÝCH HLÁSIČŮ

LEGENDA ROZVODU

- PŘÍVODY K DETEKTORŮM
- SBĚRNICE ÚSTŘEDNY EZS
- SÍŤ EZS – PROPOJENÍ ÚSTŘEDEN – SOUČÁST SO 313 – VENKOVNÍ ROZVOD SLABOPROUDU

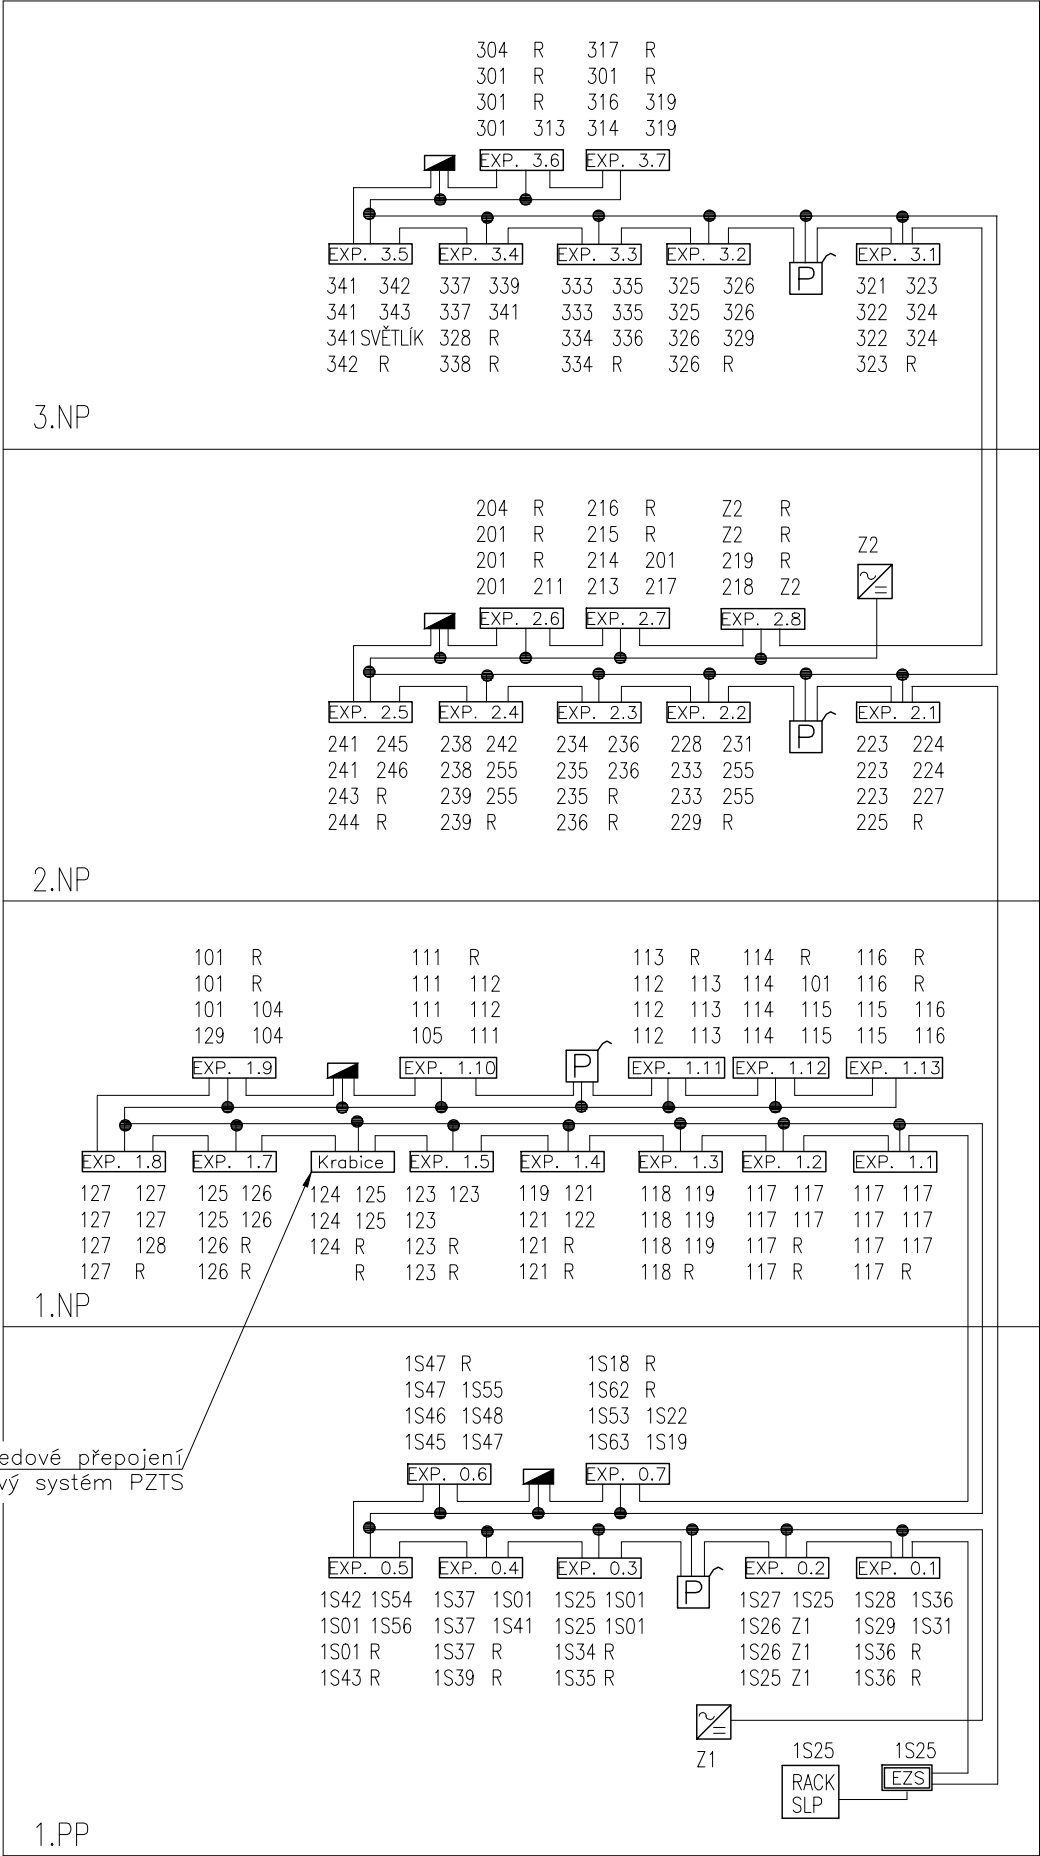

Instalační krabice pro výhledové přepojení na nový systém PZTS

01	5.8.2020	Ing. Tichý	DSPS – ZMĚNA ÚČELU MÍSTNOSTI č. 124
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE

UKB - 0 - DSP - D - 302.2 - 12.04 - 029 - 01

		SDRUŽENÍ ILBIT OLOMOUCKÁ 174, 627 00 BRNO
--	--	--

JAROMÍR ČERNÝ	KAREL TUZA	PETR UHLÍŘ	
---------------	------------	------------	--

HL.INŽ.PROJEKTU STANISLAV KŮRA	PŘÍMÝ ZPRACOVATEL HIP – ING.RADIM HEJNÝ	ZODP.PROJEKTANT Ing. Vojtěch BĚHUNČÍK
INVESTOR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ	EGP INVEST spol. s r. o.,Ant.Dvořáka 1707 688 01 Uherský Brod Tel.: 575610311–312; E-mail: egpi@egpi.cz	VYPRACOVAL Ing.. Alois Peček
STAVBA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - ILBIT D. SO 302.2 PAVILON ILBIT - A3 12. SLABOPROUDÉ ROZVODY	STUPEŇ RD	DATUM 7.1.2005
ČÁST	POČET F A4 4	Č.ZAKÁZKY 3081–25–000–00
NÁZEV VÝKRESU 12.04 ELEKTRICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS) SCHÉMA ROZVODU EZS	ARCH.ČÍSLO BLJ/S/205	MĚŘÍTKO N
	ČÍSLO VÝKRESU 029	REVIZE 01