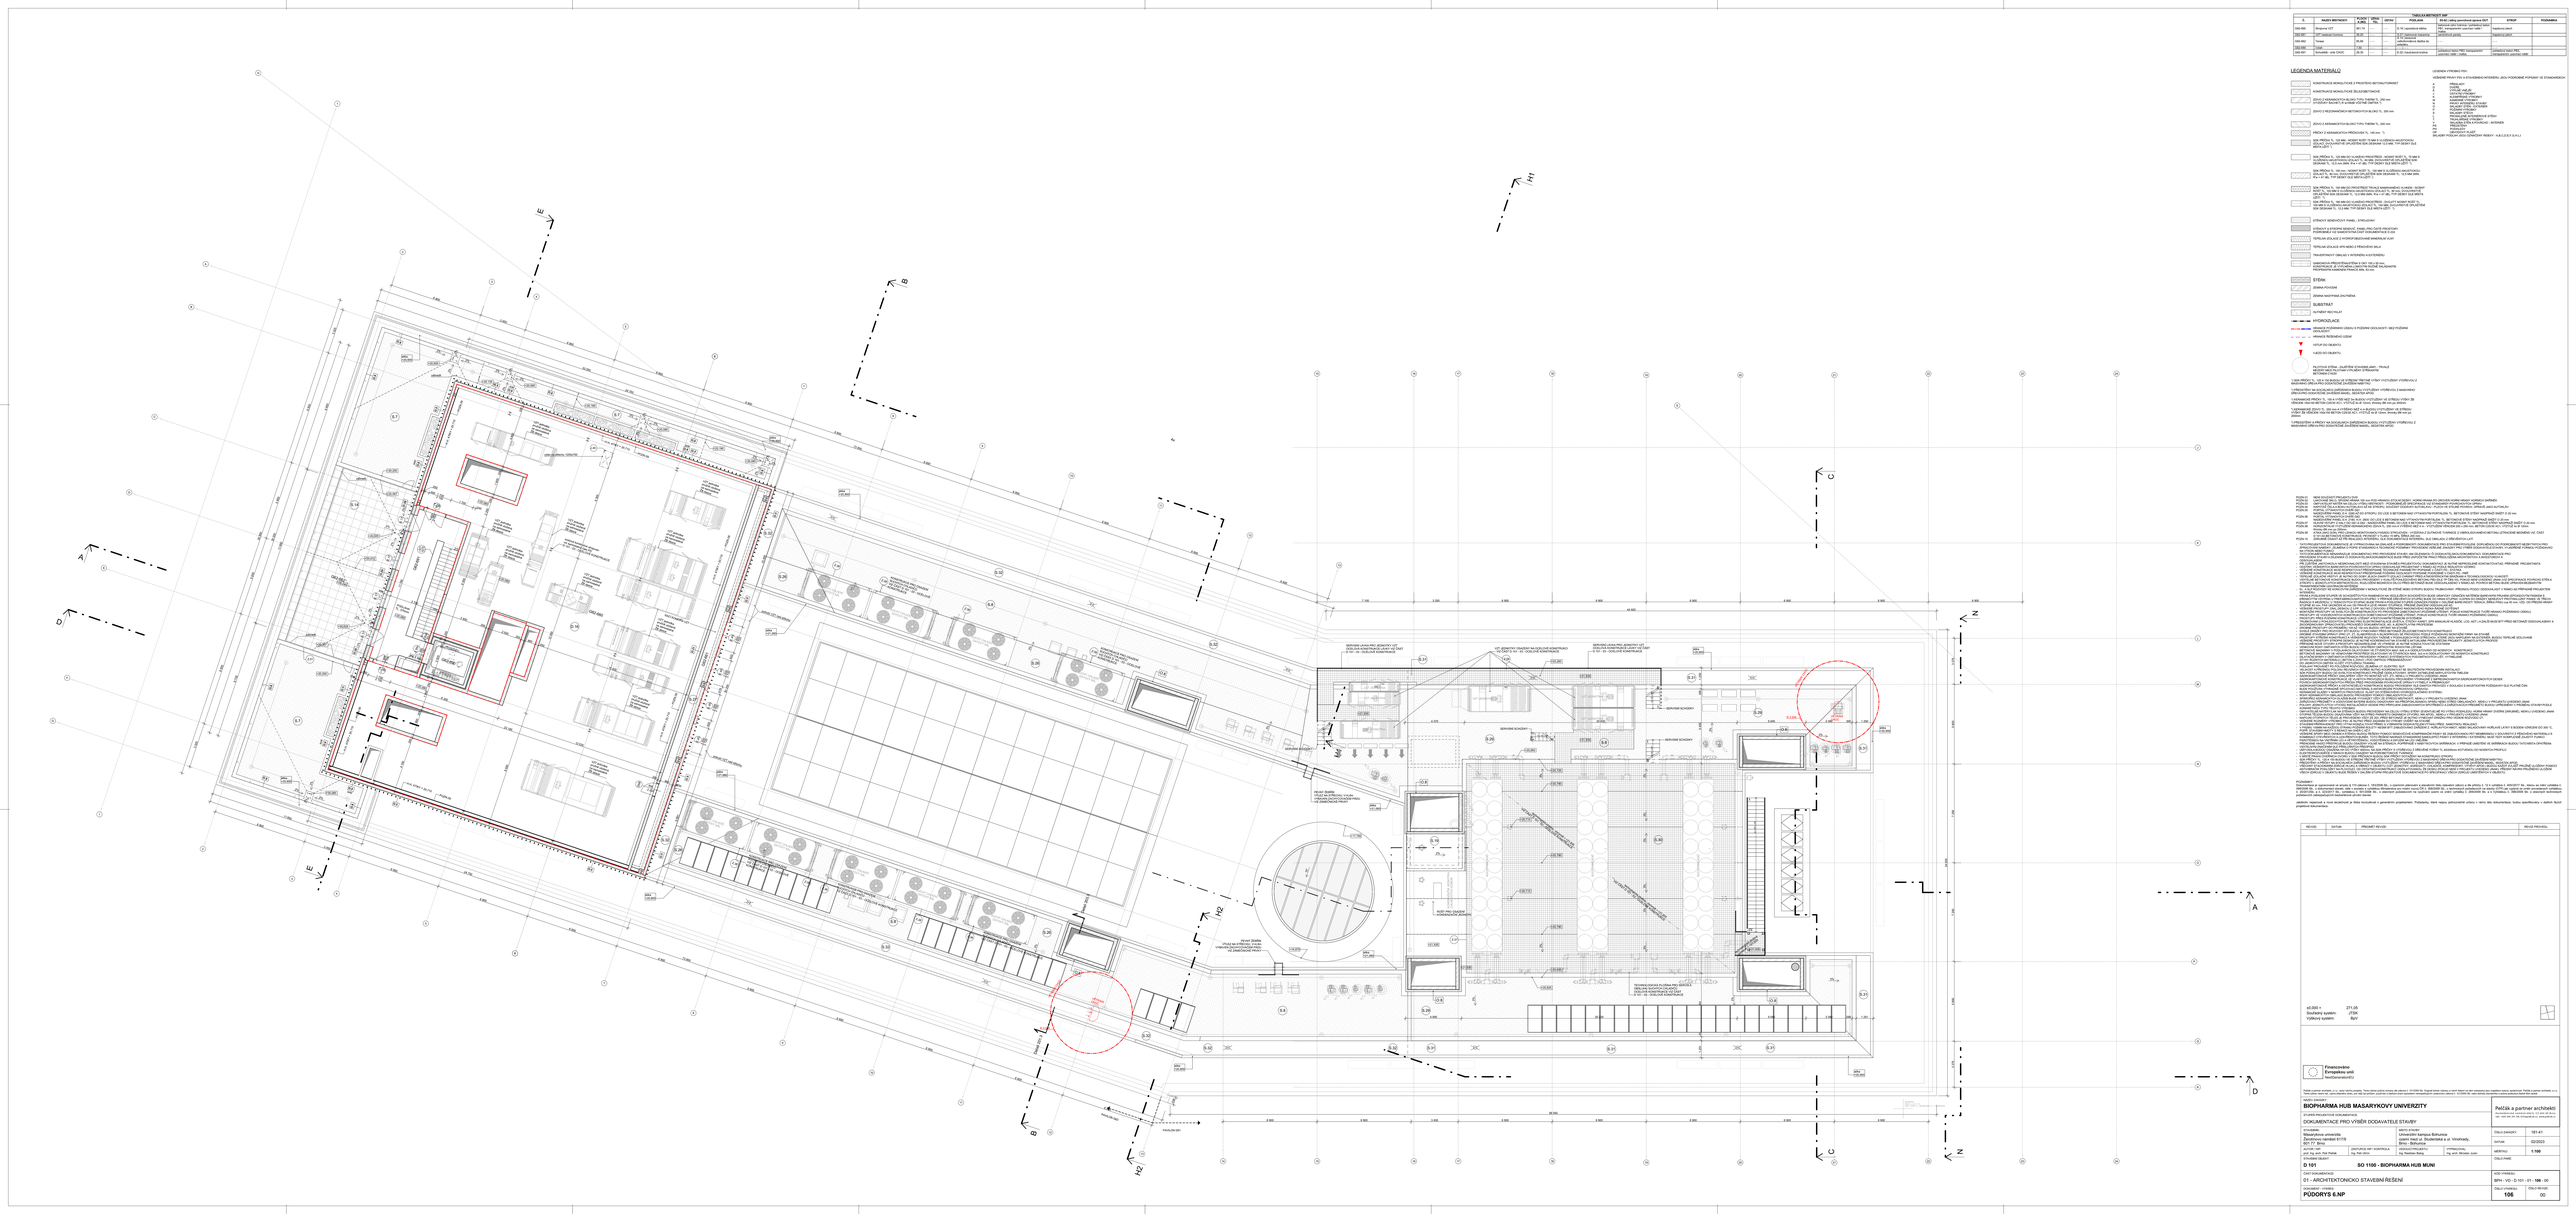

č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	VÝŠKA [m]	DATUM	TABULKA MÍSTNOSTÍ SO 1100 - BIOPHARMA HUB MUNI POZNÁMKA	STROP	POZNÁMKA
1.01.R01	Schodiště 1.07	36,15			R 15 nad terénem	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED - ZAVĚŠENÝ, DVOUVRSTVÝ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ, ZAVĚŠENÝ	
1.02.001	Technická místnost	36,15			R 30 SAMOSTATNÁ ČLENÍCÍ KONSTRUKCE	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
1.02.002	Chodba	26,40			R 30 SAMOSTATNÁ ČLENÍCÍ KONSTRUKCE, NEBO VE SPOJENÍ S PODHLEDEM		
1.02.003	Sklad	11,92					
1.02.011	Schodiště - zóna CHÚC	22,16			R 15 nad terénem konfor	LEHKÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED - ZAVĚŠENÝ, DVOUVRSTVÝ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ, ZAVĚŠENÝ	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- KONSTRUKCE MONOLITICKÉ Z PROSTÉHO BETONU/TĚŽKÝ
- KONSTRUKCE MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOČNÍCH TVÁRNIC TL. 250 mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BETONOVÝCH BLOKŮ TL. 250 mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOČNÍCH TVÁRNIC TL. 200 mm
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK TL. 140 mm
- SDK PŘÍČKA TL. 125 MM - NOSNÝ PROFIL 100 + 1 DESKA ŠÍŘKOVÉ ROZVODY, DESKA TL. 12,5 mm, DESKA TL. 12,5 mm, PŘÍČKA JE OPATŘENA ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VLOŽKOU
- SDK PŘÍČKA TL. 150 mm - NOSNÝ PROFIL 100 + 1 DESKA ŠÍŘKOVÉ ROZVODY, DESKA TL. 12,5 mm, DESKA TL. 12,5 mm, PŘÍČKA JE OPATŘENA ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VLOŽKOU
- SDK PŘÍČKA TL. 100 MM DO MOKRÉHO PROSTŘEDÍ TRIPLE IMMERGRANIT+ H-HYDR - NOSNÝ PROFIL 75 + 1 DESKA IMMERGRANIT+ H-HYDR, DESKA TL. 12,5 mm, DESKA TL. 12,5 mm, PŘÍČKA JE OPATŘENA ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VLOŽKOU
- SDK PŘÍČKA TL. 100 MM DO SLABĚJŠÍCH PROSTŘEDÍ - DVOJITÝ NOSNÝ PROFIL 50 + 1 DESKA IMMERGRANIT+ H-HYDR, DESKA TL. 12,5 mm, DESKA TL. 12,5 mm, PŘÍČKA JE OPATŘENA ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VLOŽKOU
- STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL - STŘEDOVÝ
- STĚNOVÝ A STROPNÍ SENDVIČ. PANEL PRO ČISTÉ PROSTORY - PODROBNĚJŠÍ PŘÍ SAMOSTATNÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE D.1.01
- TEPELNÁ IZOLACE Z HYDROFOBIZOVANÉ MINERÁLNÍ VLNY
- TEPELNÁ IZOLACE XPS MINIÁ Z PŘÍSLUŠNÍ SKLB
- TRANSPARENTNÍ OBKLADY + KATERBELA S OSTŘENÍM
- ZABEDNĚNÍ PŘEDSAZENÉ PŘED ZDIVO - DRUH, TLOUŠŤKA, PŘEDPOKLÁDÁ SE STYKOVÁNÍ S DALŠÍMI MATERIÁLY
- STĚRKA
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NAVÁŽENÁ ZHUTNĚNÁ
- SUBSTRÁT
- HUTNĚNÝ RECYKLÁT
- HYDROIZOLACE
- ARMOVÁNÍ PŘÍSADNÝMI VRSTVY S PEVNÝMI OCELOVÝMI I MEZI PEVNÝMI VLÁKNITÝMI
- ARMOVÁNÍ PŘEDNÍHO OSTŘÍ
- HŘEBÍK DO BALKÓNU
- VLÁKNO DO BALKÓNU
- PILOTOVÁ STĚNA - DLAŽOVÁ SCHÁNĚLÁNÍ - TRVALÉ
- PILOTOVÁ STĚNA - DOČASNÁ PILOTOVÁ STĚNA/ANE BETONÁŽ ZVOU

LEGENDA VÝROBNÍ ČÍSLA

VEŠKERÉ PRÁCE PŘI A V STAVEBNÍCH INTERVENCI JSOU PODROBNĚ POPSÁNY VE STAVEBNÍCH

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- PK
- PP
- PS

SKLADBY PODLAH JSOU ZOBRAZENY VÝŠE!!! - A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

SYSTÉM

- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NAVÁŽENÁ ZHUTNĚNÁ
- SUBSTRÁT
- HUTNĚNÝ RECYKLÁT
- HYDROIZOLACE
- ARMOVÁNÍ PŘÍSADNÝMI VRSTVY S PEVNÝMI OCELOVÝMI I MEZI PEVNÝMI VLÁKNITÝMI
- ARMOVÁNÍ PŘEDNÍHO OSTŘÍ
- HŘEBÍK DO BALKÓNU
- VLÁKNO DO BALKÓNU
- PILOTOVÁ STĚNA - DLAŽOVÁ SCHÁNĚLÁNÍ - TRVALÉ
- PILOTOVÁ STĚNA - DOČASNÁ PILOTOVÁ STĚNA/ANE BETONÁŽ ZVOU

1.02A PŘÍČKA TL. 125 A 150 BUDOU VE STŘEDNÍ TŘETINĚ VÝŠKY VYZTUŽENY VYSÍŘENÝM PLECHEM TL. 1,5 MM ŠÍŘKY 200 MM PO CELÉ DÉLCE PŘÍČKY.

V PŘÍSLUŠNÝCH NA SCHODIŠŤOVÝCH ZDĚNÝCH BUDOU VYZTUŽENY VYSÍŘENÝM Z NAVAŘENÝCH ZÁVLAČNÝCH ZA KONTAKTNÍ ZÁVLAČ, NEBO DO ZDIVA.

1.02A PŘÍČKA TL. 125 A 150 BUDOU VE STŘEDNÍ TŘETINĚ VÝŠKY VYZTUŽENY VE STŘEDU STĚNY ZE VNĚJŠÍCH STRAN PO CELÉ DÉLCE PŘÍČKY. VYZTUŽ JE 60 X 5mm, ŠROUBY Ø8 MM DO ZDIVA.

1.02A/NAD/DE ZDIVO TL. 250 mm A STĚNOVÝ NÁT A BUDOU VYZTUŽENY VE STŘEDU STĚNY ZE VNĚJŠÍCH STRAN PO CELÉ DÉLCE PŘÍČKY. VYZTUŽ JE 60 X 5mm, ŠROUBY Ø8 MM DO ZDIVA.

V PŘÍSLUŠNÝCH A PŘÍČKY NA SCHODIŠŤOVÝCH ZDĚNÝCH BUDOU VYZTUŽENY VYSÍŘENÝM Z NAVAŘENÝCH ZÁVLAČNÝCH ZA KONTAKTNÍ ZÁVLAČ, NEBO DO ZDIVA.

POZN.01 - NEPŘEDPOKLÁDÁ SE ŽÁDNÁ ÚPRAVA ZDIVA, VČETNĚ VRAMA KE ZDIVU (MOŽNÉ VRAMA KE ZDIVU/ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI)
POZN.02 - LEPENÍ DLAŽBY A OBKLADŮ NA VNĚJŠÍCH KONSTRUKCÍCH - DLAŽBA BUDE LEPENA NA STANDARDNÍ PODLOŽNÍ VRSTVU
POZN.03 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ - DLAŽBA BUDE LEPENA NA VE STŘEDU, SOUČÁSTÍ DODÁVKY KATEGORIE - PLOCHY VE STŘEDU PODKOVY, OPRAVY, ANEB AUTOKLAV
POZN.04 - NEPŘEDPOKLÁDÁ SE ŽÁDNÁ ÚPRAVA ZDIVA, VČETNĚ VRAMA KE ZDIVU (MOŽNÉ VRAMA KE ZDIVU/ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI)
POZN.05 - NAKRÁDEČNÍ PANEL S.A. ZDĚLÁVÁ STĚNA, DO LOŽE S BETONEM NAD PATA PATKY/PORTÁLEM TL. BETONUJE STĚNY NAVRHUJE DMDT 2.25 mm
POZN.06 - NAKRÁDEČNÍ PANEL S.A. ZDĚLÁVÁ STĚNA, DO LOŽE S BETONEM NAD PATA PATKY/PORTÁLEM TL. BETONUJE STĚNY NAVRHUJE DMDT 2.25 mm
POZN.07 - NEPŘEDPOKLÁDÁ SE ŽÁDNÁ ÚPRAVA ZDIVA, VČETNĚ VRAMA KE ZDIVU (MOŽNÉ VRAMA KE ZDIVU/ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI)
POZN.08 - ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOČNÍCH TVÁRNIC TL. 250 mm A STĚNOVÝ NÁT A - VYZTUŽENÍ STĚNY ZE VNĚJŠÍCH STRAN PO CELÉ DÉLCE PŘÍČKY. VYZTUŽ JE 60 X 5mm, ŠROUBY Ø8 MM DO ZDIVA.
POZN.09 - ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOČNÍCH TVÁRNIC TL. 250 mm A STĚNOVÝ NÁT A - VYZTUŽENÍ STĚNY ZE VNĚJŠÍCH STRAN PO CELÉ DÉLCE PŘÍČKY. VYZTUŽ JE 60 X 5mm, ŠROUBY Ø8 MM DO ZDIVA.

- TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ/ZDĚ JE VYPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ A KOORDINACÍCH ZDA/ARCHITEKTA PRO STAVEBNÍ ČÁSTI/TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ/ZDĚ JSOU PŘEDPOKLÁDÁNY NEBO PŘEVZATY PRO VYŠŠÍ STUPEŇ PROJEKTU. ZAŘÍZENÍ ZDĚNÍ/ZDĚ JSOU PŘEDPOKLÁDÁNY NEBO PŘEVZATY PRO VYŠŠÍ STUPEŇ PROJEKTU. VYJIMEČNÉ PŘÍPADY PODLEHAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTA.
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PROJEKTU JSOU ZAPRACOVÁNY DO PROJEKTU V ROZPRACOVANÉM STAVU