

POZÁMKA: Při výběru a umístování zářezových přepětů je třeba se řídit specifikací ve stavebních výkresech, které určují konkrétní detaily stávek

POZÁMKA: Stálý výhled otopná tělesa budou při rekonstrukci demontována a po zaplavení povrchů budou na stěna nista vtažena


POZNÁMKA

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

[illegible]


ZÁKRAVKA	ZÁŽIVOČNÍ PŘEDMĚT	00790	KS
U	UMYVADLO	38 40	1
Bu	UMYVADLO	38 40	9
U	UMYVADLO NÁMĚNÍ	4	4
S	SPRACUJÍ	38 50	1
D	DŘEV	38 50	1
K	KLOZET	38 100	22
Ki	KLOZET NÁMĚNÍ	38 100	4
P	PŘÍSLA	38 100	8
V	VÝEVLA	38 100	1

NAPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

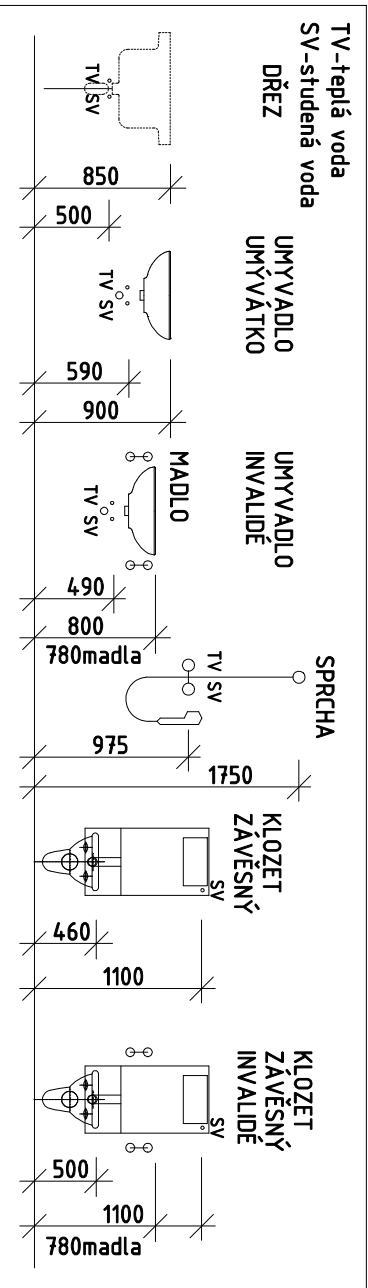

LEGENDA POTRUBÍ

STUJENÁ VODA - PP-RTT - IZOLACE
TEPLÁ VODA - PP-RTT - IZOLACE
CIRKULACE - PP-RTT - IZOLACE
VÝTISKY PRÍPOJOVACÍ A ODPADNÝ POTRUBÍ - HT
VÝTISKY PRÍPOJOVACÍ A ODPADNÝ POTRUBÍ - HT (VEDENÉ POD S

[illegible]