


PŮDORYS 1.NP

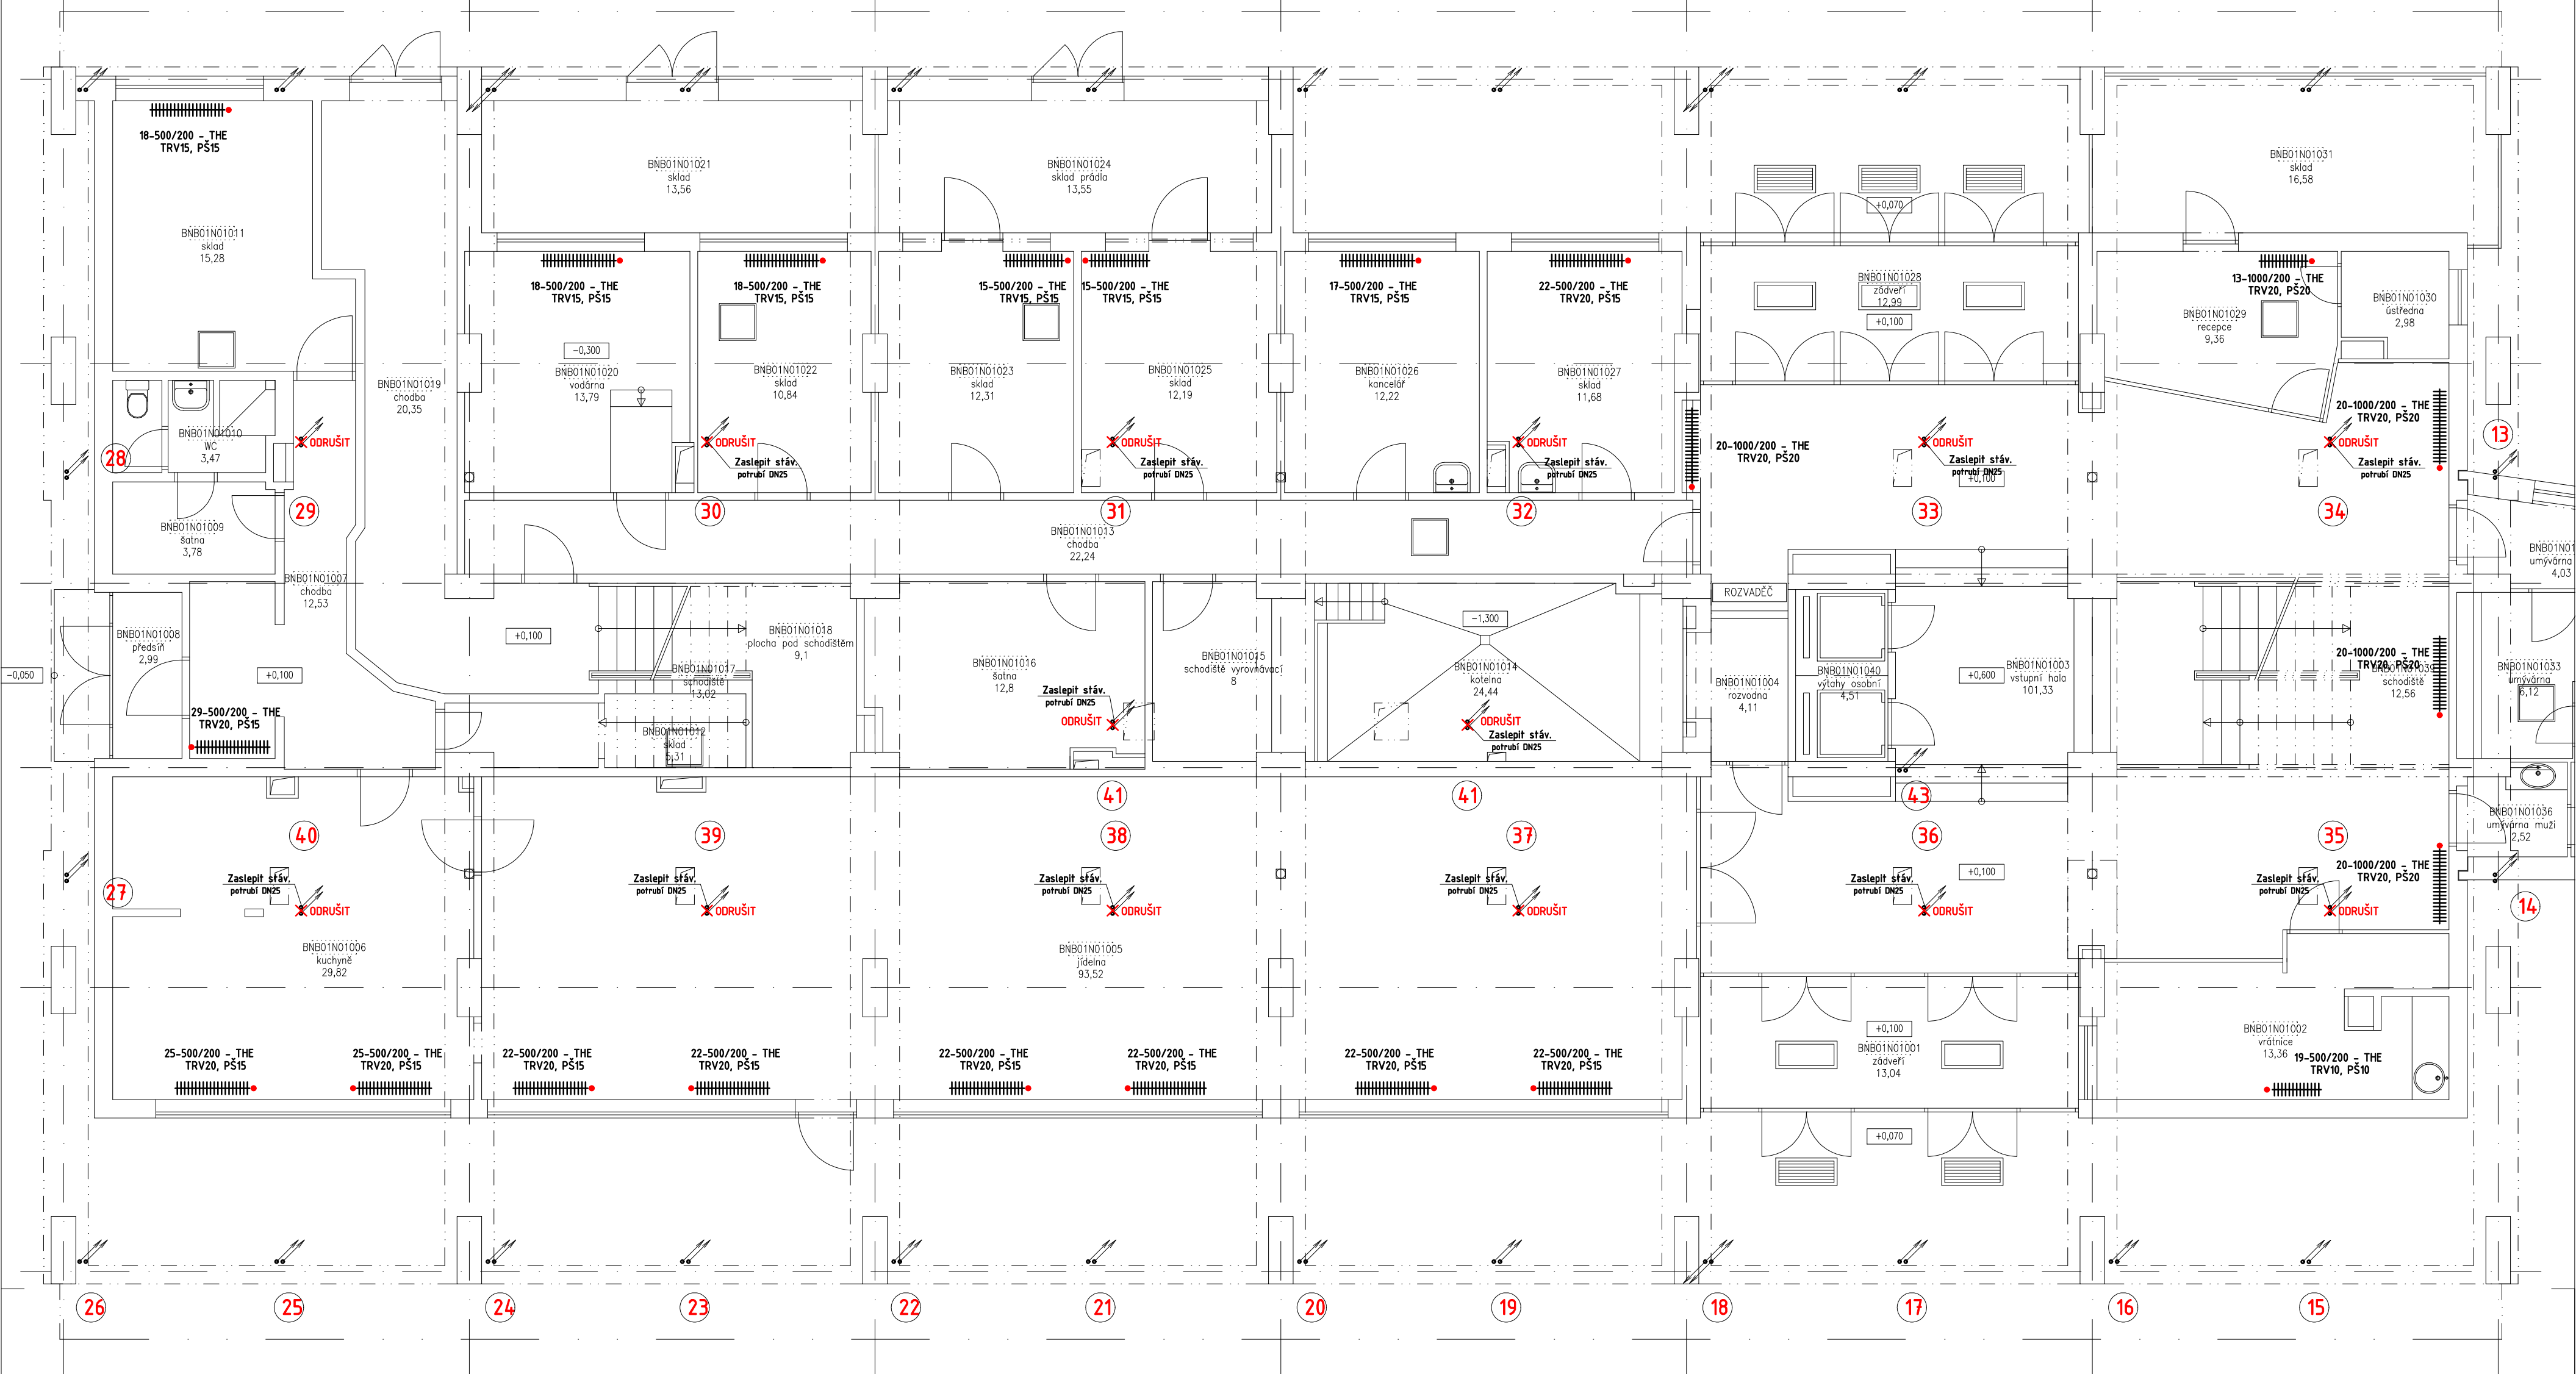

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

18-500/160 STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KALOR, 18 ČLÁNKŮ
BUDE NOVĚ OČISTĚNO A NATŘENO, 1x ZÁKLAD 2x EMAIL
ELŽ 1200x60 ELEKTRICKÝ ŽEBŘÍK S TERMOSTATEM 500W - 230V/50Hz
TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL - NOVÝ
PŠ PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ UZÁVÍRATELNÉ - NOVÉ
THE Termostatická hlavice se instaluje na radiátor. Před instalací se provede její vnitřní nastavení minimální a maximální teploty pomocí skrytých zářezek. Hlavice musí být v provedení pro veřejné prostory - zabezpečení proti odcizení pomocí zabezpečovacího kroužku. Tedy nebude možná jednoduchá demontáž bez použití speciálního nástroje. Zvýšená odolnost odpovídá povolení pro Bundeswehr IL 4350-0014, záložní skupina 1 (pro nejvyšší rozhodnutí). Hlavice umožní studentům ovládnutí v definovaném rozsahu.

POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA OČISTIT A NATŘÍT BÍLÝM NÁTĚREM 1x ZÁKLAD 2x EMAIL
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ K TĚLESŮM OČISTIT A NATŘÍT BÍLÝM NÁTĚREM 1x ZÁKLAD 2x EMAIL
STOUPACÍ POTRUBÍ V MÍSTNOSTECH ROVNĚŽ OČISTIT A NATŘÍT BÍLÝM NÁTĚREM 1x ZÁKLAD 2x EMAIL
TEPELNÝ VÝKON STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES VYHOVUJE NAVRŽENÉMU STAVU.
RŮŠENÉ STUPAČKY BUDDU DEMONTOVÁNY VČETNĚ OTOPNÝCH TĚLES A BUDDU NA PATĚ STUPAČEK ZAZÁTKOVÁNY
PŘED REALIZACÍ PROVĚŘIT SKUTEČNÝ PŘÍPOJOVACÍ ROZMĚR OT A POTRUBÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající hydroizolace podlahy 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	STUPEŇ PD:	Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD	
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50		OBJEKT:	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		PROFESÍ:	D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ
MÍSTO STAVBY:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2 0079 421-4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		AUTORIZACE:	
VEDOUcí PROJEKTU:		DATUM:	03/2023
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		FORMÁT:	6 x A4
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		MĚŘÍTKO:	1:75
VYPRACOVAL:		VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP nový stav
EVIDENČNÍ ČÍSLO:		ČÍSLO VÝKRESU:	02
REVIZE:			00