




PŮDORYS 11.NP

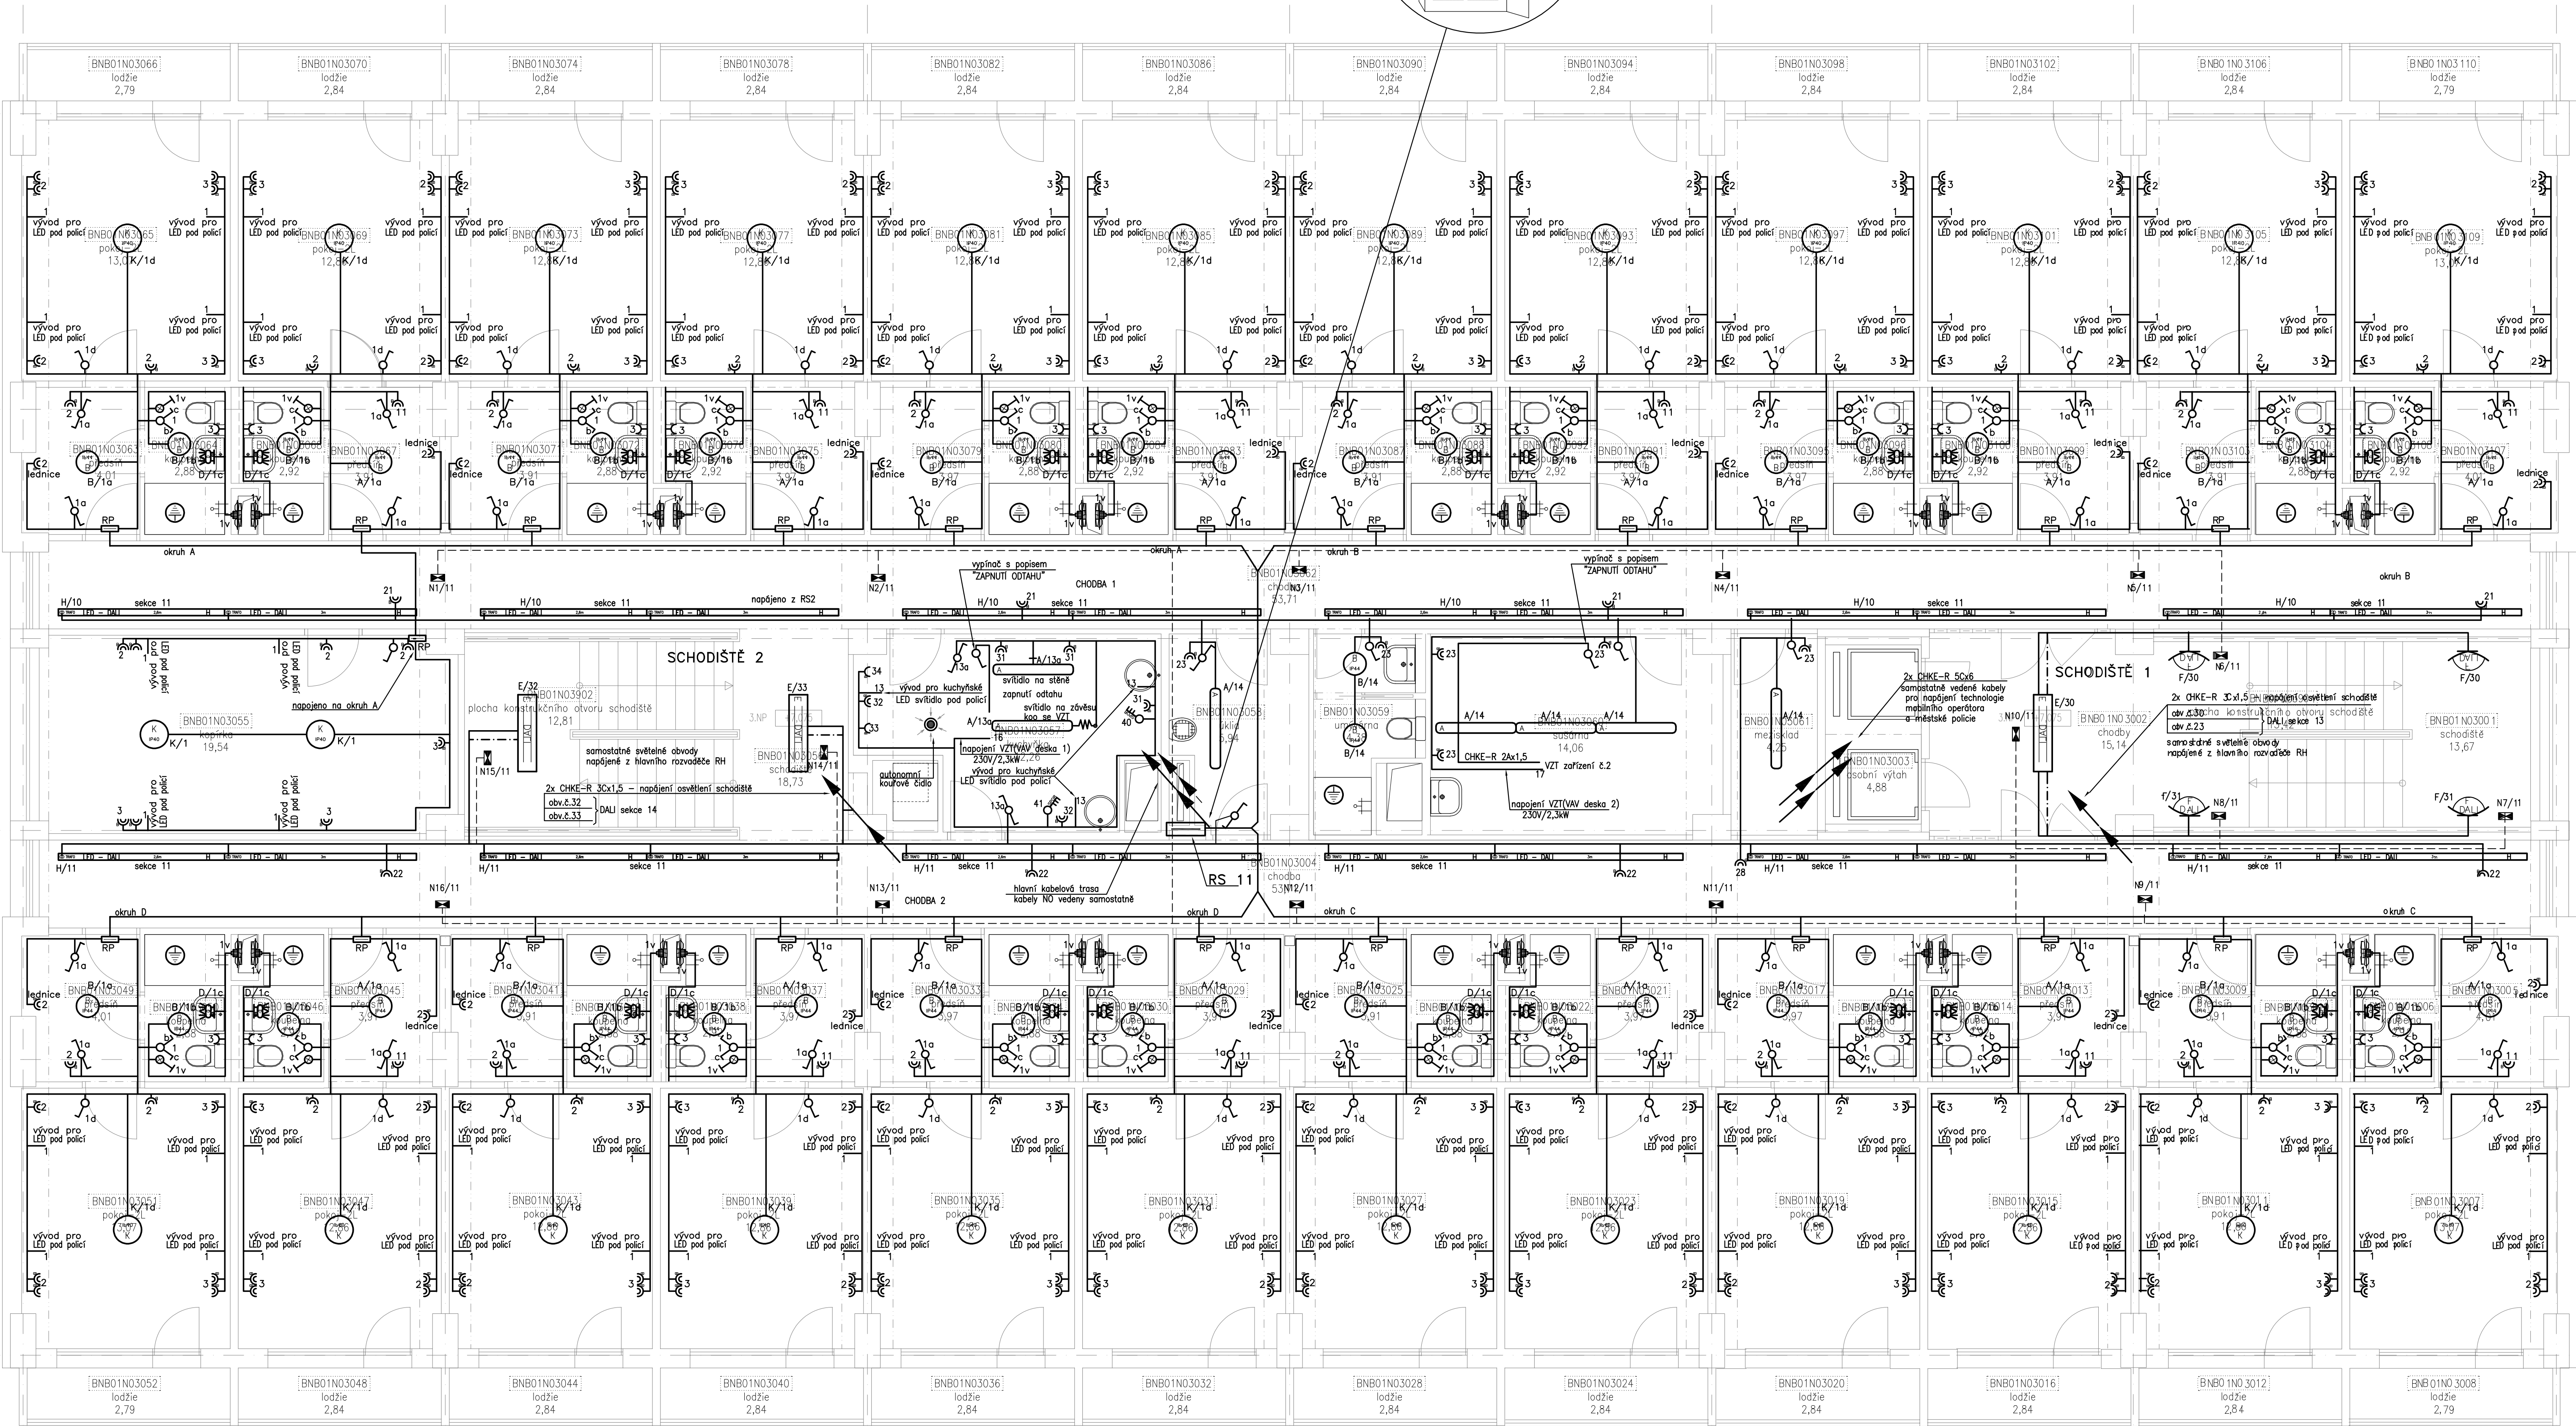

LEGENDA SVÍTIDEL

- A - LED svítidlo 40W/5500lm/IP65
 - B - LED svítidlo stropní, 27W/2700lm/IP44/375mm
 - D - LED svítidlo 9W/919lm/IP44/500mm nad umyvadlo
 - E - DALI - LED svítidlo 26W/3300lm/IP40 připevněné na schodiště DALI předtlačník
 - H - LED svítidlo přisazené 30W/m/P40 R1P - délka 5,6m v sestavě se chůdý DALI předtlačník
 - F - LED svítidlo 27W/2700lm/IP44/375mm DALI předtlačník
 - K - LED svítidlo 44W/5000lm/P40/480mm do pokoje
- adresné LED svítidlo přisazené
- číslo napájecího větvě potrubí číslo svítidla
- ohraničovací kabel NO veden samostatně uchytněcí kabel musí odpovídat požadavkům na ohraničovací trasu s odlišností 60mm

DETAIL VEDENÍ SILOVÝCH KABELŮ

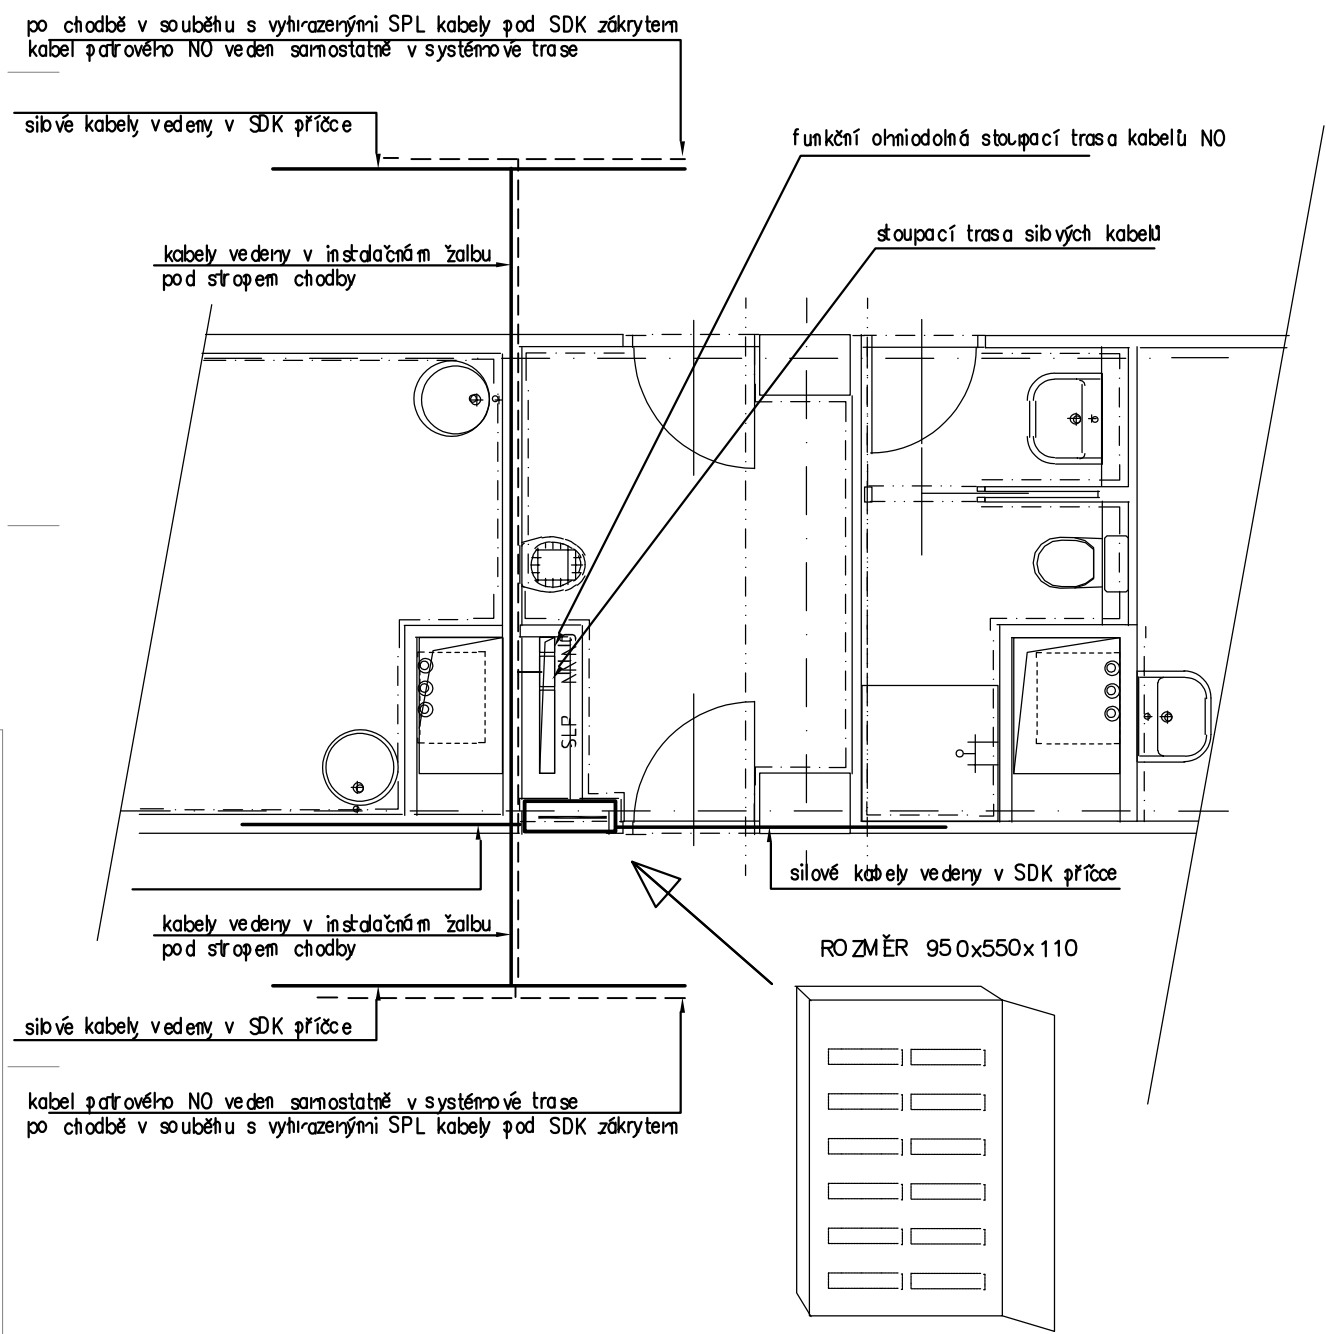

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed2
tvarování - 24 hodin, izolaci živých částí, přepážkami a kryty
- automatickým odpojením v případě poruchy
doplňná - doplnitelným pospojováním neživých částí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp v ±0.00 = sčítacích hydraulických potrubí 1.NP (p.o. deska 1.NP = +0.100)	
REVIZE: FOPIS ZMĚNY:	DATUM: VYPRACOVAL:
AKCE: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50	
OBJEKT: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE - DVD	PROJEKT: D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE
MÍSTO ORA OBJEDNATEL: Místní úřad územního plánování a stavební úřad, Zastupitelstvo města 617 00, 617 00, 617 00	ZAKÁZKOVÝ ČÍSLO: 2007042-1-1
MÍSTO STAVBY: Kounice 50, Brno	DATUM: (3/2/2025)
GENÉRALNÍ PROJEKTANT: Ing. J. Zdeněk Illek, z.úř. a.s. (11379)	FORMÁT: A4
VEDOUcí PROJEKTU: Ing. JOSEF KATOLICKÝ, j.katolicky@ntar.cz	KOPIE: 1
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. ARCH. E. LANČANSKÝ, elan@ntar.cz	MEŘITEL: 1:50
ZHOTOVITEL ČASŮ:	VÝKRES: ELEKTROINSTALACE 11.NP
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. ZDENĚK ILLEK, z.úř. a.s. (11379)	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2007042-1-1.4.4
VYPRACOVAL: Ing. ZDENĚK ILLEK, z.úř. a.s. (11379)	114
	00