



PŮDORYS 12.NP

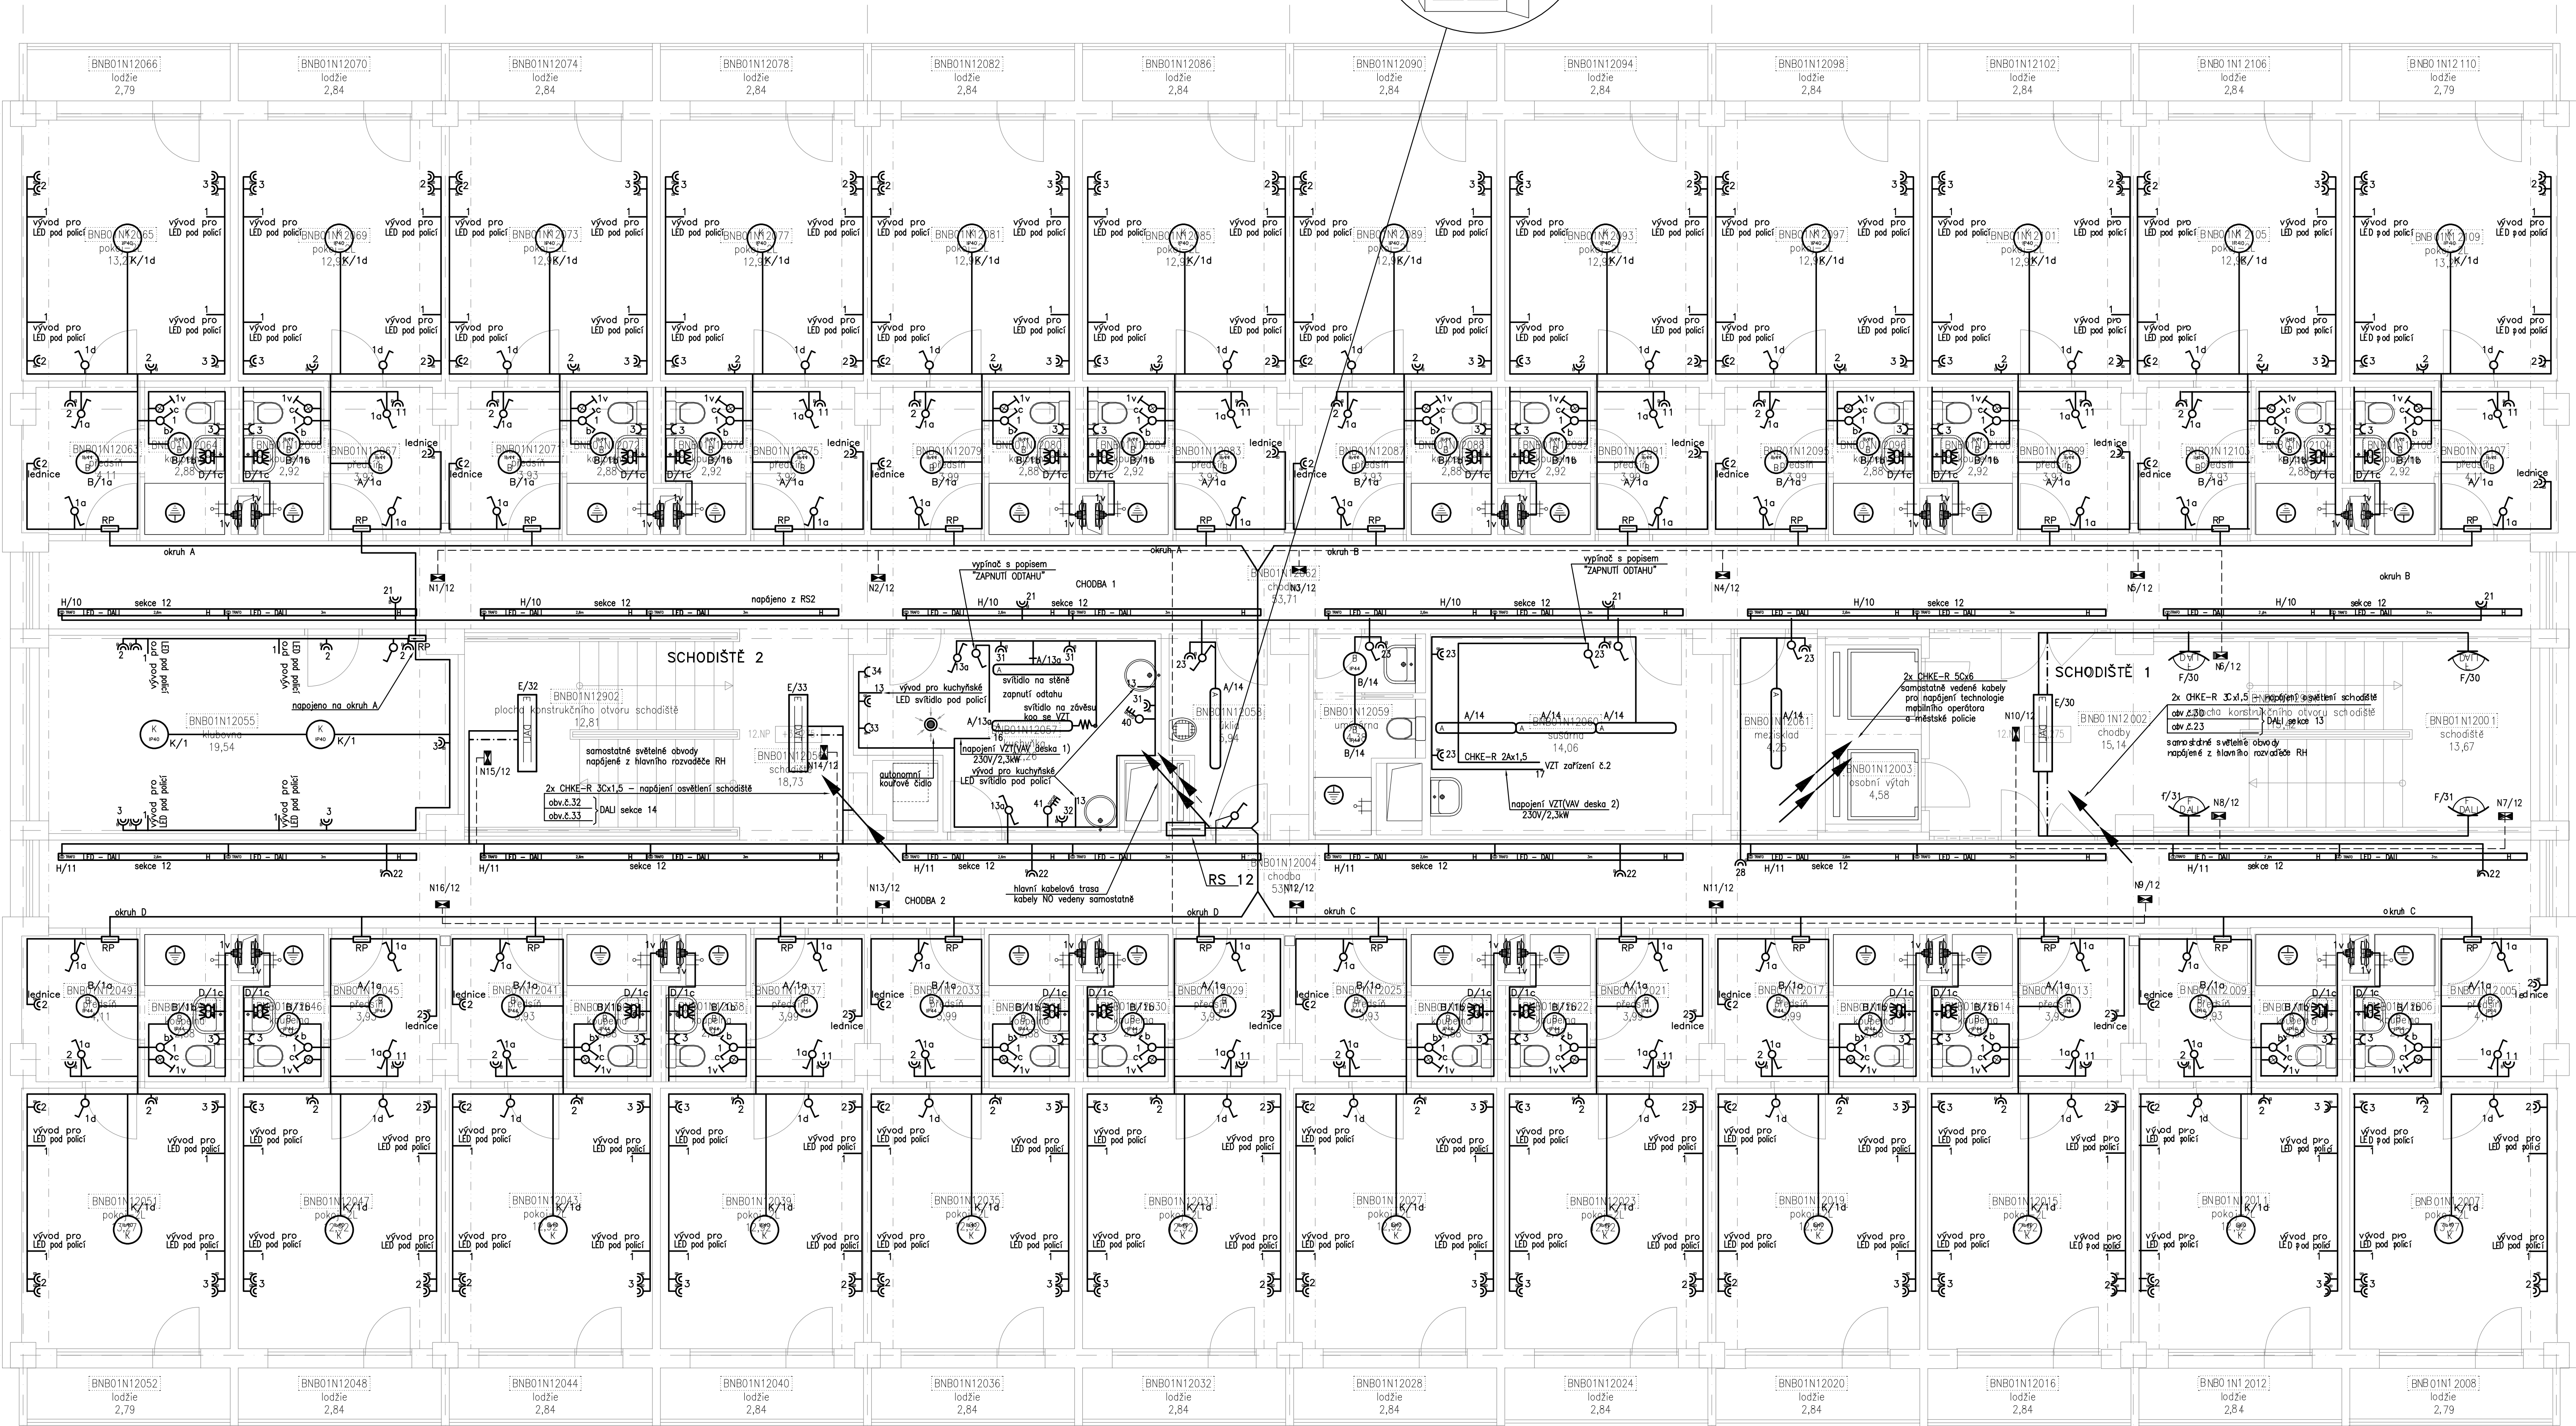

LEGENDA SVÍTIDEL

- A — LED svítidlo 40W/5500lm/IP65
 - B — LED svítidlo stropní, 27W/2700lm/IP44/375mm KRYTÍ IP 30
 - D — LED svítidlo 9W/919lm/IP44/500mm nad umyvadlo
 - E — DALI — LED svítidlo 26W/3300lm/IP40 připevněné na schodiště DALI předtlačník
 - H — LED svítidlo přisazené 30W/m/P40 RNP – délka 5,6m v sestavě se chůdý DALI předtlačník
 - F — LED svítidlo 27W/2700lm/IP44/375mm DALI předtlačník
 - K — LED svítidlo 44W/5000lm/P40/480mm do pokoje
- adresné LED svítidlo přisazené
číslo napájecího větvě
potrubové číslo svítidla
- ohraničovací kabel NO veden samostatně
uhybně kabelů musí odpovídat potrubnímu ohraničovací trase s odlišností 60mm

DETAIL VEDENÍ SILOVÝCH KABELŮ

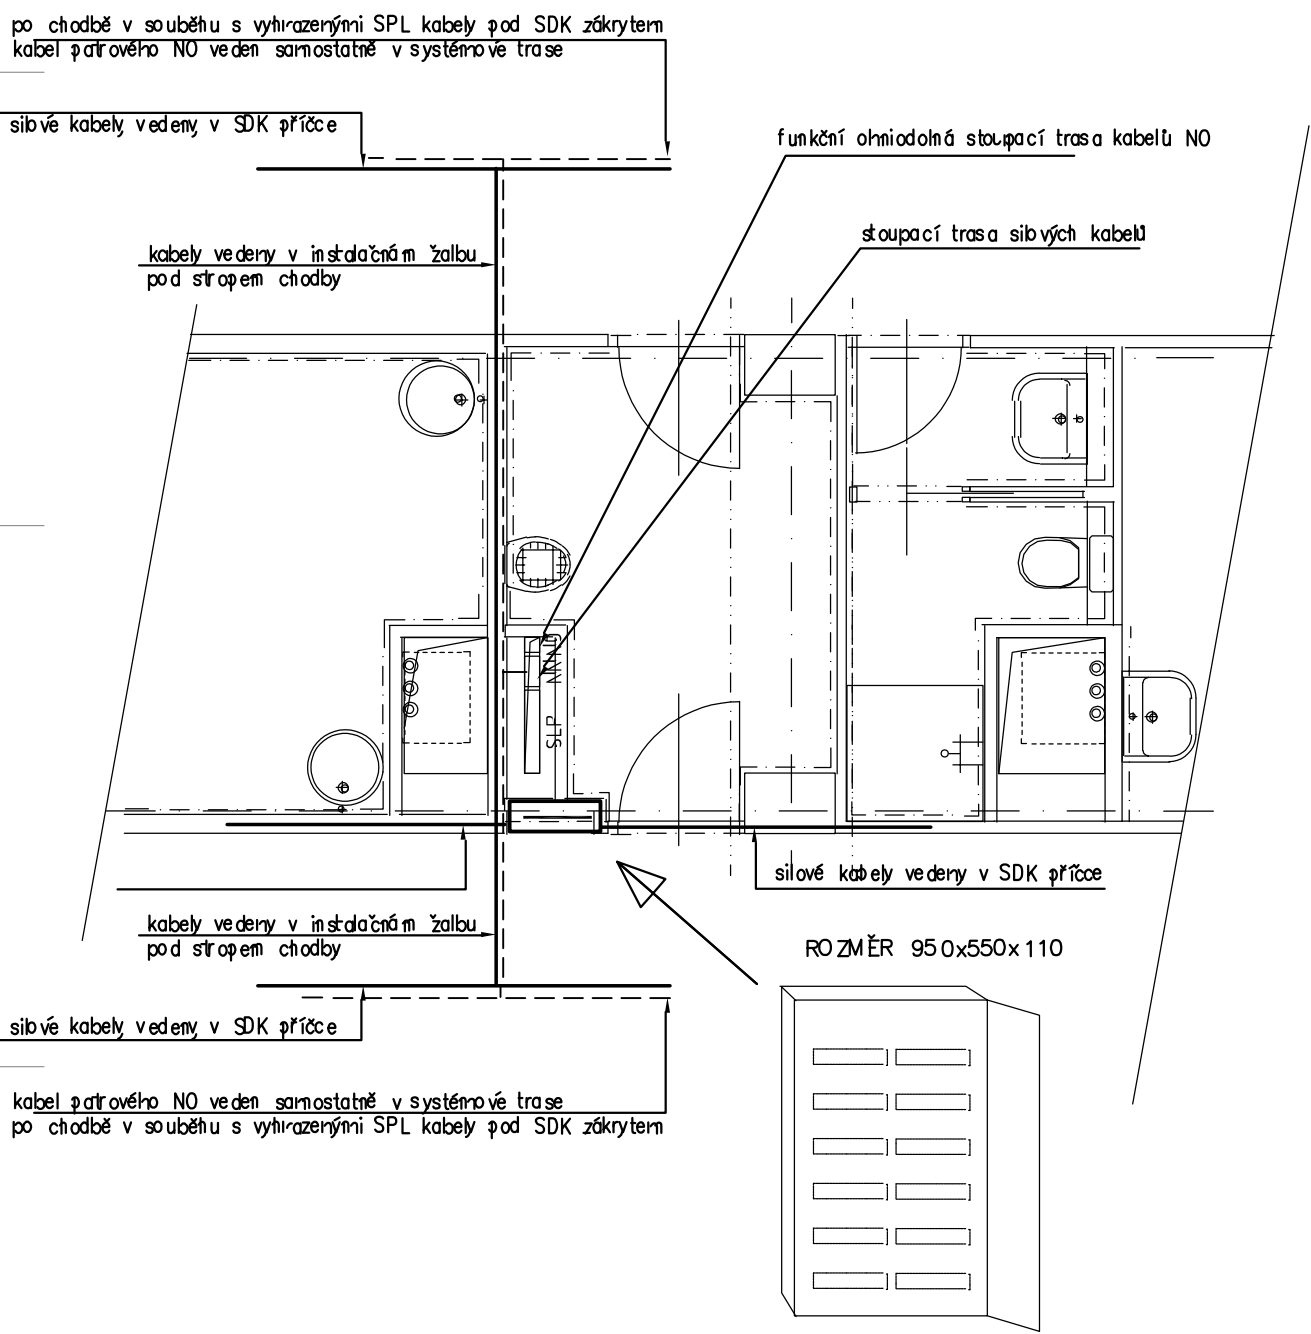

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed2
tvarování – 24kV izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplňné – doplněním pospojováním neživých částí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp v ±0,00 = sčítacích hydraulických potrubí 1.NP (p.o. deska 1.NP = +0,100)		REVIZE:	FORIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
AKCE:		STUPENÍ: Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD			
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50		OBJEKT:		PROJESE:	
MÍSTOŘA OBJEDNATEL:		Místní úřad územního plánování		ZAKÁZKOVÝ ČÍSLO:	
MÍSTOŘA STAVBY:		Kounice 50, Brno		AUTORIZACE:	
MÍSTOŘA STAVBY:		Kounice 50, Brno		DATA:	
MÍSTOŘA STAVBY:		Kounice 50, Brno		FORMÁT:	
MÍSTOŘA STAVBY:		Kounice 50, Brno		KOPIE:	
MÍSTOŘA STAVBY:		Kounice 50, Brno		MĚŘITKO:	
MÍSTOŘA STAVBY:		Kounice 50, Brno		VÝKRES:	
MÍSTOŘA STAVBY:		Kounice 50, Brno		ELEKTROINSTALACE 12.NP	
MÍSTOŘA STAVBY:		Kounice 50, Brno		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	
MÍSTOŘA STAVBY:		Kounice 50, Brno		OŠLOVY PRÁCE:	
MÍSTOŘA STAVBY:		Kounice 50, Brno		REVIS:	
MÍSTOŘA STAVBY:		Kounice 50, Brno		115	
MÍSTOŘA STAVBY:		Kounice 50, Brno		00	