

PŮDORYS 1.NP

LEGENDA SVÍTIDEL

- A

LED svítidlo 40W/5500lm/IP65
- B

LED svítidlo stropní, 27W/2700lm/IP44/375mm
KRYTÍ IP 30
- D

LED svítidlo 9W/919lm/IP44/500mm
nad umyvadlo
- E

LED svítidlo 26W/3300lm/IP40
přisazené na schodiště
DALI předstátník
- H


LED svítidlo přisazené 30W/m/P40
ATYP – délka 5,6m v sestavě na chodby
DALI předstátník
- F

LED svítidlo 27W/2700lm/IP44/ 375mm
přisazené na schodiště
DALI předstátník
- K

LED svítidlo 44W/5000lm/P40/480mm
do pokoje

adresné LED svítidlo přisazené
N/1
číslo napájecí větve
požadavé číslo svítidla

ohni odolný kabel NO veden samostatně
uchycení kabelů musí odpovídat požadavkům na ohni odolnou trasu s odolností 60min

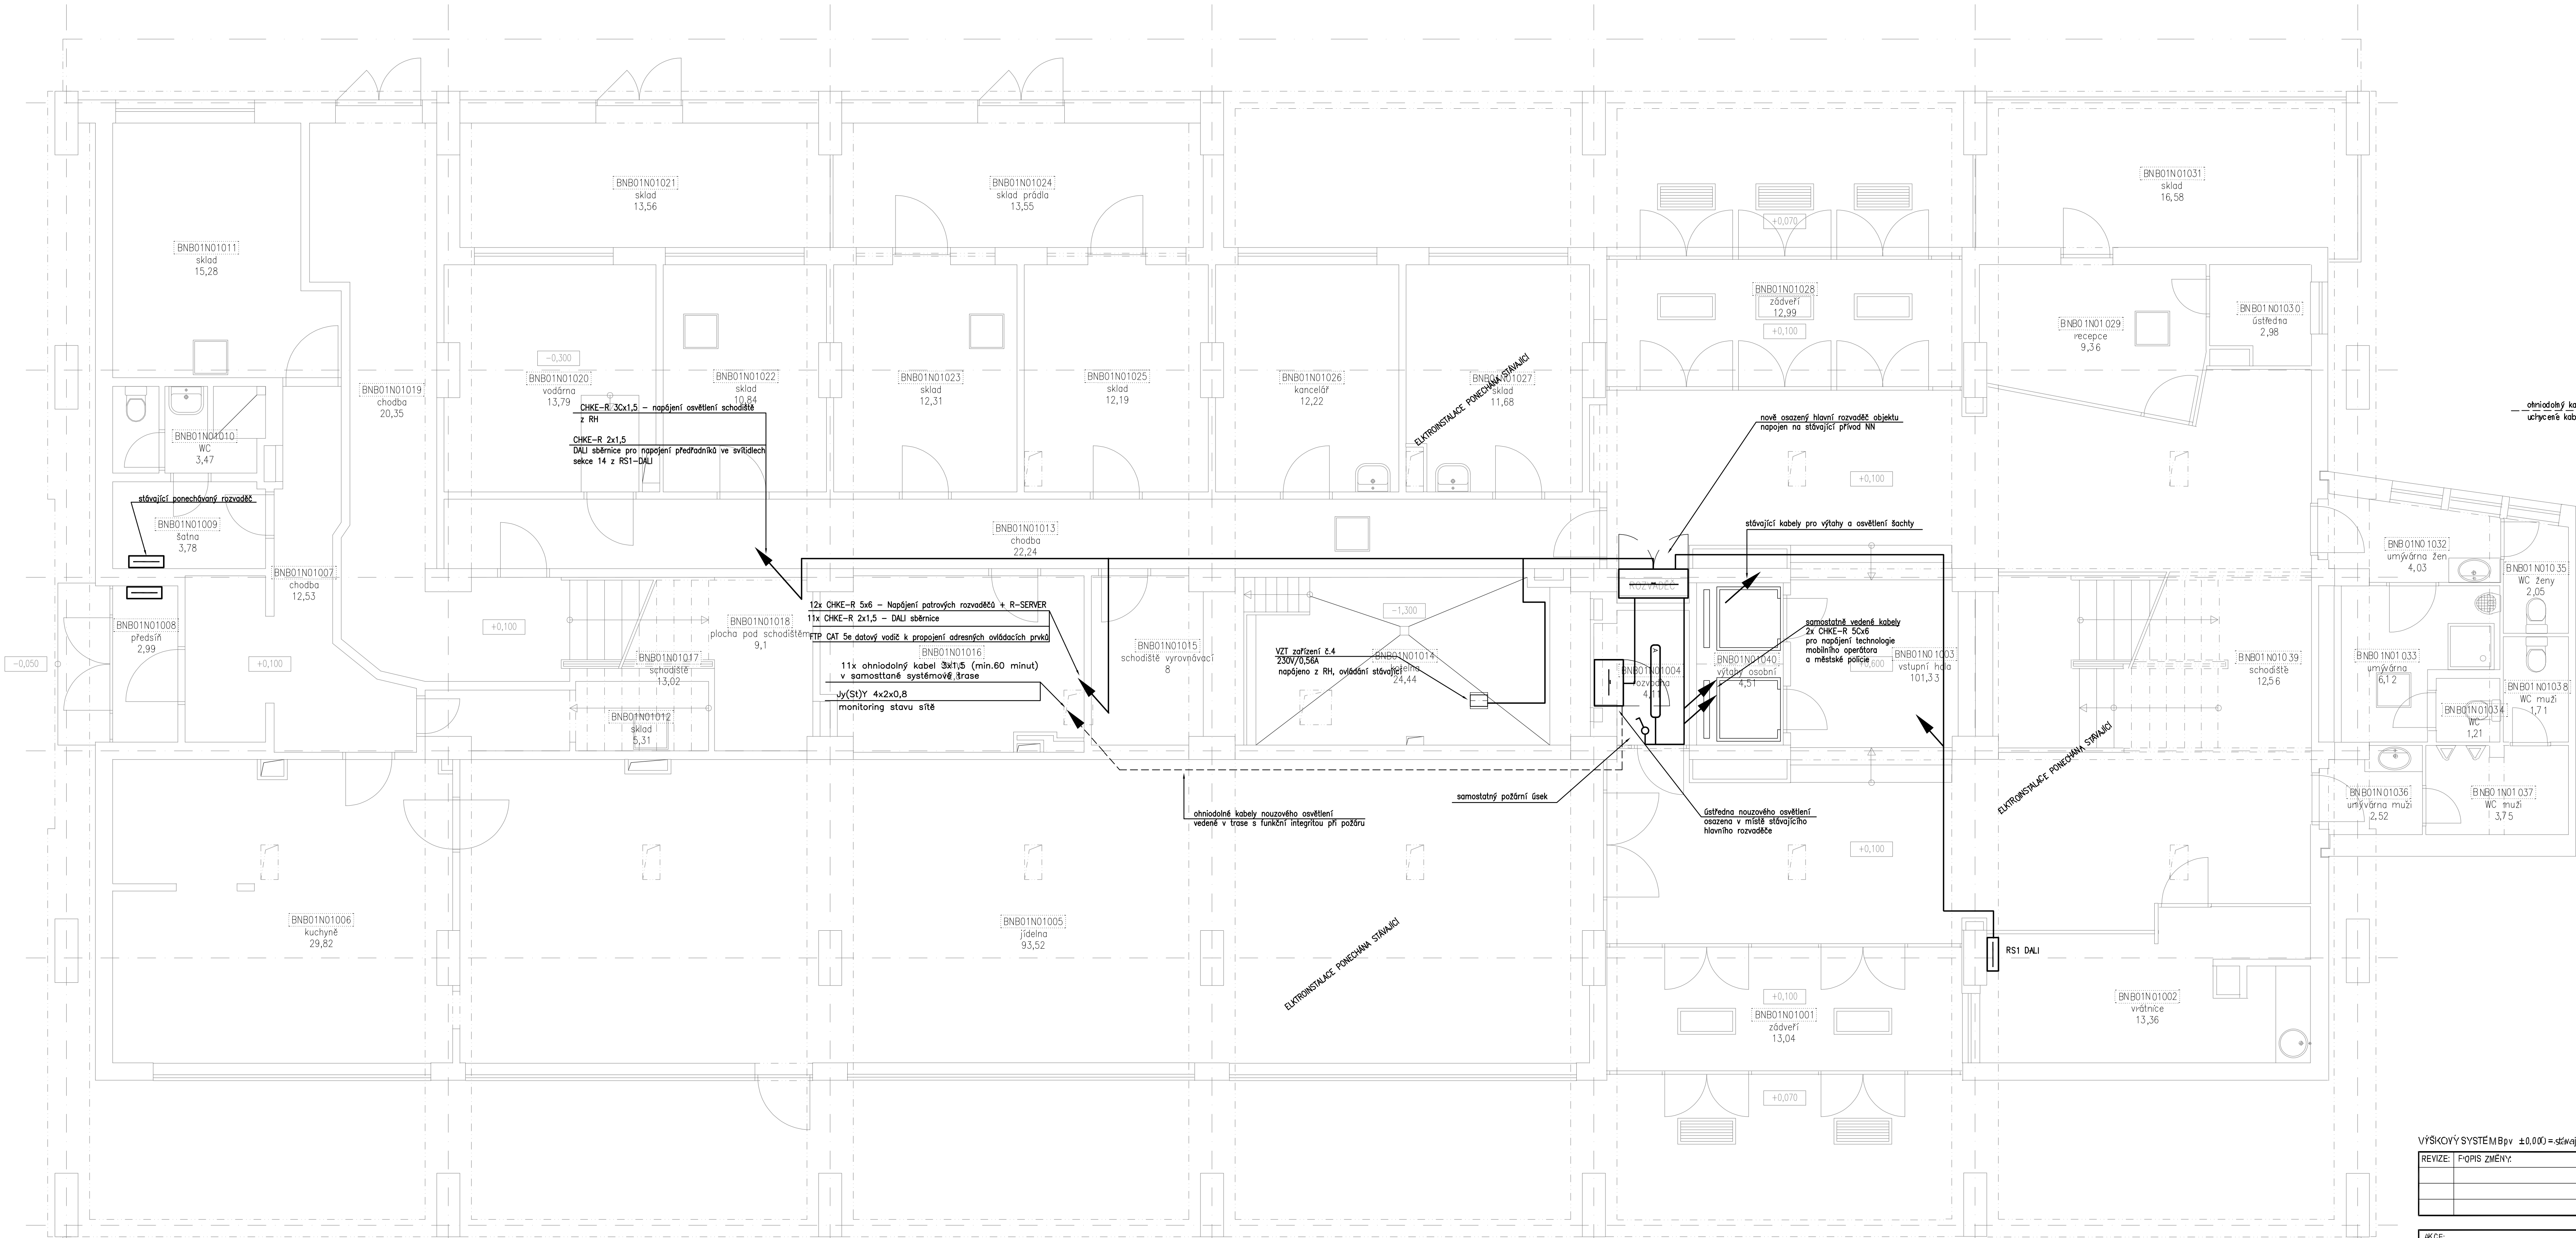

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
DOCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněné – doplňujícím poskytováním neživých částí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp v ±0,000 = stávající hydraulické potlačky 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPENÍ:	
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE		Dokumetace pro výběr dodavatele - DVO	
VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50		OBJEKT:	
INVESTORA OBJEDNATEL:		PROJESE:	
MÍSTO STAVBY:		DOKUMENTACE:	
GENERALNÍ FAKTEKANT:		KOPIE:	
VEDOUcí PROJEKTU:		MĚŘITKO:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		VÝKRES:	
ZÁKAZNÍK:		ELEKTROINSTALACE 1.NP	
OCEHOVÝ PROJEKTANT:		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	
VYPRACOVAL:		OŠLOVÝ KRES:	