
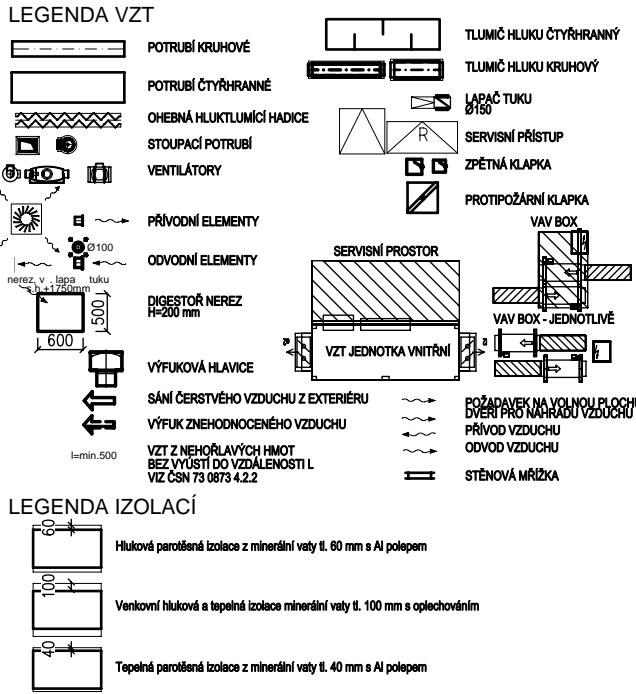


P DORYS 2.NP

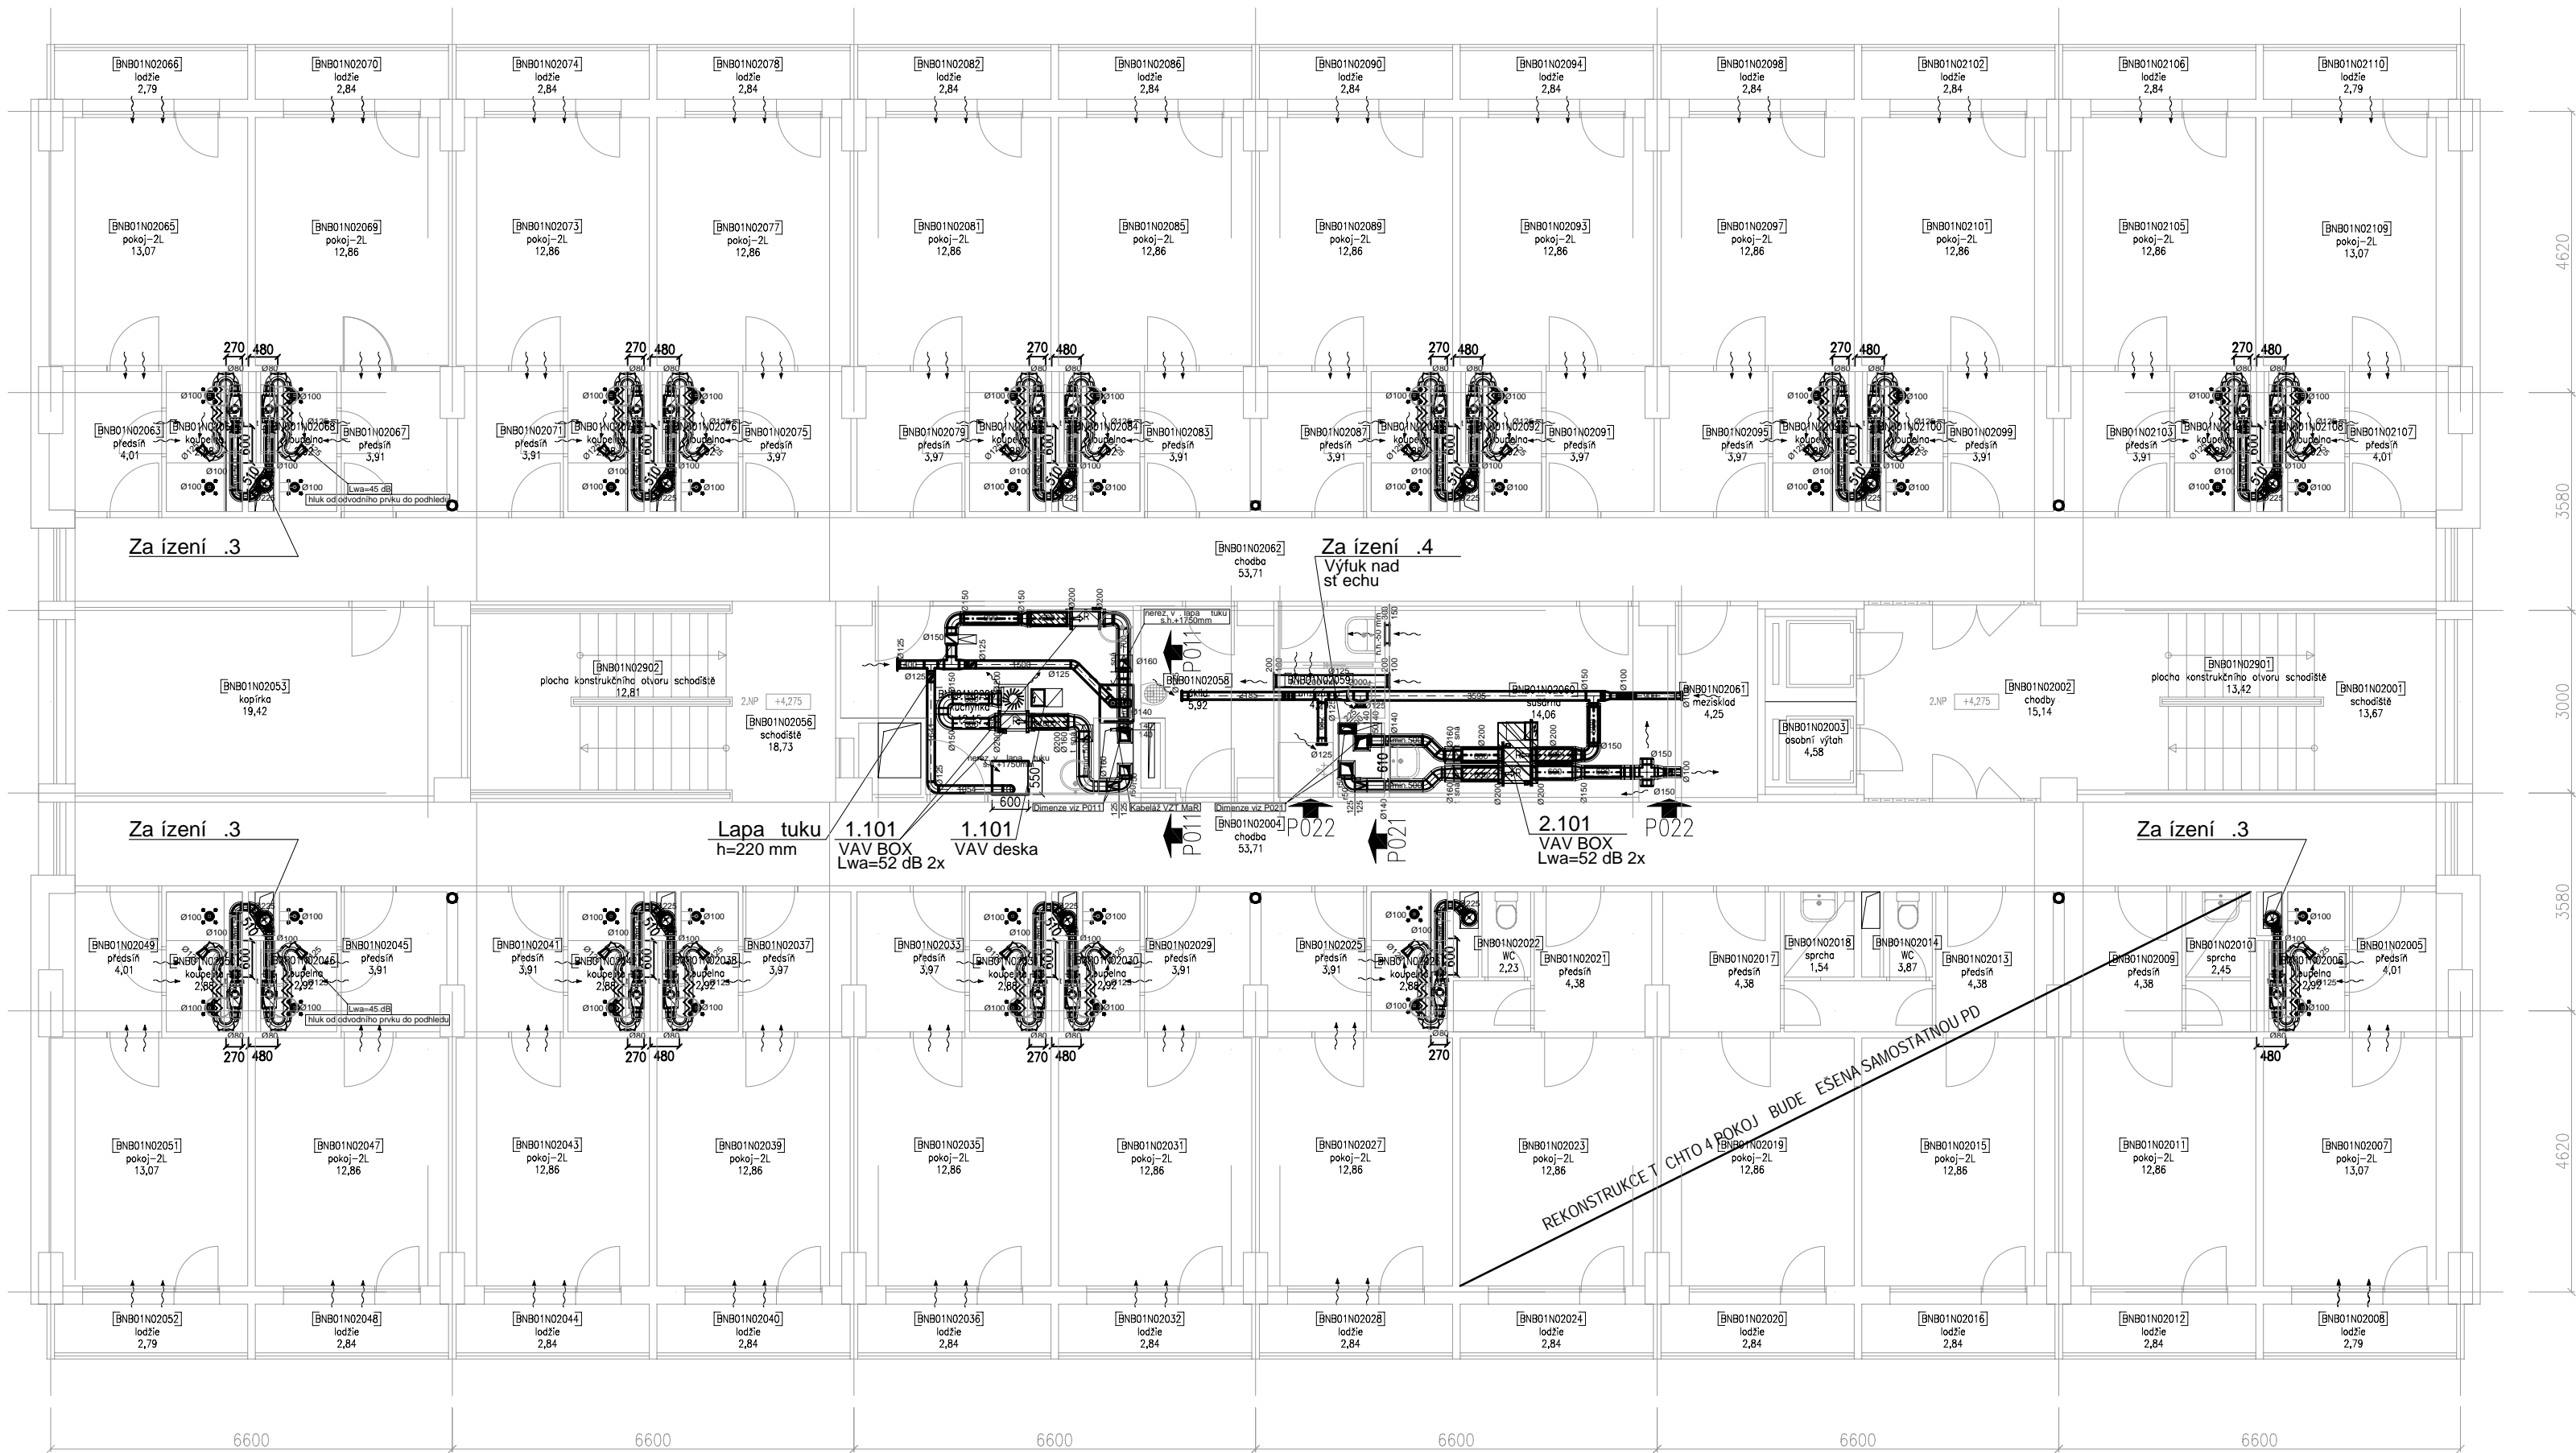

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající hydroizolace podlahy 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)

REVIZE:	POPIS ZM. NY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	STUPE PD: Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD		
	OBJEKT:		
	PROFESE: D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA		
	ZAKÁZKOVÉ ÍSLO: 2 0079 421-3		
INVESTOR A OBJEDNATEL:		AUTORIZACE:	
MÍSTO STAVBY:		DATUM:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		FORMÁT:	
VEDOUcí PROJEKTU:		KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		M ÍTKO:	
ZHOTOVITEL ÁSTI:		VÝKRES:	
ODPOV DNÝ PROJEKTANT:		P DORYS 2.NP	
VYPRACOVAL:		nový stav	
		EVIDEN NÍ ÍSLO:	
		ÍSLO VÝKRESU:	
		REVIZE:	
		04 00	