

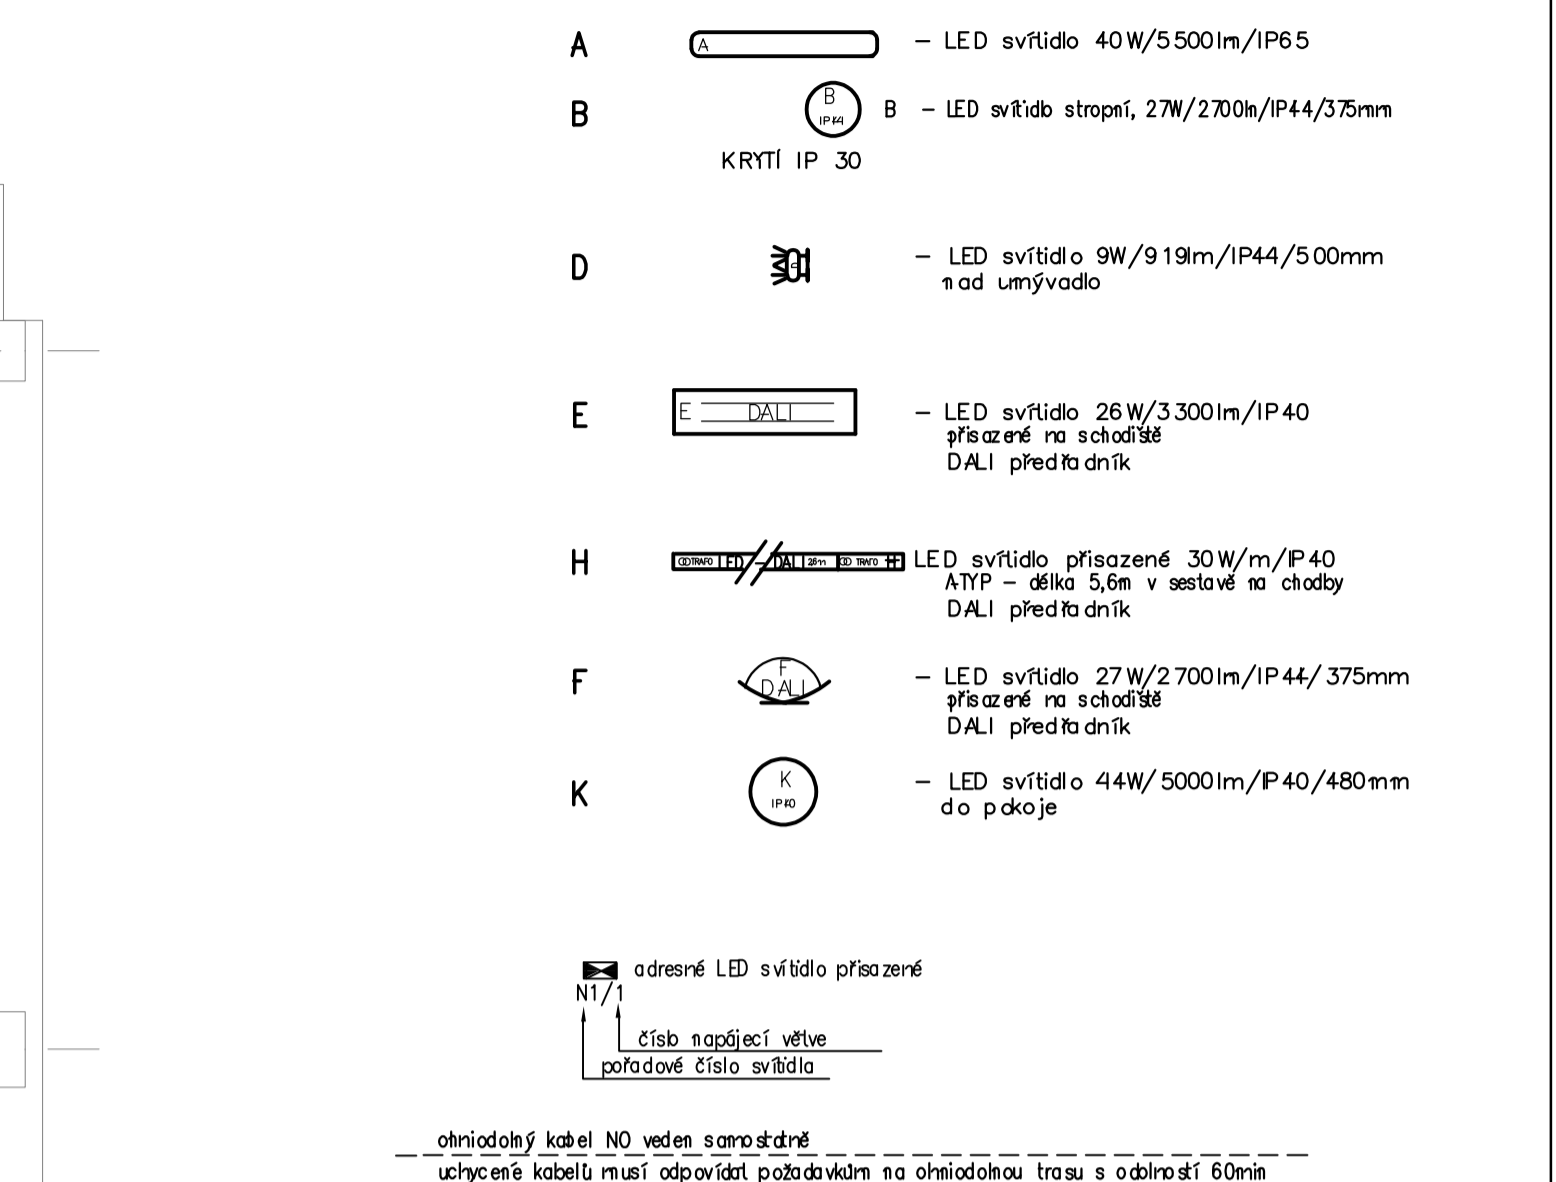


PŮDORYS 13.NP

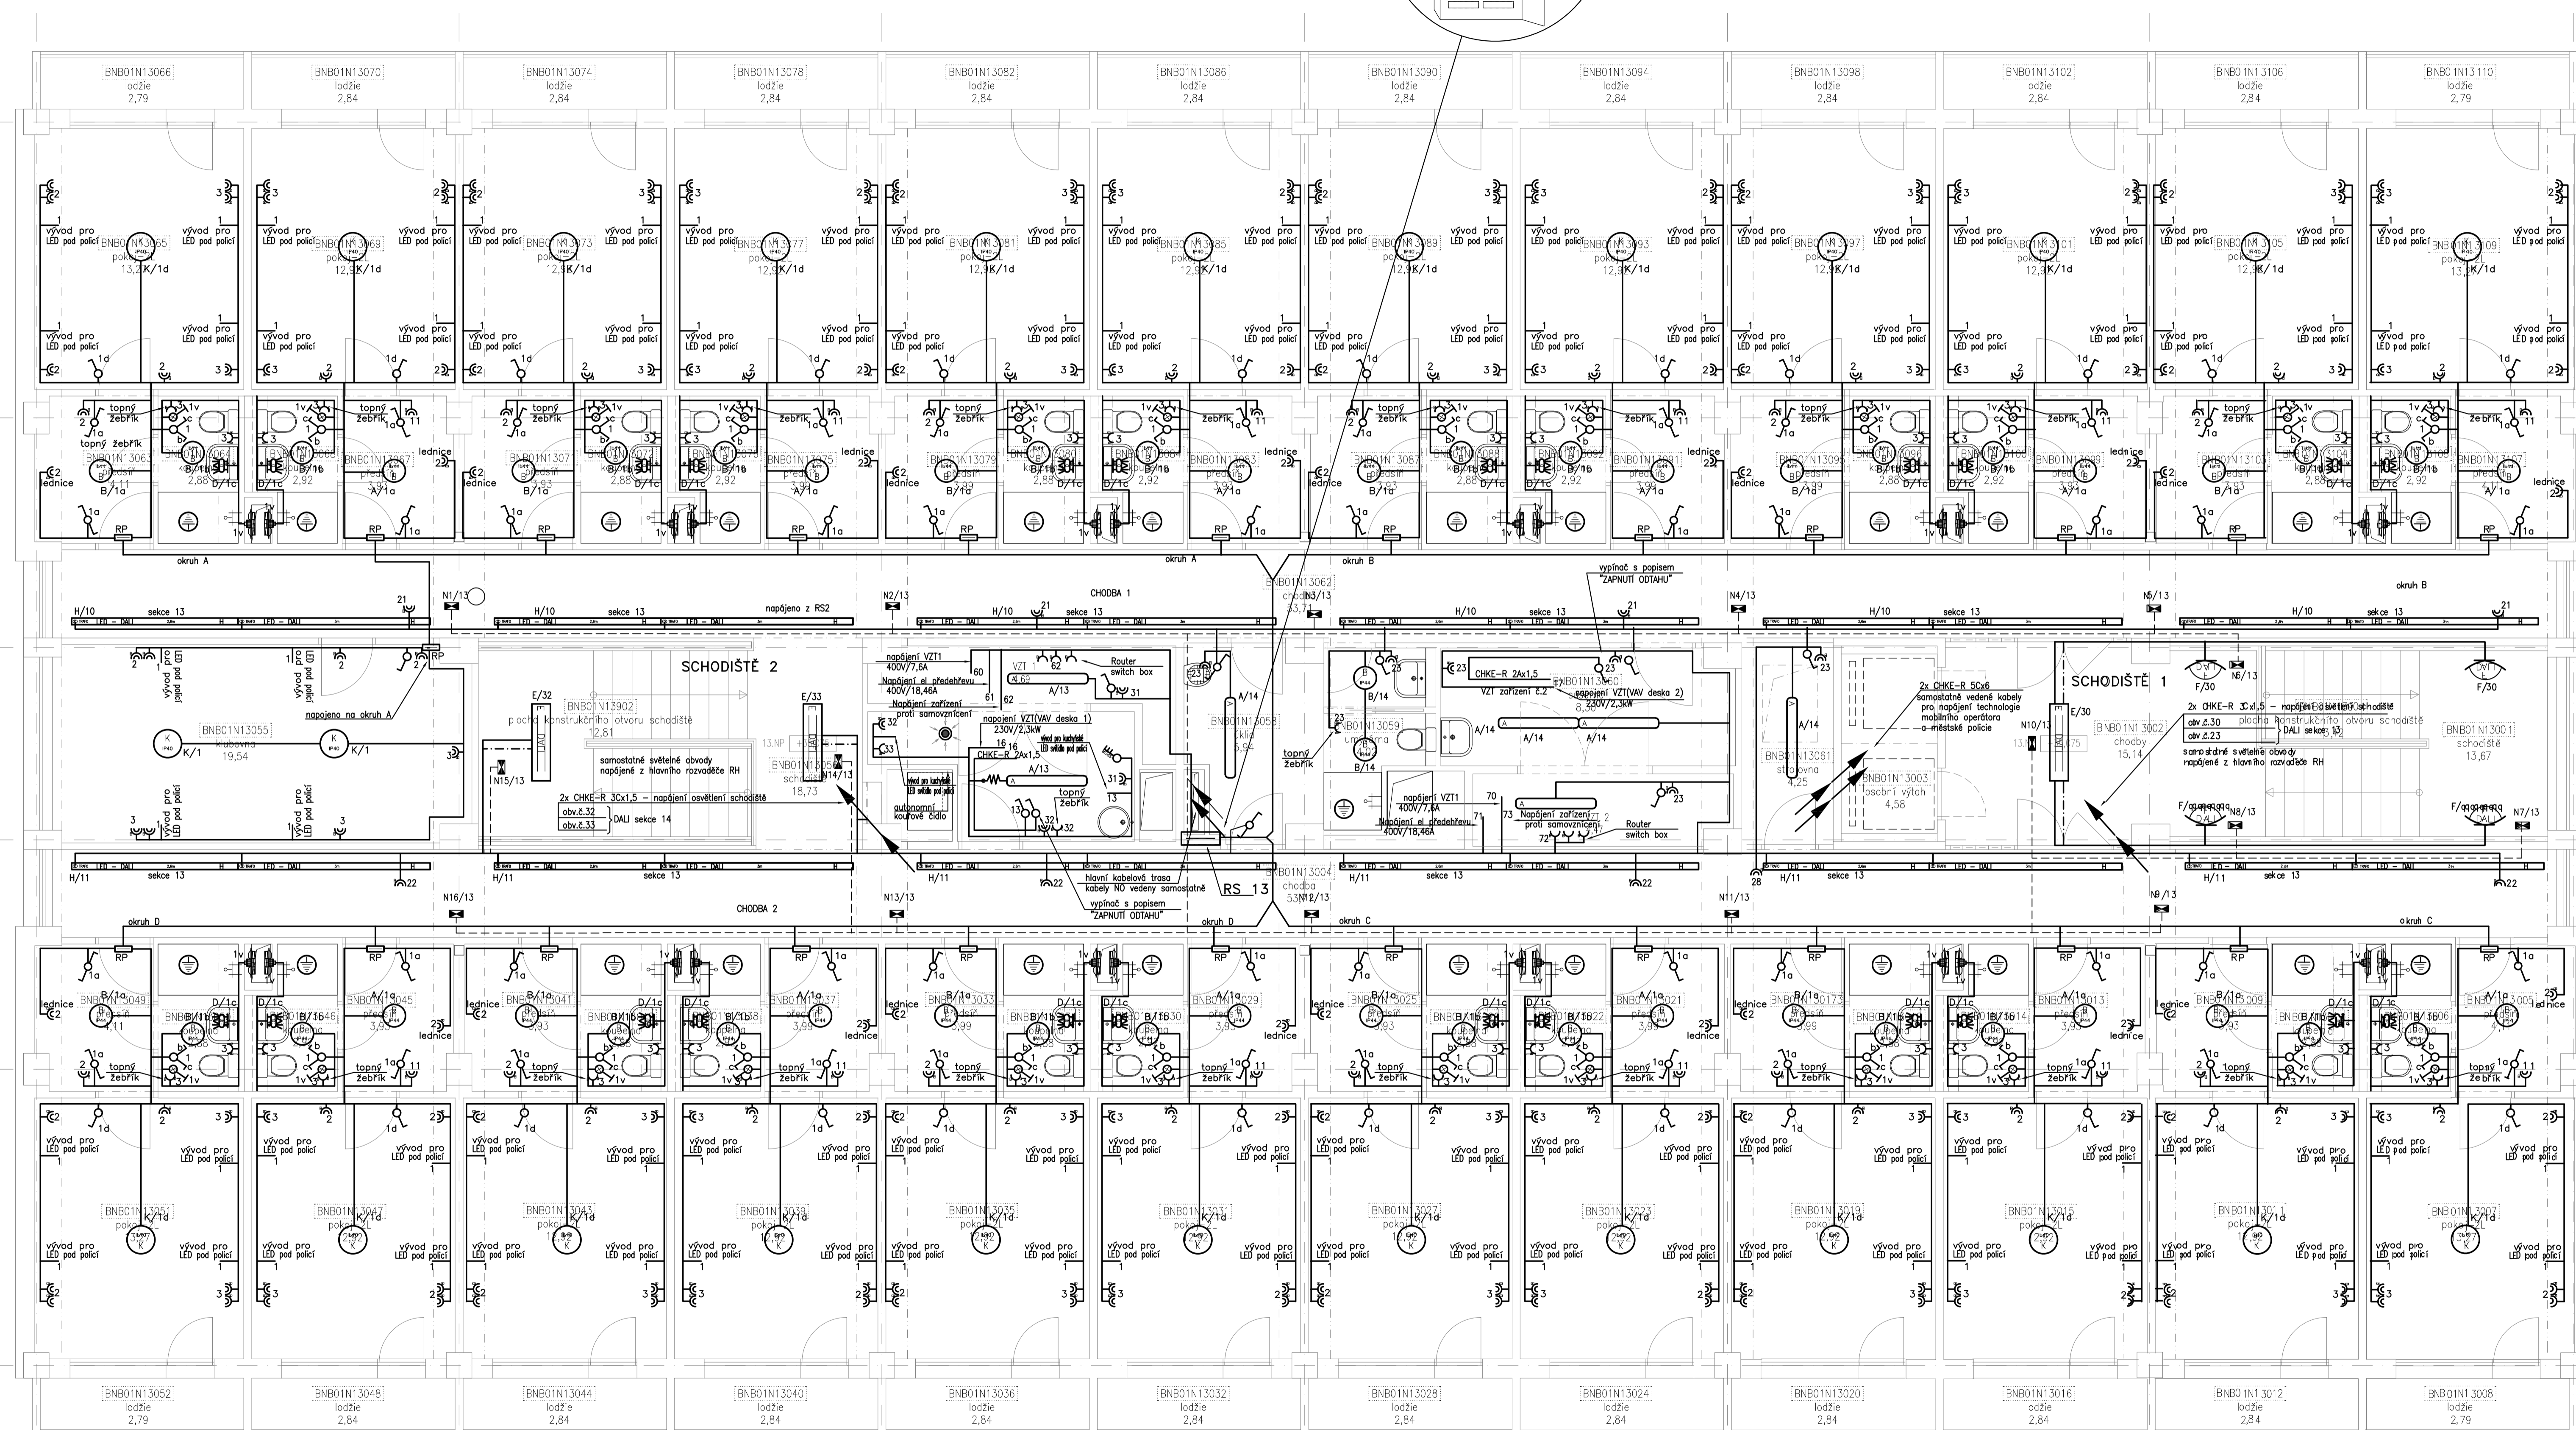


DETAIL VEDENÍ SILOVÝCH KABELŮ

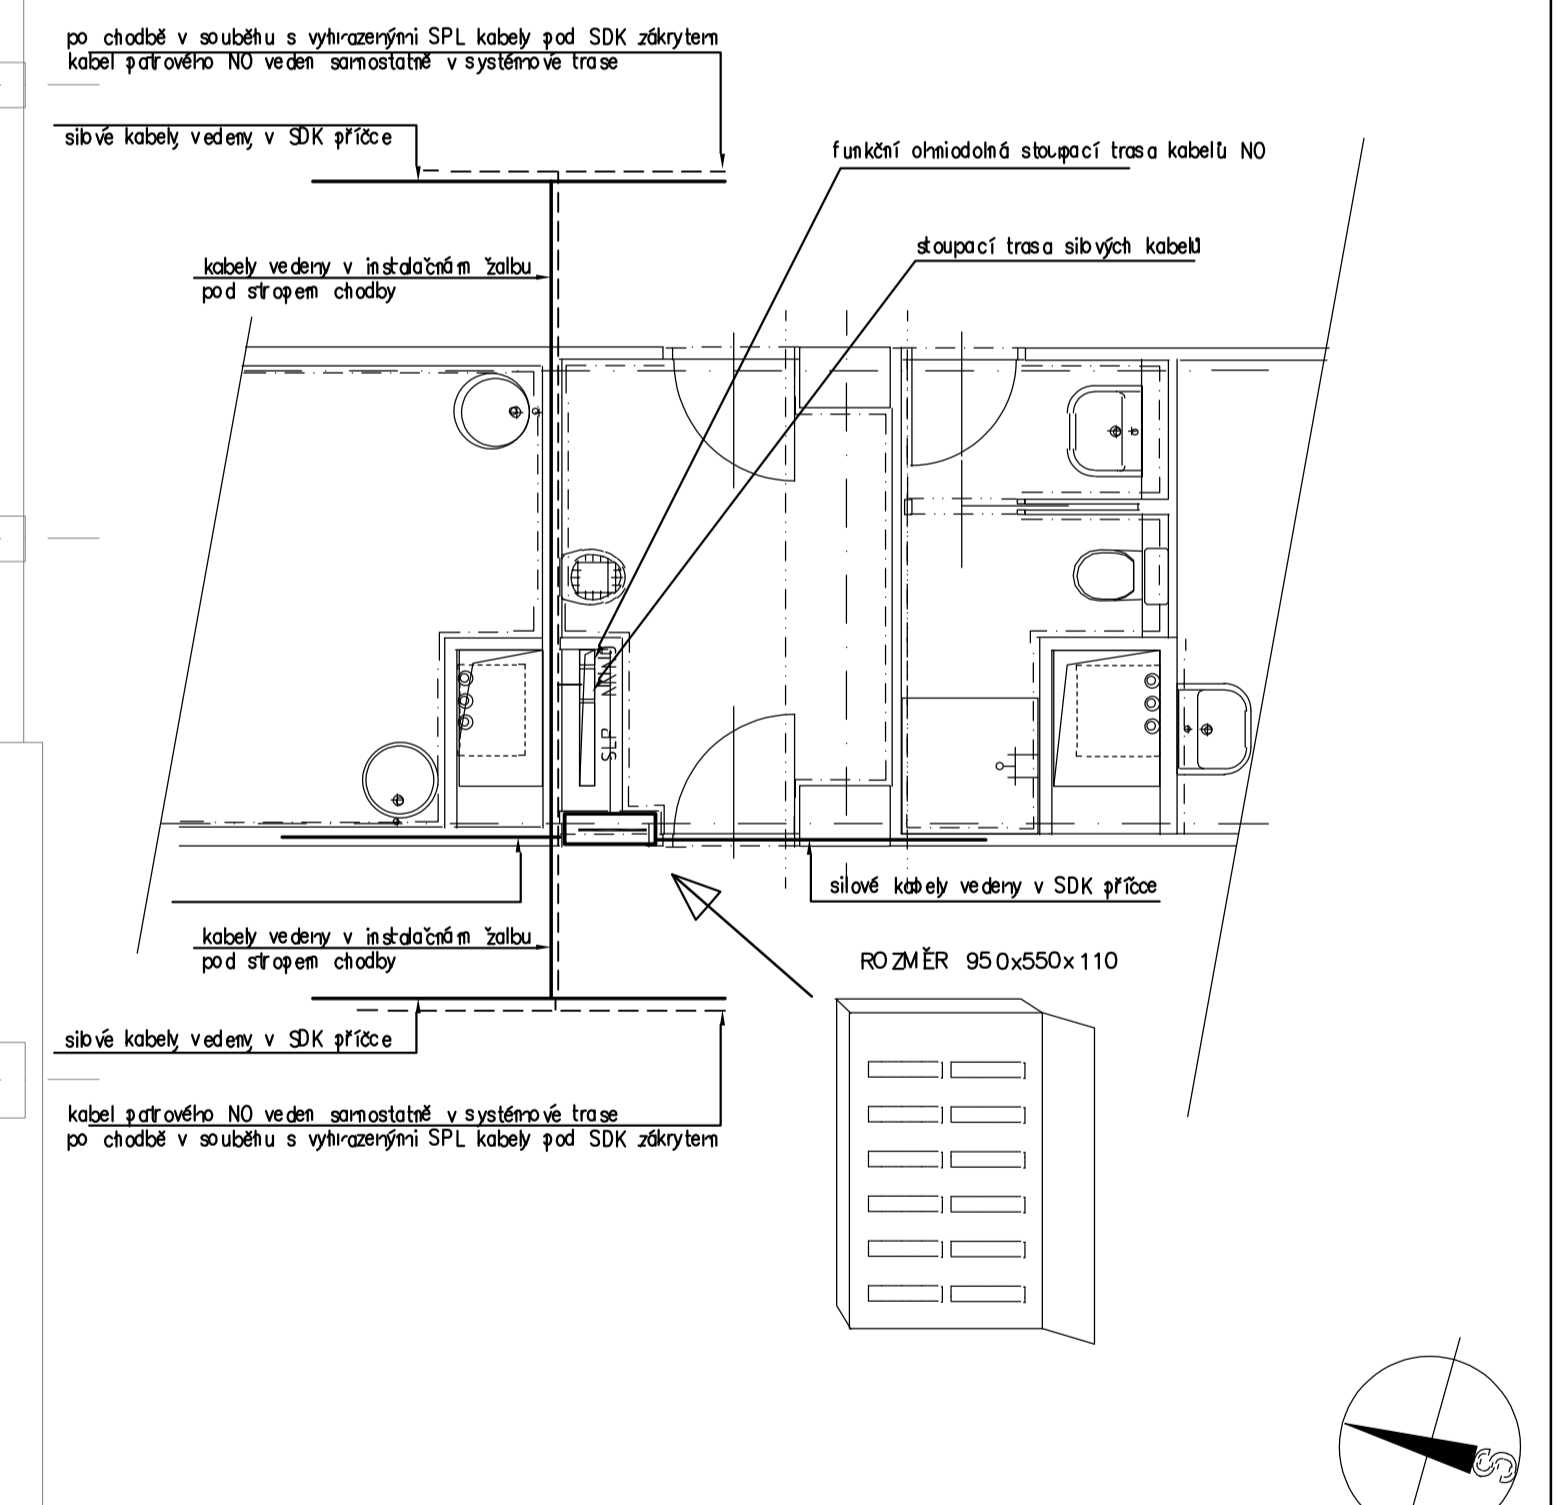

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv $\pm 0,000$ = stávající hydroizolace podlahy 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	STUPEŇ: Dokumentace pro výrobce dodavatele - DVD		
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠKOLEJÍ KOUZIOVCA 50		OBJEKT:	
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Město Králové Věže Za radnicou č.p. 61390, 611 77 Brno	ZAKÁZKOVÝ ČÍSLO:	20079214-D/1.4.4
MÍSTO STAVBY:	Kouziova č. 50, Brno pauzemil@cs.cz, 591 11 11, Poutník (61139)	DATA:	03/02/20
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		FORMÁT:	A4
 INTAR s.r.o. Bělohorská 81 III, 602 01 Brno tel.: +420 561 022 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:	
	VEDOUcí PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚRITKO:
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANČANEC, blancanec@intar.cz	YKRES:	ELEKTROINSTALACE 13.NP
ZHOTOVITEL:		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079214-D/1.4.4
ODFODKOVÝ PROJEKTANT:	ING. ZDĚNEK ILLEK, zillek@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	116
VÝPRAVODAV:		REVIZE:	00

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 e
normální – základní izolaci živých částí, přepěžkovou a krytí
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplňková – doplňková pospojování neživých částí