




PŮDORYS 6.NP

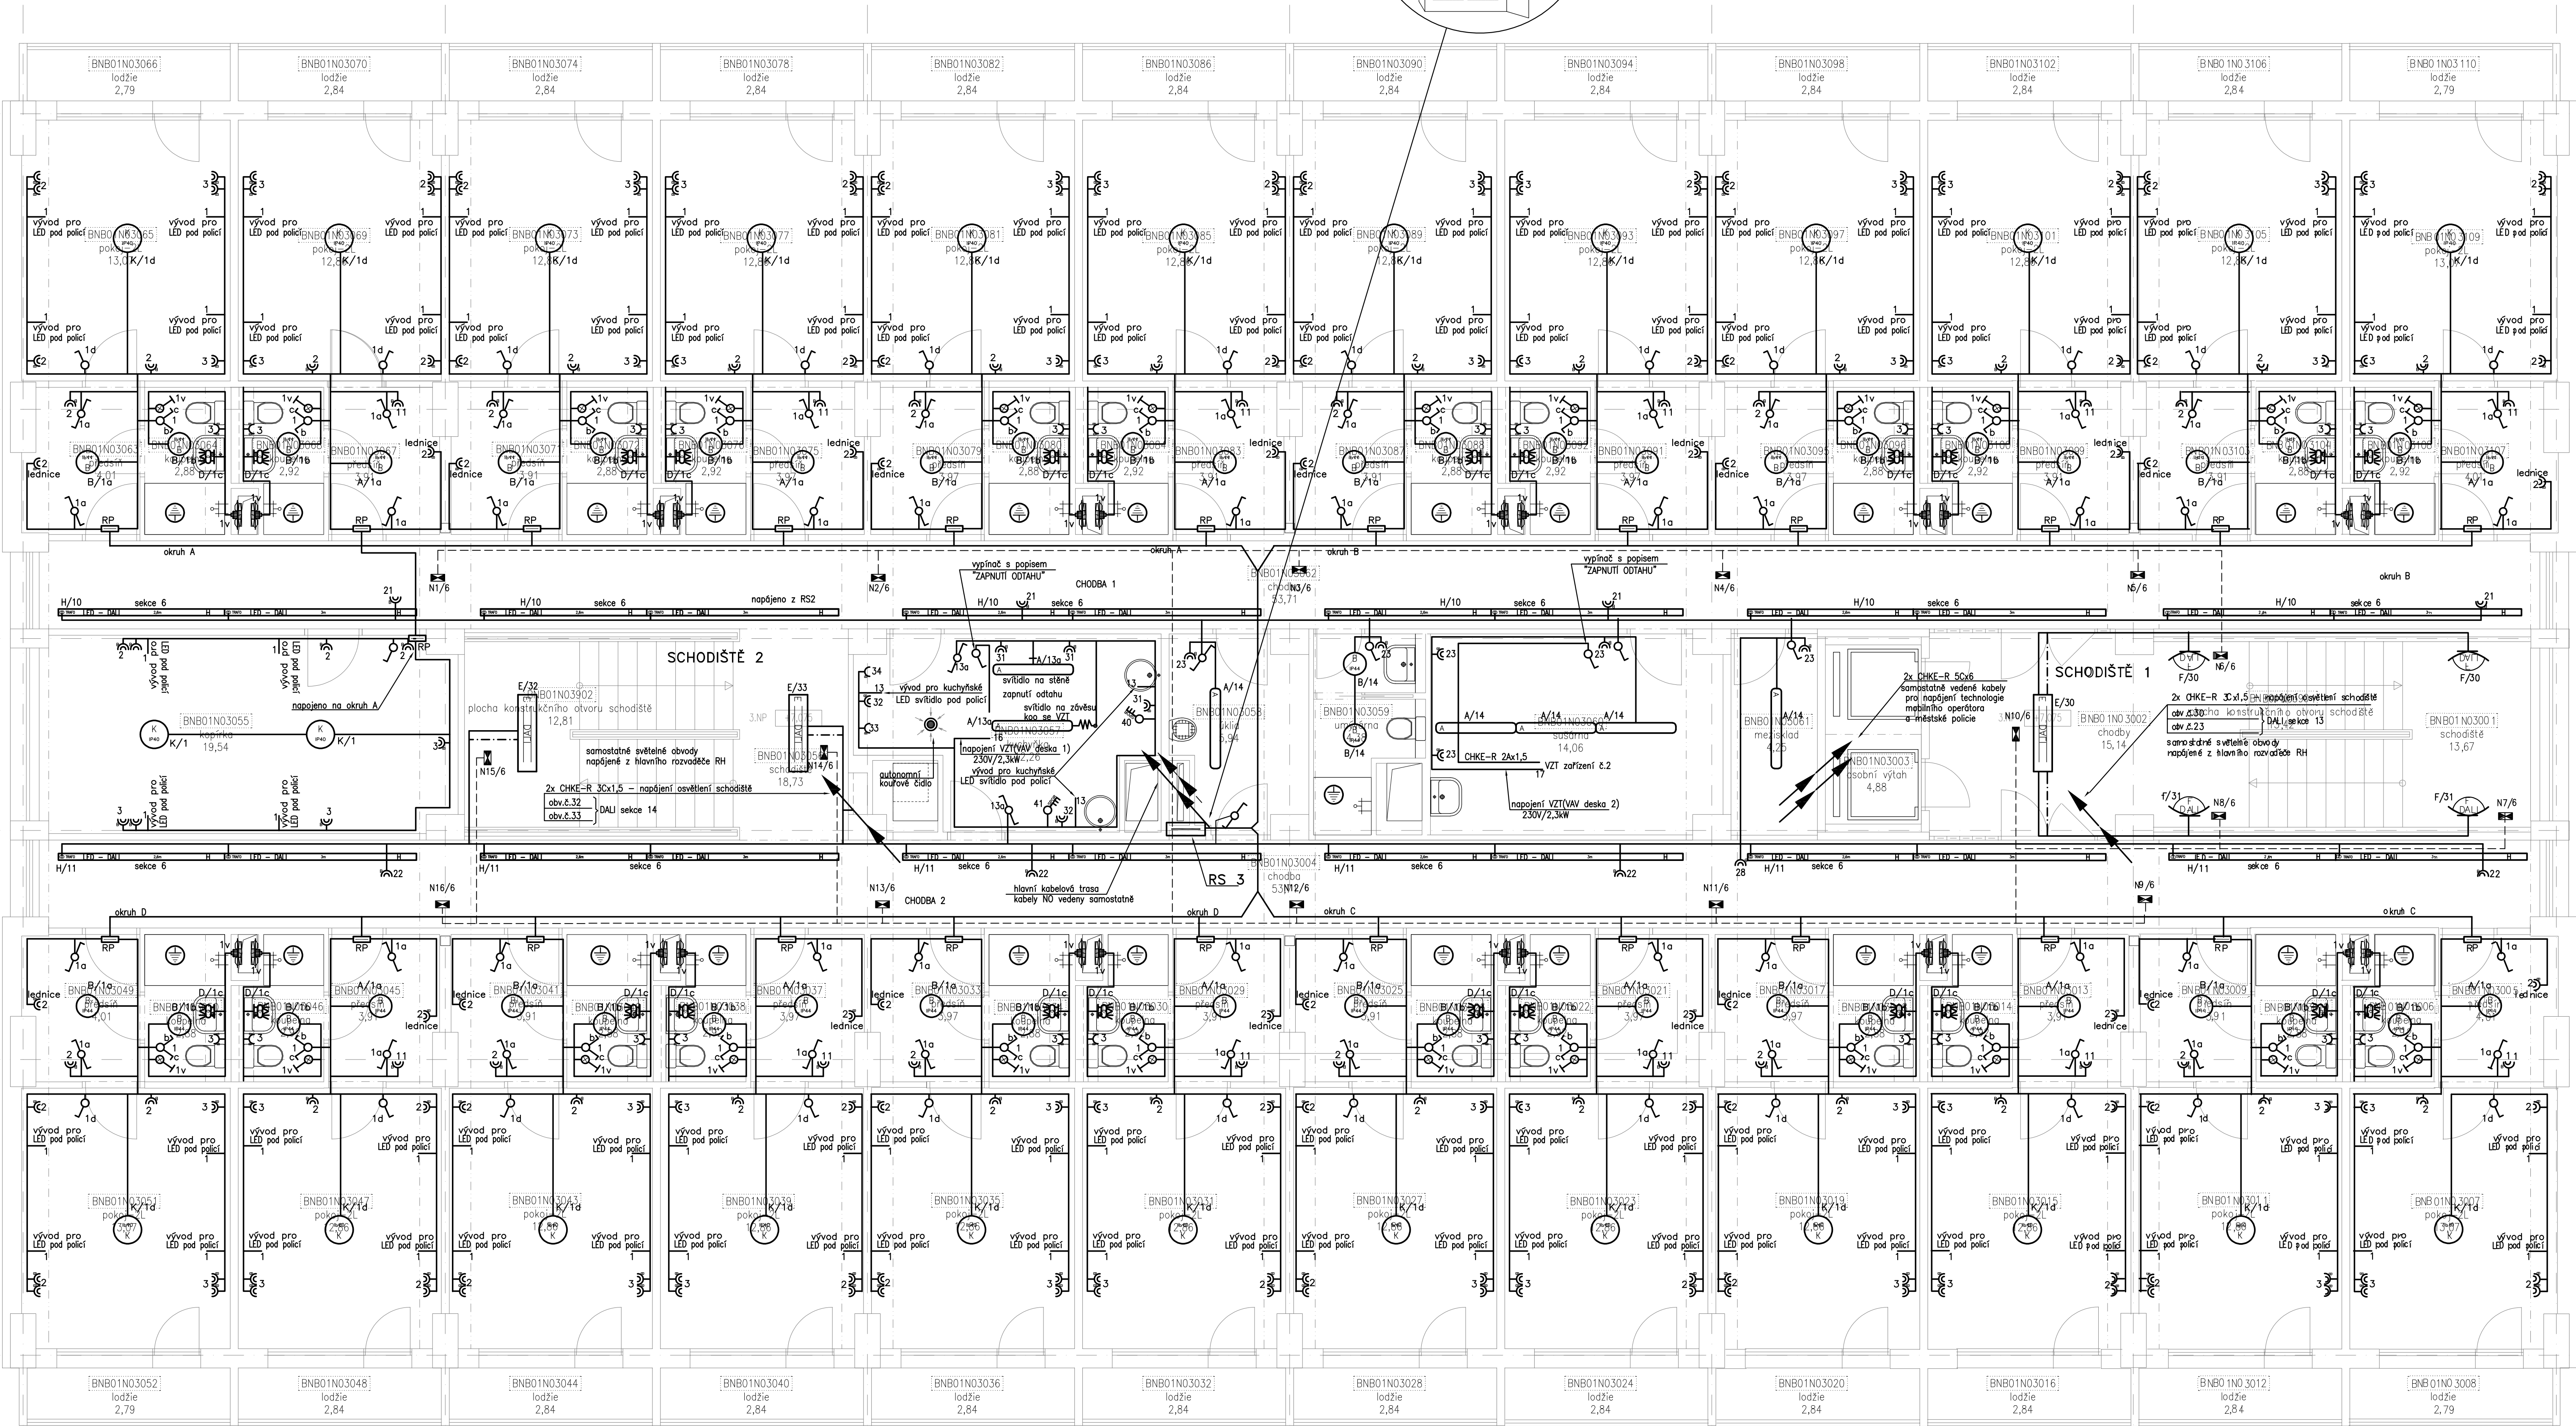

LEGENDA SVÍTIDEL

- A - LED svítidlo 40W/5500lm/IP65
 - B - LED svítidlo stropní, 27W/2700lm/IP44/375mm
 - D - LED svítidlo 9W/919lm/IP44/500mm nad umyvadly
 - E - DALI - LED svítidlo 26W/3300lm/IP40 připevněné na schodiště DALI předtlačník
 - H - LED svítidlo přisazené 30W/m/P40 R1P - délka 5,6m v sestavě na chodby DALI předtlačník
 - F - LED svítidlo 27W/2700lm/IP44/375mm DALI předtlačník
 - K - LED svítidlo 44W/5000lm/P40/480mm do pokoje
- adresné LED svítidlo přisazené
číslo napájecího větvě
potrubí číslo svítidla
- ohraničovací kabel NO veden samostatně
uhybné kabely musí odpovídat požadavkům na ohraničovací trasu s odlišností 60mm

DETAIL VEDENÍ SILOVÝCH KABELŮ

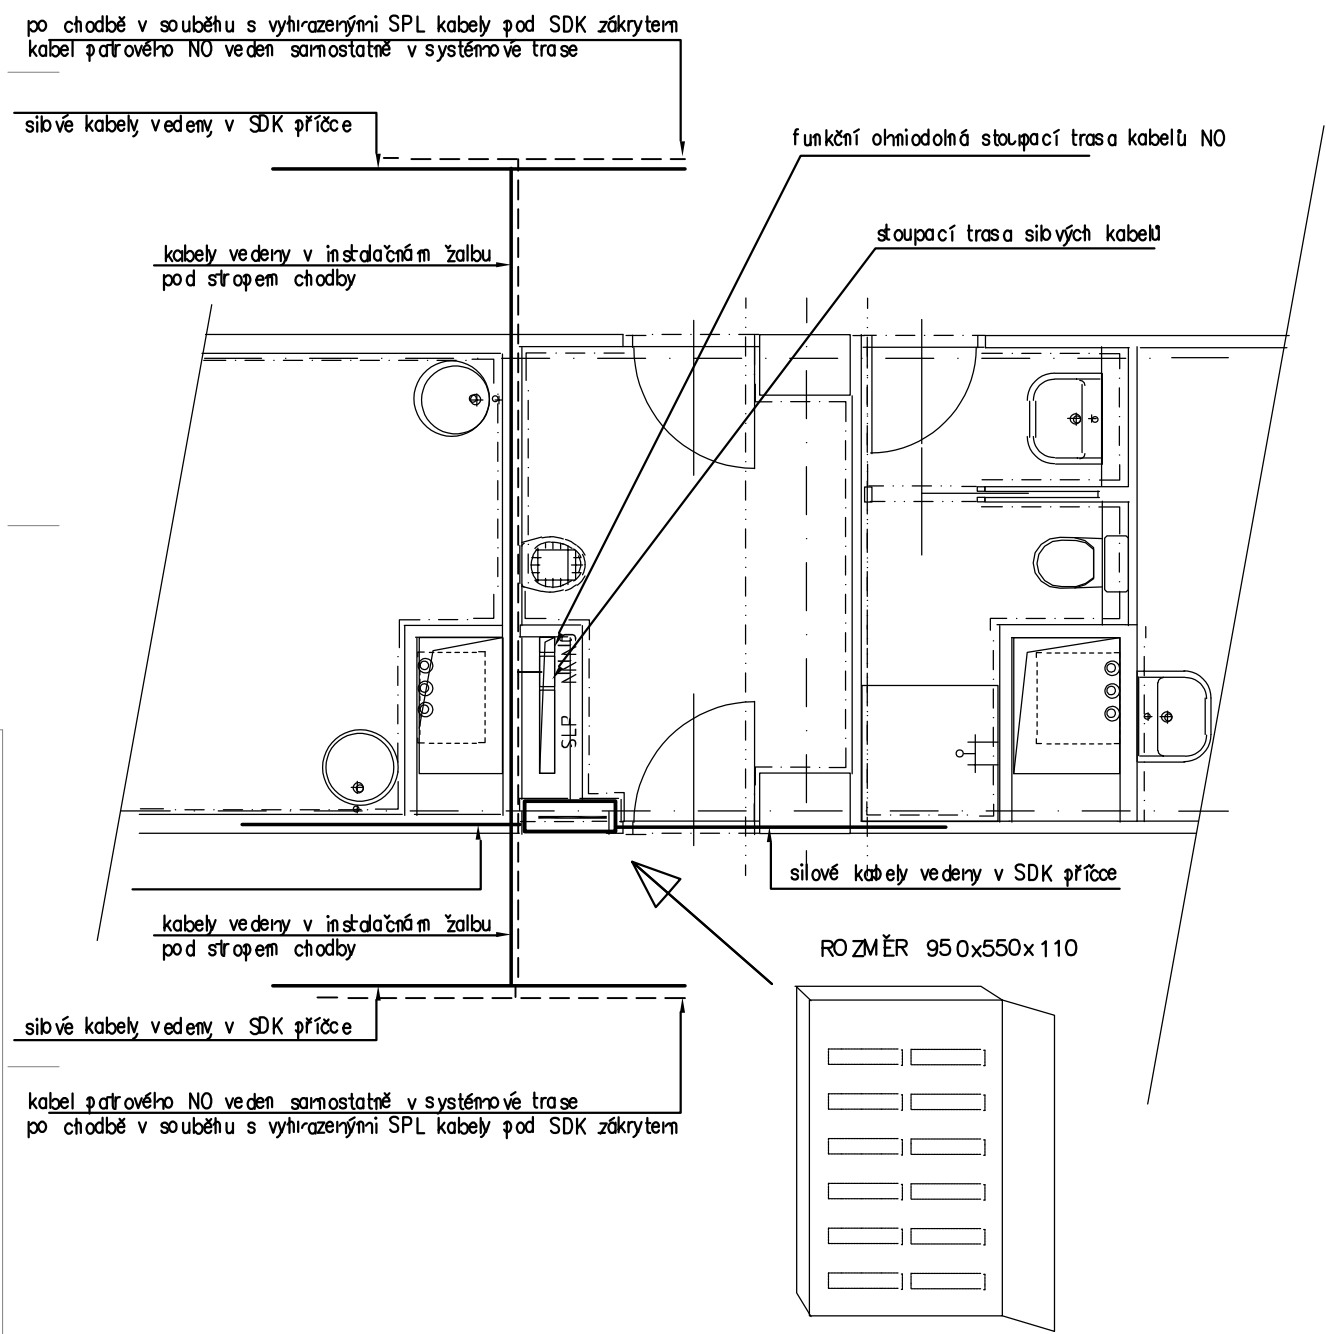

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed2
tvarování - 24 hodin izolací živých částí, přepážkami a kryty
- automatickým odpojením v případě poruchy
doplňné - doplnit dle pospojování neživých částí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp v ±0,00 = sčítacích hydraulických potrubí 1.NP (p.o. deska 1.NP = +0,100)	
REVIZE: FOPIS ZMĚNY:	DATUM: VYPRACOVAL:
AKCE: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50	
OBJEKT: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE - DVD	PROJEKT: D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE
MÍSTOŘA OBJEDNATEL: Město Kounice a.s. Zastupitelstvo města Kounice 58, Brno	ZAKÁZKOVÝ ČÍSLO: 2007921-4/1.4.4
MÍSTOŘA STAVBY: Kounice 58, Brno	DATUM: 03/2025
GENÉRALNÍ PROJEKTANT: INSTAR	FORMÁT: A4
VEDOUcí PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, j.katolicky@instar.cz	KOPIE:
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. E. LANČANSKÝ, elan@instar.cz	MĚŘITKO: 1:50
ZHOTOVITEL ČASŮ:	VÝKRES: ELEKTROINSTALACE 6.NP
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@instar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2007921-4/1.4.4
VYPRACOVAL: ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@instar.cz	REVIEW: 00