

STŘECHA

12.NP

12.NP

11.NP

10.NP

9.NP

8.NP

7.NP

6.NP


5.NP

4.NP

3.NP

2.NP

1.NP

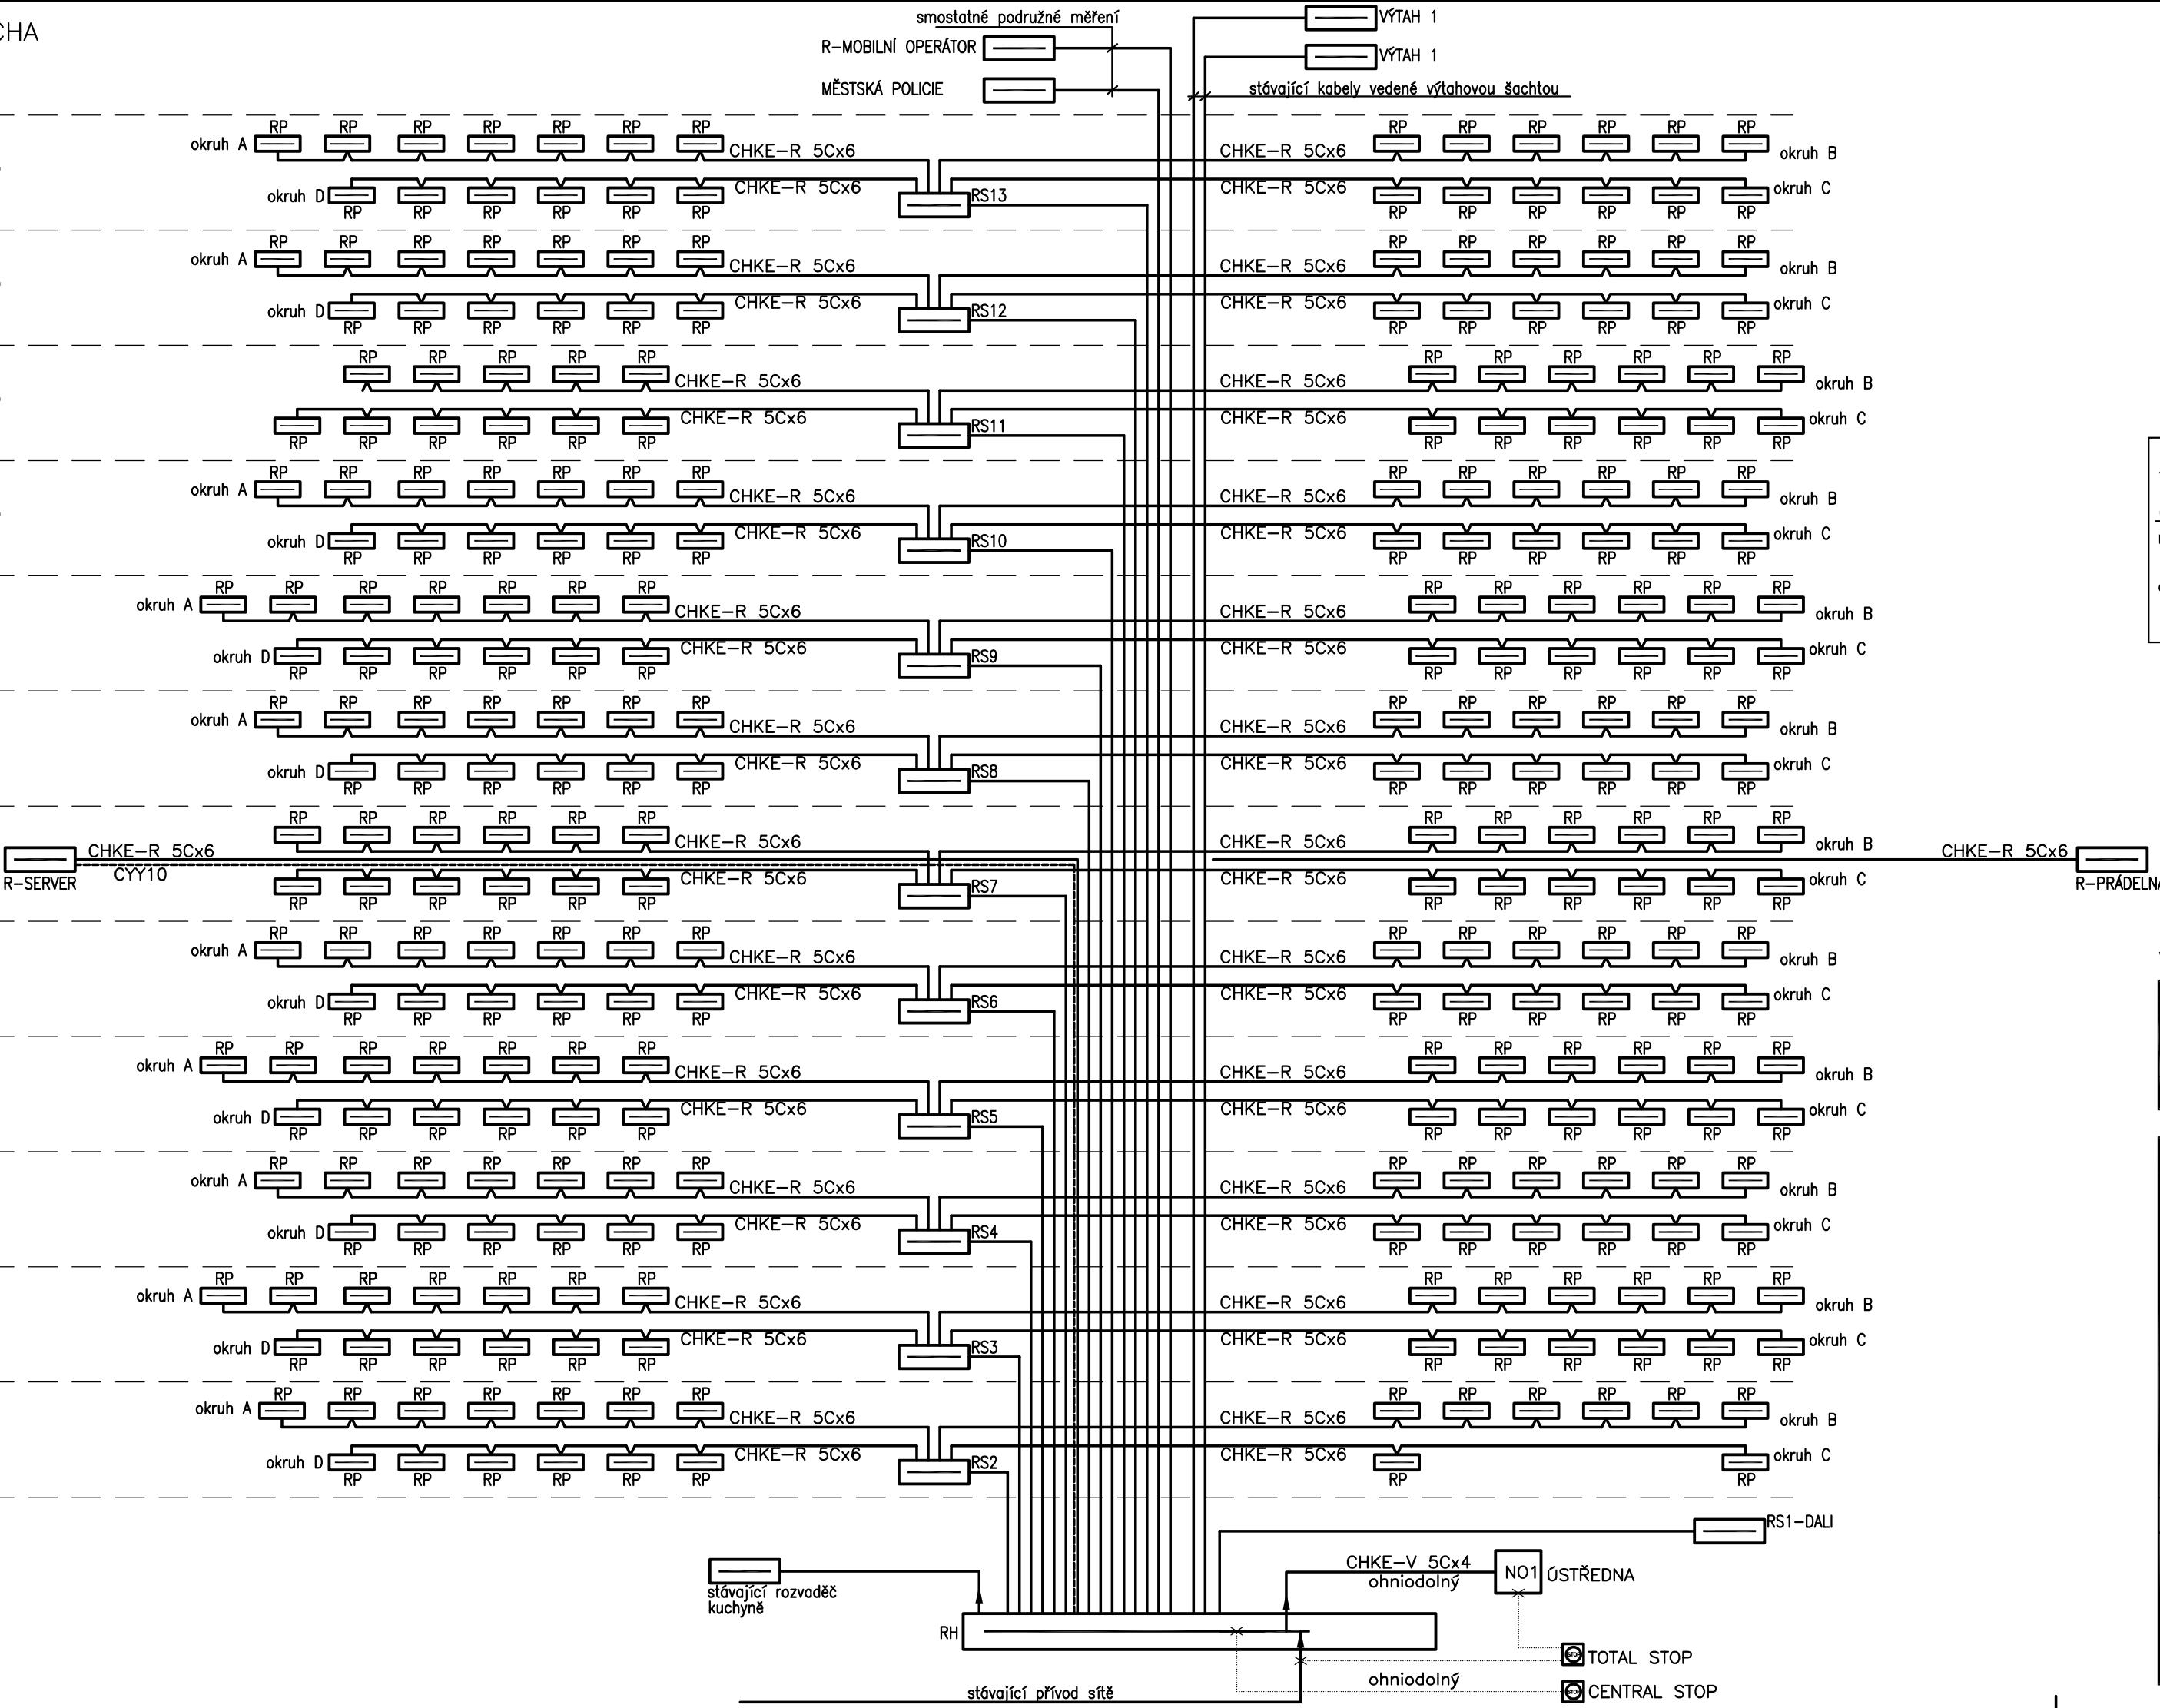

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplňně – doplňujícím pospojováním neživých částí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající hydroizolace podlahy 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:		STUPEŇ PD: Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD	
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50		OBJEKT:	
INVESTOR A OBJEDNATEL:		PROFESE: D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE	
MÍSTO STAVBY:		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 421-4	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		AUTORIZACE:	
VEDOUČÍ PROJEKTU:		DATUM: 03/2023	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		FORMÁT: - x A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		MĚŘÍTKO:	
		VÝKRES:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	
VYPRACOVAL:		ČÍSLO VÝKRESU:	
		REVIZE:	