



PŮDORYS 5.NP

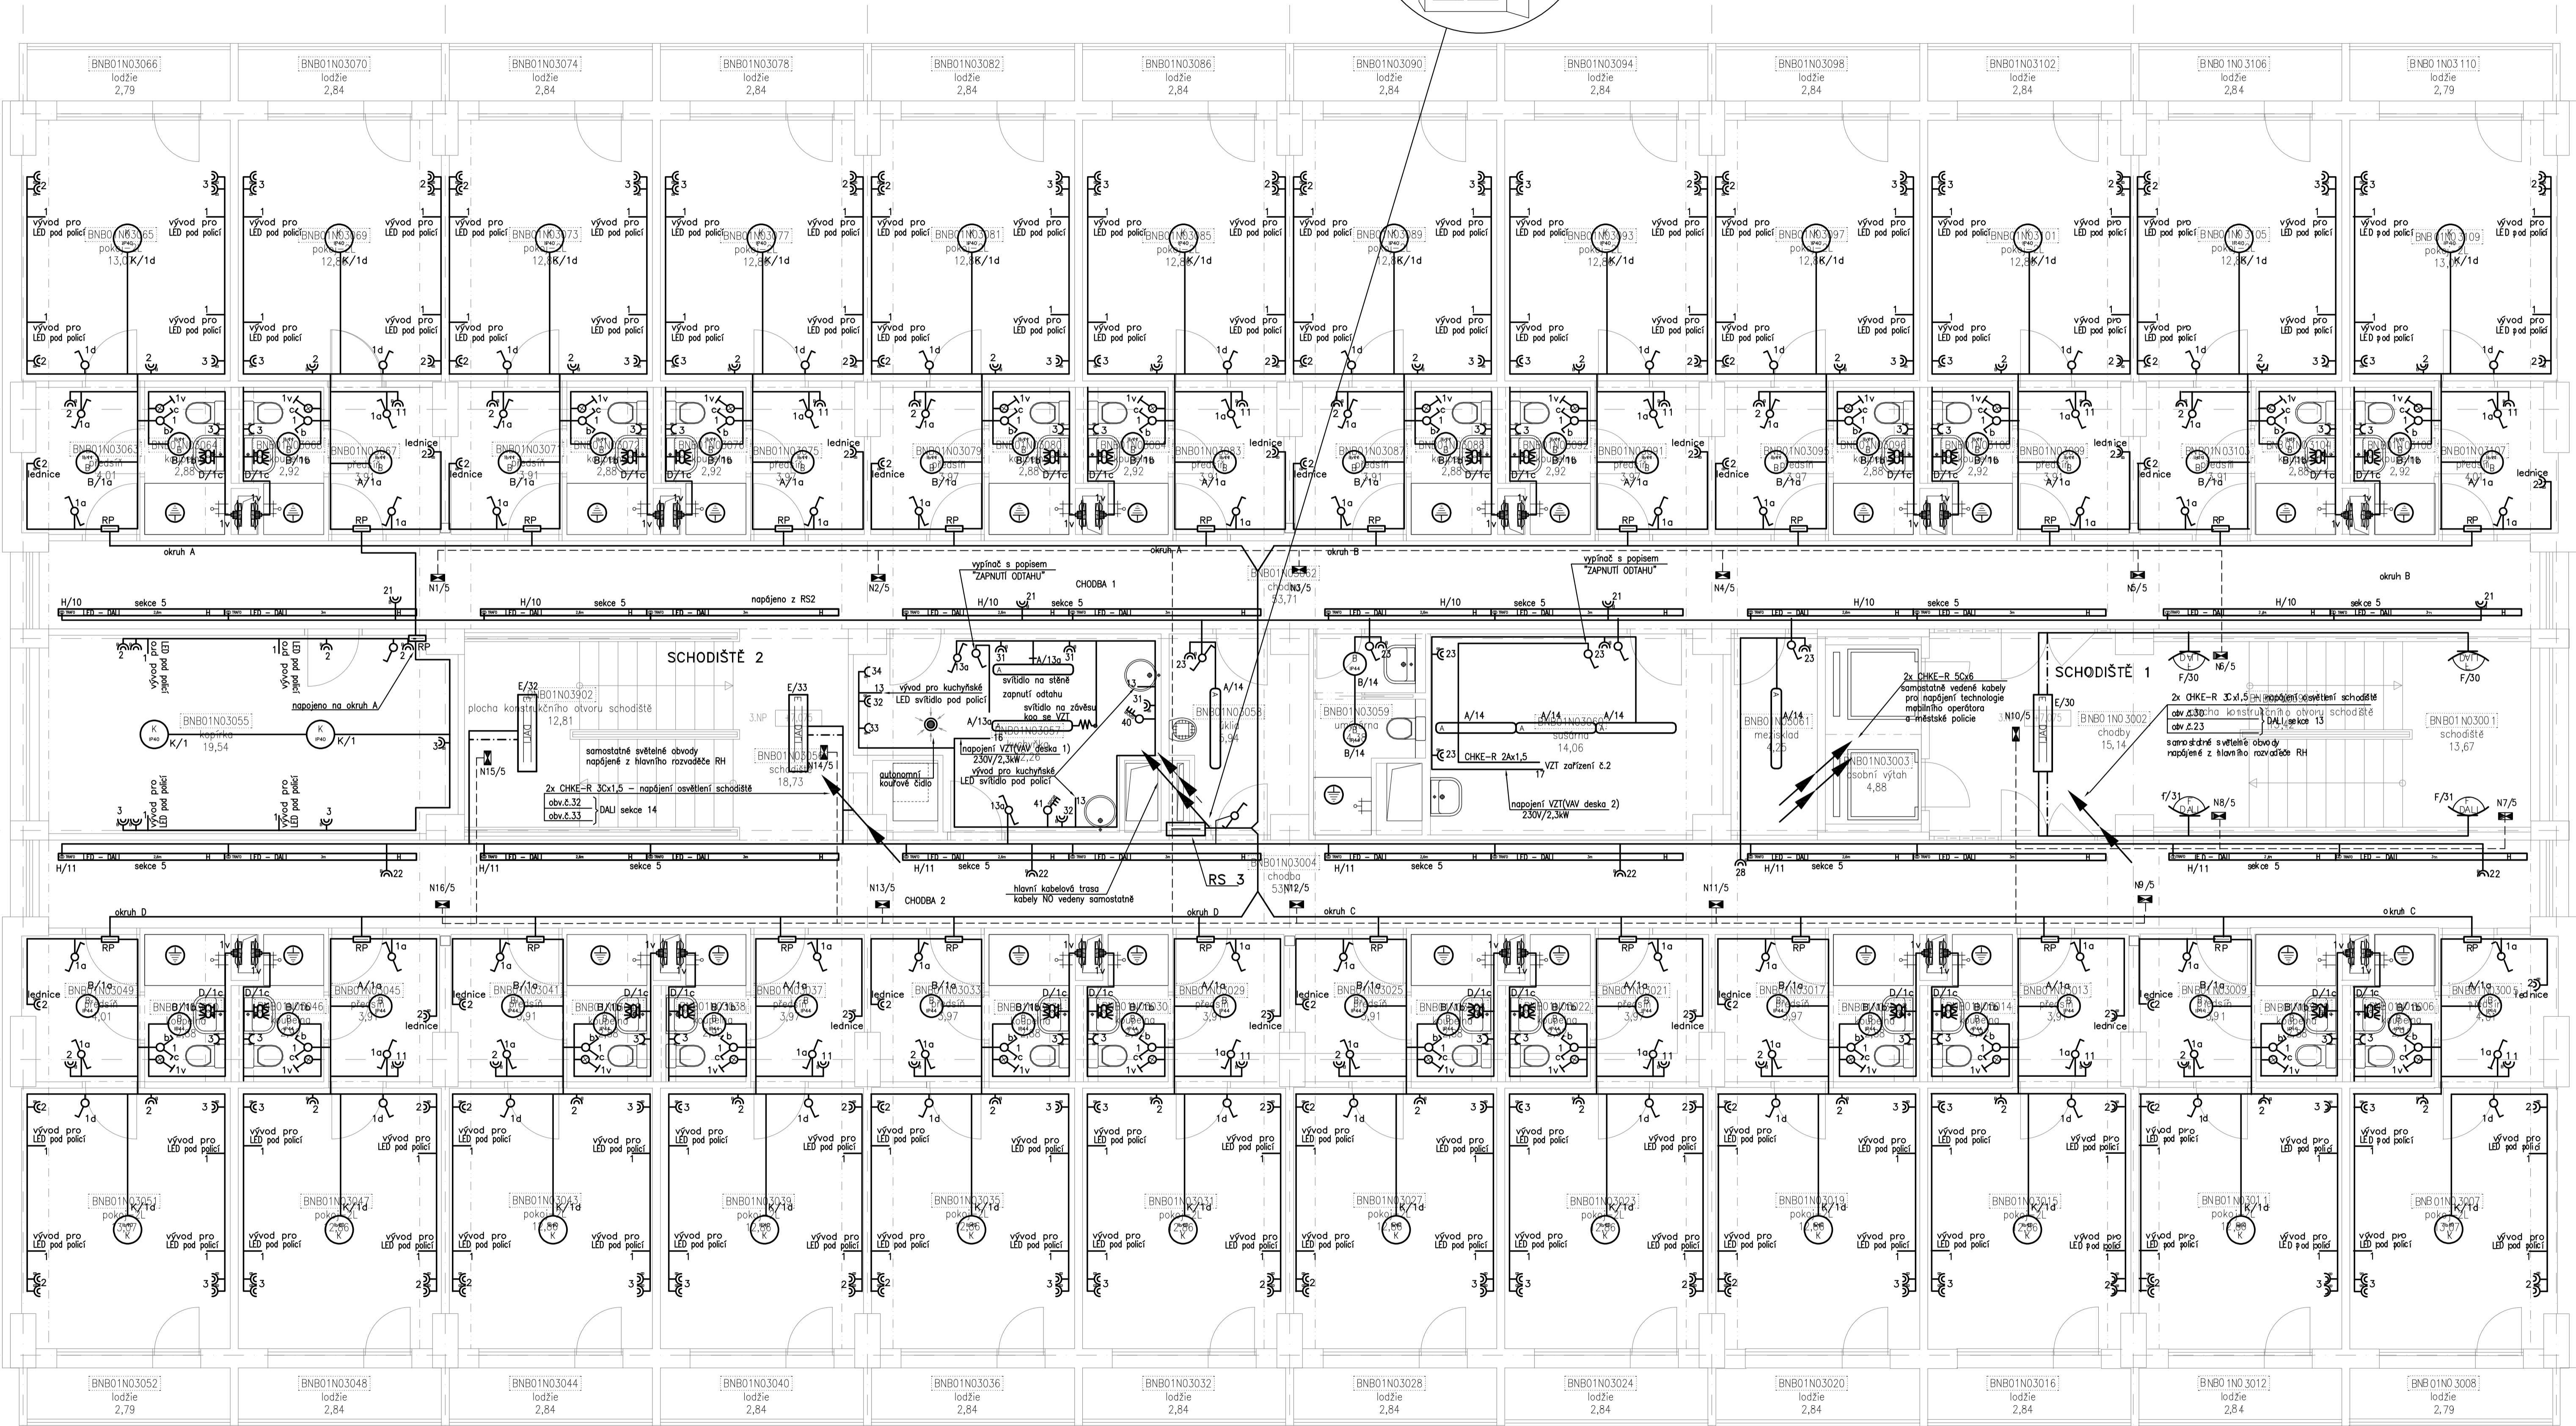

LEGENDA SVÍTIDEL

- A — LED svítidlo 40W/5500lm/IP65
 - B — LED svítidlo stropní, 27W/2700lm/IP44/375mm KRYTÍ IP 30
 - D — LED svítidlo 9W/919lm/IP44/500mm nad umyvadlo
 - E — LED svítidlo 26W/3300lm/IP40 připevněné na schodiště DALI předtlačník
 - H — LED svítidlo přisazené 30W/m/P40 R1P — délka 5,6m v sestavě na chodby DALI předtlačník
 - F — LED svítidlo 27W/2700lm/IP44/375mm DALI předtlačník
 - K — LED svítidlo 44W/5000lm/P40/480mm do pokoje
- adresné LED svítidlo přisazené
číslo napájecího větvě
potrubové číslo svítidla
- ohraničovací kabel NO veden samostatně
uchycení kabelů musí odpovídat požadavkům na ohraničovací trasy s odlišností 60mm

DETAIL VEDENÍ SILOVÝCH KABELŮ

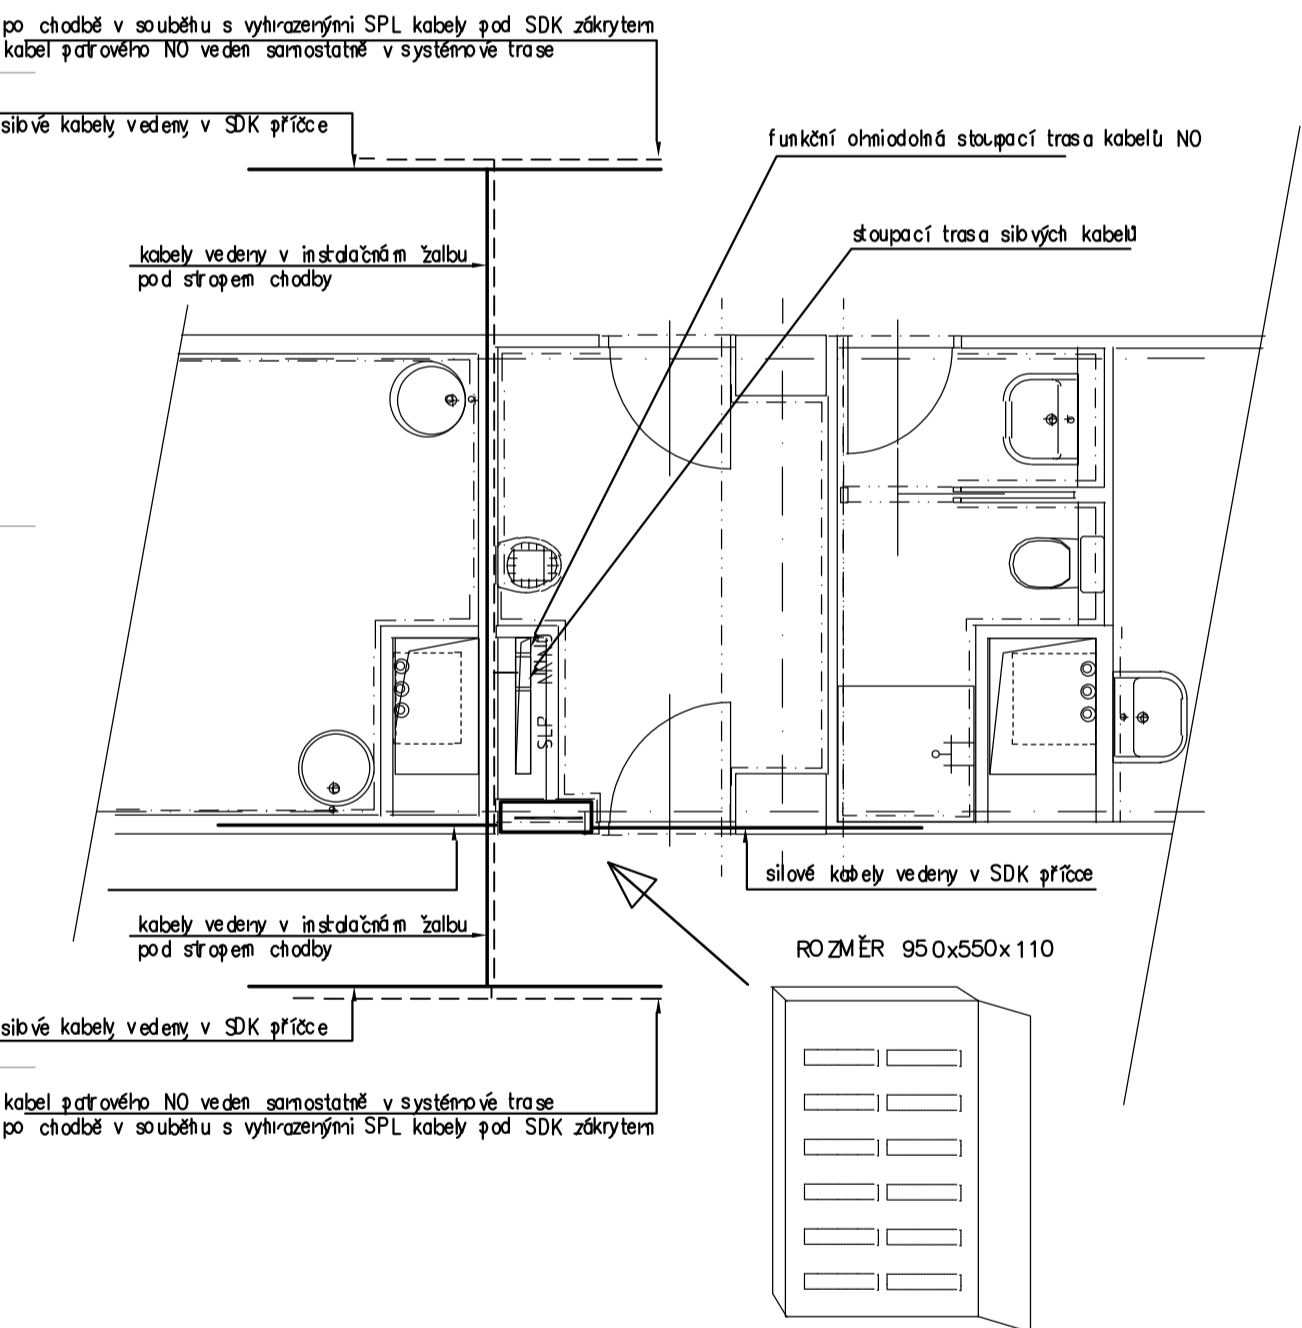

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed2
tvarování — 24 hodin, izolaci živých částí, přepážkami a kryty
— automatickým odpojením v případě poruchy
doplňné — doplnit dle pospojování neživých částí

REVIZE: FOPIS ZMĚNY:	DATUM: VYPRACOVAL:

AKCE: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50	STUPENÍ: Dokumentace pro výběr dodavatele -VD
PROJEKT: D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE	OBJEKT: ZAKÁZKOVÝČÍSLO: 2007921-421-4
MÍSTOŘA OBJEDNATEL: Místní úřad územního plánování a stavební úřad, Zámečnická 117, 117 00 Praha 1	AUTORIZACE: DATA: (3/2/2025)
MÍSTOŘA STAVBY: Kounice 50, Brno	FORMÁT: A4
GENÉRALNÍPROJEKTANT: INSTAR	KOPIE:
VEDOUcíPROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, j.katolicky@instar.cz	MEŘITEL: 1:50
HLAVNÍINŽENÝRPROJEKTU: ING. ARCH. E. LANČANSKÝ, elan@instar.cz	VYKRES: ELEKTROINSTALACE 5.NP
ZHOTOVITELČÍSLO: 2007921-421-4.4	EVIDENČNÍČÍSLO: 108
OCENĚNÝPROJEKTANT: ING. ZDENĚK ILIČEK, z.ilek@instar.cz	REVISOR: 00