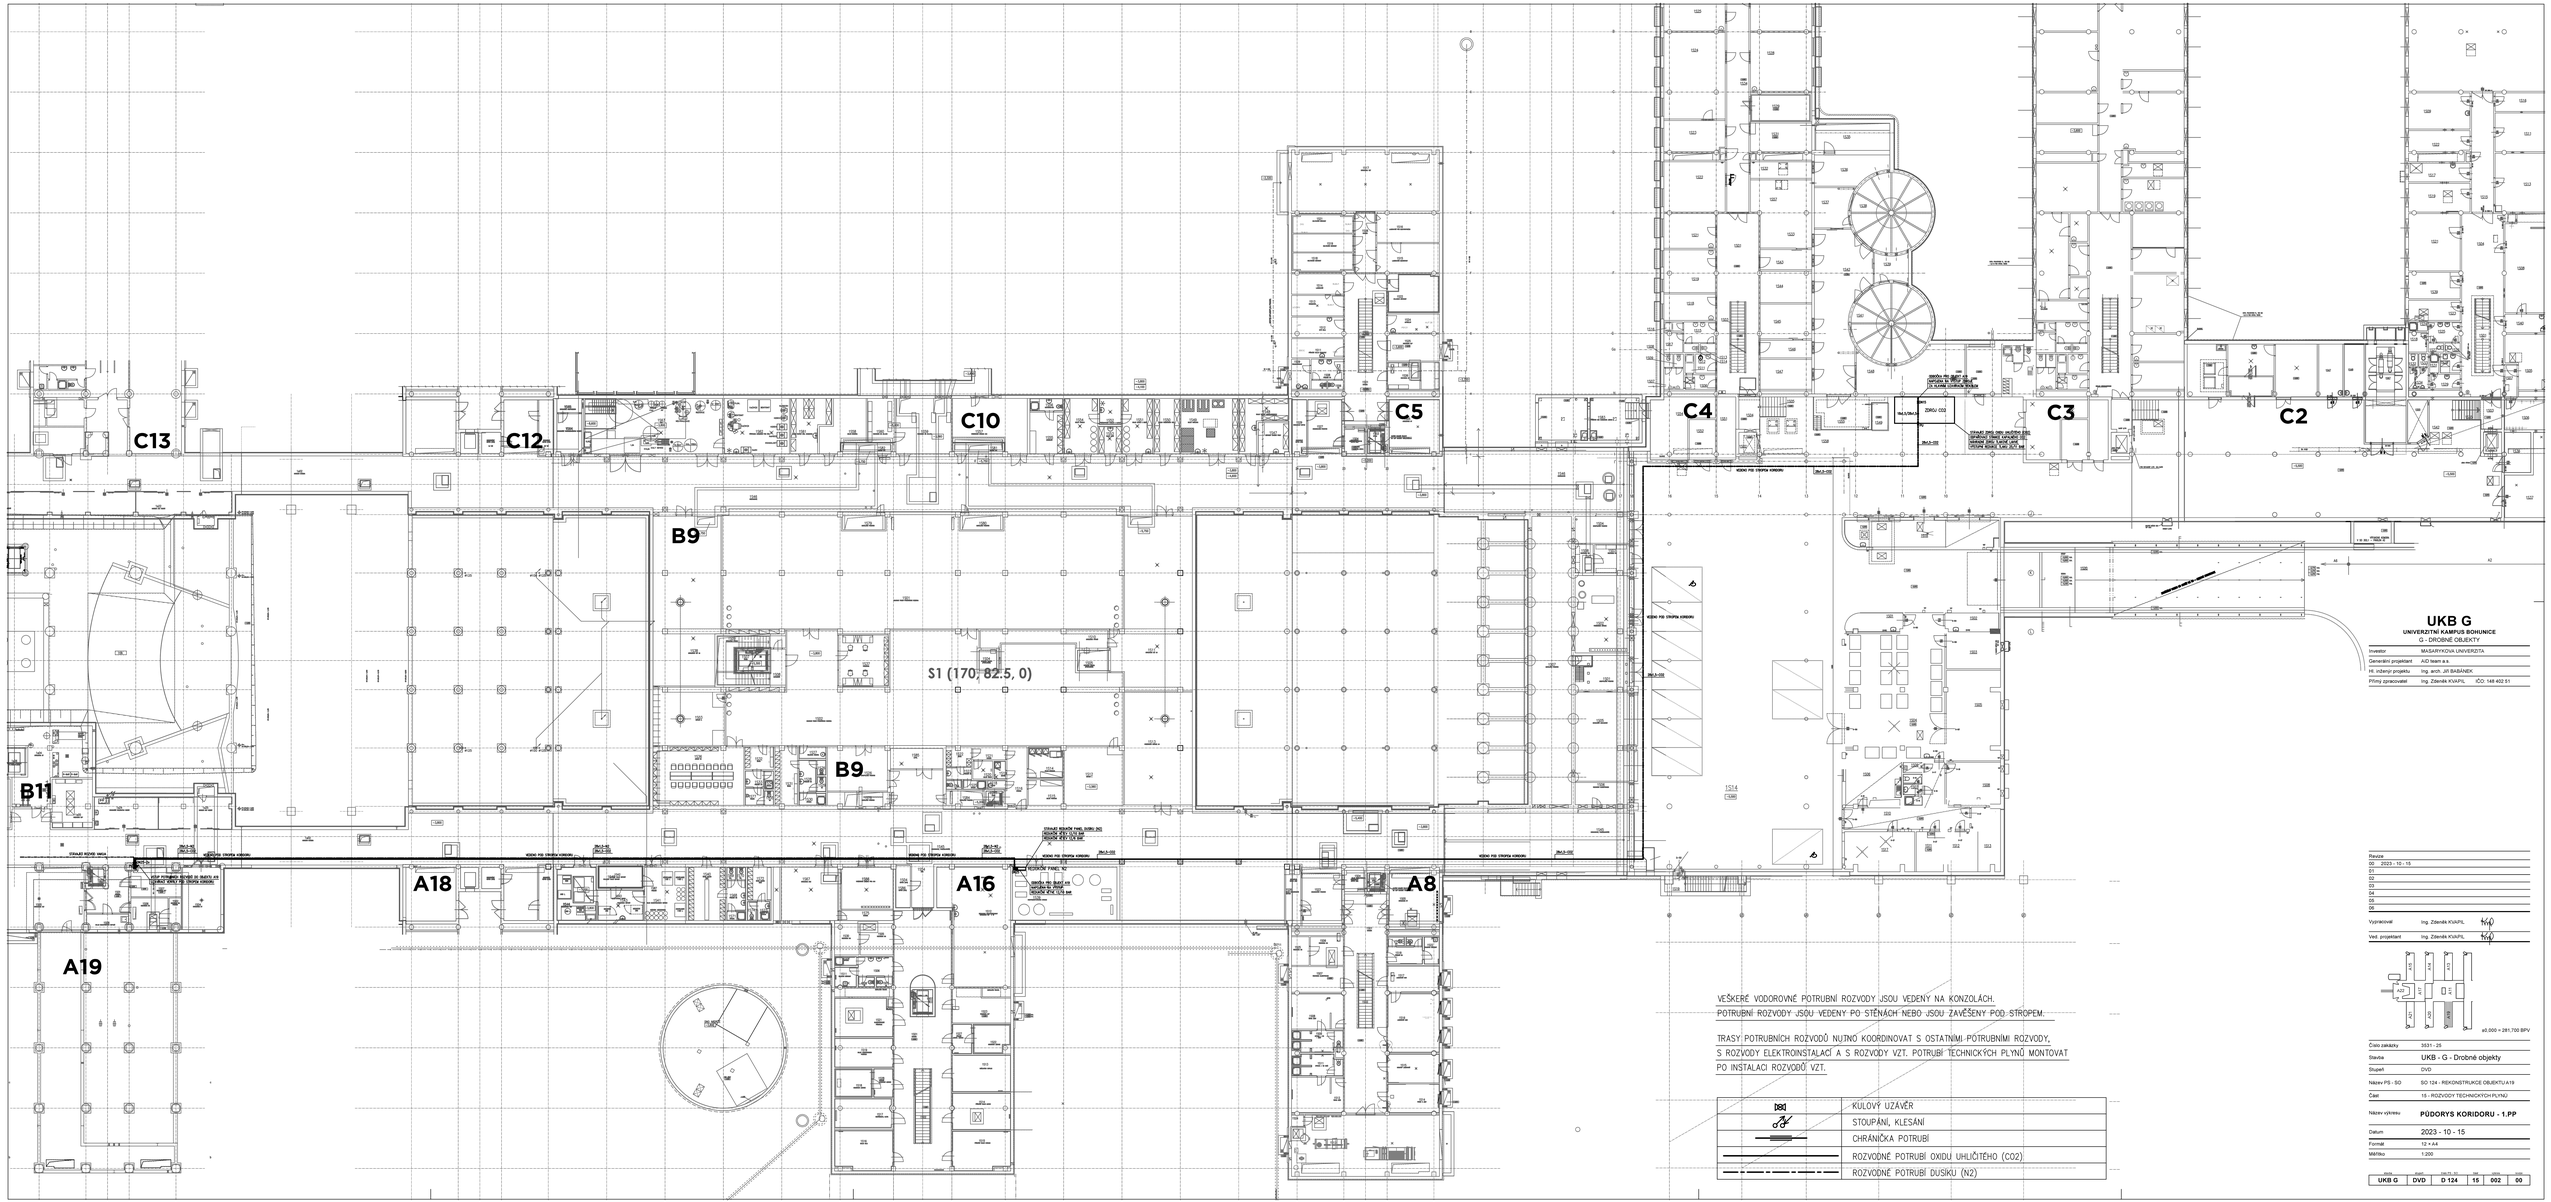


VEŠKERÉ VODOROVNÉ POTRUBNÍ ROZVODY JSOU VEDENY NA KONZOLÁCH.
POTRUBNÍ ROZVODY JSOU VEDENY PO STĚNÁCH NEBO JSOU ZAVĚŠENY POD STROPEM.

TRASY POTRUBNÍCH ROZVODŮ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI POTRUBNÍMI ROZVODY, S ROZVODY ELEKTROINSTALACÍ A S ROZVODY VZT. POTRUBÍ TECHNICKÝCH PLYNŮ MONTOVAT PO INSTALACI ROZVODŮ VZT.

| | |
|---|---|
| | KULOVÝ UZÁVĚR |
| | STOUPÁNÍ, KLESÁNÍ |
| | CHRÁNIČKA POTRUBÍ |
| | ROZVODNÉ POTRUBÍ OXIDU UHLIČITÉHO (CO2) |
| | ROZVODNÉ POTRUBÍ DUSÍKU (N2) |

**UKB G**
**UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE**
G - DROBNÉ OBJEKTY

| | |
|---|---|
| Investor | MASARYKOVA UNIVERZITA |
| Generální projektant | AiO team a.s. |
| Hl. inženýr projektu | Ing. arch. JIŘÍ BABÁNEK |
| Přímý zpracovatel | Ing. Zdeněk KVAPIL IČO: 148 402 51 |

| Revize | |
|---|---|
| 00 | 2023 - 10 - 15 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |

| | | |
|---|---|---|
| Vypracoval | Ing. Zdeněk KVAPIL | |
| Ved. projektant | Ing. Zdeněk KVAPIL | |

±0.000 = 281.700 BPV

| | |
|---|---|
| Číslo zakázky | 3531 - 25 |
| Stavba | UKB - G - Drobné objekty |
| Stupeň | DVD |
| Název PS - SO | SO 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19 |
| Část | 15 - ROZVODY TECHNICKÝCH PLYNŮ |
| Název výkresu | **PŮDORYS KORIDORU - 1.PP** |
| Datum | 2023 - 10 - 15 |
| Formát | 12 x A4 |
| Měřítko | 1:200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UKB G | DVD | D 124 | 15 | 002 | 00 |