

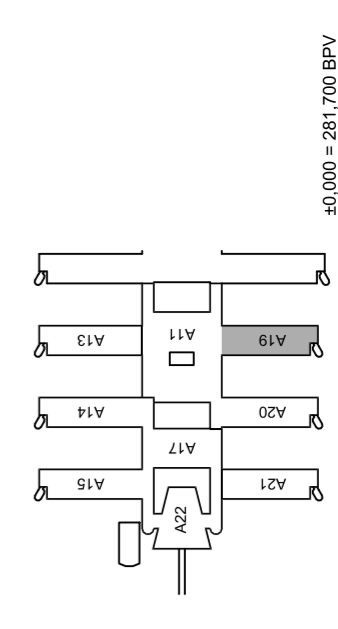


[illegible]

úlo záznamy	3331 - 25
tržba	UKB - G - Drobné objekty
typ	DVD
skup PIS - SO	SO 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A18
dat	10 - ELEKTROINSTALACE
UMĚLÉ NA NOUZE	
OSVĚTLENÍ 2 NP	
skup výstupu	2023 - 10 - 15
stům	12 - A4
normal	150
balivo	150
#1136	NOVA
UKB G	DVD
D 124	SO
10	NOVA
021	NOVA
00	NOVA

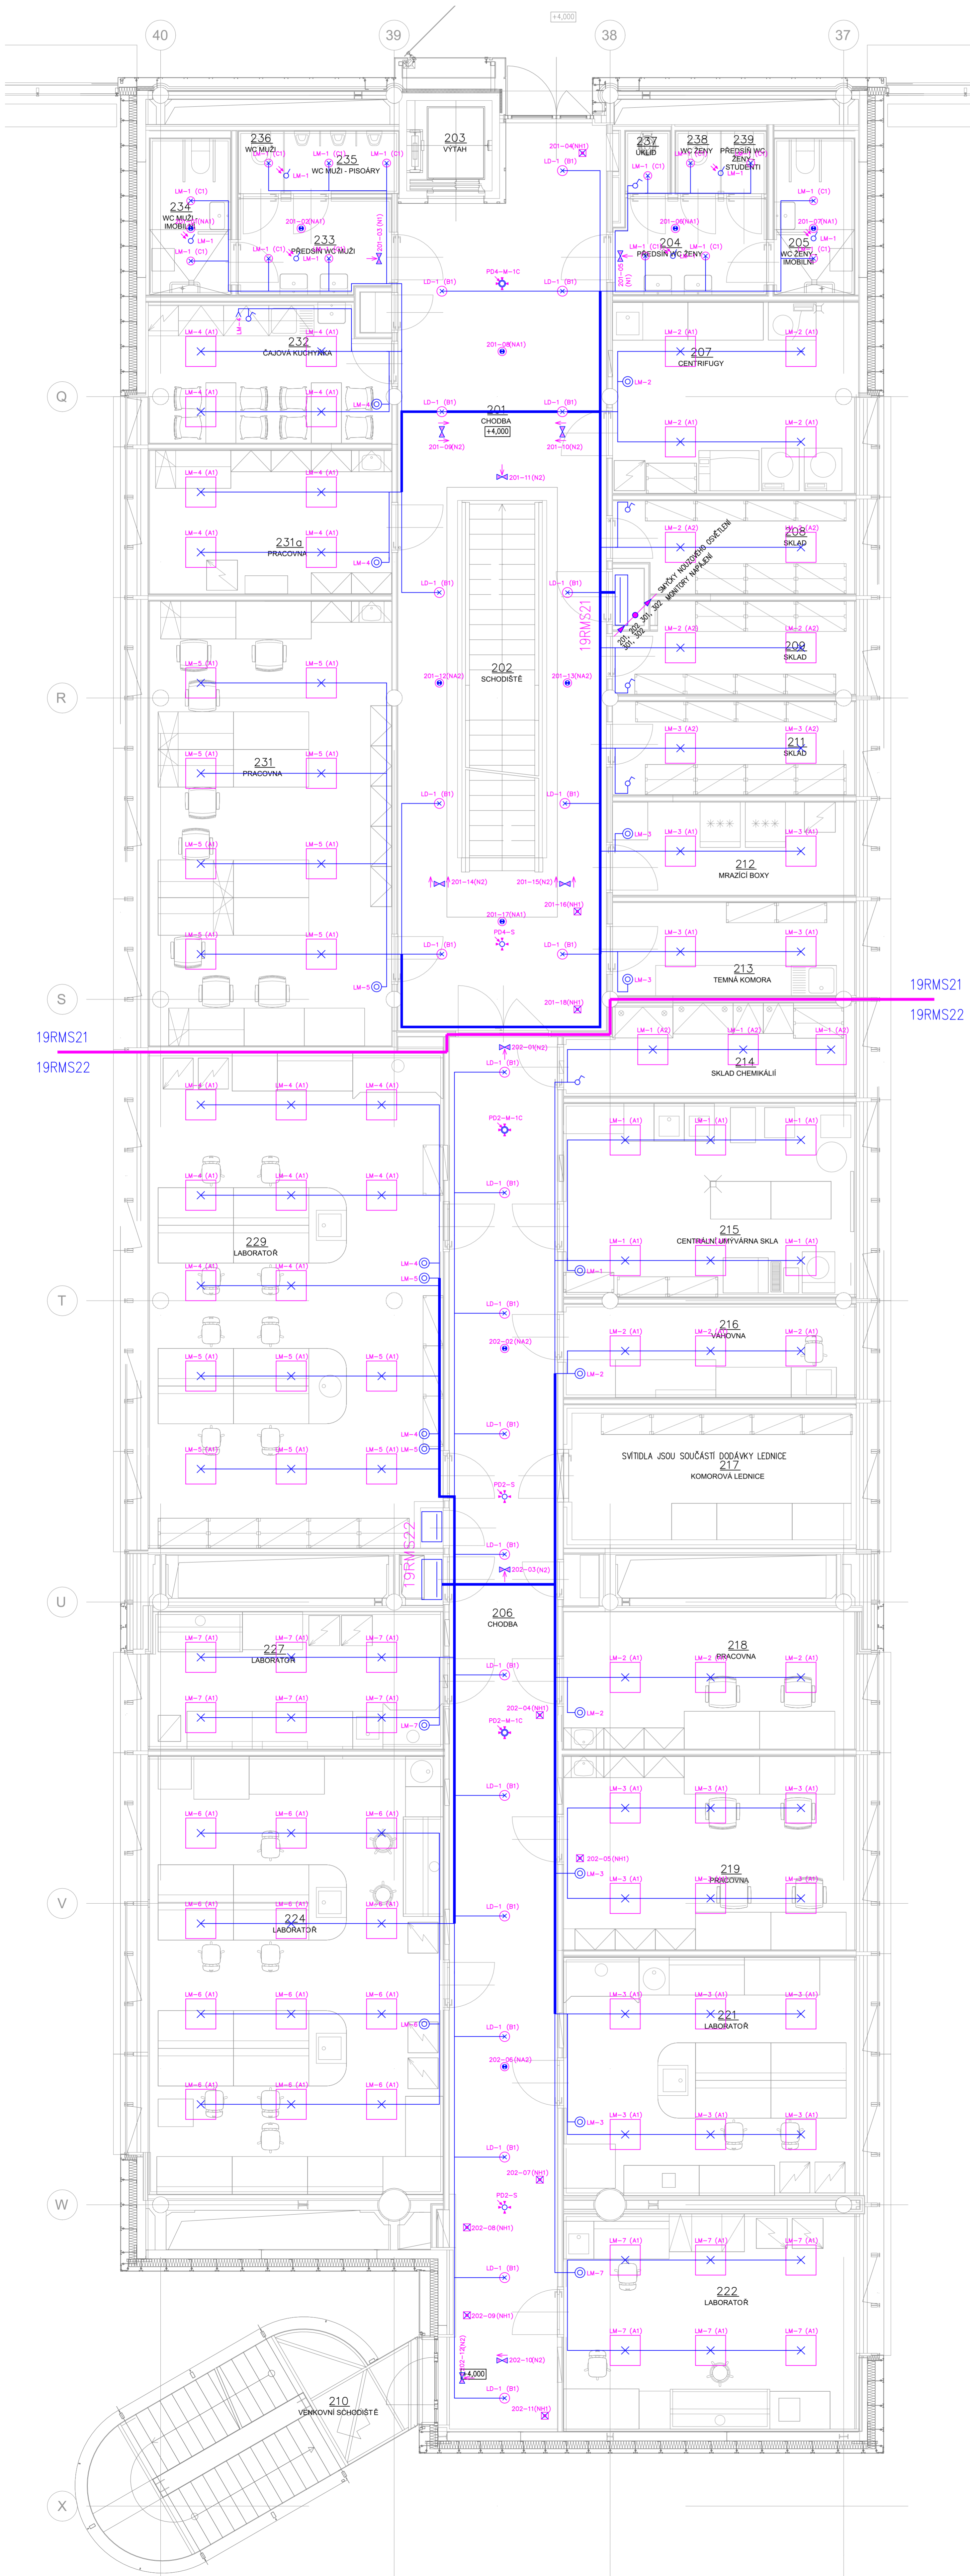

ROZVODNA NN 1.PP

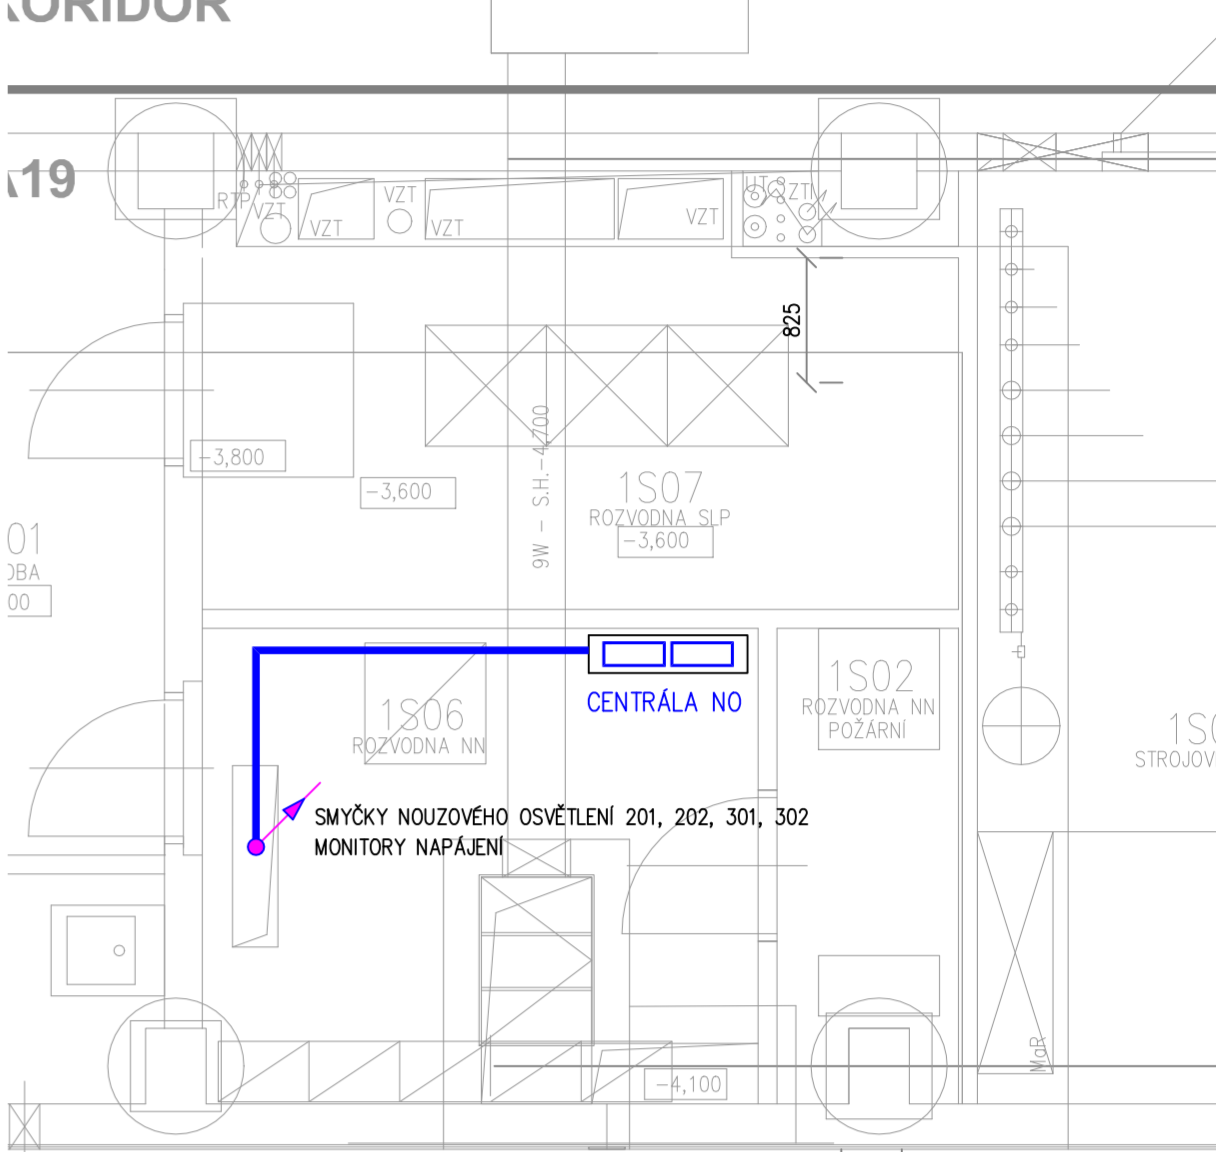

SPÍNACÍ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ ŘÁZENÍ 1
SPÍNACÍ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ S KRABICÍ INSTALAČNÍ HLUBOKÁ
+ VÝSILACÍ MODUL (RÁDIOVÉ ROZHRANÍ)
SNÍMAČ POHYBU INFRAPASIVNÍ
SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI MASTER
SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI SLAVE

ROZVADĚČ



















POZNÁMKA:
VŠE VÝKRESECH JSOU UVEDENÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY BEZ SKUTEČNÉ
VELIKOSTI PŘÍSLUŠNÉHO PŘÍSTROJE.

INSTALACE VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPÁDECH:

IMÝVÁRNÝ, SPRHY DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2

OZVODNÁ SOUSTAVA
PEN AC 400 V / TN-C
NPE AC 400 V / TN-S, INPE AC 230 V/TN-S
CHRAŇA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
OCHRANA PŘI PORUŠĚ
LE ČSN EN 6140 ed.3
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
VOJITÁ NEBO ZESILENÁ IZOLACE

LEGENDA:

	N-6 (X1)
	UM-1 (O2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

SVITLIDA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ

SVITLIDA NOUZOVEHO OSVĚTLENÍ

PORIS SVITDEL HLAVNIHO OSVETLENI

OKRUH V ROZVADEČI

TYP SVITIDLA PODLE KNIHY SVITIDEL

PORIS SVITDEL NOUZOVEHO OSVETLENI

ČÍSLO SVITIDLA VE SMYČKE

2.NP. 1.SMYČKA

TYP SVITIDLA PODLE KNIHY SVITIDEL
