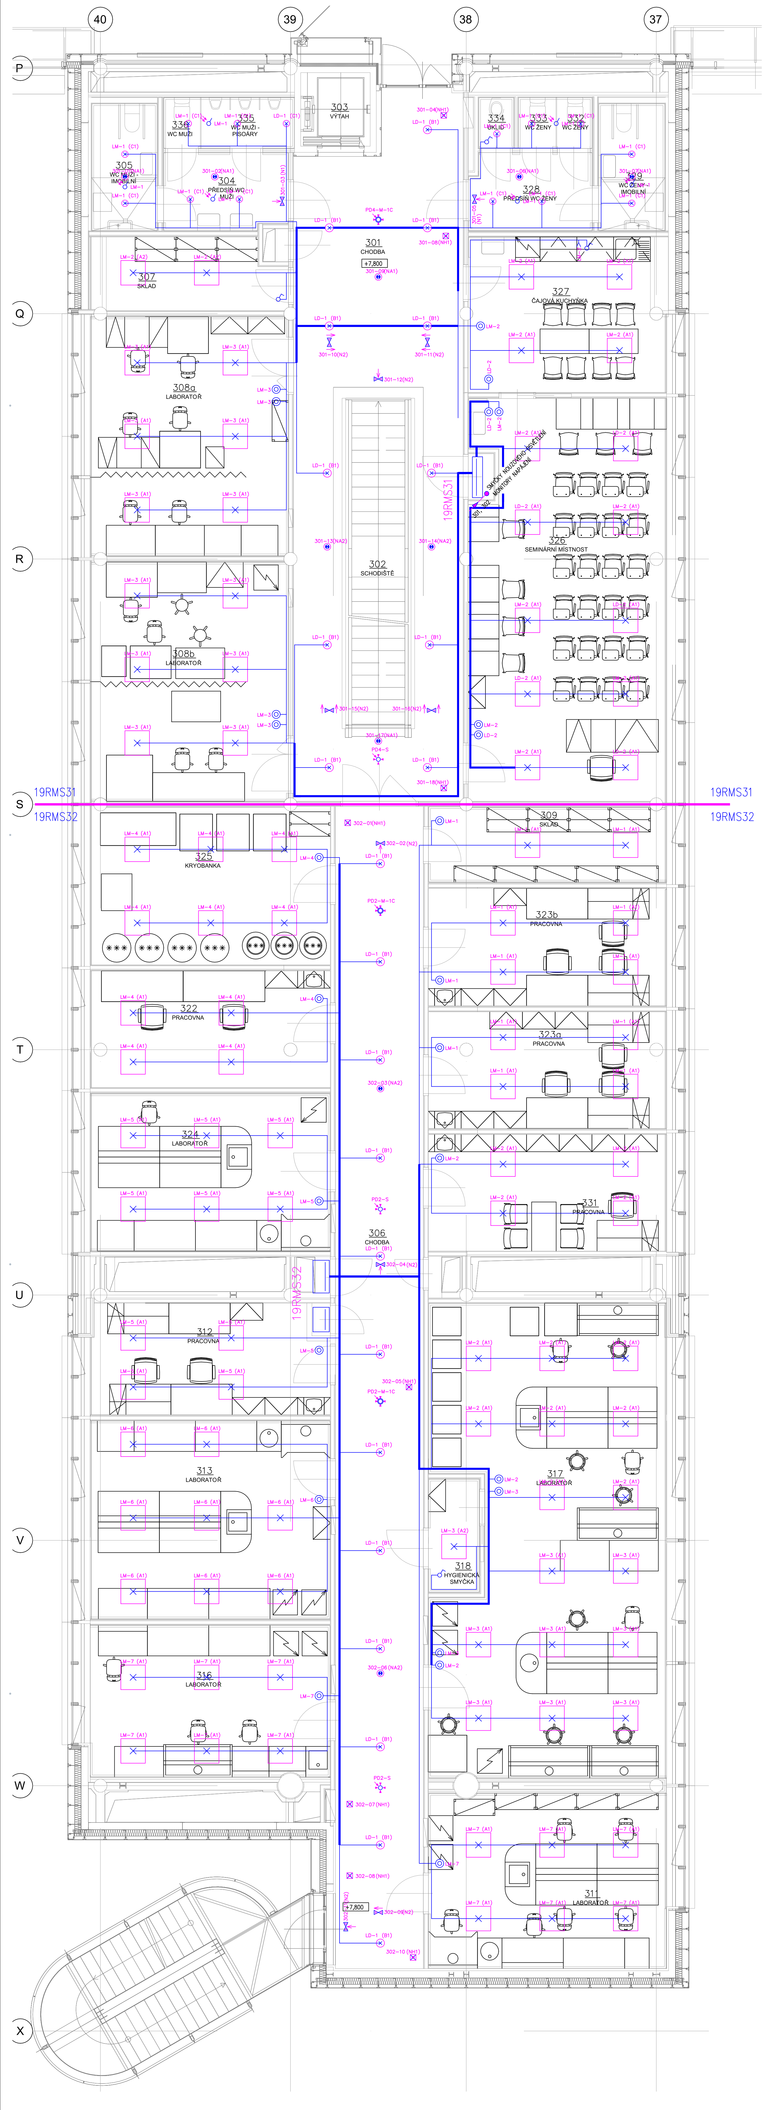

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 PEN AC 400 V / 3N~C
3 NPE AC 400 V / 3N~S, 1NPE AC 230 V/1N~S
1 NPE AC 230 V/1N~S, NAPÁJENÍ ZÁLOHOVANÉHO ROZVODU (ZÁLOHOVÁNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE)
DLE ČSN EN 61140 ed.3
ULTIMÁTNÍ OCHRANA POMOCÍ PROUDOVÉHO CHRÁNIČE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

LEGENDA:
LM-1 (101) SVÍTIDLA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ
SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

POPIS SVÍTIDEL HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ
– – – – – – TYP SVÍTIDLA PODLE KNIHY SVÍTIDEL
– – – – – – OBRUH V REZIVAČI
POPIS SVÍTIDEL NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
– – – – – – – – ČÍSLO SVÍTIDLA VE SMYČCE
– – – – – – – – 2 NEBO 1 SMYČKA
– – – – – – – – TYP SVÍTIDLA PODLE KNIHY SVÍTIDEL

SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ ŘAZENÍ 1
SPÍNAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ + KRABICE INSTALAČNÍ KLASIKA
+ VYSÍLAČ MODUL (RÁDIOVÉ ROZHRANÍ)
SNÍMAČ POHYBU INFRAPASIVNÍ
SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI MASTER
SNÍMAČ PŘÍTOMNOSTI SLAVE
PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE PEVNÝM PŘÍVODEM – 1FÁZOVÝ, 3FÁZOVÝ
REZIVAČE
DOPORUČENÁ VÝŠKA SPÍNAČŮ +1,15 m
PŘI MONTÁŽI SVÍTIDEL A SPÍNAČŮ NUTNÉ DODRŽET USTANOVENÍ NOREM
ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3

POZNÁMKA:
NA VÝKRESECH JSOU UVEDENÉ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY BEZ SKUTEČNÉ
VELIKOSTI PŘÍSLUŠNÉHO PŘÍSTROJE.

INSTALACE VE ZNAČENÝCH PŘÍPADECH
UMÍSTĚNÍ, SPÍNÁNÍ DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Investor: UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
Generální projektant: AZI team a.s.
Hl. inženýr projektu: Ing. arch. Jiří RAŠKOVIC
Hlavní zpracovatel: SUDOP BRNO, a. s., Sokolská 2038/31, 612 00 Brno

Vypracoval: Ivana Dáňková
Vedoucí projektant: Ing. Jan Novotný

Revize
00 - 2023 - 10 - 15
01
02
03

Číslo zakázky: 3331 - 25
Stavba: UKB - G - Drobné objekty
Stupeň: DVD
Název PR: 00 1/4 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A 1/3
Část: UMĚLÉ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 3.NP
Název výkresu: UMĚLÉ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 3.NP
Datum: 2023 - 10 - 15
Formát: 12 x A4
Měřítko: 1:50

UKB G	DVD	D.124	10	022	00