

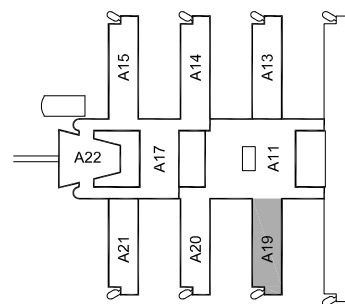
UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	



Revize	
00	2023 - 09 - 15
01	
02	
03	

Vypracoval	Ing. Radek KONEČNÝ
Ved. projektant	Ing. arch. Jiří BABÁNEK



±0,000 = 281,700 BPV

Číslo zakázky	3531 - 25
Stavba	UKB - G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19 NA LF MU
Část	01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu	VÝPIS DVEŘÍ
Datum	2023 - 10 - 15
Formát	-
Měřítko	-

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	D 124	01	018	00

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Rozměry všech výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě.

Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace projektantem a investorem.

Dveře, u jejichž standardu není uveden konkrétní požadavek na neprůzvučnost, musí splňovat požadavek normy ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků.

Všechny prosklené stěny dveřní křídla musí být v souladu s čl. 3.2 resp. 4.2. přílohy č. 3 k vyhl. 398/2009 sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelných proti pozadí.

Symbole pro označení požární odolnosti a požární funkce

EW, EI	požadavek na zachování uzavření otvorů při požadovaných teplotních kritériích dle ČSN 73 0810
15 (30, 45)	čas v minutách, po který musí být zachovány požárně technické vlastnosti uzávěrů
D1, D2, D3	charakteristika hmot použitých v konstrukci požárních uzávěrů dle čl. 7.2.5 až 7.2.7 ČSN 73 0802
S	zamezení průchodu ohně a kouře
C	vybavení požárního uzávěru uzavíracím mechanismem

Dveře v chráněných únikových cestách nesmí být blokovány žádným zařízením bránícím jejich otevření ve směru úniku klikou nebo panikovým kovááním.

Pokud dveře budou vybaveny samozavírači u dvoukřídlových dveří, budou samozavírače na obou křídlech, s koordinací zavírání křídel i v případě, že pasivní křídlo není započítáno do šířky únikové cesty. Samozavírače budou certifikovány pro použití na požárních uzávěrech a budou vybaveny funkcí „zpoždění zavírání“.

Pokud pro dosažení nutné šířky únikové cesty je třeba otevřít obě křídla dvoukřídlových dveří, musí být zástrče pasivního křídla ovládány kovááním v souladu s čl. 9.13.5 ČSN 73 0802 umístěným na straně opačné, než jsou závěsy dveří.

Kováání

- vložkový zámek v systému centrálního klíče, součástí je 5 ks klíčů.
- vložkový zámek v systému centrálního klíče s panikovou funkcí dle ČSN EN 179, ovládaný klikou, součástí je 5 ks klíčů
- vrchní kováání s dělenými kruhovými štítky, povrch matný nikl
- centrální klíč ve 2. třídě bezpečnosti

POUŽITÉ NORMY

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výrobků je nutné splnit požadavky norem a předpisů:

ČSN 73 0202	Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0802	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení
ČSN 73 0852	Požární bezpečnost staveb. Stanovení požární odolnosti požárních uzávěrů
ČSN 73 2611	Úchyly rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
ON 73 3630	Zámečnické práce stavební
ČSN 73 0081	Ochrana proti korozi v stavebnictví. Všeobecné ustanovení
ČSN EN 179	Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízení s tlačnou plochou pro používání na únik. cestách - Pož. a zkušební metody
ČSN EN 1125	Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody
ČSN 73 0532	Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky
ČSN 73 0540	Tepelná ochrana budov. Část 1-4. Podmínky výrobců skel pro zasklívání
ČSN 73 3130	Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení
ČSN 74 64 01	Dřevěné dveře. Základní ustanovení.
ČSN 73 34 40	Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

Úprava povrchů

Před prováděním finálních povrchových úprav ocelových prvků je nutné provést úpravu povrchů:

- odstranění mastnoty vhodným detergentem
- omytí soli a nečistot vysokotlakou čistou vodou
- abrazivní otryskání povrchu na Sa 2,5
- odstranění prachu

Protikorozní ochrana ocelových prvků bude zajištěna pomocí ochranných nátěrových systémů navržených podle ČSN EN ISO 12944 pro korozní prostředí v interiéru na stupeň korozní agresivity prostředí C2, pro korozní prostředí v exteriéru na stupeň korozní agresivity prostředí C3. Základním požadavkem pro nátěrový systém je záruka 5 let, životnost 15 let.

Barvy výrobků budou odsouhlaseny AD a TDI.

STANDARDSY POUŽITÝCH TYPŮ KOVÁNÍSamozavírač s kluznou lištou

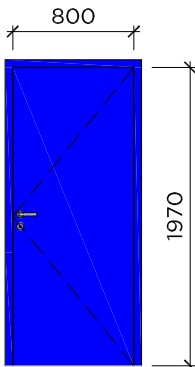
Vačkový samozavírač s čtyřmi možnostmi nastavení funkcí (rychlost zavírání, dorazová rychlost, tlumení otevření a zpomalení uzavření), s kluznou lištou, zkoušený dle EN 1154, pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře s integrovaným lankovým koordinátorem zavírání, možností doplnění o integrovanou mechanickou, nebo elektromechanickou aretaci s omezovačem otevření, kouřový hlásič, včetně krytu tělesa i kluzné lišty.

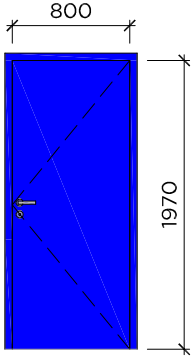
Mechanický zámek/elektromechanický se čtečkou

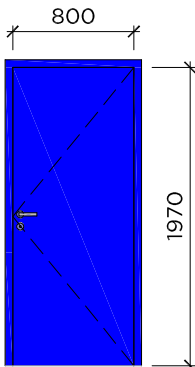
Automaticky uzamykatelný vícebodový panikový zámek fce E pro Klika (EN179) nebo hrazda EN 1125) /koule-svislé madlo, s možností doplnění o servomotor pro kontrolovaný přístup z bezpanikové strany na impuls, nebo pro nastavení denního režimu, s možností vybavení standardní cylindrickou vložkou bez nutnosti použití speciálních protáčivých vložek, vhodný pro dveře v RC2.

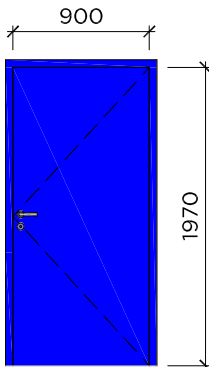
Elektromechanický zámek

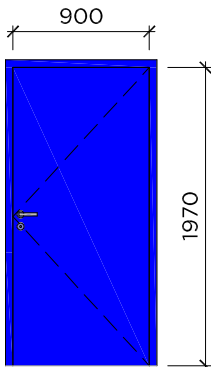
Elektricky uzamykatelný panikový zámek pro jednokřídlé dveře s panikovou funkcí E. Při zabouchnutí dveří dojde k vystřelení automatických závor a dveře jsou bezpečně uzamknuté. Pod hlavní kapsou zámku se nachází přídatná kapsa se střelkou. Proti střelce se instaluje únikový vrátný, který v případě poplachu uvolní střelku. Po stlačení klíky dojde k stáhnutí automatických střelkových závor. Na průchod je potřebný elektrický impuls pro nouzový vrátný, který uvolní přídatnou střelku. Pomocí klíče je možné stáhnutí všech střelek zámku. Zámek má nedělený ořech - může tak být jak klika/koule, tak klika/klika - i když dojde ke stažení závor, elektrický vrátný stále drží dveře do impulsu zavření.

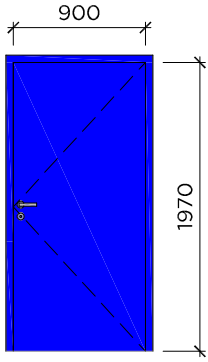
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	A 001 - L			
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ				
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU			
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	800/1970			
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSÍSTNU RAL 5005			
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)			
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005			
7	PRÁH	BEZ PRAHU			
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB			
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 15DP3 - C			
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ			
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL			
12	TYP ZÁMKU	-			
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO KLÍČE			
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA			
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA			
16	ZAVÍRAČ	ANO			
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE			
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU			
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE			
20	POČET		2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	-
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	1KS	-	1KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSÍSTN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.			
POŽADAVKY NA DVEŘE					
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR			VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT		K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ		K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ		P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

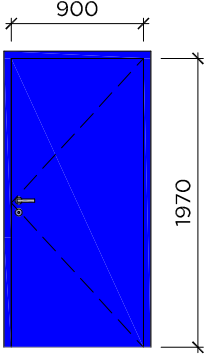
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	A 002 - P			
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ				
					
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU			
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	800/1970			
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005			
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)			
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005			
7	PRÁH	BEZ PRAHU			
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB			
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 15DP3 - C			
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ			
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL			
12	TYP ZÁMKU	-			
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO KLÍČE			
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA			
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA			
16	ZAVÍRAČ	ANO			
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE			
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU			
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE			
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM	
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	-	1KS	1KS
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	-
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	-	1KS	1KS
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.			
POŽADAVKY NA DVEŘE					
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR			VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO		NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO		NEDÁ SE PROJÍT
K2 KLID - ODEMKNUTO		PRŮCHOD JE VOLNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO		PRŮCHOD JE VOLNÝ
P VYHLÁŠEN POPLACH		PRŮCHOD JE VOLNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH		PRŮCHOD JE VOLNÝ

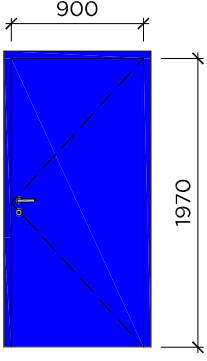
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	A 003 - L			
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ				
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU			
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	900/1970			
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSÍSTNU RAL 5005			
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)			
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005			
7	PRÁH	BEZ PRAHU			
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB			
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 15DP3 - C			
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ			
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL			
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS			
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO KLÍČE			
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA			
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KOULE			
16	ZAVÍRAČ	ANO			
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE			
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU			
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE			
20	POČET		2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	-	1KS	1KS
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	1KS	-	1KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSÍSTN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.			
POŽADAVKY NA DVEŘE					
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR			VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT		K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ		K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PO POUŽITÍ KLÍČE JE PRŮCHOD MOŽNÝ		P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

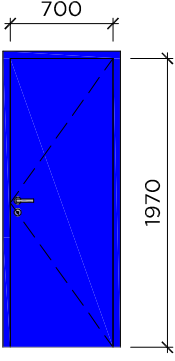
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	A 004 - P			
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ				
<div></div>					
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU			
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	900/1970			
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSÍSTNU RAL 5005			
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)			
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005			
7	PRÁH	BEZ PRAHU			
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB			
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 15DP3 - C			
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ			
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL			
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS			
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO KLÍČE			
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA			
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KOULE			
16	ZAVÍRAČ	ANO			
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE			
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU			
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE			
20	POČET		2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	1KS	-	1KS
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	1KS	-	1KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	1KS	-	1KS
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSÍSTN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.			
POŽADAVKY NA DVEŘE					
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR			VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT		K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ		K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PO POUŽITÍ KLÍČE JE PRŮCHOD MOŽNÝ		P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

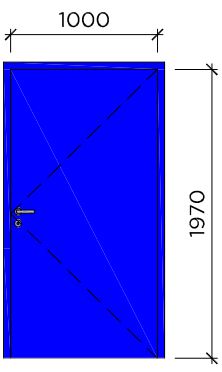
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	A 005 - L			
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ				
					
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU			
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	900/1970			
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSÍSTNU RAL 5005			
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)			
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005			
7	PRÁH	BEZ PRAHU			
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB			
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 15DP3 - C			
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ			
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL			
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS			
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO KLÍČE			
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA			
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KOULE			
16	ZAVÍRAČ	ANO			
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE			
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU			
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE			
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM	
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	1KS	-	1KS
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	-
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSÍSTN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.			
POŽADAVKY NA DVEŘE					
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR			VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT		K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ		K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PO POUŽITÍ KLÍČE JE PRŮCHOD MOŽNÝ		P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

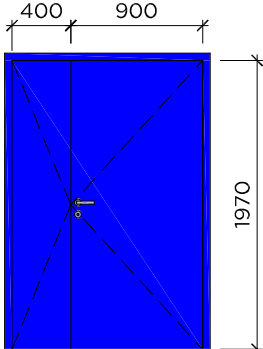
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	A 006 - P			
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ				
<div></div>					
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU			
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	900/1970			
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005			
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)			
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005			
7	PRÁH	BEZ PRAHU			
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB			
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 15DP3 - C			
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ			
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL			
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS			
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO KLÍČE			
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA			
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KOULE			
16	ZAVÍRAČ	ANO			
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE			
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU			
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE			
20	POČET		2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	1KS	-	1KS
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	2KS	-	2KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	2KS	1KS	3 KS
21	POZNÁMKA				
	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY. VYBOURANÉ DVEŘE BUDOU POUŽITY PRO NOVÉ OTVORY, ZÁRUBNĚ SE POUŽIJÍ NOVÉ.				
	POŽADAVKY NA DVEŘE				
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR			VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT		K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ		K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PO POUŽITÍ KLÍČE JE PRŮCHOD MOŽNÝ		P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

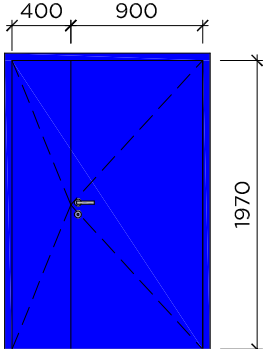
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	A 007 - L		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	900/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 15DP3 - C		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ		
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS		
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO KLÍČE		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA		
16	ZAVÍRAČ	ANO		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	1KS	1KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	1KS	1 KS
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
		POŽADAVKY NA DVEŘE		
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PO POUŽITÍ KLÍČE JE PRŮCHOD MOŽNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

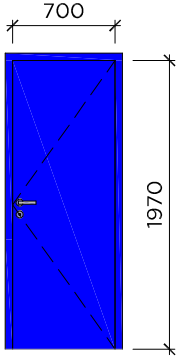
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	A 008 - P		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	900/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 15DP3 - C		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ		
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS		
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO KLÍČE		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA		
16	ZAVÍRAČ	ANO		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	-	1KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
		POŽADAVKY NA DVEŘE		
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PO POUŽITÍ KLÍČE JE PRŮCHOD MOŽNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

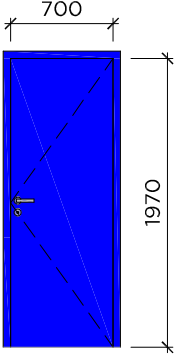
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	A 010 - P		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
3	POPIS DVEŘÍ	OCELOVÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	700/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	-		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 15DP1 - C		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ		
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS		
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO KLÍČE		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA		
16	ZAVÍRAČ	ANO		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	1KS	1KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
		POŽADAVKY NA DVEŘE		
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PO POUŽITÍ KLÍČE JE PRŮCHOD MOŽNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

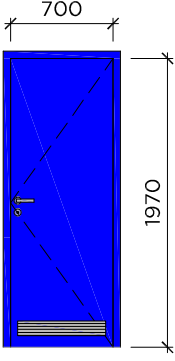
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	A 015 - L		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
3	POPIS DVEŘÍ	OCELOVÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	1000/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	-		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 37dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 15DP1 - C		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ		
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS		
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO KLÍČE		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA		
16	ZAVÍRAČ	ANO		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	1KS	1KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
		POŽADAVKY NA DVEŘE		
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PO POUŽITÍ KLÍČE JE PRŮCHOD MOŽNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

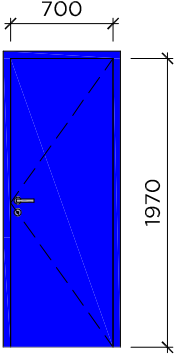
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ		A 020 - L			
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ		<div></div>			
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU				
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	900 + 400/1970				
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005				
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)				
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005				
7	PRÁH	BEZ PRAHU				
8	AKUSTIKA	Rw = 37dB				
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 15DP3 - C				
10	OTEVÍRÁNÍ	DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ				
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL				
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS				
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO KLÍČE				
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA				
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA				
16	ZAVÍRAČ	ANO				
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE				
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU				
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE				
20	POČET		2.NP	3.NP	CELKEM	
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	-	1KS	1KS	
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	-	
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	-	
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.				
POŽADAVKY NA DVEŘE						
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR			VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR			
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT		K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT		
K2 KLID - ODEMKNUTO	PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ		K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ		
P VYHLÁŠEN POPLACH	PO POUŽITÍ KLÍČE JE PRŮCHOD MOŽNÝ		P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ		

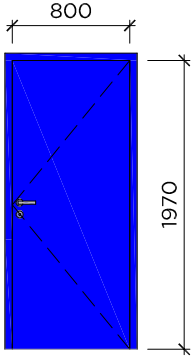
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	A 021 - P			
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ				
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU			
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	900 + 400/1970			
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005			
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)			
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005			
7	PRÁH	BEZ PRAHU			
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB			
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI 15DP3 - C			
10	OTEVÍRÁNÍ	DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ			
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL			
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS			
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO KLÍČE			
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA			
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA			
16	ZAVÍRAČ	ANO			
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE			
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU			
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE			
20	POČET		2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	-	1KS	1KS
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	-
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.			
POŽADAVKY NA DVEŘE					
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR			VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT		K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ		K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PO POUŽITÍ KLÍČE JE PRŮCHOD MOŽNÝ		P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

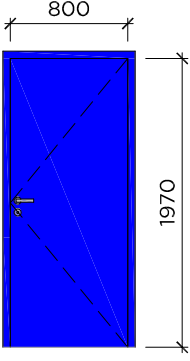
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 101 - L			
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ				
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU			
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	700/1970			
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005			
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)			
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 100mm, BARVA RAL 5005			
7	PRÁH	BEZ PRAHU			
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB			
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-			
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ			
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL			
12	TYP ZÁMKU	-			
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V KOMBINACI S WC ZÁPADKOU			
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA			
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA			
16	ZAVÍRAČ	NE			
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE			
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU			
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE			
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM	
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	2KS	1KS	3KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	-	2KS	2 KS
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.			
POŽADAVKY NA DVEŘE					
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR			VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT		K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ		K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ		P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

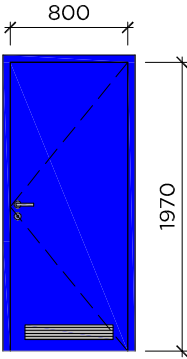
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 102 - P		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	700/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 100mm, BARVA RAL 5005		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ		
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	-		
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V KOMBINACI S WC ZÁPADKOU		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA		
16	ZAVÍRAČ	NE		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	3KS	5KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	2KS	3 KS
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
		POŽADAVKY NA DVEŘE		
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

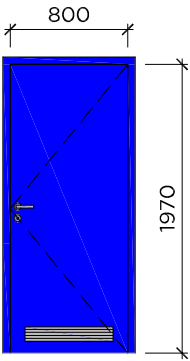
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 103 - L		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	700/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ		
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS		
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA + VĚTRACÍ MŘÍŽKA		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA + VĚTRACÍ MŘÍŽKA		
16	ZAVÍRAČ	NE		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	1KS	2KS
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	1KS	2KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
		POŽADAVKY NA DVEŘE		
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	NEDÁ SE PROJÍT	P VYHLÁŠEN POPLACH	NEDÁ SE PROJÍT	

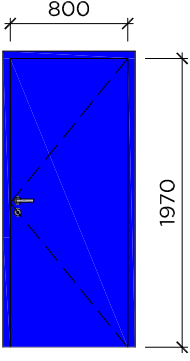
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 104 - P		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	700/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 100mm, BARVA RAL 5005		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ		
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	-		
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA		
16	ZAVÍRAČ	NE		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRÁVĚ	1KS	1KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
		POŽADAVKY NA DVEŘE		
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	NEDÁ SE PROJÍT	P VYHLÁŠEN POPLACH	NEDÁ SE PROJÍT	

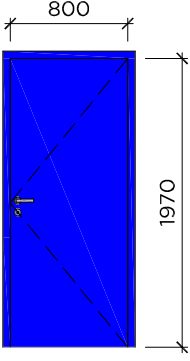
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 105 - L			
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ				
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU			
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	800/1970			
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005			
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)			
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 150mm, BARVA RAL 5005			
7	PRÁH	BEZ PRAHU			
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB			
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-			
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ			
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL			
12	TYP ZÁMKU	-			
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V KOMBINACI S WC ZÁPADKOU			
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA + MADLO PRO IMOBILNÍ			
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA + MADLO PRO IMOBILNÍ			
16	ZAVÍRAČ	NE			
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE			
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU			
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE			
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM	
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	1KS	1KS	2KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.			
POŽADAVKY NA DVEŘE					
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR			VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT		K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ		K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ		P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

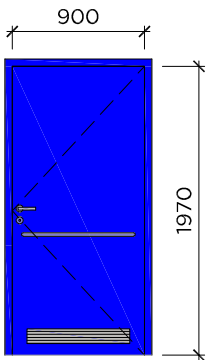
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 106 - P		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	800/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 150mm, BARVA RAL 5005		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ		
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	-		
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK V KOMBINACI S WC ZÁPADKOU		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA + MADLO PRO IMOBILNÍ		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA + MADLO PRO IMOBILNÍ		
16	ZAVÍRAČ	NE		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRÁVĚ	1KS	1KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
		POŽADAVKY NA DVEŘE		
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

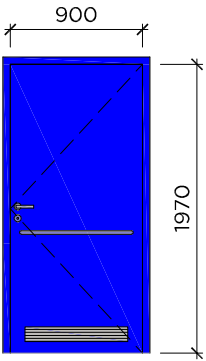
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 107 - L		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
				
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	800/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ		
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	-		
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA + VĚTRACÍ MŘÍŽKA		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA + VĚTRACÍ MŘÍŽKA		
16	ZAVÍRAČ	SAMOZAVÍRAČ		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	1KS	1 KS
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
POŽADAVKY NA DVEŘE				
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

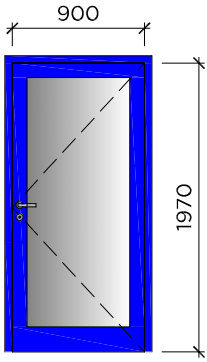
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 108 - P		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	800/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ		
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	-		
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA + VĚTRACÍ MŘÍŽKA		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA + VĚTRACÍ MŘÍŽKA		
16	ZAVÍRAČ	SAMOZAVÍRAČ		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	1KS	1 KS
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
		POŽADAVKY NA DVEŘE		
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

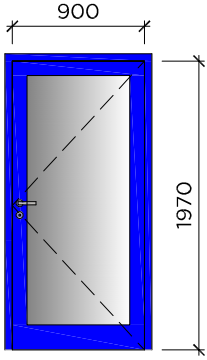
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 111 - L		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	800/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ		
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS		
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA		
16	ZAVÍRAČ	NE		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	1KS	2KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	1KS	1KS
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		POŽADAVKY NA DVEŘE		
K1 KLID - ZAMKNUTO		NEDÁ SE PROJÍT		
K2 KLID - ODEMKNUTO		PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ		
P VYHLÁŠEN POPLACH		PO POUŽITÍ KLÍČE JE PRŮCHOD MOŽNÝ		
VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR				
K1 KLID - ZAMKNUTO		NEDÁ SE PROJÍT		
K2 KLID - ODEMKNUTO		PRŮCHOD JE VOLNÝ		
P VYHLÁŠEN POPLACH		PRŮCHOD JE VOLNÝ		

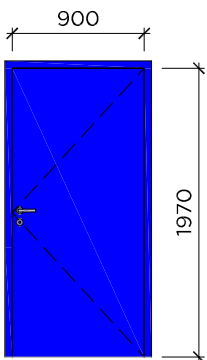
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 112 - P		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	800/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ		
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS		
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA		
16	ZAVÍRAČ	NE		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	1KS	-
				1KS
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
		POŽADAVKY NA DVEŘE		
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PO POUŽITÍ KLÍČE JE PRŮCHOD MOŽNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

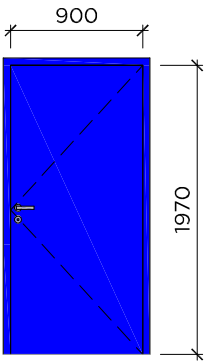
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 113 - L			
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ				
					
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU			
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	900/1970			
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005			
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)			
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005			
7	PRÁH	BEZ PRAHU			
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB			
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-			
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ			
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL			
12	TYP ZÁMKU	-			
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK			
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA + VĚTRACÍ MŘÍŽKA + MADLO PRO INVALIDY			
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA + VĚTRACÍ MŘÍŽKA + MADLO PRO INVALIDY			
16	ZAVÍRAČ	SAMOZAVÍRAČ			
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE			
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU			
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE			
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM	
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	1KS	1KS	2KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.			
POŽADAVKY NA DVEŘE					
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR			
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT		
K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ		
P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ		

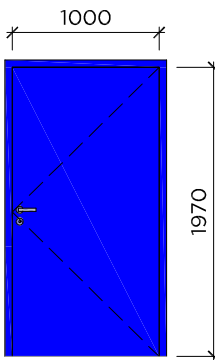
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 114 - P		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	900/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ		
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	-		
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA + VĚTRACÍ MŘÍŽKA + MADLO PRO INVALIDY		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA + VĚTRACÍ MŘÍŽKA + MADLO PRO INVALIDY		
16	ZAVÍRAČ	SAMOZAVÍRAČ		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	1KS	1KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
		POŽADAVKY NA DVEŘE		
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

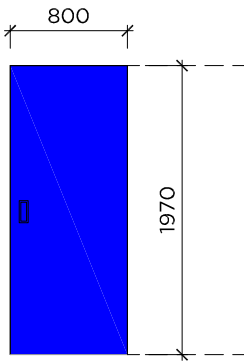
1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 115 - L			
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ				
					
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PROSKLENÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU			
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	900/1970			
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005			
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA, MATNÉ SKLO - SATINATO TL. 4mm			
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005			
7	PRÁH	BEZ PRAHU			
8	AKUSTIKA	Rw = 35dB			
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-			
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ			
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL			
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS			
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK			
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA			
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA			
16	ZAVÍRAČ	NE			
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE			
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU			
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE			
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM	
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	2KS	1KS	3KS
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	4KS	3KS	7KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	3KS	7KS	10KS
21	POZNÁMKA				
	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY. VYBOURANÉ DVEŘE BUDOU POUŽITY PRO NOVÉ OTVORY, ZÁRUBNĚ SE POUŽIJÍ NOVÉ.				
	POŽADAVKY NA DVEŘE				
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR			
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT		
K2 KLID - ODEMKNUTO	PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ		
P VYHLÁŠEN POPLACH	PO POUŽITÍ KLÍČE JE PRŮCHOD MOŽNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ		

1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 116 - P			
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ				
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PROSKLENÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU			
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	900/1970			
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005			
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA, MATNÉ SKLO - SATINATO TL. 4mm			
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005			
7	PRÁH	BEZ PRAHU			
8	AKUSTIKA	Rw = 35dB			
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-			
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ			
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL			
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS			
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK			
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA			
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA			
16	ZAVÍRAČ	NE			
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE			
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU			
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE			
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM	
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	1KS	3KS	4KS
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	3KS	4KS	7KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRAVÉ	2KS	1ks	3KS
21	POZNÁMKA NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY. VYBOURANÉ DVEŘE BUDOU POUŽITY PRO NOVÉ OTVORY, ZÁRUBNĚ SE POUŽIJÍ NOVÉ.				
	POŽADAVKY NA DVEŘE				
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR			
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT		
K2 KLID - ODEMKNUTO	PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ		
P VYHLÁŠEN POPLACH	PO POUŽITÍ KLÍČE JE PRŮCHOD MOŽNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ		

1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 117 - L			
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ				
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU			
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	900/1970			
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005			
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)			
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005			
7	PRÁH	BEZ PRAHU			
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB			
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-			
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ			
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL			
12	TYP ZÁMKU	MAGNETICKÝ KONTAKT EZS			
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK			
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA			
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA			
16	ZAVÍRAČ	SAMOZAVÍRAČ			
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE			
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU			
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE			
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM	
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	-	1KS	1KS
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	-
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.			
POŽADAVKY NA DVEŘE					
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR			VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT		K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PO POUŽITÍ ČTEČKY JE PRŮCHOD MOŽNÝ		K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PO POUŽITÍ KLÍČE JE PRŮCHOD MOŽNÝ		P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 118 - P		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	900/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ		
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	-		
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA		
16	ZAVÍRAČ	NE		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	PRÁVĚ	1KS	1KS
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
		POŽADAVKY NA DVEŘE		
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 125 - L		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	1000/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ, POLODRÁŽKOVÁ S TĚSNĚNÍM PO OBVODU, S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČEK TL. 125mm, BARVA RAL 5005		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ		
11	ROZETA	DĚLENÁ, KRUHOVÉ ŠTÍTKY, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	-		
13	TYP VLOŽKY	VLOŽKOVÝ ZÁMEK		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	KLIKA		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	KLIKA		
16	ZAVÍRAČ	NE		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO OTOČNÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	LEVÉ	1KS	1KS
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
POŽADAVKY NA DVEŘE				
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	K1 KLID - ZAMKNUTO	NEDÁ SE PROJÍT	
K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	
P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	

1	OZNAČENÍ DVEŘÍ	D 126		
2	SCHÉMA DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ			
3	POPIS DVEŘÍ	DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, POSUVNÉ		
4	ROZMĚR DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ	800/1970		
4	BAREVNOST	POLOMATNÝ KRYCÍ NÁTĚR V ODSÍSTINU RAL 5005		
5	MATERIÁL VÝPLNĚ	DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ DUTINKA (ODLEHČENÁ DŘEVOTŘÍSKA)		
6	ZÁRUBEŇ	OCELOVÉ POZINKOVANÉ POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE S MONTÁŽÍ DO SDK PŘÍČKY TL.150mm,		
7	PRÁH	BEZ PRAHU		
8	AKUSTIKA	Rw = 32dB		
9	POŽÁRNÍ ODOLNOST	-		
10	OTEVÍRÁNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ		
11	ROZETA	ZAPUŠTĚNÁ ÚCHYTKA, MATNÝ NIKL		
12	TYP ZÁMKU	-		
13	TYP VLOŽKY	BEZ ZÁMKU		
14	KOVÁNÍ INTERIÉR	ZAPUŠTĚNÁ ÚCHYTKA		
15	KOVÁNÍ EXTERIÉR	ZAPUŠTĚNÁ ÚCHYTKA		
16	ZAVÍRAČ	NE		
17	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	NE		
18	ZÁVĚSY	PRO POSUVNÉ DVEŘE		
19	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE		
20	POČET	2.NP	3.NP	CELKEM
	NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	2KS	2KS
	REPASOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
	VYBOURANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	-	-	-
21	POZNÁMKA	NA REPASOVANÝCH DVEŘÍCH BUDE PROVEDENA VÝMĚNA KOVÁNÍ A DVEŘE BUDOU NOVĚ PŘELAKOVÁNY NA POŽADOVANÝ ODSÍSTÍN. ZÁRUBNĚ BUDOU VYTMELENY, PŘEBROUŠENY A NOVĚ NALAKOVÁNY.		
		POŽADAVKY NA DVEŘE		
VENKOVNÍ ČÁST / EXTERIÉR		VNITŘNÍ ČÁST / INTERIÉR		
K1 KLID - ZAMKNUTO	-	K1 KLID - ZAMKNUTO -		
K2 KLID - ODEMKNUTO	PRŮCHOD JE VOLNÝ	K2 KLID - ODEMKNUTO PRŮCHOD JE VOLNÝ		
P VYHLÁŠEN POPLACH	PRŮCHOD JE VOLNÝ	P VYHLÁŠEN POPLACH PRŮCHOD JE VOLNÝ		