TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
301	CHODBA	54,46
302	SCHODIŠTĚ	14,32
303	VÝTAH	3,35
304	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	5,72
305	WC MUŽI - IMOBILNÍ	5,02
306	CHODBA	61,51
307	SKLAD	7,48
308a	LABORATOŘ	28,34
308b	LABORATOŘ	28,34
309	SKLAD	10,65
310	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	19,00
311	LABORATOŘ	24,95
312	PRACOVNA	15,94
313	LABORATOŘ	28,49
316	LABORATOŘ	21,80
317	LABORATOŘ	63,47
318	HYGIENICKÁ SMYČKA	3,47
322	PRACOVNA	16,55
323a	PRACOVNA	16,41
323b	PRACOVNA	16,72
324	LABORATOŘ	22,69
325	KRYOBANKA	22,61
326	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	46,60
327	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	17,88
328	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	5,67
329	WC ŽENY - IMOBILNÍ	5,08
331	PRACOVNA	16,60
332	WC ŽENY	1,10
333	WC ŽENY	1,17
334	ÚKLID	1,09
335	WC MUŽI - PISOÁRY	2,86
336	WC MUŽI	1,15

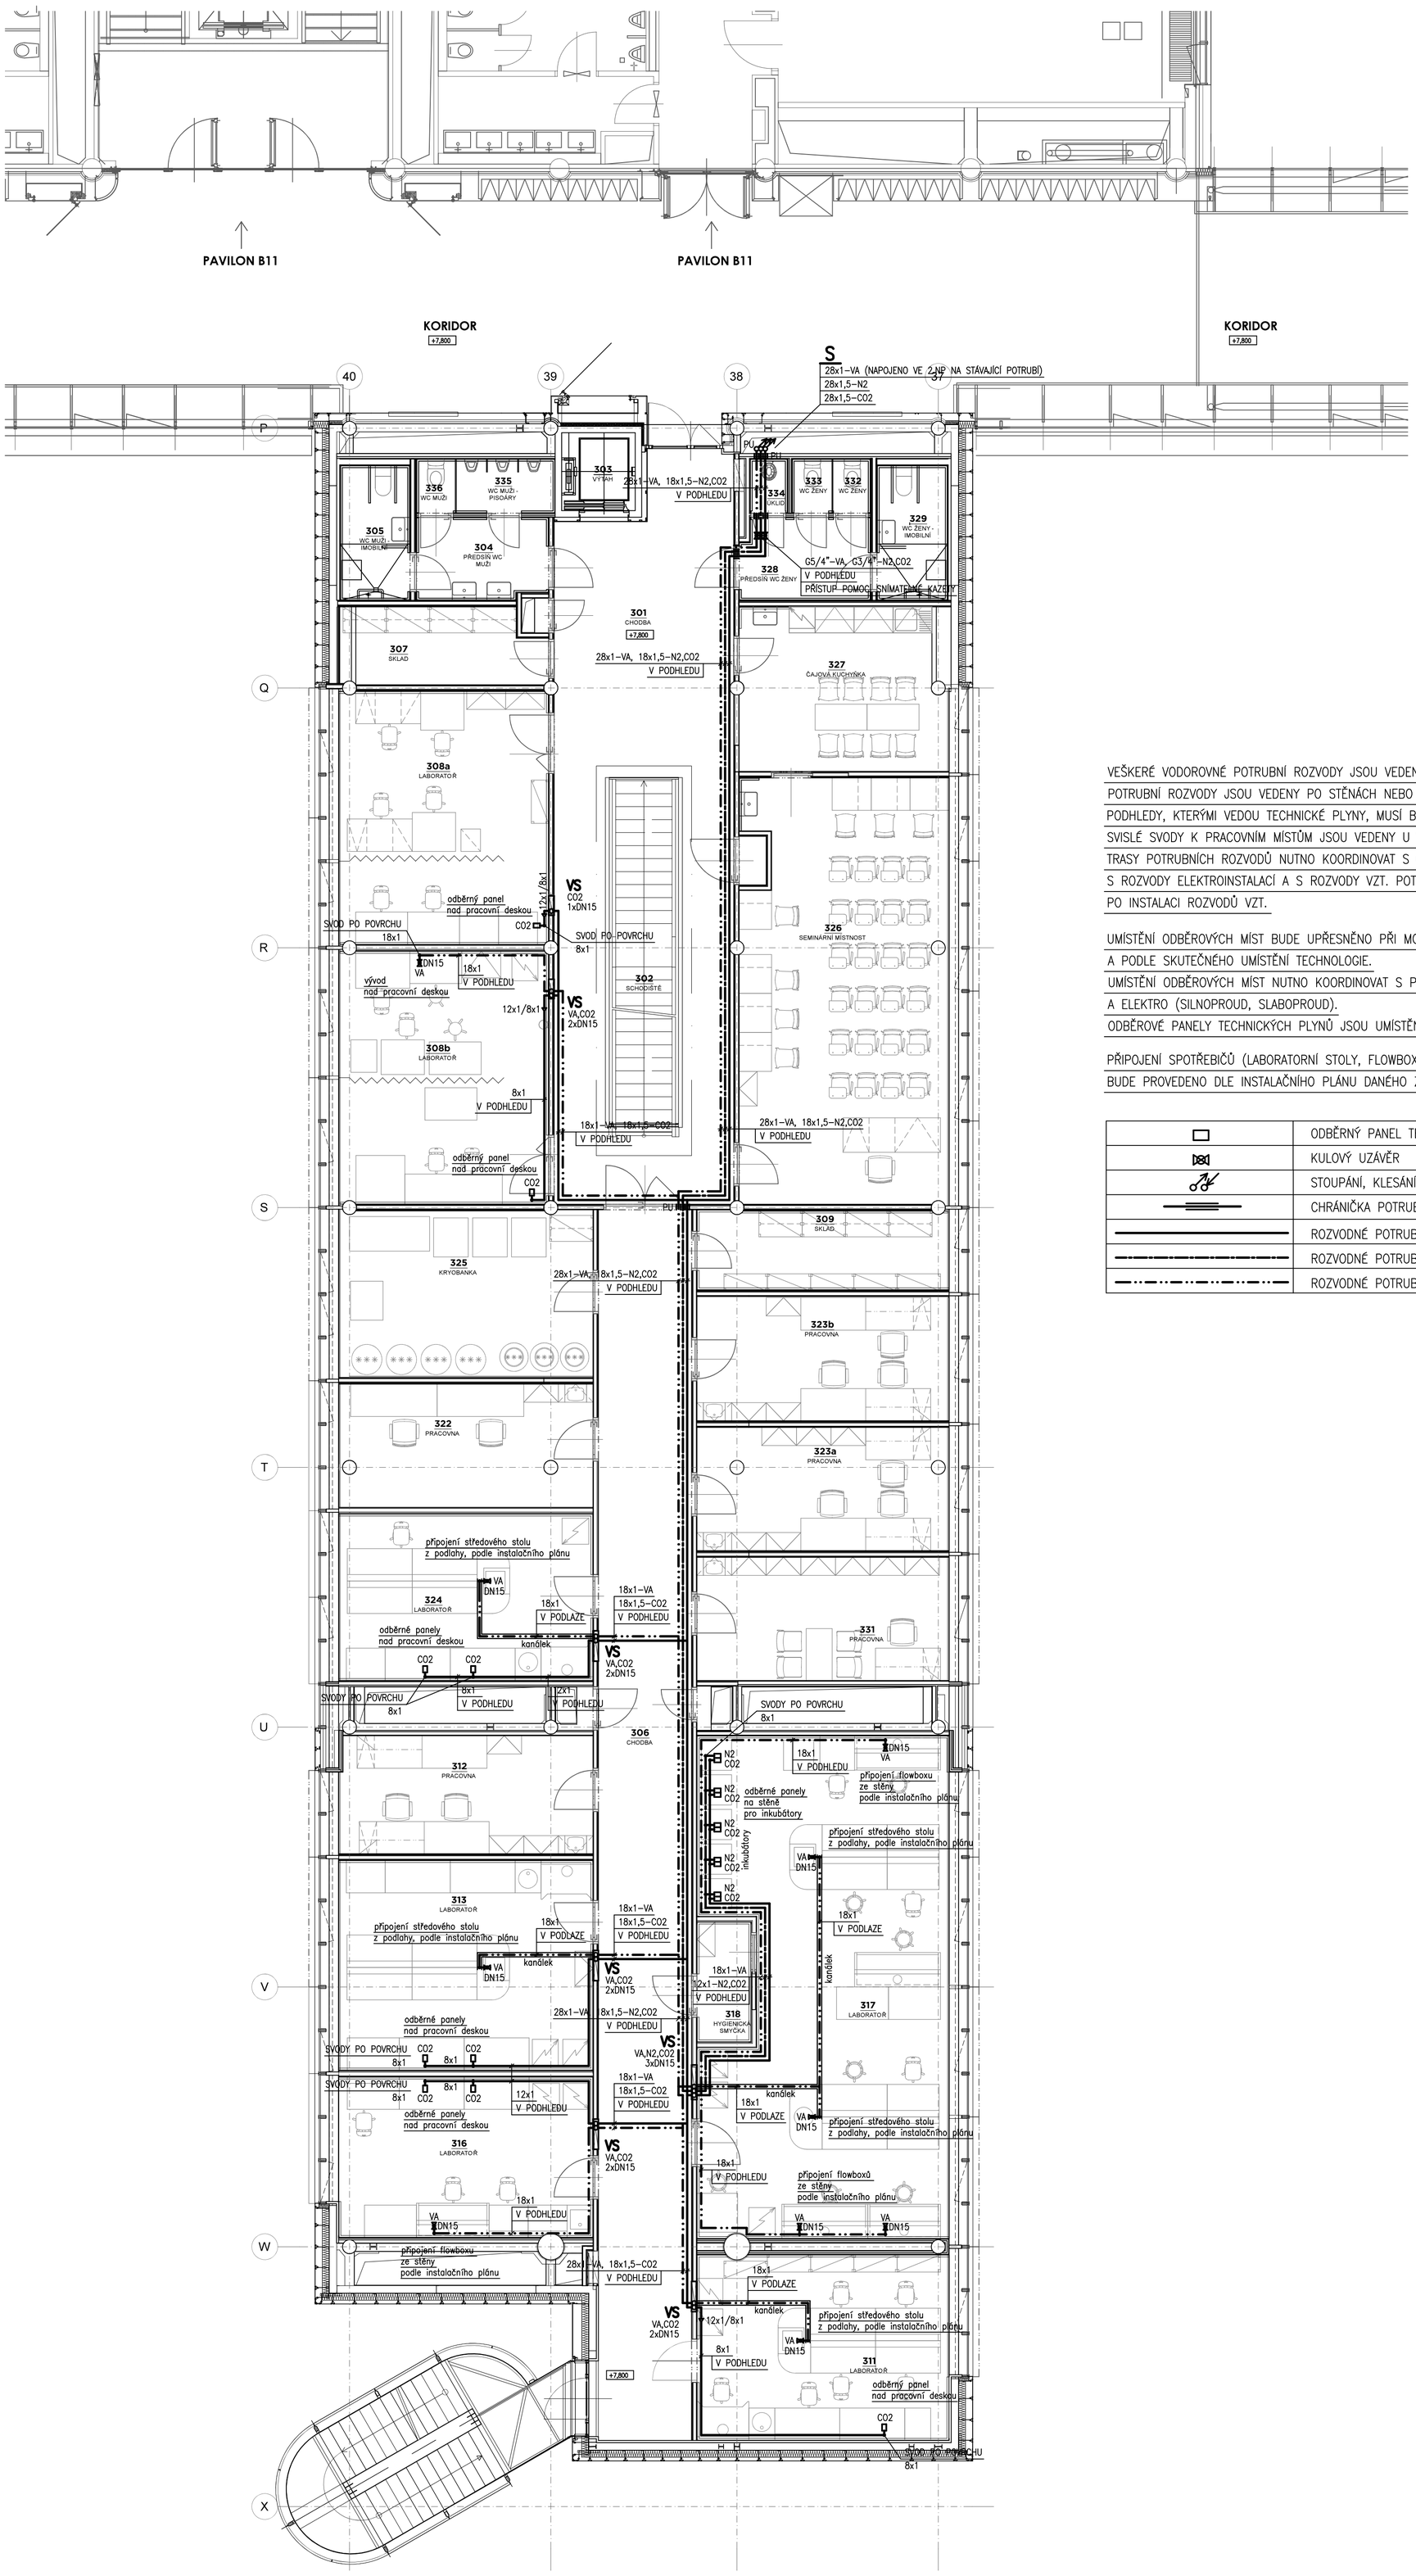

VEŠKERÉ VODOROVNÉ POTRUBNÍ ROZVODY JSOU VEDENY NA KONZOLÁCH V PODHLEDECH.
POTRUBNÍ ROZVODY JSOU VEDENY PO STĚNÁCH NEBO JSOU ZAVĚŠENY POD STROPEM.
PODHLEDY, KTERÝMI VEDOU TECHNICKÉ PLYNY, MUSÍ BÝT OPATŘENY VĚTRACÍMI MŘÍŽKAMI.
SVISLÉ SVODY K PRACOVNÍM MÍSTŮM JSOU VEDENY U VŠECH MÉDIÍ PO POVRCHU PO STĚNÁCH.
TRASY POTRUBNÍCH ROZVODŮ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI POTRUBNÍMI ROZVODY,
S ROZVODY ELEKTROINSTALACÍ A S ROZVODY VZT. POTRUBÍ TECHNICKÝCH PLYNŮ MONTOVAT
PO INSTALACI ROZVODŮ VZT.

UMÍSTĚNÍ ODBĚROVÝCH MÍST BUDE UPŘESNĚNO PŘI MONTÁŽI DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK
A PODLE SKUTEČNÉHO UMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE.
UMÍSTĚNÍ ODBĚROVÝCH MÍST NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM INTERIÉRU, ZTI, VZT
A ELEKTRO (SILNOPROUD, SLABOPROUD).
ODBĚROVÉ PANELY TECHNICKÝCH PLYNŮ JSOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 1500 MM NAD PODLAHOU.

PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ (LABORATORNÍ STOLY, FLOWBOXY)
BUDE PROVEDENO DLE INSTALAČNÍHO PLÁNU DANÉHO ZAŘÍZENÍ.

	ODBĚRNÝ PANEL TECHNICKÝCH PLYNŮ
	KULOVÝ UZÁVĚR
	STOUPÁNÍ, KLESÁNÍ
	CHRÁNIČKA POTRUBÍ
	ROZVODNÉ POTRUBÍ OXIDU UHLIČITÉHO (CO2)
	ROZVODNÉ POTRUBÍ DUSÍKU (N2)
	ROZVODNÉ POTRUBÍ VAKUA Cu (VA)

UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	Ing. Zdeněk KVAPIL IČO: 148 402 51

AI D TEAM

Revize	
00	2023 - 10 - 15
01	
02	
03	

Vypracoval	Ing. Zdeněk KVAPIL	
Ved. projektant	Ing. Zdeněk KVAPIL	



±0,000 = 281,700 BPV

Číslo zakázky	3531 - 25
Stavba	UKB - G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19
Část	15 - ROZVODY TECHNICKÝCH PLYNŮ
Název výkresu	**PŮDORYS 3.NP**
Datum	2023 - 10 - 15
Formát	9 × A4
Měřítko	1:75

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	D 124	15	006	00