


**UKB G**  
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE  
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	SUBTECH, s.r.o. Slovinská 29/693 612 00 Brno



Revize
00 2023 - 10 - 15
01
02
03

Vypracoval	Ing. Jan Novotný
Ved. projektant	Ing. Jan Novotný

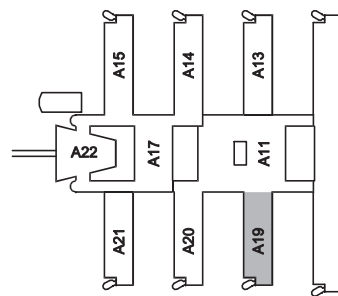


±0,000 = 281,700 BPV

Číslo zakázky	3531 - 25
Stavba	UKB - G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19
Část	10 - ELEKTROINSTALACE
Název výkresu	Rozvaděč RMS4 úprava
Datum	2023 - 10 - 15
Formát	5 × A4
Měřítko	1:100

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	D 124	10	036	00

ROZVÁDEČ 19RMS4

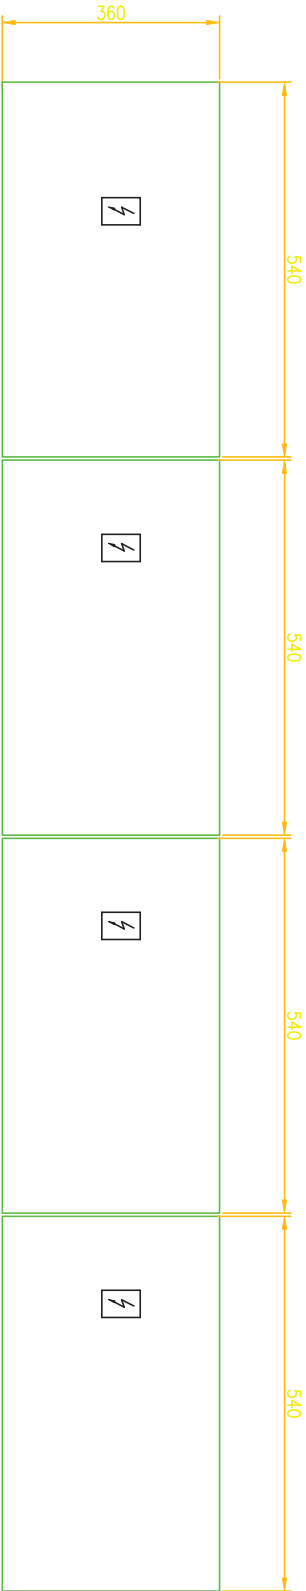

Typ : 4XENSEL FP420

Krmití : IP65/20

Hloubka : 400

Kusů : 1

Nátěr : RAL 7032

Hlavní obvod :

Napěťová soustava : 3PEN~50Hz400V/TN-C-S

In = 100A Ipk = - - -

Uf = 690V

Pomocné obvody : 1NPE~50Hz230V/TN-S

Ochrana : Samočinným odpojením od zdroje

Celková hmotnost : ~200kg

Norma : ČSN EN 60 439-1 ed.2-11/2000

- Další údaje :

Seznam dokumentace : -

Seznam štítků : -

Orientace přívodů : Spodem

Orientace vývodů : Spodem


Pole č.	19RMS4
Připojnice	N, PE
Umístění	Dole
Úprava horního krytu	- - -
Úprava spodního krytu	- - -
Úprava dveří	Upravené
Jednotlivé schéma	-
Hmotnost přep.jednotky	~200kg
Typ přep.jednotky	SV1204

Shoda dle zákona č. 22/97 Sb.

ROZVADĚČ 19RMS4

- SB01 M22-FV/K11  
M22-XGPV  
M22-L-G  
M22-A  
M22-LED230-G  
M22-L-W  
M22-A  
M22-LED230-W

3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S

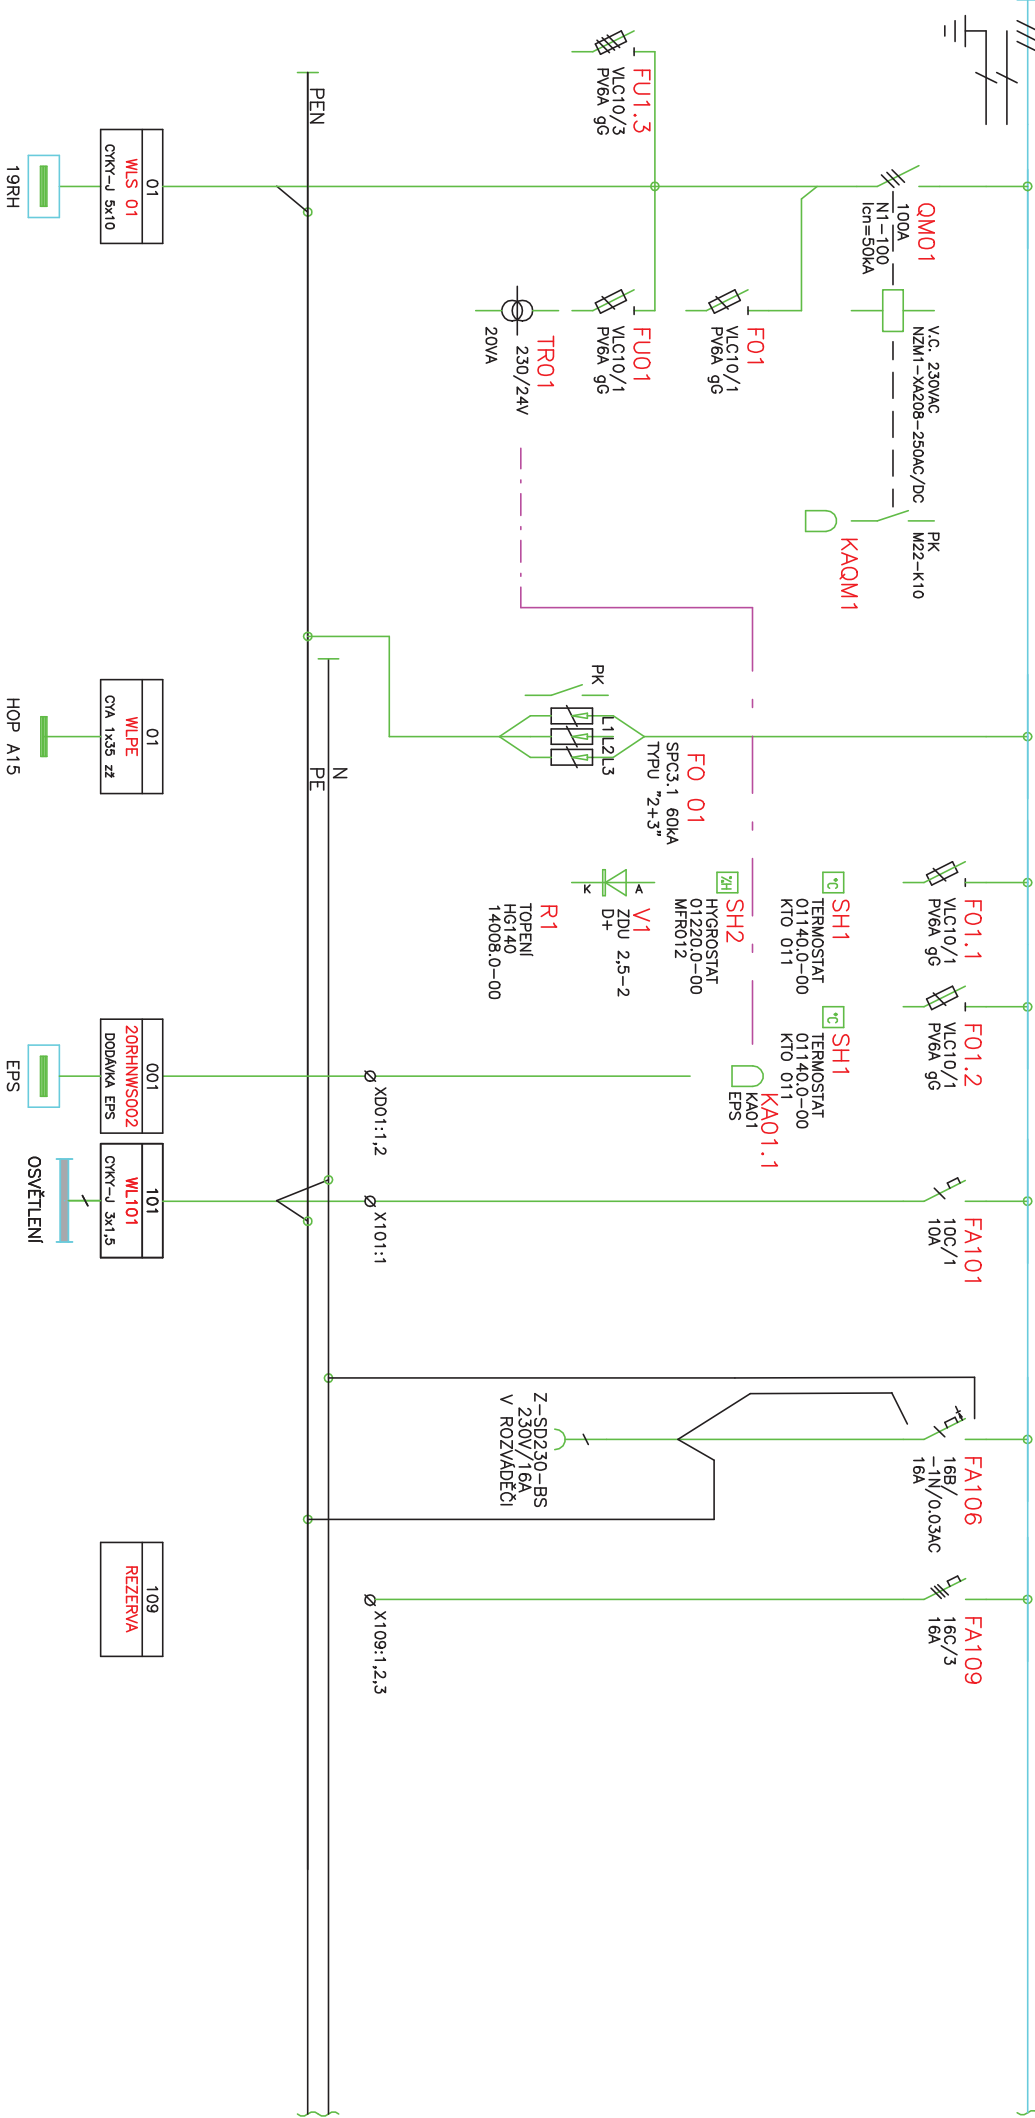


MAŽEV VÝKRESU:

ROZVADĚČ 19RMS4

LIST Č.:  
3/11

ROZVADĚČ 19RMS4

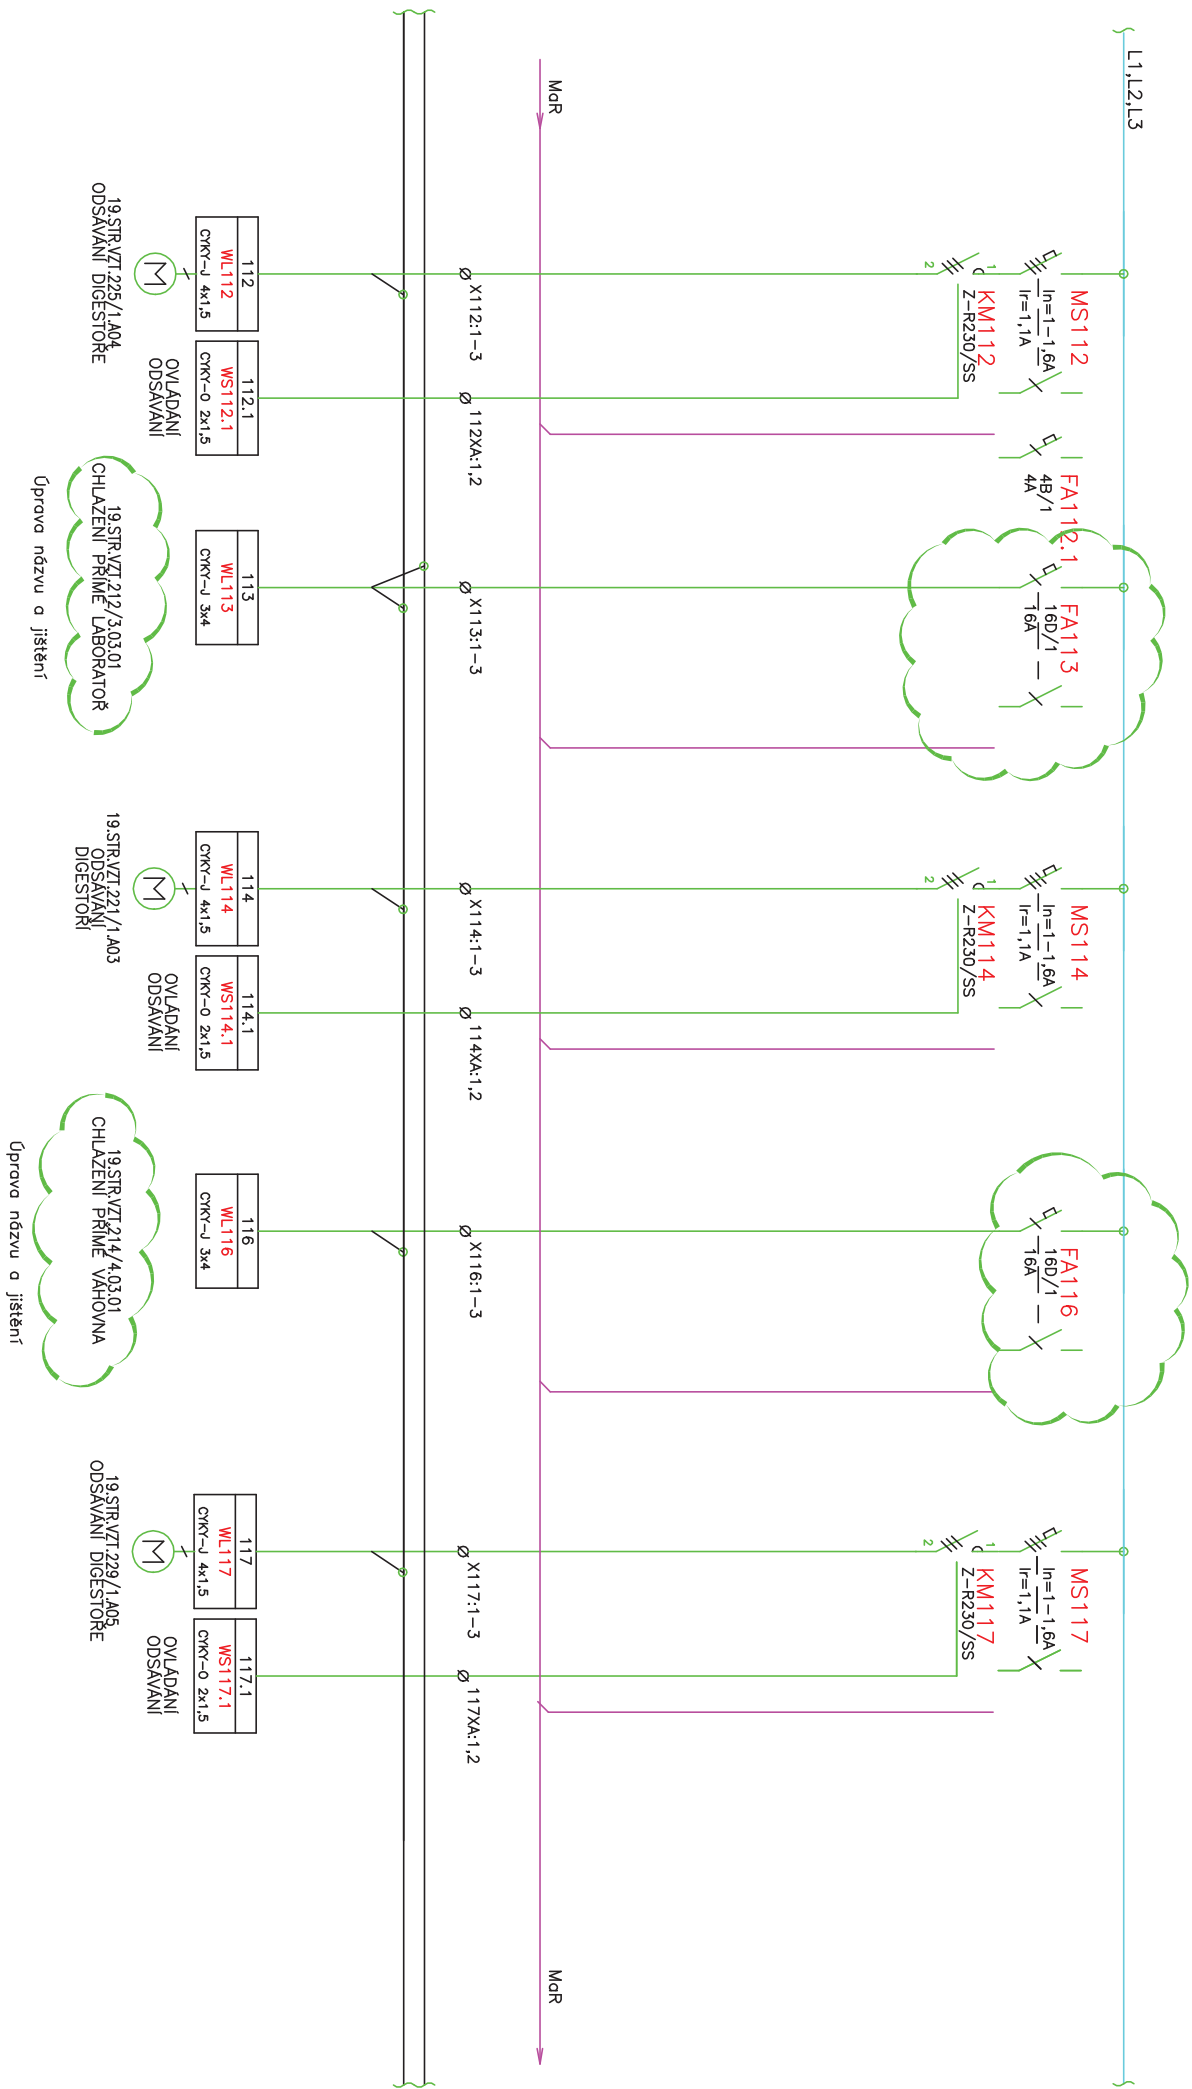


SVORKY N OSADIT ŠEDOU BARVOU

NAZEV VÝKRESU:

ROZVADĚČ 19RMS4

LIST Č.:

4/11

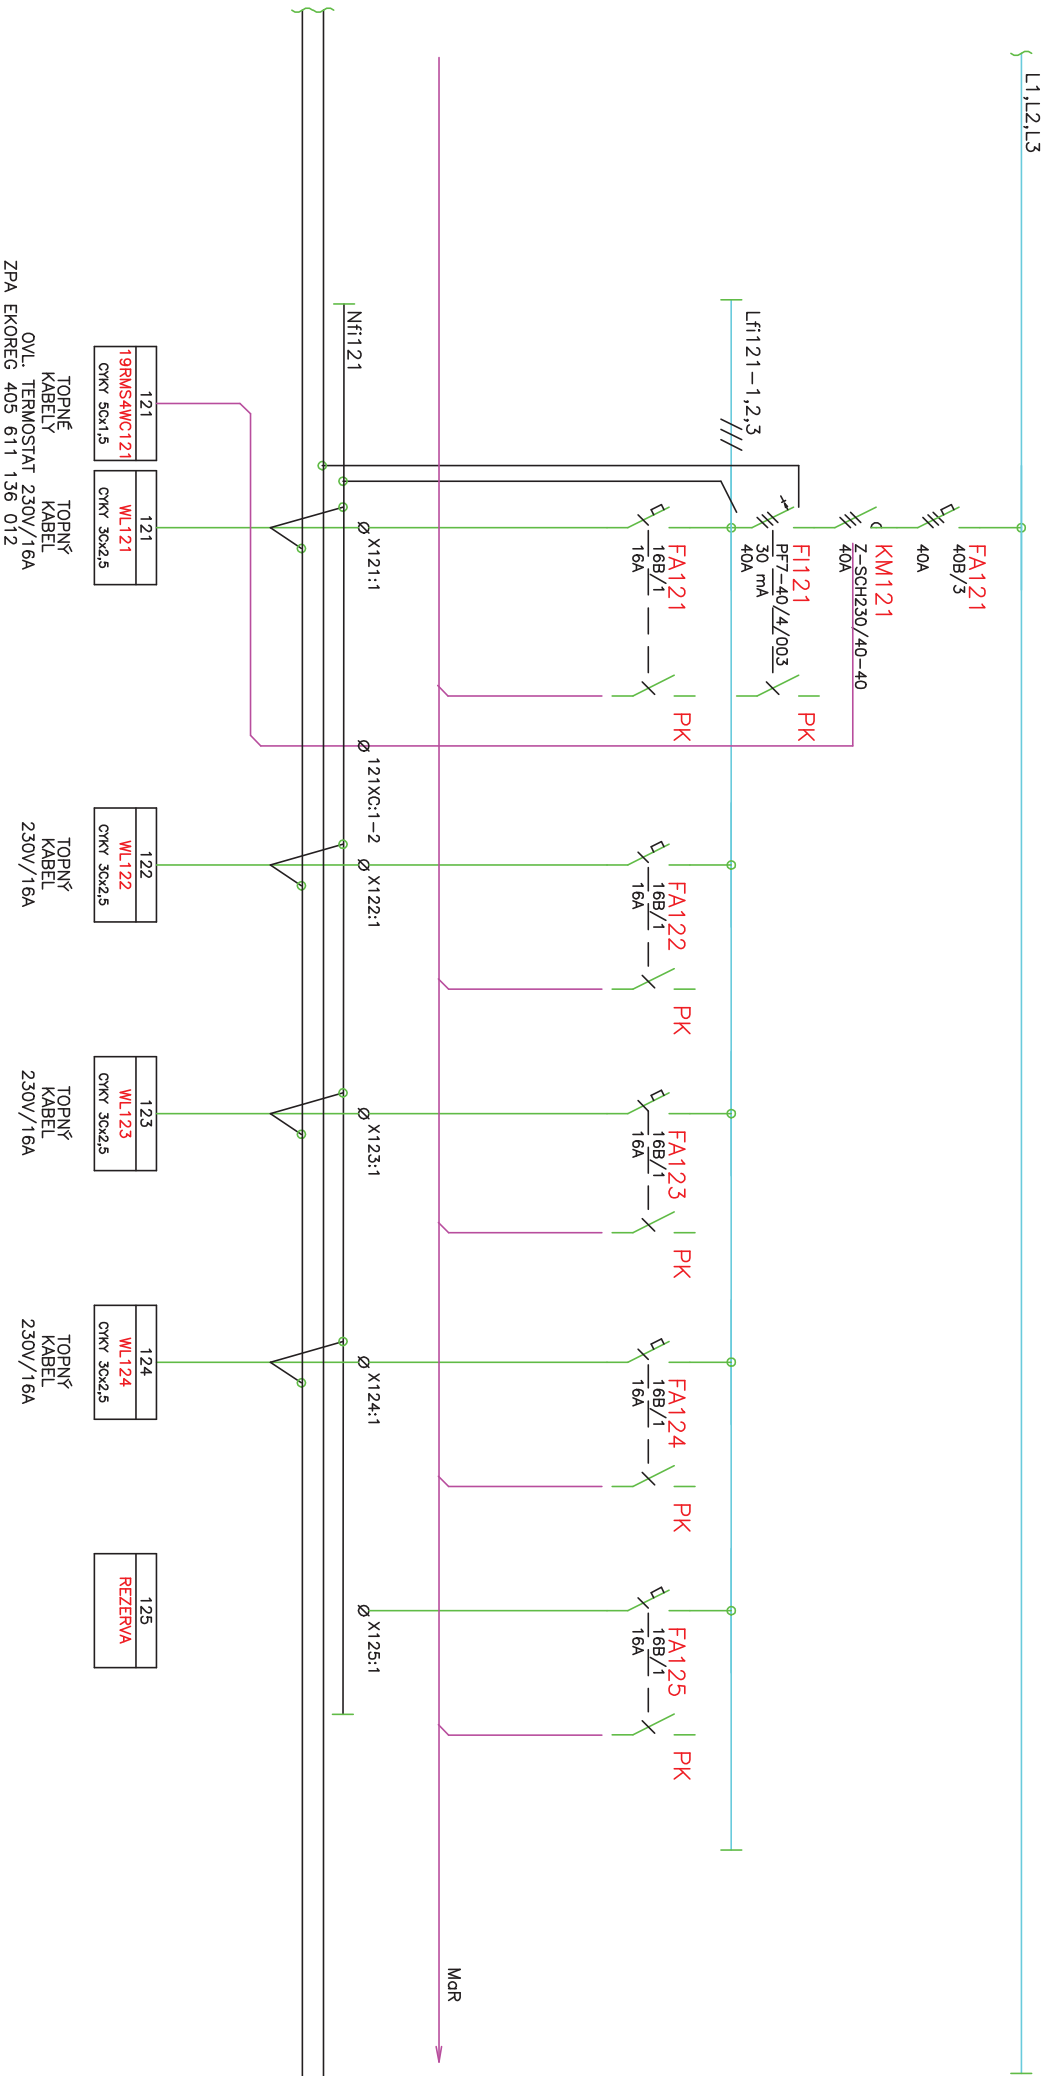


NAZEV VÝKRESU:

ROZVÁDEČ 19RMS4

LIST Č.:

5/11

ROZVADĚČ 21RMS4 – DIESELOVANÁ ČÁST

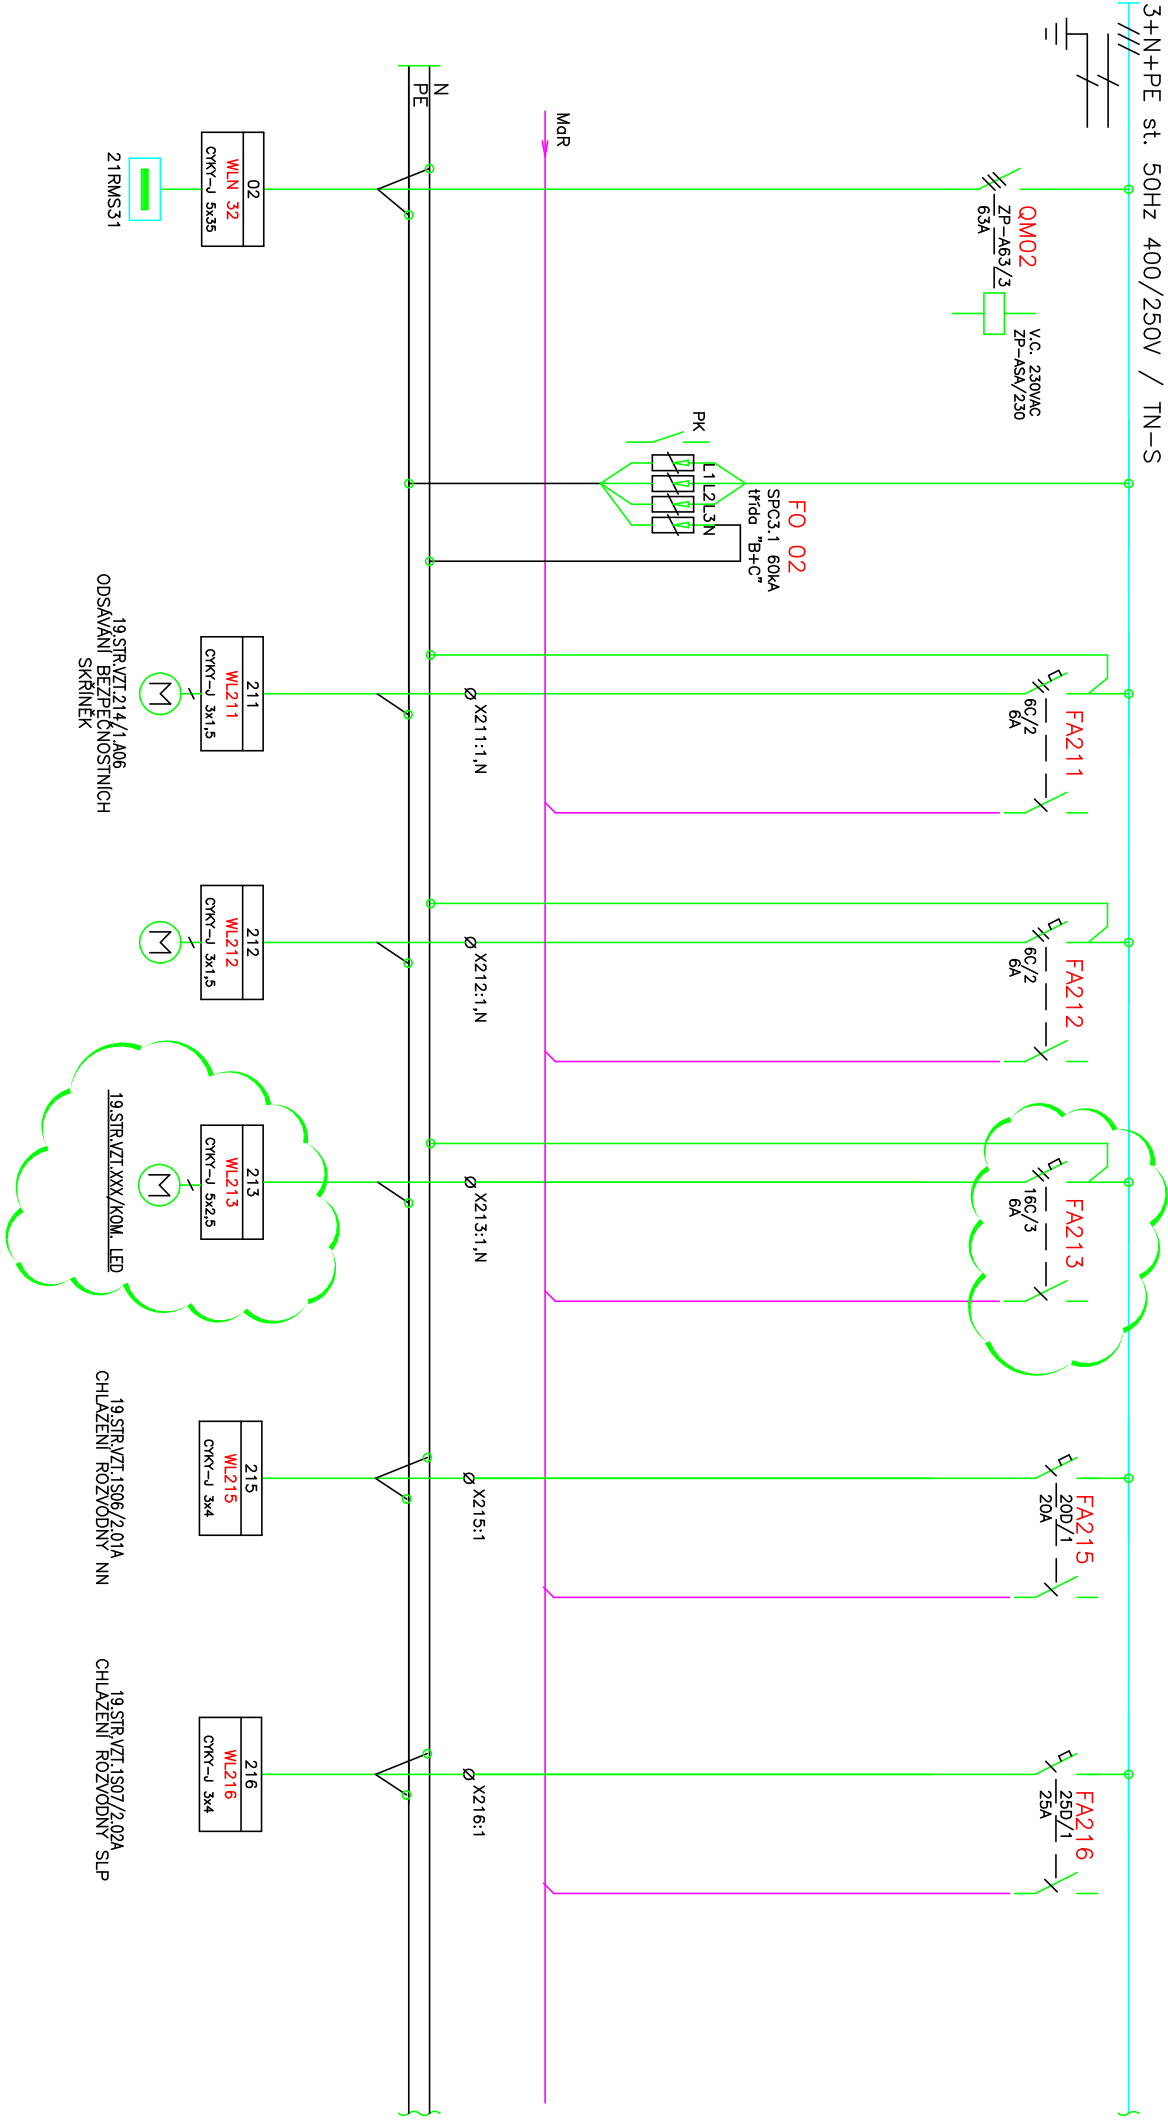

SVORKY N OSADIT ŠEDOU BAVOU

NÁZEV VÝKRESU:

ROZVADĚČ 19RMS4

LIST Č.:

6/11

E1  
230m/h  
230VAC  
SK 3325100

FA210  
6B/1  
6A

ZDROJ SS  
230V~/24=  
30mA

DISTRIBUOVANÉ SVORKY  
DMM-DI24  
DODÁVKA MGR

DISTRIBUOVANÉ SVORKY  
DMM-DI24  
DODÁVKA MGR

FI220  
PF7-40/4/003  
30 mA  
16A

FA221  
10B/1  
10A

FA220  
B16/1

FA221  
SOU1  
SOUVRK. SPINAC



001  
WS-21 RMS4  
BUS-DODÁVKA MGR

MGR

220  
WL220  
CVR-J 3x2,5

SLP  
CCTV  
230V/16A

221  
WL221  
CVR-J 3x1,5

221  
WS221  
CVR-O 2x1,5

LET

SENZOR  
SOUTRRAKU  
SVETELNÉ PŘEKÁŽKOVÉ ZNAČENÍ

NAZEV VÝKRESU:

ROZVÁDĚČ 19RMS4

LIST Č.:


7/11

SCHÉMA OVLÁDÁNÍ – PŘÍVOD

SIGNALIZACE BEZ NAPĚTÍ  
NA DVEŘÍCH ROZVADĚČE

SIGNALIZACE POD NAPĚTÍM  
NA DVEŘÍCH ROZVADĚČE

BEZPEČNOSTNÍ ODSTAVENÍ

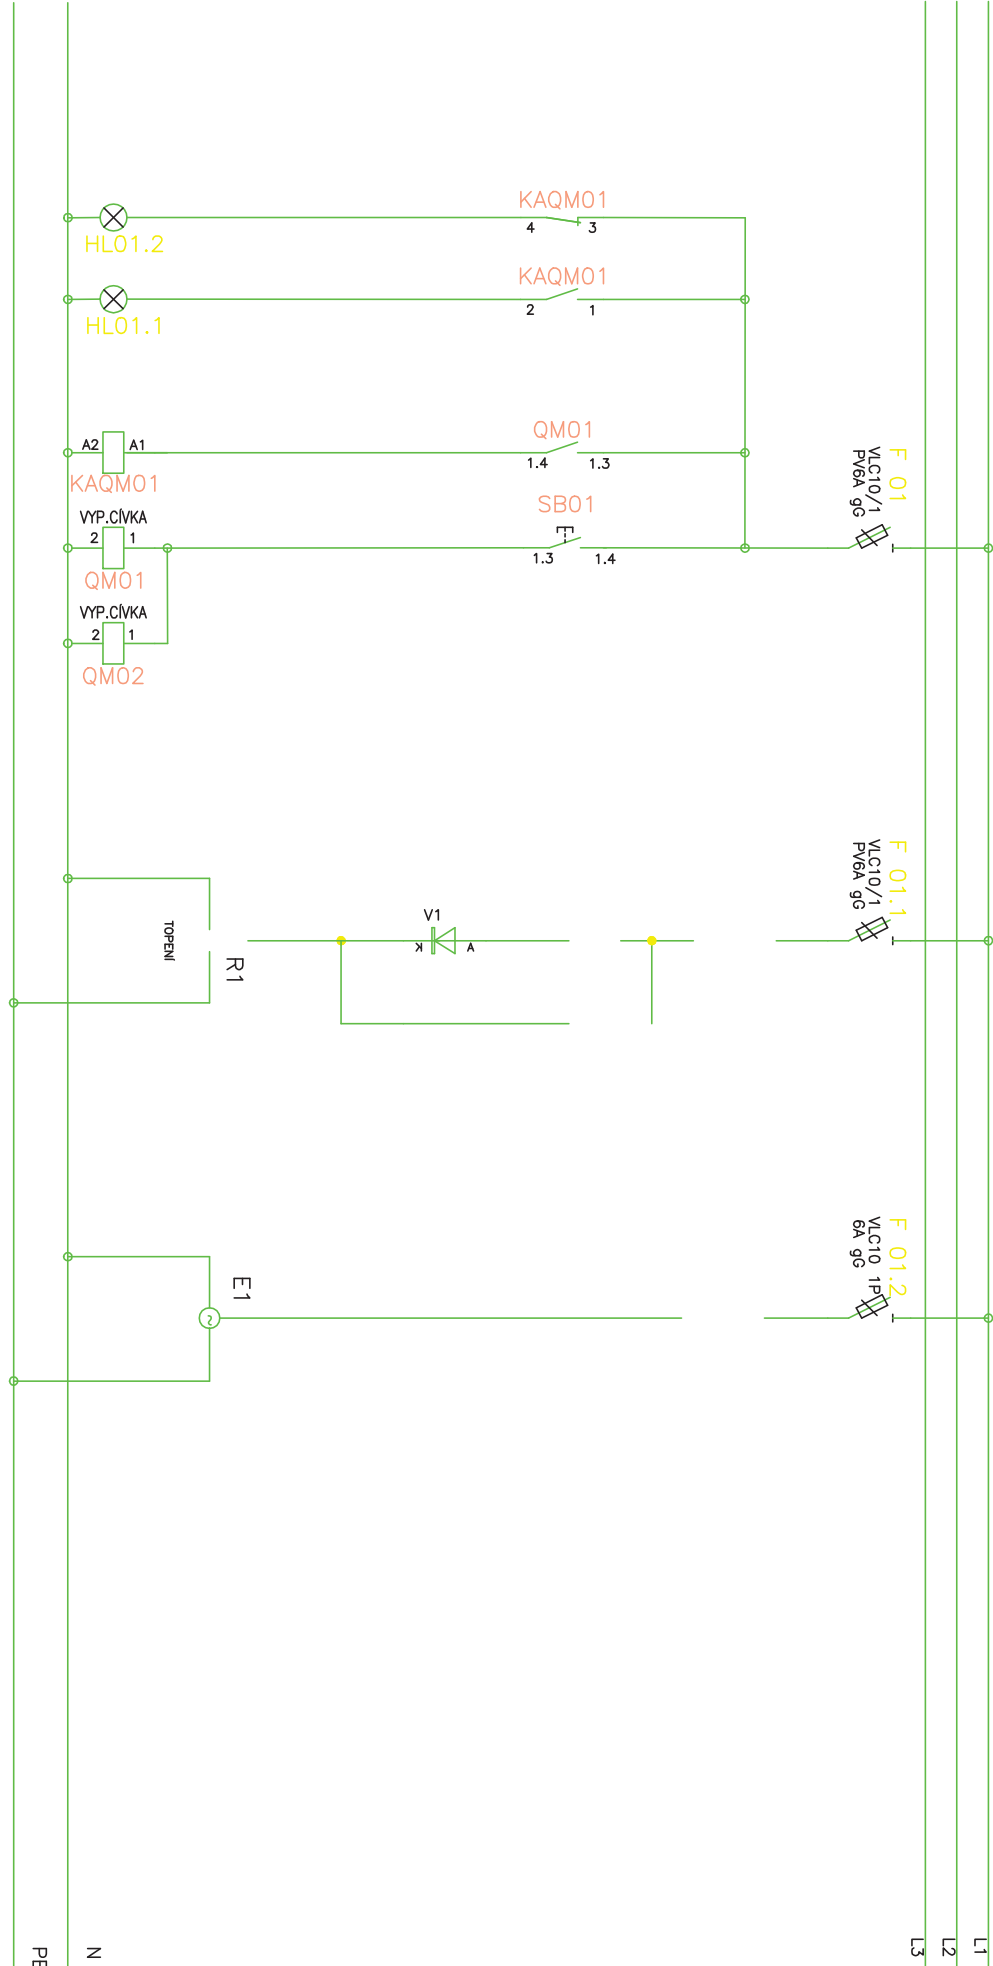


NÁZEV VÝKRESU:


ROZVADĚČ 19RMS4

LIST Č.:

8/11




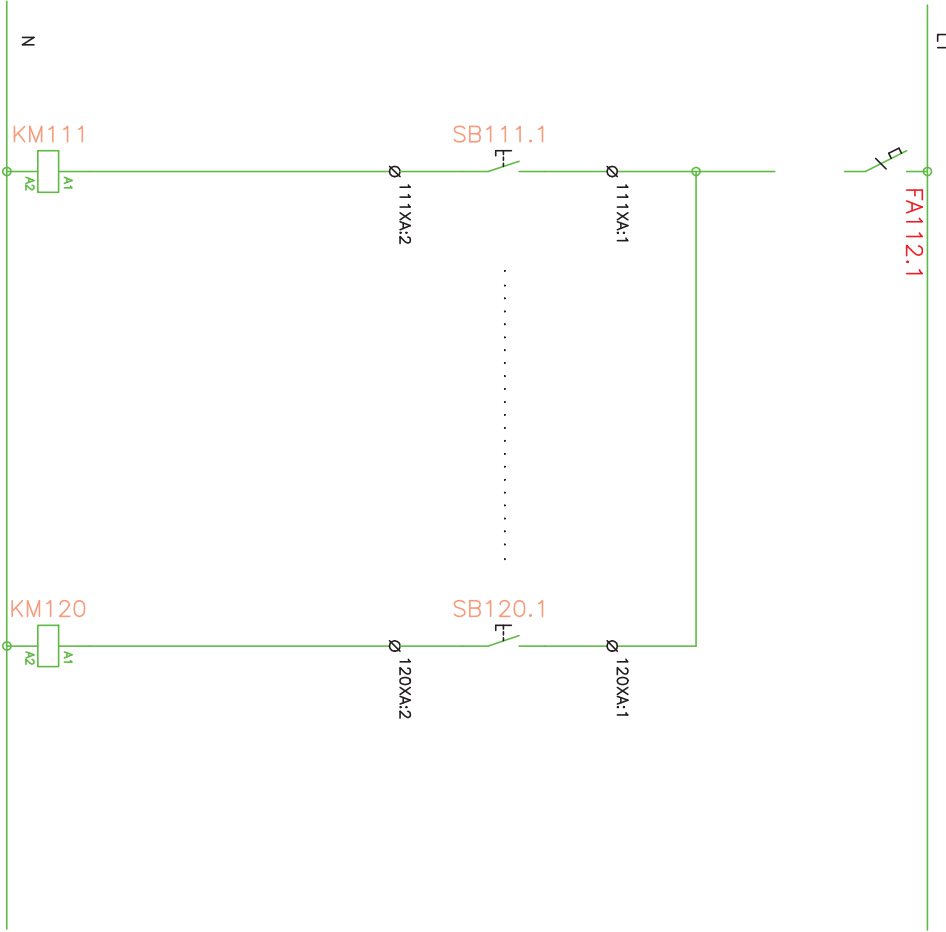

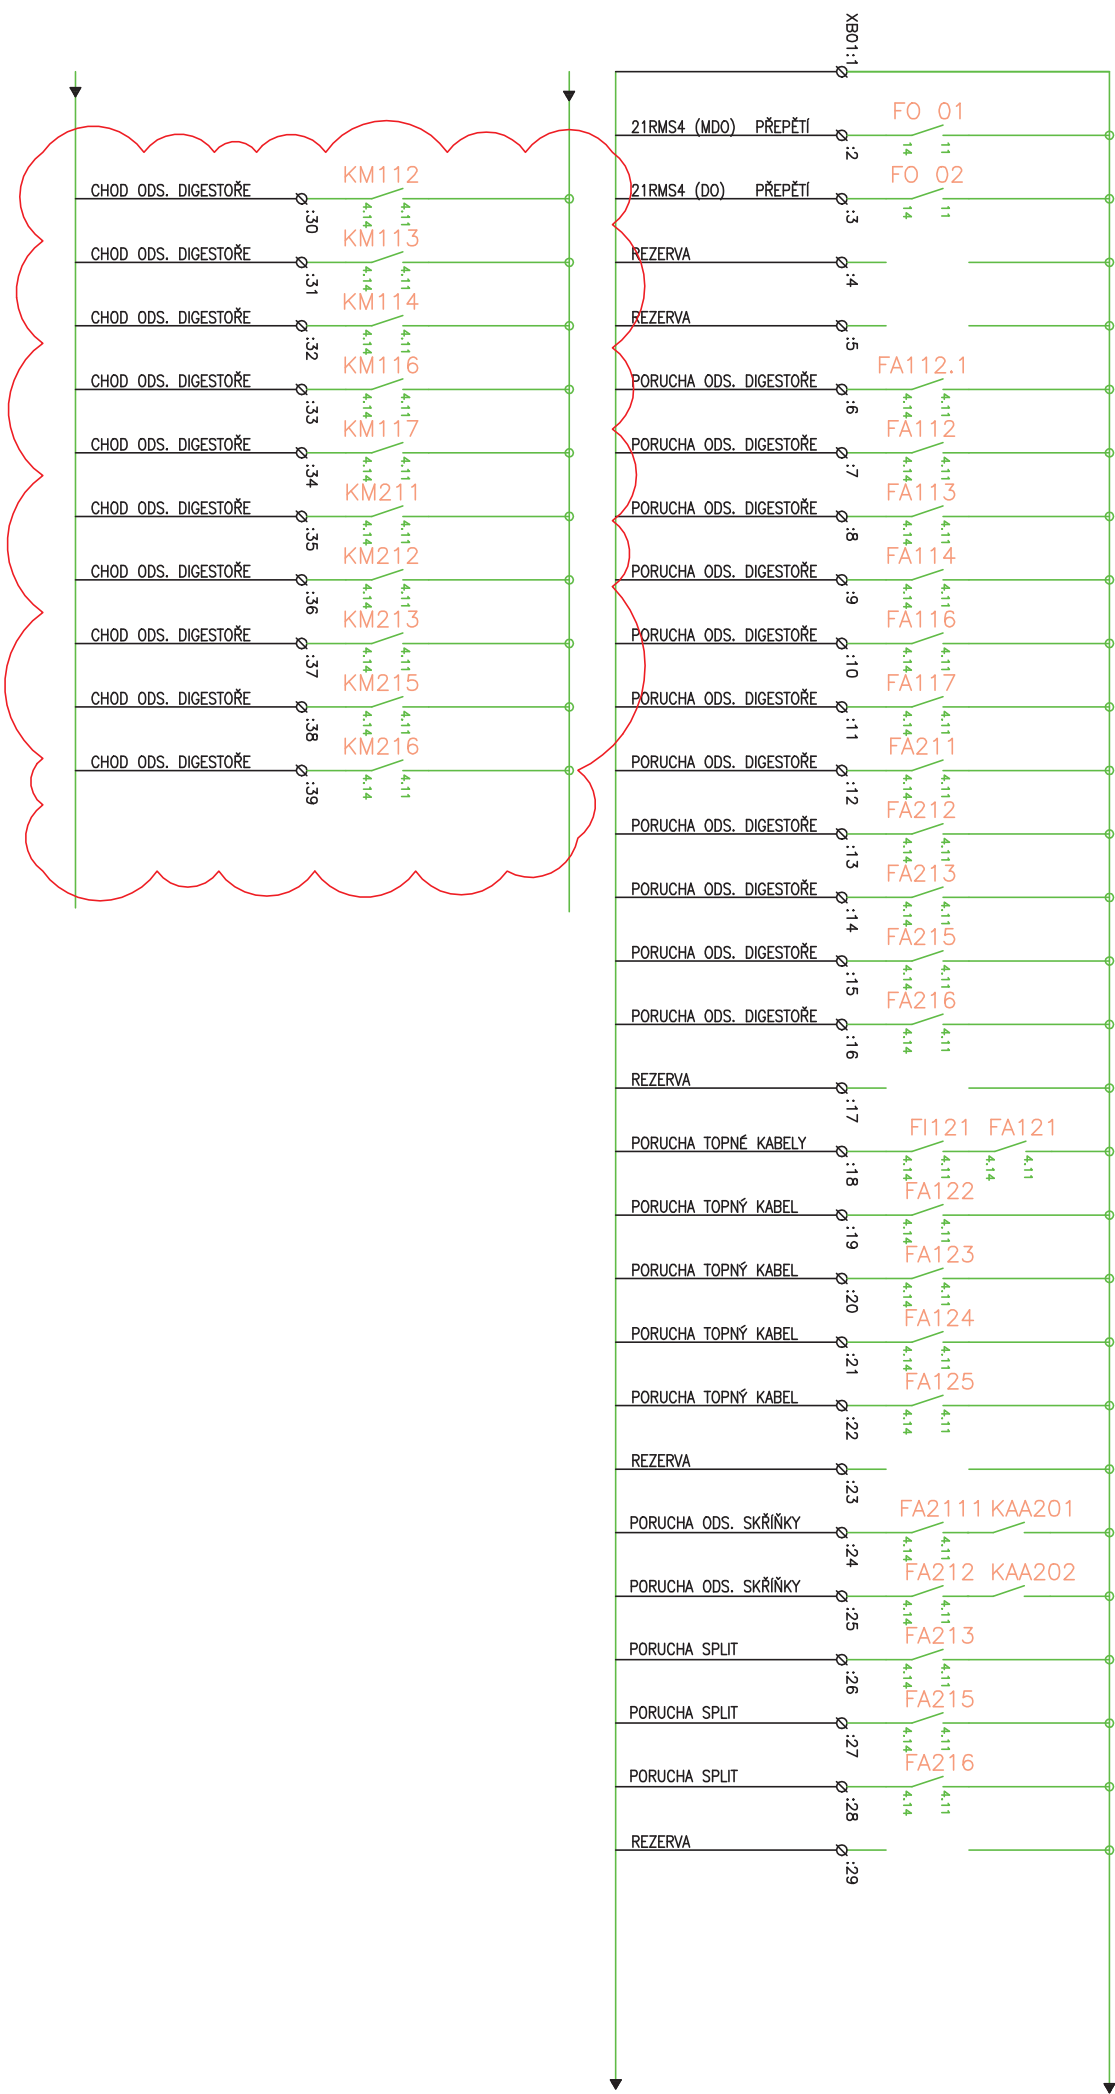

VODIČE CYA1-RUDE

ROZVADĚČ 19RMS4 – síť – doplnění

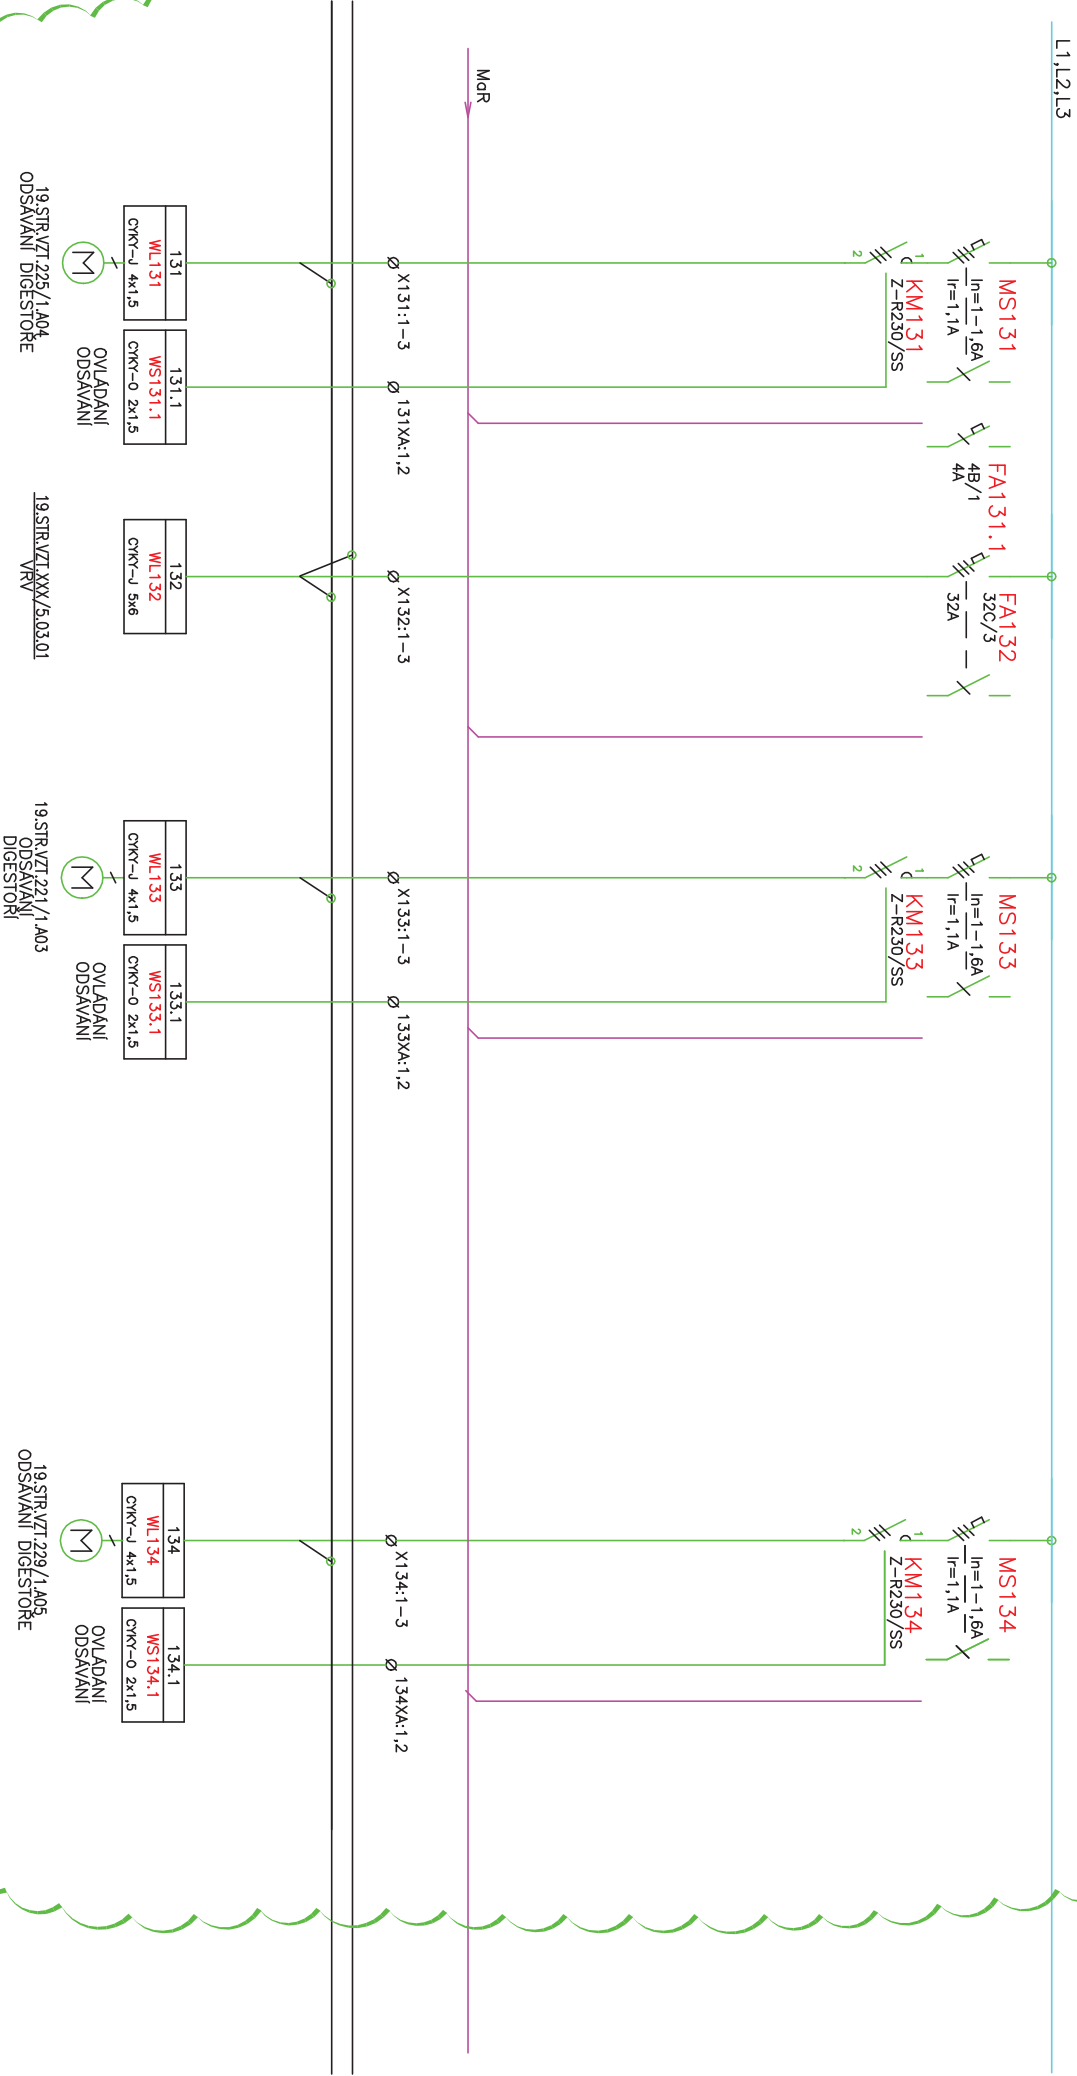

NAZEV VÝKRESU:

ROZVADĚČ 19RMS4

LIST Č.:

11/11