

název stavby:

## OPJAK - stavební úpr. a úpr. interiér. vybavení - část 2

k.ú. Staré Brno [610089]  
č.parc. st. 1626, 1629/2, 1678, 1682

Zpracovatel:

ČTYŘSTĚN architekti v.o.s.  
Rázusova 377/70  
614 00 Brno

Vedoucí projektu:

Ing. arch. Karel Kubza  
Husova 355/13,  
602 00 Brno

Vypracovala:

Ing. Jaroslava Nováková  
[jcnov@seznam.cz](mailto:jcnov@seznam.cz)  
tel. +420 774 891 388


e-mail. [kubza@ctyrsten.eu](mailto:kubza@ctyrsten.eu)  
tel. 605 546 089

Zodpovědný projektant:  
Jan Drbal, ČKAIT1004135

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta  
Poříčí 623/7, 603 00 Brno-střed

stupeň PD	Zadávací dokumentace a podklady pro výběr dodavatele	zakázka č.	-
datum	10/2022	formátů A4	3 x A4
stavební objekt :		měřítko	1 : 50
		výkres č.	paré č.
část projektové dokumentace : Elektroinstalace		EL 2-07	
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ			

RJ 01 DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE

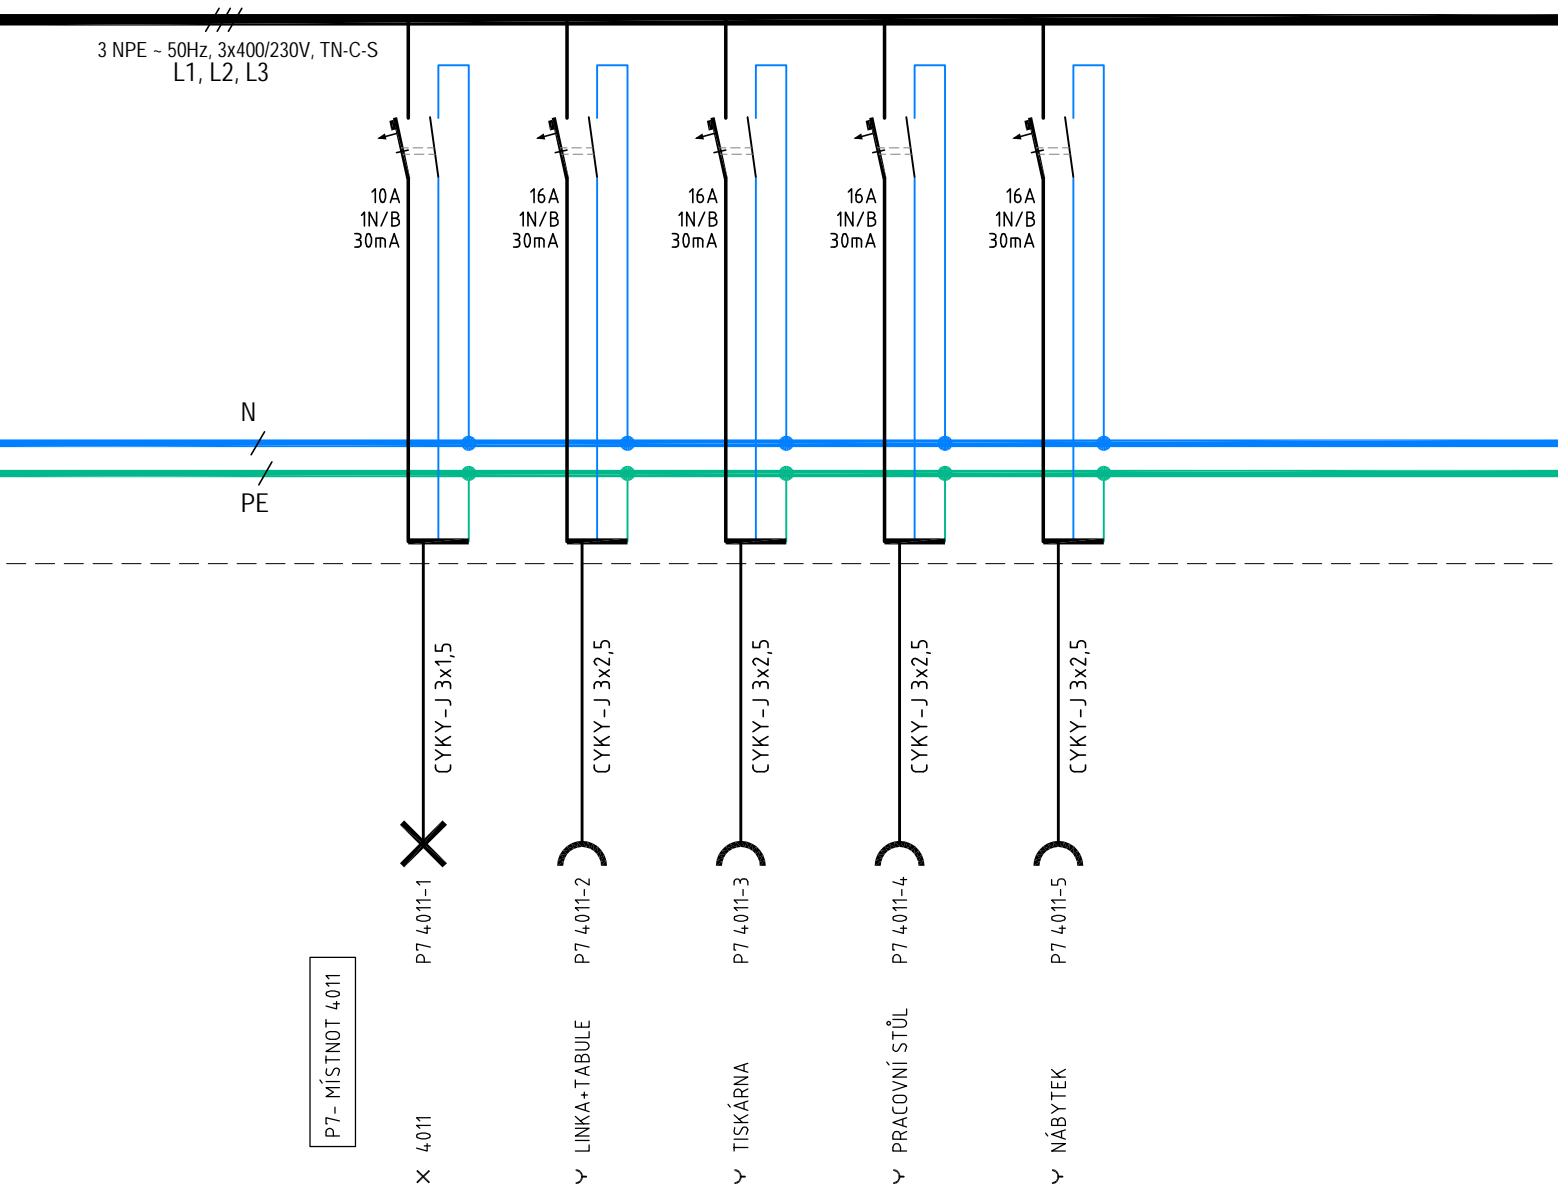

**RJ 03**

DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE

3 NPE ~ 50Hz, 3x400/230V, TN-C-S  
L1, L2, L3

20A  
1N/B  
30mA

N


PE

CYKY-J 3x2,5

P7 5010

LABORATORNÍ  
DIGESTOR

P7- MÍSTNOST 5010

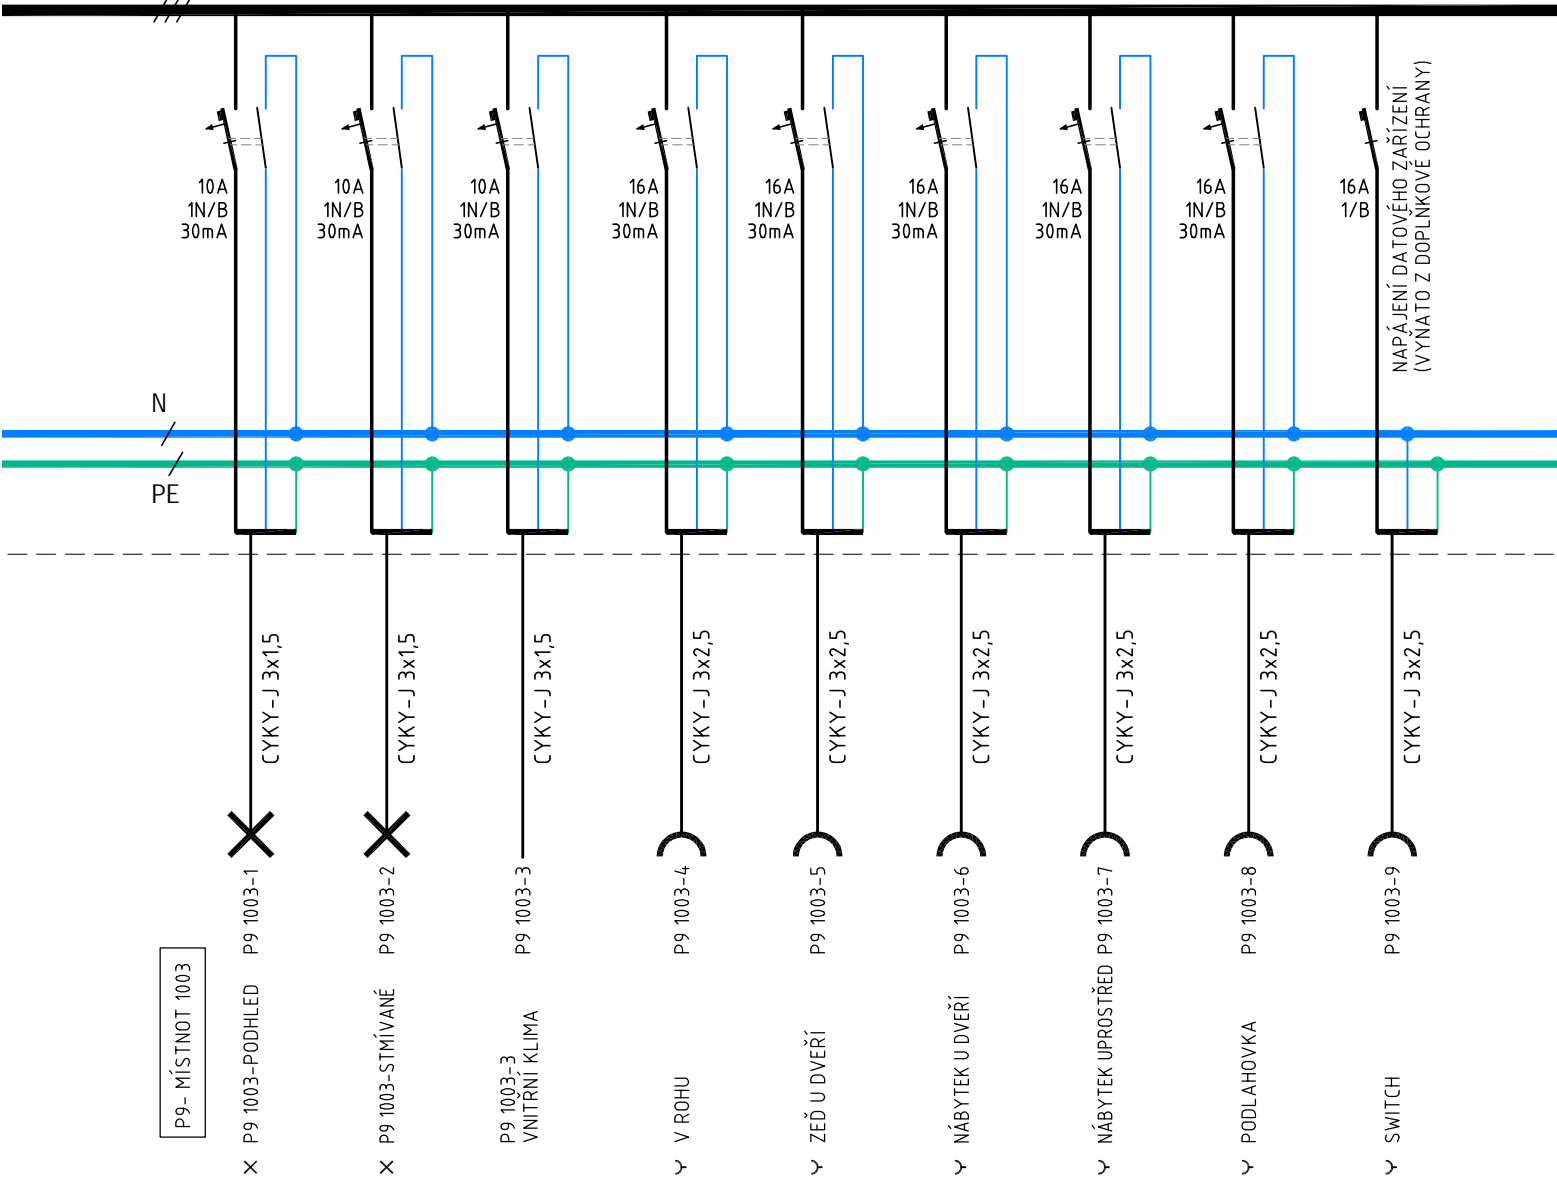

budova P9


vývody pro m.č. 6003

3 NPE ~ 50Hz, 3x400/230V, TN-C-S

L1, L2, L3  
///

RJ 05

DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE

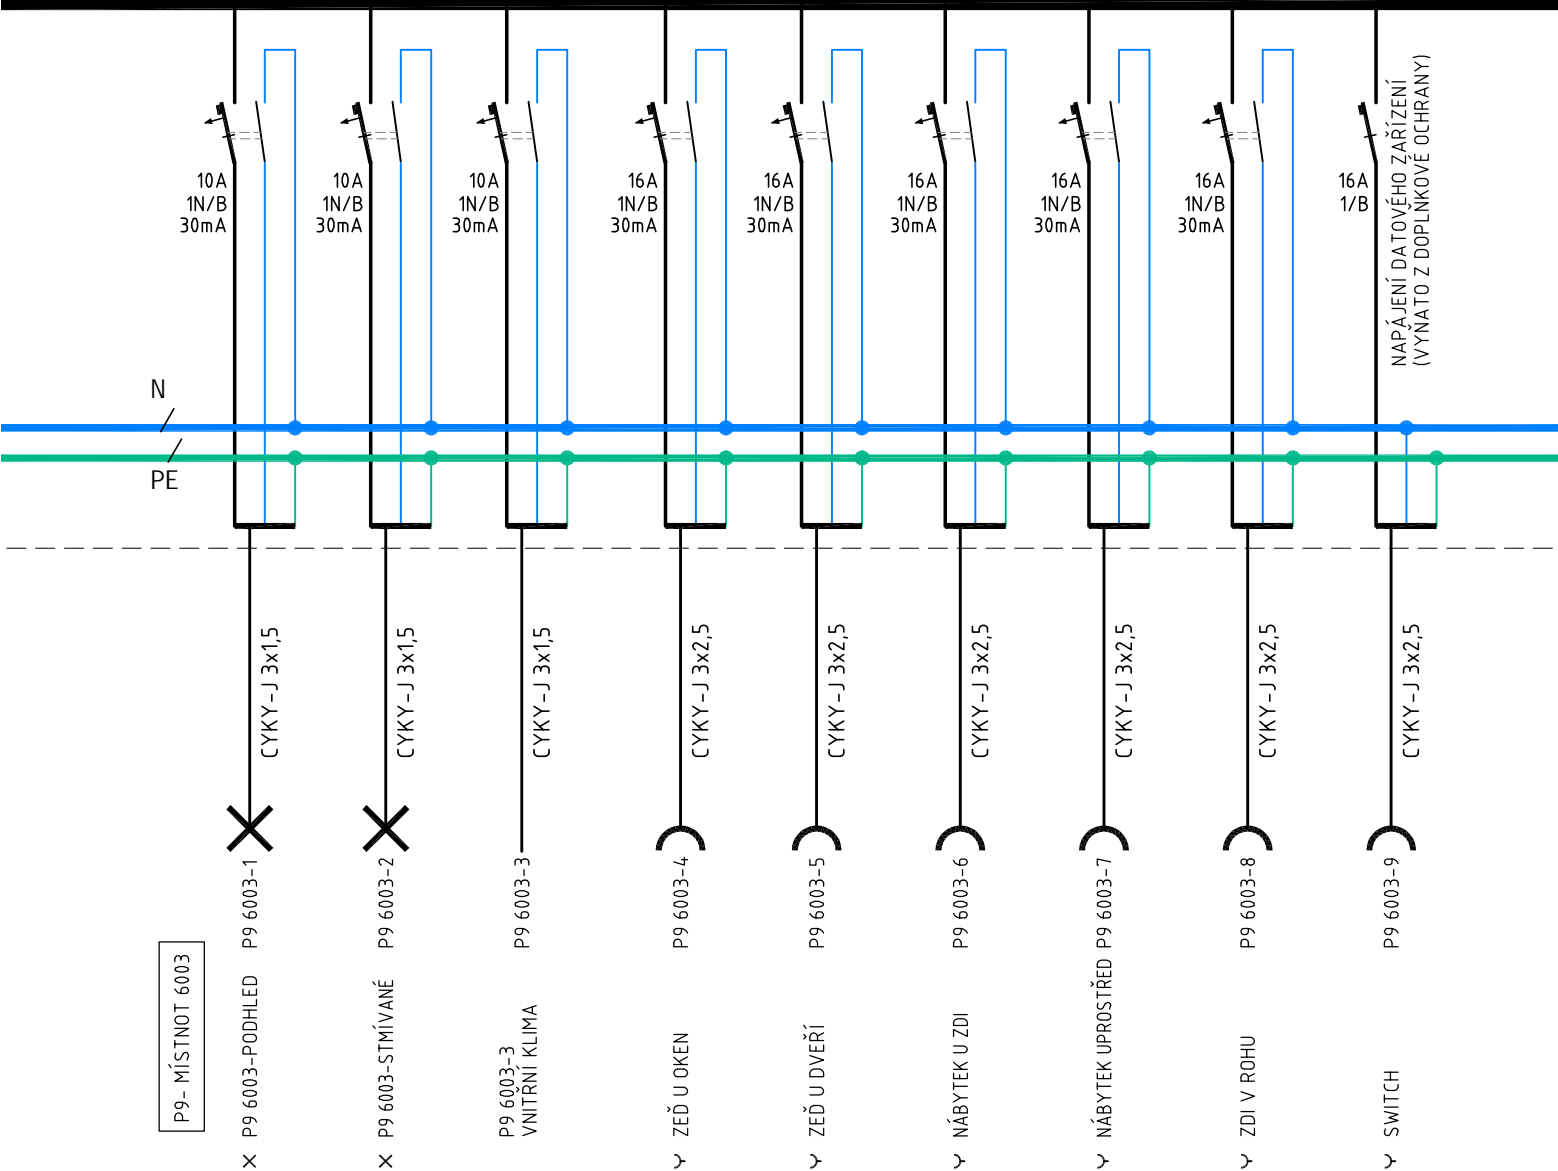

3 NPE ~ 50Hz, 3x400/230V, TN-C-S

L1, L2, L3  
///

RJ 06

DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE

