



Vysvětlení zadávací dokumentace 5

Identifikace veřejné zakázky

Název: Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bo-
hunice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007008>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou


Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací do-
kumentace.

DOTAZ 1

Prosíme zadavatele o doplnění Výpisu prvků, ve kterém se nachází informace o chladírenském boxu. Technická zpráva části ASŘ se několikrát odkazuje na položku Z1 ve „Výpisu prvků“, ale v žádném ze zveřejněných výpisů tuto položku nemůžeme dohledat.

ODPOVĚĎ 1

Položka „Z1“ je uvedena ve všech částech projektové dokumentace. Ve výkrese 2.NP, výpisu prvků (23051S6-18_VP_D.1.2, VP 04_Z) tak i v Položkovém soupisu prací a dodávek (D.1.2.1 ASŘ, p.č. 186).

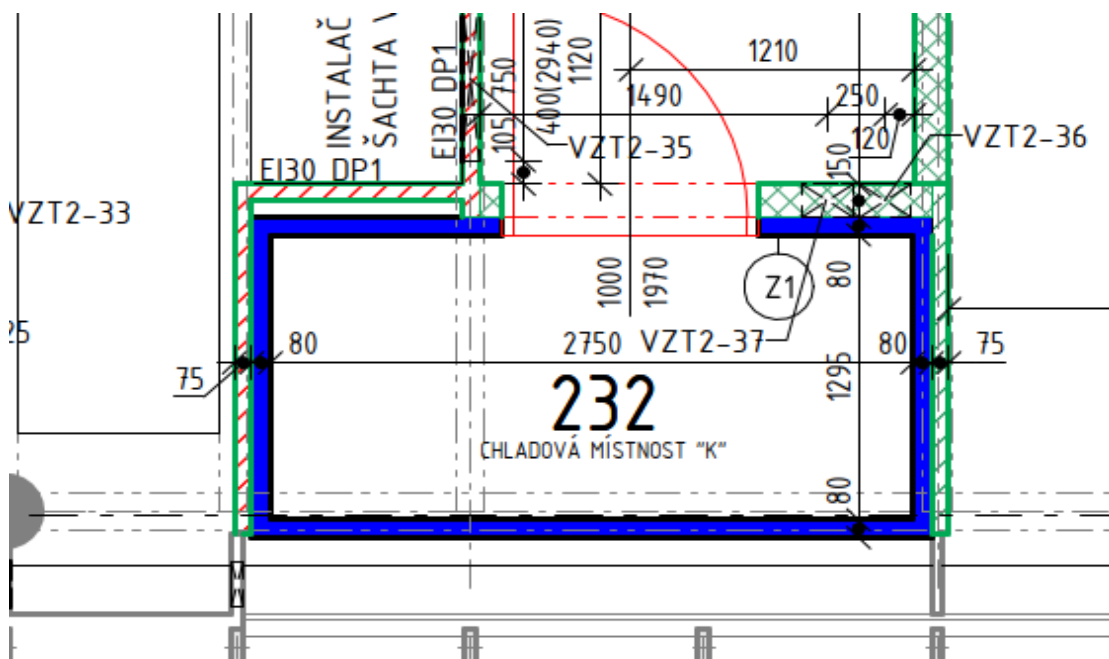

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY OBECNÉ



POL	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ				
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
Z1	<p>CHLADÍRENSKÝ BOX V M. Č. 232</p> <p>SESTAVA CHLADÍRENSKÉHO BOXU (VNITŘNÍ TEPLOTA 2-8°C) - PODLAHA, STĚNY + DVEŘE, STROP SVĚTLÁ VÝŠKA BOXU MIN. 2,6 M.</p> <p>PODLAHA, PRŮČKY I STROP Z PUR STĚNOVÝCH PANELOŮ ŠÍŘKY 1,0 M, TL. 80 MM (TL. PLECHŮ 0,6/0,4 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POLYESTER 25 MIKRONŮ, PROFILACE B/B. PODLAHA NAVÍC S VODOVZDORNOU PŘEKLIŽKOU TL. 15 MM A NEREZ SLIŽKOVÝM PLECHEM. STROP VČ. ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU STROPNÍCH PANELOŮ (PRO DÉLKU COA DL. 1,0 M).</p> <p>DVEŘE OTOČNĚ PRAVĚ, KOVOVÉ S IZOLACÍ PUR, TL. 80 MM, SVĚTLOSTI 1000*2000 MM, PLNĚ, BEZ PRAHU.</p> <p>BARVA: PRŮČKY: BILÁ, RAL 9010 STROP: BILÁ, RAL 9010 ZÁRUBEŇ - MUTNO VYZORKOVAT INVESTOŘEM DVEŘNÍ KŘÍDLŮ - BILÁ, RAL 9010 KOVÁNÍ NEREZ ROZETOVĚ</p> <p>VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ: - PVC U-PROFIL Š. 80 MM - PODLAHOVÁ UŠTA PVC VČ. KOUTŮ, KRYTEK, ZÁSLEPEK - AL UŠTY - KRYTÍ HYGIENICKÉ UŠTY - VNĚJŠÍ PLECHOVÁ L-UŠTA</p> <p>CELÁ KONSTRUKCE VESTAVBY S PŘERUŠENÝMI TEPELNÝMI MOSTY.</p> <p>POZNÁMKA: PŘESNÝ ROZMĚR DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚM.</p>	KPL	-	-	1	-	1

STAVBA: ÚPRAVY PAV. CO3 V UNMERZITNÍM KAMPUSU BOHUNICE	OBJEKT: D.1.2 OPERAČNÍ PROGRAM J. A. KOMENSKÝ (OP JAK)
ARCH. Č.: 23051S6-16	DATUM: 12/2023
	LIST Č. 31

1930		ZL3 : 0,8*2			1,6000		
1931							
1932	186 767-004	D+M Z1 Chladirenský box v m.č. 232	kus	1,00000		0,00	Vlastní
1933		Sestava chladirenského boxu (vnitřní teplota 2-8°)					
1934		Podlaha, stěny + dveře, strop					
1935		s.v. boxu min. 2,6m					
1936		vč. příslušenství					
1937		CELÁ KONSTRUKCE VESTAVBY S PŘERUŠENÝMI TEPELNÝMI MOSTY					
1938		viz. výpis prvků č. 23051S6-16 :					
1939		2 NP : 1			1,00000		
1940							
187 767-005		D+M Z2 Parapet dveří nákladního výtahu ve zdvihu tl.200mm, broušený nerez plech tl.1,0, rš 250mm, dl.900mm	m2	0,67500		0,00	Vlastní
1941		viz. výpis prvků č. 23051S6-16 :					
1942		2 NP : 0,25*0,9*2			0,45000		
1943		3 NP : 0,25*0,9			0,22500		
1944							