

**Veřejná zakázka
„Generální dodávka stavby CETOCOEN“**

Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám

V Brně 12. května 2010
Č.j.:MUJ.31428...../2010/RMU

Zadavatel obdržel dne 11. května 2010 následující požadavek na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Požadavek č. 3 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám

“Vážení,

v souvislosti s vypracováním nabídky na veřejnou zakázku požadujeme následující dodatečné informace:

1. Standardy – součástí zadávací dokumentace je část: ozn. I – Knihy místností – 01 Standardy, která obsahuje částečně laboratorní a kancelářský nábytek. Má být tato část (tzn. modře vyznačený nábytek) součástí naší cenové nabídky?
2. Podlahy povlakové – ve výkazu výměr se položka č. 382 odkazuje na projekt barevného řešení. V zadávací dokumentaci nebyla taková část nalezena. Je tedy projekt barevného řešení povlakových podlah k dispozici? Pokud ano, může nám být dodatečně dodán?

Děkujeme za odpovědi a jsme s pozdravem”

Stanovisko zadavatele k požadavku č. 3 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1. Standardy interiérů

Část DVD označená jako I 001 Knihy místností zahrnuje Standardy (REC-DVD-I 001-01-000-00), Napojovací místa (REC-DVD-I 001-02-000-00) a Knihy místností (REC-DVD-I 001-03-000-00) a je do zadávací dokumentace zahrnuta zejména pro definování požadavků na funkci, uspořádání a vybavení jednotlivých místností. Vzhledem k návaznostem na přímé dodávky investora (laboratorní zařízení, přístrojové vybavení, laboratorní a kancelářský nábytek atd.), které zhotovitel bude při realizaci stavby koordinovat, jsou v dokumentaci uvedeny a pro usnadnění orientace modře vyznačeny i standardy nábytku či zařízení přímo ovlivňujících technické řešení stavby. Cílem tohoto opatření je informovat dodavatele zejména o podmínkách pro napojení tohoto nábytku a zařízení na instalace, k němuž musí stavba vytvořit podmínky. Samotný laboratorní a kancelářský nábytek není součástí generální dodávky a nemůže proto být ani součástí cenové nabídky uchazeče.

Upozorňujeme však na skutečnost, že laboratorní digestoře uvedené v profesi 09 Vzduchotechnika jsou součástí generální dodávky a tedy musí být také součástí cenové nabídky uchazeče. Umístění a typ jednotlivých digestoří je uveden v knize místností, popis ve standardech.


2. Podlahové krytiny.

Koncepce barevného řešení je součástí technické zprávy stavební části (REC - DVD - F 304 - 01 - 001 – 00 Technická zpráva) a samostatného výkresu (REC - DVD - F 304 - 01 - 011 – 02 Barevné řešení). Tyto



dokumenty však neobsahují podrobnější návrh barevnosti podlahových krytin a podrobnější projekt barevného řešení není součástí DVD.

Linoleum bude v šedé barvě (referenční typ Forbo Artoleum Scala 5094) vyjma koridoru ve 2. NP a 3. NP – místnosti 251, 253, 346, 348, kde bude linoleum v červené barvě (referenční typ Forbo Artoleum Scala 5033). Důvodem je návaznost na barevnost již vybudovaných staveb/etap UKB. V případě barevného nesouladu standardních vzorníkových typů s požadovanými odstíny je třeba počítat s výrobou barevného odstínu na zakázku.

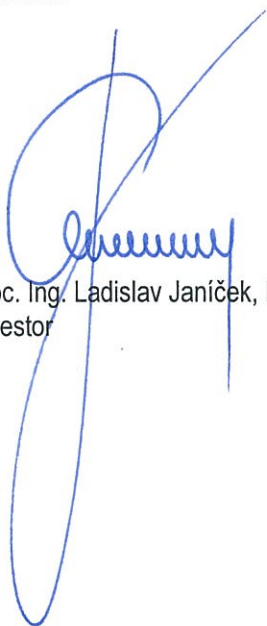

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor