


24 x ZÁSUVKY 230V z toho min. 4 samostatně jištěné
x ZÁSUVKY 400V
x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ UPS
x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ Diesel
4 x DATOVÁ ZÁSUVKA
x ZP
x N2
x CDA
x AR
x CO2
x HE
x O2
x H2
x VAC
x DEM
1 x VPS
1 x VPT
x OS
1 x OCH
x Obio

LABORATORNÍ SESTAVA - NG62-233/1	
OZN.	KS

MÉDIOVÝ PANEL	2
LABORATORNÍ DESKA	2
SPODNÍ SKŘÍŇKA	8
SKŘÍŇKA VÝLEVKOVÁ	2
VÝLEVKA LABORATORNÍ	2

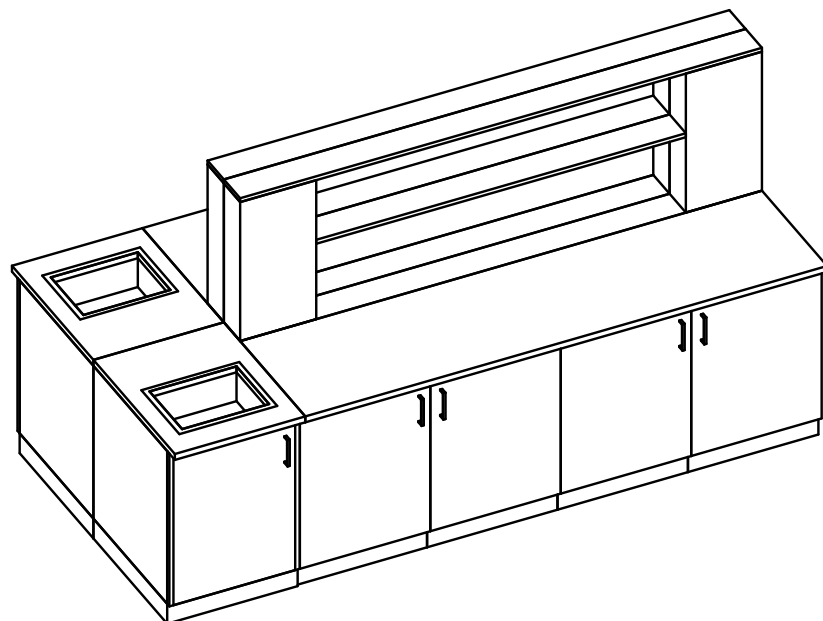

BIOPHARMA HUB MASARYKOVY UNIVERZITY	S 228	STANDARDY	S 228 - 53 - 001 - 00 - LABORATORNÍ VYBAVENÍ
-------------------------------------	-------	-----------	--