



Spolufinancováno
Evropskou unií



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Identifikace veřejné zakázky

Název: MUNI BioPharma Hub – Dodávka interiérového vybavení

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Druh řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007387>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

A) Žádost o vysvětlení ZD ze dne 3. 12. 2024

Zadavatel obdržel dne 3. 12. 2024 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

"Dobrý den,

prosím o upřesnění parametrů elektronických zámků. Na jaké technologii mají zámky běžet? EM Marine? Mifare Classic?

V ZD je uvedeno: "Sestava zámku odpovídá jednotnému klíči pro AVT používanému v rámci UKB případně jiných objektů. Konkrétní sestava zámku musí být upřesněna v rámci projektu a před instalací odsouhlasena Objednatelem. Zámek bude osazen v krabičce stejného designu jako je použita čtečka."

Abychom mohli zodpovědně elektronické zámky nacenit, potřebujeme znát stávající systém a jeho technickou specifikaci.

Předem děkuji."

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že řešení pro celý Univerzitní kampus Bohunice je zajištěn prvky dodavatele Trade FIDES, a současně pro zamezení nejasností v případě katedry a jejího zajištění uvádí:

- **D+M** El. zámek který umožňuje otevřít katedru (otevření pomocí čtečky, která není součástí dodávky – zajišťuje dodavatel stavby – GDS) – 1 ks
 - o Specifikace zámku – FAB SEZR 12V DC D+M
- **1 ks ASSET MUZAM1** zámeček v krytu ASSET – sestava zámku, která umožňuje otevření katedry v případě výpadku čtečky, jedná se o sestavu obsahující všechny komponenty jednotného AVT klíče, používaného rámci UKB případně jiných objektů (v designu čtečky)

Zejména pro zachování kompatibility a efektivitu předchozích investic objednatele, jakož i pro minimalizaci budoucích provozních nákladů objednatele, požaduje objednatel, aby v rámci díla byly dodány komponenty systému tak, aby byl dodávaný systém plně kompatibilní se stávajícím, výše uvedeným řešením.

Dotaz č. 2:


„Dobrý den,

v příloze zasíláme dva dotazy.

Děkuji.

Dotazy:

Ve vysvětlení k ZD č.2 jste zaslali vyobrazení, jak mají vypadat desky s náklížkem. Neuvádíte však (mimo prvku ST2) jak budou náklížky v rozích napojeny: na tupo nebo na pokos?

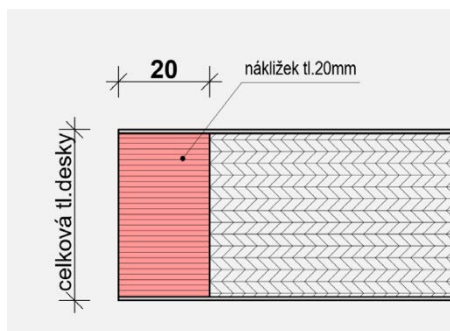

Ve vysvětlení k ZD č.2 je v bodě 13. upřesněno složení přípojného místa a plyne z toho, že má 5 slotů, v dokumentaci je u stolů ST1 uvedeno přípojný místo se 4 sloty s tím, že jeden slot může být osazen 2 pozicemi. Jak to prosím tedy bude?”

Odpověď zadavatele:

- a) Spoje hran v rozích budou provedeny na pokos dle Vzorového vyobrazení detailu hrany s masivním náklížkem, jež je součástí Textové části Standardů interiérového vybavení příslušné položky.
- b) Zadavatel připouští přípojný místo se 4 moduly, jelikož pro připojení slaboproudu je možné osadit 1 modul dvojbásevní zásuvkou RJ45. V takovém případě tedy 2 moduly budou osazeny zásuvkou NN (silnoproud), 1 modul bude osazen dvěma konektory RJ45. Zbýlý

modul bude určen jako rezerva pro budoucí doplnění konektorem dle potřeb uživatele, opatřen záslepkou v barvě přípojného místa. Tímto se nevylučuje možnost použití přípojného místa o 5 modulech s osazením dle vysvětlení k ZD č.2

ZÁVĚR A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel s ohledem na povahu vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která tak zůstává zachována, a to do 6. 1. 2025 do 13:00 hod.