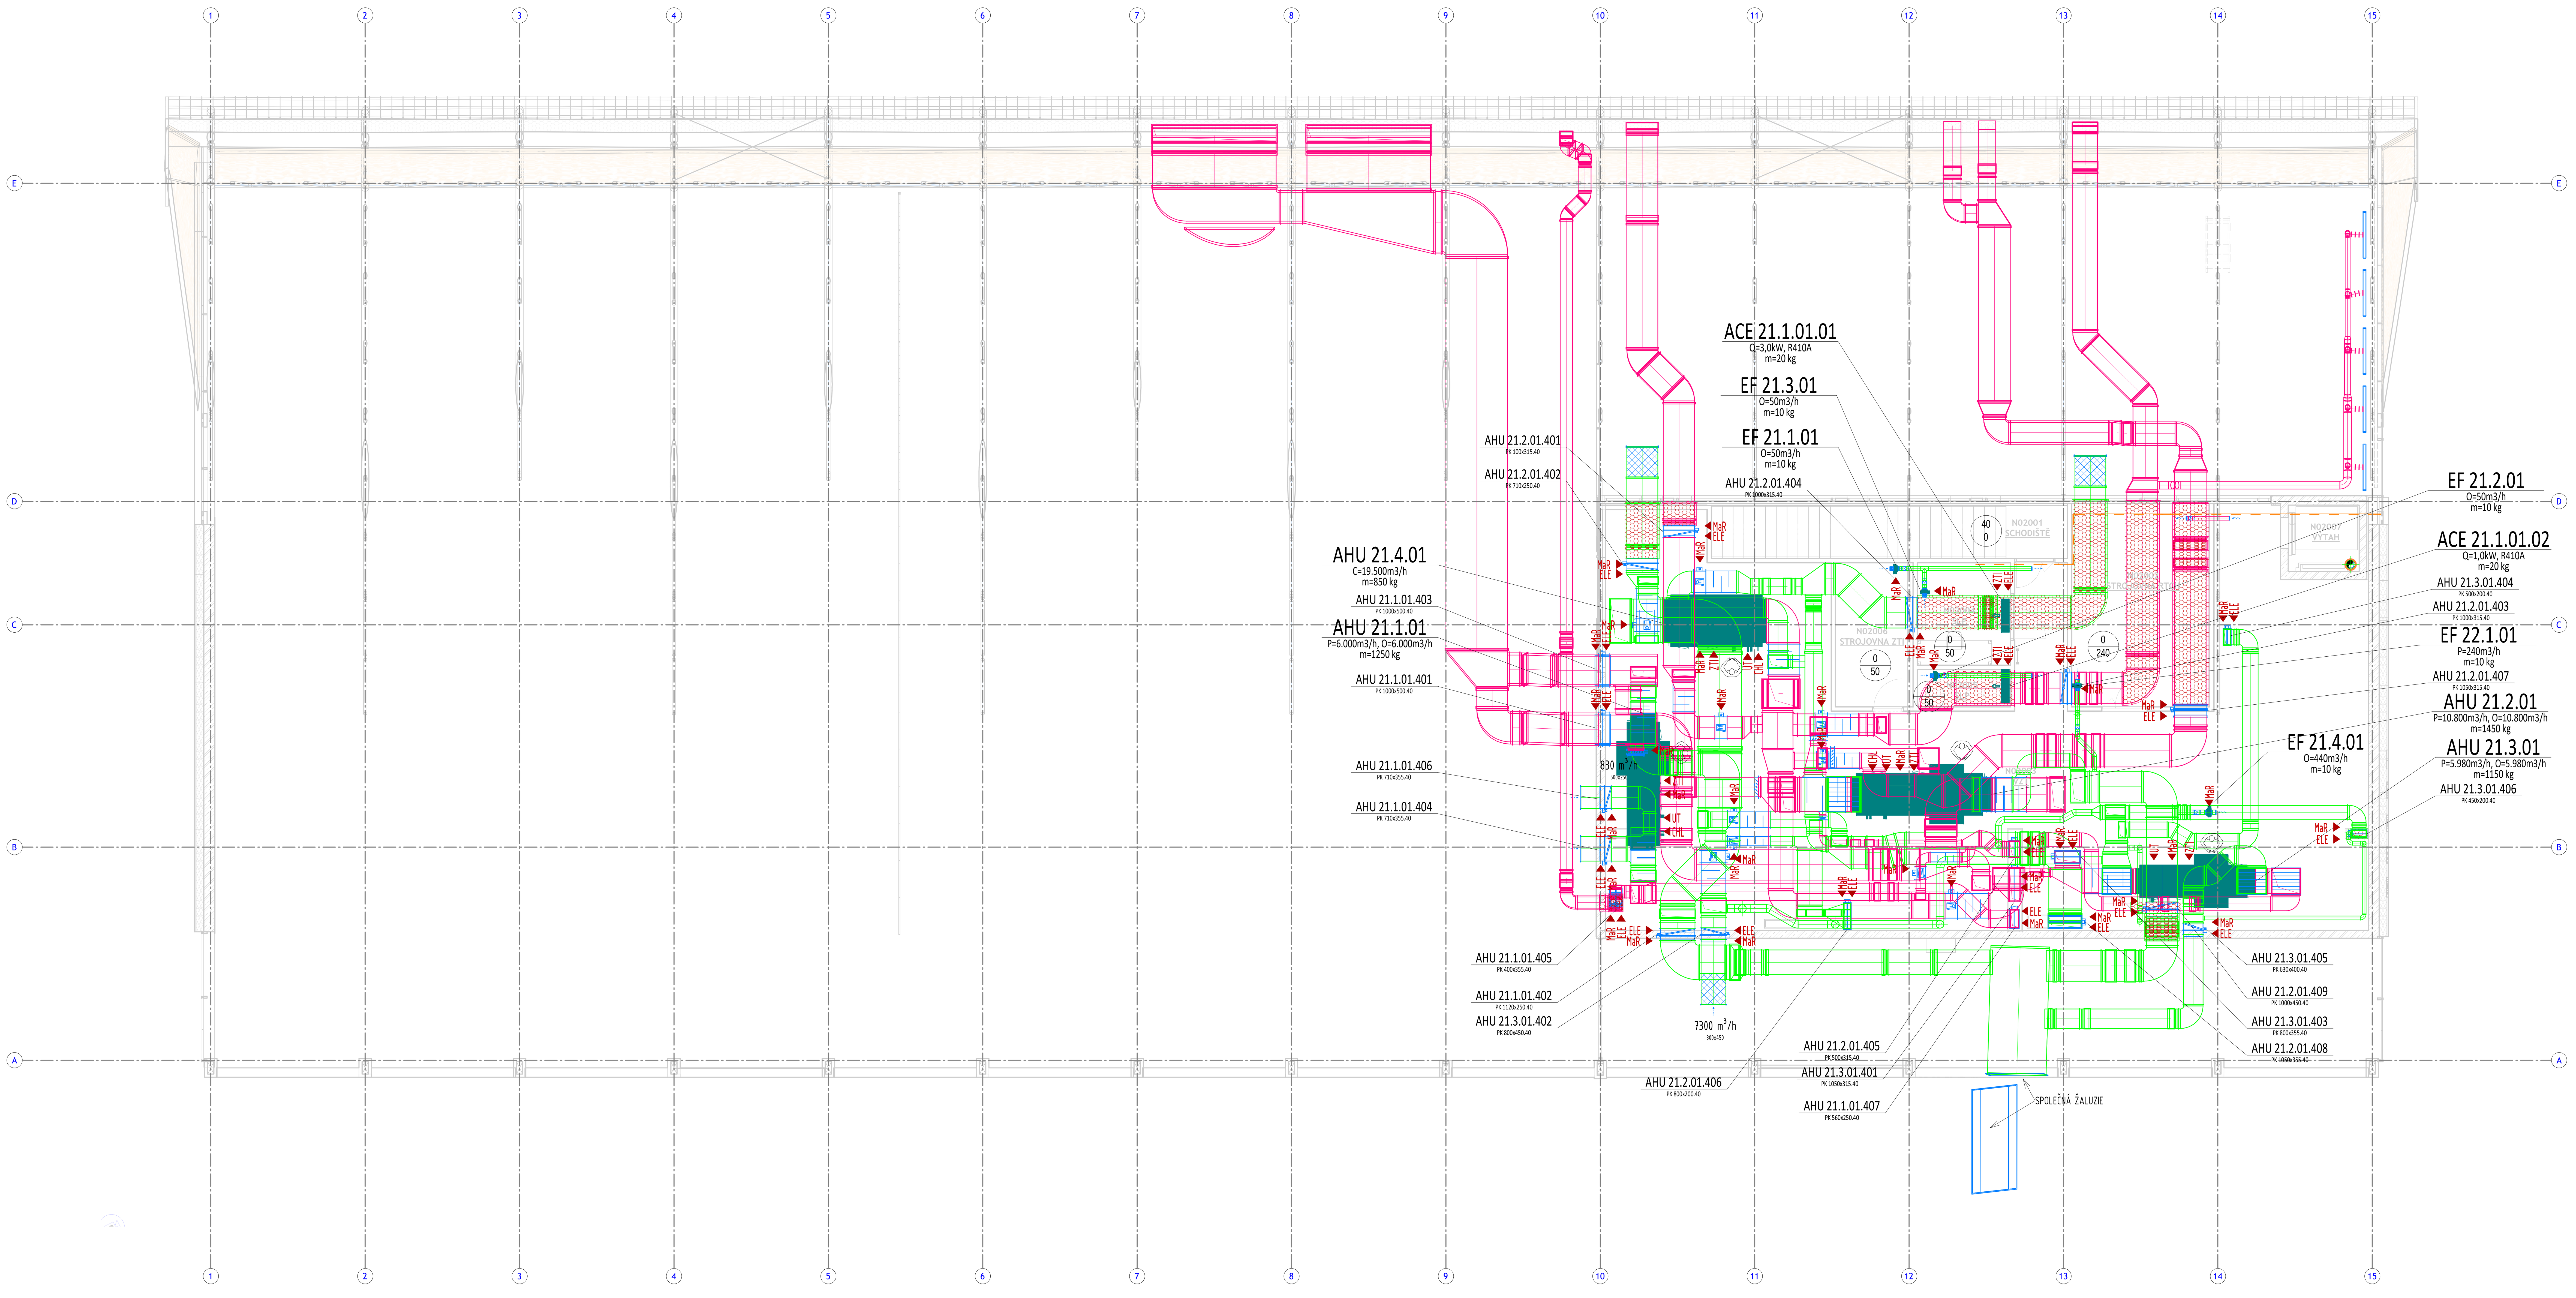

LEGENDA IZOLACÍ / INSULATION LEGEND

POŽÁRNÍ IZOLACE, ODOLNOST 60 MINUT
FIRE INSULATION WITH AL FOIL, 60 MIN
TLOUŠŤKA / THICKNESS - 60 mm

LEGENDA VZT POTRUBÍ / DUCT LEGEND

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ / SUPPLY DUCT
ODVODNÍ POTRUBÍ / RETURN DUCT
CU POTRUBÍ / COPPER PIPE

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY / VENTILATION LEGEND

- TALÍŘOVÝ VENTIL - PŘÍVODNÍ / DISC VALVE - SUPPLY AIR
- TALÍŘOVÝ VENTIL - ODVODNÍ / DISC VALVE - EXTRACT AIR
- REGULAČNÍ / UZAVÍRACÍ KLAPKA / ADJUSTING / SHUT OFF DAMPER
- ZPĚTNÁ KLAPKA / BACKFLOW DAMPER
- TLUMIČ HLUKU / ATTENUATOR
- POŽÁRNÍ KLAPKA / FIRE DAMPER
- OHEBNÁ HADICE / FLEXIBLE HOSE
- NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA / WALL UNIT
- REGULÁTOR PRŮTOKU - KONSTANTNÍ / VOLUME FLOW CONTROLLER - CONST.
- REGULÁTOR PRŮTOKU - VARIABILNÍ / VOLUME FLOW CONTROLLER - VARIABLE
- UZAVÍRACÍ KLAPKA KRUHOVÁ / SHUT OFF DAMPER ROUND
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE / WEATHER LOUVRE
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR / TUBEFAN
- KRYCÍ MŘÍŽKA / COVERING GRILLE
- PRUŽNÁ MANŽETA / FLEXIBLE CUFF

LEGENDA ZNAČENÍ / LABELING LEGEND

AHU	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA / AIR HANDLING UNIT	ACE	VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA / INDOOR COOLING UNIT
EF	ODVODNÍ VENTILÁTOR / EXHAUST FAN	ACC	KONDENZAČNÍ JEDNOTKA / OUTDOOR CONDESING UNIT
SF	PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR / SUPPY FAN	FD	POŽÁRNÍ KLAPKA, STĚNOVÝ UZÁVĚR / FIRE DAMPER, WALL SHUTTER
DC	VRATOVÁ CLONA / GATE/DOOR AIR CURTAIN	CAV	REGULÁTOR KONST. PRŮTOKU / CAV UNIT

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2NP.

OZN	NÁZEV	PLOCHA
N02001	SCHODIŠTĚ	19.77 m²
N02002	STROJOVNA RTCH	29.61 m²
N02003	VZT	1773.86 m²
N02004	SLP	9.96 m²
N02005	SLP	3.63 m²
N02006	STROJOVNA ZTI	11.67 m²
N02007	VÝTAH	5.20 m²
		1853.70 m²

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: [redacted] ATELIÉR VELEHRADSKÝ
Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936

SCHÉMA OBJEKTU: | Č. PARÉ: | AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE:	Víceúčelový sportovní areál UKB - GP	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tibor Stroh
STAVEBNÍK:	Masarykova univerzita	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Kamil Matýsek
MÍSTO STAVBY:	ul. Netroufalky, Brno	VYPRACOVAL:	Ing. Renata Gregůrková
SUBDODAVATEL:	azklima — TUŘANKA 115a, 627 00 BRNO, TEL./FAX.:544500811, e-mail: azklima@azklima.com, www.azklima.com		

DATUM:	12/2022	MĚŘÍTKO:	1 : 100
FORMÁT:	594 x 1050	POČET A4:	10 x A4
STUPEŇ PD:	Dokumentace pro stavební povolení		
DÍL:	D. Dokumentace objektu		
OBJEKT:	1. SO 01		
ČÁST:	2. Technické zařízení budov		
PROFESE:	2. Vzduchotechnika		

1471 | DSP | D.1.2.2 | SO 01 | PŮDORYS 2.NP | 107