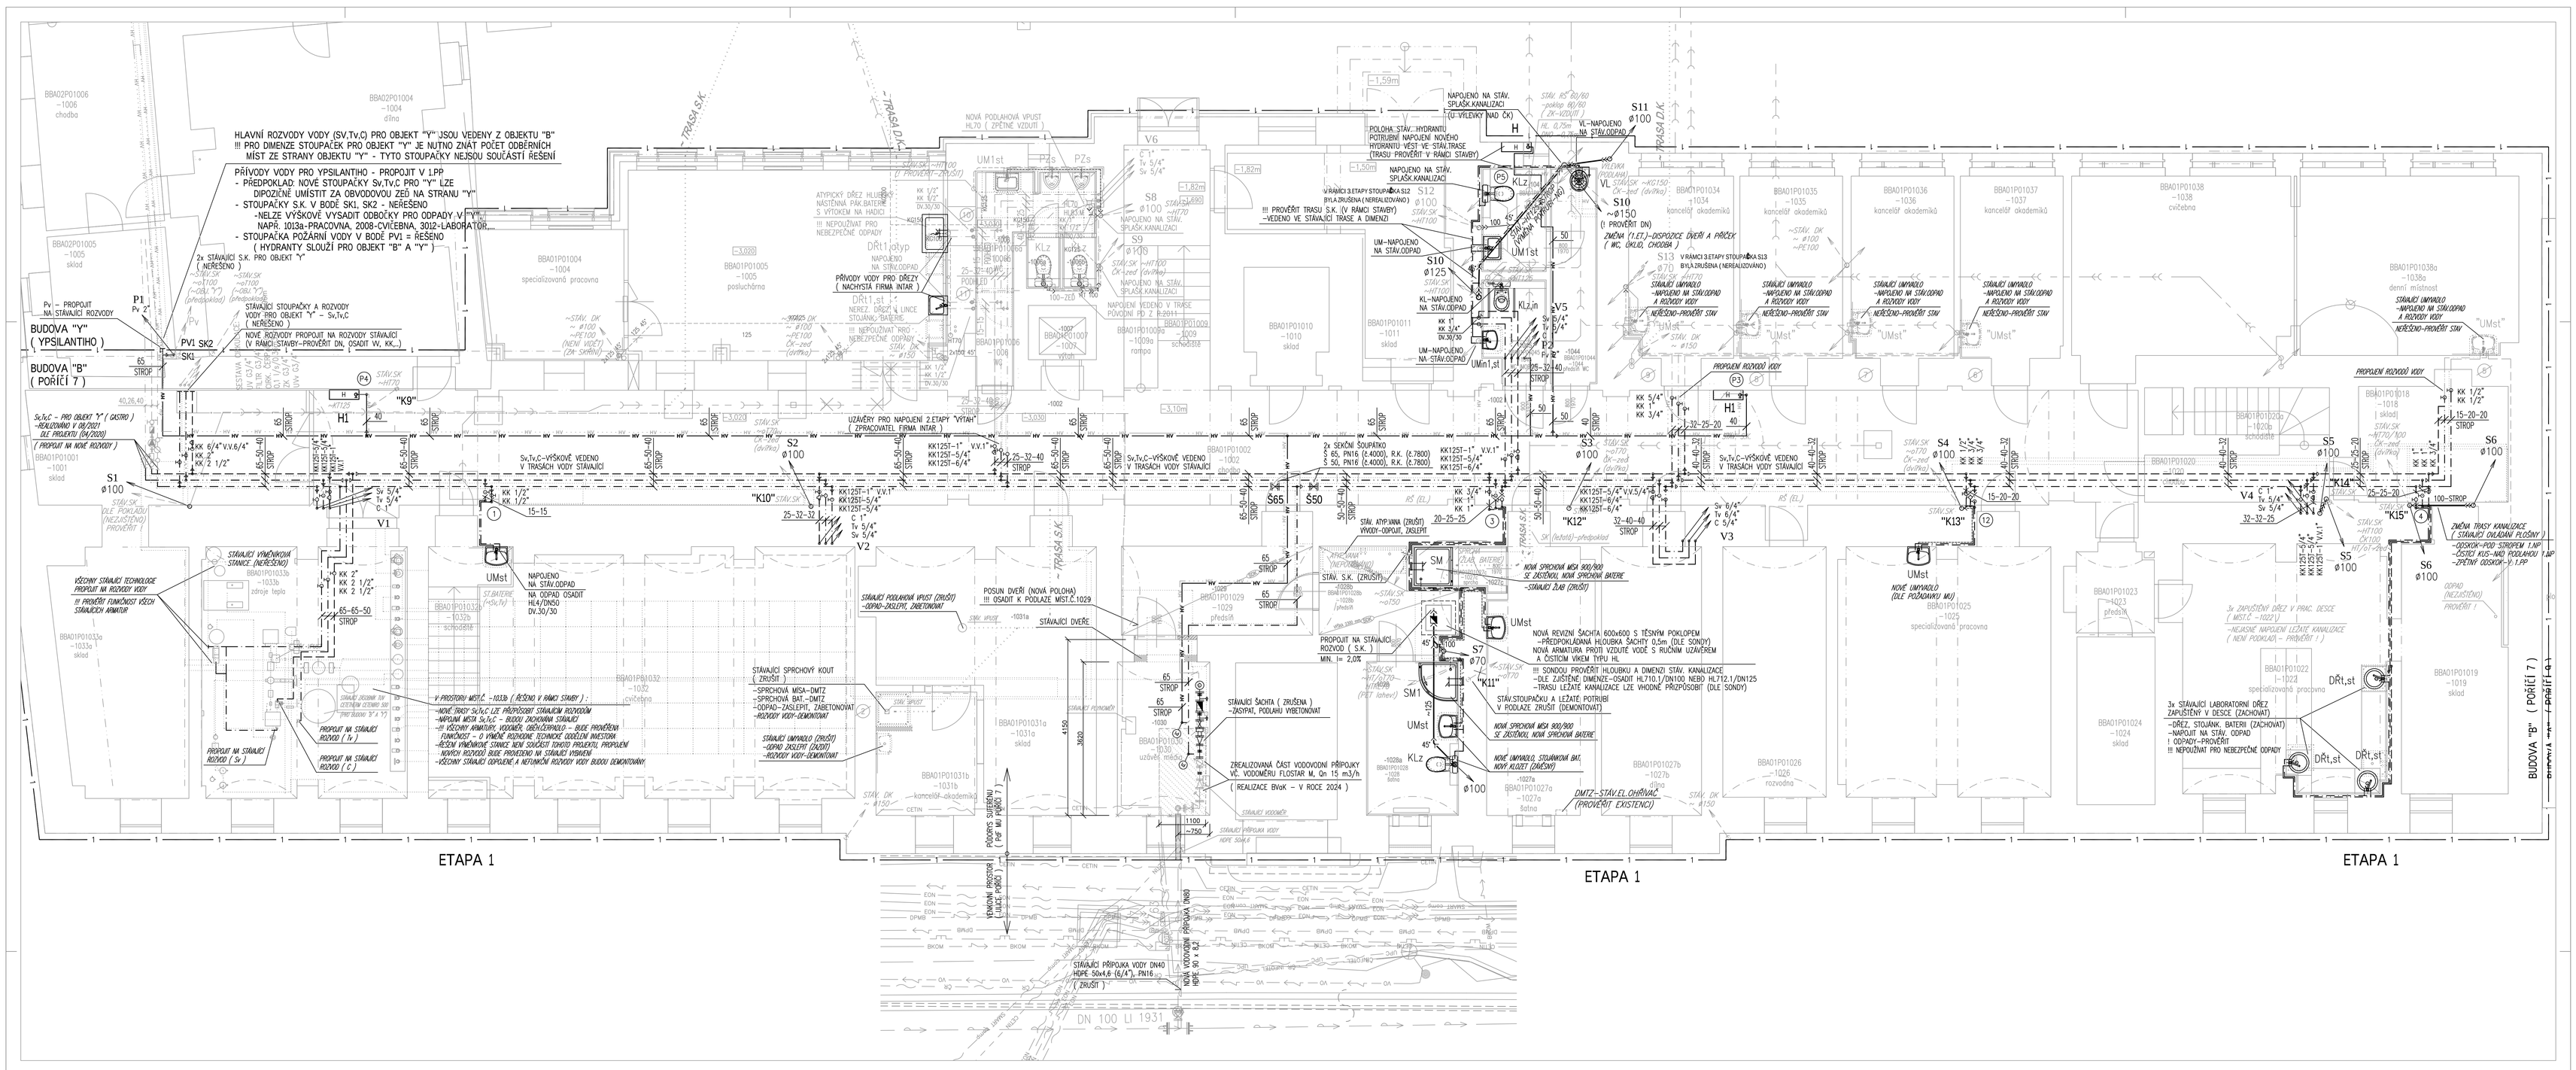

LEGENDA

- KG (PVC–do země, světle hnědá)
- POLO–KAL NG (PP–stoupačky, modrá)
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ (NG)
- NAVRŽENÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NAVRŽENÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- NAVRŽENÝ ROZVOD CIRKULACE
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY (Sv,Tv,C,Pv)

UM DŘt — OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ S VÝŠKAMI VÝVODŮ VODY (OD PODLAHY)

OZNAČENÍ DIMENZÍ VODY (DN) 20–25–25

DIMENZE PE VODOVODNÍHO POTRUBÍ (PEX–AL–PEX) – ALPEX–DUO, PN10 (ALPEX) :
DN15 –1/2" (20x2), DN20 –3/4" (26x3), DN25 –1" (32x3), DN32 –5/4" (40x3,5), DN40 –6/4" (50x4), DN50 –2" (63x4,5), DN65 –21/2" (75x5)

DIMENZE NEREZOVÉHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ – MAPRESS (OCEL 1.4401) :
DN15 –1/2" (18x1), DN20 –3/4" (22x1,2), DN25 –1" (28x1,2), DN32 –5/4" (35x1,5), DN40 –6/4" (42x1,5), DN50 –2" (54x1,5), DN65 –21/2" (76,1x2), DN80 –3" (88,9x2), DN100 –4"(108x2)

(1) UZEL (VIZ ROZVOD VODY – ROZVINUTÉ ŘEZY)

S ø100 STÁV.SK ~nI730 — V Sv Tv C — STOUPAČKY – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (S) – KANALIZACE STÁVAJÍCÍ – STOUPAČKY VODY (V) – STOUPAČKY VODY – POŽÁRNÍ (P)

STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKY S ODVODEM KONDENZÁTU

NAVRŽENÉ ETAPY PRO PASPORTIZACI ROZVODŮ ZTI V OBJEKTU "B" (POŘÍČÍ 7)
1 –ETAPIZACE JE ROZDĚLENA NA 4 ČÁSTKY (2x V PRAVÉ + 2x V LEVÉ ČÁSTI)
2 –ETAPIZACE MŮŽE BÝT PRO REALIZACI UPŘESNĚNA INVESTOREM
3
4

(2) STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (DLE DIGITÁLNÍCH PODKLADŮ)

DMTZ–STÁV.EL.OHŘÍVAČ — STÁVAJÍCÍ EL. ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (DEMONTOVANÉ)

VRÁMCI 3.ETAPY STOUPAČKA S12 BYLA ZRUŠENA (NEREALIZOVÁNO) — REVIZE "R1", DPS, 11/24 – POPIS ZMĚN:
– VODA–ZRUŠENÉ UZLY V ROZVODECH VODY
– KANALIZACE – NEREALIZOVANÉ STOUPAČKY V RÁMCI 3.ETAPY

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

POZNÁMKA : 1) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝŠKY A DISPOZICE VÝVODŮ – BUDOU PROVEDENY DLE PODMÍNEK VÝROBCE SKUTEČNĚ DODANÝCH TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ
2) JEDNOTLIVÉ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ BUDOU DODÁNY A ROZMÍSTĚNY DLE PODKLADŮ TO MU, RESP. ZADAVATELE V KOORDINACI S ŘEŠENÍM ARCHITEKTA
3) !!! VŠECHNY TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, BATERIÍ, HYDRANTŮ, APOD. DODAVATEL BUDE REALIZOVAT DLE POŽADAVKU TO MU, RESP. ZADAVATELE NA ZÁKLADĚ SCHVÁLENÝCH VZORKŮ (TYP,BARVA,MATERIÁL)
4) LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE ZPRACOVÁNA CELÝ OBJEKT, PRO MOŽNOST REALIZACE VÍCE ETAP. PRO JEDNOTLIVÉ ETAPY JE NUTNO SE ŘÍDIT DLE POPISŮ V PODKAPITOLECH.

UMst – DITURVITOVÉ UMYVADLO 60x49cm, STOJÁNKOVÁ BAT. 1/2", PŘÍSL.
UM1st – DITURVITOVÉ UMYVADLO 55x42cm (SOCIÁLNÍ), STOJÁNKOVÁ BAT. 1/2", PŘÍSL.
UMin1,st– DITURVITOVÉ UMÝVÁTKO 45x37cm, PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ (V REKONSTRUKCÍCH), VČ. PŘÍSL. STOJÁNKOVÁ INVALIDNÍ BAT. 1/2" S PÁKOU, SIFON, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
UMin2,st– DITURVITOVÉ UMYVADLO 59x46cm (NAPŘ. DISABLED,...) PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, VČ. PŘÍSL. STOJÁNKOVÁ INVALIDNÍ BAT. 1/2" S PÁKOU, SIFON, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
KLz – DITURVITOVÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET – NAPŘ. JIKA, MONTÁŽNÍ PRVKY SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, PŘÍSLUŠENSTVÍ
KLz,in – DITURVITOVÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET – NAPŘ. JIKA (DO V=50CM) PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, MONTÁŽNÍ PRVKY SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, PŘÍSLUŠENSTVÍ
VL – DITURVITOVÁ VÝLEVKA NAPŘ. JIKA MIRA, PÁKOVÁ BAT.1/2"x150, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA
VLz – DITURV. ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA (MONTÁŽNÍ PRVKY, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA), PÁKOVÁ BAT.1/2"x150
PZs – DITURVITOVÝ PISOÁR DOMINO SE SENZOROVÝM SPLACHOVAČEM AUP–3, NAPÁJECÍ ZDROJ ZAC 1/20
Bz – DITURVITOVÝ ZÁVĚSNÝ BIDET – NAPŘ. JIKA, MONTÁŽNÍ PRVKY, BIDETOVÁ SOUPRAVA, PŘÍSLUŠENSTVÍ
SP – SPRCHA, ODTOK VPUSTI, SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BAT.1/2"x150
DŘst – NEREZOVÝ DŘEZ V LINCE, STOJÁNKOVÁ BAT.–1/2", ODPAD DN50
DŘ1st – NEREZOVÝ DVOJITÝ DŘEZ, STOJÁNKOVÁ BAT.–1/2", ODPAD DN50
DŘL,st – LABORATORNÍ DŘEZ V DESCE, STOJÁNKOVÁ BAT.–1/2"
DŘ1,st – NEREZOVÝ DŘEZ V LINCE, STOJÁNKOVÁ BAT.–1/2"
DŘ1,otyp – ATYPICKÝ DŘEZ HLUBOKÝ (LABORATOŘ), NÁSTĚNNÁ PÁK.BATERIE S VÝTOKEM NA HADICI
DŘ2,otyp – ATYPICKÝ DŘEZ (MALÍŘSKÁ UČEBNA) 1,20x0,60m, HLOUBKA 30cm NÁSTĚNNÁ PÁK.BATERIE S VÝTOKEM NA HADICI
DŘ3,otyp – ATYPICKÝ DVOJDŘEZ (SOCHAŘSKÁ UČEBNA), 2x STOJÁNKOVÁ BATERIE LAPAČ SÁDRY (POD DŘEZEM)
DŘ4,otyp – ATYPICKÝ DŘEZ (FOTOKOMORA) 1,30x0,50m, HLOUBKA 30cm NÁSTĚNNÁ PÁK.BATERIE S VÝTOKEM NA HADICI
DŘ5,otyp – ATYPICKÝ DŘEZ–PLAST (FOTOKOMORA), 0,75x0,70m, HLOUBKA 10cm NÁSTĚNNÁ PÁK.BATERIE, v= 1,30m
DŘ5,otyp – ATYPICKÝ DŘEZ–PLAST (TISKAŘSKÁ DÍLNA) 0,75x0,70m, HLOUBKA 10cm NÁSTĚNNÁ PÁK.BATERIE, v= 1,10m , ODTOK DO NÁDOBY PRO LIKVIDACI
DŘ6,otyp – ATYPICKÝ DŘEZ (TISKAŘSKÁ DÍLNA) 0,40x0,40m, HLOUBKA 10cm NÁSTĚNNÁ PÁK.BATERIE, v= ~1,20m , OCEL. PODPĚRNÁ KONSTRUKCE DŘEZU
H – POŽÁRNÍ HYDRANT PAVLIŠ & HARTMANN (NEREZ) – 025/30 (DO NIKY)
H1 – POŽÁRNÍ HYDRANT PAVLIŠ & HARTMANN (NEREZ) – 025/30 (NA ZEĎ)
NoA – NÁPOJOVÝ AUTOMAT (STÁVAJÍCÍ–ZACHOVAT), PŘÍVOD Sv 1/2", ODPAD–NENÍ
AUv – AUTOMAT NA VODU (STÁVAJÍCÍ–ZACHOVAT), PŘÍVOD Sv 1/2", ODPAD–NENÍ

POZNÁMKY

1) VÝŠKOVÉ KÓTY ROZVODŮ VODY JSOU UVAŽOVÁNY OD PODLAHY
2) DIMENZE ROZVODŮ VODY – VIZ ROZVINUTÉ ŘEZY
3) ROZVOD VODY JE, Z PŘÍVAZNÉ ČÁSTI, VYSPÁDOVÁN K VÝTOKOVÝM JEDNOTKÁM (KLESÁ 0,3%)
4) TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ SI UPŘESNÍ/NÍ TO MU, RESP. ZADAVATEL INDIVIDUÁLNĚ (TOMU JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT ODPADY, RESP. PŘÍVODY VODY)
5) ROZVODY VNITŘNÍ KANALIZACE JSOU NAVRŽENY Z 3–VRSTVÉHO ZVUKOVĚ IZOLUJÍCÍHO POTRUBÍ NG (VNĚJŠÍ VRSTVA–TUHÁ, ODOLNÁ PROTI POVĚTRNOSTI, STŘEDNÍ–ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ, VNITŘNÍ–ODOLNÁ PROTI HORKÉ VODĚ, CHEMIKÁLIM A INKRUSTUM).
6) PROSTUPY ZTI, VČ. TĚSNĚNÍ POTRUBÍ (KANALIZACE, VODA) PŘES ZÁKLADOVOU DESKU, RESP. OBVODOVÉ STĚNY JSOU SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ STAVEBNÍHO.
7) V MÍSTECH PROSTUPU TRUBNÍCH VEDENÍ PŘES POŽÁRNÍ KONSTRUKCE (STROPY, STĚNY, APOD.) BUDOU OSAZENY NA PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH POŽÁRNÍ UCPÁVKY.
(KOVOVÉ POTRUBÍ – PROTIPOŽÁRNÍ TMEL, PĚNA, PLASTOVÉ POTRUBÍ – PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY)
8) VE VŠECH CHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CESTÁCH BUDE VOLNÉ VEDENÉ POTRUBÍ V KLASICKÝCH (NEPROTIPOŽÁRNÍCH) PODHLEDECH (RESP. I MIMO PODHLEDY) OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ
9) V MÍSTNOSTECH S POŽADAVKEM NA TICHÉ PROSTŘEDÍ (UČEBNÍ PROSTORY, KANCELÁŘE, APOD.) BUDE KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ZVUKOVĚ IZOLOVÁNO.
10) V UZAVŘENÝCH MÍSTECH S MOŽNOSTÍ VÝSKYTU NIŽŠÍCH A ROZDÍLNÝCH TEPLOT (MOŽNOST PROMRZÁNÍ A OROSENÍ) BUDE KANALIZAČNÍ POTRUBÍ OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ. V OTEVŘENÝCH MÍSTECH S MOŽNOSTÍ PŮSOBENÍ VĚTŠÍHO MRAZU BUDE POTRUBÍ OPATŘENO ZESÍLENOU TEPELNOU IZOLACÍ.
11) NA LEŽATÝCH KANALIZAČNÍCH POTRUBÍCH BUDE OSAZENA AUTOMATICKÁ ZPĚTNÁ ARMATURA PROTI VZDUTÍ VODĚ (S NOUZOVÝM ZAJIŠTĚNÍM KLAPKY A KRYTEM K ČIŠTĚNÍ), ARMATURA BUDE ULOŽENA DO BETONOVÉHO LOŽE, RESP. OBETONOVÁNA DO PODLOŽNÝ PROFILU PRO STABILIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ. ČISTOTU A FUNKČNOST ZPĚTNÉ ARMATURY VÝROBCE DOPORUČUJE REVIZOVAT 2x ROČNĚ.
12) STÁVAJÍCÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE – NENÍ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ TOHOTO PROJEKTU
13) !!! V RÁMCI STAVBY JE NUTNO PROVĚŘIT :
– V OBOU SOCIÁLKÁCH (U SCHODIŠTĚ) PROVĚŘIT SKUTEČNÉ VEDENÍ ODPADŮ OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ S ODPADY DN100 (KL, VL) V NAPOJENÍ DO STOUPAČEK – PROVĚŘIT NAPOJENÍ V PODLAZE NEBO VE ZDECH – !!! NUTNO PROVĚŘIT SONDAMI PŘED VLASTNÍM OBJEDNÁNÍM A DODÁNÍM TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (ZADNÉ NERO SPODNÍ ODPAD) NA STAVBU A JEJICH INSTALACÍ
O DODÁNÍ TYPŮ KLOZETŮ (ZÁVĚSNÝ, STOJATÝ) UPŘESNÍ INVESTOR V RÁMCI STAVBY.
– V 1.PP BUDOU Z PŘÍVAZNÉ ČÁSTI, NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA STÁVAJÍCÍ ODPADY – STÁV. NAPOJENÍ NUTNO PROVĚŘIT
– V 1.PP BUDOU VŠECHNY ROZVODY VODY VEDENÉ MIMO OBJEKT PROVĚŘENY, ODZKOUŠENY A NAPOJENY NA ROZVODY NOVĚ NAVRŽENÉ SE ZACHOVÁNÍM STÁVAJÍCÍCH DIMENZÍ. DLE ČASOVĚ SKUTEČNÉ REALIZACE JEDNOTLIVÝCH ETAP BUDOU VŠECHNY NEŘEŠENÉ ROZVODY VODY PROPojENY PROVIZORNÍM POTRUBÍM PRO ZACHOVÁNÍ FUNKČNOSTI OBJEKTU
– !!! PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO SONDAMI V MÍSTECH STOUPAČEK VODY A KANALIZACE PROVĚŘIT SKUTEČNÉ POLOHY STROPNÍCH TRAMŮ A BETONOVÝCH PRŮVLAKŮ
– V S.NP SONDAMI PROVĚŘIT (VE ZVÝŠENÉ PODLAZE) TRASY VEDENÍ STÁVAJÍCÍCH ODPADNÍCH POTRUBÍ KANALIZACE
– !!! PŘED OBJEDNÁVKOU ZAVĚŠENÝCH KLOZETŮ JE NUTNO PROVĚŘIT SONDOU ODPADY A TRASY CO STÁVAJÍCÍCH KLOZETŮ STOJATÝCH. DLE VÝSLEDKU PRŮZKUMNÝCH SOND (SKLADBA PODLAH, TRÁMY) BUDOU DODÁNY KLOZETY ZAVĚŠENÉ (RESP. STOJATÉ).
14) TYPY HYDRANTŮ (V NICE, NÁSTĚNNÝ) JSOU ZACHOVÁNY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘÍPADNOU ZMĚNU UPŘESNÍ INVESTOR V RÁMCI STAVBY
15) POLOHY STÁVAJÍCÍCH KONDUTŮ VE ZDI S DVEŘMI JSOU ZJIŠTĚNÉ PŘZPŮSOBIT DLE VYBAVENOSTI MÍSTNOSTÍ PŘI ZACHOVÁNÍ SNADNÉHO PŘÍSTUPU. KULOVÉ KOHOUTY BUDOU KVALITNÍ NEREZOVÉ S DLOUHOU TRNAVKOU/STI. PŘED INSTALACÍ PŘEDLOŽÍ DODAVATEL INVESTOROVI A TECHNICKÉMU DOZORU MU BRNO VZORY KULOVÝCH KOHOUTŮ A DVŘÍŽEK (VELIKOST, MATERIÁL, TVAROVÁNÍ, BARVA). ZDVA SE O DVŘÍŽKA S POUZITÍM PRO ČISTÍCÍ KUSY KANALIZACE, UZÁVĚRY VODY A ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY. ZAJIŠTĚN MUSÍ BÝT DOBRÝ PŘÍSTUP K ČISTÍCÍM KUSŮM KANALIZACE A VODOVODNÍM ARMATURÁM. DVŘÍŽKA LZE VOLIT DLE OBKLADU, MALBY, APOD.
16) PŘI ČÁSOVĚ ODLIŠNÉ REALIZACI JEDNOTLIVÝCH ETAP JE NUTNO UVAŽOVAT SE ZÁSAHEM DO 1.PP V MÍSTECH PROPOJENÍ KANALIZACE A VODY NA STOUPAČKY. V NÁVRHU ZTI JE UVAŽOVÁNO ZAKONČENÍ STOUPAČEK POD STROPEM 1PP A PŘI REALIZACI DALŠÍ ETAPY POKRAČOVÁNÍ NAD PODLAHOU 1NP. VLASTNÍ REALIZACI PROVEDENÁ DODAVATEL S INVESTOROM V SOULEDKU NA ODSTRANĚNÍ DANÝCH PROSTOR.
17) V BUDOUCÍM ŘEŠENÍ OBJEKTU "Y" LZE PŘEDPOKLÁDAT DROBNÉ ÚPRAVY NA ROZVRAN S POBOČÍ 7 (ODPOJENÍ VÝVODŮ, APOD.)
18) PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA DROBNÉ ÚPRAVY, RESP. VÝVODY BUDOU ŘEŠENY DLE POŽADAVKU INVESTORA V RÁMCI STAVBY.
19) U ODVODU KONDENZÁTU OD STÁVAJÍCÍCH JEDNOTEK VZT SE PŘEDPOKLÁDÁ ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH TRAS A NAPOJENÍ. DLE STAVU POTRUBÍ A JEHO ZAKRYTOVÁNÍ BUDE ROZHODNUTO O VÝMĚNĚ V RÁMCI STAVBY.
20) OBJEKT "POBOČKA 7" JE ROZDĚLEN DO 4 ETAP, JEJICHŽ ČASOVÁ REALIZACE BUDE STANOVENA NÁSLEDNĚ. ROZHRANÍM ETAP SE PŘEDPOKLÁDÁ STROP 1.PP. KDE PRO FUNGOVÁNÍ NEREALIZOVANÝCH ETAP (Z VYŠŠÍCH PATER) BUDE V RÁMCI STAVBY PROVEDENO PROVIZORNÍ PROPOJENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH FUNKČNÍCH ROZVODŮ VODY A KANALIZACE. NEFUNKČNÍ A ODPOJENÉ ROZVODY BUDOU DEMONTOVÁNY.

POZNÁMKY :

1) !!! V MÍSTECH KANALIZAČNÍCH A VODOVODNÍCH STOUPAČEK (Sv,Tv,C) JE NUTNO V RÁMCI STAVBY PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ SONDAMI PROVĚŘIT POLOHY STROPNÍCH TRAMŮ A PRŮVLAKŮ – DLE ZJIŠTĚNÍ LZE POLOHY STOUPAČEK VHODNĚ PŘIZPŮSOBIT
2) U STOUPAČEK KANALIZACE SE PŘEDPOKLÁDÁ PŘEVÁŽNÉ VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH TRAS A PROSTUPŮ, KDE STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO A VE STEJNÝCH POLOHÁCH OSAZENO POTRUBÍ NOVÉ
3) V SOCIÁLKÁCH (U SCHODIŠTĚ) BUDE PROVĚŘENO NAPOJENÍ KLOZETŮ A VÝLEVEK (ODPADY S DN100) KTERÉ MOHOU BÝT PROPOJENY V PODLAZE NEBO VE ZDECH
4) TYPY KLOZETŮ V SOCIÁLKÁCH (U SCHODIŠTĚ) JSOU NAVRŽENY JAKO KLOZETY ZÁVĚSNÉ. PODLE STROPNÍ KONSTRUKCE LZE PŘEDPOKLÁDAT I KLOZETY STOJATÉ (SPODNÍ ODPAD) O DODÁNÍ TYPŮ KLOZETŮ BUDE ROZHODNUTO V RÁMCI STAVBY (DLE PRŮZKUMNÝCH SOND)
5) U ŘEŠENÝCH STOUPAČEK VODY V JINÝCH ETAPÁCH SE PŘEDPOKLÁDÁ NAPOJENÍ PROVIZORNÍCH ROZVODŮ VODY NA NOVĚ VYSAZENÉ ODBOČKY S PROPOJENÍM NA VŠECHNY ROZVODY STÁVAJÍCÍ

6) TENTO VÝKRES 1.PP JE SOUČÁSTÍ 1.ETAPY – PRO DALŠÍ ETAPY JE POUZE ORIENTAČNÍ PRO NÁVAZNOST SVISLÝCH ROZVODŮ ZTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	OZNAČ.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
~1029	BBA01P01029	CHODBA
~1030	BBA01P01030	TECHNICKÁ MÍSTNOST

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	OZNAČ.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
~1028	BBA01P01028	UMÝVÁRNA, SPRCHA
~1028a	BBA01P01028a	WC, BIDET
~1028b	BBA01P01028b	PŘÍSOBÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	OZNAČ.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
~1027a	BBA01P01027a	ŠATNA
~1027c	BBA01P01027c	SPRCHA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	OZNAČ.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
~1006	BBA01P01006	UMÝVÁRNA, PISOÁRY
~1006a	BBA01P01006a	WC KABINA
~1006b	BBA01P01006b	WC KABINA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	OZNAČ.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
~1041	BBA01P01041	WC KABINA
~1042	BBA01P01042	UMÝVÁRNA
~1043	BBA01P01043	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
~1044	BBA01P01044	PŘÍSOBÍ
~1045	BBA01P01045	WC KABINA MOBILNÍ

REVIZE				
ČÍSLO	DATUM	JMÉNO	POPIS ZMĚNY	PODPIS
R1	6.11.2024	ING.CIPRIS	OPRAVA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE, ZMĚNA VODOMĚRNÉ SESTAVY	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER 2005 S.R.O., HAVLÍČKOVA 37, 602 00 BRNO, e-mail:atelier@atelier2005.cz, tel. +420 603 578 223
PROJEKTANT ČÁSTI PD: Ing. Ľubomír Cipris, stpbs@volny.cz, +420 605 129 662, ING. ĽUBOMÍR CIPRIS, Projektové stavby, Kancelář: Mikulů 34, Brno, Tel.: +420 541 240 372
SCHÉMA OBJEKTU: MU Pdg Brno, Pořící 7, ETAPA 1

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing.arch. Ladislav Müller	VYPRACOVAL	Ing. L. Cipris
PROJEKTANT ČÁSTI PD	Ing. L. Cipris	KONTROLOVAL	Ing. L. Cipris
INVESTOR	Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno		
OBJEDNATEL	Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno		

Č. PARE

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

ORIENTACE

NÁZEV STAVBY		Rodn. výška	
MU Pedagogická fakulta Pořící 7, 603 00 Brno Zpracování nových vodovodních rozvodů a odpadů včetně etapizace PdF MU Pořící 7 ETAPA 1		STUPEŇ	DPS
		DATUM	listopad 2024
		FORMÁT	15 A4
ČÁST PD	ČLENĚNÍ PD	ČÍSLO ZAKÁZKY	02-092021
D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	D.1.4.1.		
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	Č. PŘÍLOHY
PŮDORYS 1.PP		1: 50	4.1-101