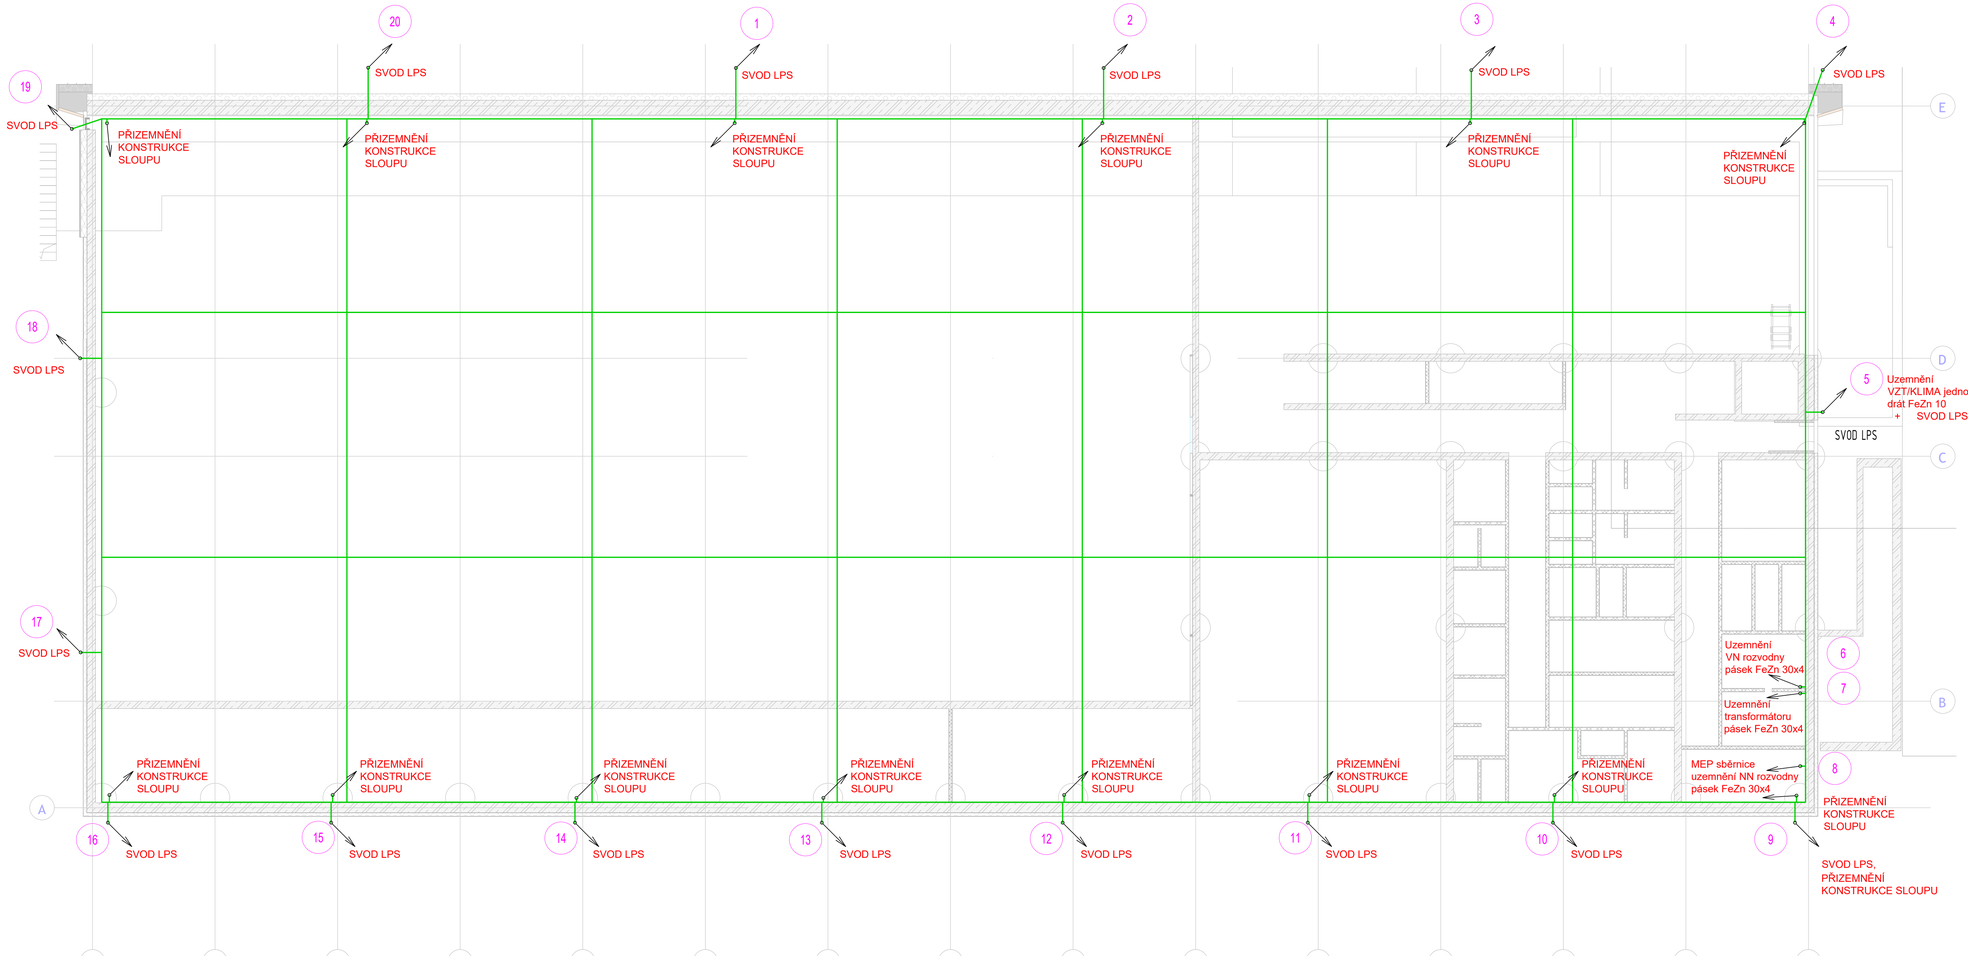

Zemnící soustava dle ČSN 33 2000-5-54 ed3. typ B.
Zemnící pásy provedeny FeZn Pásek 30x4mm uložený v základovém pásu nebo betonu.
Jednotlivé vývody z FeZn drátu 10mm, připojeny k zemnící soustavě.
Veškeré vývody, svorky, křížení a napojení budou provedeny svorkou a opatřeny ochranným nátěrem.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ATELIÉR VELEHRADSKÝ

Vyšehradská 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / ateliervelehradsky.cz / +420 547 221 936

SCHÉMA OBJEKTU:

Č. PARE: AUTORIZACE:

Ing. Martin Veselý, MSc.

Autorizovaný inž. technik stavební, MSc. - Ing.Veselý, Martin, Hradec Králové, MSc. 1410 Ing.Veselý, Martin, Hradec Králové, MSc. 1410 CZ, 10.03.2015, email:martinvesely@seznam.cz Datum: 2020.01.28 09:28:19 +01'00'

NÁZEV AKCE:	Víceúčelový sportovní areál UKB - GP	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Veselý, MSc., MBA	STUPEŇ PD: Dokumentace pro provádění stavby
STAVEBNÍK:	Masarykova univerzita	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Kamil Matýsek	DÍL: D. Dokumentace objektu
MÍSTO STAVBY:	ul. Netroufalky, Brno	VYPRACOVAL: Ing. Martin Veselý, MSc., MBA	OBJEKT: 1. SO 01 - Multifunkční hala
SUBDODAVATEL:			ČÁST: 4. Technika prostředí staveb
			PROFESE: 5. Silnoproudá elektrotechnika

1471	DPS	D 1.4.5	SO 01	Silnoproudá elektrotechnika Uzemnění	107