


STŘECHA 5.NP – VÝŘEZ

KABEL V OCHR. TRUBCE
PRO VZT
CXKH-R-J 3x10

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
UUC1 U40

BPAT11N05059
None
nevyužívané prostory
176,54

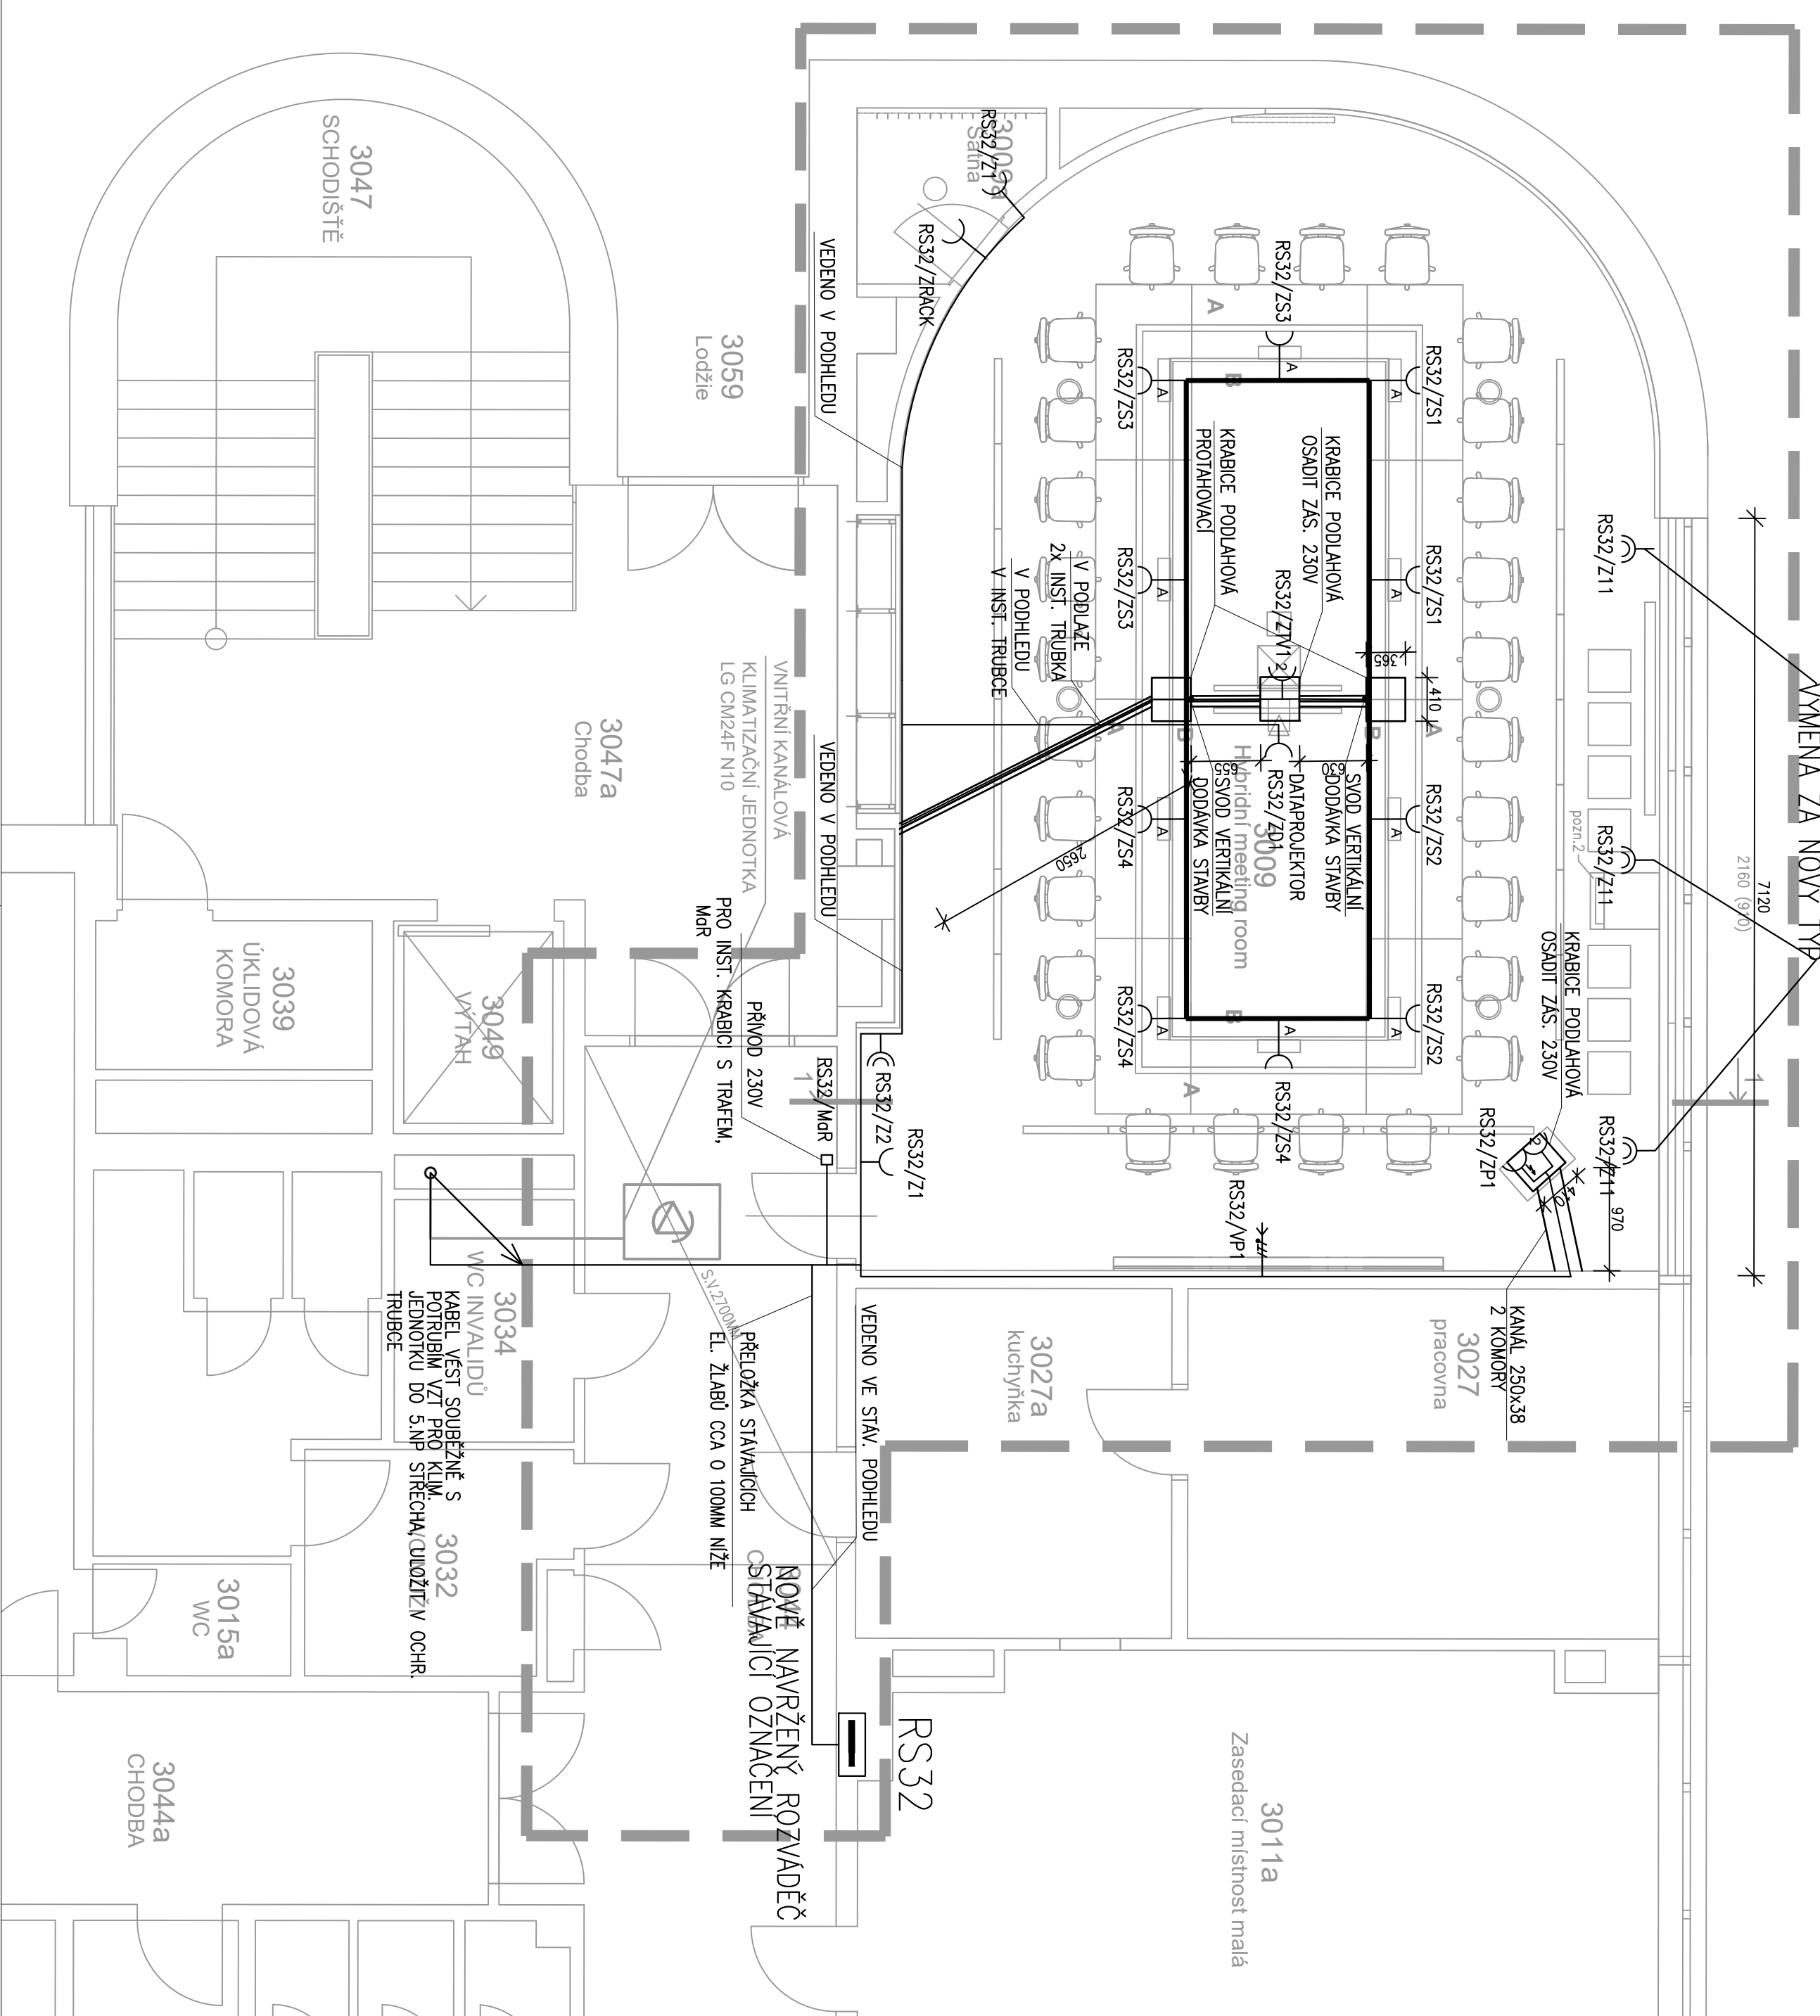

Rentize	Datum	Jumlah	Pada	Pada review

[illegible]

- LEŽENÍ:
- Y₁ ZÁSKA JEDNOUSNA PO OHLÍ, BAKA BILA, STANDARD JAVO
- Y₂ TVARÍ JEDNOUSNA ZÁSKA 45x45 PO OHLÍ, KAREČE
- Y₃ JEDNOUSNA ZÁSKA S OHLÍM PŘED PŘETVÍ 5x45 PO OHLÍ, KAREČE
- Y₄ ZÁSKA DVOUSNA, STANDARD JAVO
- Y₅ PŘEDK. MISTO, DVOUSNA STRANÝ (SOUDSKÝ STUOL)
- Y₆ PŘETVÍ 2x2 JEDNOUSNÝ S 8x8 OHLÍ, OHLÍ, KAREČE
- Y₇ DVOUSNA STRANÝ (SOUDSKÝ STUOL)
- Y₈ POHLÍKA KAREČE
- Y₉ E. INSTALACE PŘEDK. DO BETONU s 5x5/86mm
- Y₁₀ VÝVOZ 200V
- Y₁₁ STROJNÝ, KLEŠTÍ, KLEŠTÍ
- Y₁₂ KROVÁČEK