


PŮDORYS POSLUCHÁRNY G24

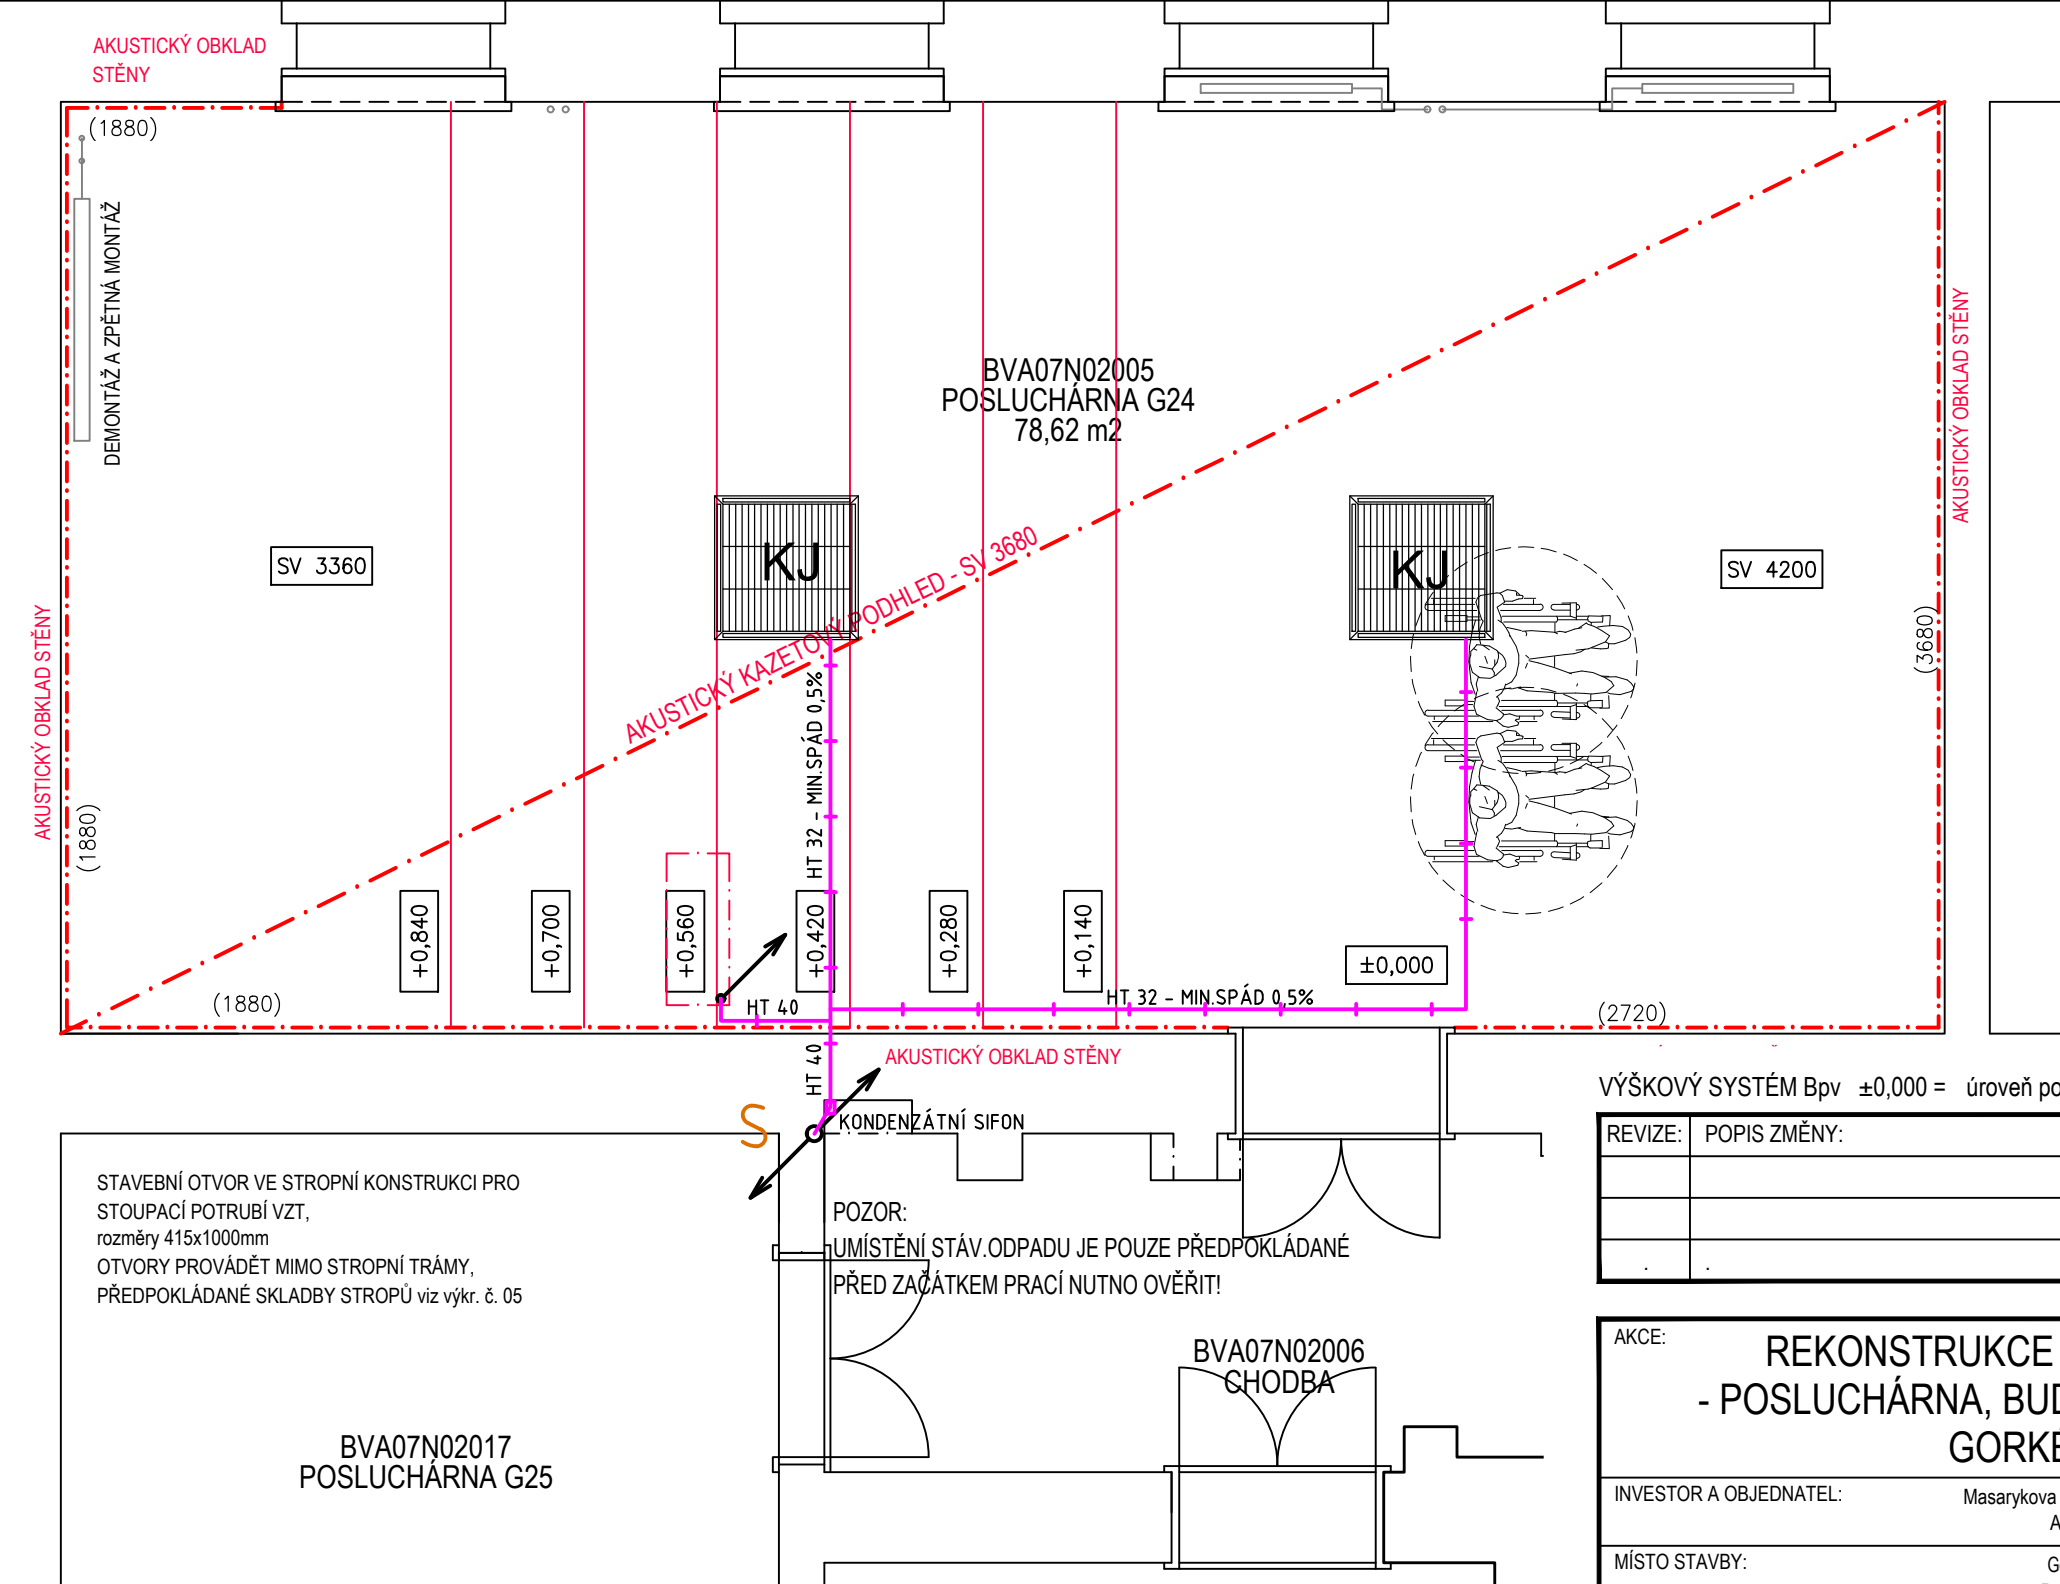


LEGENDA POTRUBÍ:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- HT PP (VE ZDI / POD STROPEM)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - HT PP (VE ZDI / POD STROPEM)
- ODVOD KONDENZÁTU VZT (MIN.SPÁD 0,5%) - HT PP

LEGENDA ZP:

KJ KLIMAJEDNOTKA -ODVOD KONDENZÁTU



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = úroveň podlahy v 1.PP v chodbě


REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

STAVEBNÍ OTVOR VE STROPNÍ KONSTRUKCI PRO
STOUPACÍ POTRUBÍ VZT,
rozměry 415x1000mm
OTVORY PROVÁDĚT MIMO STROPNÍ TRÁMY,
PŘEDPOKLÁDANÉ SKLADBY STROPŮ viz výkr. č. 05

BVA07N02017
POSLUCHÁRNA G25

POZOR:
UMÍSTĚNÍ STÁV.ODPADU JE POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ
PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ NUTNO OVĚRIT!

BVA07N02006
CHODBA

AKCE: REKONSTRUKCE UČEBNY G24 - POSLUCHÁRNA, BUDOVA FF MU, GORKÉHO 7, BRNO		STUPEŇ PD: Dokumentace pro provádění stavby - DPS	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Arne Nováka 1/1, 602 00 Brno		OBJEKT: SO 01 - BUDOVA G	
MÍSTO STAVBY: Gorkého 57/7, 602 00 Brno-město Parc.č. 383, k.ú. 610372 Veveří		PROFESE: D.1.4.1 - ZDRAVOTECHNIKA	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 741-4	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		DATUM: 04/2024	
ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		FORMÁT: 2 x A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. H.NOVÁČKOVÁ, hnovackova@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:50	
VYPRACOVAL: ING. H.NOVÁČKOVÁ, hnovackova@intar.cz		VÝKRES: POSLUCHÁRNA G24 PŮDORYS 2.NP - VÝŘEZ	
		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2 0079 741-4/SO01/D141_101	
		ČÍSLO VÝKRESU: 101	
		REVIZE: .	