


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------|-----------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--|
| A | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | | | | | |
| | INDEX OF SHEETS | | | | | | | | | | | | | | SHEET | DESCRIPTION | DRAWING No. | REVISIONS | | | | | | | |
| | | DESCRIPTION | | DRAWING No. | | REVISIONS | | | | | | | | A | | | | B | C | D | E | F | G | H | |
| B | 1 | RZ-N01104 - TITULNÍ LIST | | RZ-N01104-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | B | | | |
| | 2 | RZ-N01104 - USPOŘÁDÁN Í ROZVODNICE | | RZ-N01104-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | RZ-N01104 - NAPÁJENÍ, NADŘÁZENÉ OVLÁDÁNÍ | | RZ-N01104-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | RZ-N01104 - OVLÁDÁNÍ A VÝVODY ŽALUZÍÍ | | RZ-N01104-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 9 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | | | |
| | 10 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 17 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | D | | | |
| | 18 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 25 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | |
| | 26 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 28 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 32 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 33 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | | | |
| | 34 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 36 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 37 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 38 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 39 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 41 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | G | | | |
| | 42 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 43 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 44 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 45 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 46 | RZ-N01104 - | | RZ-N01104-46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| All technical information contained in this document is the exclusive property of Synerga a.s. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Všechny technické informace obsažené v této dokumentaci jsou výhradním vlastnictvím společnosti Synerga a.s. a nesmí být nikdy použity nebo zveřejněny bez předchozího písemného souhlasu vlastníka. Závazná jsou pouze schémata předaná v souladu s registrovanou objednávkou. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SYNERGA | | Synerga a.s. Sladkého 13, 617 00 Brno Tel.: +420 548 213 222 | | REVIZE | POPIS | | DATUM | | ČÍSLO REVIZE: A KRESLIL: ČERVENÝ R. KONTROLOVAL: NAVRÁTIL M. DATUM 18.8.2025 | | UMÍSTĚNÍ STAVBY: Masarykova univerzita Fakulta informatiky Botanická 554/68a, 602 00 Brno | | NÁZEV PROJEKTU: Rozvaděč RZ-N01104 ČÍSLO ZAKÁZKY: 63-7296 | | NÁZEV: RZ-N01104 - TITULNÍ LIST ČÍSLO VÝKRESU: RZ-N01104-01 | | STRANA LISTŮ 1 4 | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | | | | | | | |

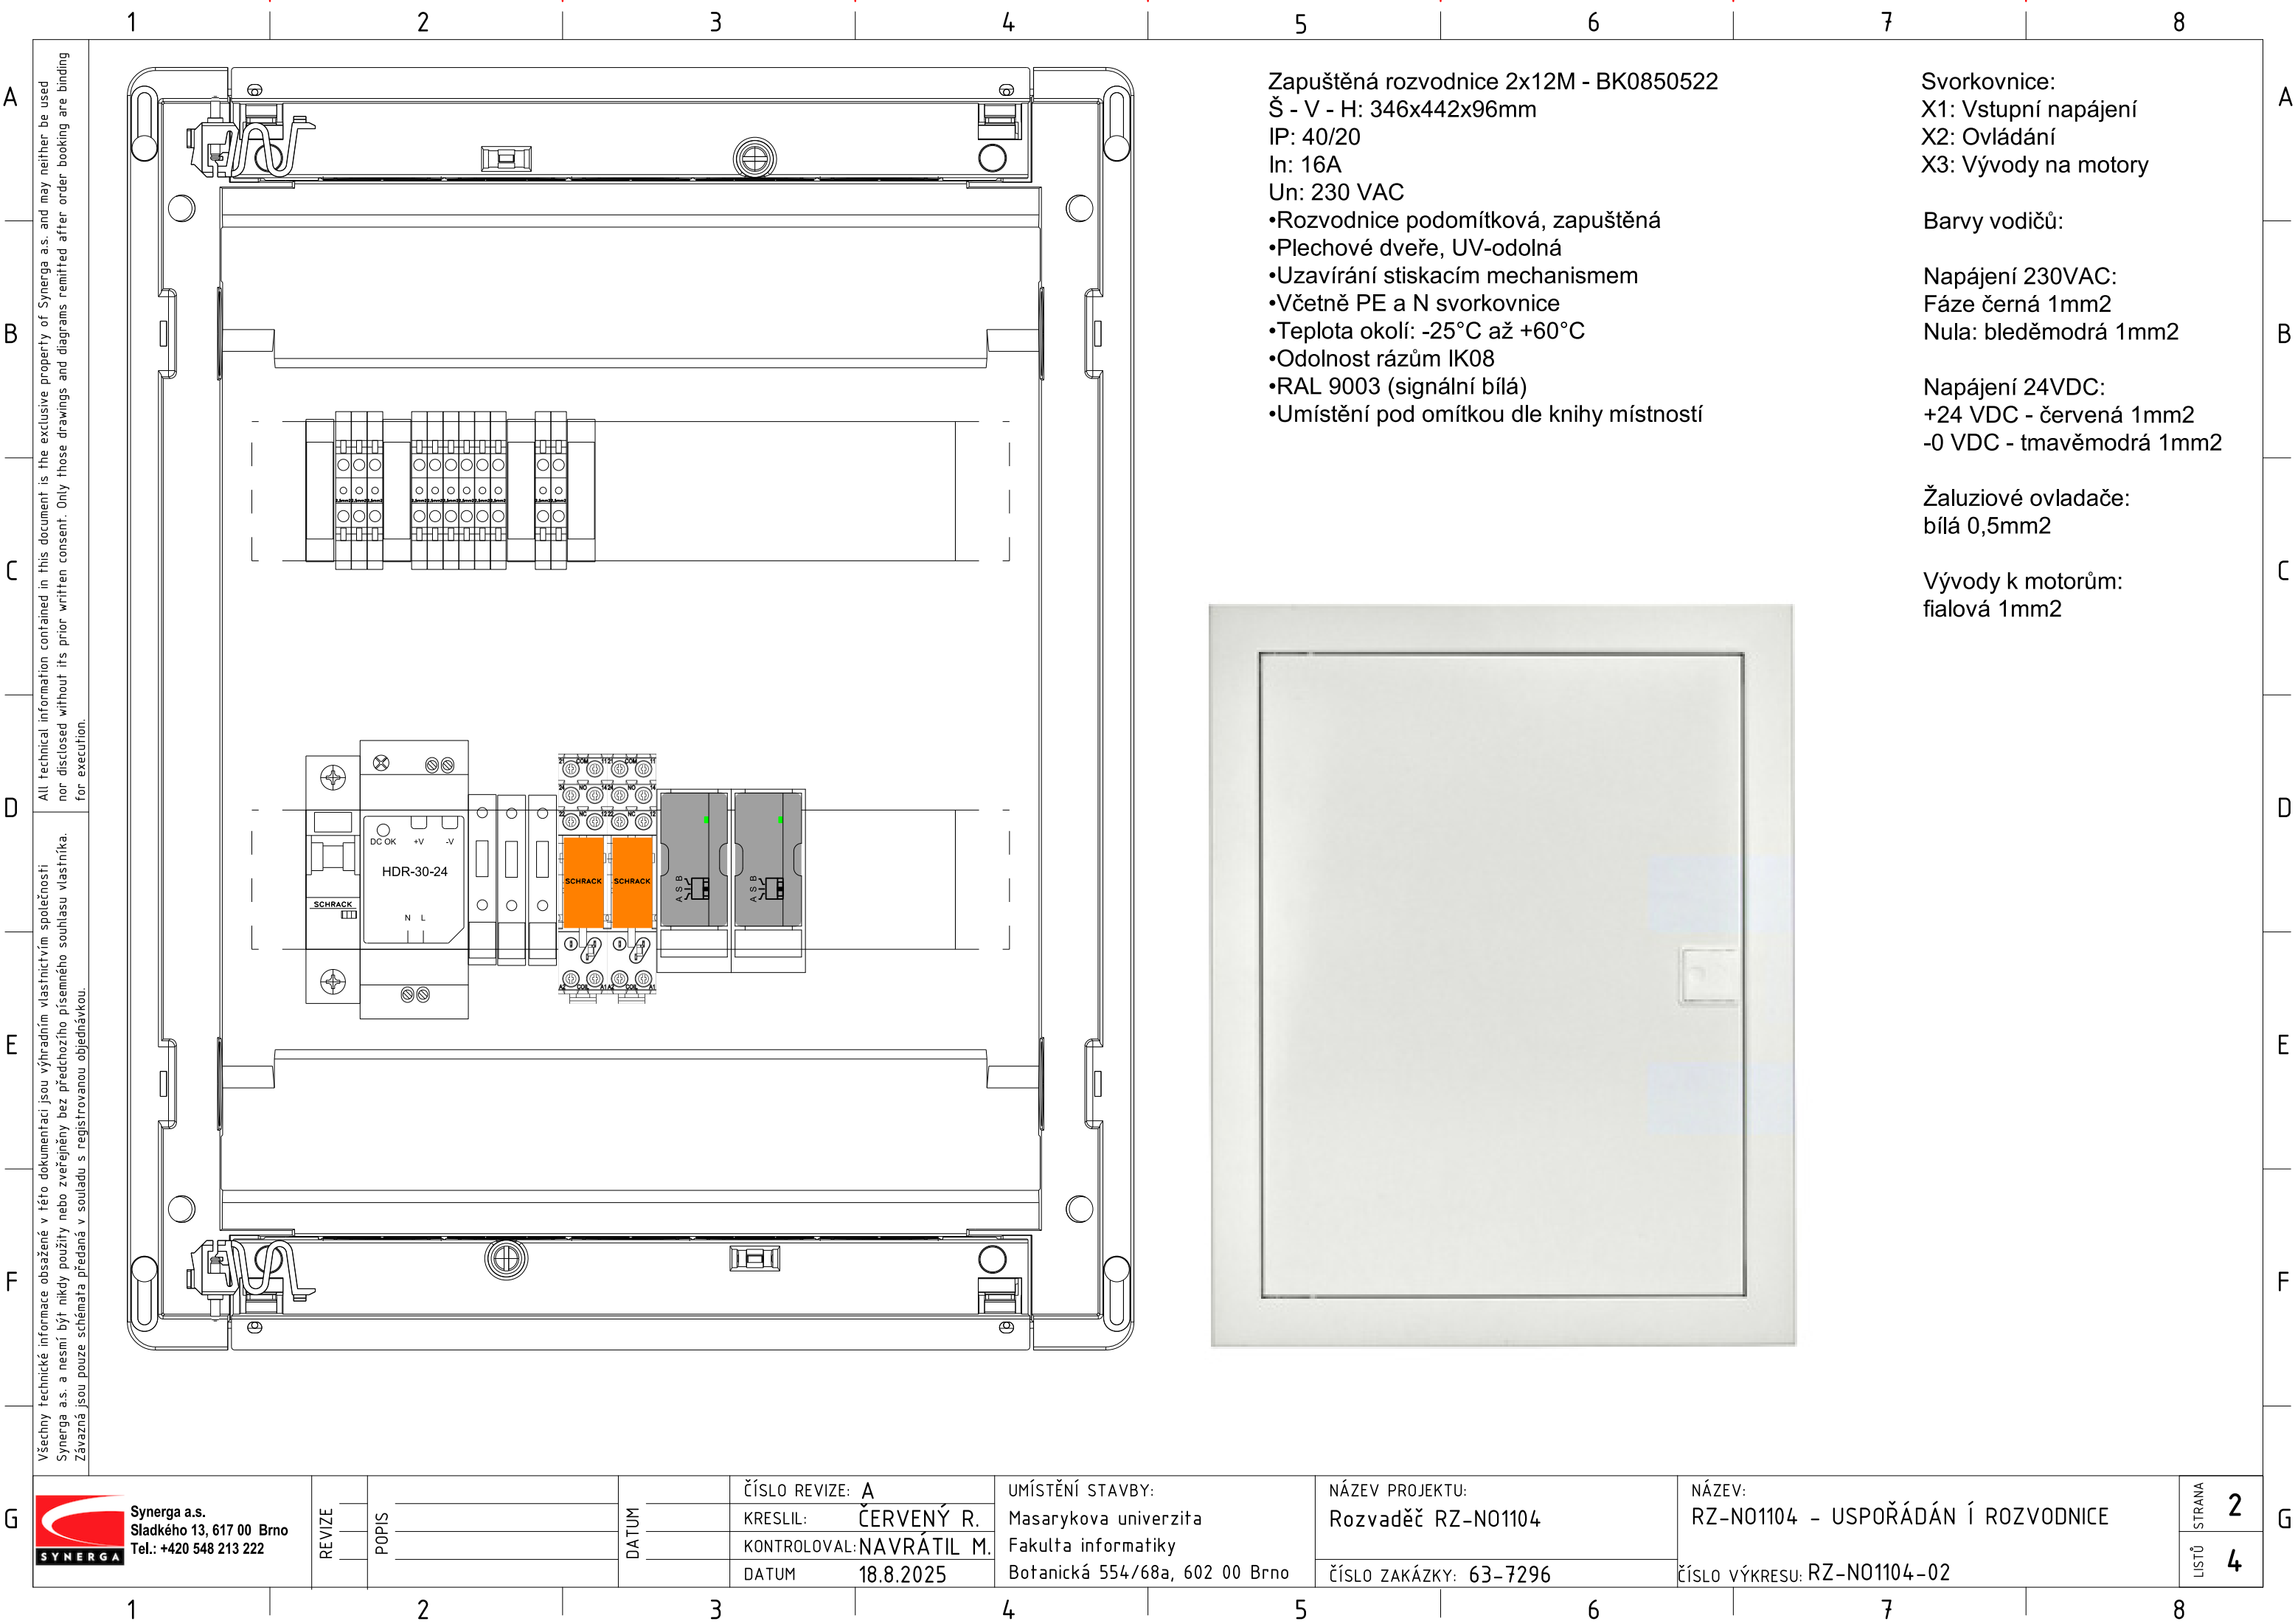

Zapuštěná rozvodnice 2x12M - BK0850522
Š - V - H: 346x442x96mm
IP: 40/20
In: 16A
Un: 230 VAC
•Rozvodnice podomítková, zapuštěná
•Plechové dveře, UV-odolná
•Uzavírání stiskacím mechanismem
•Včetně PE a N svorkovnice
•Teplota okolí: -25°C až +60°C
•Odolnost rázům IK08
•RAL 9003 (signální bílá)
•Umístění pod omítkou dle knihy místností

Svorkovnice:
X1: Vstupní napájení
X2: Ovládání
X3: Vývody na motory

Barvy vodičů:


Napájení 230VAC:
Fáze černá 1mm2
Nula: bleděmodrá 1mm2


Napájení 24VDC:
+24 VDC - červená 1mm2
-0 VDC - tmavěmodrá 1mm2

Žaluziové ovladače:
bílá 0,5mm2

Vývody k motorům:
fialová 1mm2




| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <div>Synerga a.s. Sladkého 13, 617 00 Brno Tel.: +420 548 213 222</div> | REVIZE | POPIS | DATUM | ČÍSLO REVIZE: A KRESLIL: ČERVENÝ R. KONTRLOVAL: NAVRÁTIL M. DATUM 18.8.2025 | UMÍSTĚNÍ STAVBY: Masarykova univerzita Fakulta informatiky Botanická 554/68a, 602 00 Brno | NÁZEV PROJEKTU: Rozvaděč RZ-NO1104 ČÍSLO ZAKÁZKY: 63-7296 | NÁZEV: RZ-NO1104 - USPOŘÁDÁN Í ROZVODNICE ČÍSLO VÝKRESU: RZ-NO1104-02 | LISTŮ STRANA 2 4 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



All technical information contained in this document is the exclusive property of Synerga a.s. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution.

Všechny technické informace obsažené v této dokumentaci jsou výhradním vlastnictvím společnosti Synerga a.s. a nesmí být nikdy použity nebo zveřejněny bez předchozího písemného souhlasu vlastníka. Závazná jsou pouze schémata předaná v souladu s registrovanou objednávkou.

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|  <div>Synerga a.s. Sladkého 13, 617 00 Brno Tel.: +420 548 213 222</div> | REVIZE | POPIS | DATUM | ČÍSLO REVIZE: A | UMÍSTĚNÍ STAVBY: Masarykova univerzita Fakulta informatiky Botanická 554/68a, 602 00 Brno | NÁZEV PROJEKTU: Rozvaděč RZ-N01104 | NÁZEV: RZ-N01104 - OVLÁDÁNÍ A VÝVODY ŽALUZÍ | STRANA 4 |
| | | | | KRESLIL: ČERVENÝ R. | | | | |
| | | | | KONTROLOVAL: NAVRÁTIL M. | | ČÍSLO ZAKÁZKY: 63-7296 | ČÍSLO VÝKRESU: RZ-N01104-04 | |
| | | | | DATUM 18.8.2025 | | | | |

