


All technical information contained in this document is the exclusive property of Synerga a.s. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution.

Všechny technické informace obsažené v této dokumentaci jsou výhradním vlastnictvím společnosti Synerga a.s. a nesmí být nikdy použity nebo zveřejněny bez předchozího písemného souhlasu vlastníka. Závazná jsou pouze schémata předaná v souladu s registrovanou objednávkou.

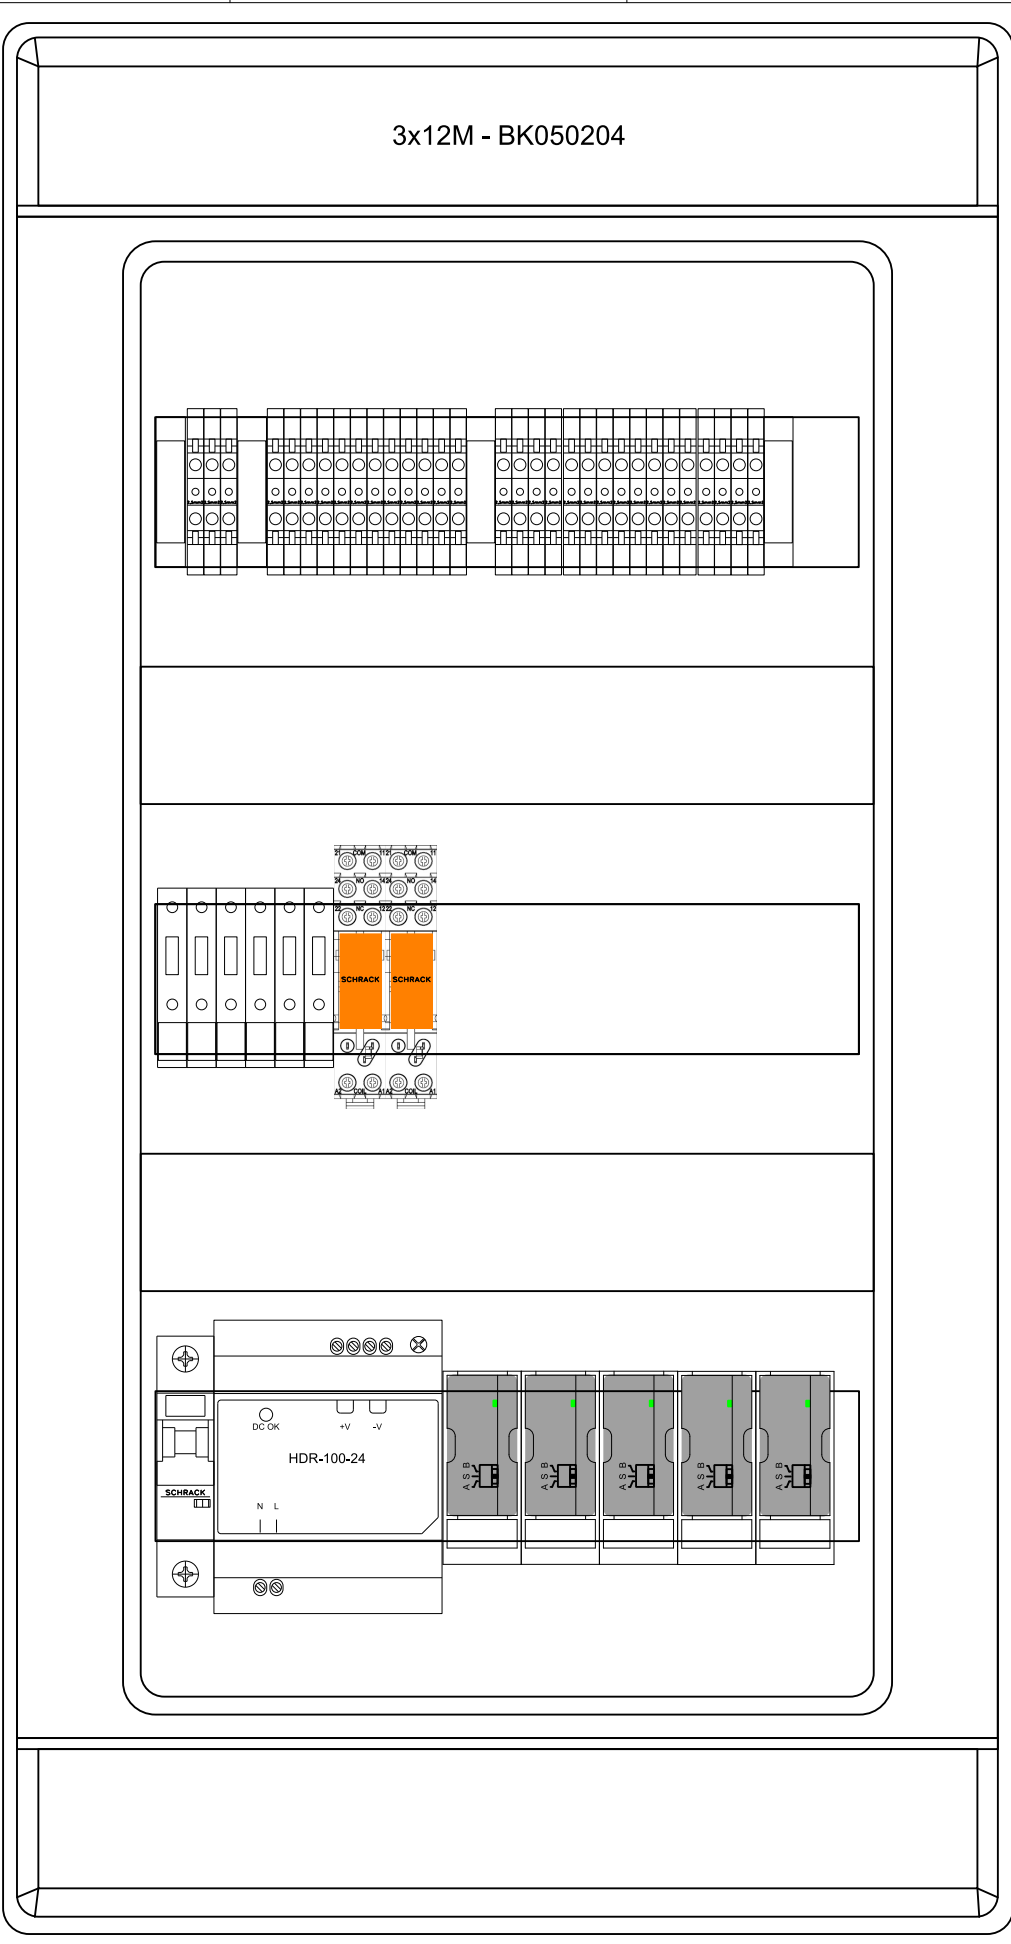

- Nástěnná rozvodnice 3x12M - BK050204
Š - V - H: 310x586x148mm
IP: 65/20
In: 16A
Un: 230 VAC
•Rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, UV-odolná
•Uzavírání stiskacím mechanismem, volitelně cylindrický zámek
•Včetně PE a N svorkovnice
•Třída ochrany II
•Bezhalogenový plast
•UV stabilní
•Jmenovité napětí 1000VAC, 1500VDC
•Teplota okolí: -25°C až +40°C
•Test žhavou smyčkou: 650°C
•Materiál: ABS
•Stupeň krytí IP65
•Odolnost rázům IK08
•RAL7035 světle šedá
•Umístění pod pódiem

Svorkovnice:
X1: Vstupní napájení
X2: Ovládání
X3: Vývody na motory


Barvy vodičů:


Napájení 230VAC:
Fáze černá 1mm²
Nula: bleděmodrá 1mm²

Napájení 24VDC:
+24 VDC - červená 1mm²
-0 VDC - tmavěmodrá 1mm²

Žaluziové ovladače:
bílá 0,5mm²


Vývody k motorům:
fialová 1mm²


 <div>Synerga a.s. Sladkého 13, 617 00 Brno Tel.: +420 548 213 222</div>	REVIZE	POPIS	DATUM	ČÍSLO REVIZE: A	UMÍSTĚNÍ STAVBY: Masarykova univerzita Fakulta informatiky Botanická 554/68a, 602 00 Brno	NÁZEV PROJEKTU: Rozvaděč RZ-N03905	NÁZEV: RZ-N03905 - USPOŘÁDÁN Í ROZVODNICE	STRANA 2
				KRESLIL: ČERVENÝ R.		ČÍSLO ZAKÁZKY: 63-7296	ČÍSLO VÝKRESU: RZ-N03905-02	LISTŮ 5
				KONTROLOVAL: NAVRÁTIL M.				
				DATUM 18.8.2025				



All technical information contained in this document is the exclusive property of Synerga a.s. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution.

Všechny technické informace obsažené v této dokumentaci jsou výhradním vlastnictvím společnosti Synerga a.s. a nesmí být nikdy použity nebo zveřejněny bez předchozího písemného souhlasu vlastníka. Závazná jsou pouze schémata předaná v souladu s registrovanou objednávkou.

 <div>Synerga a.s. Sladkého 13, 617 00 Brno Tel.: +420 548 213 222</div>	REVIZE	POPIS	DATUM	ČÍSLO REVIZE: A	UMÍSTĚNÍ STAVBY: Masarykova univerzita Fakulta informatiky Botanická 554/68a, 602 00 Brno	NÁZEV PROJEKTU: Rozvaděč RZ-N03905	NÁZEV: RZ-N03905 - OVLÁDÁNÍ A VÝVODY ŽALUZÍÍ	ČÍSLO VÝKRESU: RZ-N03905-04	LISTŮ STRANA	4 5
				KRESLIL: ČERVENÝ R.						
				KONTROLOVAL: NAVRÁTIL M.						
				DATUM 18.8.2025		ČÍSLO ZAKÁZKY: 63-7296				

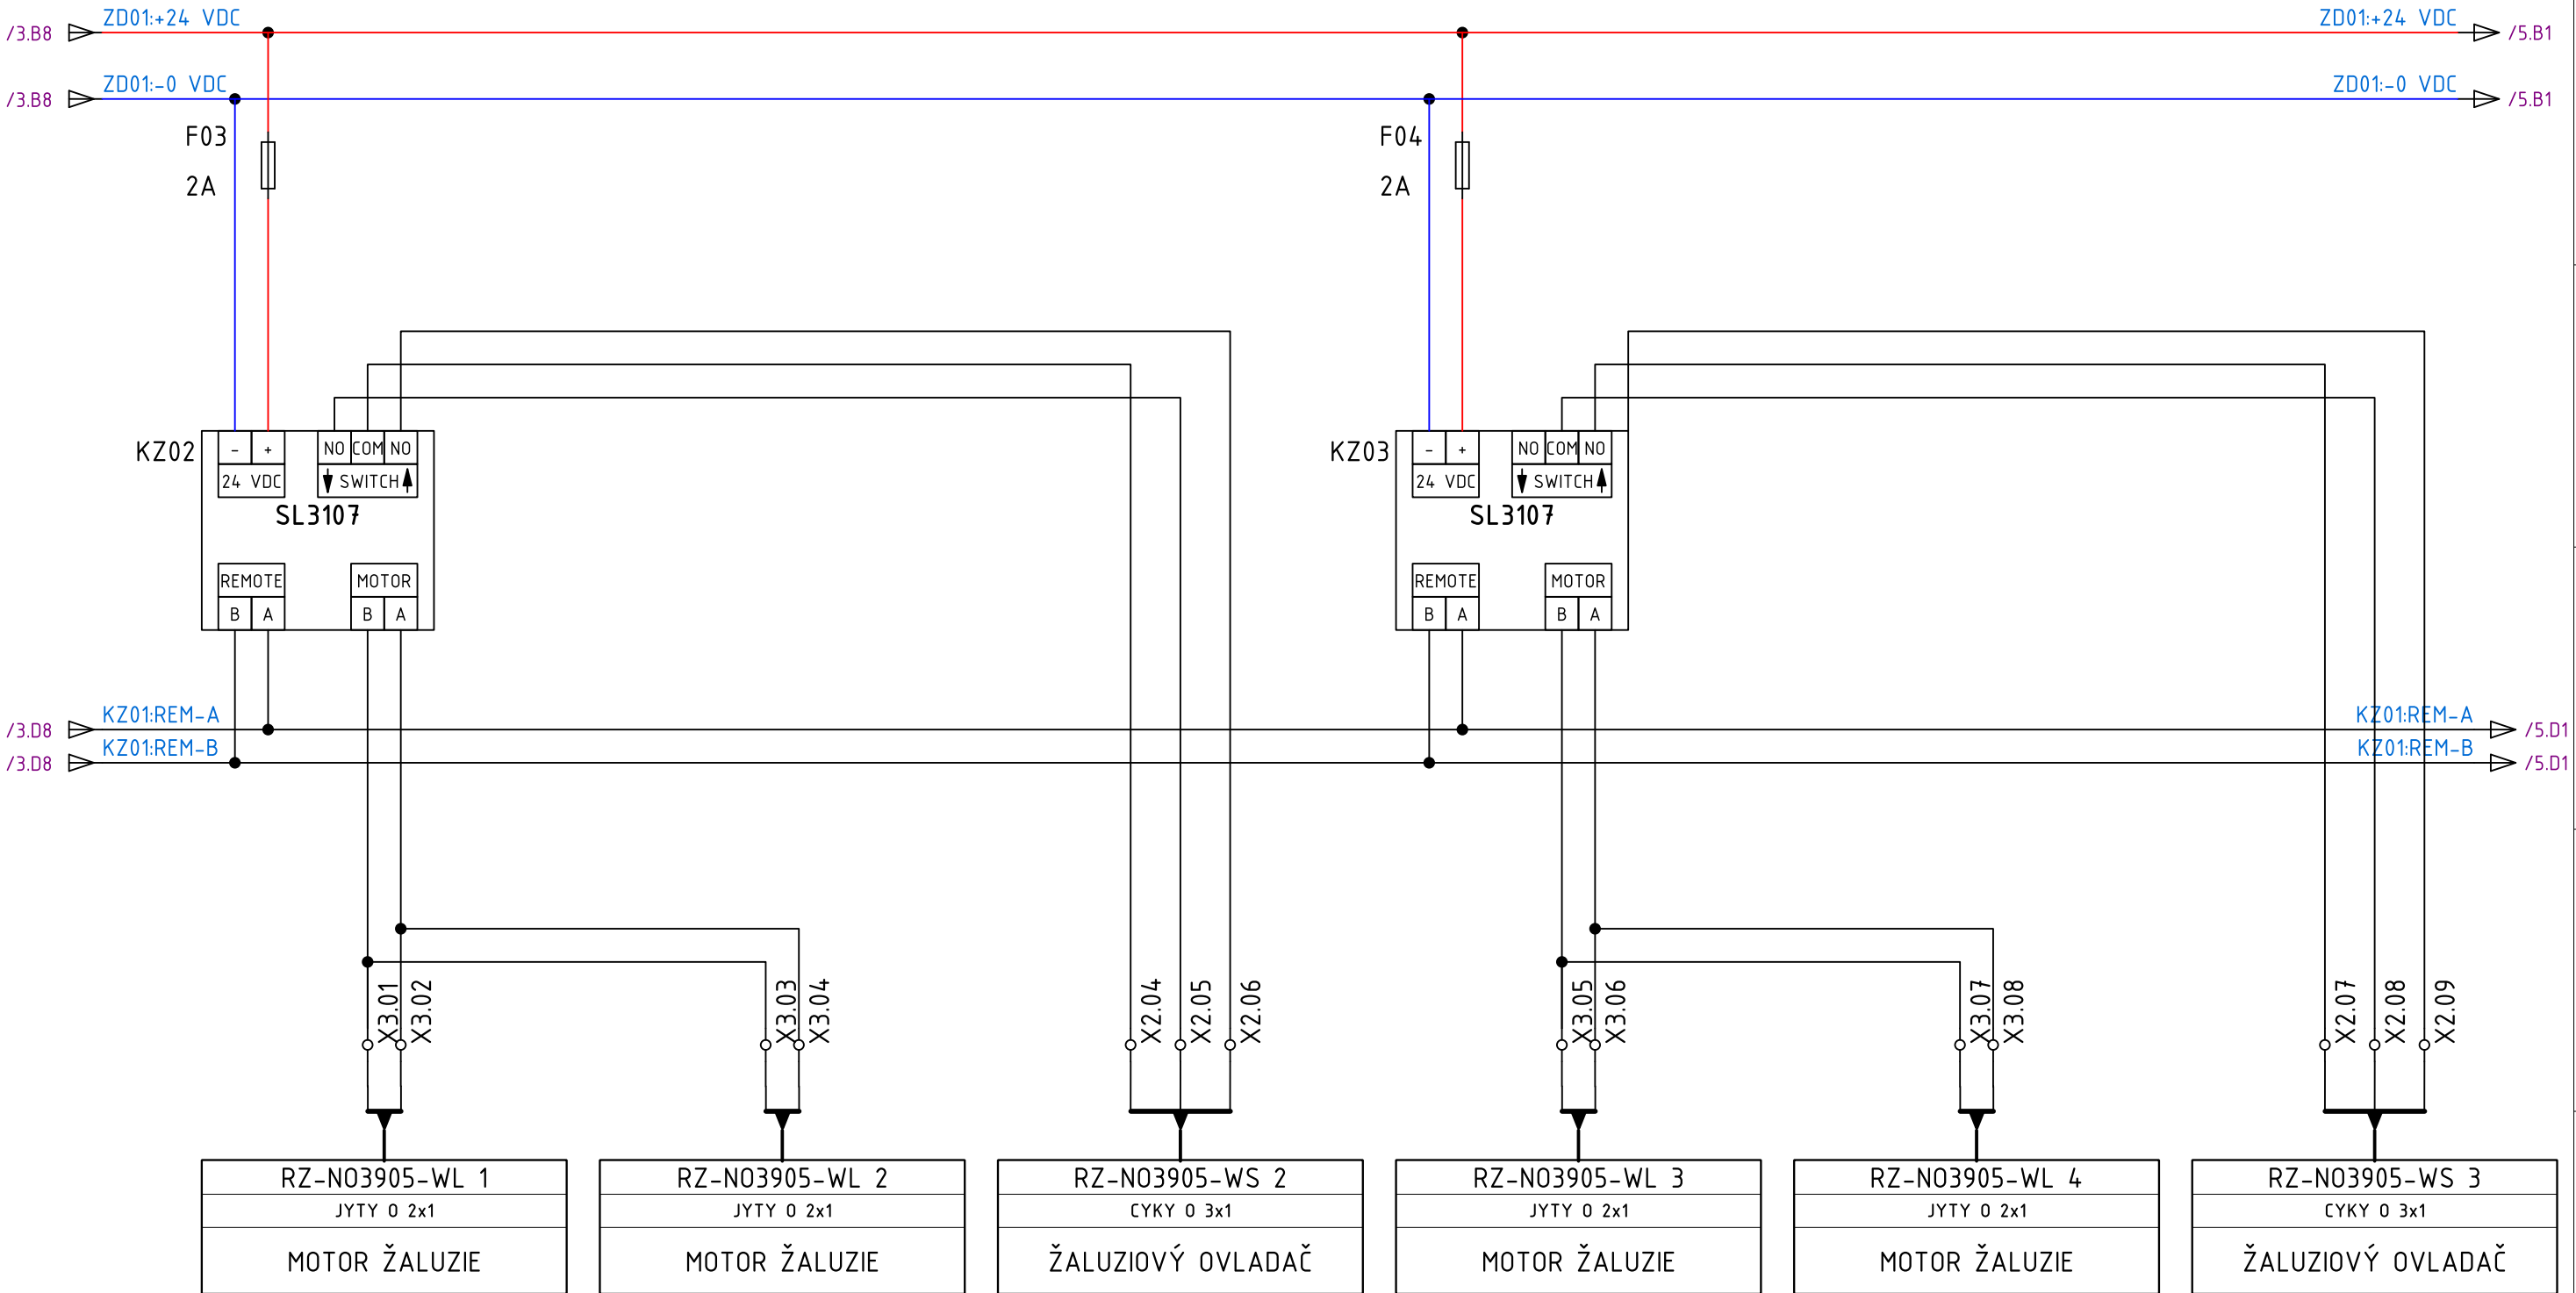

All technical information contained in this document is the exclusive property of Synerga a.s. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. Only those drawings and diagrams remitted after order booking are binding for execution.

Všechny technické informace obsažené v této dokumentaci jsou výhradním vlastnictvím společnosti Synerga a.s. a nesmí být nikdy použity nebo zveřejněny bez předchozího písemného souhlasu vlastníka. Závazná jsou pouze schémata předaná v souladu s registrovanou objednávkou.

