
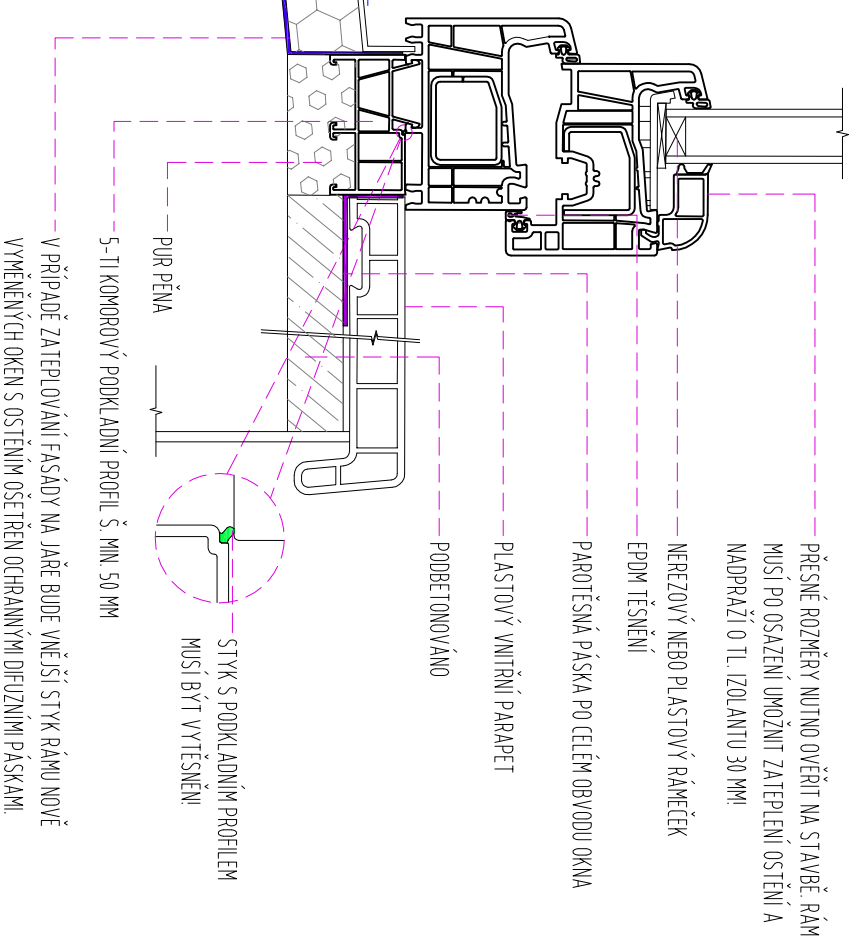
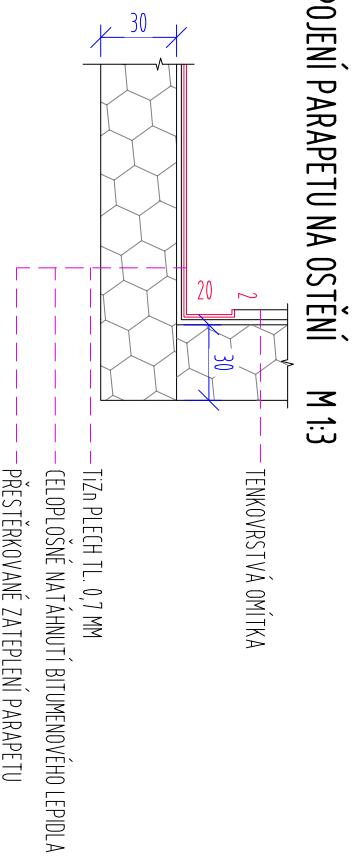


# PRINCIP TVORBY DETAILU ZATEPLENÍ PARAPETU M 1:3

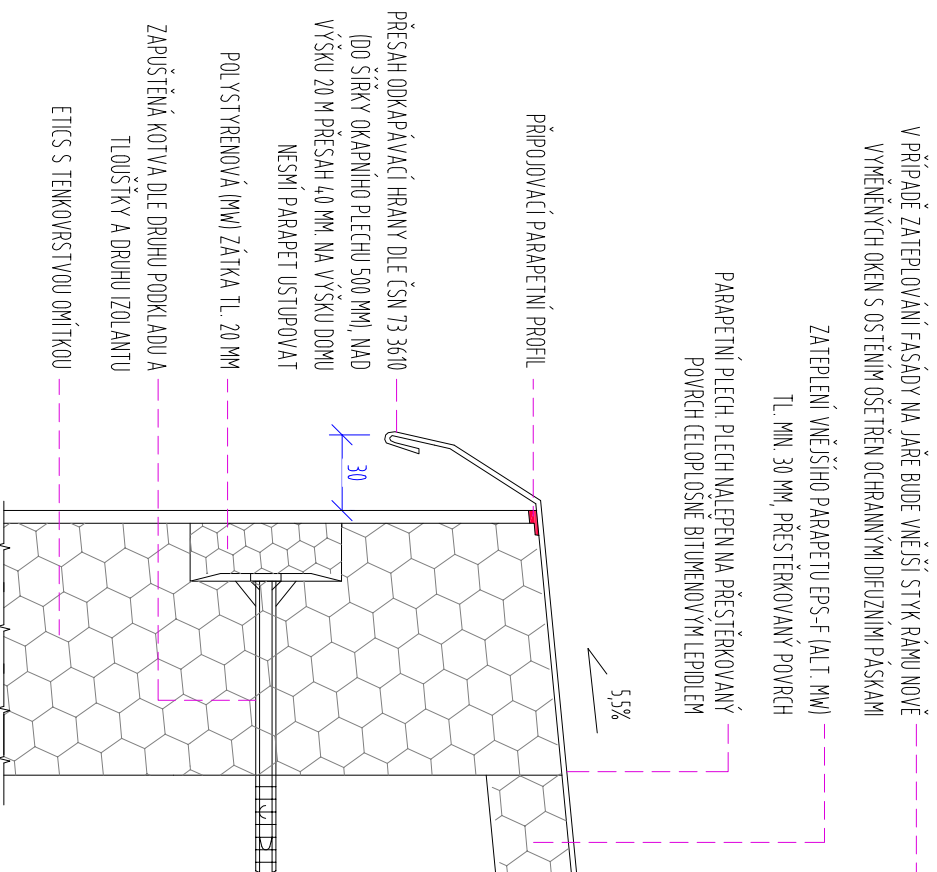

POZNÁMKA K OBECNÝM POŽADAVKŮM NA DANÝ DETAIL:

1. Musí být doručen min. sklon plechu 5,5% dle ČSN 73 3610
2. Bude odstraněno veškeré stávající oplechování a pomocné kovové konstrukce
3. Dle bodu 1.3.7 vyhl. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na stavby bude splněn požadavek na konstrukci výplně okna a její kotvení. Dodavatel okna dodá požadavky na kotvení.
4. Pokud sklon parapetu není dán tvarem stávajícího panelu, bude požadovaný sklon 5,5% realizován vybrušením EPS. Nejmenší tloušťka zateplení parapetu bude 30 mm.
5. U panelů s vodorovnou parapetní rovinou může být spád 5,5% tvořen tepelně izolační maltou mezi podkladní profil a EPS fasády, minimální tloušťka této vrstvy bude 30 mm. Plocha se přesvědčuje, parapet bude osazen stejně jako u výše uvedeného řešení.
6. Aby bylo možné zateplit parapet odpovídající tloušťkou izolantu, bude tento záměr zohledněn již při zaměřování oken - použije se vyšší podkladní profil nebo se provede větší vyklínování.