


3.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV:


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY / STROP	POZNÁMKA
N03003	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	7,26	4,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP.OMITKÁ ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50 %	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm
N03003a	WC MUŽI	10,01	4,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50 %	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm

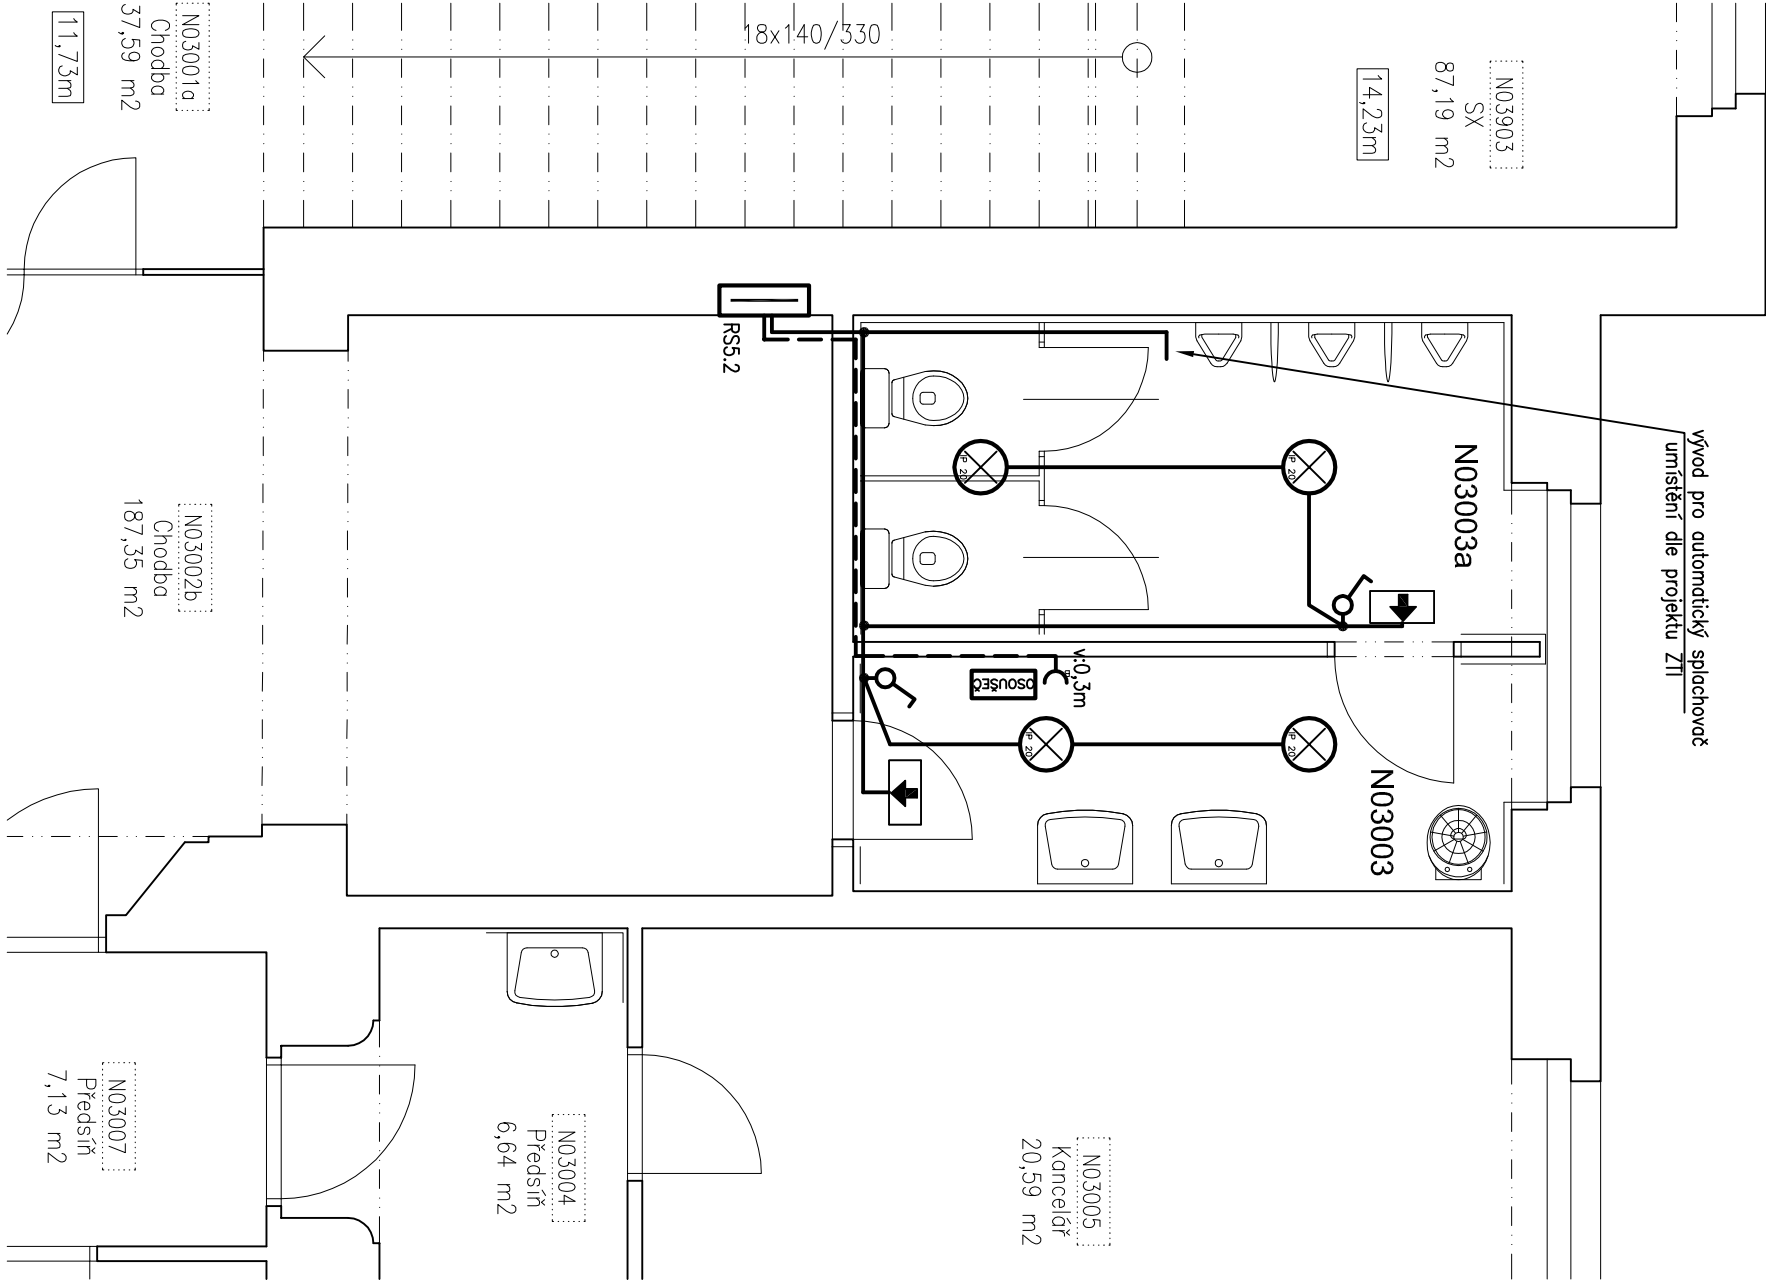

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- Vypínač 01
- Tlačítko
- Zásuvka instalační jednohásobná 230V/16A
- svítidlo závěsné zářivkové 54W EB IP 20
- svítidlo nouzové s vlastním zdrojem IP 20

Nové osazené svítidla napojit CYKY 3Cx1,5 na stávající světelný obvod s jištěním 1B/10A  
Nové instalované zásuvku pro osušec napojit CYKY 3Cx2,5 na doplněný jistič 1B/16A  
s proudovým chráničem  
Nouzové osvětlení napojit na nevypínanou fázi světelného obvodu.



**ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:** 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S  
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S  
**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:** dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
normální – základní izolaci živených částí, přepážkami a kryty  
– automatickým odpojením v případě poruchy  
doplněná – doplňujícím pospojováním neživených částí  
– proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA

±0,000 = 249,98 m B.P.V.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. JANA MACÍKOVÁ	<div></div> <div>Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173</div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. ZDENĚK ILEK		
VYPRACOVAL	Ing. ZDENĚK ILEK		
KONTROLA	Ing. JIŘÍ BARTOŠ		
INVESTOR	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno		
MÍSTO STAVBY	parc. č. 1102/1, k. ú. Veverčí, PrF MU, Veverčí 70, 611 80 Brno	ZAK. Č. AKCE:	2 0079 211-4
NÁZEV AKCE:		STUPEŇ PD:	DPS
REKONSTRUKCE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ		DATUM:	05/2013
V OBJEKTU PrF MU, VEVEŘÍ 70, BRNO		FORMÁT:	2× A4
1.NP-4.NP		KOPIE:	
OBJEKT:		SOUBOR:	
SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
ČÁST: D1.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY			
NÁZEV VÝKRESU:			
ELEKTROINSTALACE 3.NP - WC MUŽI		1:50	7