


ZDROJ CHLADNÉ VODY

Q=186,2kW; P=62,7kW  
Imax=368A, I=161A  
3x400V/50Hz; 6/12°C  
LwA=49,8dBA - ve 20m  
hmotnost - 2000kg  
dP=13,6kPa - na vodě  
SOUČÁSTI JE POJ.VENTIL, 4,0bar

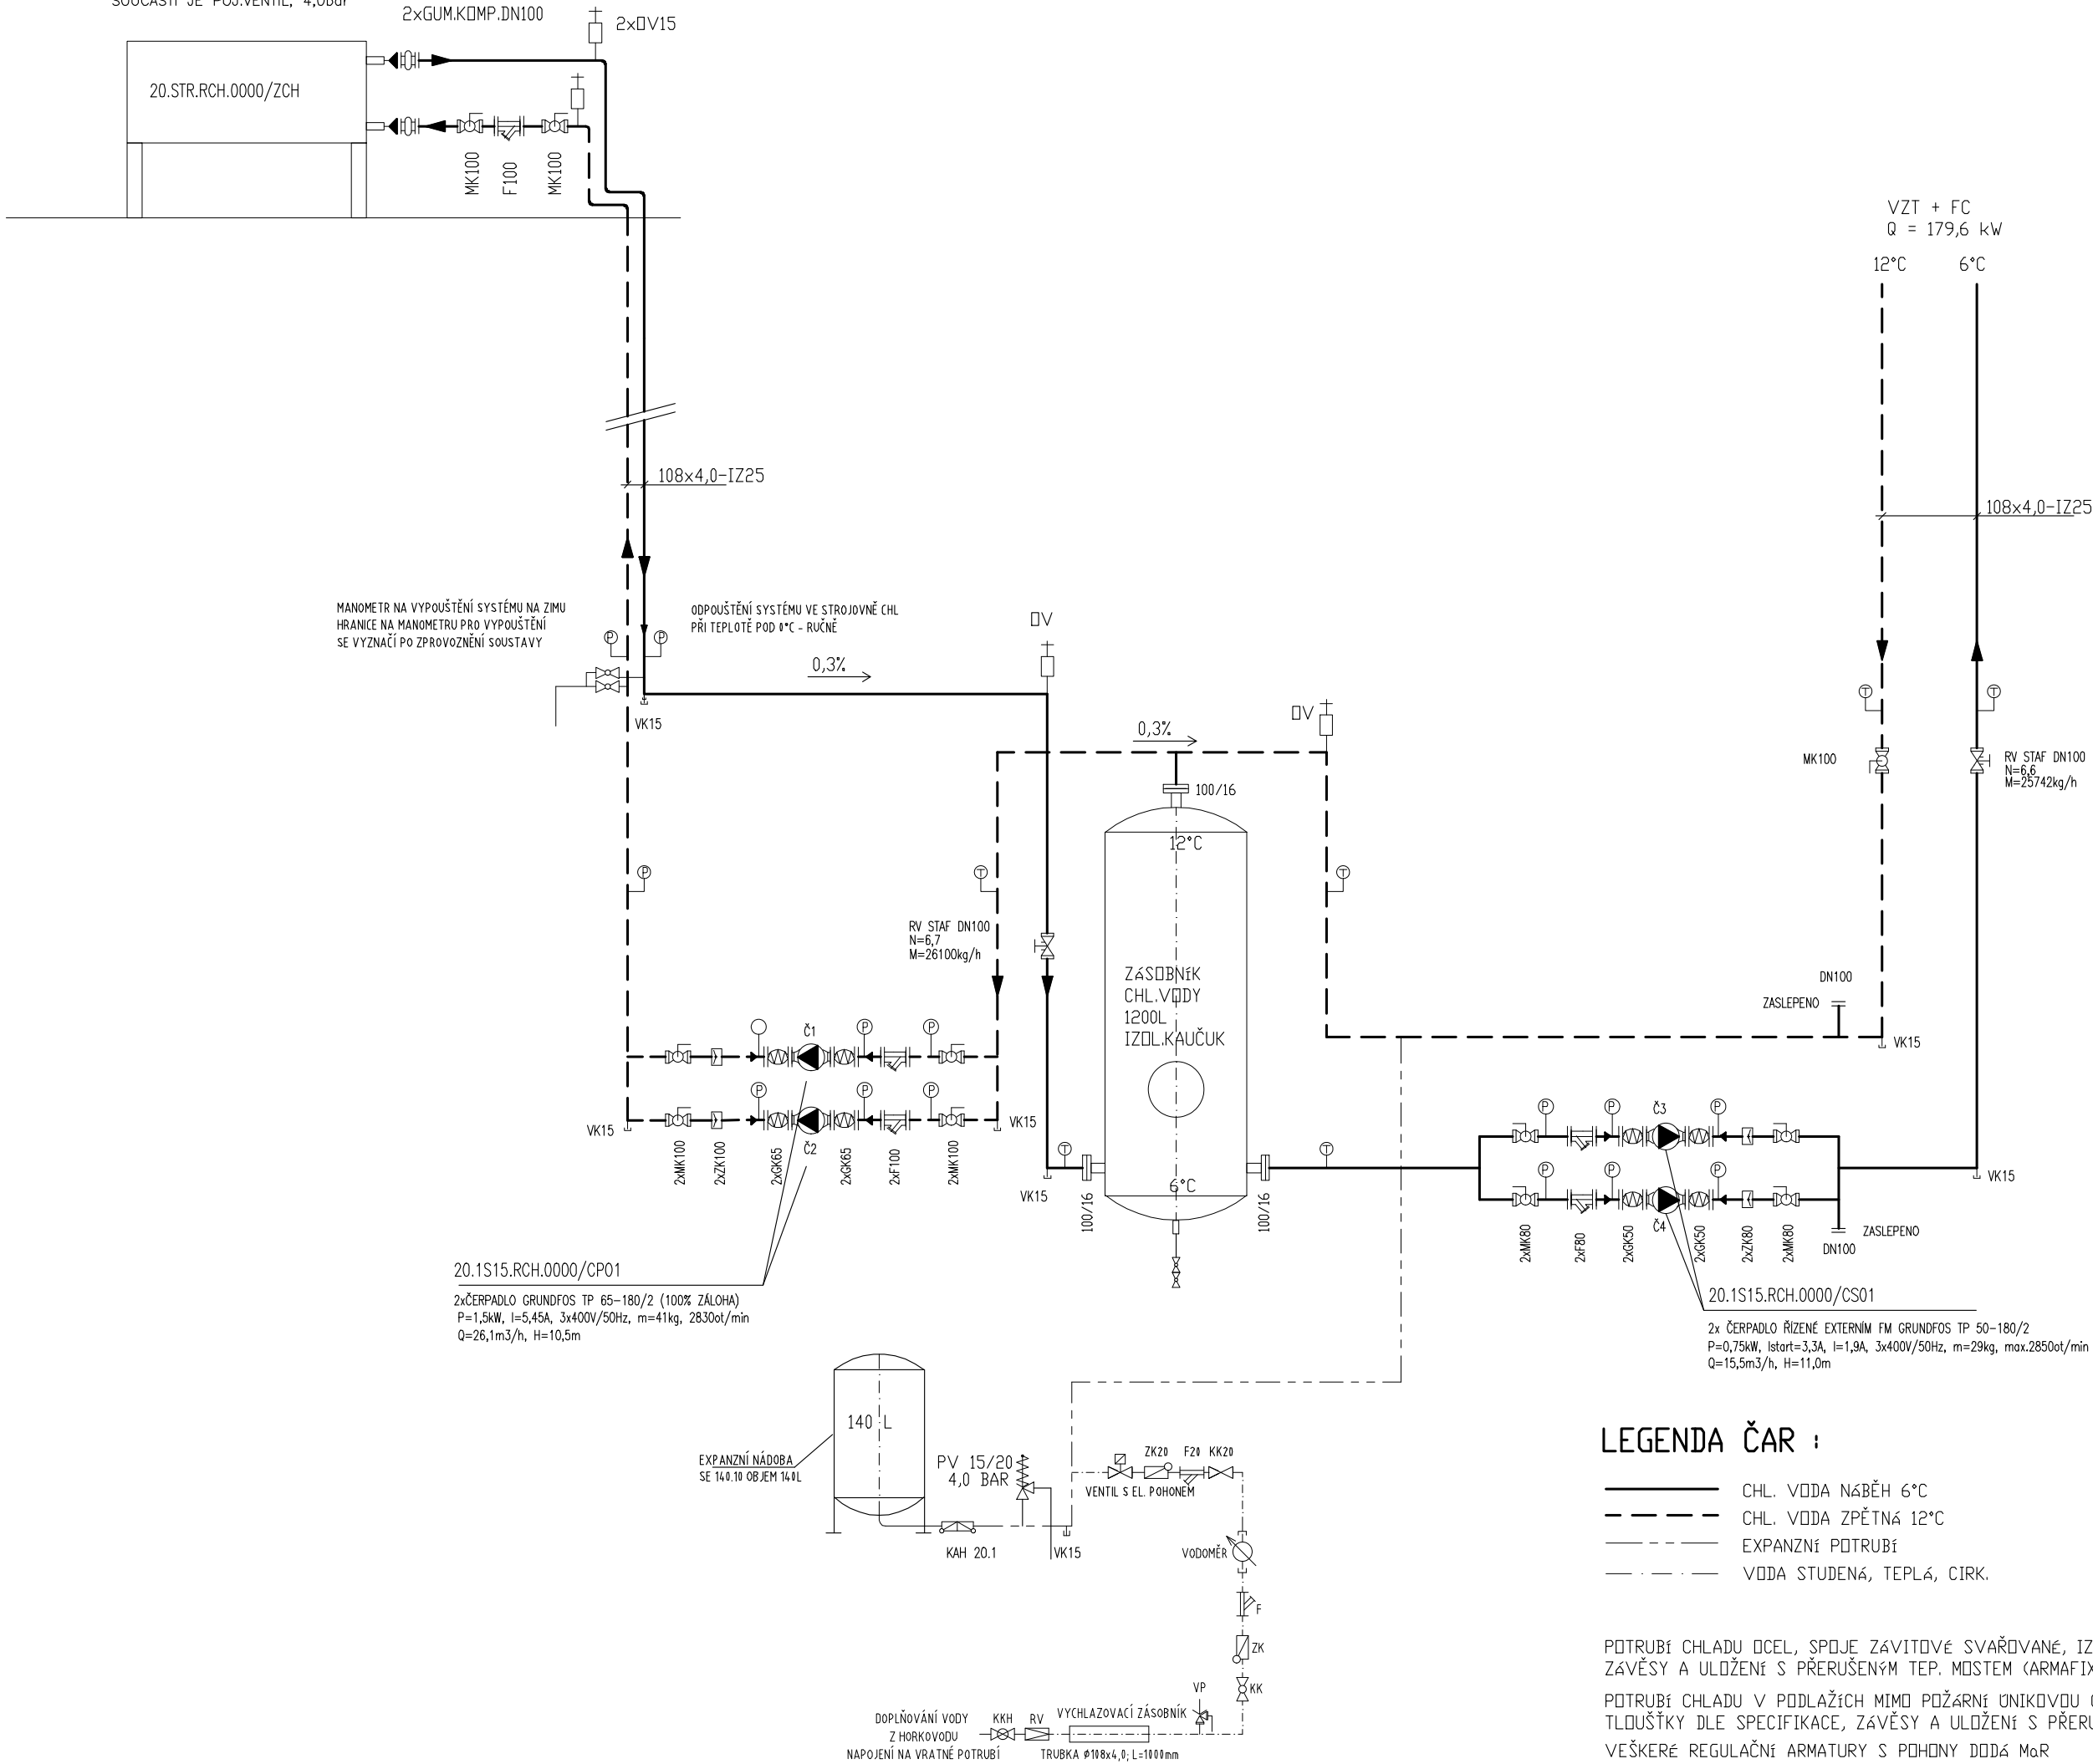

LEGENDA ČAR :

- CHL. VODA NÁBĚH 6°C
- CHL. VODA ZPĚTNÁ 12°C
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- VODA STUDENÁ, TEPLÁ, CÍRK.

POTRUBÍ CHLADU OCEL, SPOJE ZÁVITOVÉ SVAŘOVANÉ, IZOLACE KAUKČUK. THERMAFLEX ATP. TLOUŠŤKY DLE SPECIFIKACE ZÁVĚSY A ULOŽENÍ S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM (ARMAFIX)

POTRUBÍ CHLADU V PODLAŽÍCH MIMO PODŽÁRNÍ UNIKOVOU CESTU PLASTL NIBCO PVC SCH40, SPOJE LEPENÉ, IZOLACE KAUKČUK. THERMAFLEX ATP. TLOUŠŤKY DLE SPECIFIKACE, ZÁVĚSY A ULOŽENÍ S PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM (ARMAFIX)

VEŠKERÉ REGULAČNÍ ARMATURY S POHONY DD4 MaR

- ČERPADLO
- ZPĚTNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ
- UZ. KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ
- ODVZDUŠNÁDOBA+AUT. OV
- KULOVÝ KOHOUT
- ZPĚTNÝ VENTIL, KOHOUT
- FILTR PŘÍRUBOVÝ
- TEPLOMĚR, 0-80°C
- MANOMETR 0-6bar

- EL.VENTIL, MAG.VENTIL
- PŘEPOUŠTĚCÍ, POJISTNÝ VENTIL

UKB E - Univerzitní kampus Bohunice, fáze E

UNIVERZITNÍ KAMPUS  
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA


INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ZDEŇKA KOŘAŘKOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ OHL Žs + METROSTAV
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	RADEK ŠVOBODA, ROBERT SCHNEIDER
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a. s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPLIER	KLIMAKOM spol. s.r.o.

REVIZE / REVISION	
NO.	DATUM / DATE
01	
02	
03	
04	
POZNÁMKA / ANNOTATION:	



JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE E
ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO.	3089 - 37
STUPĚŇ / PHASE	DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	D 307 - PAVILON A20
ČÁST / PART	07 - CHLAZENÍ

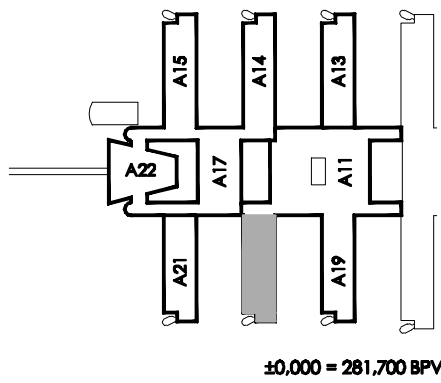

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	SCHÉMA CHLAZENÍ
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	ING. JOSEF BAHR
VYPRACOVAL / PREPARED BY	ING. VÍT JEVOČIN
DATUM / DATE	2010 - 01 - 15
FORMÁT / FORMAT	A4
MĚŘÍTKO / SCALE	

STAVBA	STUPĚŇ	ČÍSLO PS-SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZ
UKB E	DSP	D 307	07	008	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION