

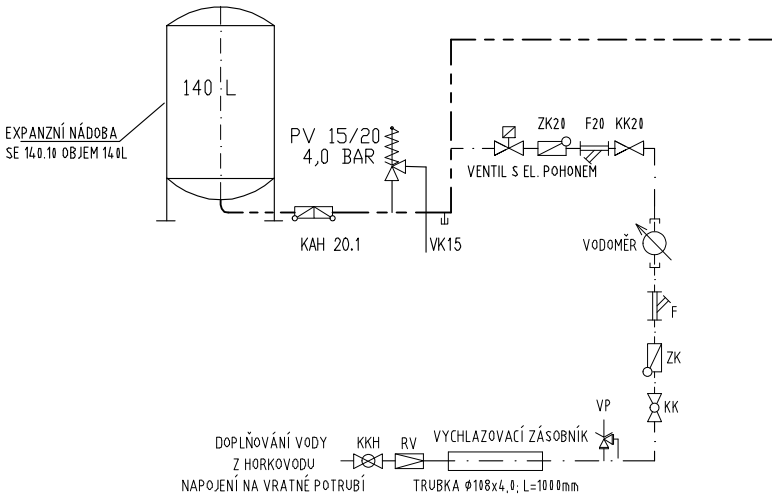


ZDROJ CHLADNÉ VODY

Q=218,9kW; P=68,5kW  
Imax=341A, I=168A  
3x400V/50Hz; 7/13°C  
LwA=45,0dBA – ve 20m  
hmotnost – m=1980kg  
dP=21,9kPa – na vodě  
SOUČÁSTI JE POJ.VENTIL, 4,0bar

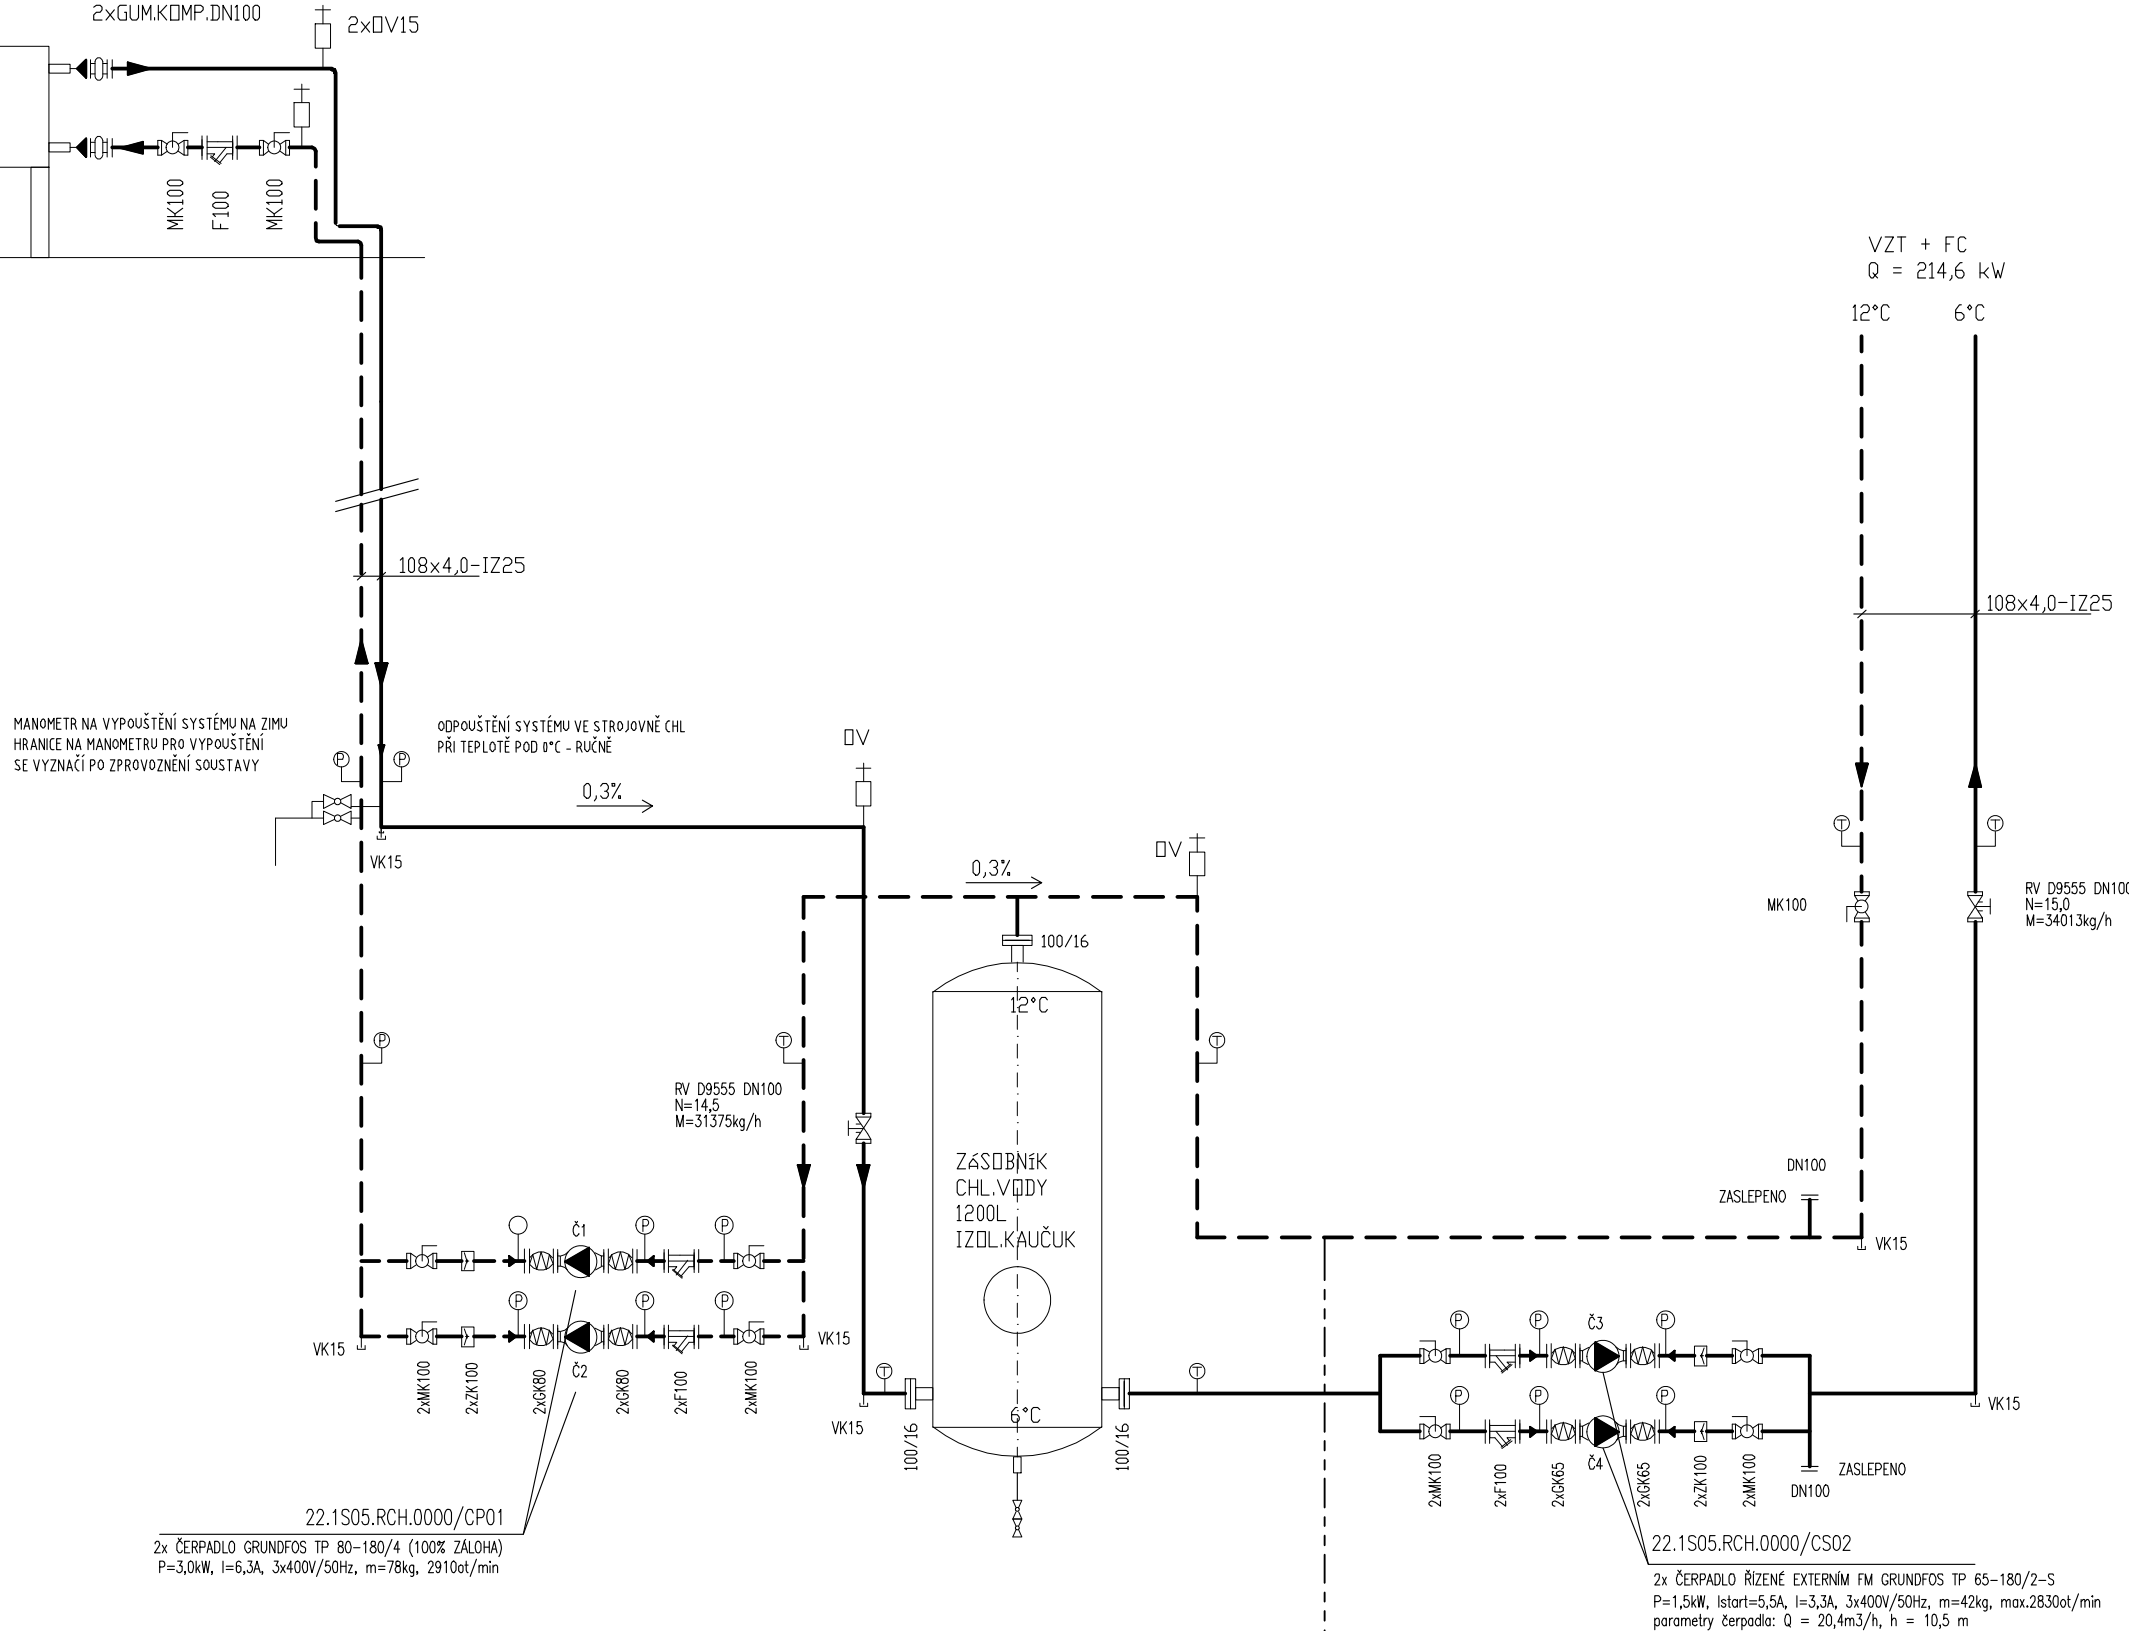

LEGENDA ČAR :

- CHL. VODA NÁBĚH 6°C
- CHL. VODA ZPĚTNÁ 12°C
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- VODA STUDENÁ, TEPLÁ, CÍRK.

POTRUBÍ CHLADU DCEL, SPOJE ZÁVITOVÉ SVAŘOVANÉ, IZOLACE KAUKČUK. THERMAFLEX ATP. TLDOŠTKY DLE SPECIFIKACE ZÁVĚSY A ULOŽENÍ S PRERUŠENÝM TEP. MOSTEM (ARMAFIX)

POTRUBÍ CHLADU V PODLAŽÍCH MIMO POŽÁRNÍ UNIKOVODU CESTU PLASTL NIBCO PVC SCH40, SPOJE LEPENÉ, IZOLACE KAUKČUK. THERMAFLEX ATP. TLDOŠTKY DLE SPECIFIKACE, ZÁVĚSY A ULOŽENÍ S PRERUŠENÝM TEP. MOSTEM (ARMAFIX)

VEŠKERÉ REGULAČNÍ ARMATURY S POHONY DODÁ MaR

- ČERPADLO
- ZPĚTNÁ Klapka MEZIPŘÍRUBOVÁ
- UZ. Klapka MEZIPŘÍRUBOVÁ
- ODVZDUŠNÁDOBA+AUT. DV
- KULOVÝ KOHOUT
- ZPĚTNÝ VENTIL, KOHOUT
- FILTR PŘÍRUBOVÝ
- TEPLOMĚR, 0-80°C
- MANOMETR 0-6bar
- EL.VENTIL, MAG.VENTIL
- PŘEPOUŠTĚCÍ, POJISTNÝ VENTIL




SCHÉMA CHLAZENÍ

UKB F - Univerzitní kampus Bohunice, fáze F

UNIVERZITNÍ KAMPUS  
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA


INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	MILENA ZACHAREVOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ UNISTAV + IMOS Brno + PSG International
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ROMAN MAČÁK
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a. s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	KLIMAKOM, spol. s r.o.

REVIZE / REVISION	
NO.	DATUM / DATE
01	2009 - 11 - 10 DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ POMOCÍ FC ING. VÍT JEVOČN
02	
03	
04	
POZNÁMKA / ANNOTATION:	



JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE E
ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO.	3089 - 37
STUPEŇ / PHASE	DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	D 309 - PAVILON A22
ČÁST / PART	07 - CHLAZENÍ

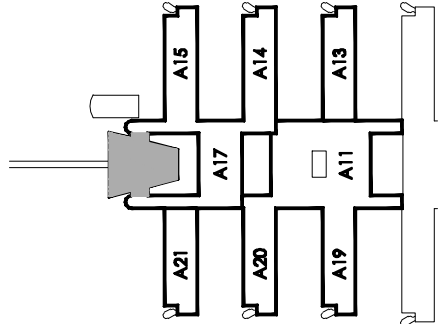

±0,000 = 281.700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	SCHÉMA CHLAZENÍ
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	ING. JOSEF BAHR
VYPRACOVAL / PREPARED BY	ING. VÍT JEVOČN
DATUM / DATE	2010 - 01 - 29
FORMÁT / FORMAT	A4
MĚŘÍTKO / SCALE	

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS-SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB F	DSP	D 309	07	008	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION