

# UNIVERZITNÍ KAMPUS


BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ZDEŇKA KOŇAŘIKOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ OHL ŽS + METROSTAV
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	RADEK SVOBODA, ROBERT SCHNEIDER
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a.s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	LUFT PROJEKT, s.r.o.



JAROMÍR ČERNÝ      KAREL TUZA      PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE E
ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO.	3089 - 37
STUPEŇ / PHASE	DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	SO IV - 312 KORIDOR
ČÁST / PART	09 - VZDUCHOTECHNIKA

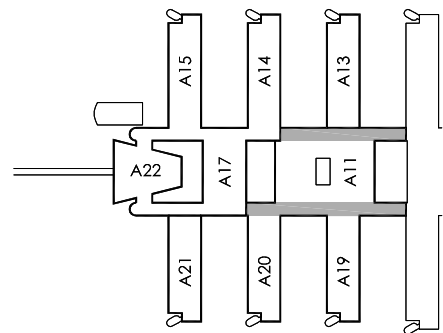

±0,000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	TECHNICKÁ SPECIFIKACE
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	ANTONÍN KAŠPAR
VYPRACOVAL / PREPARED BY	JIŘÍ DAVID
DATUM / DATE	2010 - 01 - 22
FORMÁT / FORMAT	
MĚŘÍTKO / SCALE	

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB E	DSP	D 312	09	002	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

**[UKB E] UKB - AVVA ZELENÁ ETAPA, FÁZE E, KORIDOR**  
**SO IV - 312 - 09 VZDUCHOTECHNIKA**

Poř.č.	Název položky Specifikace	Výměra	
		počet	měr. jed.
	<b><u>Zařízení č. 3900 – Větrání skladu</u></b>		
3900.01	Potrubní ventilátor d 200, Systemair K200L 500m3/h, 330 Pa	2	ks
3900.02	Pružná spojka se sponou DN 200	4	ks
3900.03	Tlumič hluku DN 200/600	4	ks
3900.04	Požární stěnový uzávěr PSUM - 400 x 315 se servopohonem 230V	2	ks
3900.05	NEOBSAZENO		
3900.06	Obdélníková výústka odvodní na kruhové potrubí TR 425x75 - R2	4	ks
3900.07	Síto d 200	1	ks
	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:		
	200 / 30 % tvar. dílů	49	bm
	160 / 30 % tvar. dílů	23	bm
	<b><u>Zařízení č. 3901 – Větrání úklidových vozíků</u></b>		
3901.01	Potrubní ventilátor do výbušného prostředí, Systemair KTEX 50-25 800m3/h, 280 Pa	2	ks
3901.02	Pružná manžeta 50-25	4	ks
3901.03	Tlumič hluku DN 250/900	4	ks
3901.04	NEOBSAZENO		
3901.05	NEOBSAZENO		
3901.06	Obdélníková výústka odvodní na kruhové potrubí TR 425x75 - R2	8	ks
3901.07	Síto d 160	2	ks
3901.08	Síto d 200	1	ks
3901.09	NEOBSAZENO		
	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:		
	250 / 30 % tvar. dílů	47	bm
	200 / 30 % tvar. dílů	41	bm
	160 / 30 % tvar. dílů	28	bm
	<b><u>Zařízení č. 3902 – Větrání skladu</u></b>		
3902.01	Potrubní ventilátor d 160, Systemair K160XL 300m3/h, 200 Pa	1	ks
3902.02	Pružná spojka se sponou DN 160	2	ks
3902.03	Tlumič hluku DN 160/600	2	ks
3902.04	Požární stěnový uzávěr PSUM - 400 x 315 se servopohonem 230V	1	ks
3902.05	Obdélníková výústka odvodní na kruhové potrubí TR 425x75 - R2	1	ks
3902.06	NEOBSAZENO		
	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:		
	160 / 30 % tvar. dílů	26	bm
	Doplňkový materiál		
	Montážní, těsnící a spojovací materiál	1	sada